

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

IMMEUBLE D'HABITATION

**51, Avenue Raymond POINCARE
75016 PARIS**

Localisation

Hall principal

Usage Bâtiment

HAB

Classement

N° Ascenseur

32

Visite du

20 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 43110081
Marque :	ROUX COMBALUZIER	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation :
Nombre d'accès :	6	Nombre de niveaux : 6
Gaine :	Largeur (mm) : 1145 Hauteur Cuvette (mm) : 700 Course approximative (M) : 20,42 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 1017 Hauteur sous dalle (mm) : 2880
Cabine :	Charge Kg : 225 Largeur (mm) : 769 Profondeur (mm) : 563 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 3 Hauteur (mm) : 2098
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	NG12	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : Battantes Passage libre (mm) : 600	
Portes cabines :	Passage libre : 600 Opérateur : Plycab Protection de passage : Sans objet	
Téléalarme :	Koné	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : SODIMAS Nb organes de suspension : 4	Type : ML23522 Diamètre / Largeur (mm) : 8 Nombre Poulie : 2
Limiteur de vitesse :	Marque : P.F.B Vitesse nominale (m/s) : 0,60	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE	
Dimension	
Charge (kg) :	225
Largeur (mm) :	769
Profondeur (mm) :	563
Capacité (nb personne) :	3
Hauteur (mm) :	2 098
Finitions	
Parois :	Bois
Sol :	Carrelage
Main courante :	Absent (e,s)
Miroir :	Absent (e,s)
Strapontin :	Sans objet
Niche cabine :	Sans objet
COMMANDE CABINE	
Commande	Téléalarme
Bouton niveaux principal en relief :	Conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme
Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Conforme
Marque :	Koné
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme
PORTES	
PALIERES	CABINE
Type d'ouverture :	Battantes
Passage libre (mm) :	600
Marque serrure :	Prudhomme
Marque opérateur :	Slycma
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Non conforme
Distance Angle :	Conforme
Modèle :	Plycab
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Protection Passage :	Sans objet
Indicateur autres niveaux :	Non conforme



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	SODIMAS	Année :	
Type :	ML23522	Nombre organe de susp. :	4
Nb Poulie :	2	Diamètre / Largeur	8

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	MEA	Année :	
Type :	NG12		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	P.F.B
Vitesse Nom (M/s) :	0,60

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	160
Distance parois Arrière (mm) :	220
Distance parois Droite (mm) :	180

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	18/10/17

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 145	Hauteur cuvette (mm) :	700
Profondeur gaine (mm) :	1 017	Hauteur sous dalle :	2 880
Haut. de gaine (m) :	24,00	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine

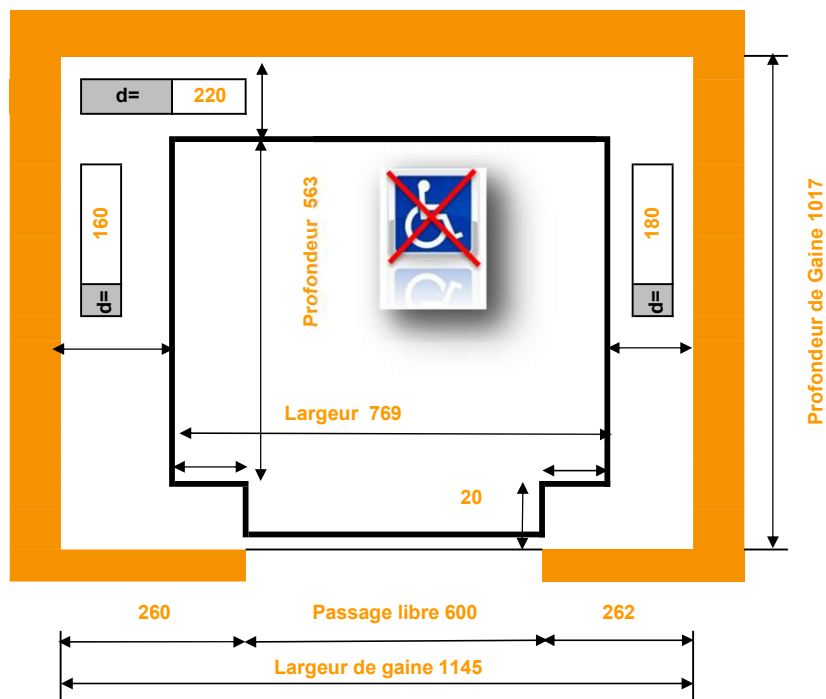

»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



