

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

SORBONNE

**54, rue saint - Jacques
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur escalier G

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

11

Visite du

7 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 11128772
Marque :	Otis	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :		Modernisation : 2004
Nombre d'accès :	4	Nombre de niveaux : 5
Gaine :	Largeur (mm) : 1189 Hauteur Cuvette (mm) : 811 Course approximative (M) : 15,27 Positon machinerie : Basse	Profondeur (mm) : 1431 Hauteur sous dalle (mm) : 3211
Cabine :	Charge Kg : 300 Largeur (mm) : 808 Profondeur (mm) : 943 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 4 Hauteur (mm) : 2038
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	MCS220	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : Battantes Passage libre (mm) : 700	
Portes cabines :	Passage libre : 700 Opérateur : Plycab Protection de passage : Sans objet	
Téléalarme :	Amphitech	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : Otis Nb organes de suspension : 3	Type : 160VAT Diamètre / Largeur (mm) : 9 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Otis Vitesse nominale (m/s) : 0,63	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE	
Dimension	
Charge (kg) :	300
Largeur (mm) :	808
Profondeur (mm) :	943
Capacité (nb personne) :	4
Hauteur (mm) :	2 038
Finitions	
Parois :	Stratifié
Sol :	PVC
Main courante :	Conforme
Miroir :	Présent (e,s)
Strapontin :	Sans objet
Niche cabine :	Sans objet

COMMANDE CABINE	
Commande	Téléalarme
Bouton niveaux principal en relief :	Conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme
Marque :	Amphitech
Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Conforme
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme

PORTES	
PALIERES	CABINE
Type d'ouverture :	Battantes
Passage libre (mm) :	700
Marque serrure :	Prudhomme
Marque opérateur :	Slycma
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Conforme
Distance Angle :	Conforme
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Indicateur autres niveaux :	Conforme
Modèle :	Plycab
Protection Passage :	Sans objet



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	Otis	Année :	2004
Type :	160VAT	Nombre organe de susp. :	3
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	9

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	Otis	Année :	2004
Type :	MCS220		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Otis
Vitesse Nom (M/s) :	0,63

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	100
Distance parois Arrière (mm) :	220
Distance parois Droite (mm) :	100

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Basse	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	12/06/12

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 189	Hauteur cuvette (mm) :	811
Profondeur gaine (mm) :	1 431	Hauteur sous dalle :	3 211
Haut. de gaine (m) :	19,29	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine

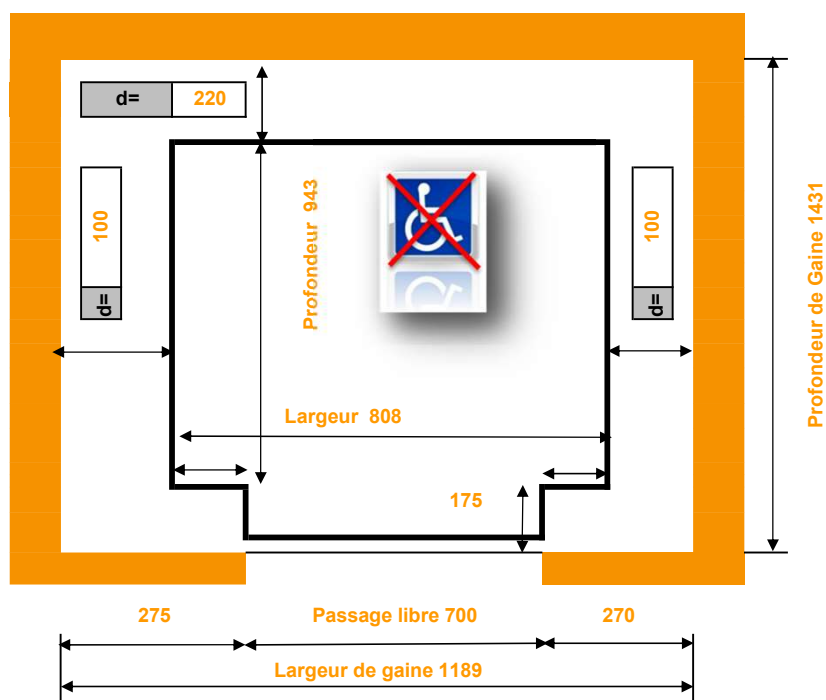

»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



