

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

Sainte BARBE

**4, rue Valette
75005 PARIS**

Localisation

Ascenseur n°6, escalier n°4

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

27

Visite du

23 juin 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Titulaire du marché de maintenance	Kone	Contrat N°: 11528809
Marque :	Otis	Type : Ascenseur de personne
Année de mise en service :	2006	Modernisation :
Nombre d'accès :	6	Nombre de niveaux : 7
Gaine :	Largeur (mm) : 1613 Hauteur Cuvette (mm) : 1162 Course approximative (M) : 20,54 Positon machinerie : Sans	Profondeur (mm) : 1728 Hauteur sous dalle (mm) : 3395
Cabine :	Charge Kg : 650 Largeur (mm) : 1099 Profondeur (mm) : 1399 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet	Passagers : 8 Hauteur (mm) : 2126
Type d'entraînement :	Electrique VF	
Type de manœuvre :	Collective descente	
Type d'armoire :	GEN2	
Portes palières :	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Face 1</div> Type d'ouverture : 2 VOL Passage libre (mm) : 800	
Portes cabines :	Passage libre : 800 Opérateur : DO2200 Protection de passage : Toute hauteur	
Téléalarme :	Anep	Pictogrammes : Conforme Boucle inductive : Conforme
Machine :	Marque : Otis Nb organes de suspension : 3	Type : Diamètre / Largeur (mm) : 30 Nombre Poulie : 1
Limiteur de vitesse :	Marque : Otis Vitesse nominale (m/s) : 1,00	



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE	
Dimension	
Charge (kg) :	650
Largeur (mm) :	1 099
Profondeur (mm) :	1 399
Capacité (nb personne) :	8
Hauteur (mm) :	2 126
Finitions	
Parois :	Inox
Sol :	PVC
Main courante :	Conforme
Miroir :	Présent (e,s)
Strapontin :	Sans objet
Niche cabine :	Sans objet
COMMANDE CABINE	
Commande	Téléalarme
Bouton niveaux principal en relief :	Conforme
Distance avec angle :	Conforme
Hauteur des boutons :	Conforme
Marque :	Anep
Afficheur cabine :	Conforme
Flèche prochain départ :	Sans objet
Synthèse vocale :	Conforme
Boucle inductive :	Conforme
Pictogrammes :	Conforme
PORTES	
PALIERES	CABINE
Type d'ouverture :	2 VOL
Passage libre (mm) :	800
Marque serrure :	Otis
Marque opérateur :	Otis
Modèle :	DO2200
Passage libre (mm) :	800
Protection Passage :	Toute hauteur
Boutons paliers EN 81-70 :	Conforme
Bip de touche :	Conforme
Hauteur :	Conforme
Distance Angle :	Conforme
Indicateur niveaux principal :	Conforme
Indicateur autres niveaux :	Conforme



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Gearless		
Marque :	Otis	Année :	2006
Type :		Nombre organe de susp. :	3
Nb Poulie :	1	Diamètre / Largeur	30

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective descente		
Marque armoire :	Otis	Année :	2006
Type :	GEN2		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	Otis
Vitesse Nom (M/s) :	1,00

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	329
Distance parois Arrière (mm) :	162
Distance parois Droite (mm) :	211

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


Position	Sans	Fiche EDS :	Présent (e,s)
		Date EDS :	24/06/19

GAINE ET CUVETTE


Dimensions			
Largeur gaine (mm) :	1 613	Hauteur cuvette (mm) :	1 162
Profondeur gaine (mm) :	1 728	Hauteur sous dalle :	3 395
Haut. de gaine (m) :	25,10	Nb Poulie :	1



»» Gaine et cabine

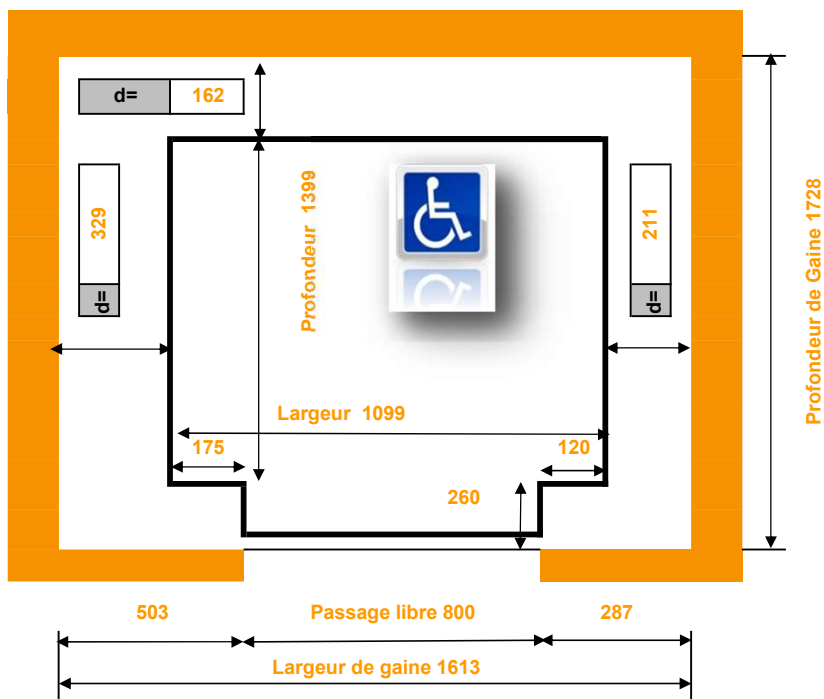

»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



