

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021



Adresse

Sainte BARBE

**4, rue Valette
75005 PARIS**

Localisation

Monte-livres

Usage Bâtiment

ERP

Classement

1er groupe

N° Ascenseur

29

Visite du

23 juin 2021

| En présence de : | Société: | Diffusion |
|------------------|---------------|-----------|
| Teddy LAPU | ALTEM CONSEIL | |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Titulaire du marché de maintenance | Kone | Contrat N°: 11528818 |
| Marque : | machinerie inaccessible | Type : Monte-charge inaccessible |
| Année de mise en service : | | Modernisation : |
| Nombre d'accès : | 2 | Nombre de niveaux : 7 |
| Gaine : | Largeur (mm) : 968 Hauteur Cuvette (mm) : 711 Course approximative (M) : 8,78 Positon machinerie : Haute | Profondeur (mm) : 907 Hauteur sous dalle (mm) : 1520 |
| Cabine : | Charge Kg : 300 Largeur (mm) : 797 Profondeur (mm) : 852 Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet | Passagers : Hauteur (mm) : 800 |
| Type d'entraînement : | Electrique 1V | |
| Type de manœuvre : | Blocage | |
| Type d'armoire : | | |
| Portes palières : | Type d'ouverture : Guillotine Passage libre (mm) : 800 | |
| Portes cabines : | Passage libre : 800 Opérateur : Sans objet Protection de passage : Sans objet | |
| Téléalarme : | Sans objet | Pictogrammes : Sans objet Boucle inductive : Sans objet |
| Machine : | Marque : machinerie inaccessible Nb organes de suspension : 2 | Type : Diamètre / Largeur (mm) : Nombre Poulie : 1 |
| Limiteur de vitesse : | Marque : Sans objet Vitesse nominale (m/s) : 0,25 | |



CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

| CABINE | |
|---------------------------|------------|
| Dimension | |
| Charge (kg) : | 300 |
| Largeur (mm) : | 797 |
| Profondeur (mm) : | 852 |
| Capacité (nb personne) : | |
| Hauteur (mm) : | 800 |
| Finitions | |
| Parois : | Inox |
| Sol : | Inox |
| Main courante : | Sans objet |
| Miroir : | Sans objet |
| Strapontin : | Sans objet |
| Niche cabine : | Sans objet |

| COMMANDE CABINE | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Commande | Téléalarme |
| Bouton niveaux principal en relief : | Sans objet |
| Distance avec angle : | Sans objet |
| Hauteur des boutons : | Sans objet |
| Marque : | Sans objet |
| Boucle inductive : | Sans objet |
| Pictogrammes : | Sans objet |
| Afficheur cabine : | Sans objet |
| Flèche prochain départ : | Sans objet |
| Synthèse vocale : | Sans objet |

| PORTES | |
|--------------------------------|---------------|
| PALIERES | CABINE |
| Type d'ouverture : | Guillotine |
| Passage libre (mm) : | 800 |
| Marque serrure : | |
| Marque opérateur : | Sans objet |
| Modèle : | Sans objet |
| Passage libre (mm) : | 800 |
| Protection Passage : | Sans objet |
| Boutons paliers EN 81-70 : | Sans objet |
| Bip de touche : | Sans objet |
| Hauteur : | Sans objet |
| Distance Angle : | Sans objet |
| Indicateur niveaux principal : | Sans objet |
| Indicateur autres niveaux : | Sans objet |



CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| Entrainement : | Electrique 1V | | |
| Technologie machine : | Chaînes | | |
| Marque : | machinerie inaccessible | Année : | |
| Type : | | Nombre organe de susp. : | 2 |
| Nb Poulie : | 1 | Diamètre / Largeur | |

ARMOIRE

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------|
| Manœuvre : | Blocage | |
| Marque armoire : | machinerie inaccessible | Année : |
| Type : | | |

LIMITEUR DE VITESSE

| | |
|-----------------------|------------|
| Marque : | Sans objet |
| Vitesse Nom (M/s) : | 0,25 |

TOIT DE CABINE

| | |
|--------------------------------|-----|
| Distance parois Gauche (mm) : | 100 |
| Distance parois Arrière (mm) : | 100 |
| Distance parois Droite (mm) : | 100 |

LOCAL DES MACHINES ET POULIES


| | | | |
|-----------------|-------|-------------|-------------------------|
| Position | Haute | Fiche EDS : | machinerie inaccessible |
| | | Date EDS : | machinerie inaccessible |

GAINE ET CUVETTE


| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Dimensions | | | |
| Largeur gaine (mm) : | 968 | Hauteur cuvette (mm) : | 711 |
| Profondeur gaine (mm) : | 907 | Hauteur sous dalle : | 1 520 |
| Haut. de gaine (m) : | 11,01 | Nb Poulie : | 1 |



»» Gaine et cabine

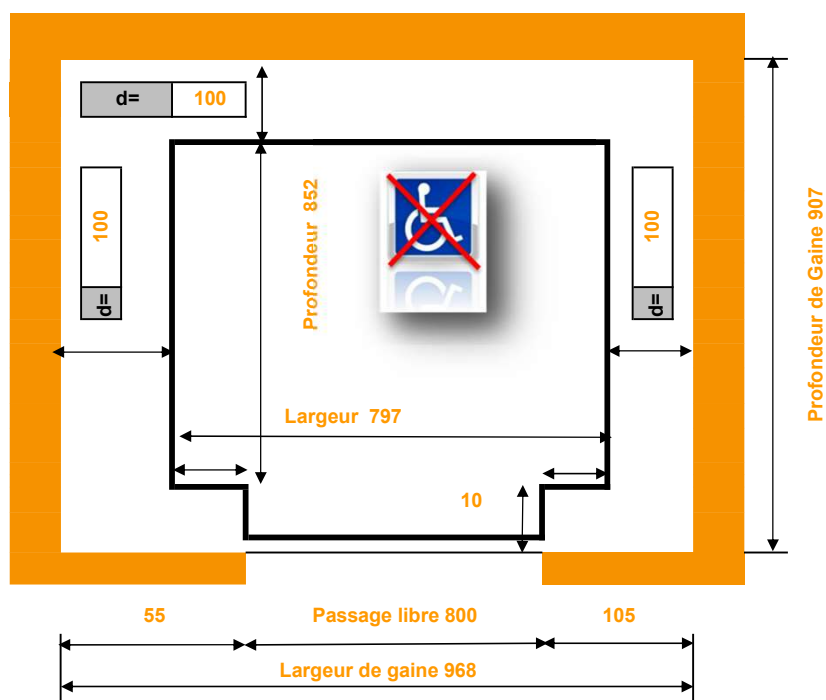

»» hauteur sous dalle



Côtes en millimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.



