

REEMPLACEMENT DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE  
DISTRIBUTION DE FROID POSITIF ET NEGATIF DE  
L'UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE (UPC) AU CENTRE  
HOSPITALIER DE LA CAVALE BLANCHE / BREST (29)

MAÎTRE D'OUVRAGE

CHRU de BREST


2, avenue Foch 29609 BREST CEDEX




MAÎTRE D'OEUVRE

ANHEOL ENERGIES

17, rue du Château 29200 BREST



BUREAU D'ETUDES FLUIDES



Anheol Energies

SOBRIETE et EFFICACITE ENERGETIQUE  
FLUIDES et ENERGIES RENOUVELABLES  
Courriel : contact@anheol-energie.bzh  
Tél. : 09 52 51 01 39

PRODUCTION DE FROID

TOITURE

PHASE : DCE

Date: 30/01/2023








Format: A0

Indice: A



Echelle: 1 : 100

Réf. plan: FR02

LEGENDE PRODUCTION DE FROID

	Evaporateurs
	Canalisation fluide frigorigène négatif
	Canalisation fluide frigorigène positif
	Canalisation eau récupération d'énergie
	Alimentation électrique
	Alimentation électrique en attente
	Afficheur sonde de température

CANALISATIONS EN TOITURE SUR SUPPORTS ANTIVIBRATILES

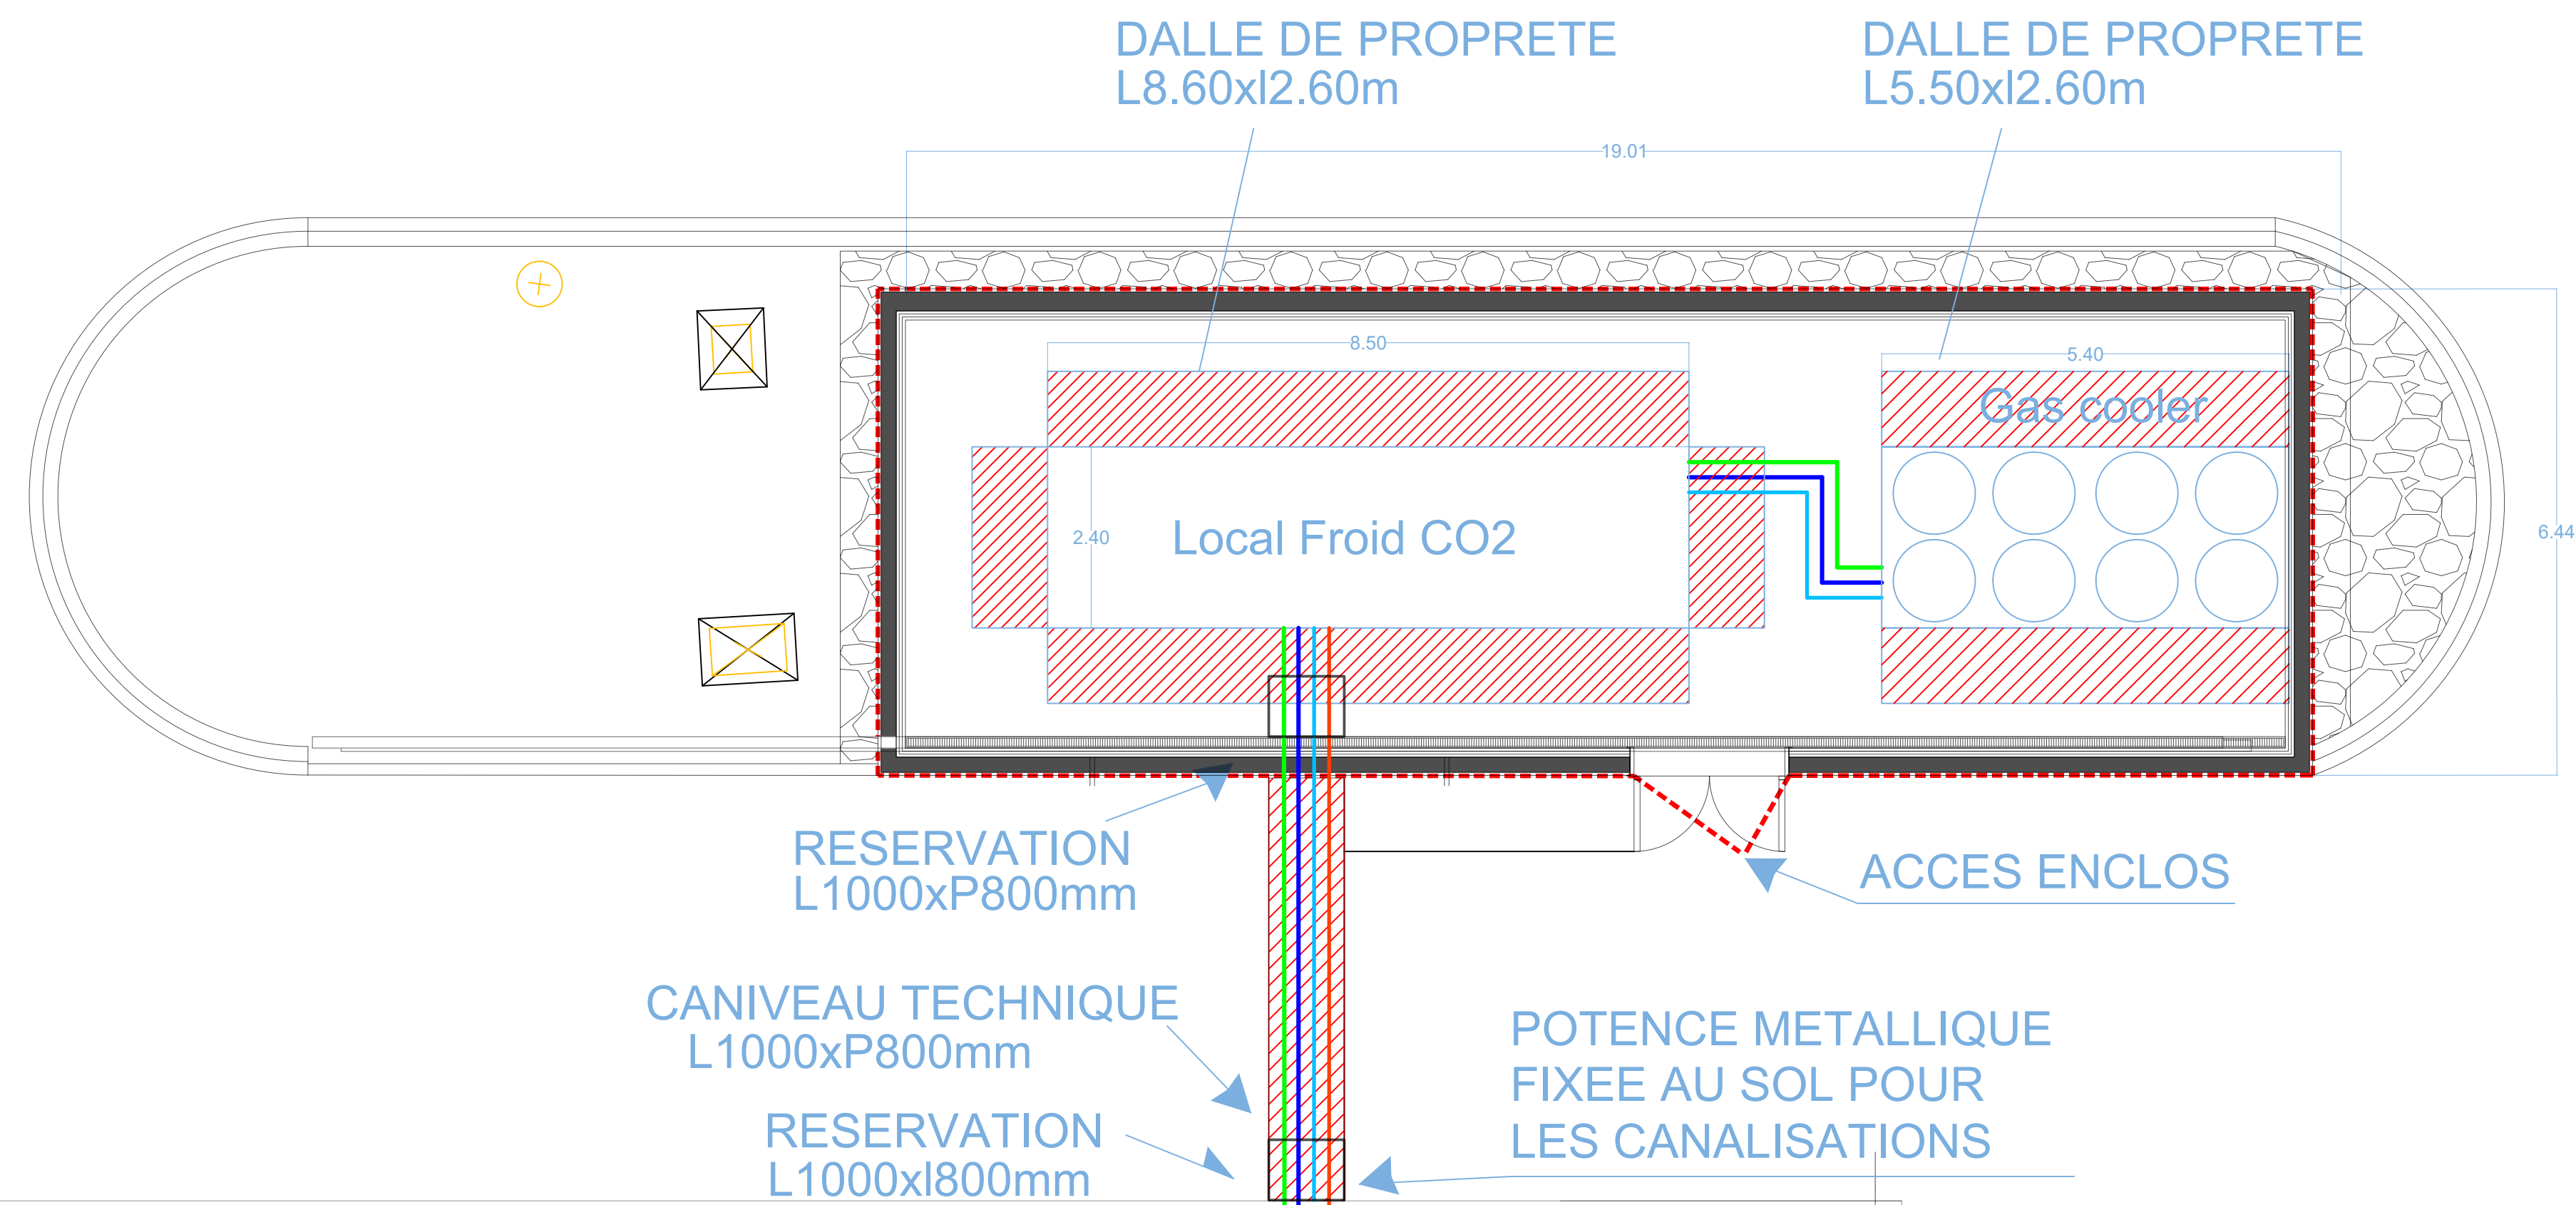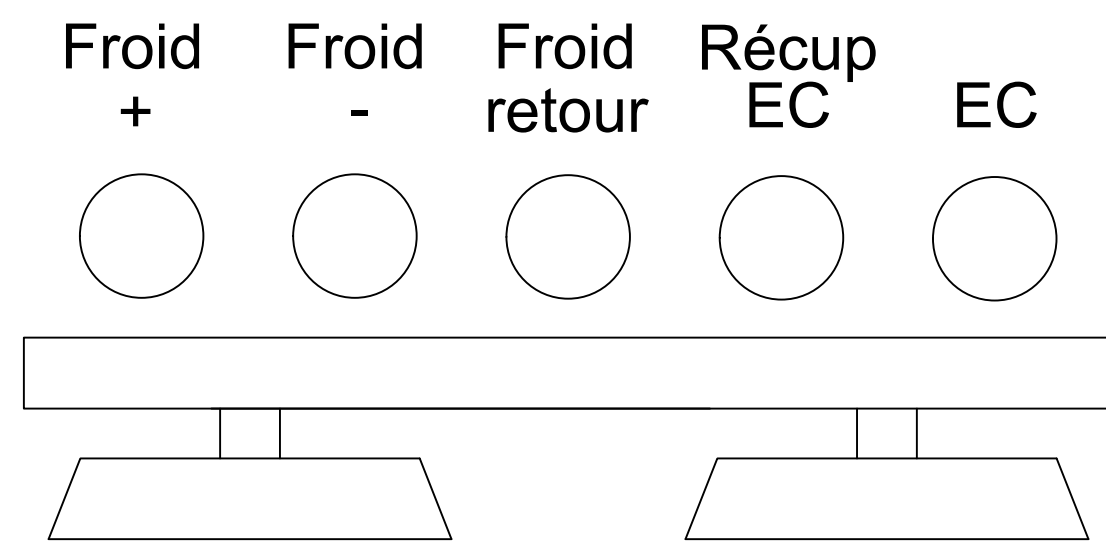

CHEMINEMENT CANALISATIONS  
EN TOITURE SUR SUPPORTS ANTIVIBRATILES

