

**Maître d'Ouvrage****VNF**

Direction territoriale Bassin de la Seine  
18, Quai d'Austerlitz  
75013 – PARIS

**Maître d'Œuvre****SETEC Tpi**

42-52 Quai de la Rapée  
75583 – PARIS Cedex 12

**setec tpi**

## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N°13.21.I.0.30.0 - RENOVATION DES ECLUSES PRINCIPALES DE COUDRAY, VIVES-EAUX, LA CAVE ET VARENNES

### *Lot n°1 : Ecluses de Vives-Eaux et La Cave*

**Groupement d'entreprises****SEGEX**

4, Boulevard Arago  
91320 - WISSOUS

**MPLUS**

4, Rue du Haras  
57430 - SARRABLE

**PARISOT ELECTRICITE**

Route de Jonchery  
52000 – CHAUMONT

**MASCI**

ZA du Champ de Mars,  
BP 28  
57270 – RICHEMONT

**CHIARIZIA**

Rue Pierre Cremel, La  
Madeleine  
54410 –  
LANEUVEVILLE  
DEVANT NANCY




### *Armoire Ilot Amont Droit (AMD) – Site de VIVES EAUX*

B	03/04/2014	Modifications fin de chantier	AM	CS	EO		
A	23/11/2013	Modifications retour de chantier	AM	CS	EO		
O	19/07/2013	Première diffusion	AM	CS	EO		
Indice	Date	Description de la modification	Rédact.	Vérif.	Approb.	Visa MOE	Statut

Emetteur	Partie marché	Echelle	Format	N° de document
PARISOT	Lot 1	SANS	A4	10.PAR.006/1

# COULEUR DE LA FILERIE

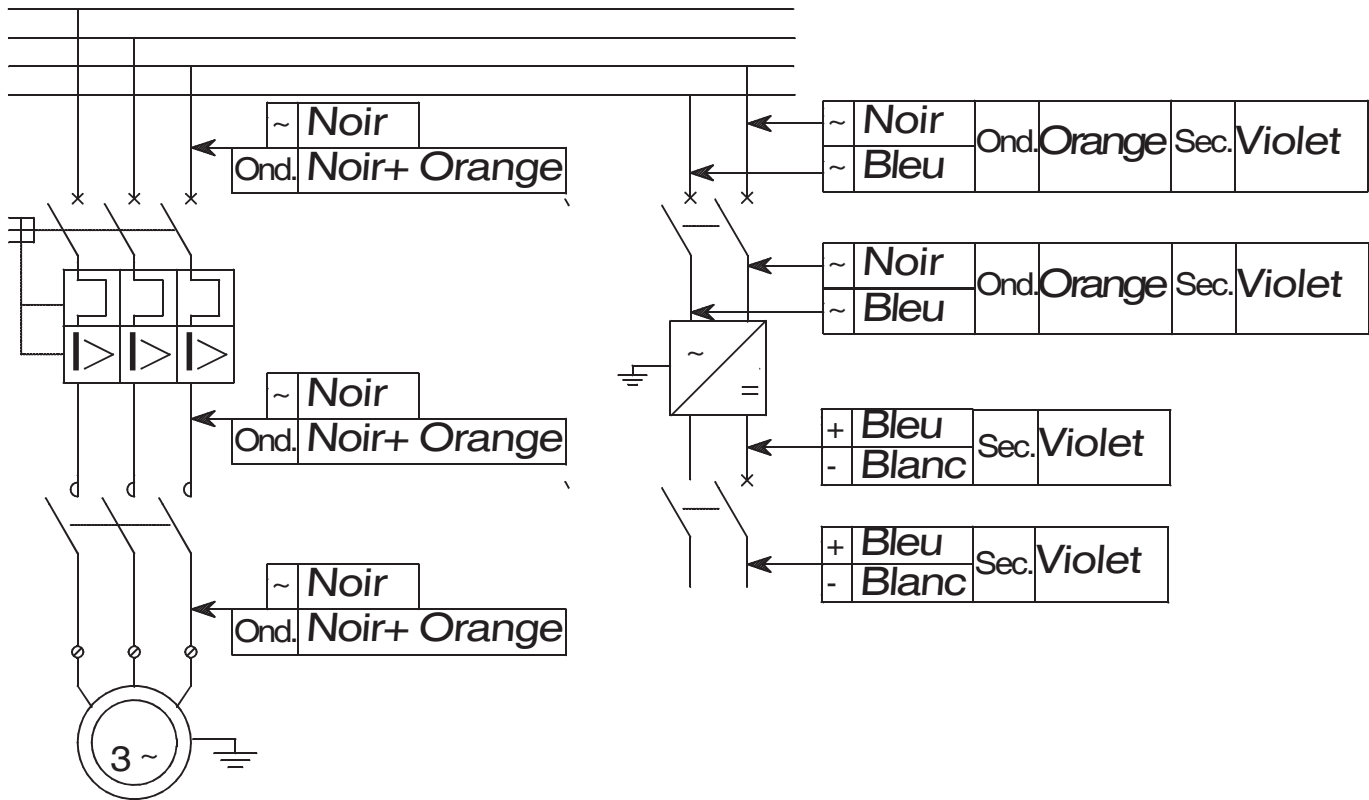

~ : Alternatif  
+ - : Continu  
Ond: Alimentation Ondulée  
Sec: Fonction de Sécurité



Route de Jonchery  
52000 Chamont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## CHARTRE DE CABLAGE

INDICE			
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1		Donnée utilisateur 2	

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

FOLIO  
02

1


Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
01	0	23/08/2013	a.meiss	Page de garde	
02	0	23/08/2013	a.meiss	CHARTRE DE CABLAGE	
03	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
04	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
05	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
08	0	23/08/2013	a.meiss	ARCHITECTURE RESEAU	
09	0	23/08/2013	a.meiss	SYNOPTIQUE	
10	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION	
11	0	23/08/2013	a.meiss	SERVITUDE	
12	0	23/08/2013	a.meiss	PUISSANCE VERIN AQUEDUC	
20	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION 24VDC	
21	0	23/08/2013	a.meiss	MODE MAINTENANCE	
22	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU	
23	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU	
24	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE	
25	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE	
26	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION FEUX TRICOLERE	
27	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	ALIMENTATION FEUX TRICOLERE	
30	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION STB	

1

Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
31	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB A	
32	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB3 B	
33	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB A	
34	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE D'ENTREES STB B	
35	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
36	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
37	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
38	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
39	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
40	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
41	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
42	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	MODULE DE SORTIES STB	
50	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION PHOENIX	
51	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	
52	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	
53	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	

1


Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
54	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE SORTIES SECURISE PSDO8	
55	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE SORTIES SECURISE PSDO8	
80	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (1/4)	
81	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (2/4)	
82	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (3/4)	
83	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (4/4)	
84	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	-XF - (1/2)	
85	0	12/09/2013	Aurélien MEISS	-XF - (2/2)	
86	0	23/08/2013	a.meiss	-XP - (1/1)	
87	0	23/08/2013	a.meiss	-XVD - (1/1)	
95	0	23/08/2013	a.meiss	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE	
100	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
101	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
102	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
103	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
104	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	

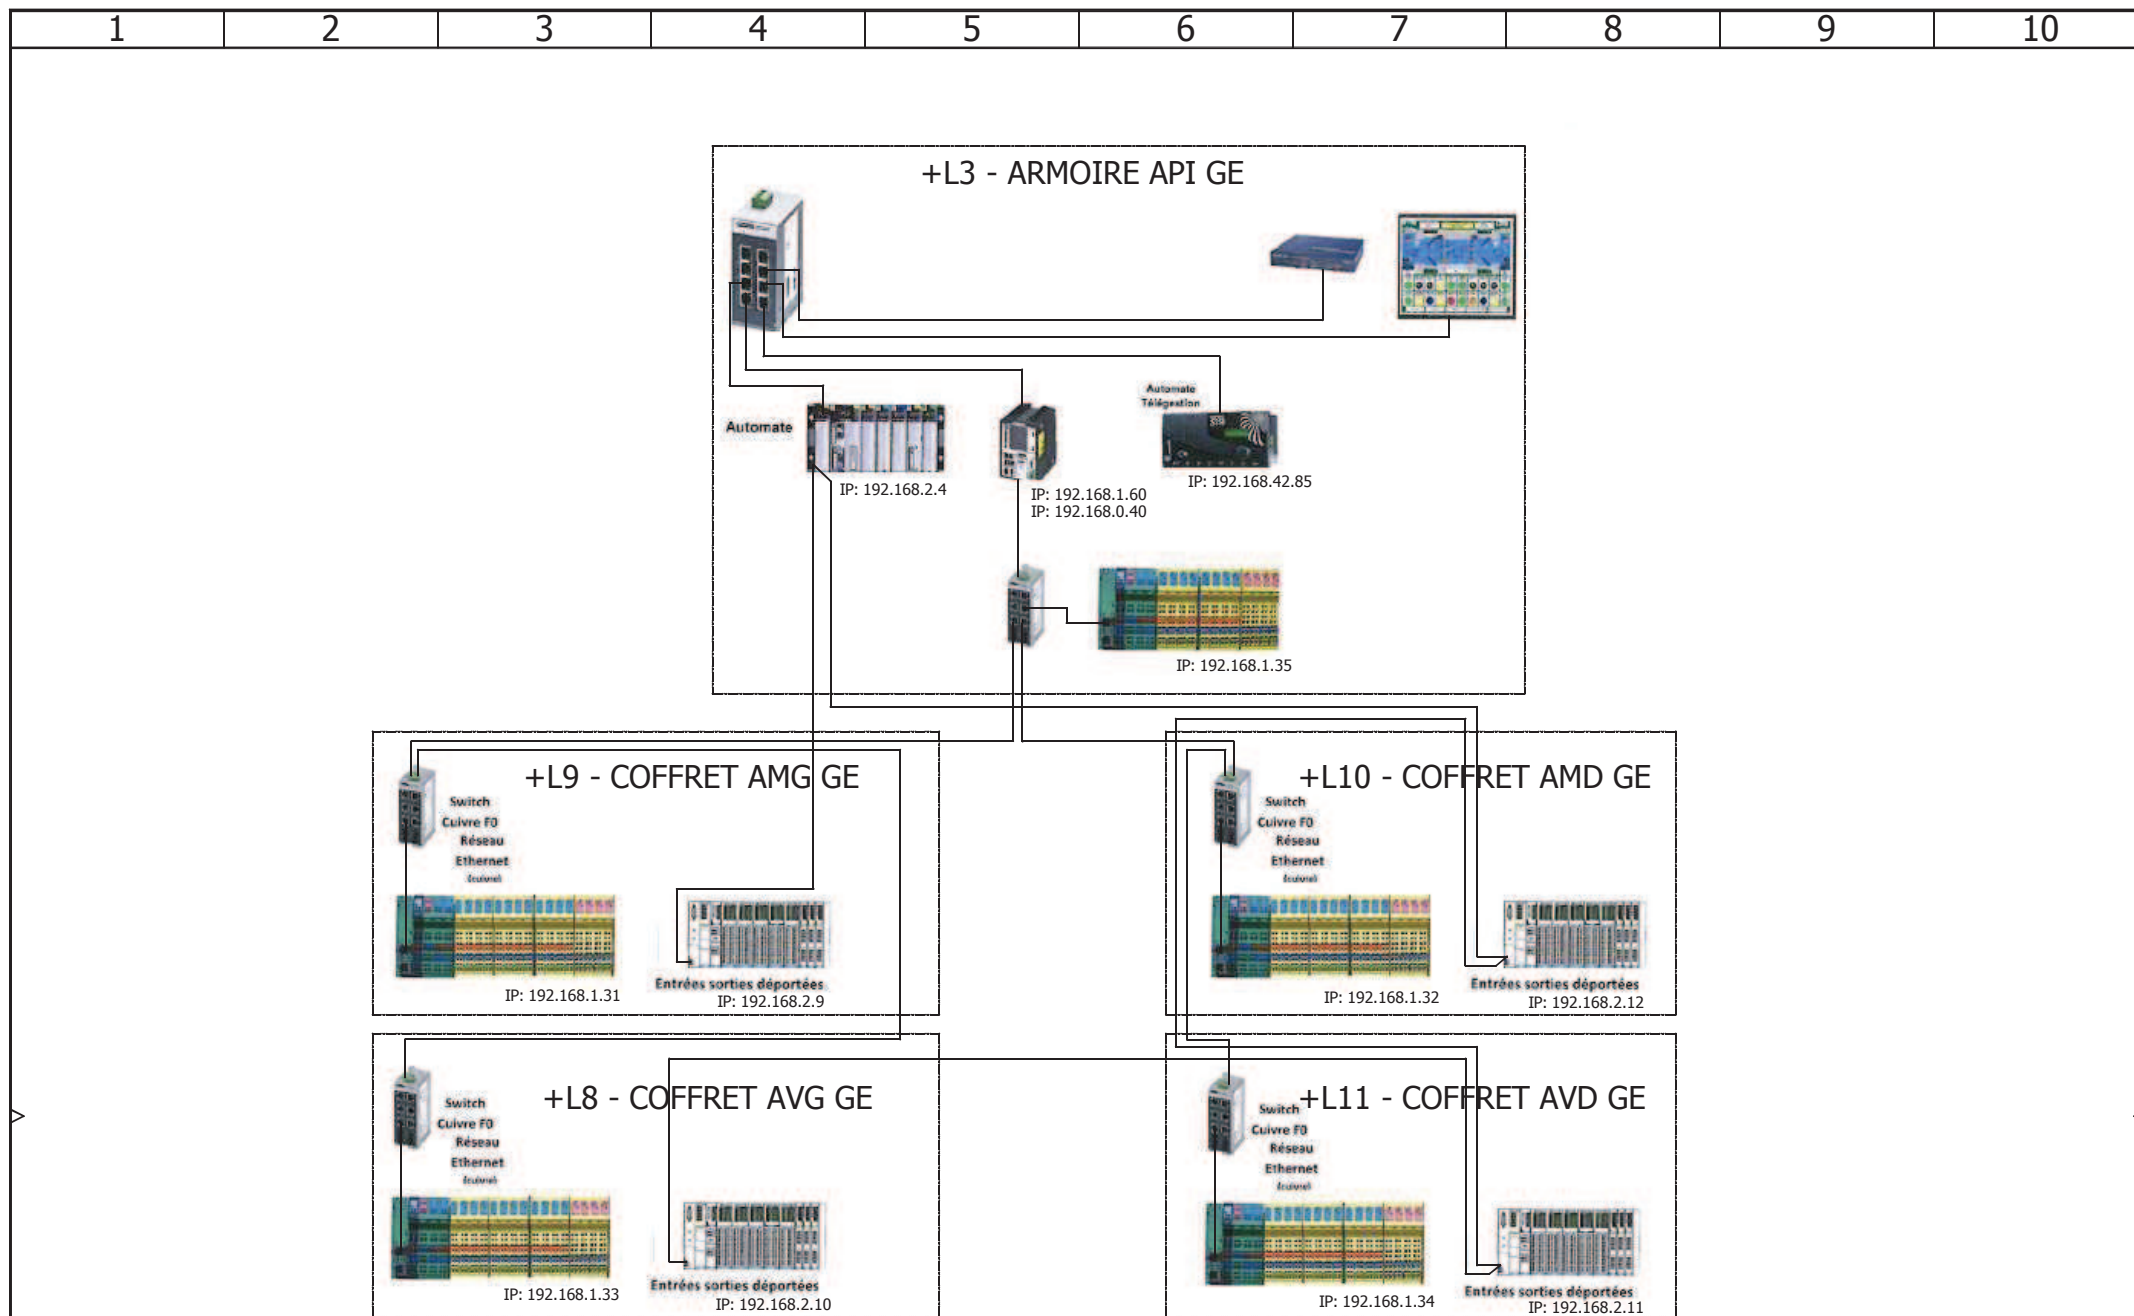

## ARCHITECTURE RESEAU

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				08



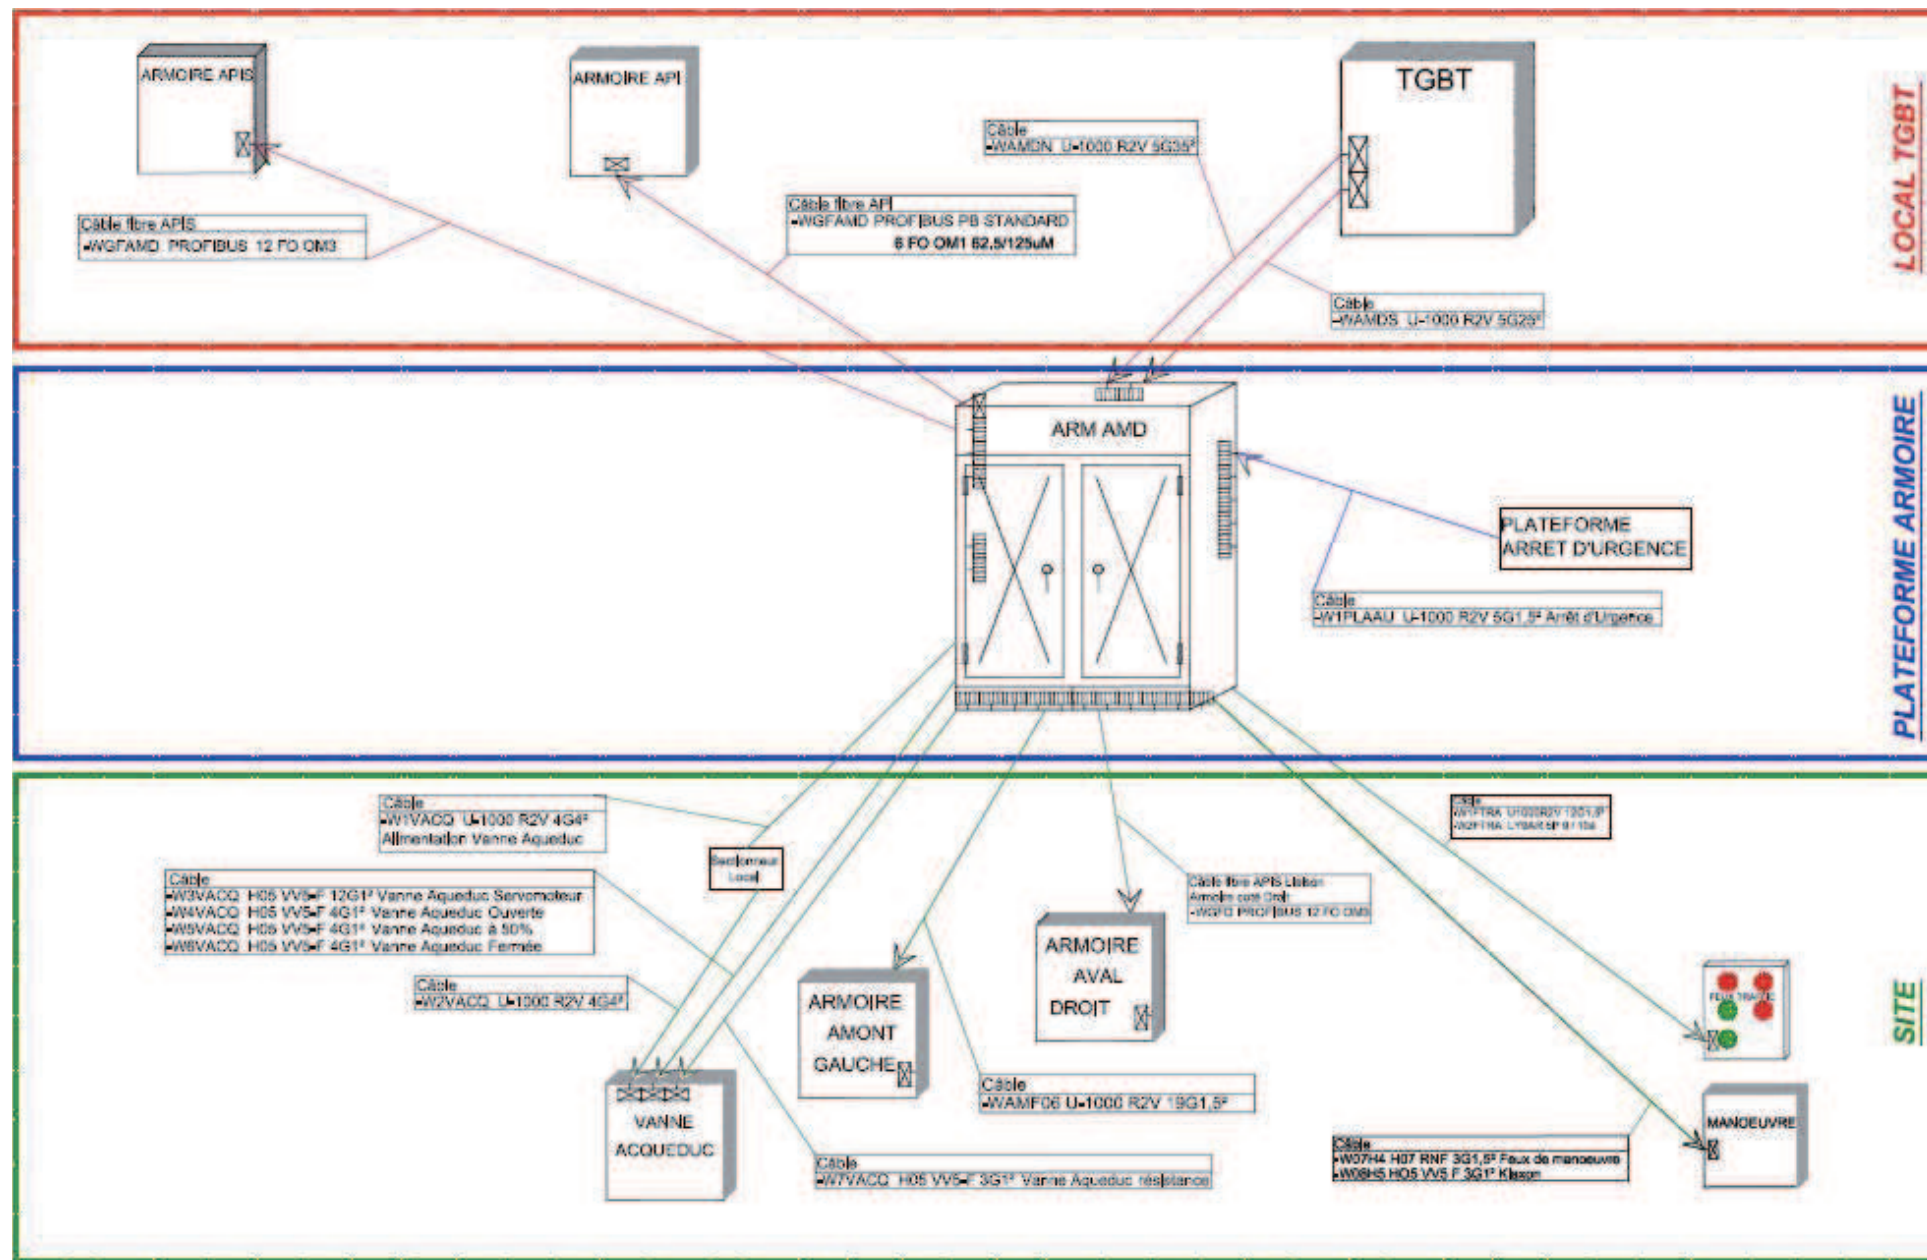


## SYNOPTIQUE

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:	L1
---------------	----

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

					INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier		1
0	23/08/2013	a.meiss			
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		09

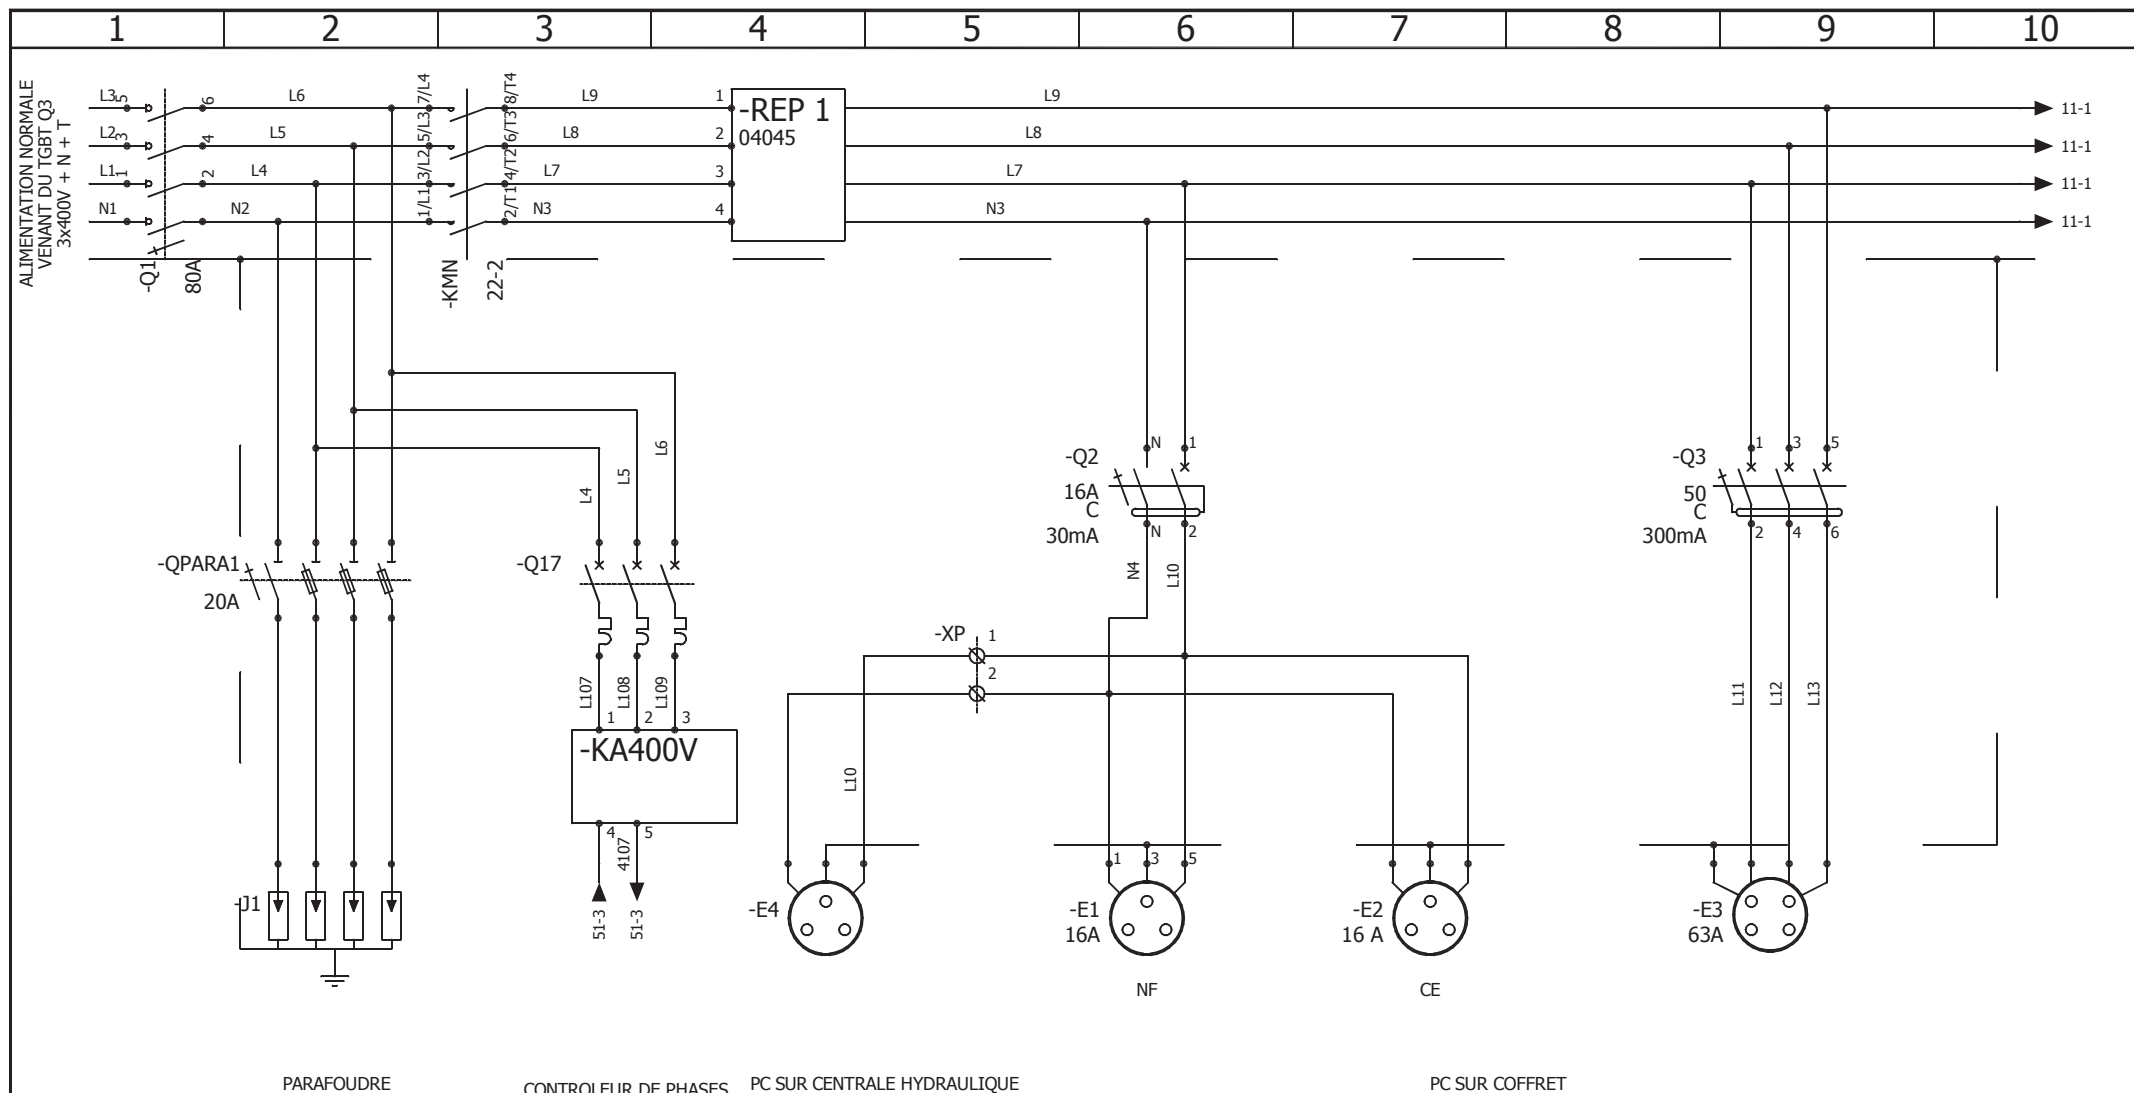

Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## ALIMENTATION

N° D'AFFAIRE: E06013/13


LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				10



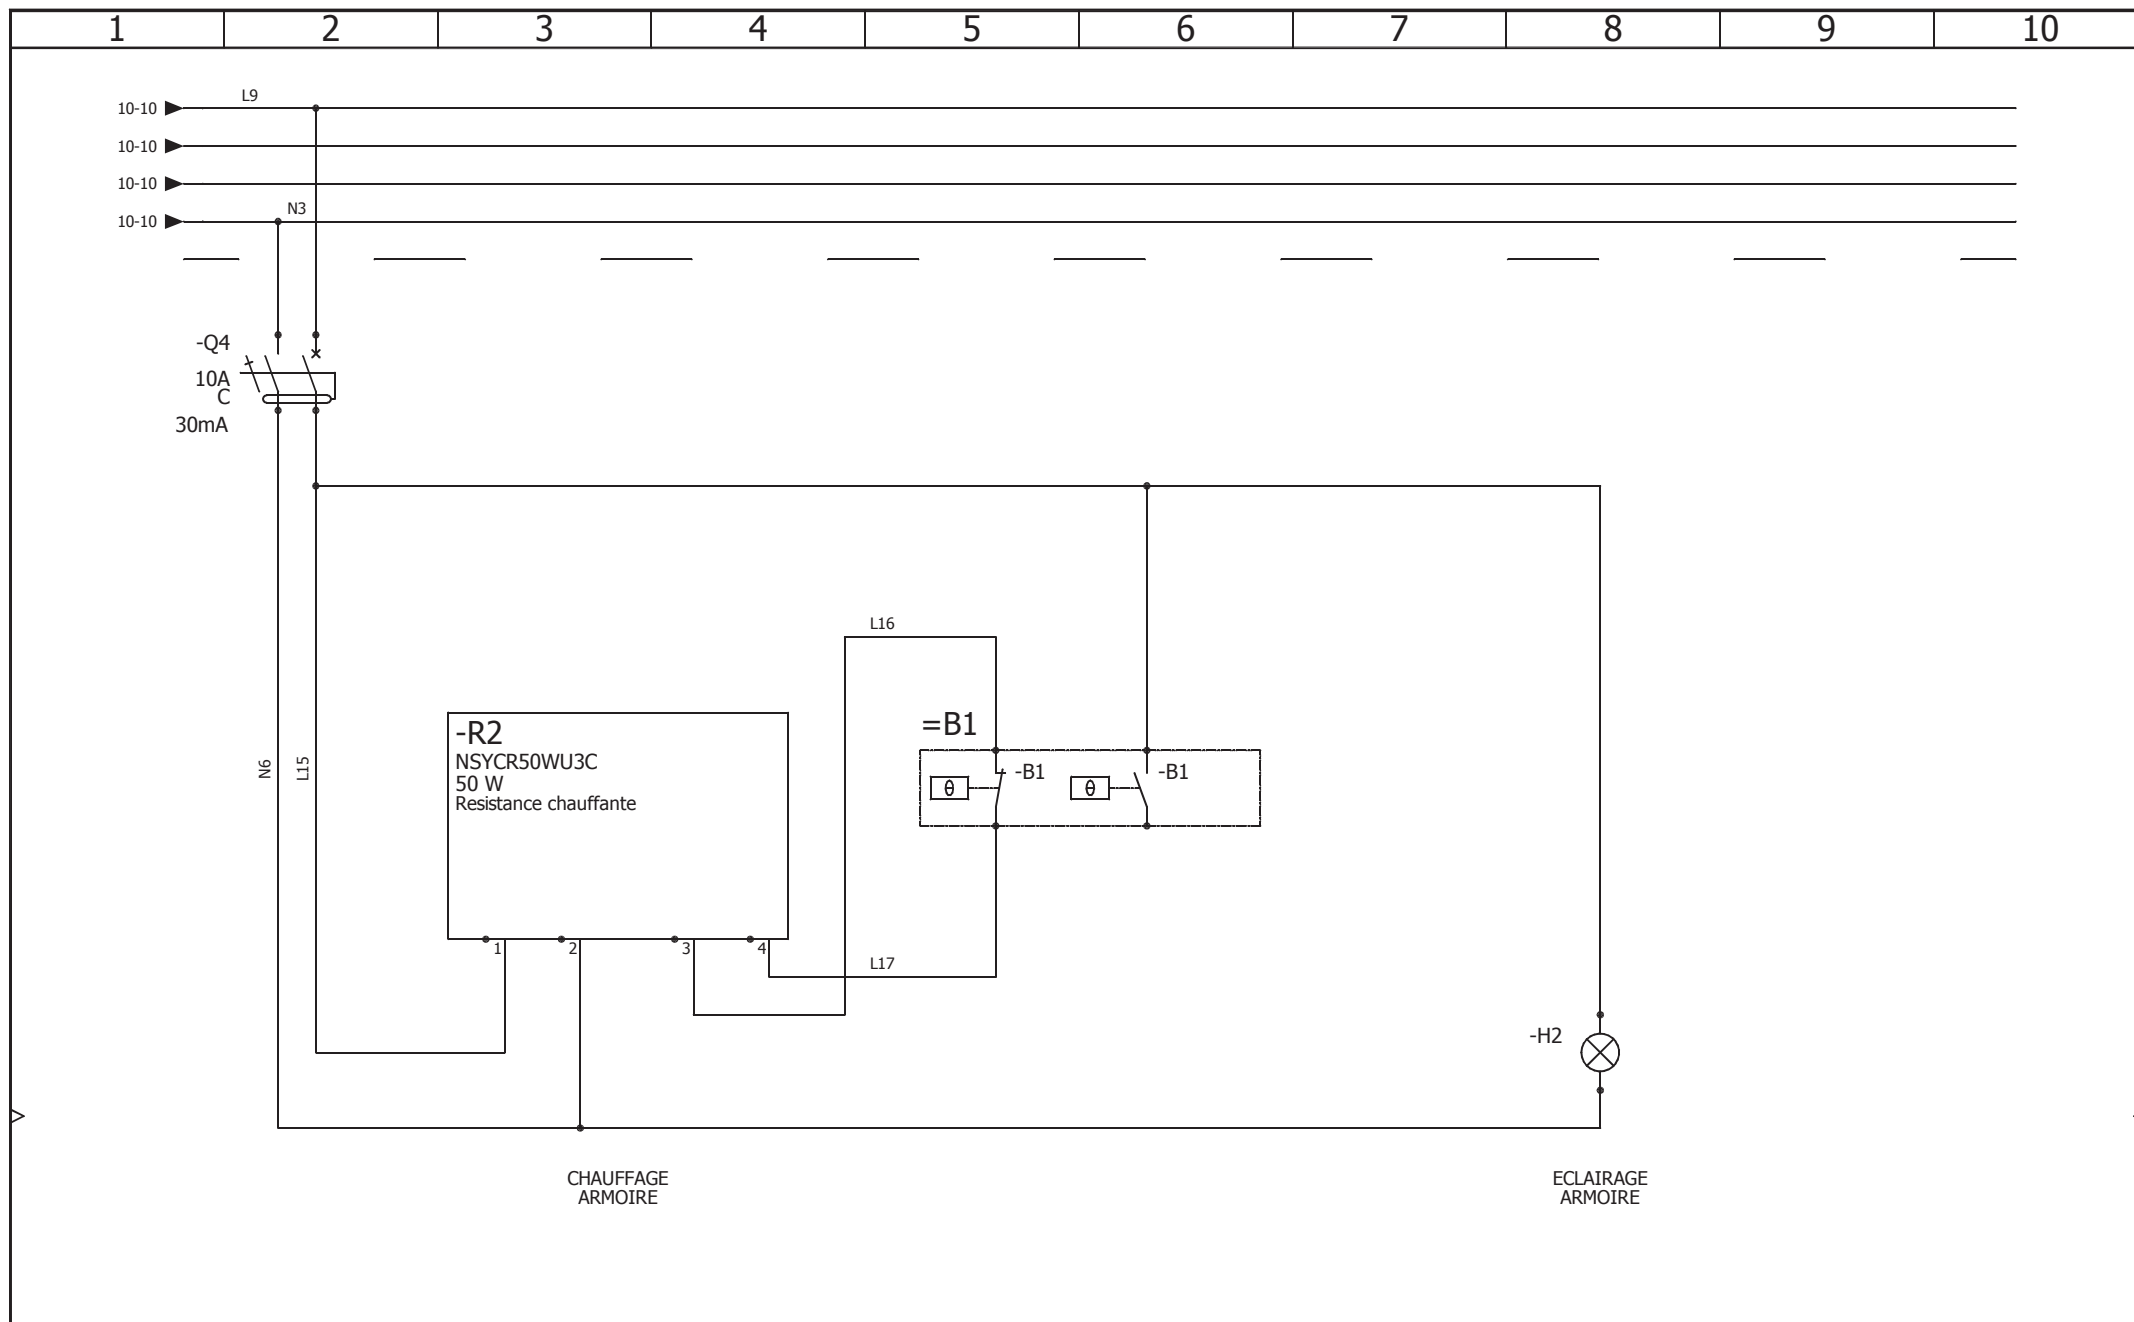

Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## SERVITUDE


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				11

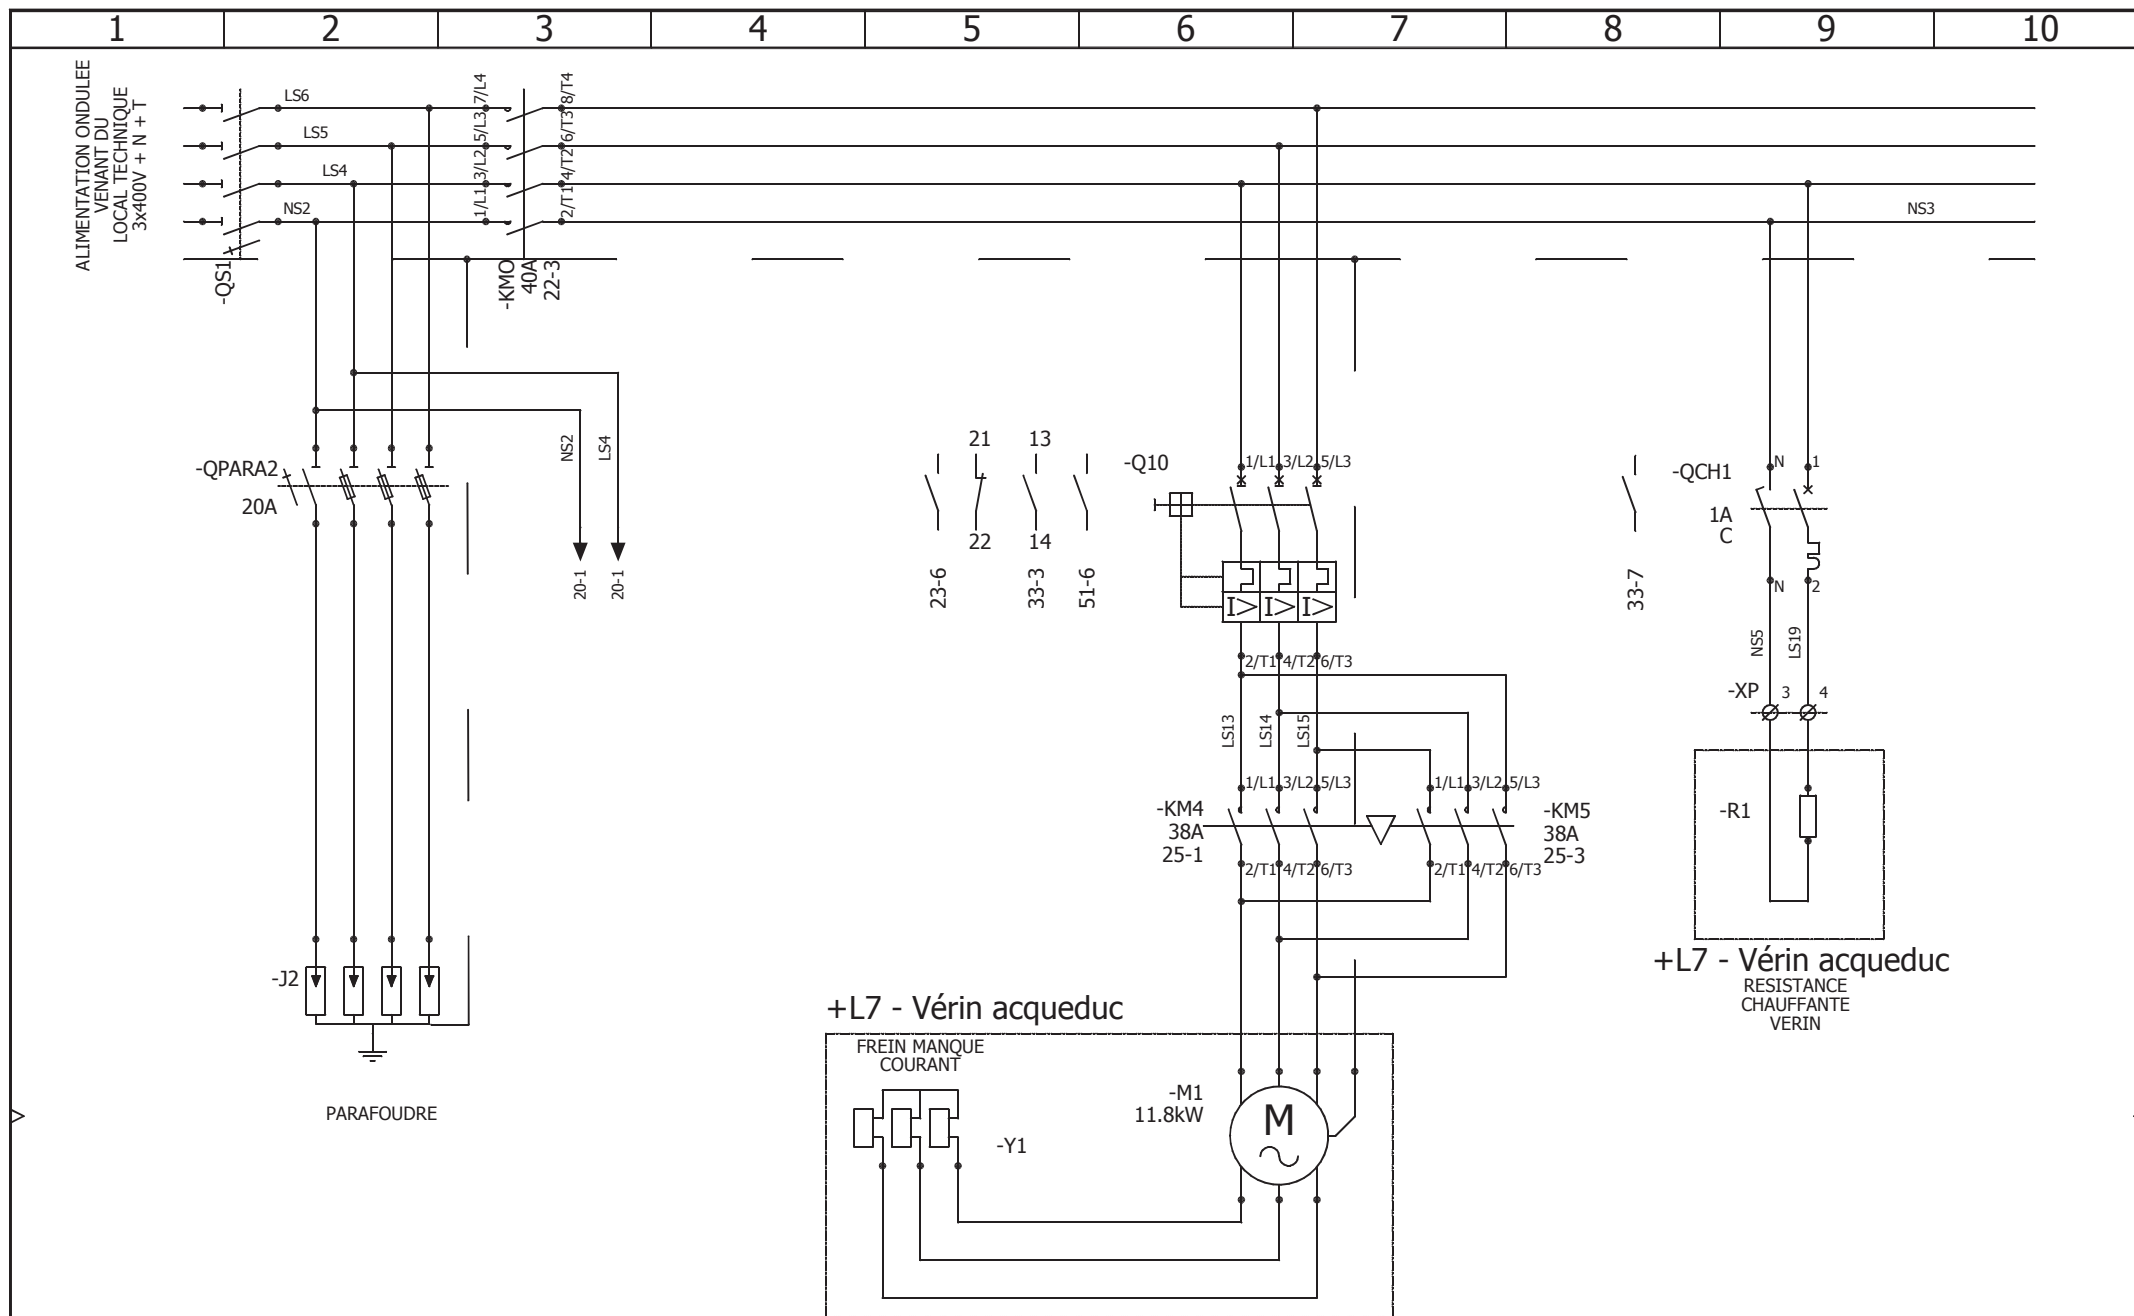

## PUISSANCE VERIN AQUEDUC


N° D'AFFAIRE: E06013/13


LOCALISATION:


L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				12

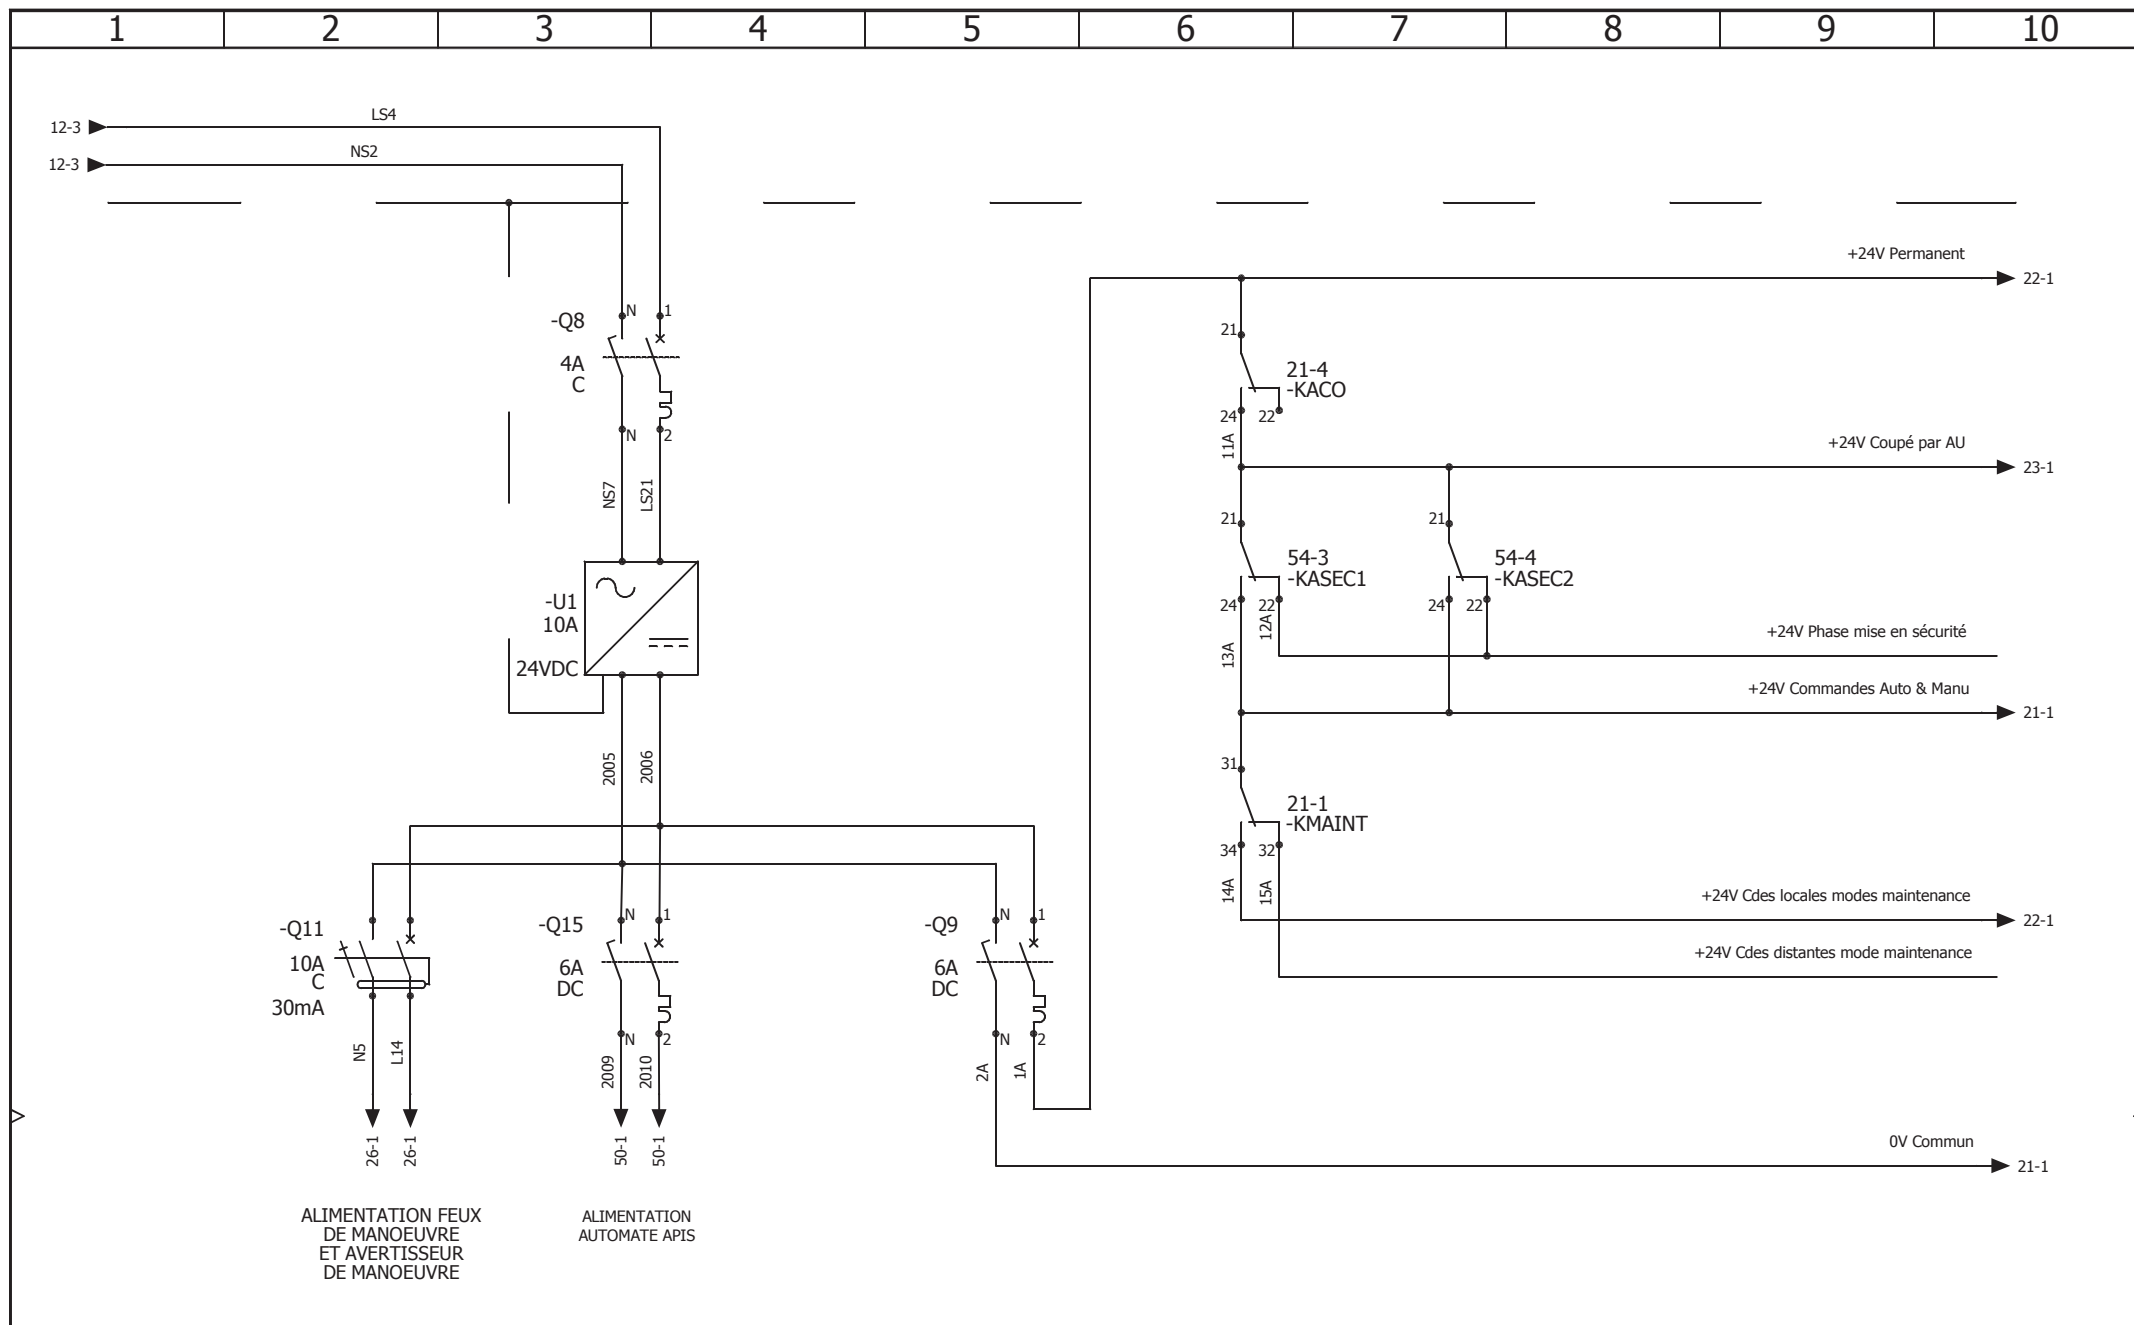

<div></div> <div><b>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</b> Groupe COFINELEC <b>ELECTRICITE GENERALE &amp; INDUSTRIELLE</b></div>	Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr	ALIMENTATION 24VDC								INDICE
		1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier			1		
		0	23/08/2013	a.meiss						
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS			FOLIO		
		Donnée utilisateur 1				Donnée utilisateur 2		20		
N° D'AFFAIRE: E06013/13		LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE							

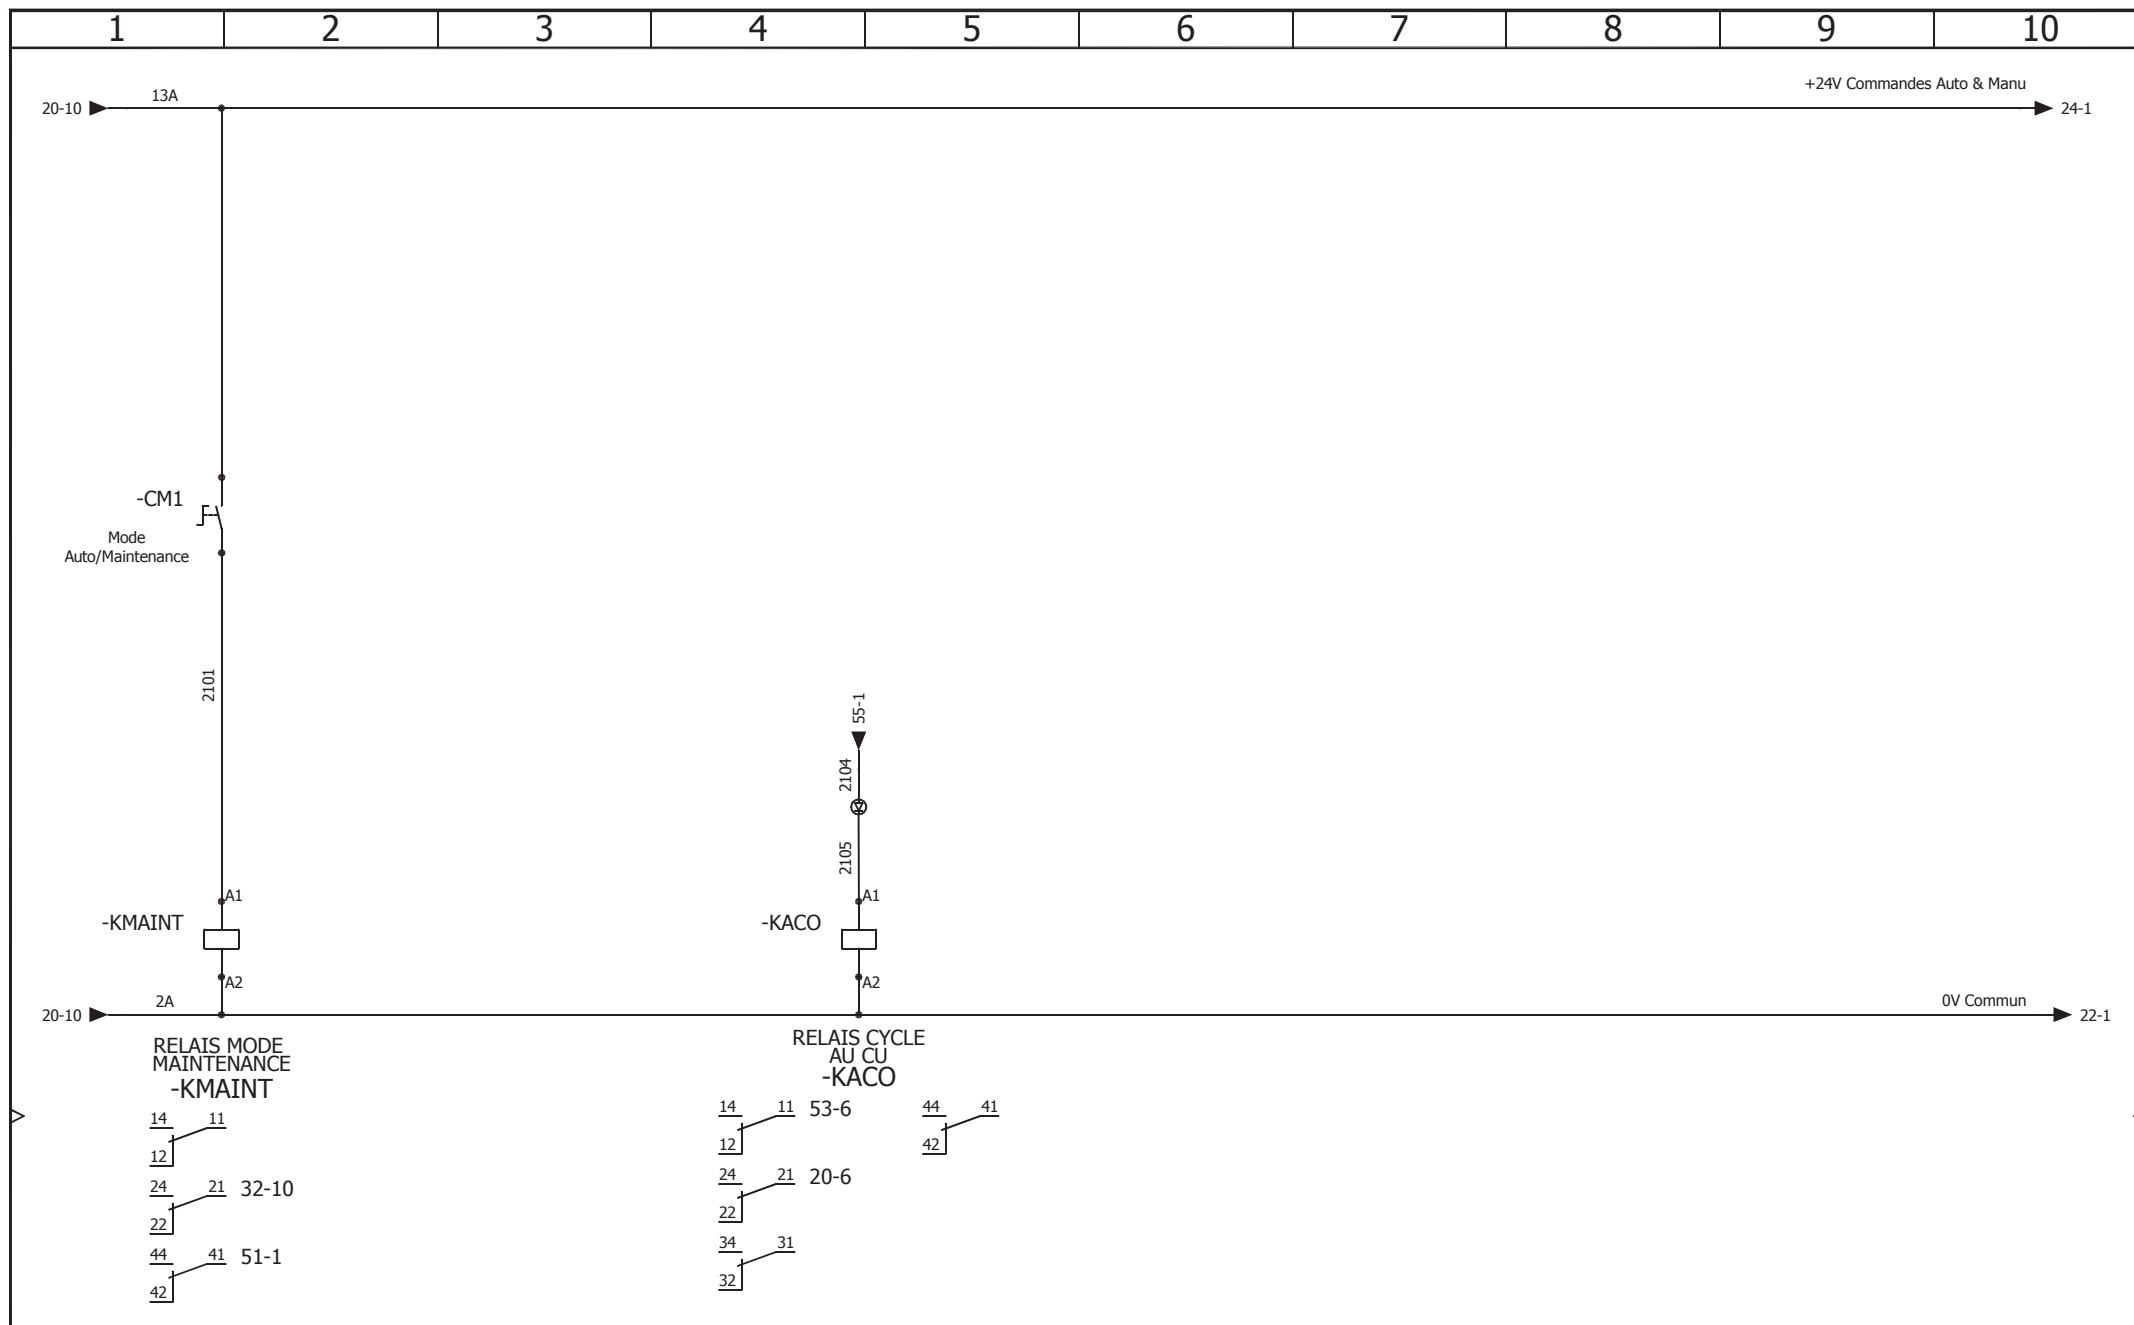

Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## MODE MAINTENANCE


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

					INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier		1
0	23/08/2013	a.meiss			
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		21

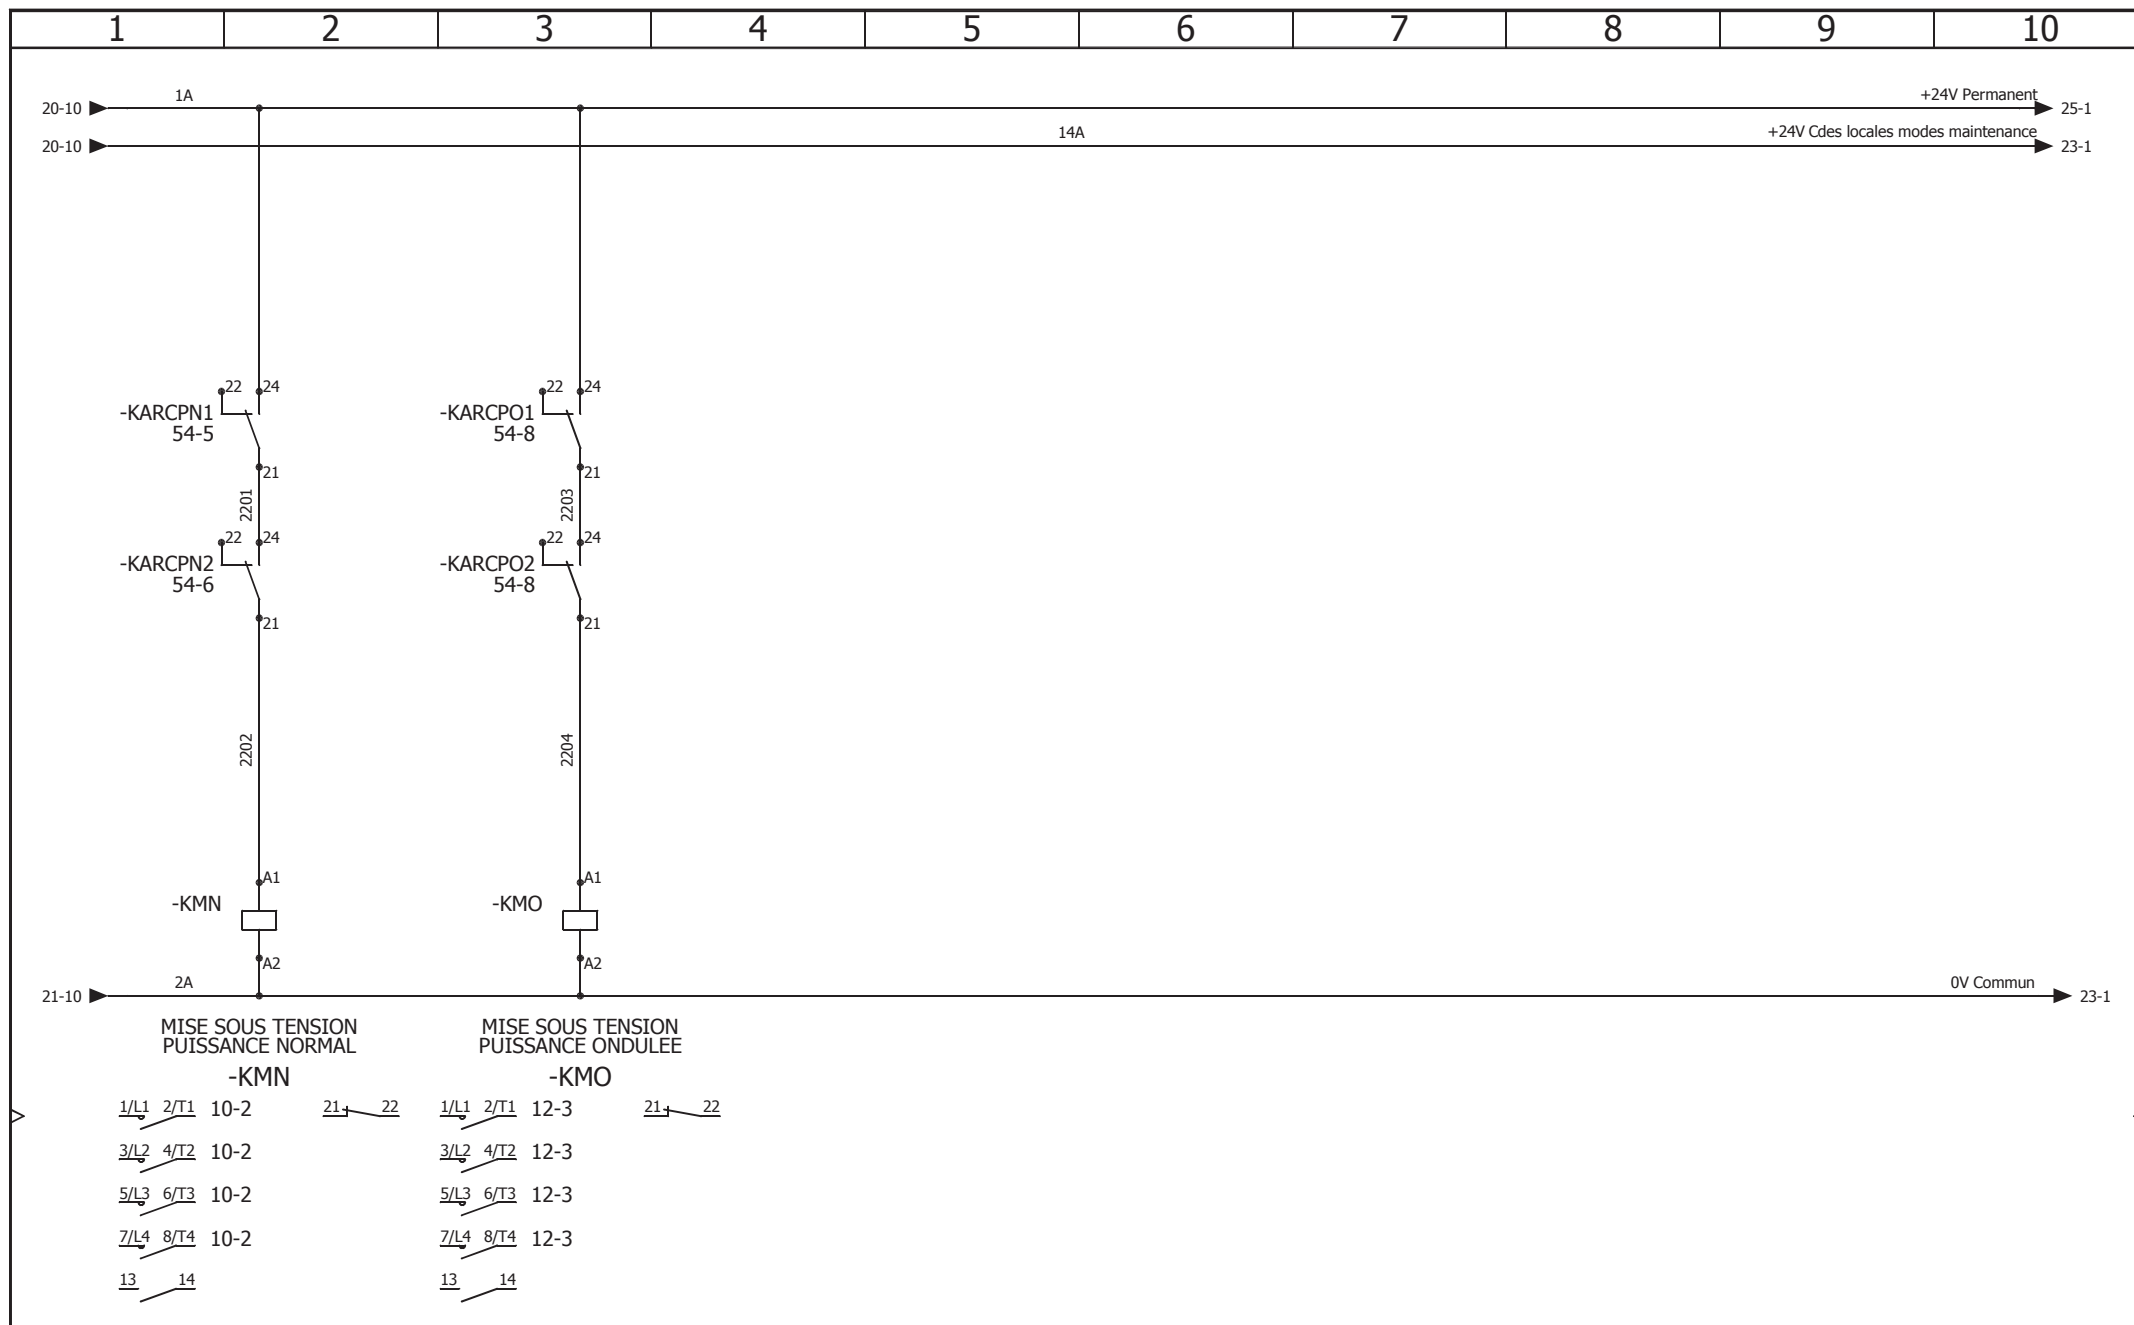

Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:


L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE


					INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier		1
0	23/08/2013	a.meiss			
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		22





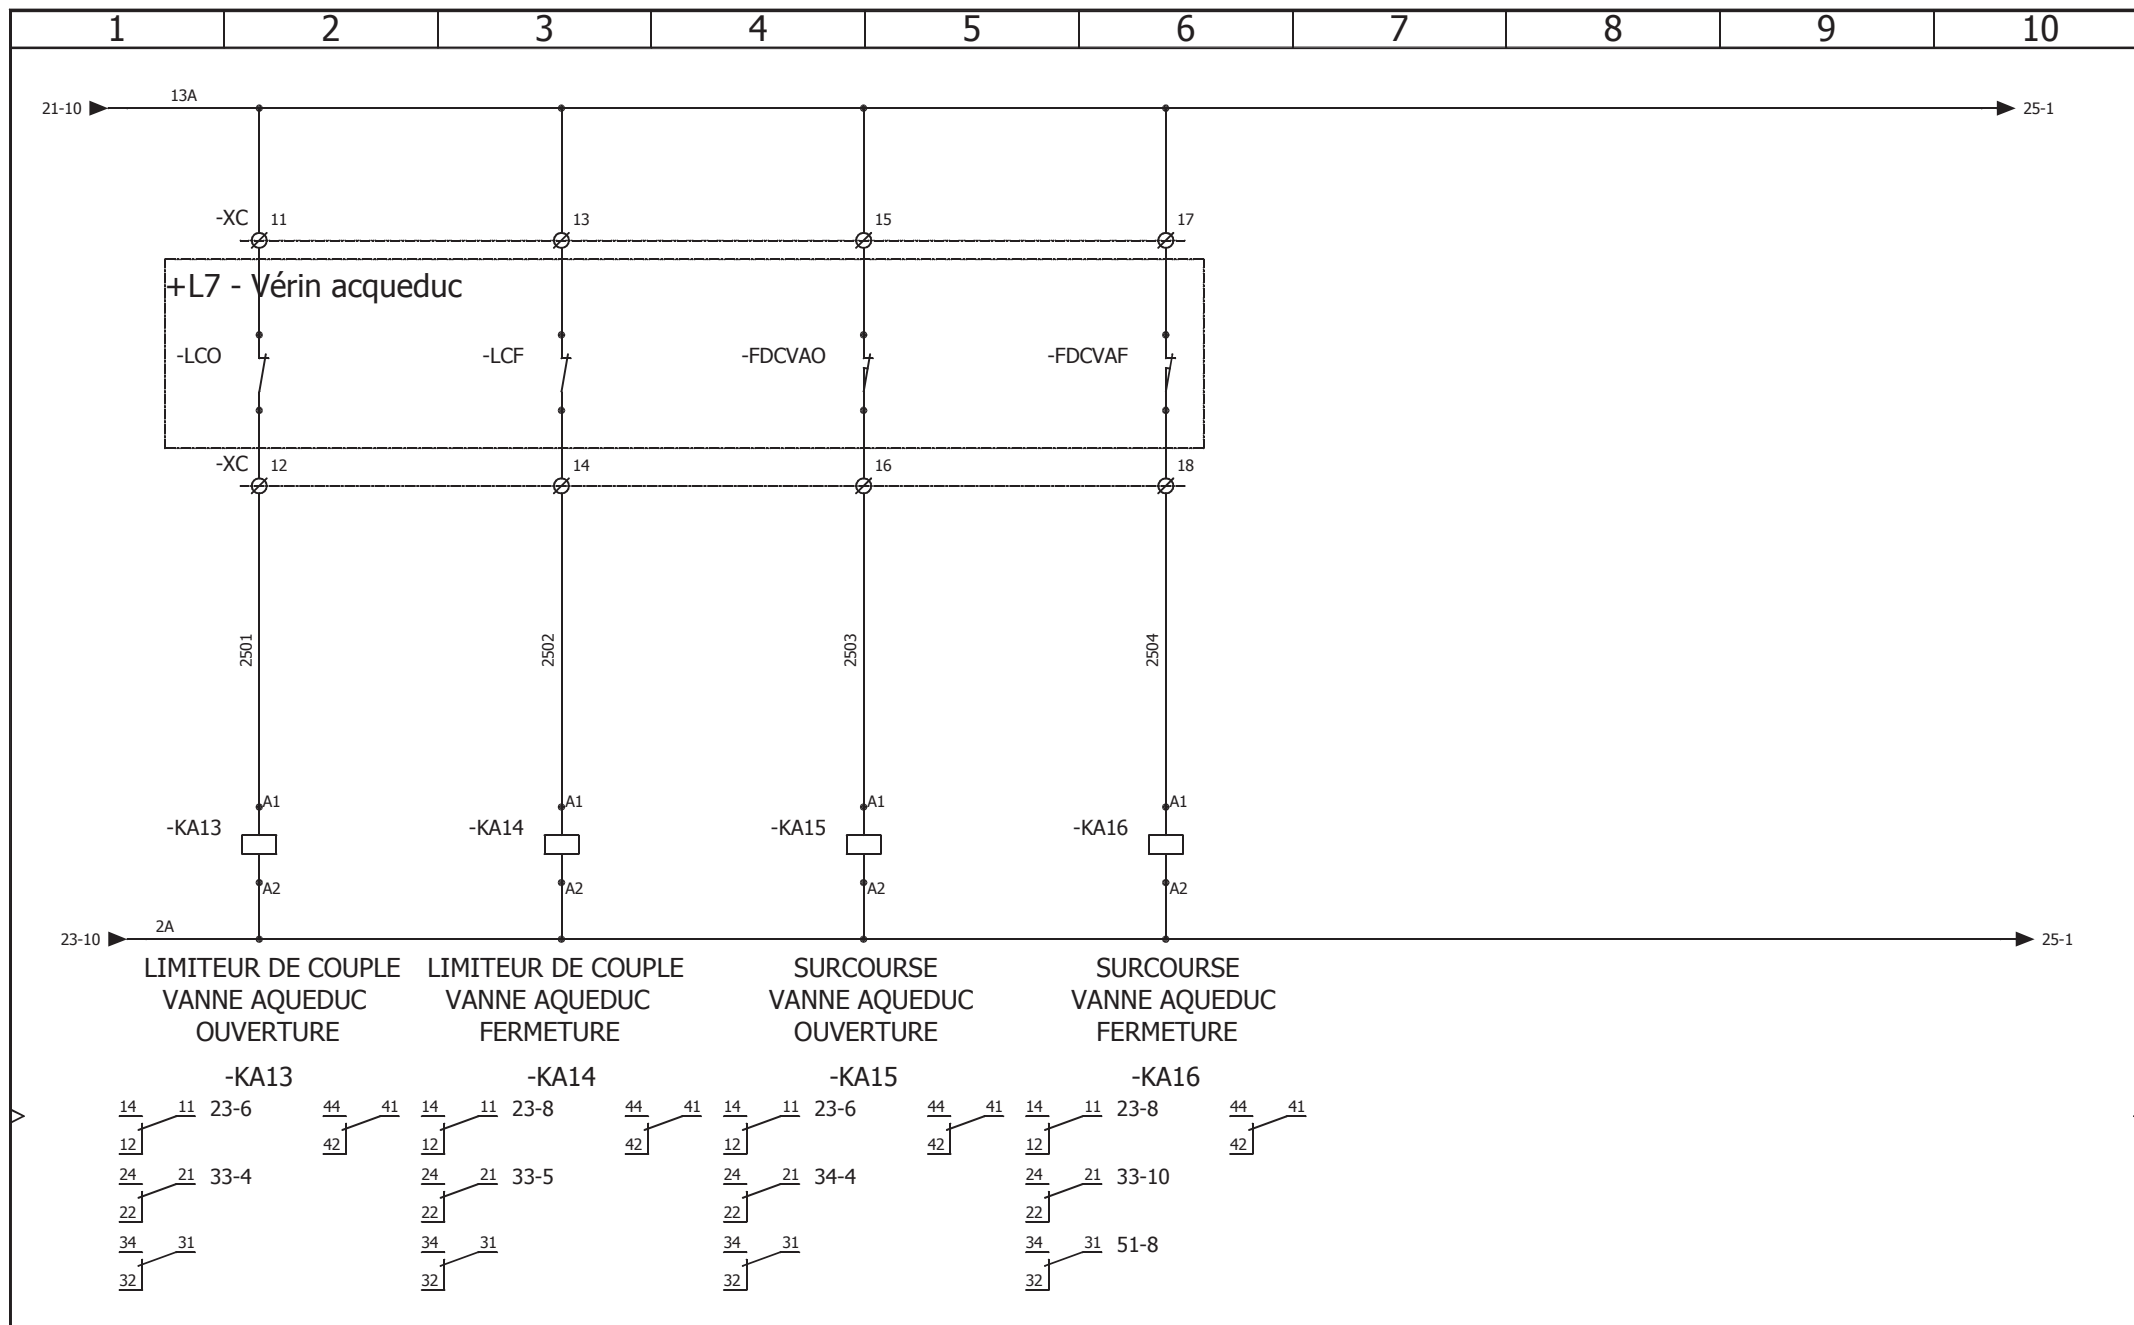


	TELECOMMANDE				INDICE
	1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
	0	23/08/2013	a.meiss		
	IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE			24
Donnée utilisateur 1				Donnée utilisateur 2	

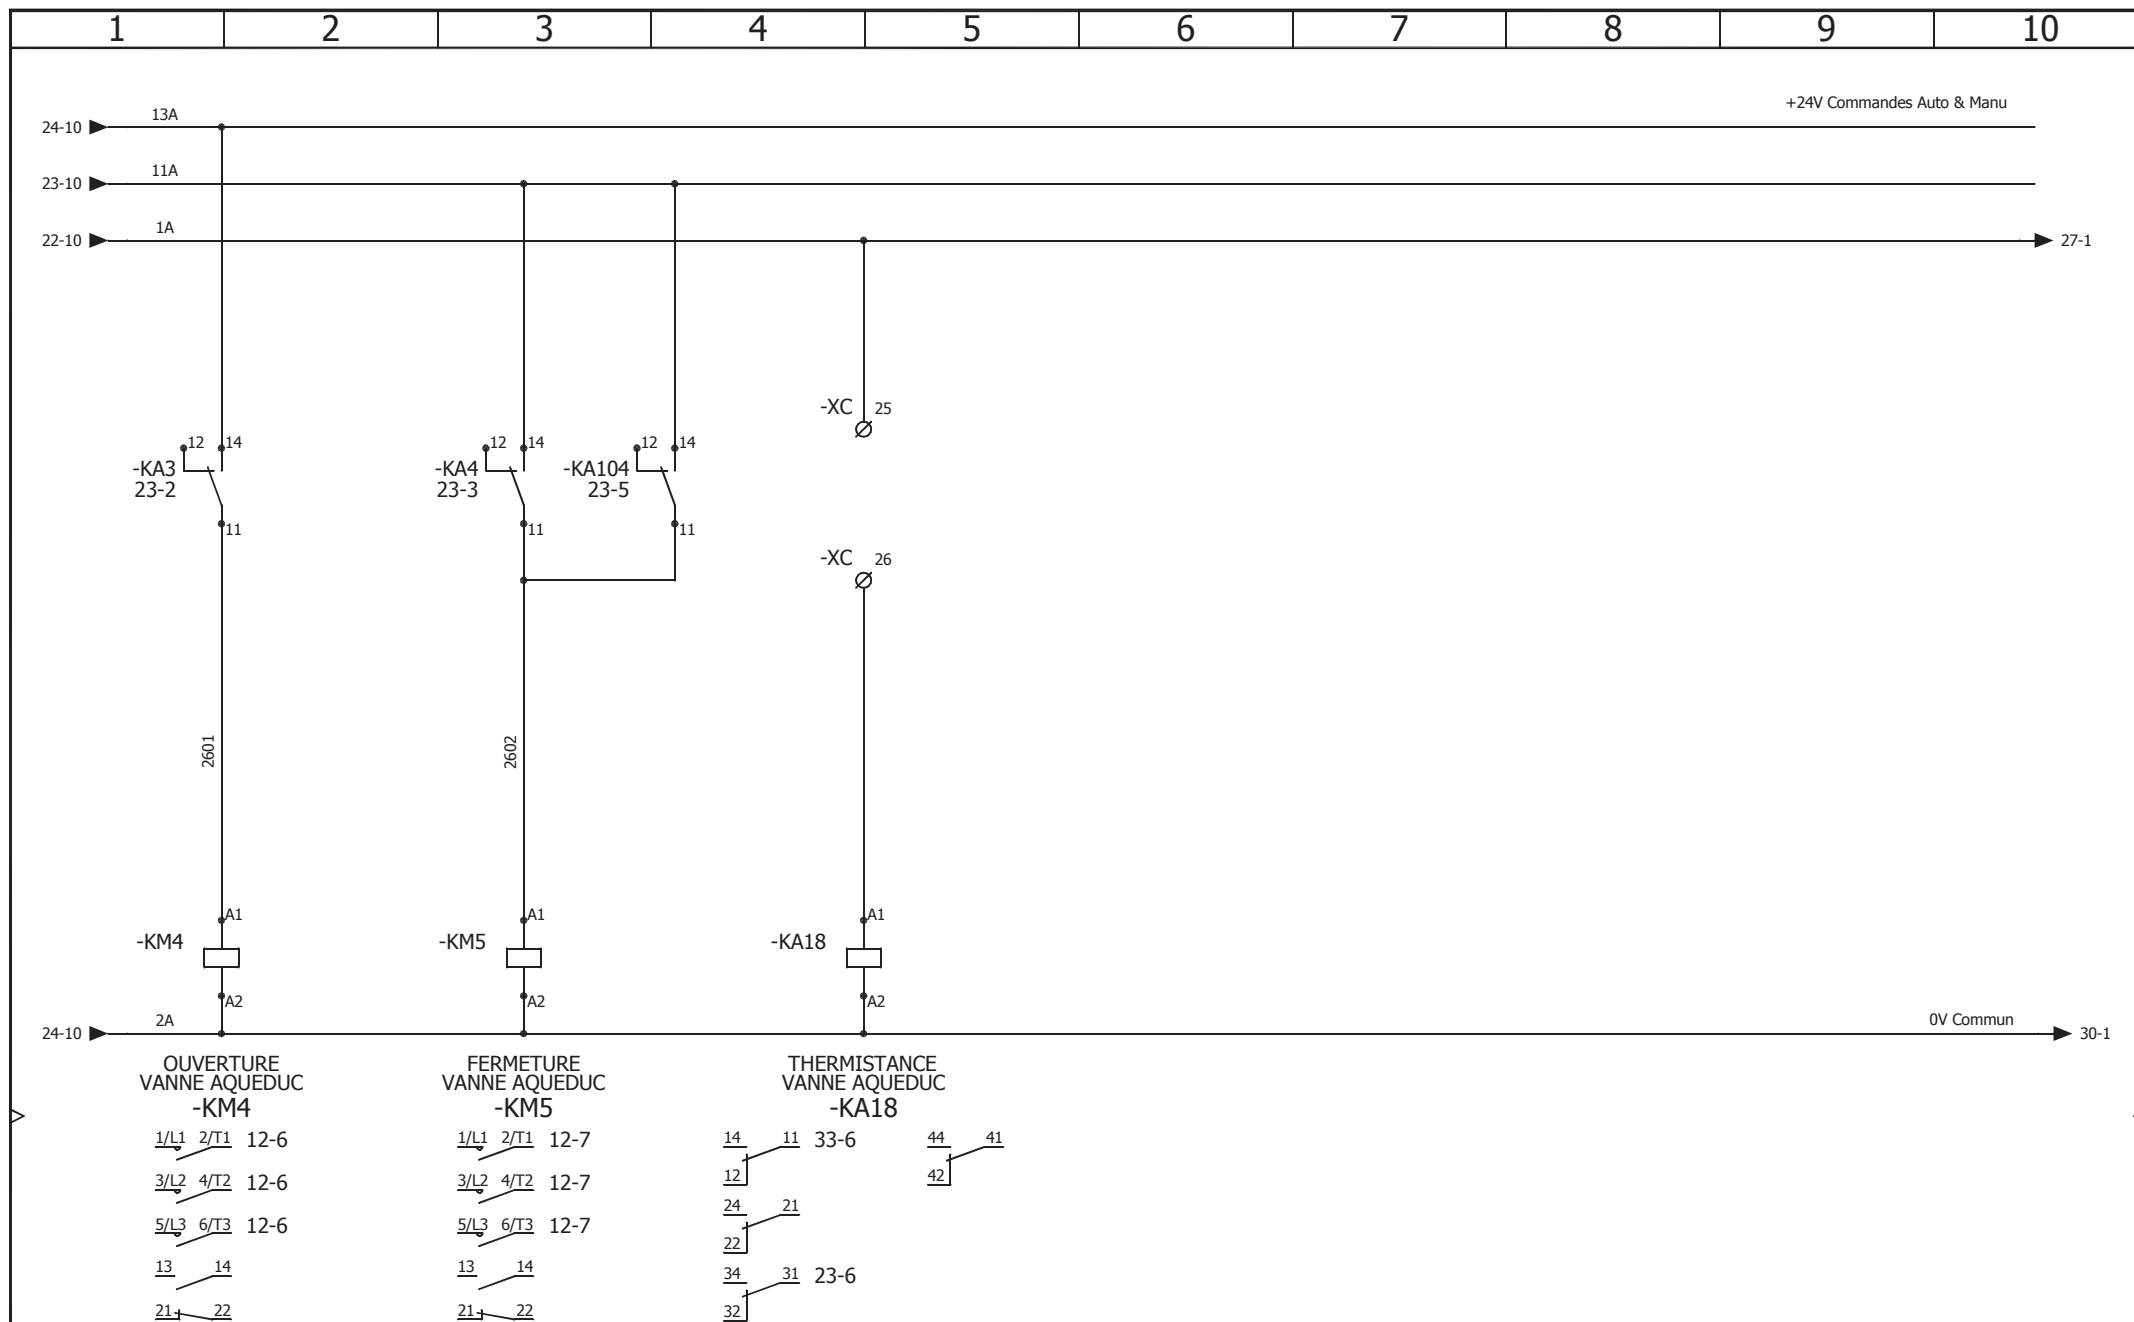


<div></div> <div>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</div>	N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE	TELECOMMANDE				INDICE	
				1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1	
				0	23/08/2013	a.meiss			
				IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		FOLIO
		Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		25		



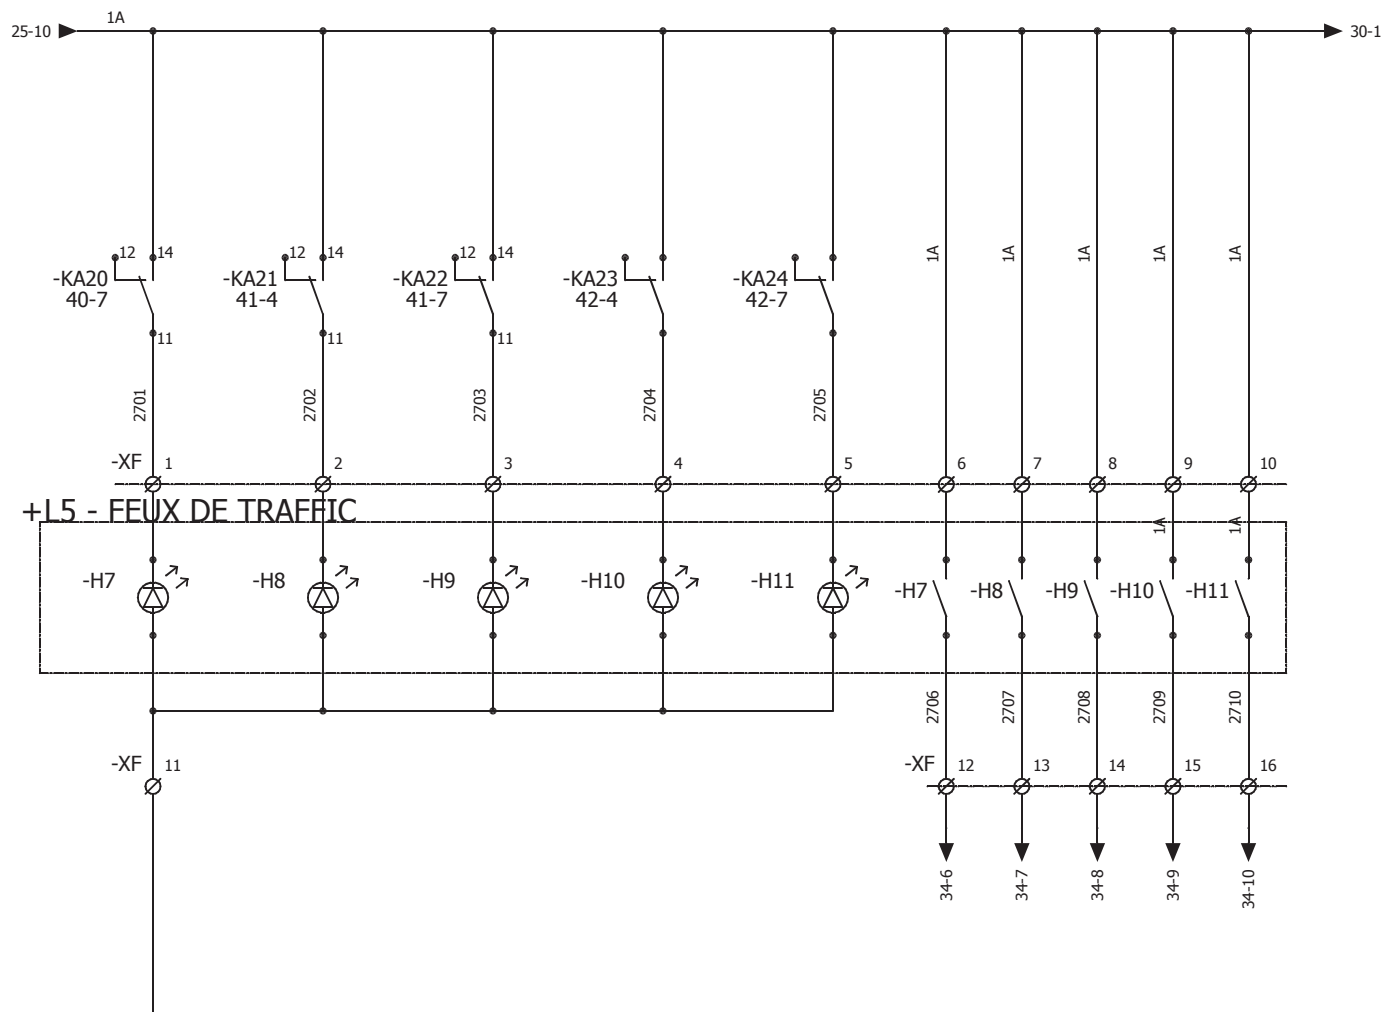

## ALIMENTATION FEUX TRICOLEURE

				INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	12/09/2013	Aurélien MEISS		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	27

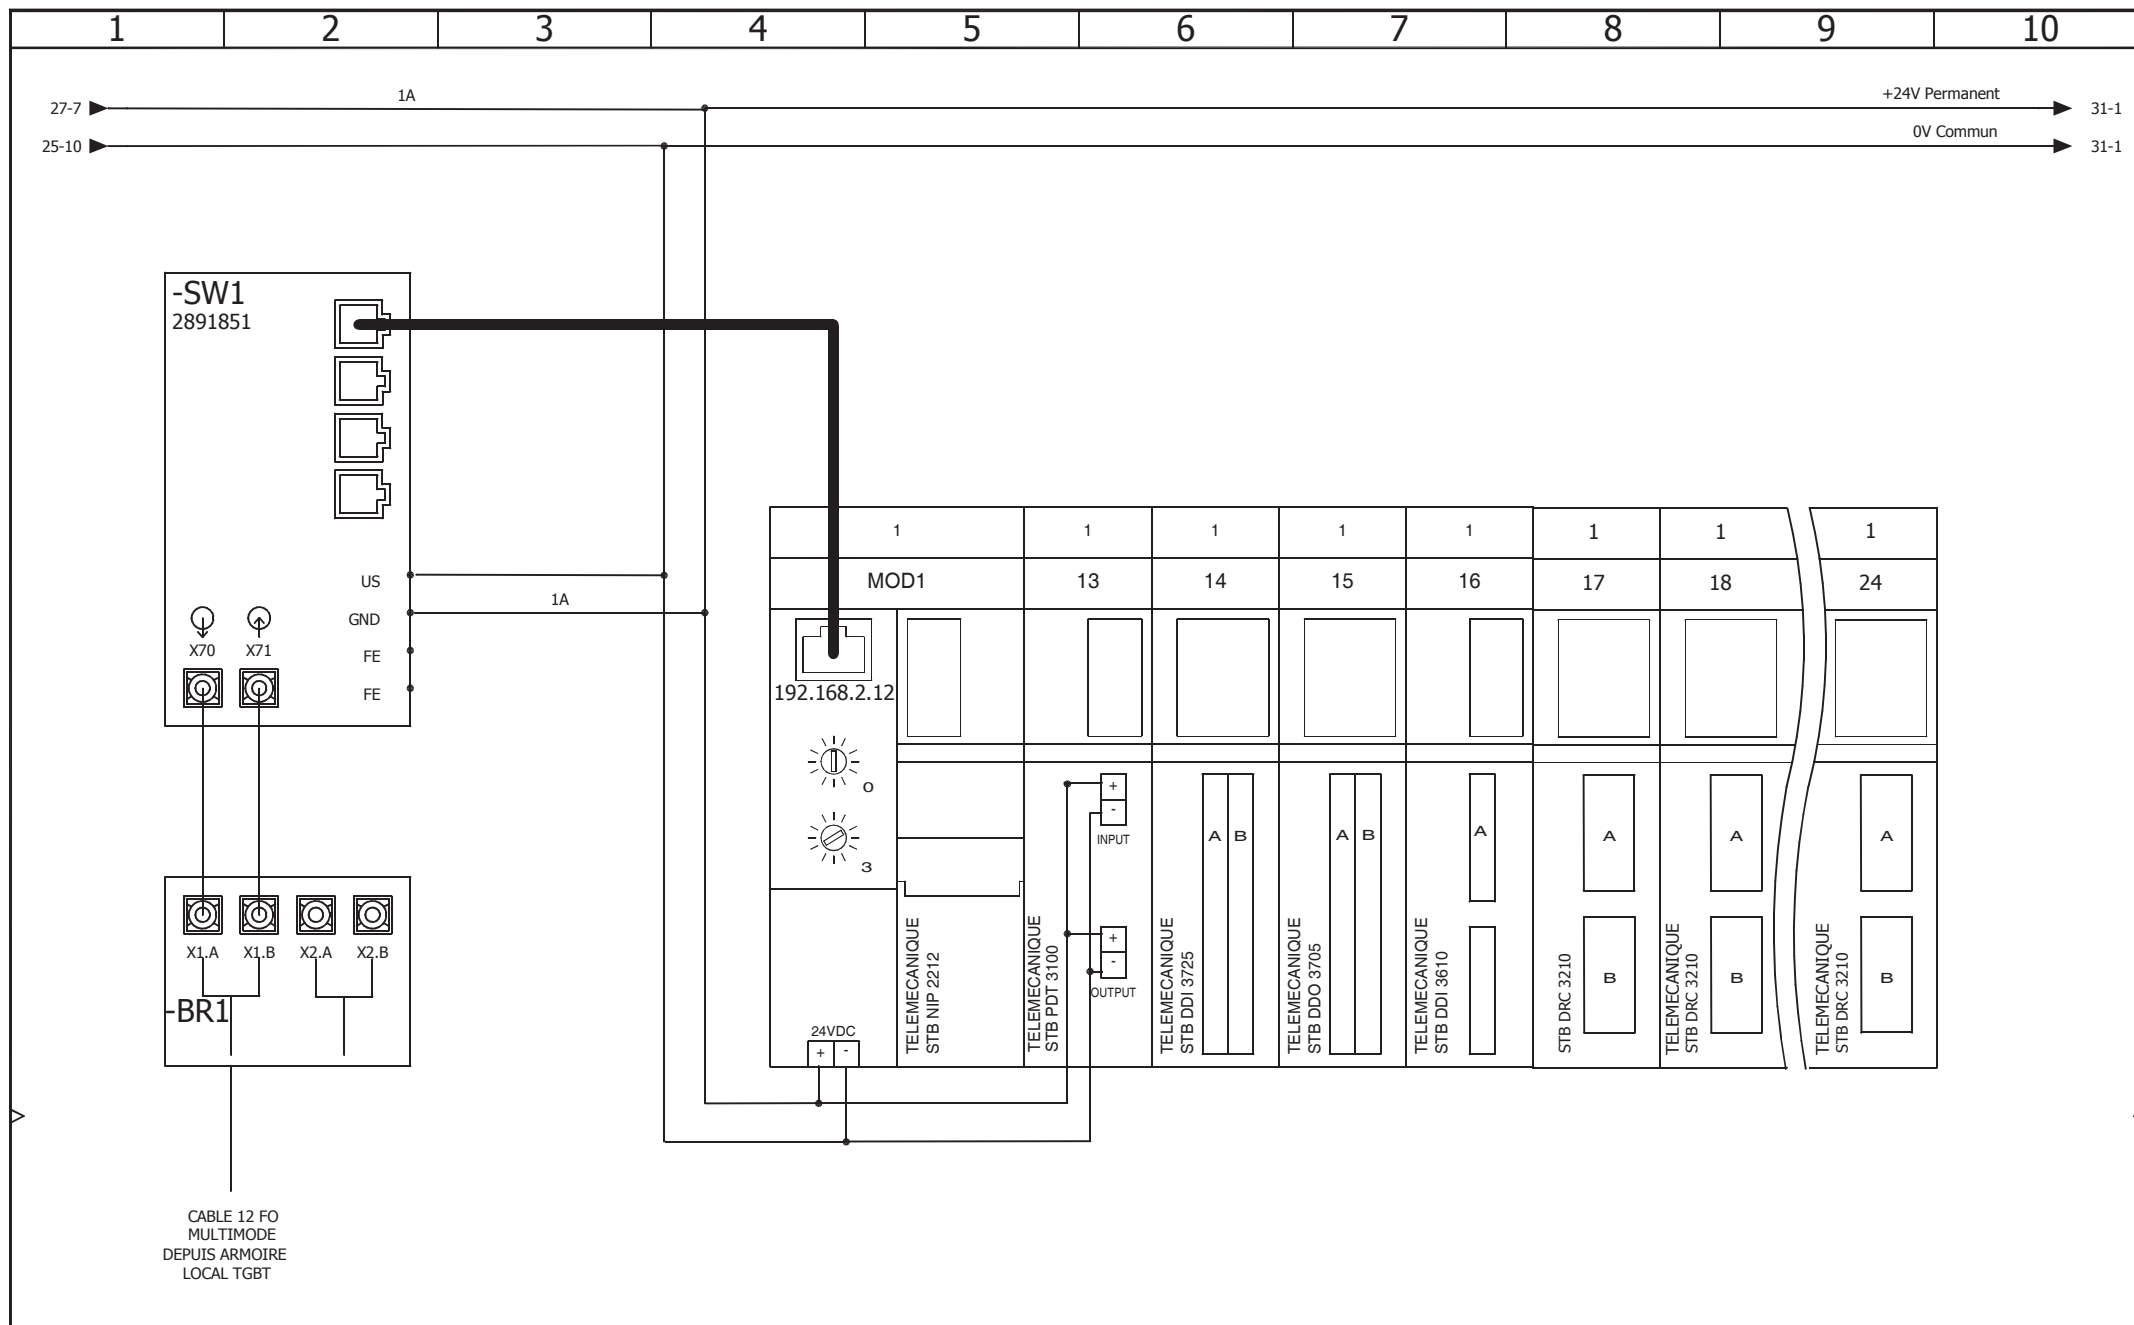

Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## ALIMENTATION STB



N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				30

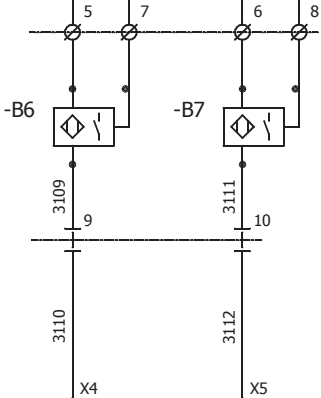


-API	X0		X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7			
	%MW1140:	X0		X1		X2		X3			X4		X5		X6		X7	
	□ STBDDI3725	V1+	IN1	V1+	IN2	V1+	IN3	V1+	IN4	V-	V2+	IN5	V2+	IN6	V2+	IN7	V2+	IN8
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Vanne  
aqueduc  
ouverte

Vanne  
aqueduc  
fermée




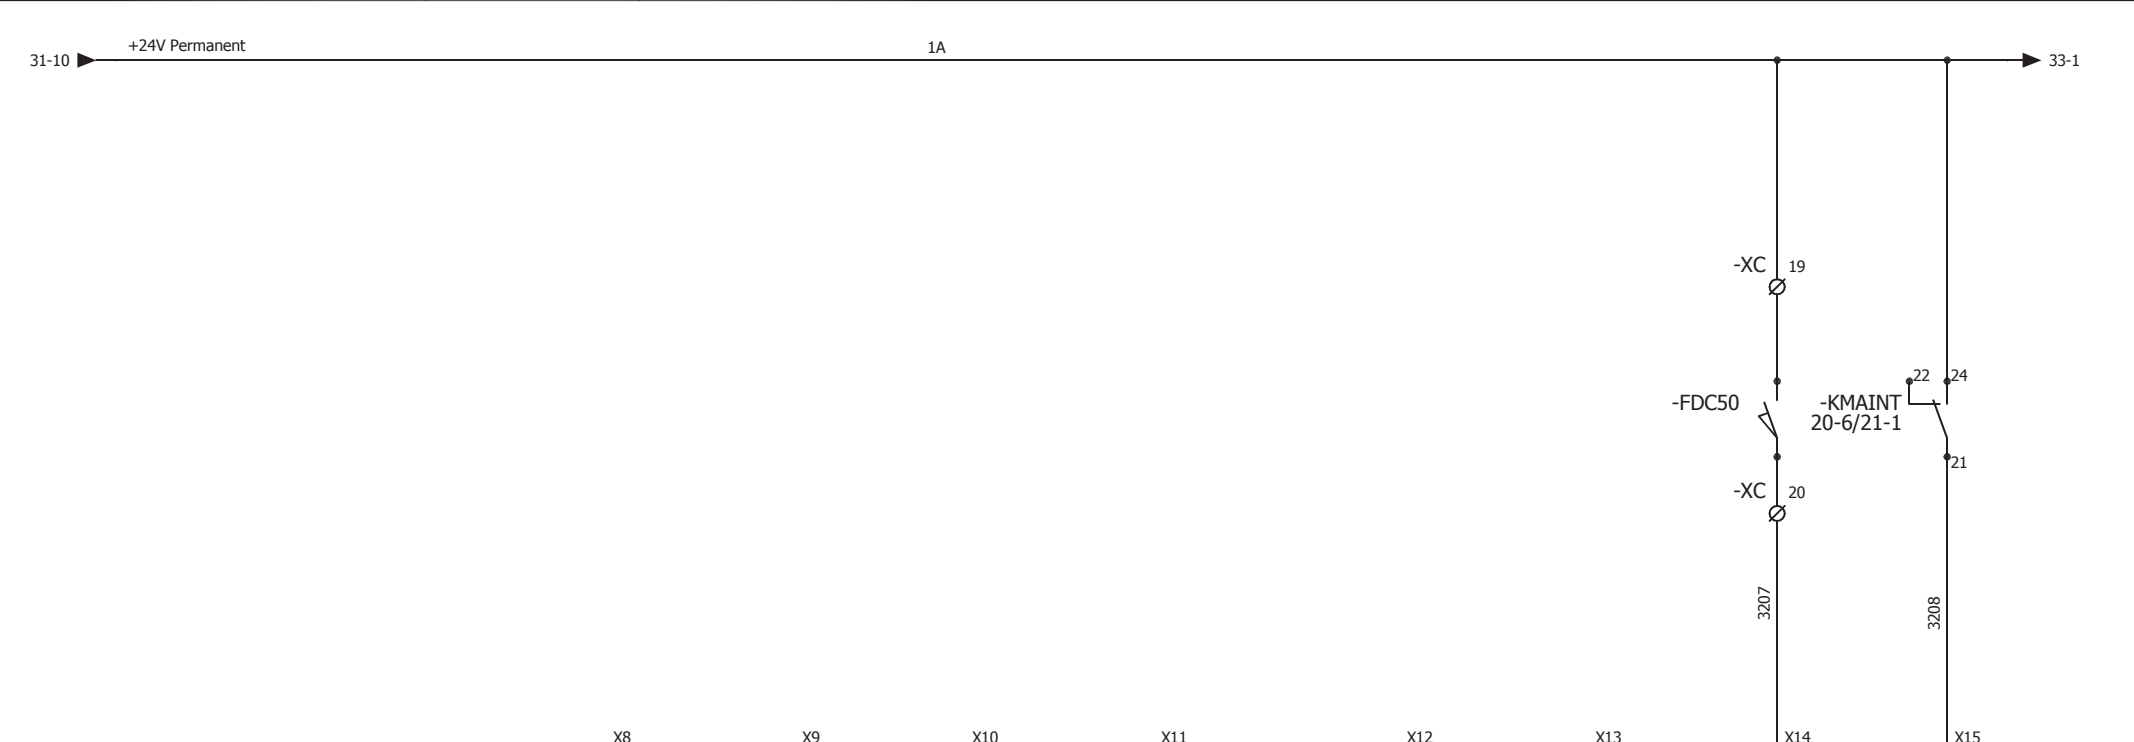

-API		X8		X9		X10		X11			X12		X13		X14		X15	
<input type="checkbox"/> STBDDI3725	V3+	IN9	V3+	IN10	V3+	IN11	V3+	IN12	V-	V4+	IN13	V4+	IN14	V4+	IN15	V4+	IN16	V-
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Capteur  
vanne  
ouverte 50%

Selection  
auto/manu

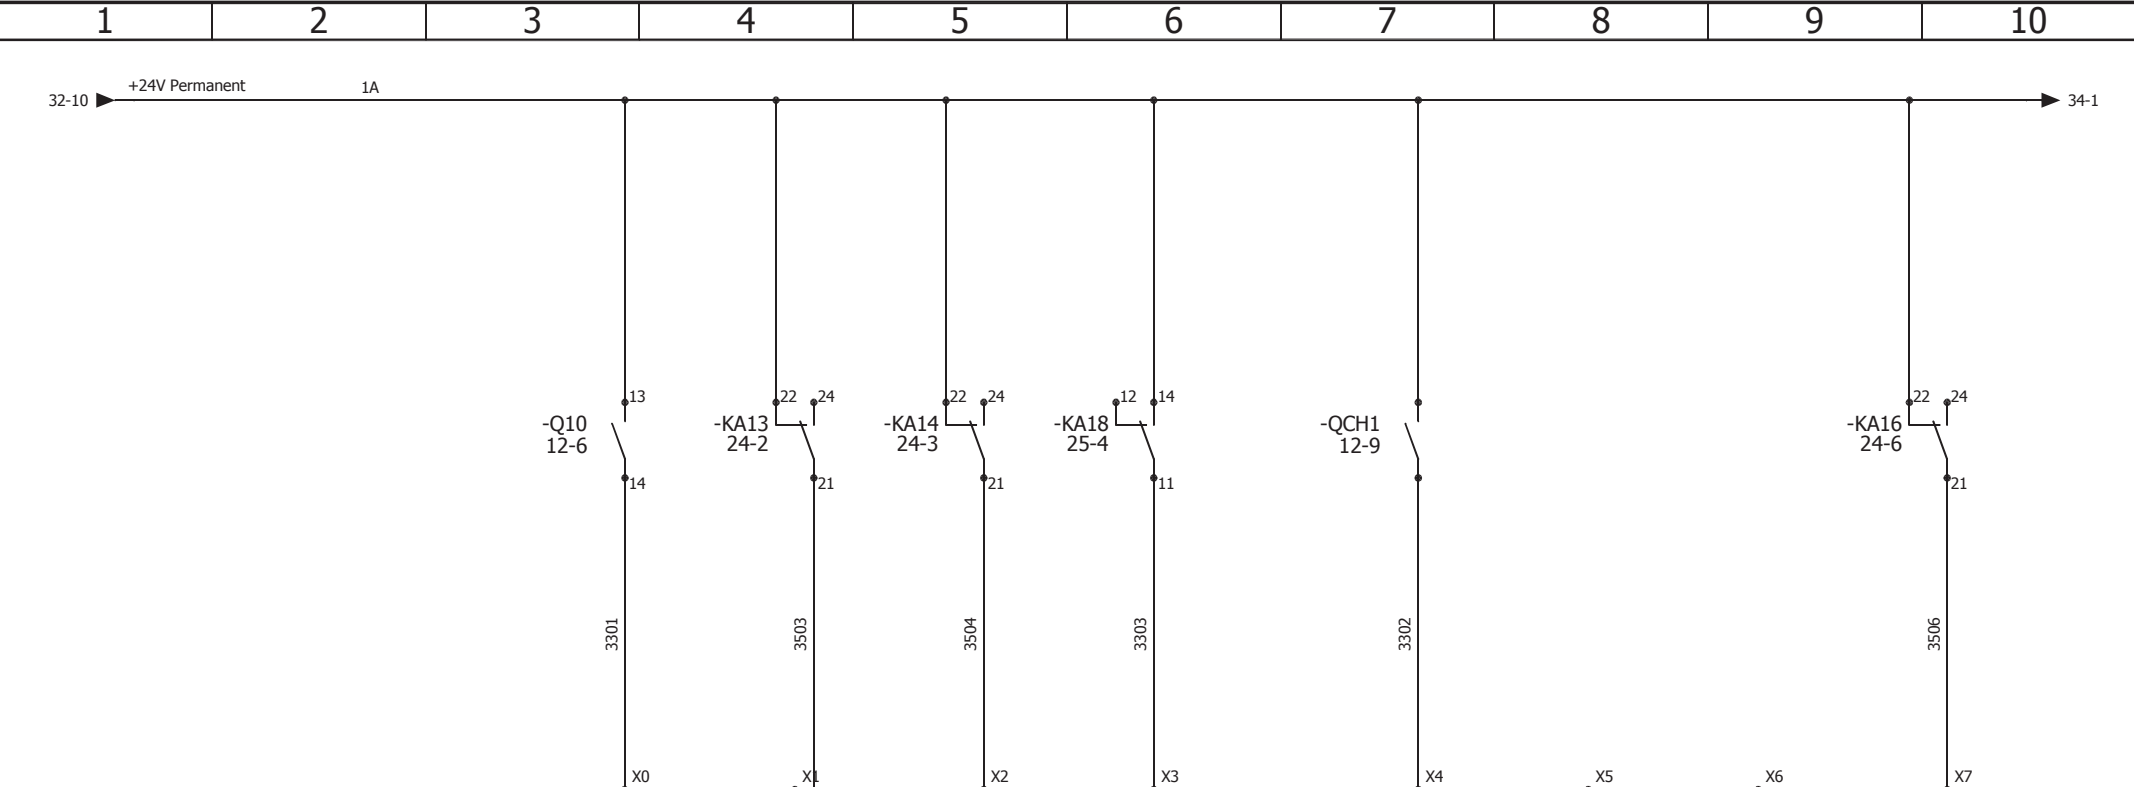

-API																		
%MW1141:		X0		X1		X2		X3			X4		X5		X6		X7	
<div><div></div>STBDDI3725</div>	V1+	IN1	V1+	IN2	V1+	IN3	V1+	IN4	V-	V2+	IN5	V2+	IN6	V2+	IN7	V2+	IN8	V-
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Disjonction  
vanne  
aqueduc


Limiteur de  
couple vanne  
aqueduc ouverture



Limiteur de  
couple vanne  
aqueduc fermeture

Thermistance  
vanne  
aqueduc


RM chauffage  
vanne aqueduc

Surcourse  
vanne aqueduc  
ouverture

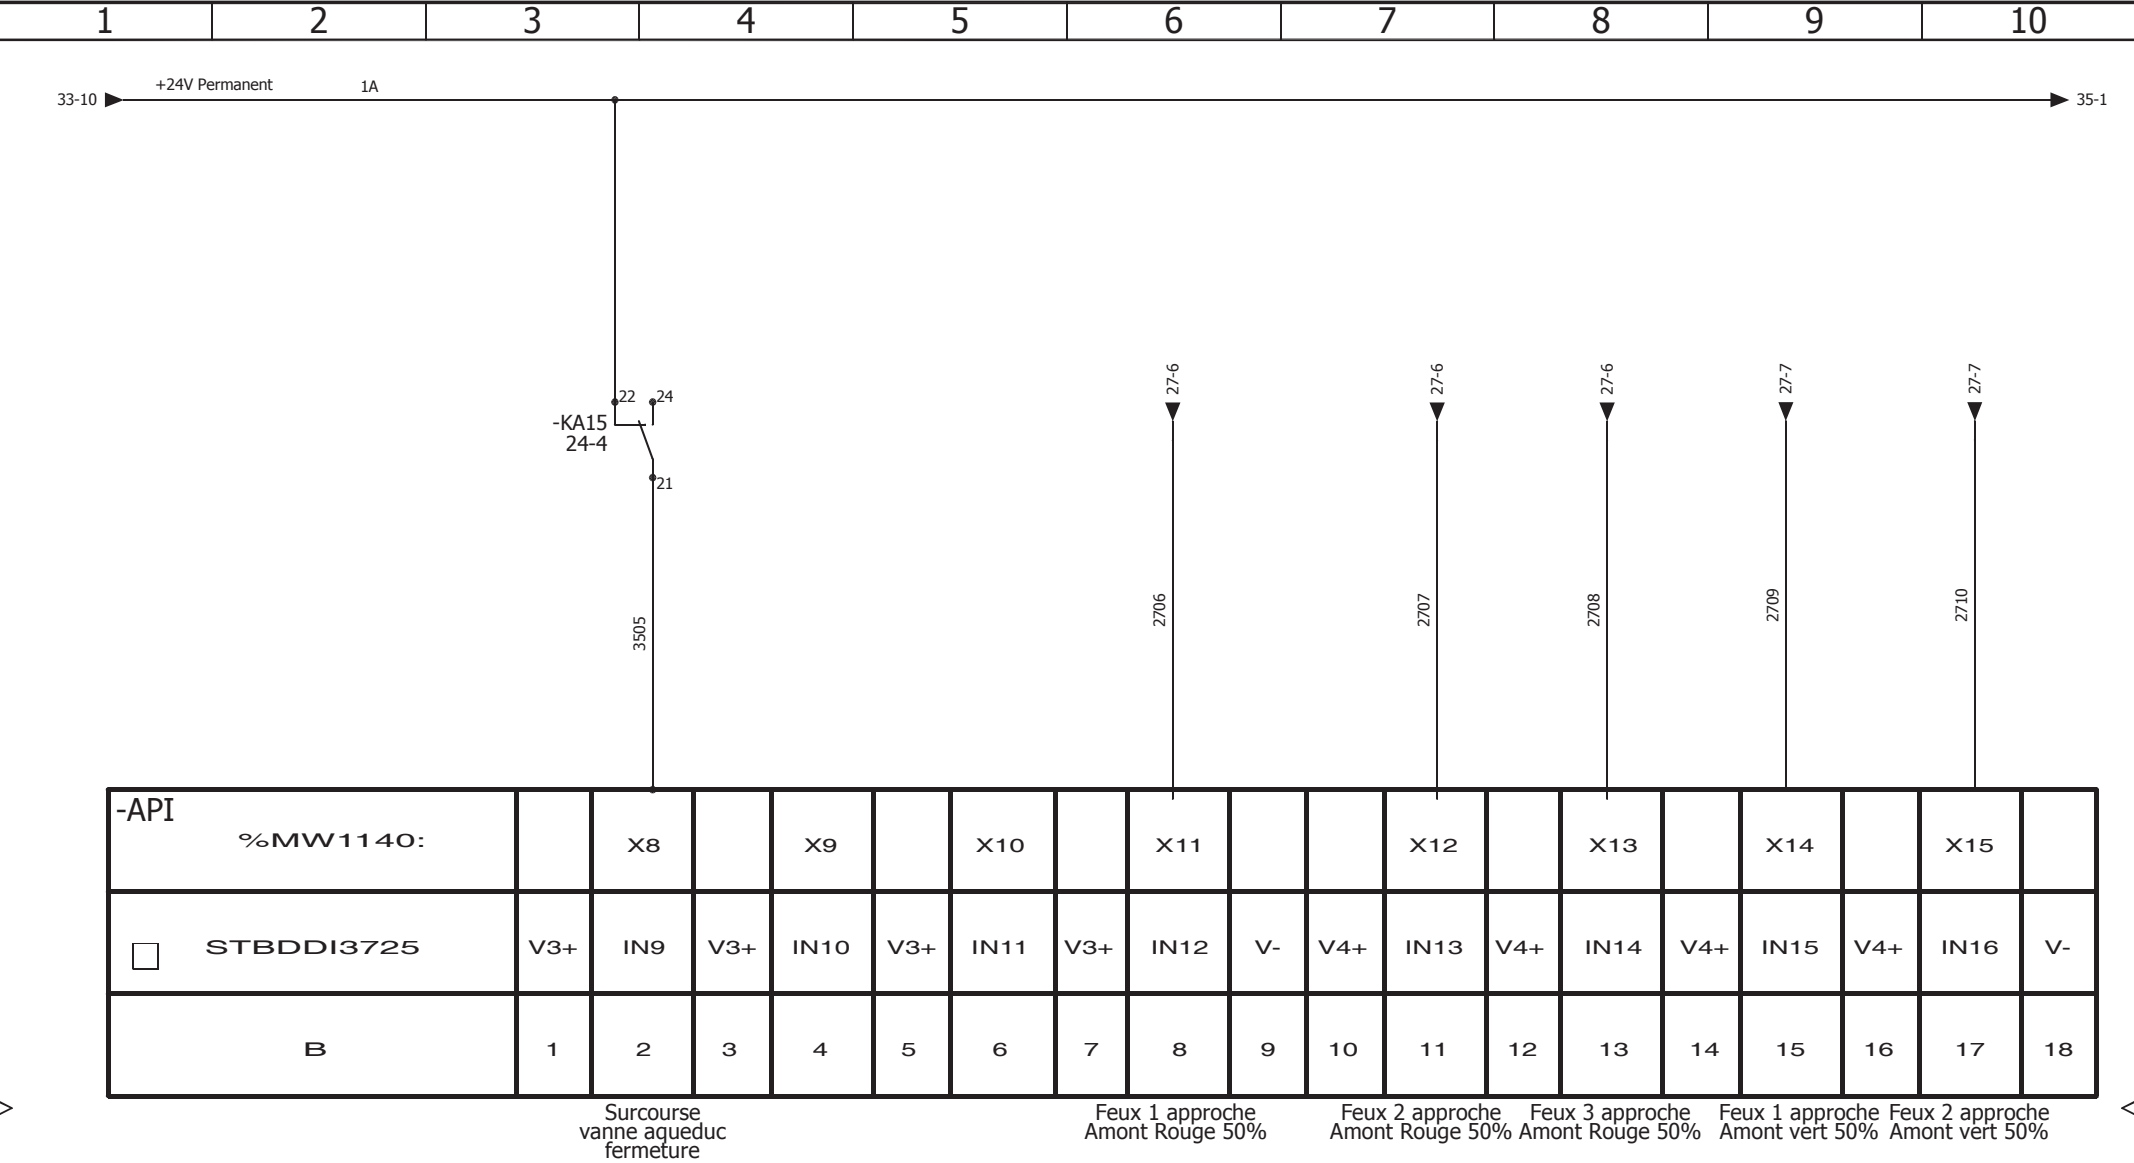



[illegible]




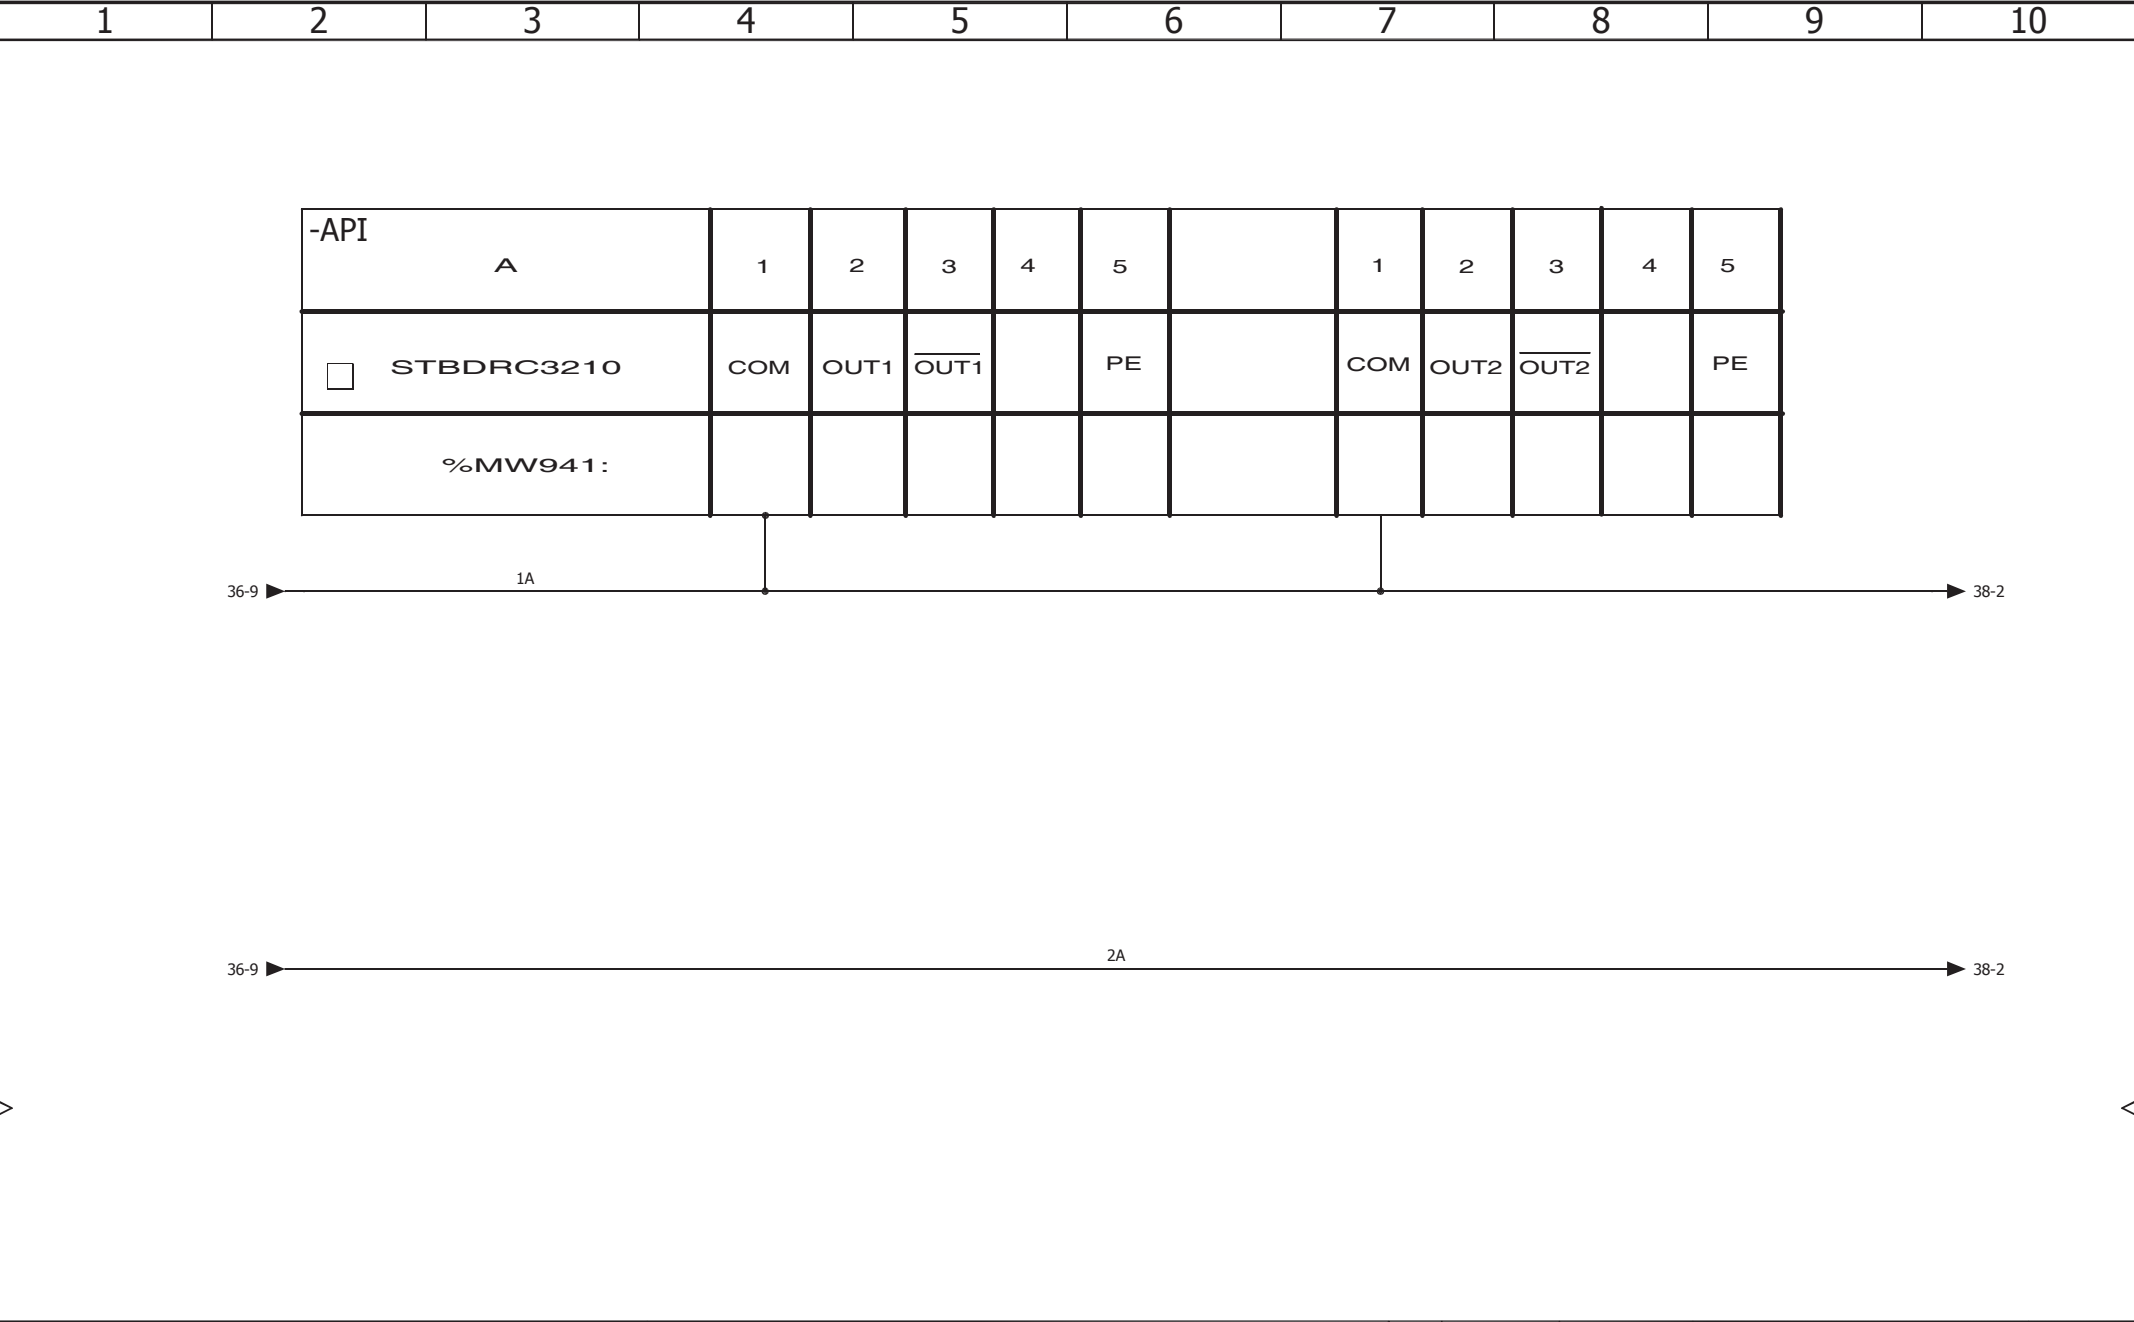





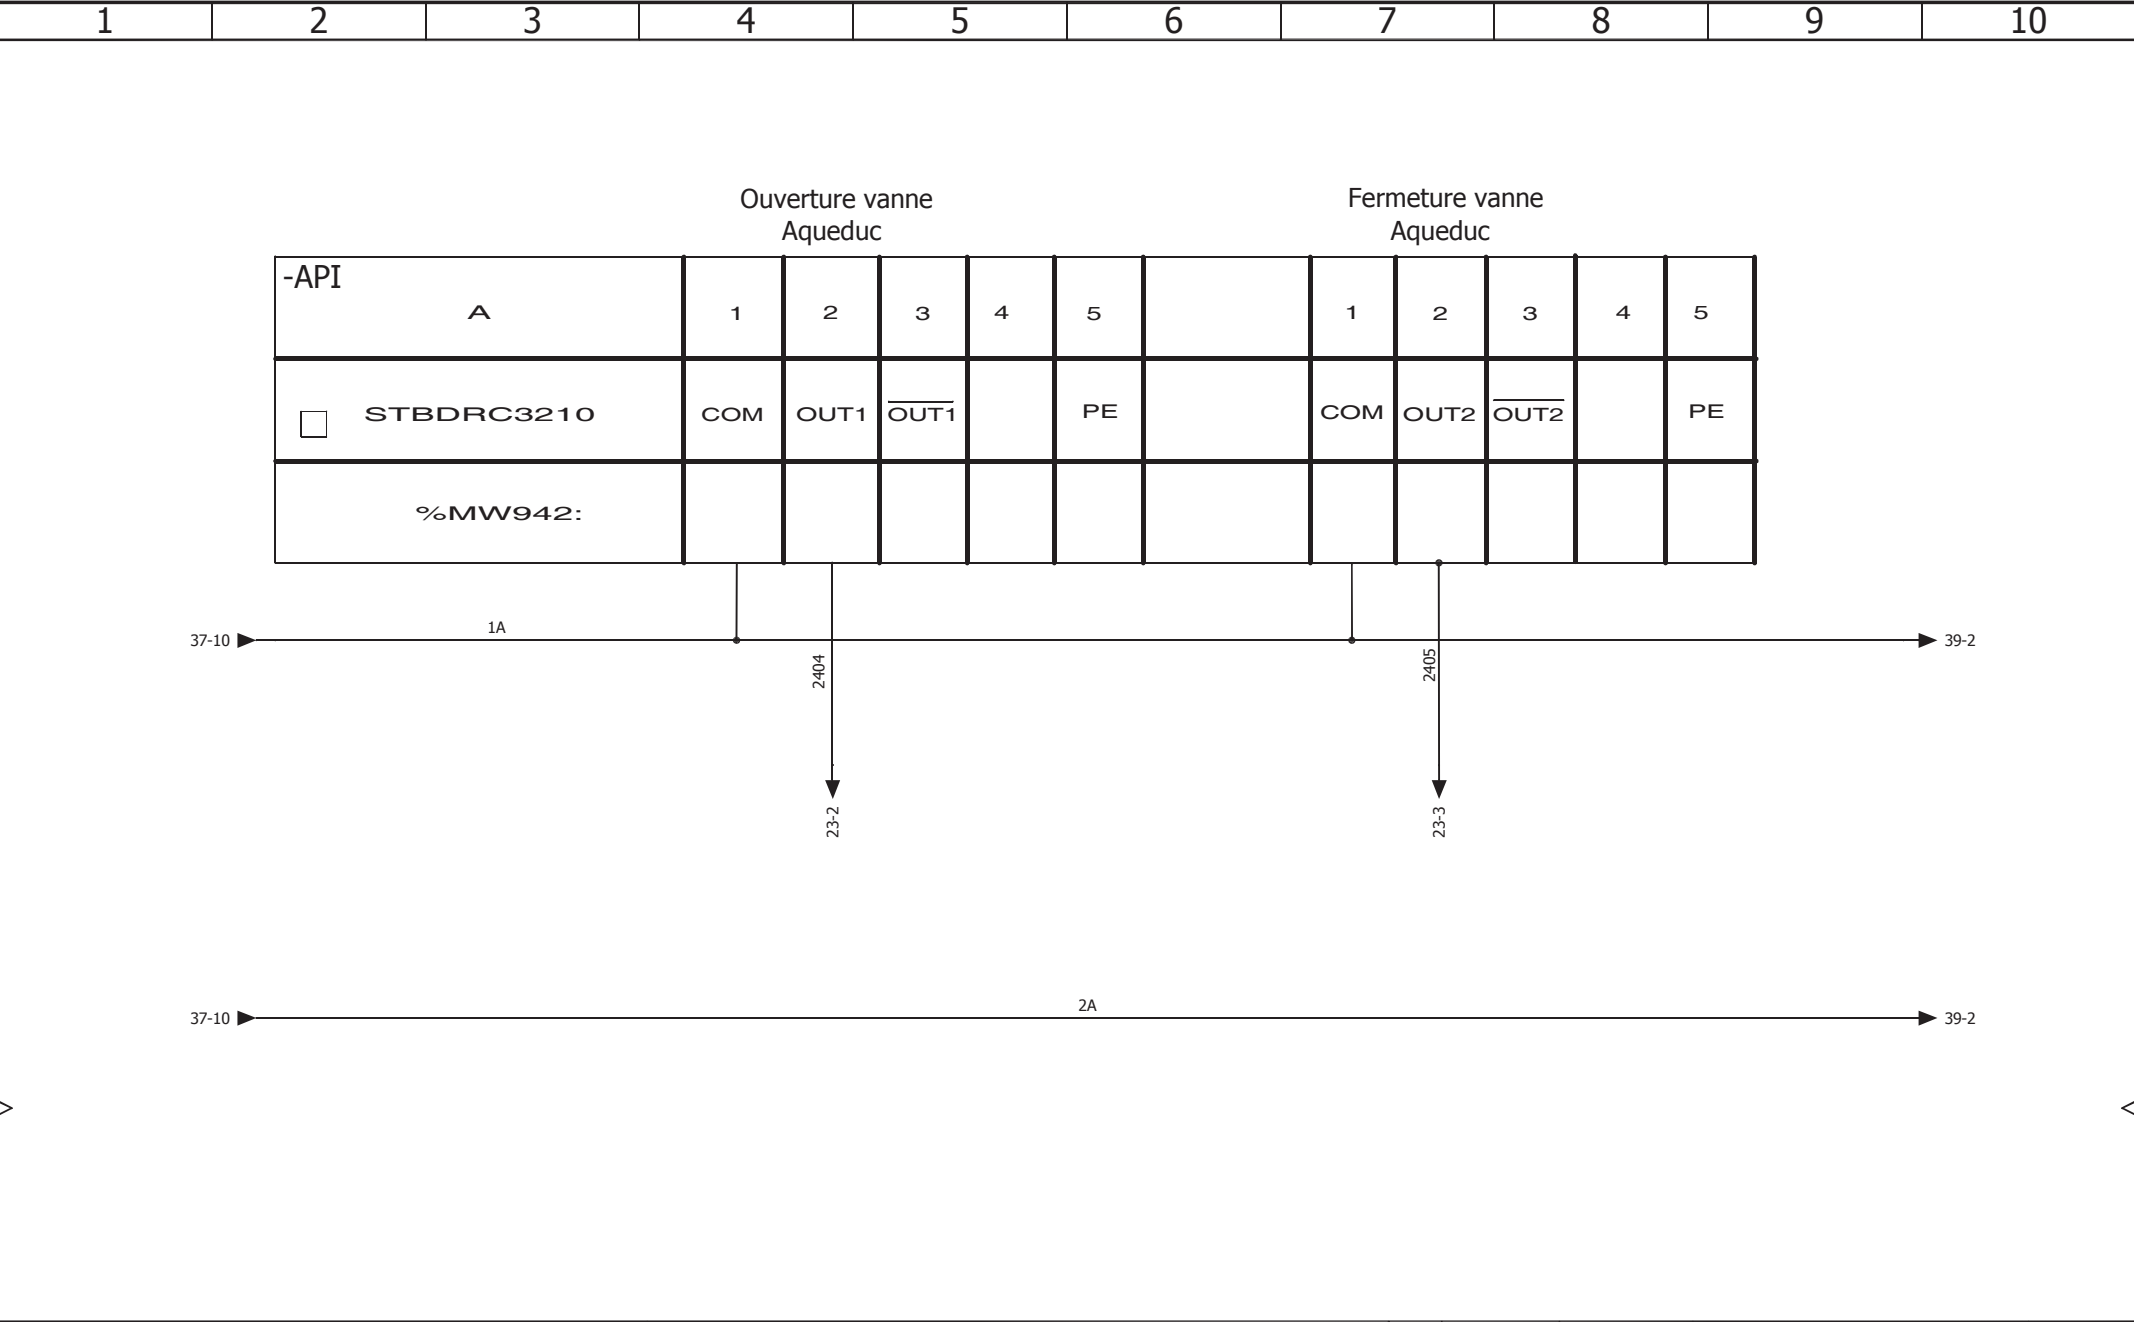


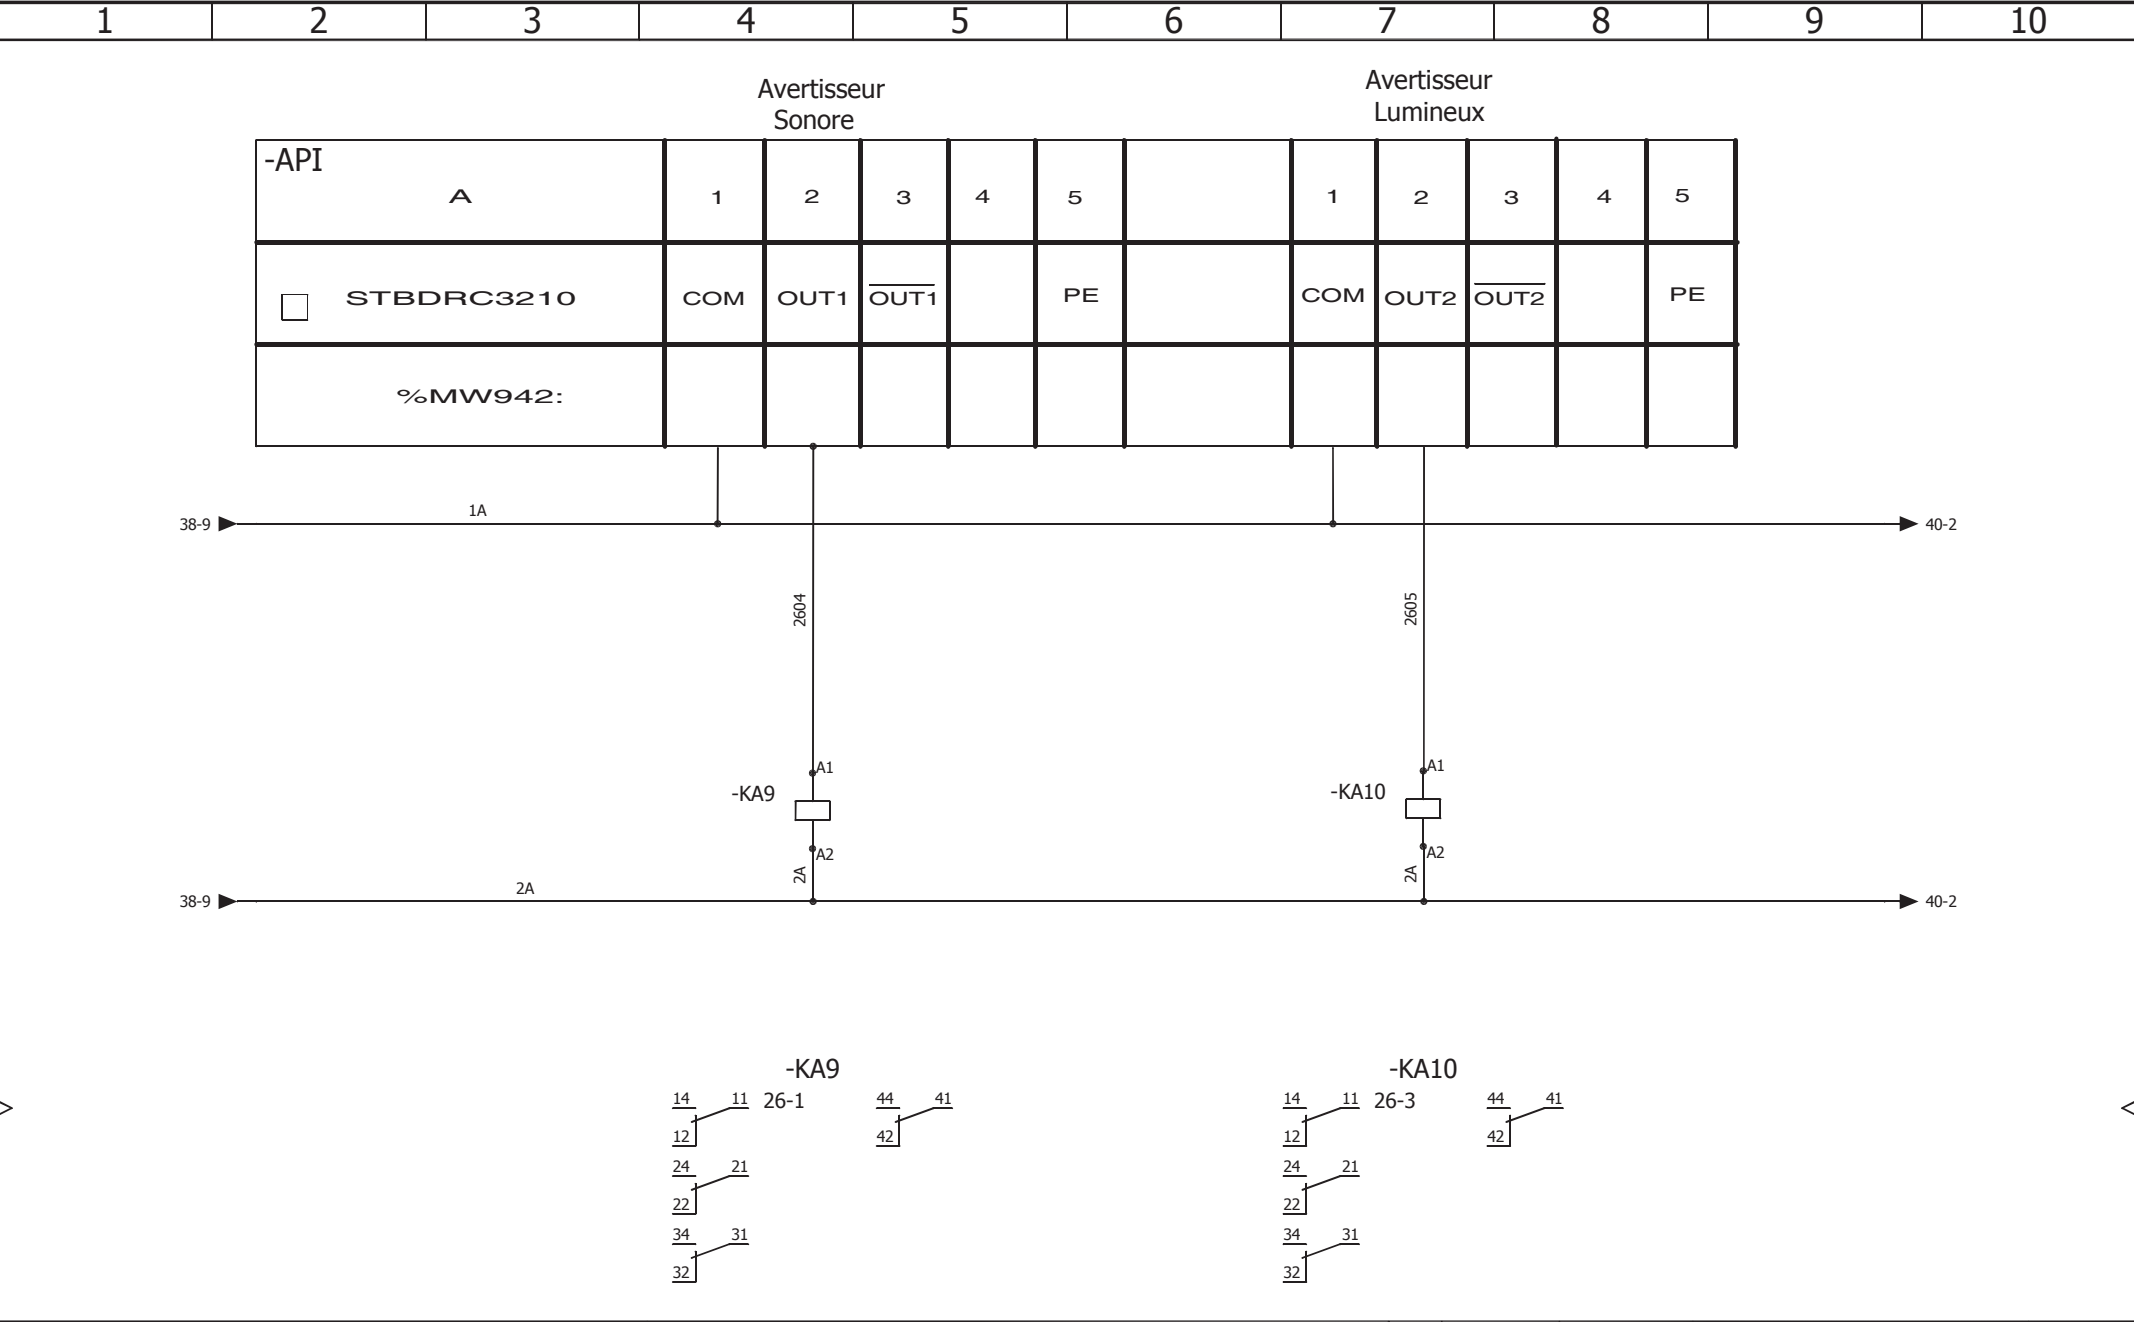

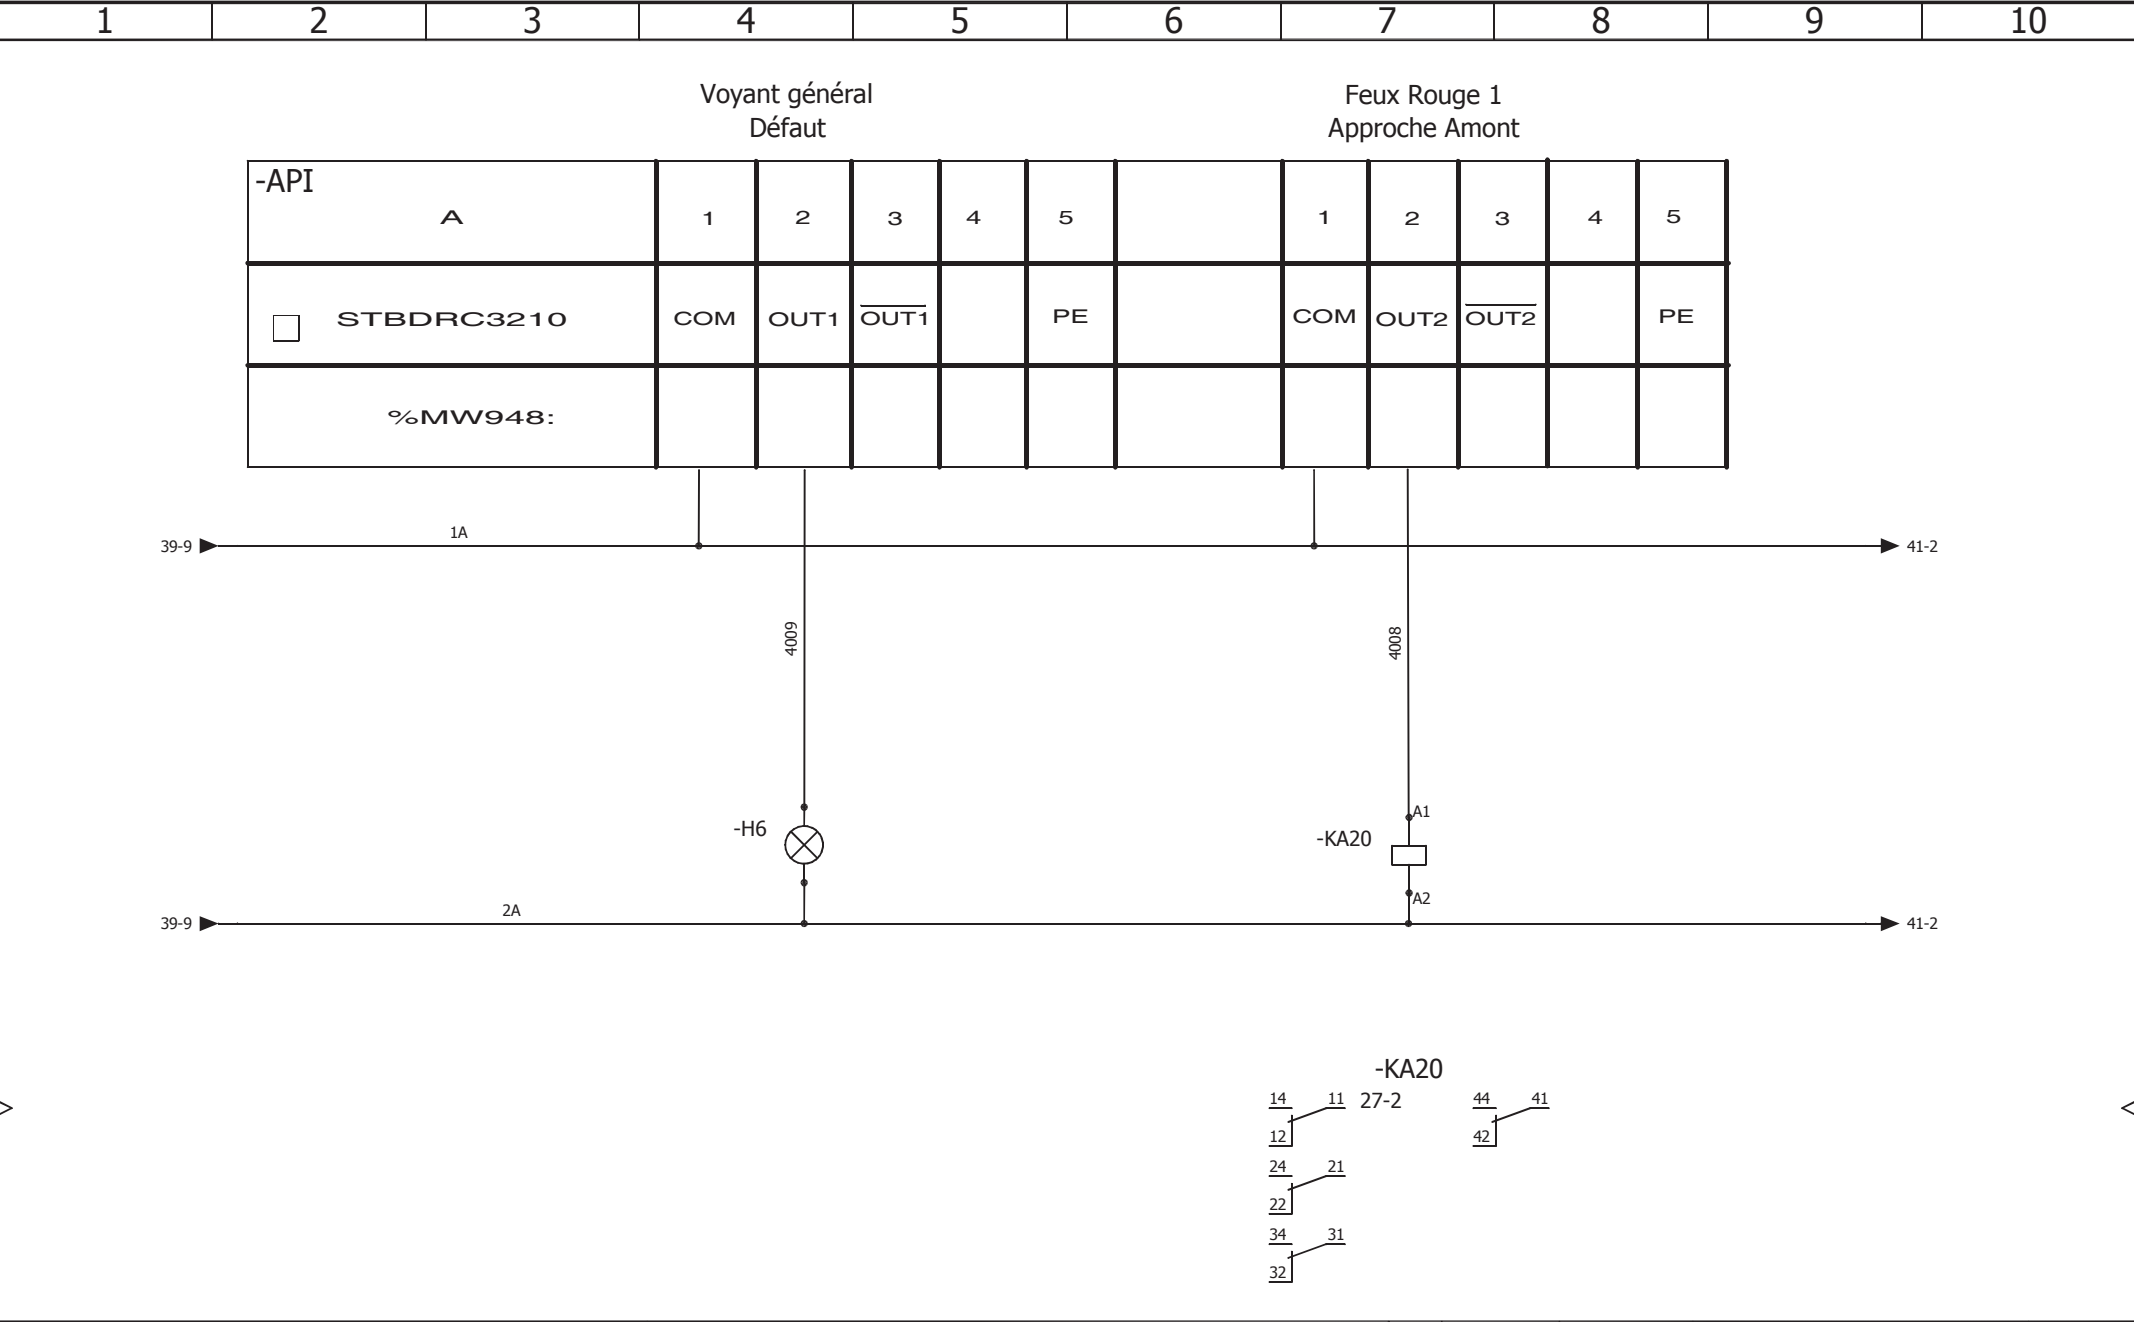

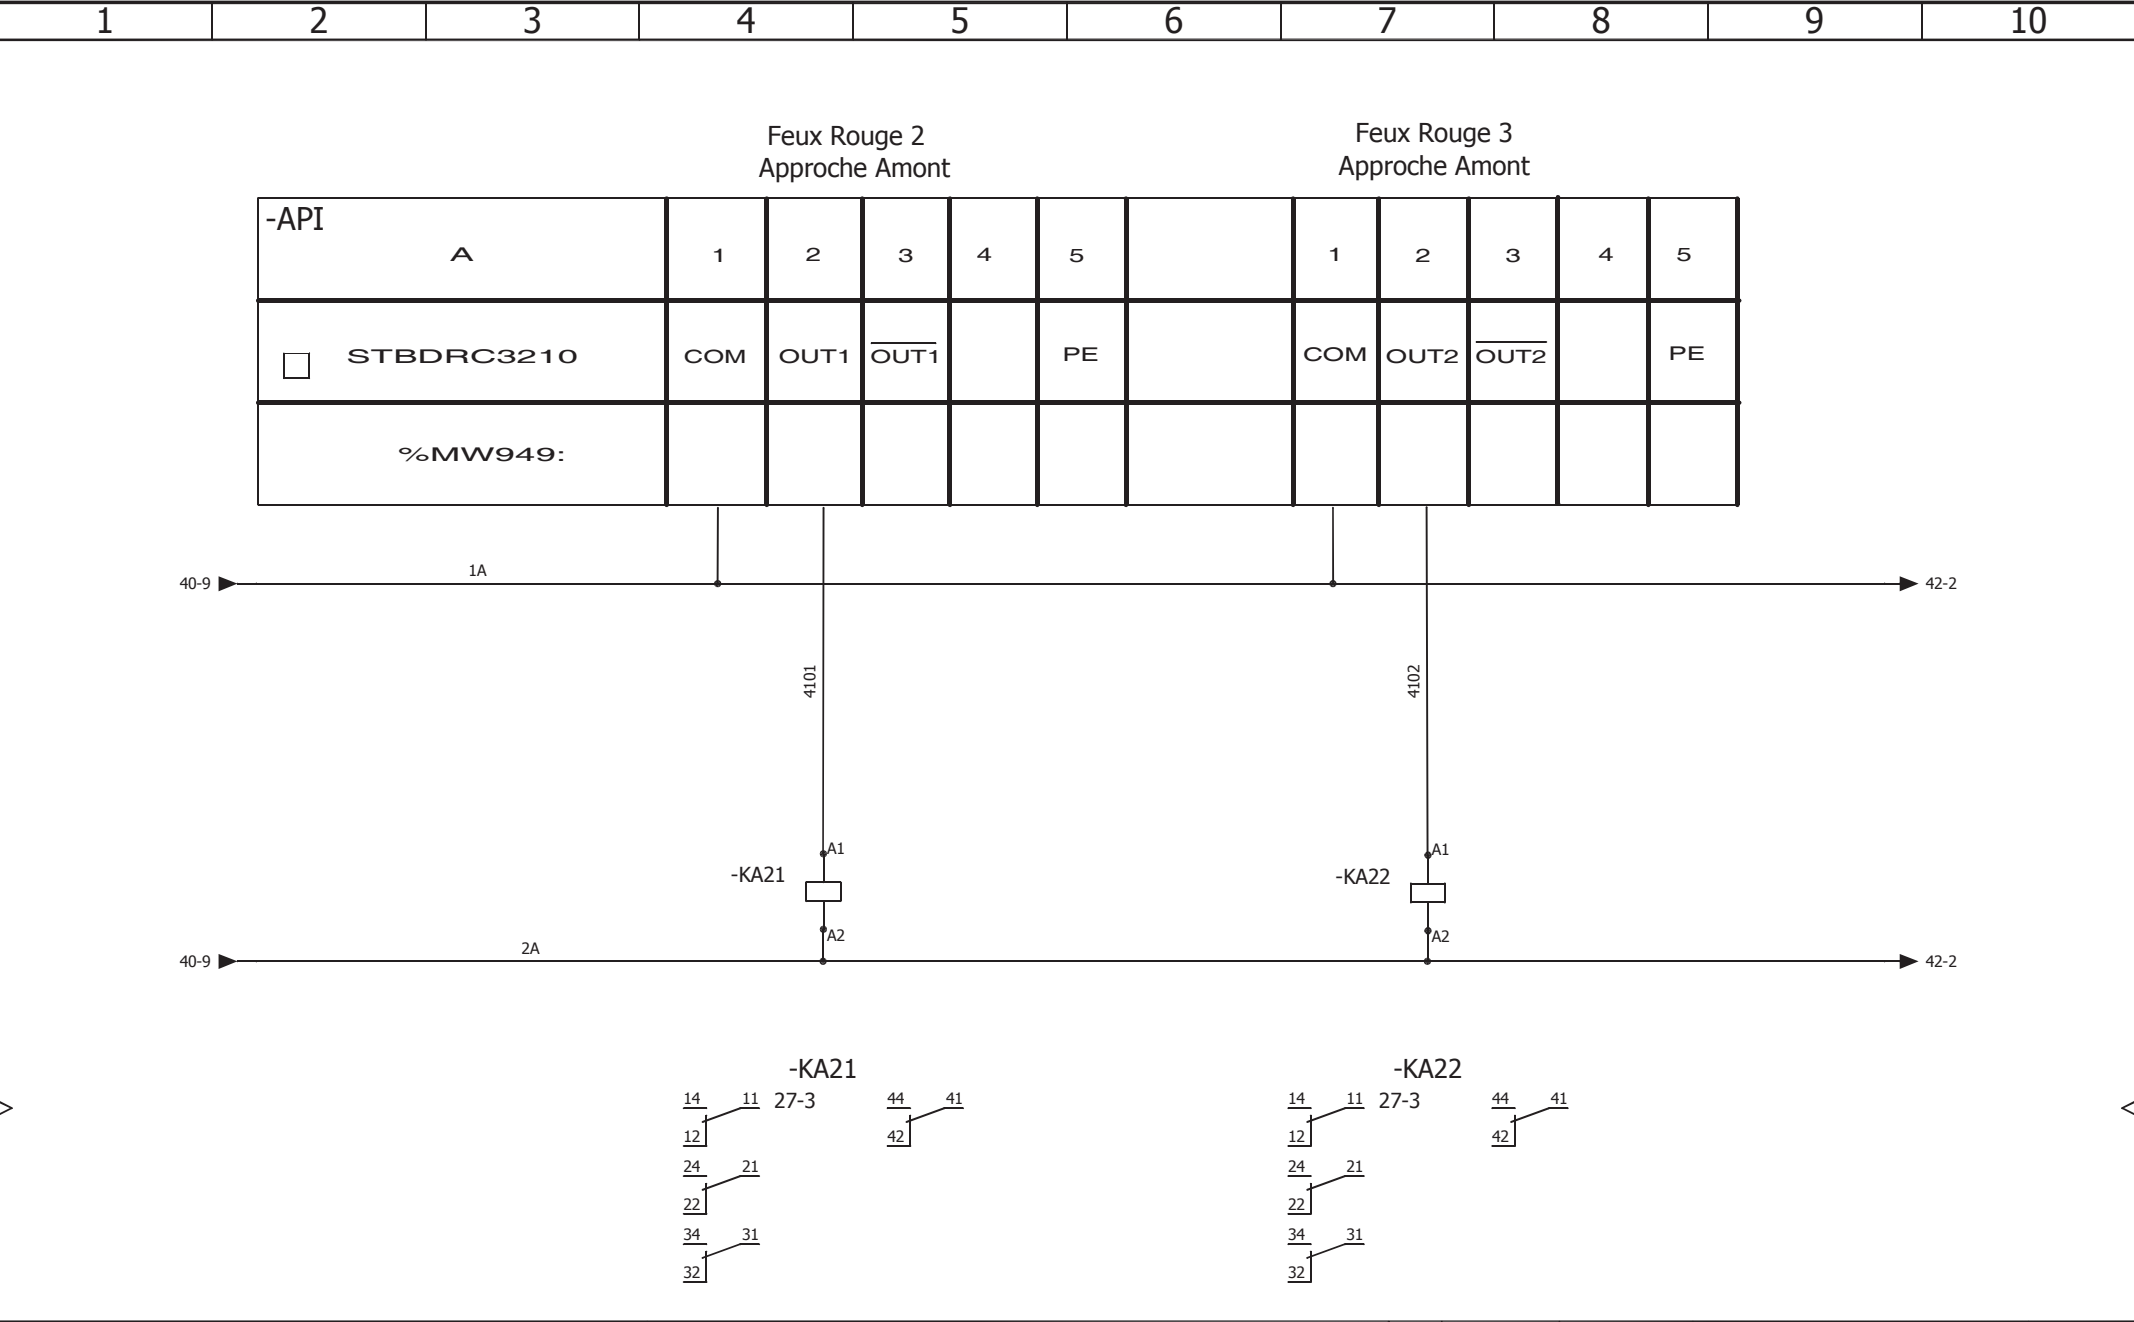

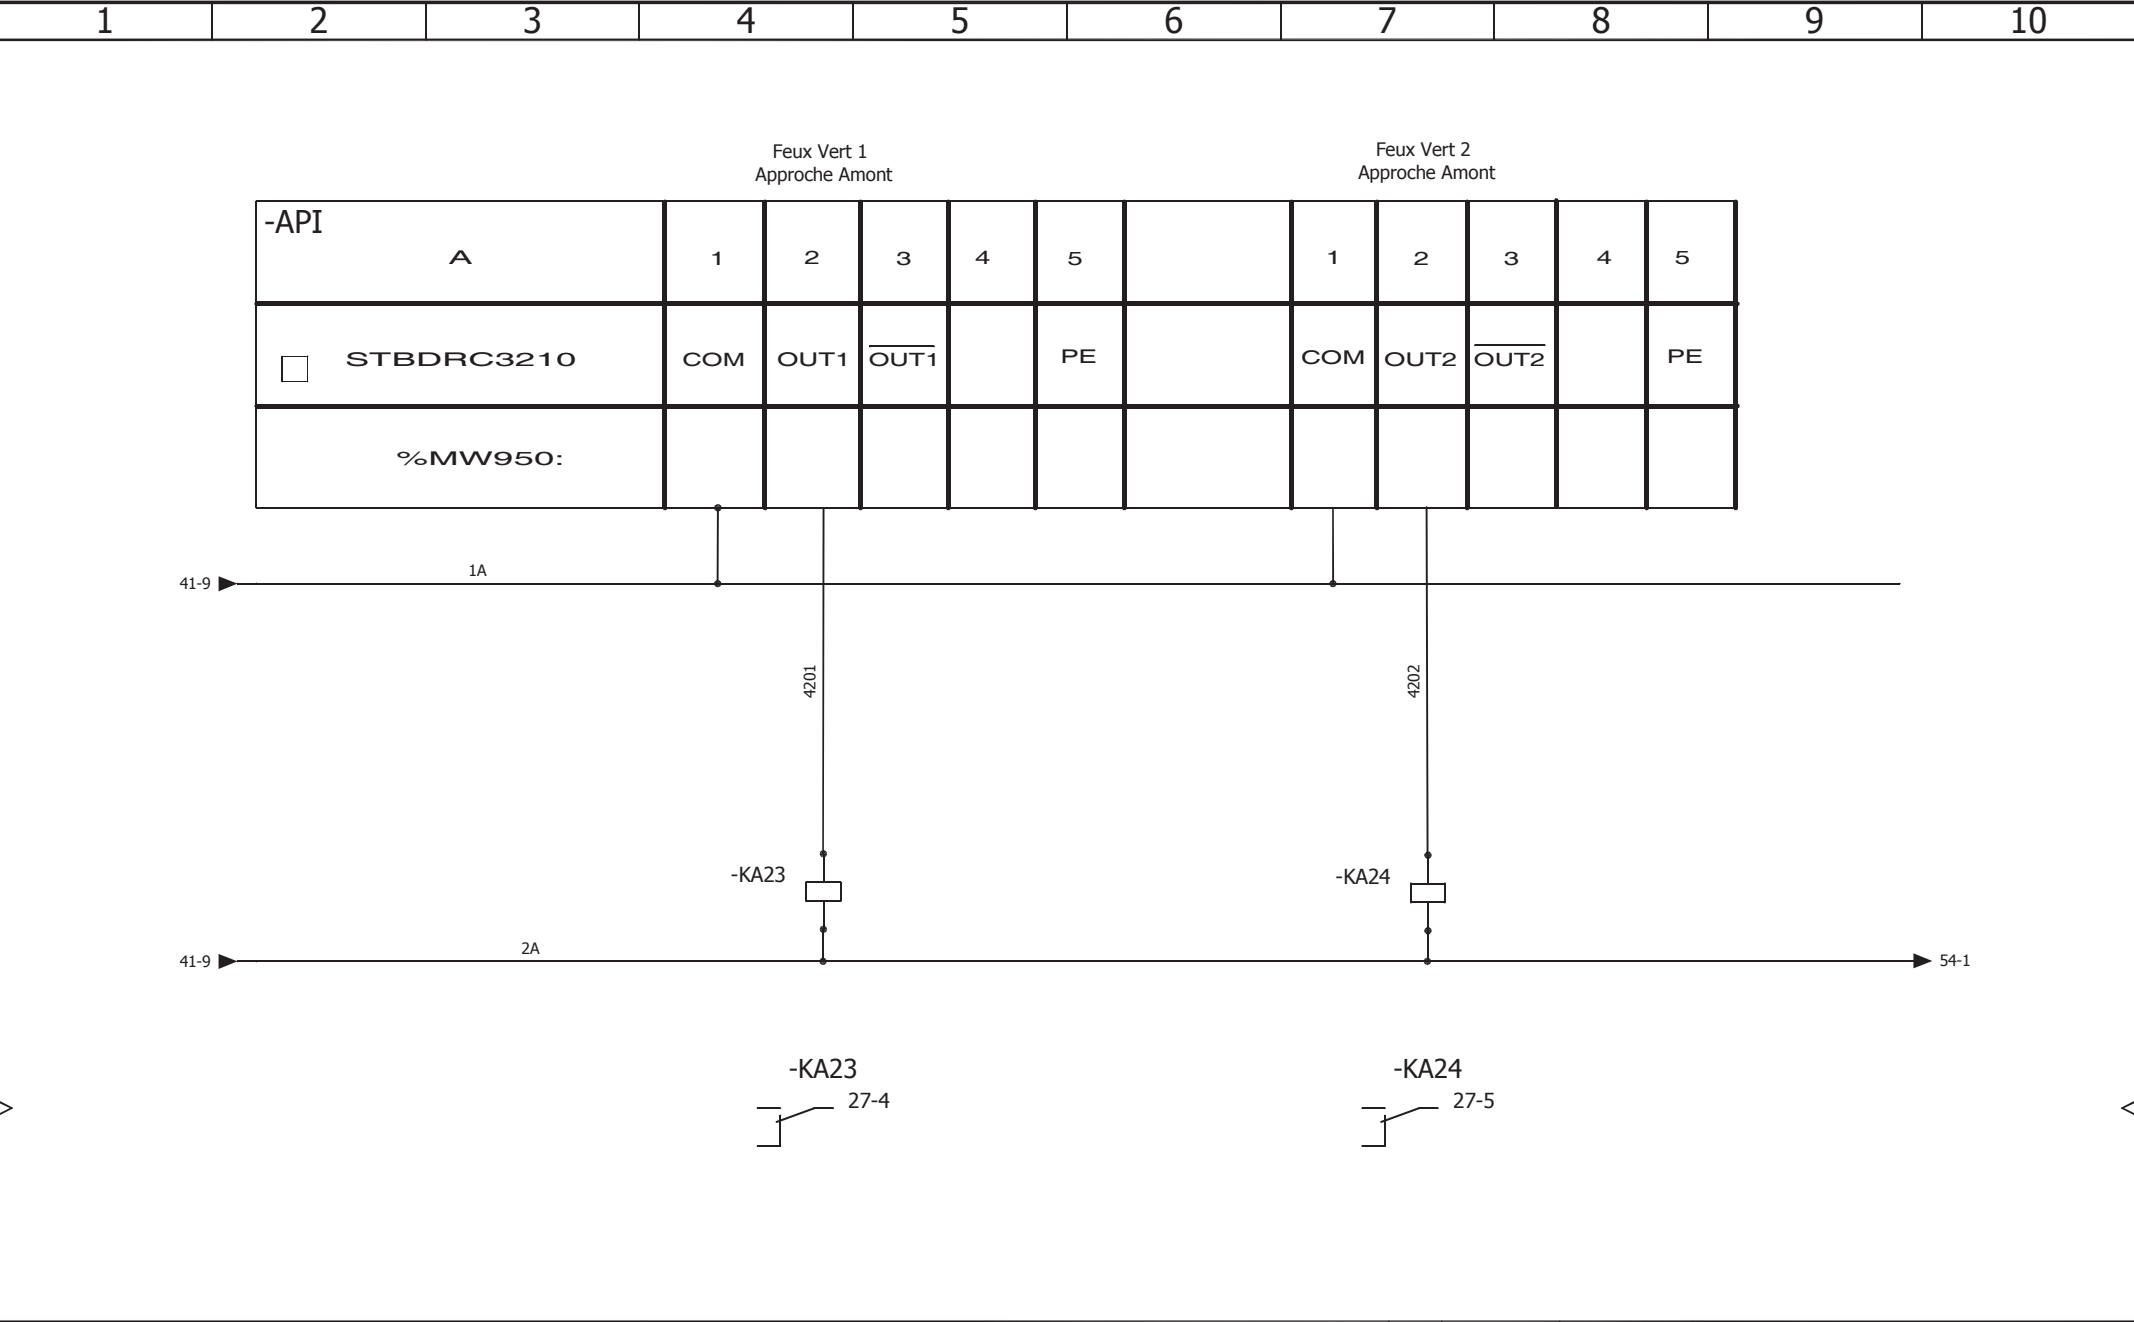

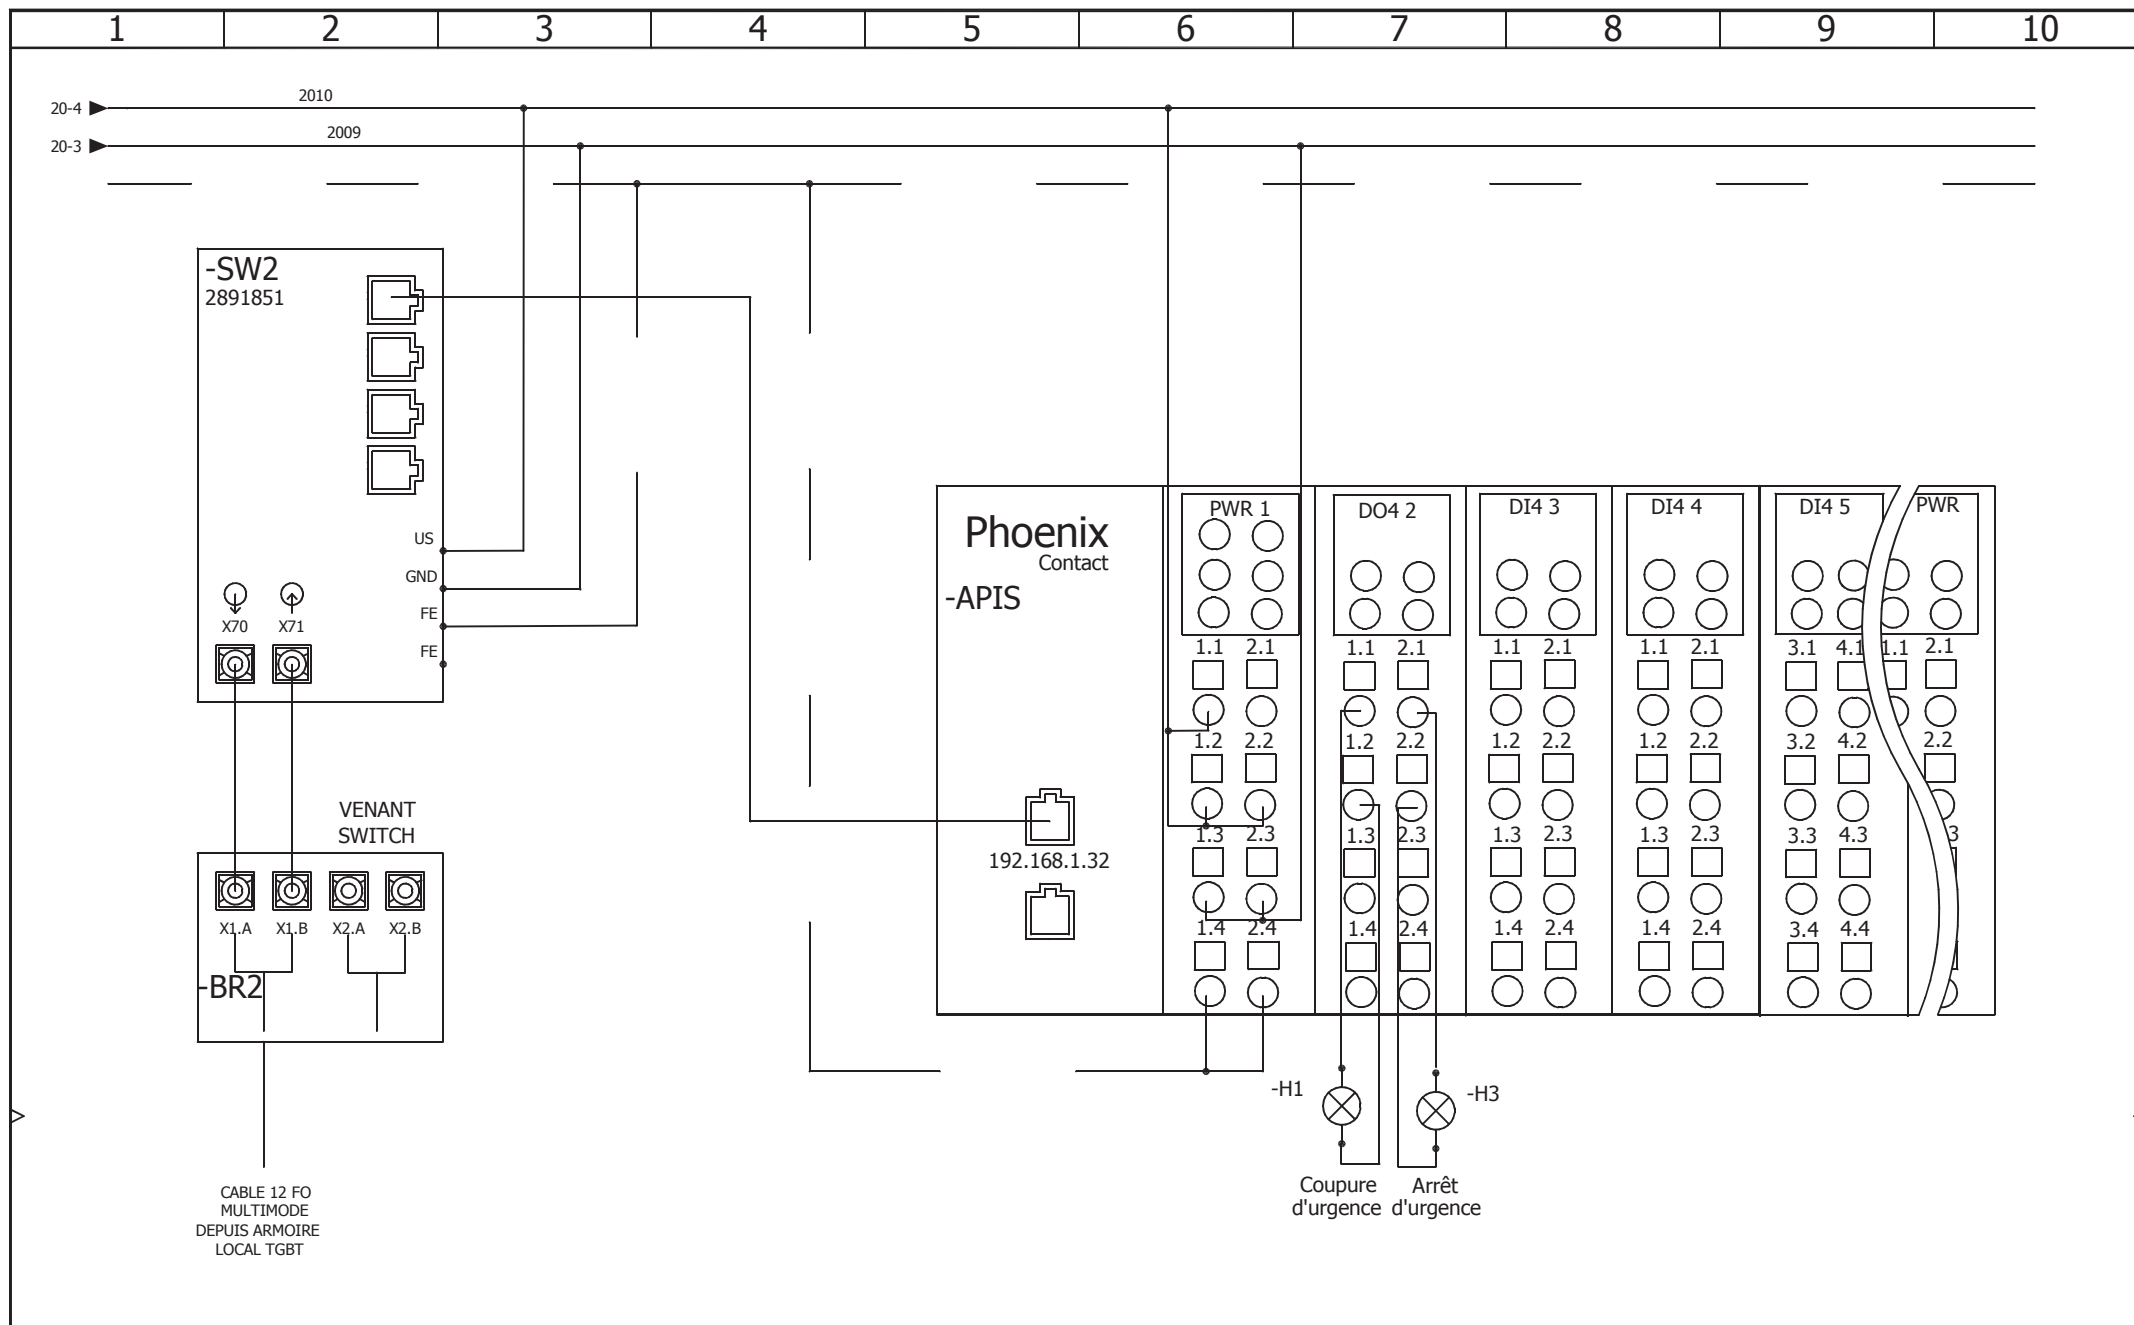

## ALIMENTATION PHOENIX

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:


L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

				INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

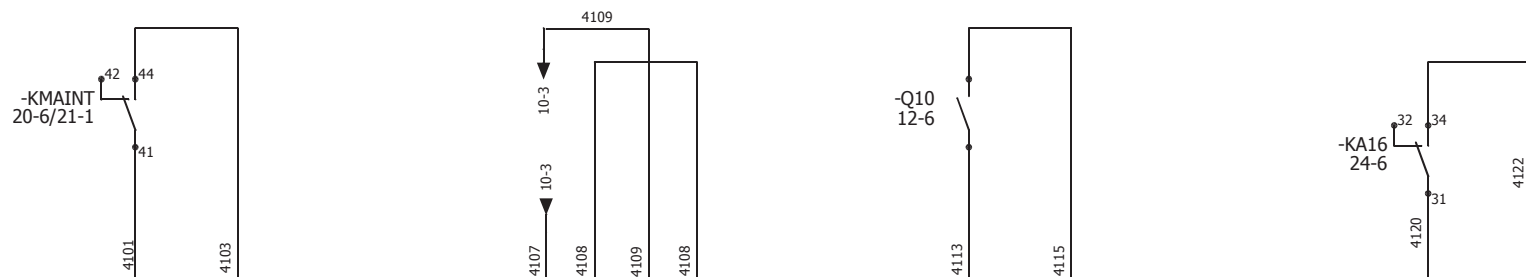

Mode Local	RESERVE	+24V	+24V	0V	0V			Présence 400V	Présence 24V	+24V	+24V	0V	0V			Visualisation disj. vanne	RESERVE	+24V	+24V	0V	0V			RESERVE	CPT vanne pos. basse	+24V	+24V	0V	0V		
1.1	2.1	1.2	2.2	1,3	2,3	1,4	2,4	3.1	4.1	3.2	4.2	3,3	4,3	3,4	4,4	5.1	6.1	5.2	6.2	5,3	6,3	5,4	6,4	7.1	8.1	7.2	8.2	7,3	8,3	7,4	8,4
DI4 5								DI4 6								DI4 7								DI4 8							




Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

				INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	51

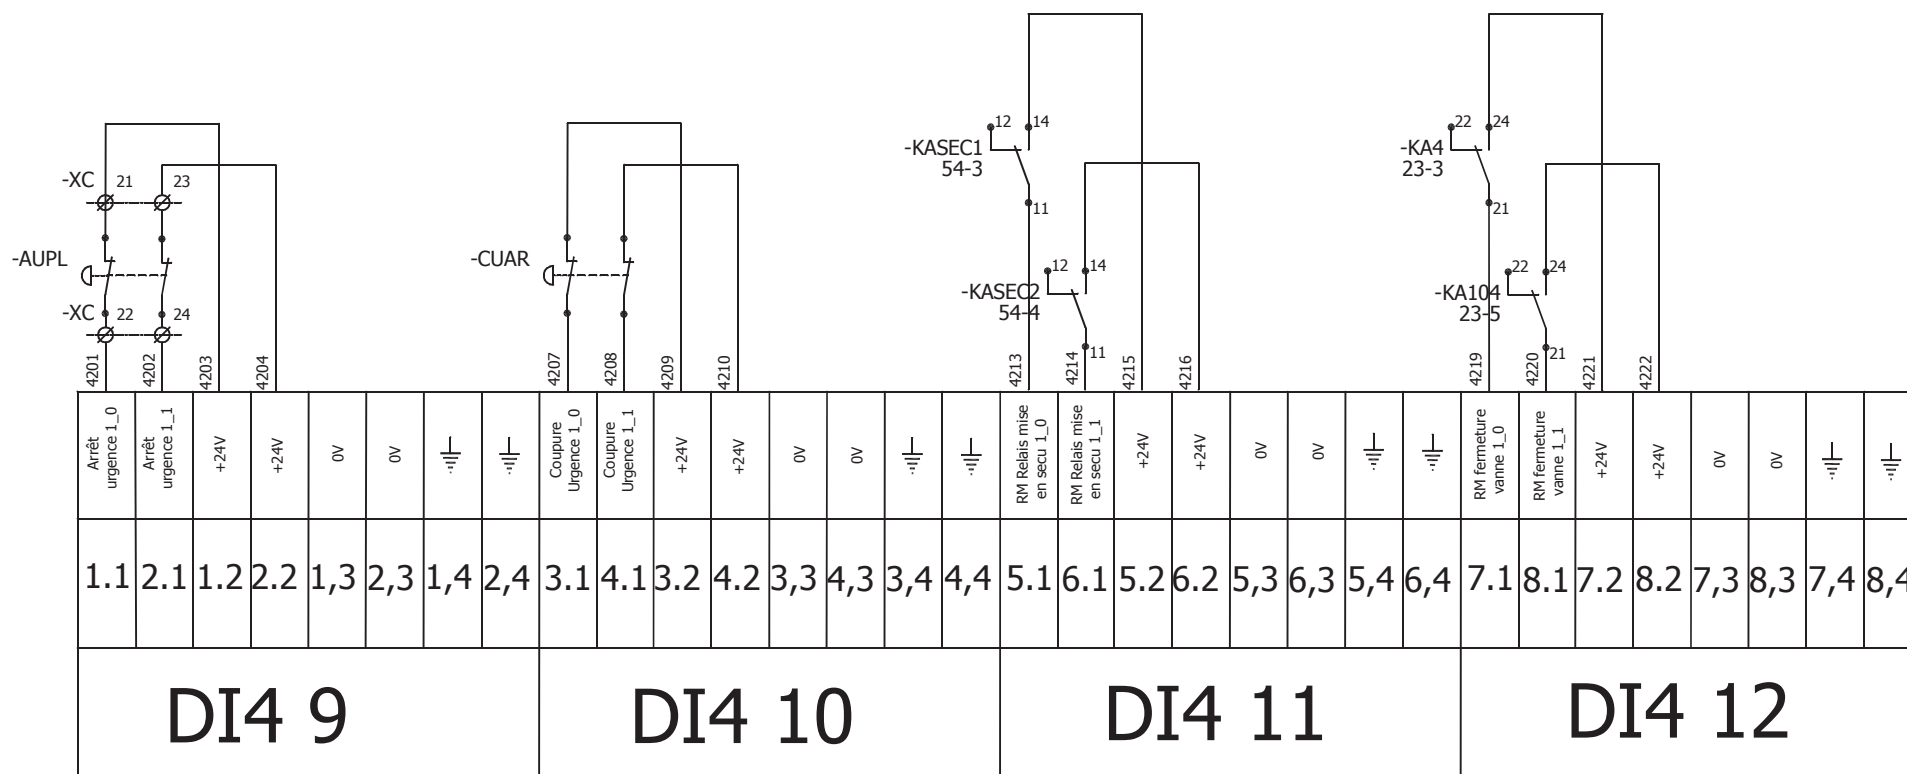

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

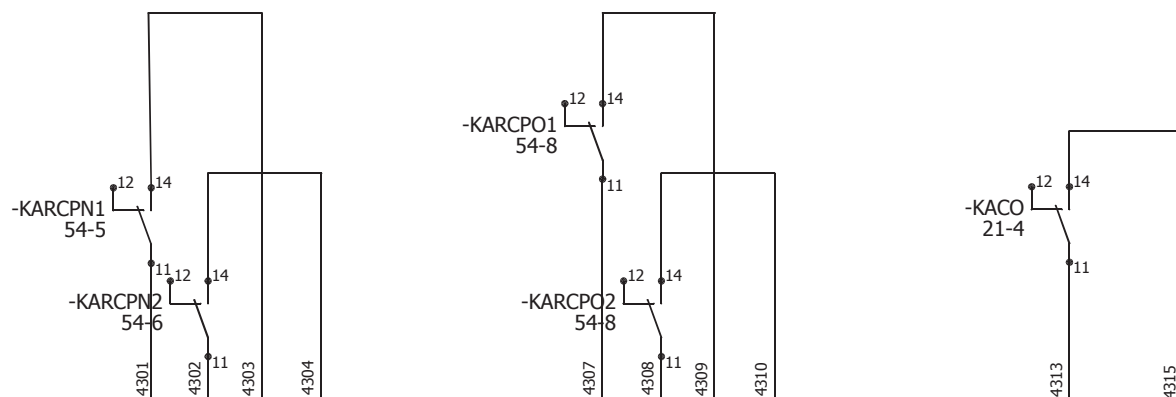

RM coupure P N 1_0	RM coupure P N 1_1	+24V	+24V	0V	0V	·	·	RM coupure P O 1_0	RM coupure P O 1_1	+24V	+24V	0V	0V	·	·	RM Relais cycle AU CU	Reserve	+24V	+24V	0V	0V	·	·	Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V	·	·
1.1	2.1	1.2	2.2	1,3	2,3	1,4	2,4	3.1	4.1	3.2	4.2	3,3	4,3	3,4	4,4	5.1	6.1	5.2	6.2	5,3	6,3	5,4	6,4	7.1	8.1	7.2	8.2	7,3	8,3	7,4	8,4
DI4 13								DI4 14								DI4 15								DI4 16							



Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

## MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

				INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	53

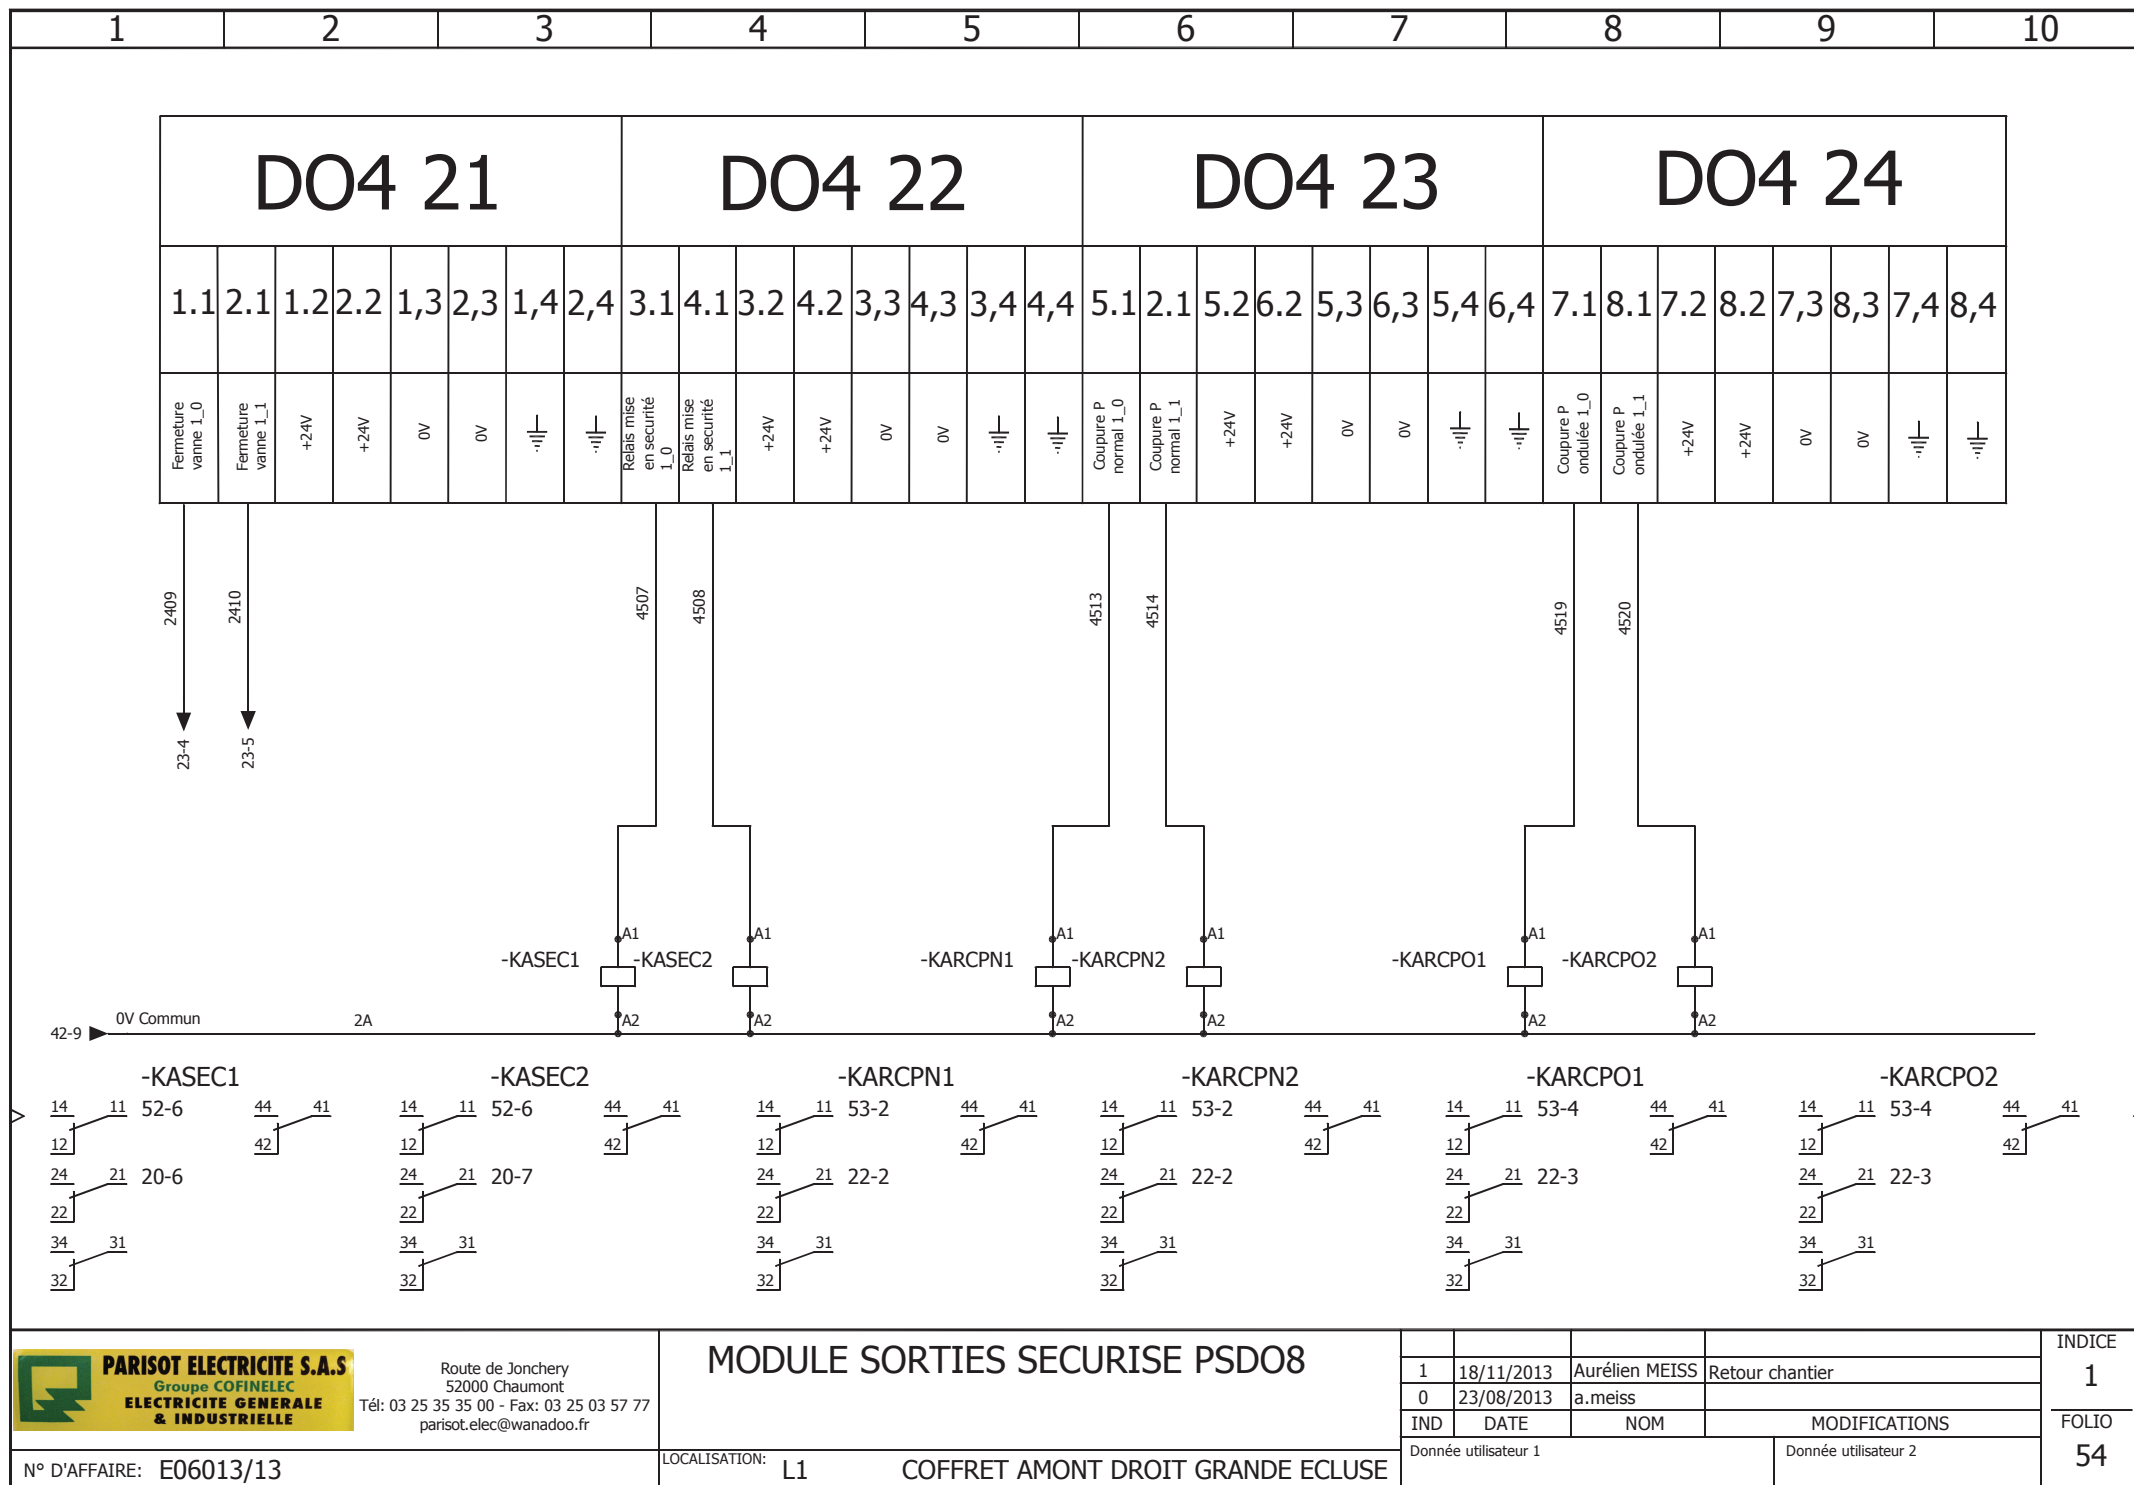

## MODULE SORTIES SECURISE PSDO8

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1


COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE


IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE 1 FOLIO 54
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	

DO4 25								DO4 26								DO4 27								DO4 28							
1.1	2.1	1.2	2.2	1,3	2,3	1,4	2,4	3.1	4.1	3.2	4.2	3,3	4,3	3,4	4,4	5.1	2.1	5.2	6.2	5,3	6,3	5,4	6,4	7.1	8.1	7.2	8.2	7,3	8,3	7,4	8,4
Relais cycle AU CU	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V		


2104


21-4

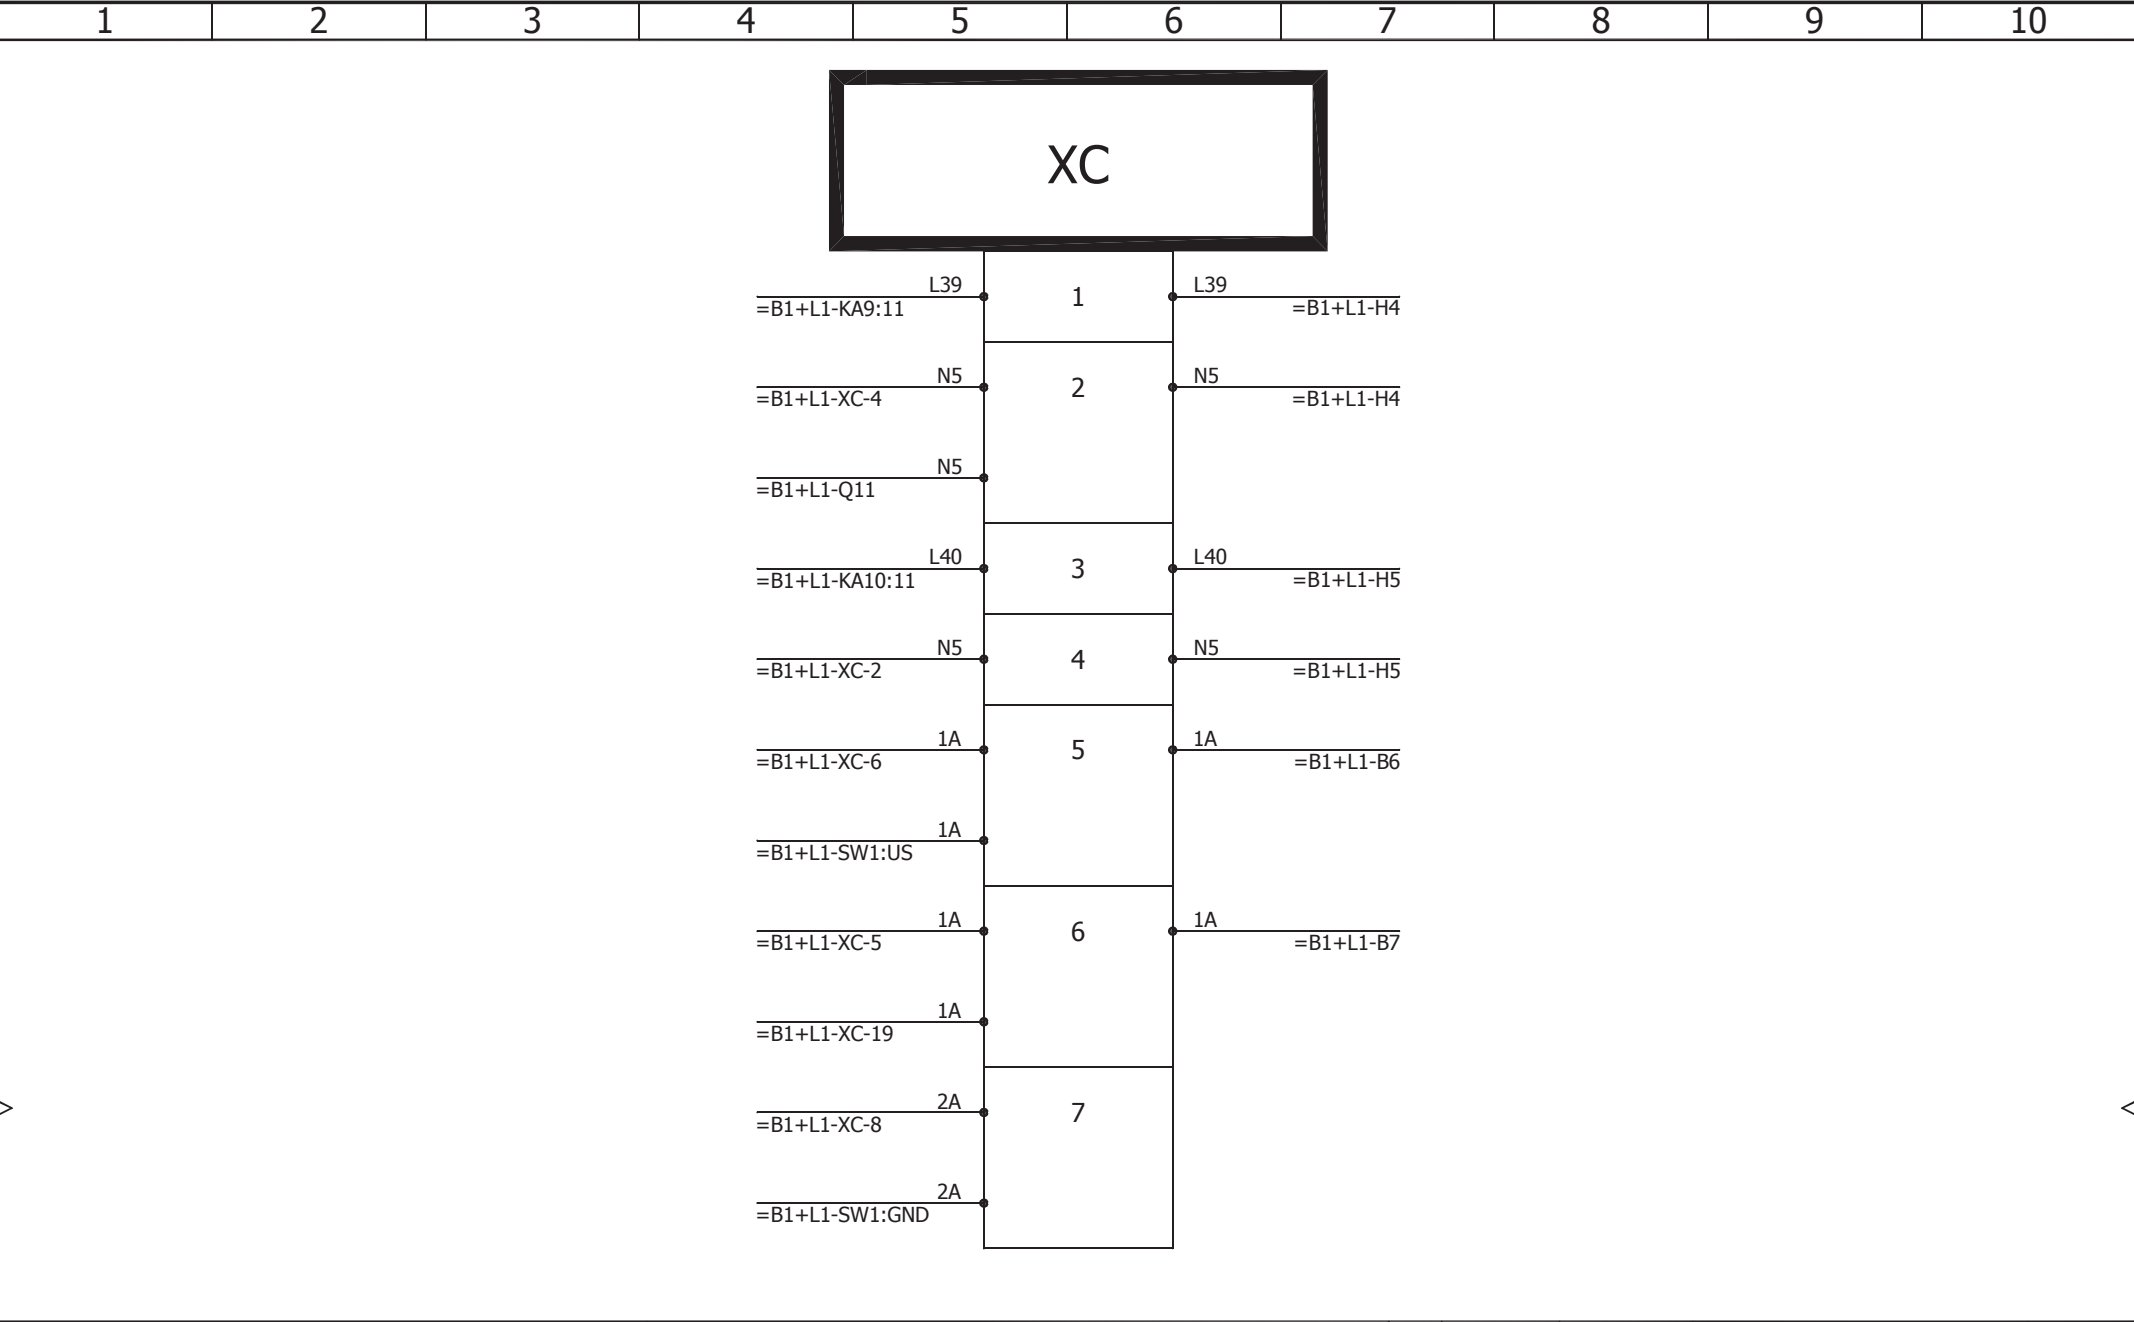

<div><div><div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE &amp; INDUSTRIELLE</div></div></div><div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>pariset.elec@wanadoo.fr</div></div></div>	-XC - (1/4)							INDICE
				1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
				0	23/08/2013	a.meiss		
				IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
				Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE						FOLIO
								80


XC

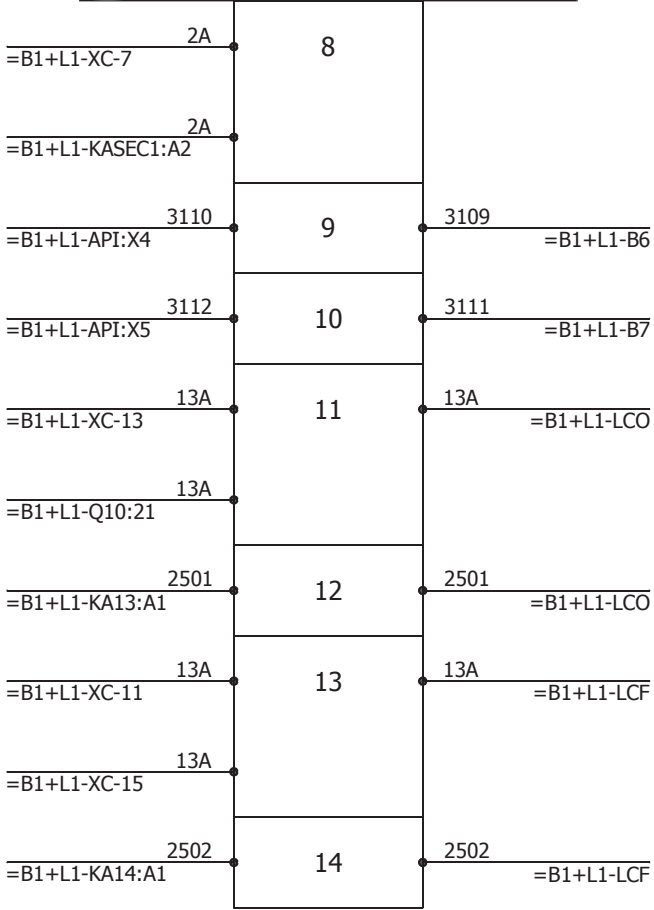


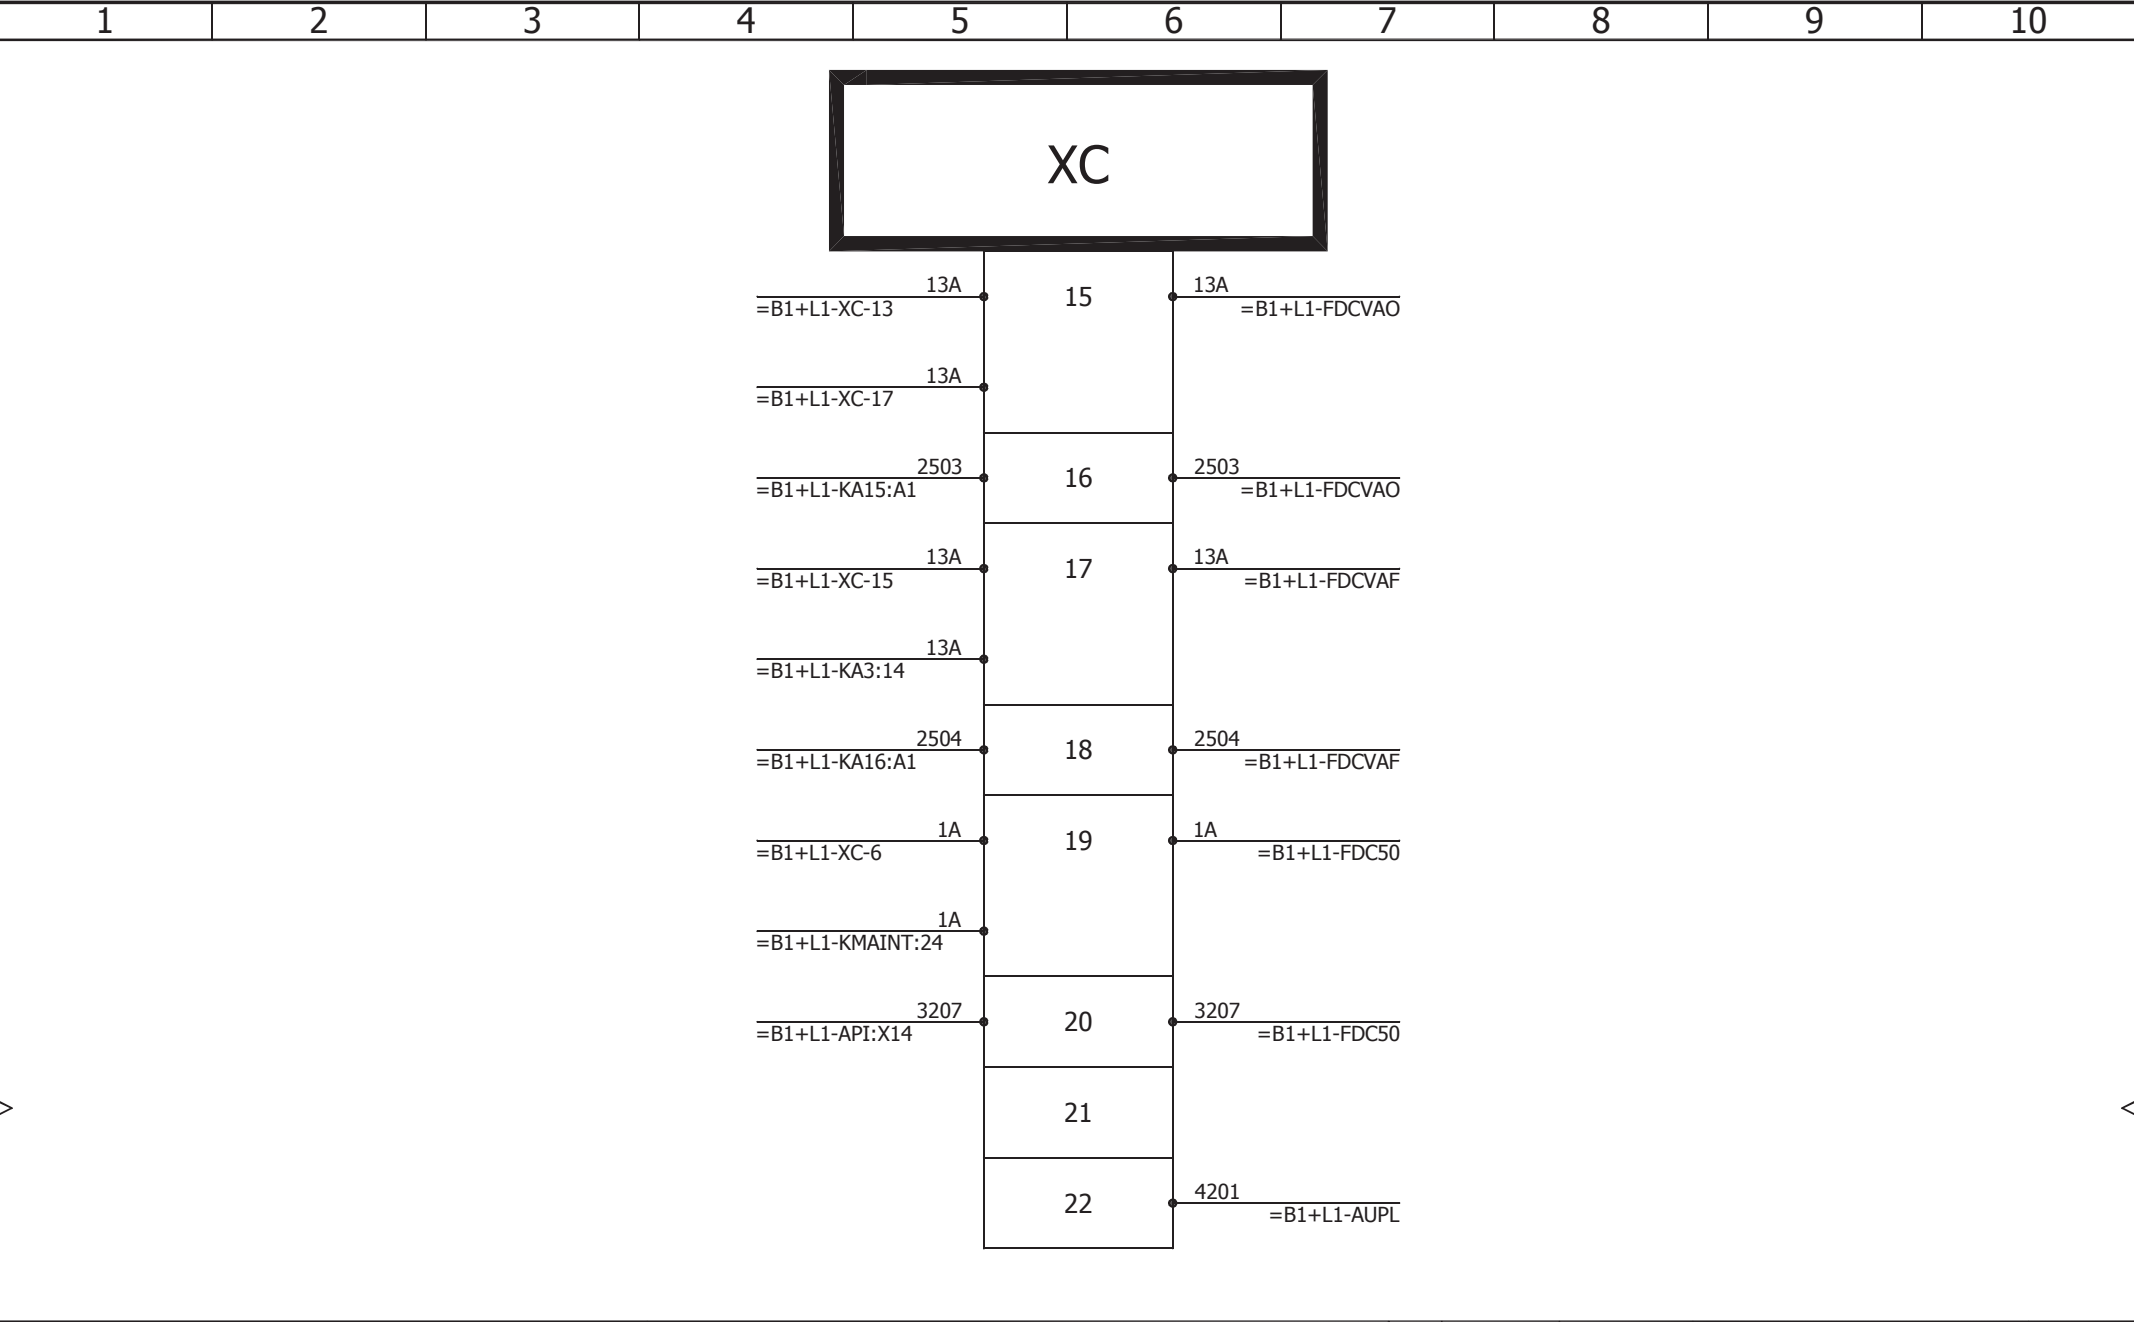


<div><div><div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE &amp; INDUSTRIELLE</div></div><div><div>Route de Jonchery 52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisot.elec@wanadoo.fr</div></div></div> <div data-cs="3" data-kind="parent" data-rs="4">-XC - (3/4)</div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INDICE</td>					INDICE			
	1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1			
	0	23/08/2013	a.meiss					
	IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO			
N° D'AFFAIRE: E06013/13		LOCALISATION: L1		COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE		Donnée utilisateur 1	Donnée utilisateur 2	82



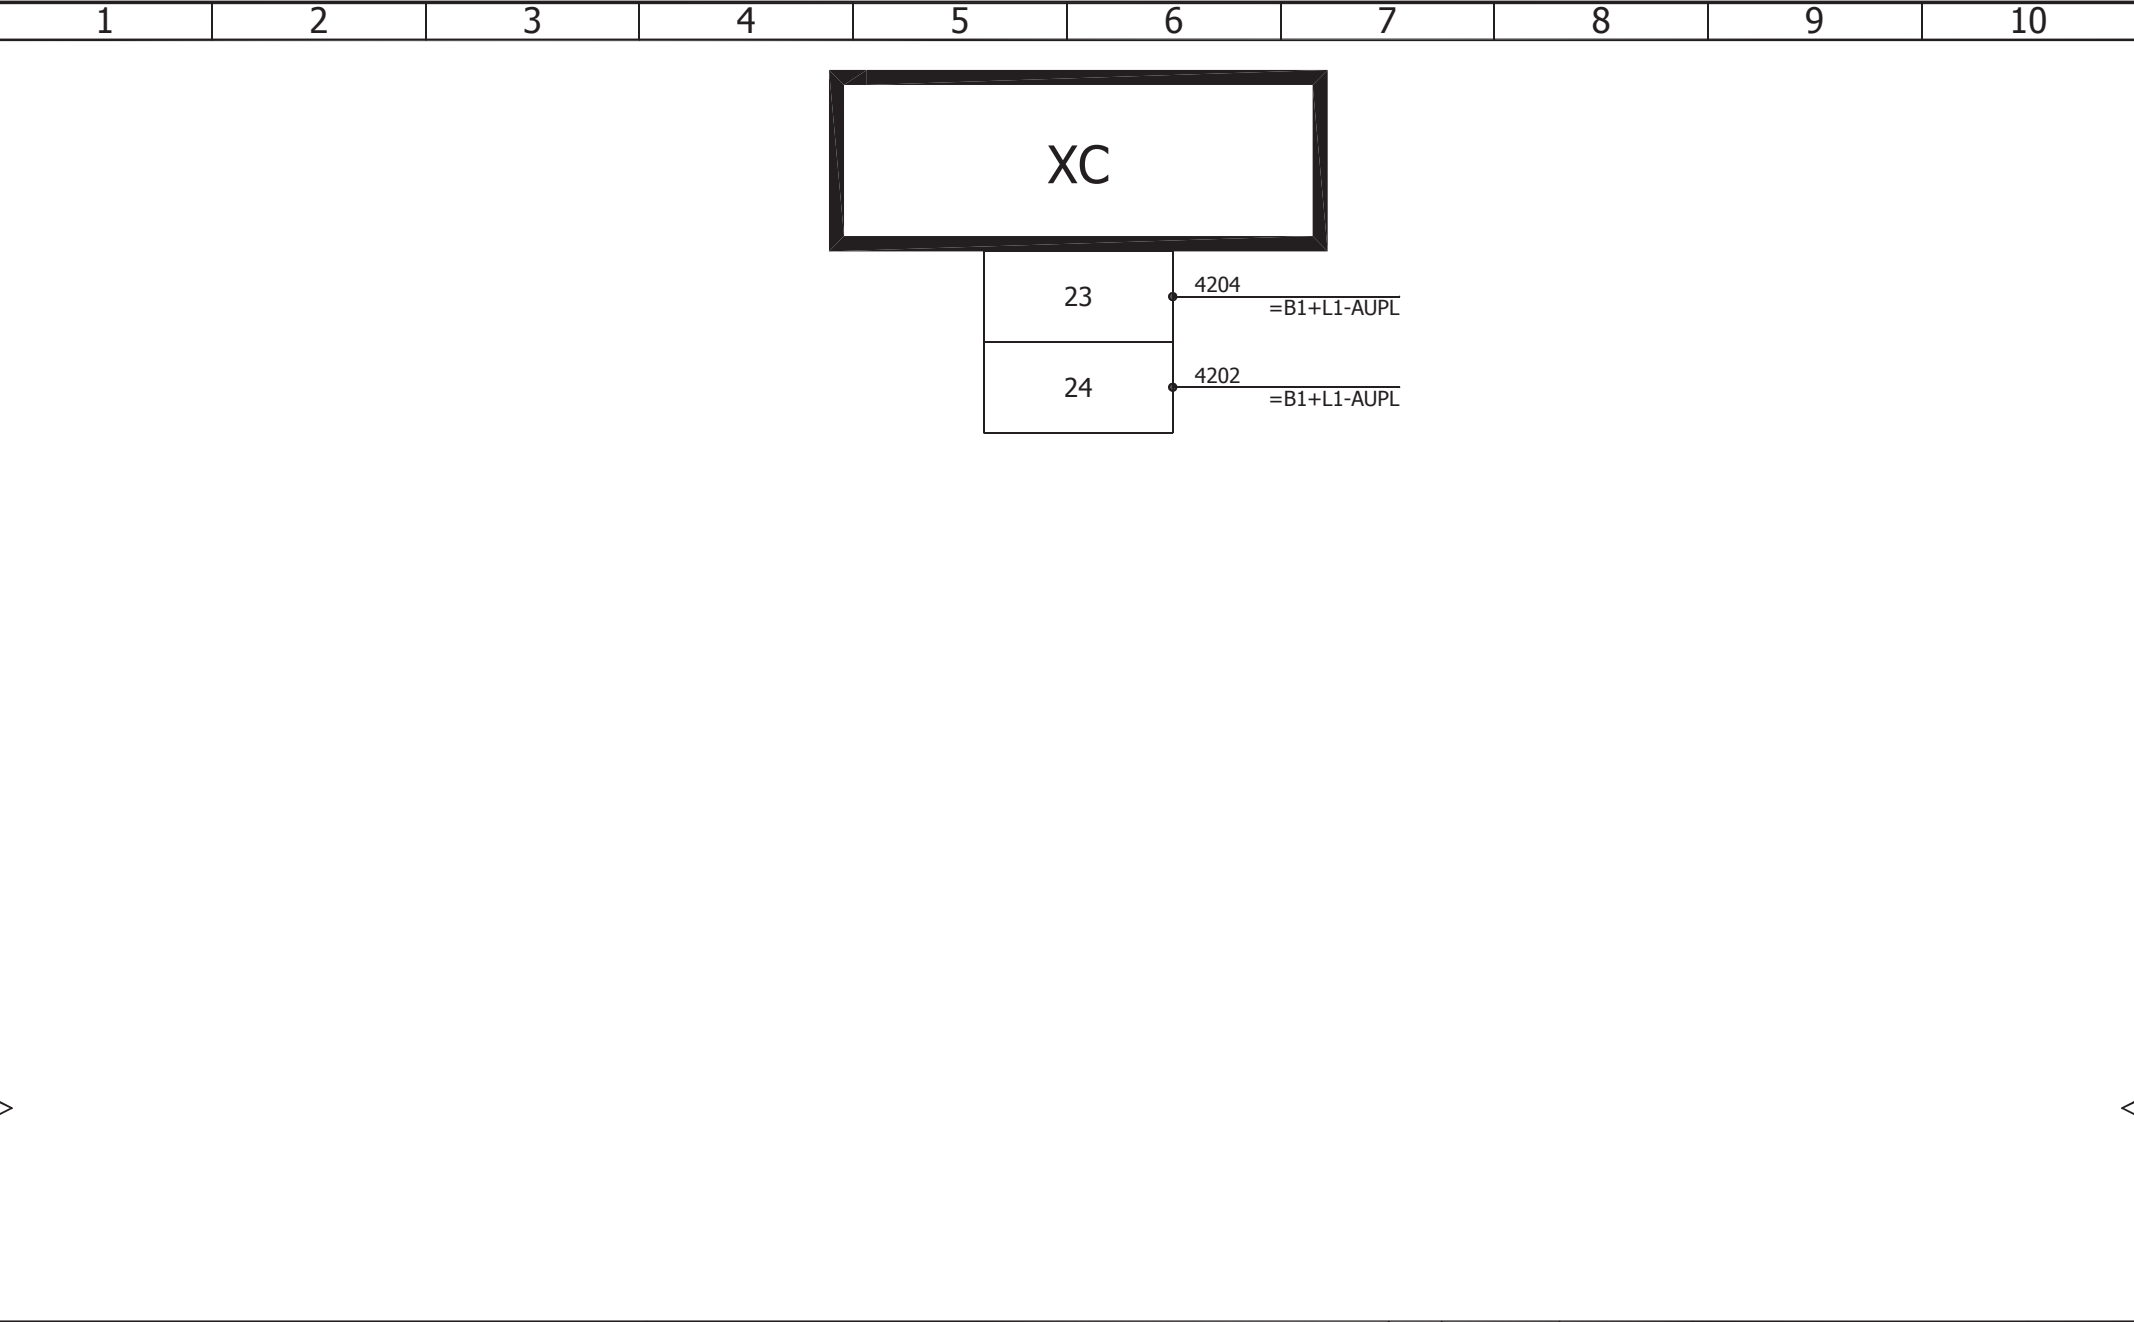


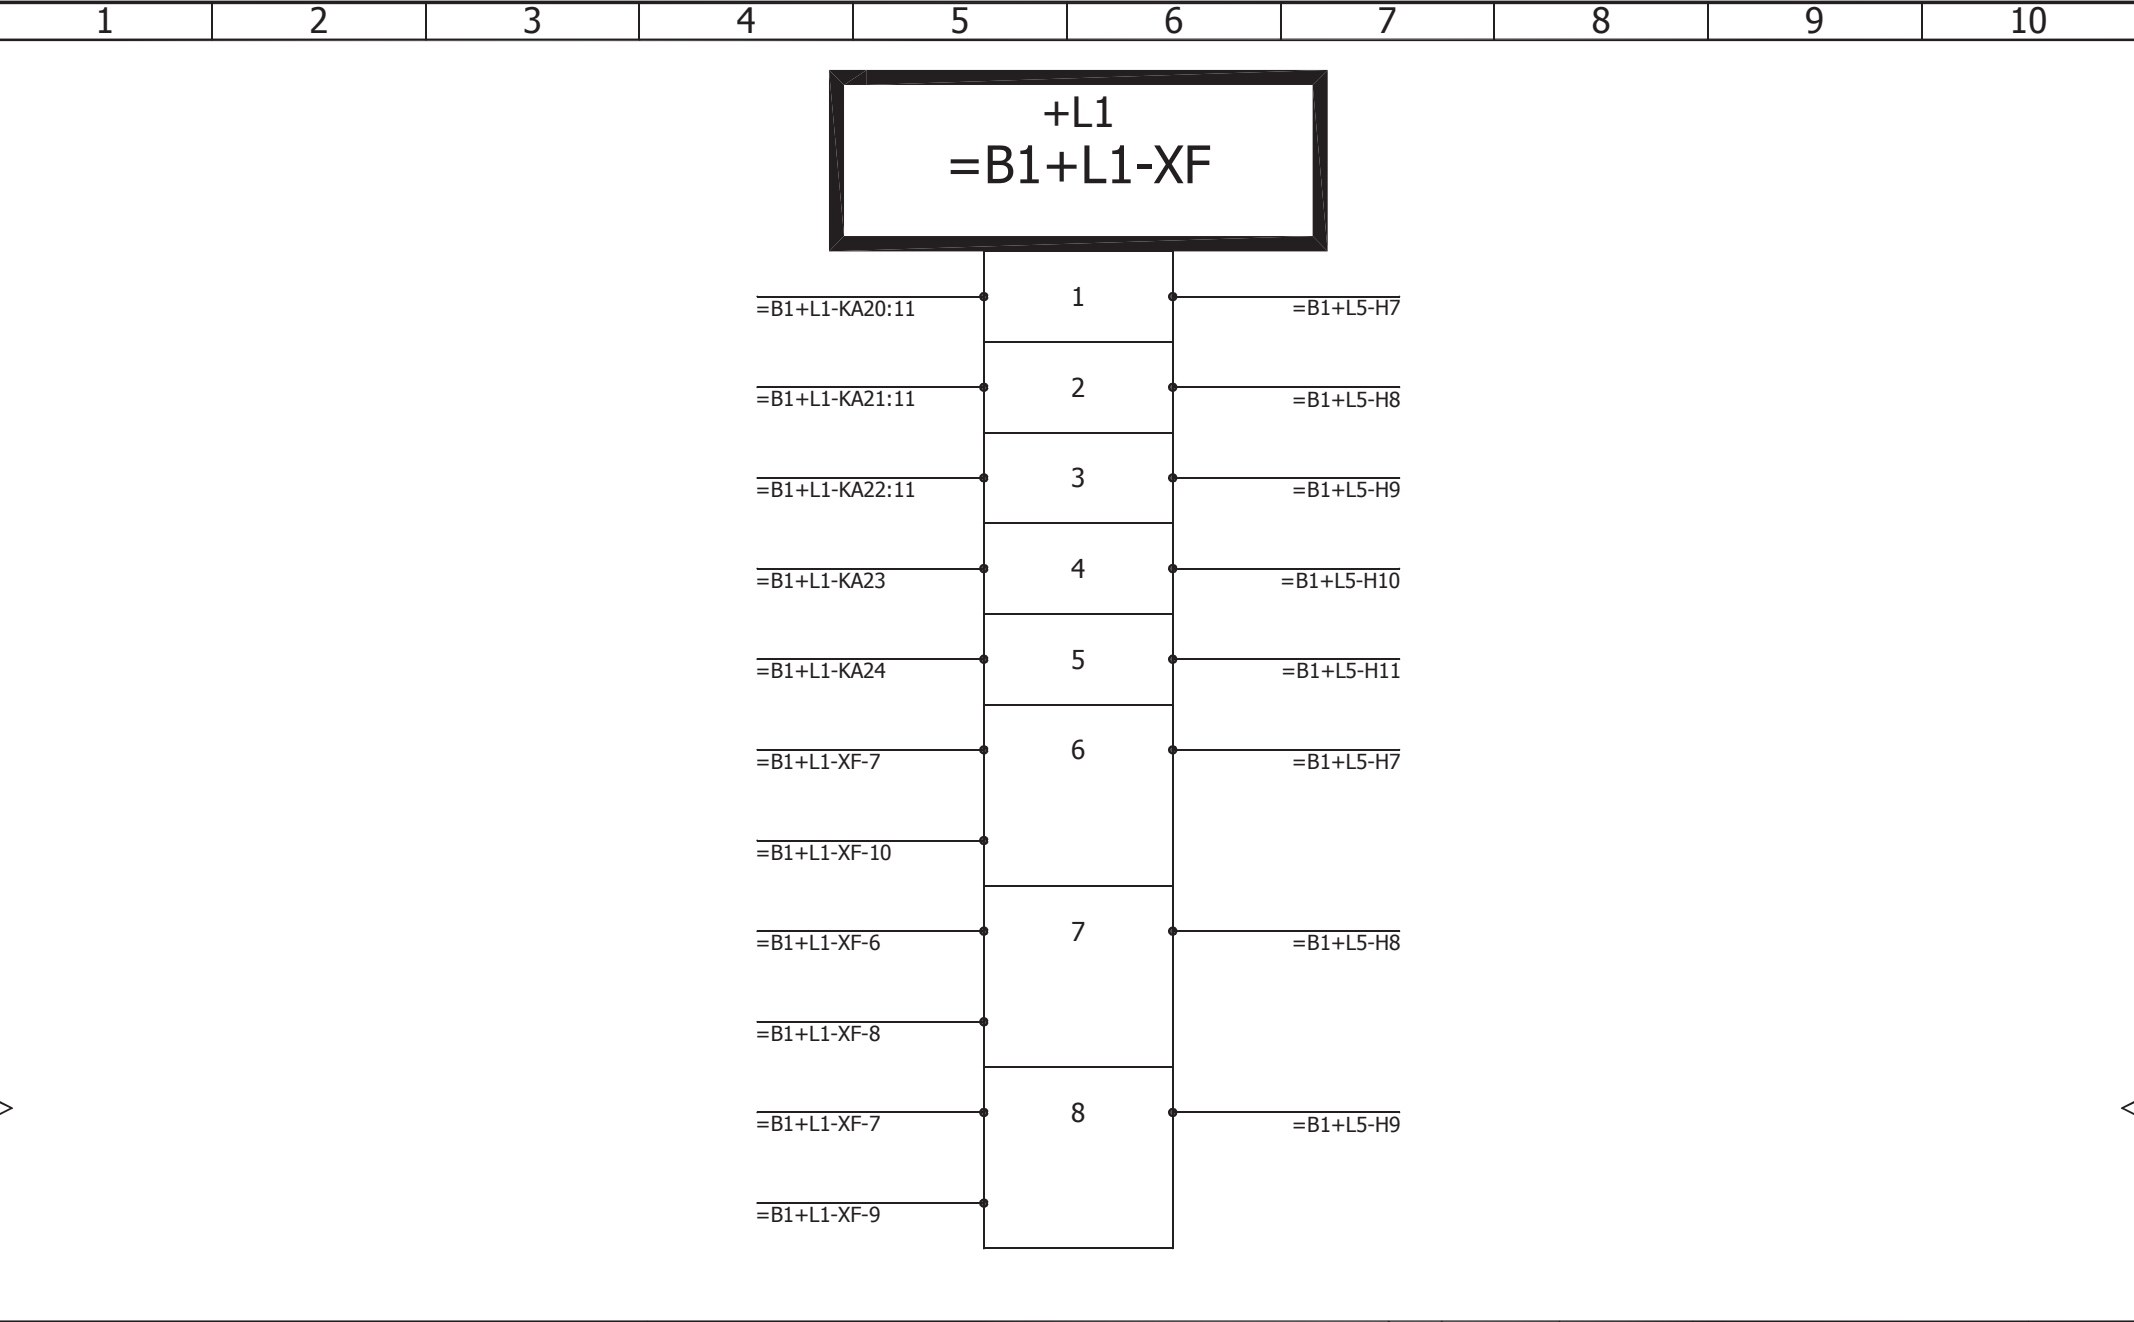



<div><div><div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE &amp; INDUSTRIELLE</div></div></div><div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisot.elec@wanadoo.fr</div></div></div> <div>N° D'AFFAIRE: E06013/13</div>	LOCALISATION: L1	-XF - (1/2)		COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE					INDICE	
						1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
						0	12/09/2013	Aurélien MEISS		
						IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
						Donnée utilisateur 1				Donnée utilisateur 2

+L1

=B1+L1-XF

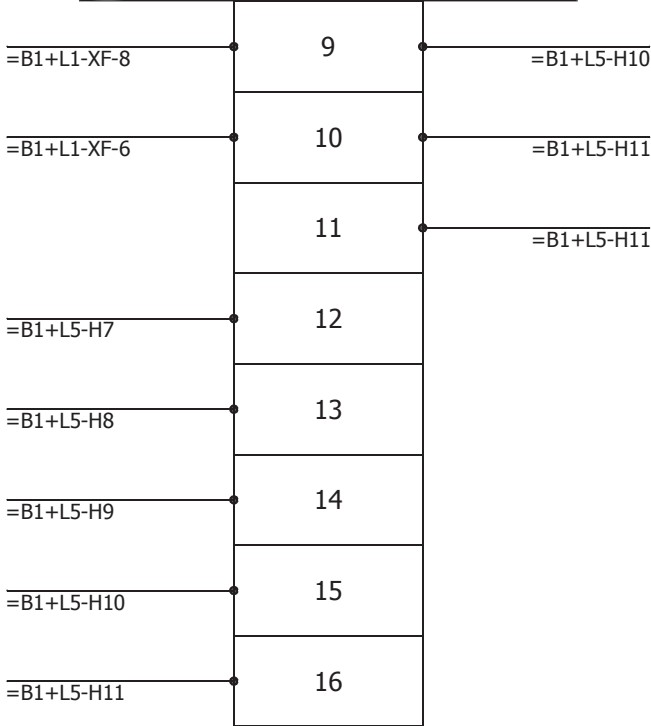

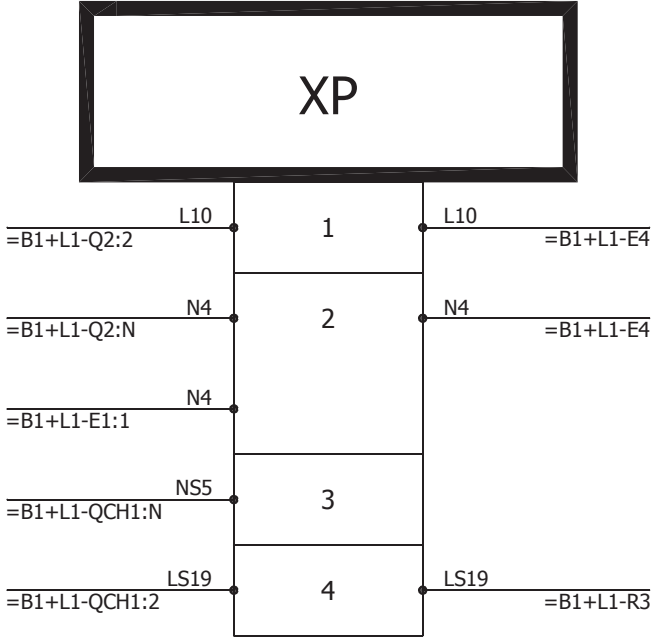

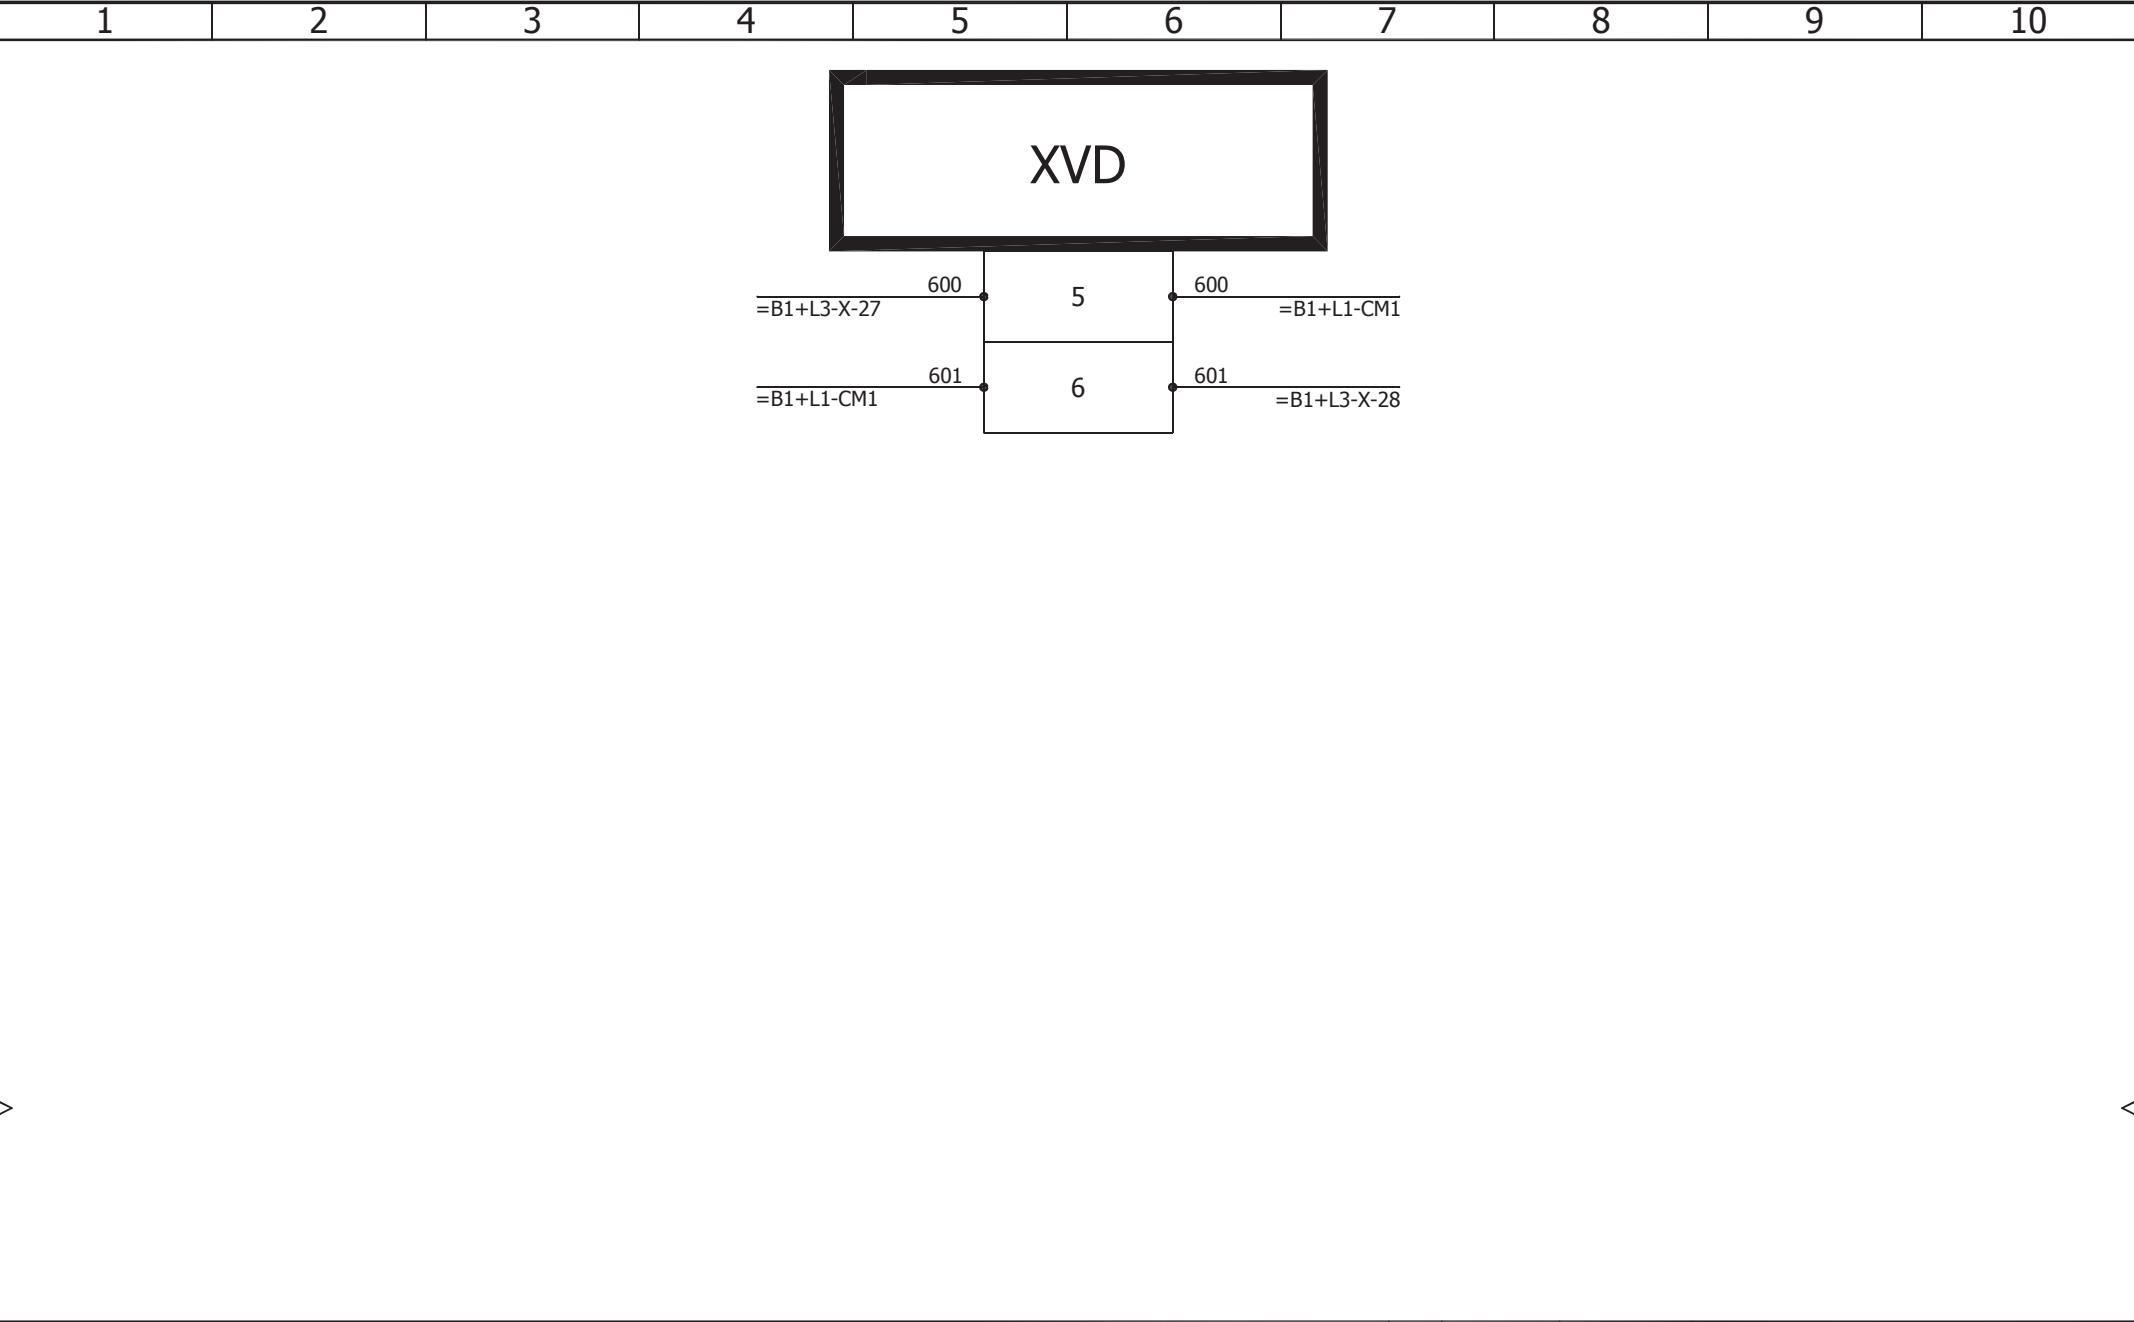

<div><div><div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE &amp; INDUSTRIELLE</div></div><div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisot.elec@wanadoo.fr</div></div></div>	-XVD - (1/1)					INDICE
		1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	
		0	23/08/2013	a.meiss		FOLIO
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE			Donnée utilisateur 1	Donnée utilisateur 2

Legrand

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
053903	E1	Socle de tableau 2P+T 16A 250V	1	Legrand

Phoenix Contact

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
2891851	SW1 , SW2	Switch Fibre Optique RJ45	2	Phoenix Contact
IB IL 24 PSDI 8-PAC	APIS	Module d'entrées TOR de sécurité Savety Bridge. 4 entrées de sécurité sur 2 voies ou 8 sur mono voies.	4	Phoenix Contact
IB IL 24 PSDO 8-PAC	APIS	Module de sortie TOR de sécurité Savety Bridge. 4 sorties TOR de sécurité sur 2 voies ou 8 sur mono voies.	2	Phoenix Contact
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8-PAC	APIS	Module de réalimentation pour la tension logique de 0.8A.	1	Phoenix Contact
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC	APIS	Module profinet avec 8 entrées et 4 sorties TOR	1	Phoenix Contact
TRIO-PS/1AC/24 VDC/10	U1	Alimentation 24VDC 10A	1	Phoenix Contact

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
04045	REP 1	Distribloc 125	1	Schneider Electric
18823	QPARA1 , QPARA2	Disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - distribution - 4 pôles - calibre 20 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - sans différentiel	2	Schneider Electric
21444	Q2	Disjoncteur modulaire Multi 9 - DT40 Vigi - distribution - 1 pôle + N - calibre 16 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - avec différentiel - sensibilité 30 mA - classe AC	1	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
81282	E3	Prise de courant 3P+T	1	Schneider Electric
A9F77350	Q3		1	Schneider Electric
A9N21019	QCH1	Prodis, DT40 1P+N 1A Courbe C	1	Schneider Electric
A9N21022	Q8	Prodis, DT40 1P+N 4A Courbe C	1	Schneider Electric
A9N21023	Q15 , Q9	Prodis, DT40 1P+N 6A Courbe C	2	Schneider Electric
A9N21442	Q11 , Q4	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 30 mA courbe C type AC	2	Schneider Electric
A9N26929	QCH1	Contact auxiliaire OF +SD/OF	1	Schneider Electric
A9V14363	Q3		1	Schneider Electric
GV2ME32	Q10	Disjoncteur moteur TeSys standard GV2-ME - commande par boutons-poussoirs - calibre 24..32 A - 3 pôles - pôles protégés 3d - déclencheur magnéto-thermique - raccordement avec bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
GVAE11	Q10	Contact auxiliaire - 1 O + 1 F - 230..240 V - 2,5 A	1	Schneider Electric
GVAN11	Q10	Bloc de contact latéral gauche 1NF+1NO	1	Schneider Electric
LC1D38BD	KM4 , KM5	Contacteur TeSys LC1-D - bobine courant continu - 3 pôles - courant d emploi 38 A en AC-3 440V - tension de commande 24 VCC - 2 contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NC - raccordement avec bornes à vis-étriers	2	Schneider Electric
LC1DT40BD	KMO	Contacteur TeSys LC1-D - bobine silencieuse - 4 pôles - courant d emploi 40 A en AC-1 440V - tension de commande 24 V CC - avec 2 contacts auxiliaires 1 F 1 O - raccordement avec bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
LC1DT60BD	KMN	Contacteur TeSys LC1D 4P AC1 440V 60A bobine 24 V	1	Schneider Electric
NSYCCOTHD	B1	Thermostat double	1	Schneider Electric
NSYCR50WU3C	R2		1	Schneider Electric
PKF16F723	E2	Prise de courant CE	1	Schneider Electric
RXM4AB2BD	KA10 , KA104 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA18 , KA20 , KA21 , KA22 , KA3 , KA4 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPN2 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT	Relais miniature 4 CO avec LED 24 V DC	23	Schneider Electric



Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
RXZE2M114M	KA10 , KA104 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA18 , KA20 , KA21 , KA22 , KA3 , KA4 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT , KARCPN2	Embase simple raccordements mixes 4 CO à cage	23	Schneider Electric
RXZR335	KARCPN2 , KA10 , KA104 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA3 , KA4 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT	Etrier plastique de maintien extraction	19	Schneider Electric
STBDDI3610	N1	Advantys STB, Module d'entrée numériques standard, STB DDI 3610	1	Schneider Electric
STBDDI3725	N1	Advantys STB, Module d'entrée numériques basic, STB DDI 3725	1	Schneider Electric
STBDDO3705	N1	Advantys STB, Module de sortie numériques basic, STB DDO 3705	1	Schneider Electric
STBNIP2212	N1	Solution d'entrées sorties distribuées Advantys STB, Module d'interface réseau, STB NIP 2212	1	Schneider Electric



Route de Jonchery  
52000 Chaumont  
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77  
parisot.elec@wanadoo.fr

Nomenclature du matériel

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

				INDICE
1	18/11/2013	Aurélien MEISS	Retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	103

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
STBPDT3100	N1	Solution d'entrées sorties distribuées Advantys STB, Modules de distribution d'alimentation, STB PDT 3100	1	Schneider Electric
VCF4	Q1	Interrupteur-sectionneur principal/AU 80A	1	Schneider Electric
VZ4	Q1		1	Schneider Electric
XB4BG4110	CM1	Unité de commande et de signalisation Ø 22, Harmony® XB4 métallique, Bouton tournant à serrure avec clé, Produit complet, 2 positions fixes, retrait clé à gauche et à droite, Type de contact 1 "F", couleur Noir, Clé numéro 458A	1	Schneider Electric
XB4BJ53	S1	Bouton tournant noir Harmony XB4 Ø 22 - tête à crosse - 3 positions à rappel au centre - collerette métallique chromée - 2 F - bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
ZBE101	CM1	Bloc contact pour bouton - ZBE Ø 22	1	Schneider Electric

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1

COFFRET AMONT DROIT GRANDE ECLUSE

INDICE

1

FOLIO

104