
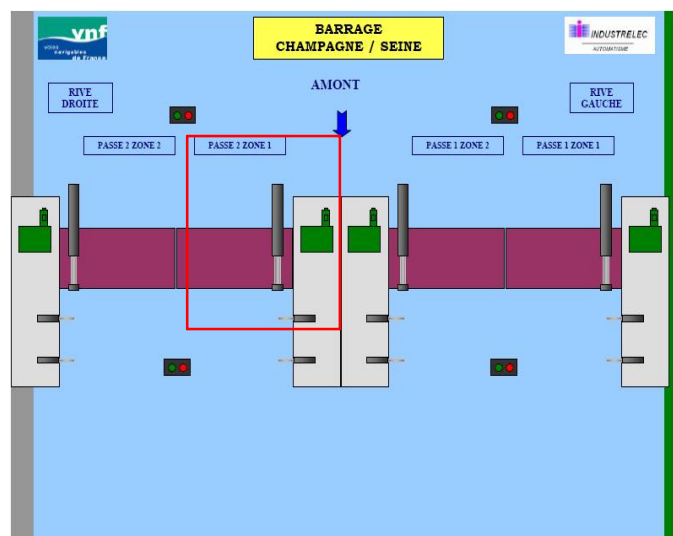


# CHAMPAGNE SUR SEINE

## COFFRET BARRAGE 2-1

### PASSE2 ZONE1





CE DOSSIER A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL see ELECTRICAL EXPERT 2005			
B	Retour chantier	G-K	13/02/2007
A	Mise à jour	B-F	19/12/2006
IND	MODIFICATION	VISA	DATE
DESSINE	B.Fromonot	DATE CREATION	22/11/2006
APPROUVE	F.Soupirot	DATE APPROBATION	22/11/2006
VERIFIE	F.Soupirot	DATE VERIFICATION	22/11/2006
			 <b>INDUSTRELEC</b> 15 rue du Colonel Rozanoff Z.I des Pieds de Rats <b>89000 AUXERRE</b> Tél: 03 86 18 02 20 Fax: 03 86 18 02 21 E.mail : industrielec.auxerre@lgroupeCM.com
			<b>Voies Navigables de France</b> SUBDIVISION DE MELUN 22,Quai Hippolyte Rossignol 77000 MELUN TEL: 01 64 83 50 00
			<b>No D'AFFAIRE: 061111/20423</b>
			NBRE TOTAL DE FOLIOS 35   FOLIO 1

	N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	PAGE DE GARDE	A	B							
	2	Liste des folios									
B	10	PUISSANCE									
	11	PUISSANCE									
	12	PUISSANCE	A	B							
	13	MOTEUR C.HYDRO									
C	14	DISTRIBUTION COMMANDE									
	15	ARRET D'URGENCE	A	B							
	16	COMMANDE									
D	18	MODE MAINTENANCE	A	B							
	19	MODE MAINTENANCE	A	B							
	20	MODE MAINTENANCE	A	B							
	40	API1 - Configuration Automate	A								
E	41	MOD2 - Module d'entrées	A								
	42	MOD2 - Module d'entrées	B								
	43	MOD2 - Module d'entrées									
	44	MOD2 - Module d'entrées									
F	45	MOD1 - Module de sorties	B								
	46	MOD1 - Module de sorties	B								
	47	MOD1 - Module de sorties									
G	48	MOD1 - Module de sorties	B								
	49	MODULE Entrées/Sorties Analogiques	A								
	50	MESURE	B								
	54	CAPTEURS ANA &AFFICHEURS									
H	55	COMMANDE ELECTROVANNES									
	60	Bornier : XP XP - 1/1									
	61	Bornier : XC XC - 1/1	B								
I	62	Bornier : XE XE - 1/1	B								
	63	Bornier : XS XS - 1/1									
	64	Bornier : XALIM XALIM - 1/1									
	65	Bornier : X22 X22 - 1/1	B								
J	67	PASSAGE DES CABLES	A								
	68	Nomenclature matériel									


[illegible]

ARMOIRE

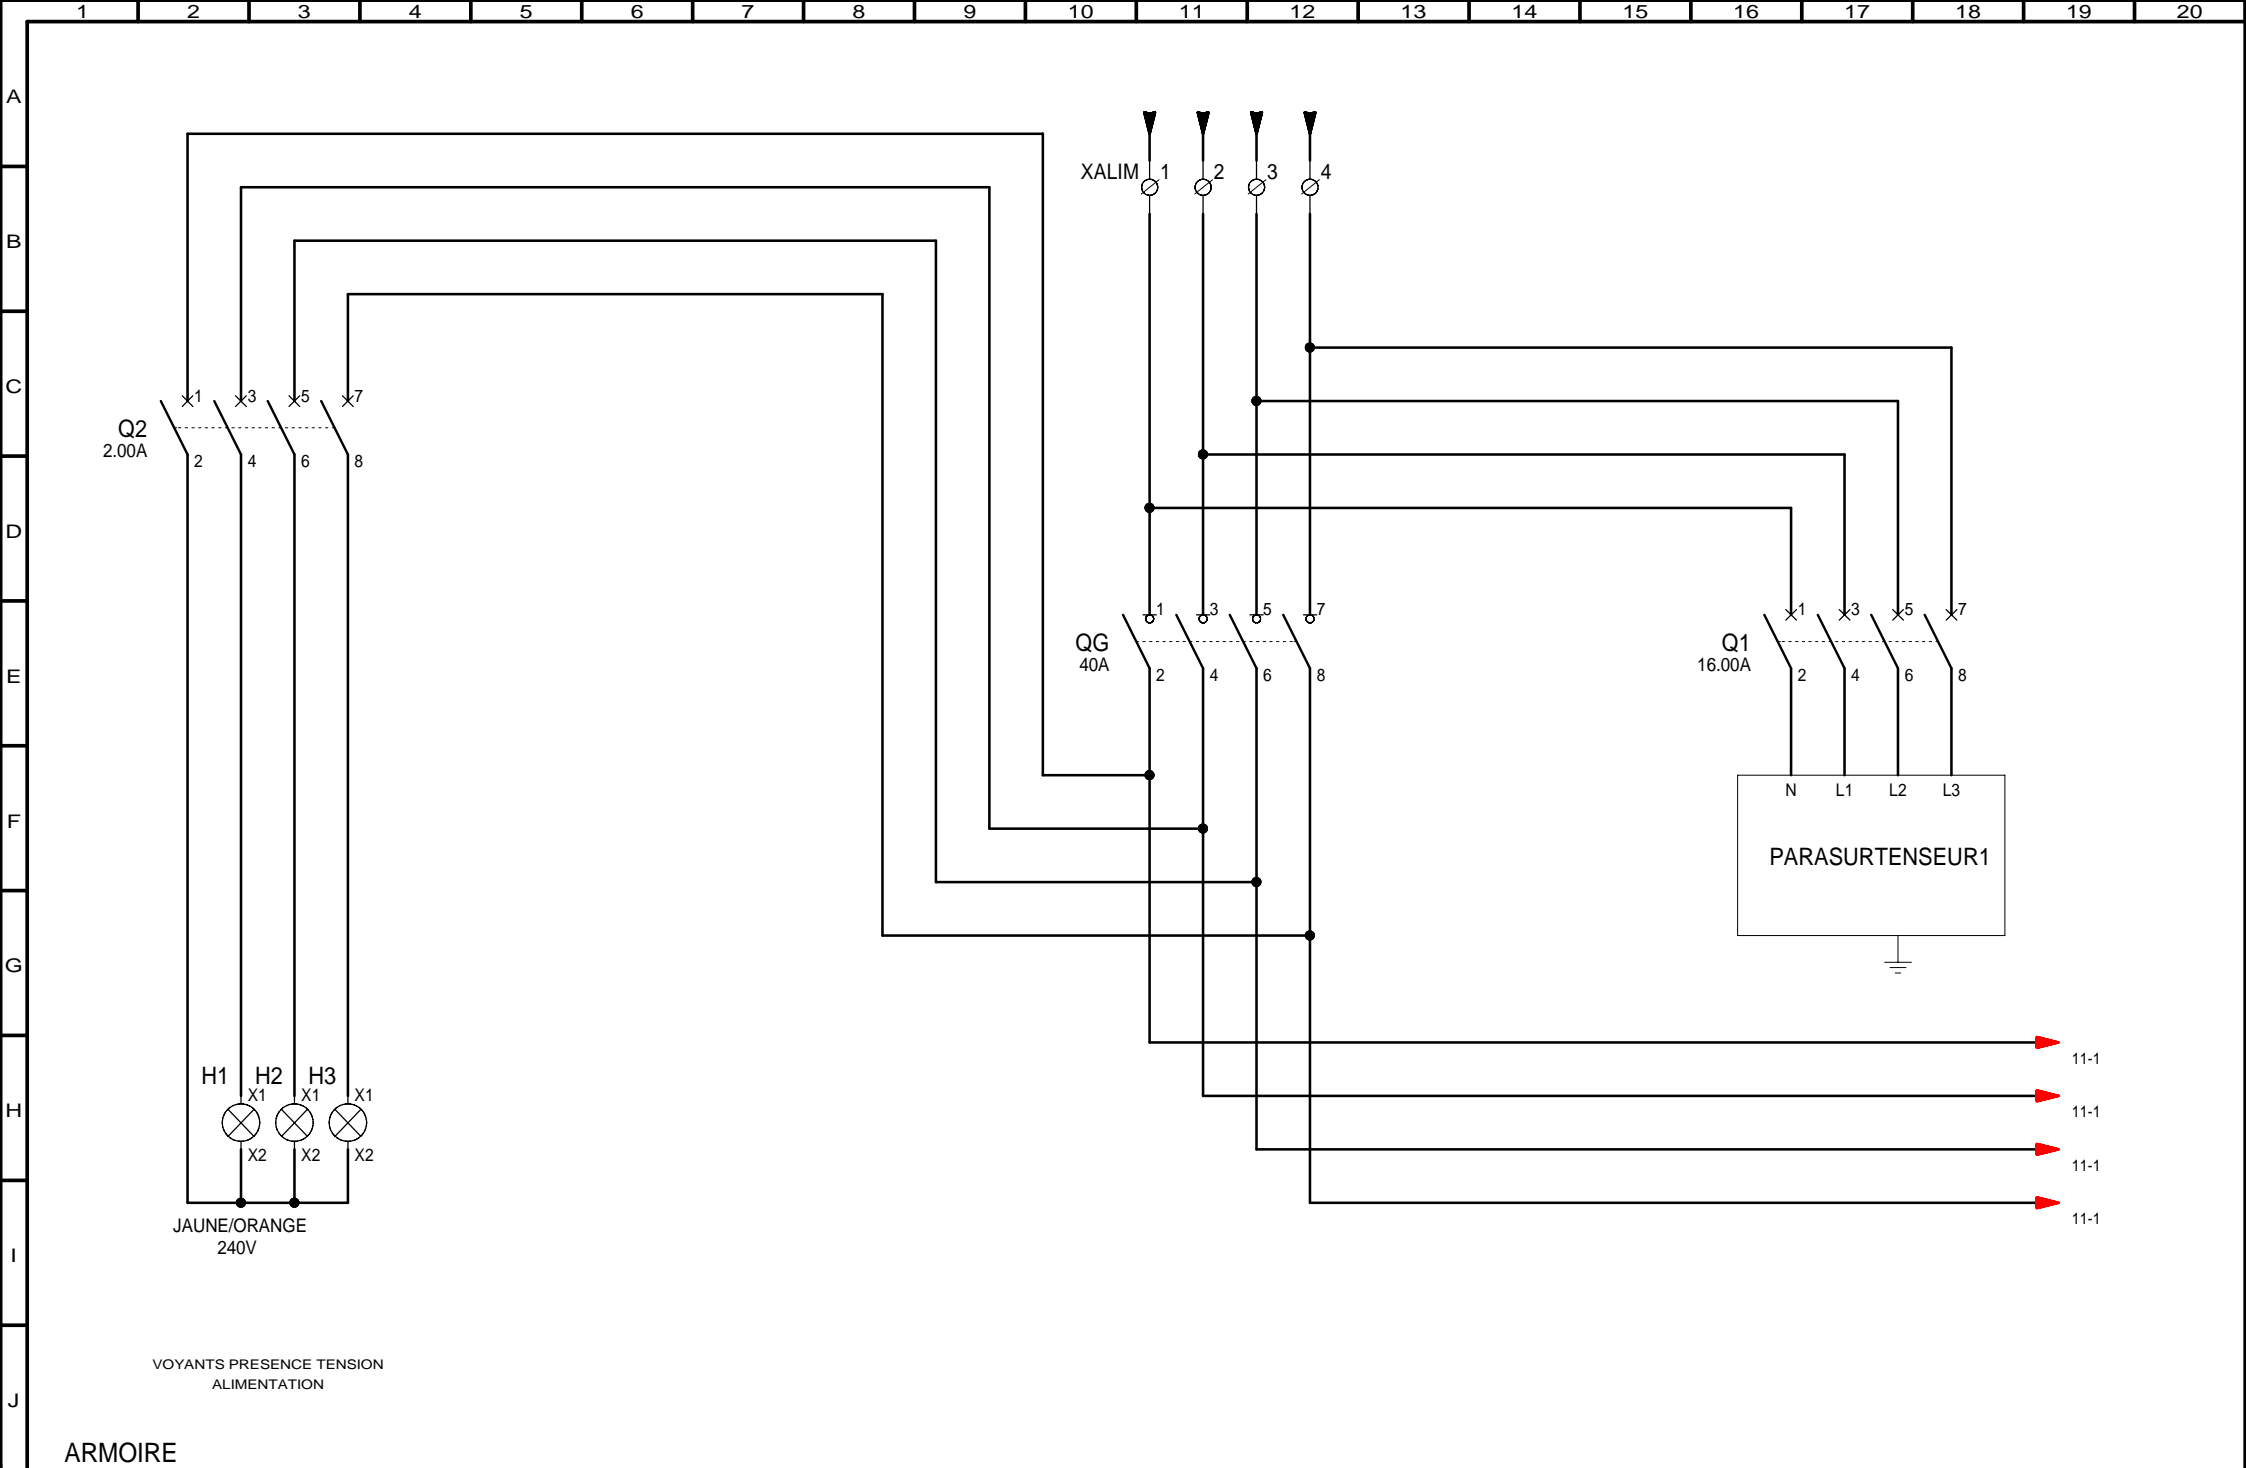


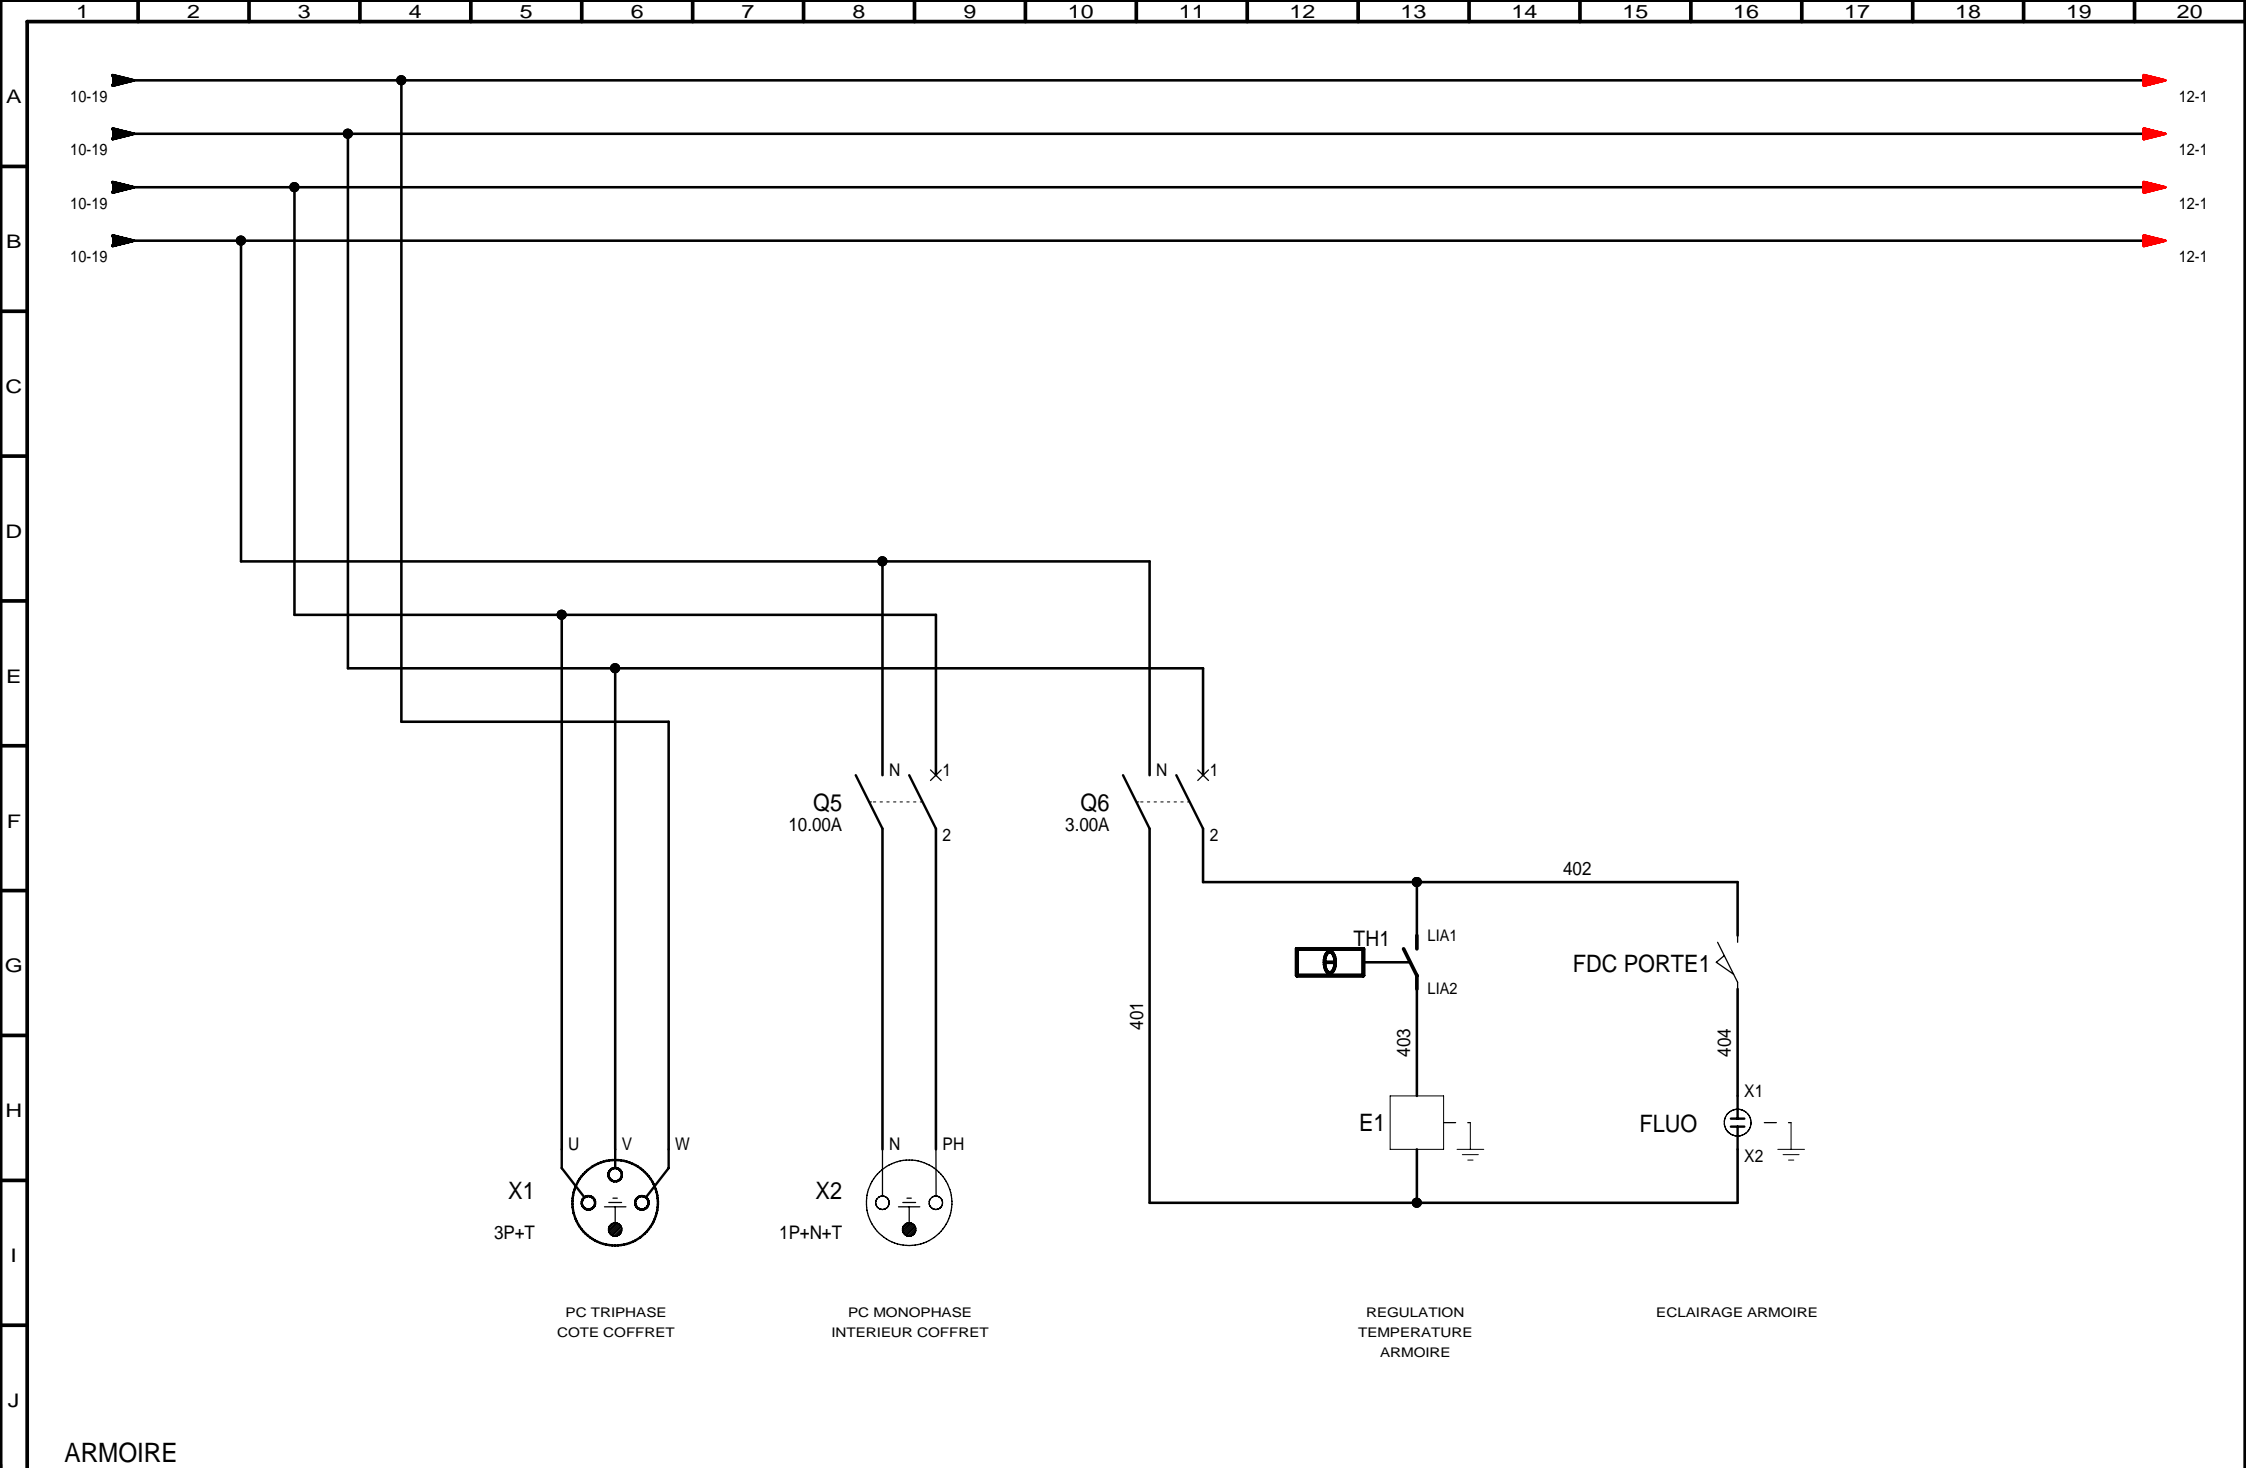




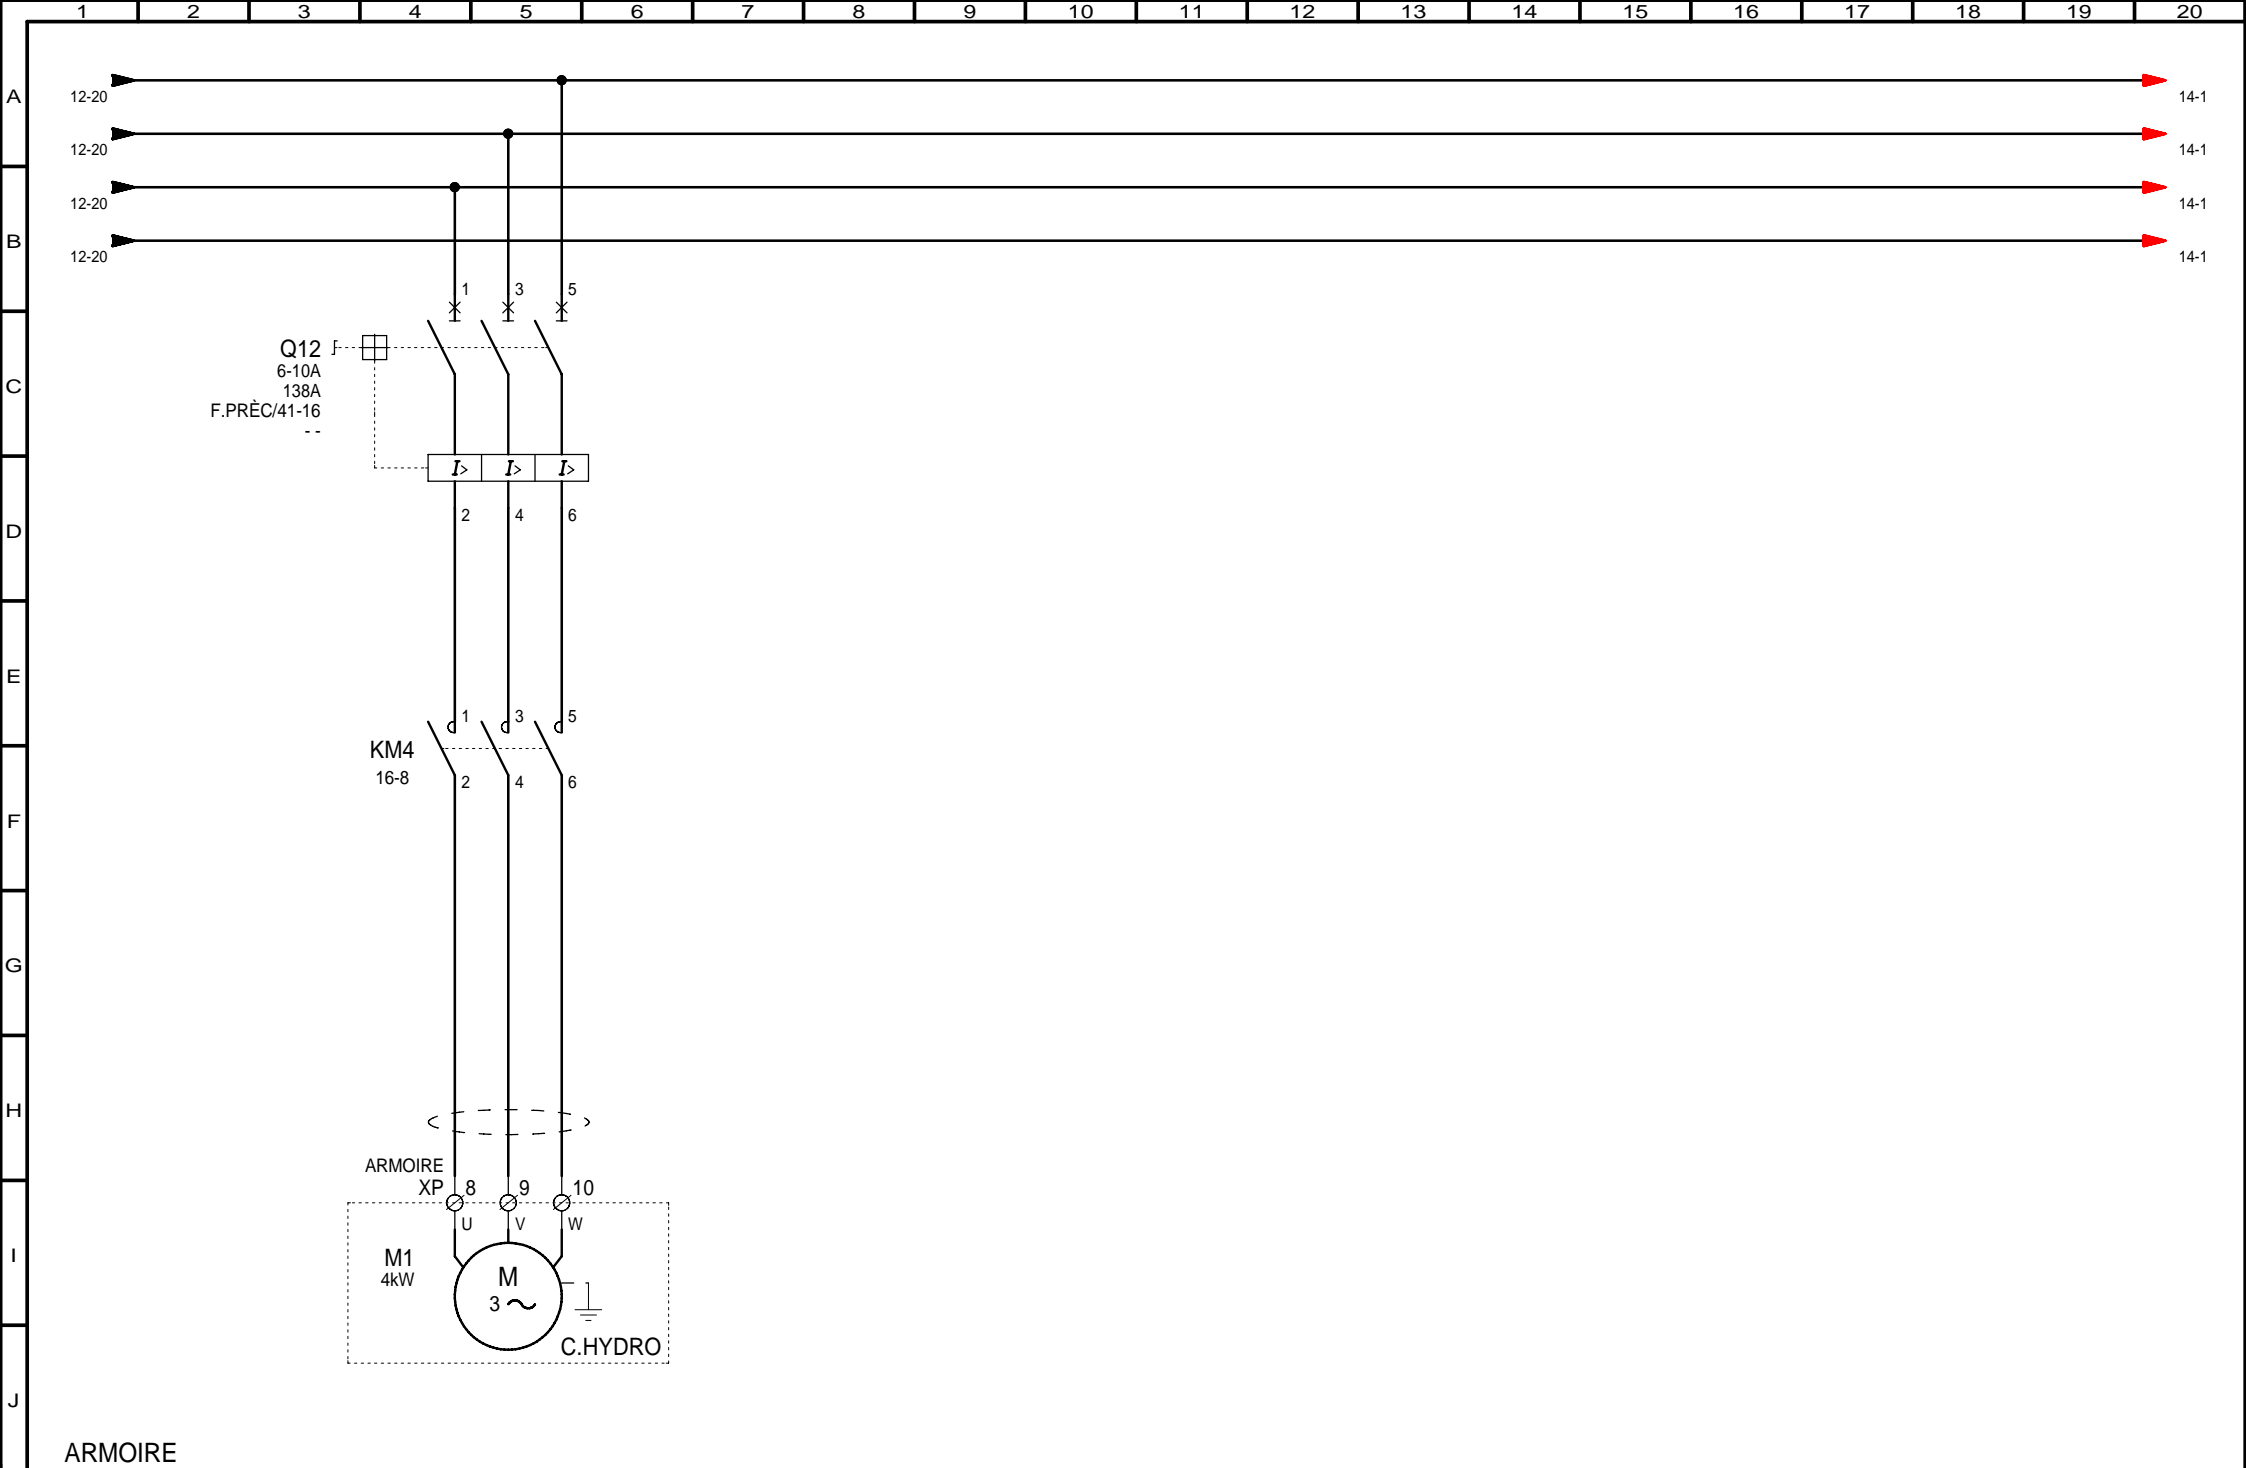


ARMOIRE

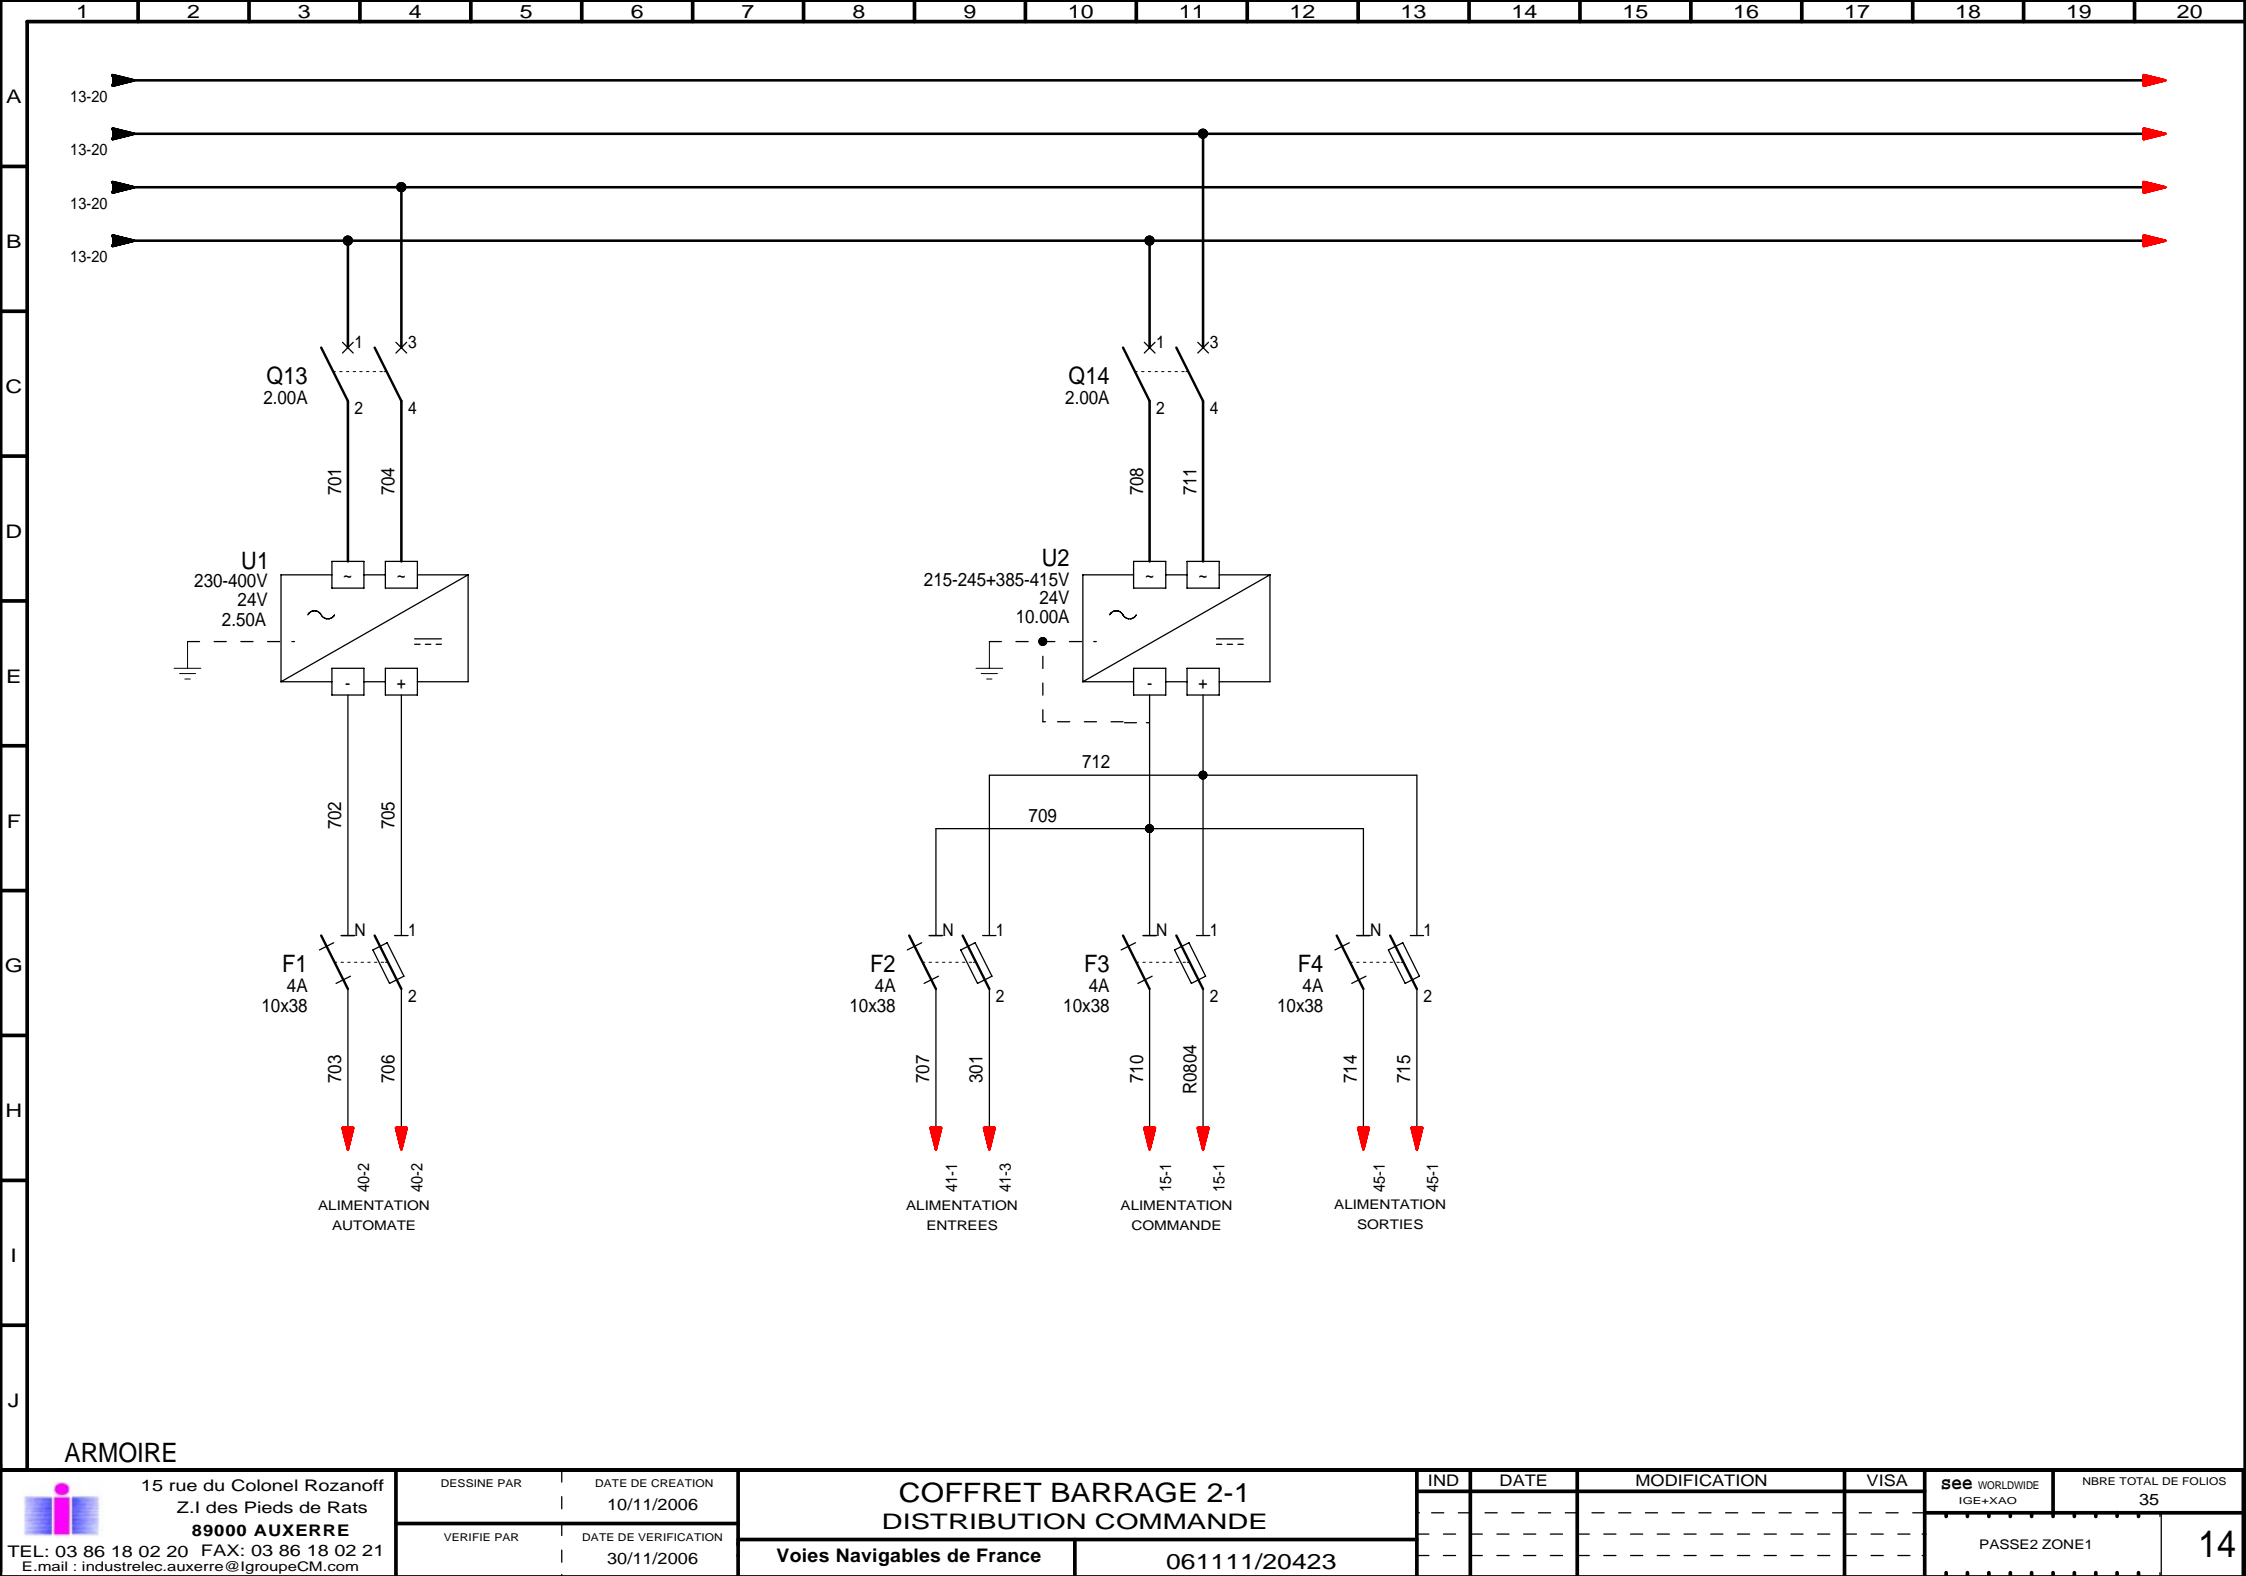


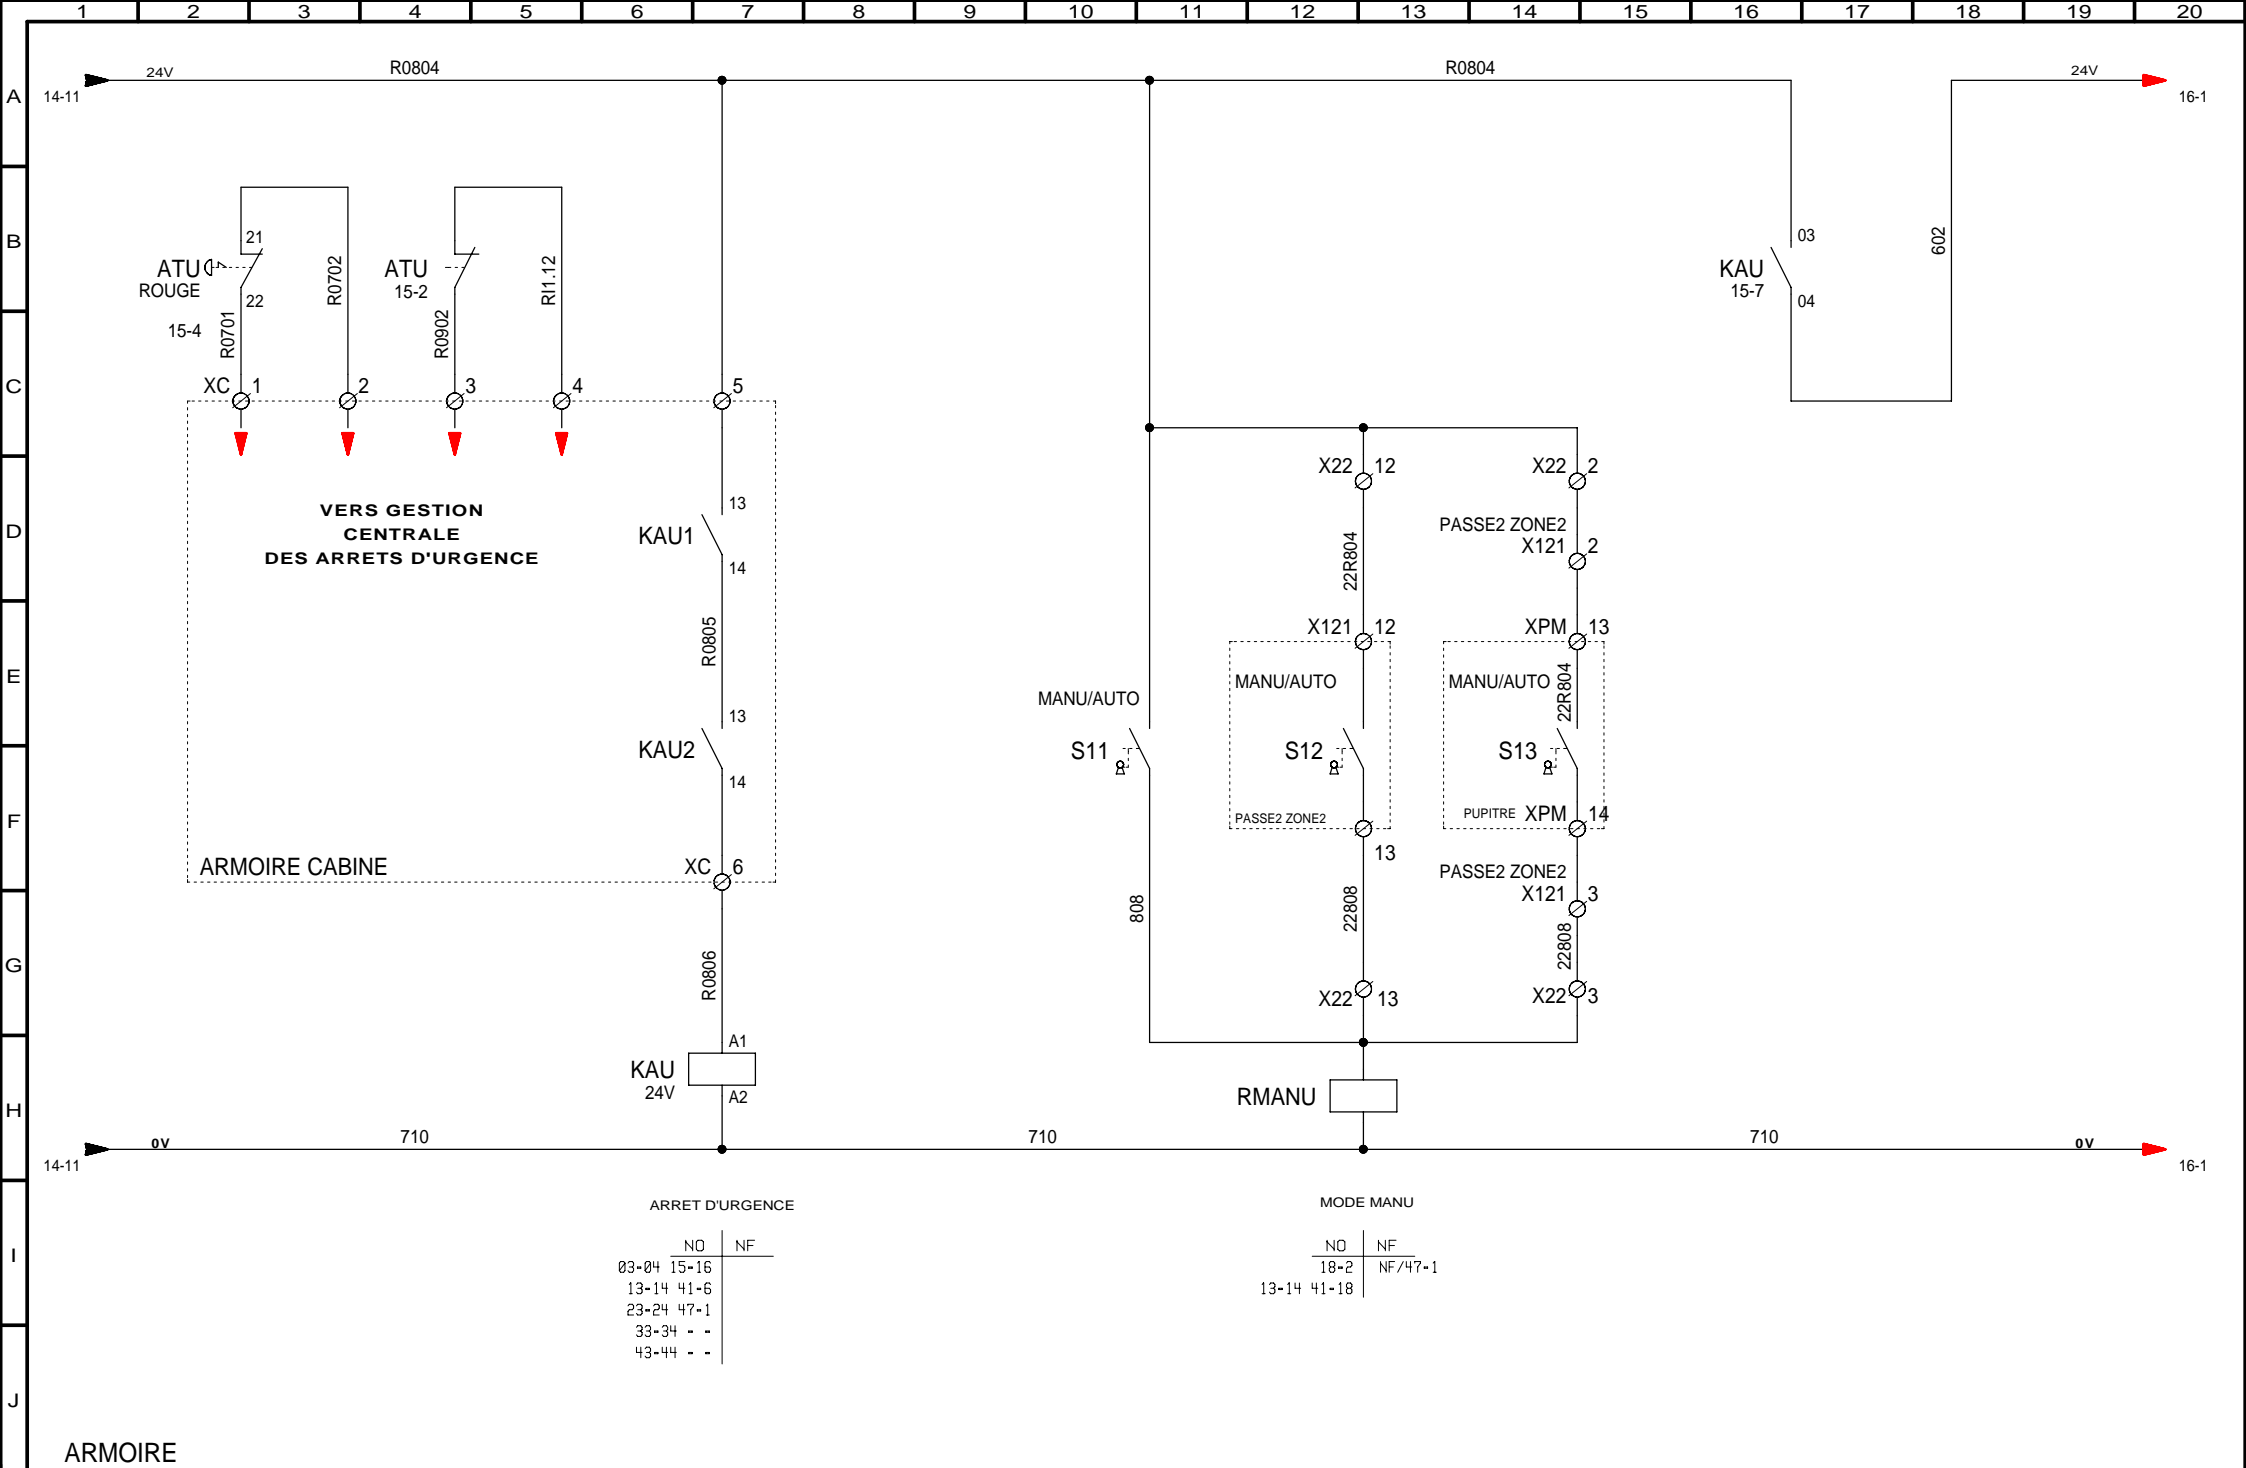




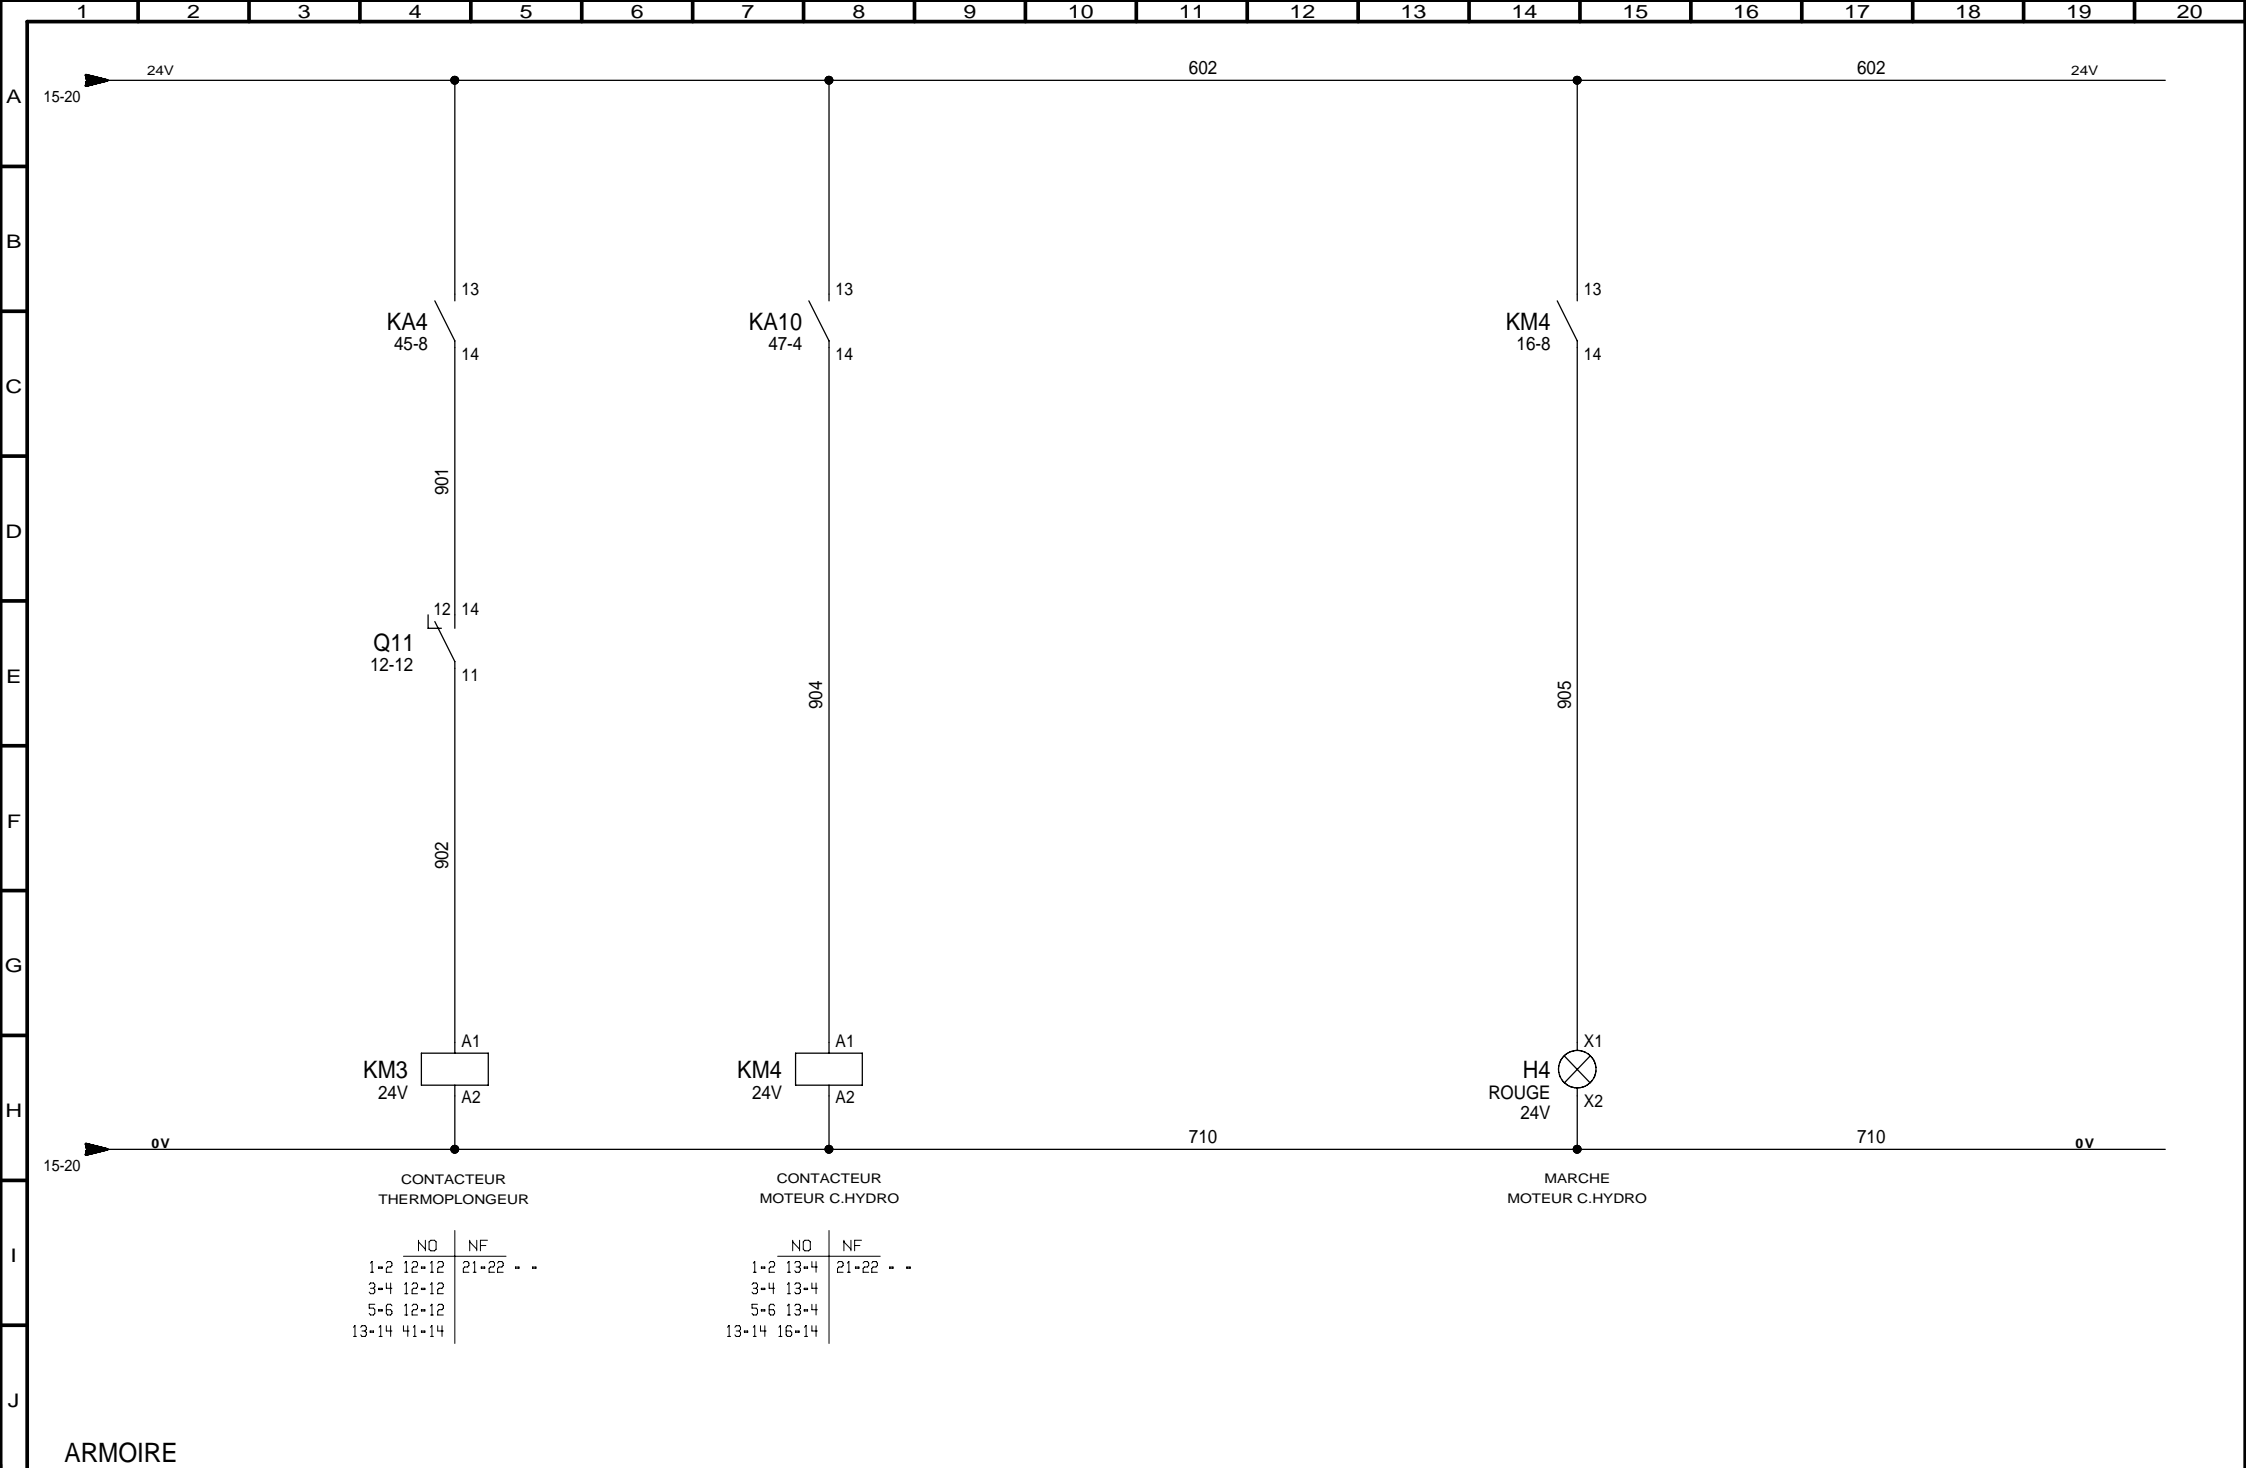




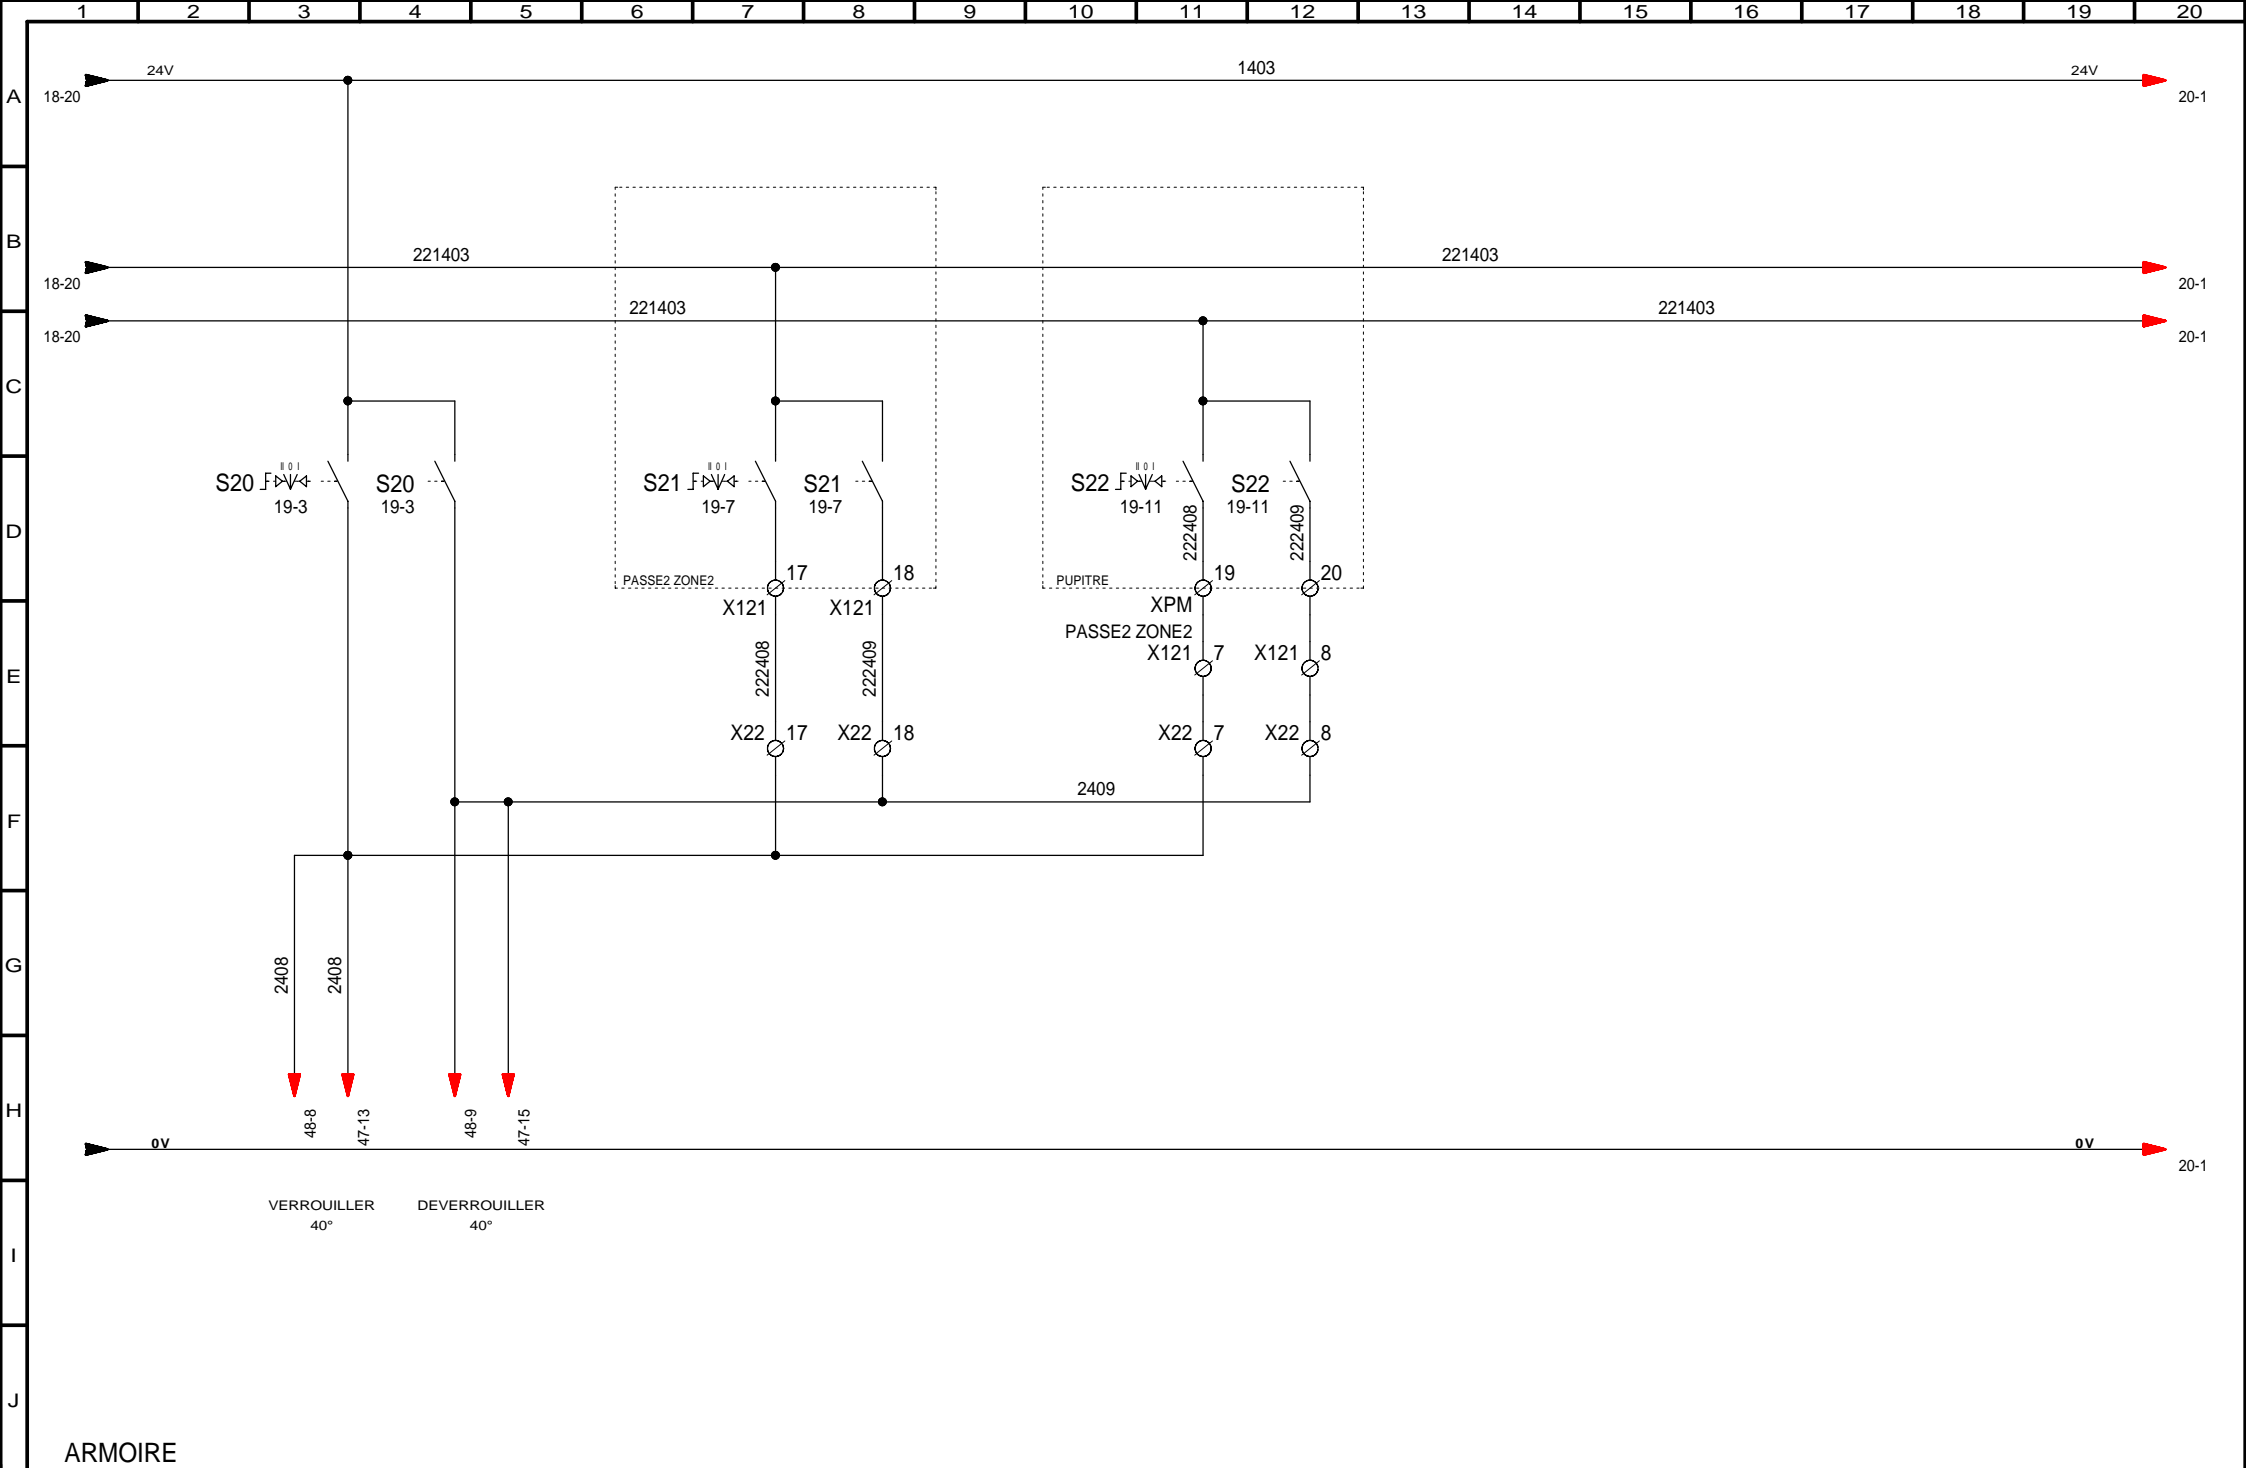


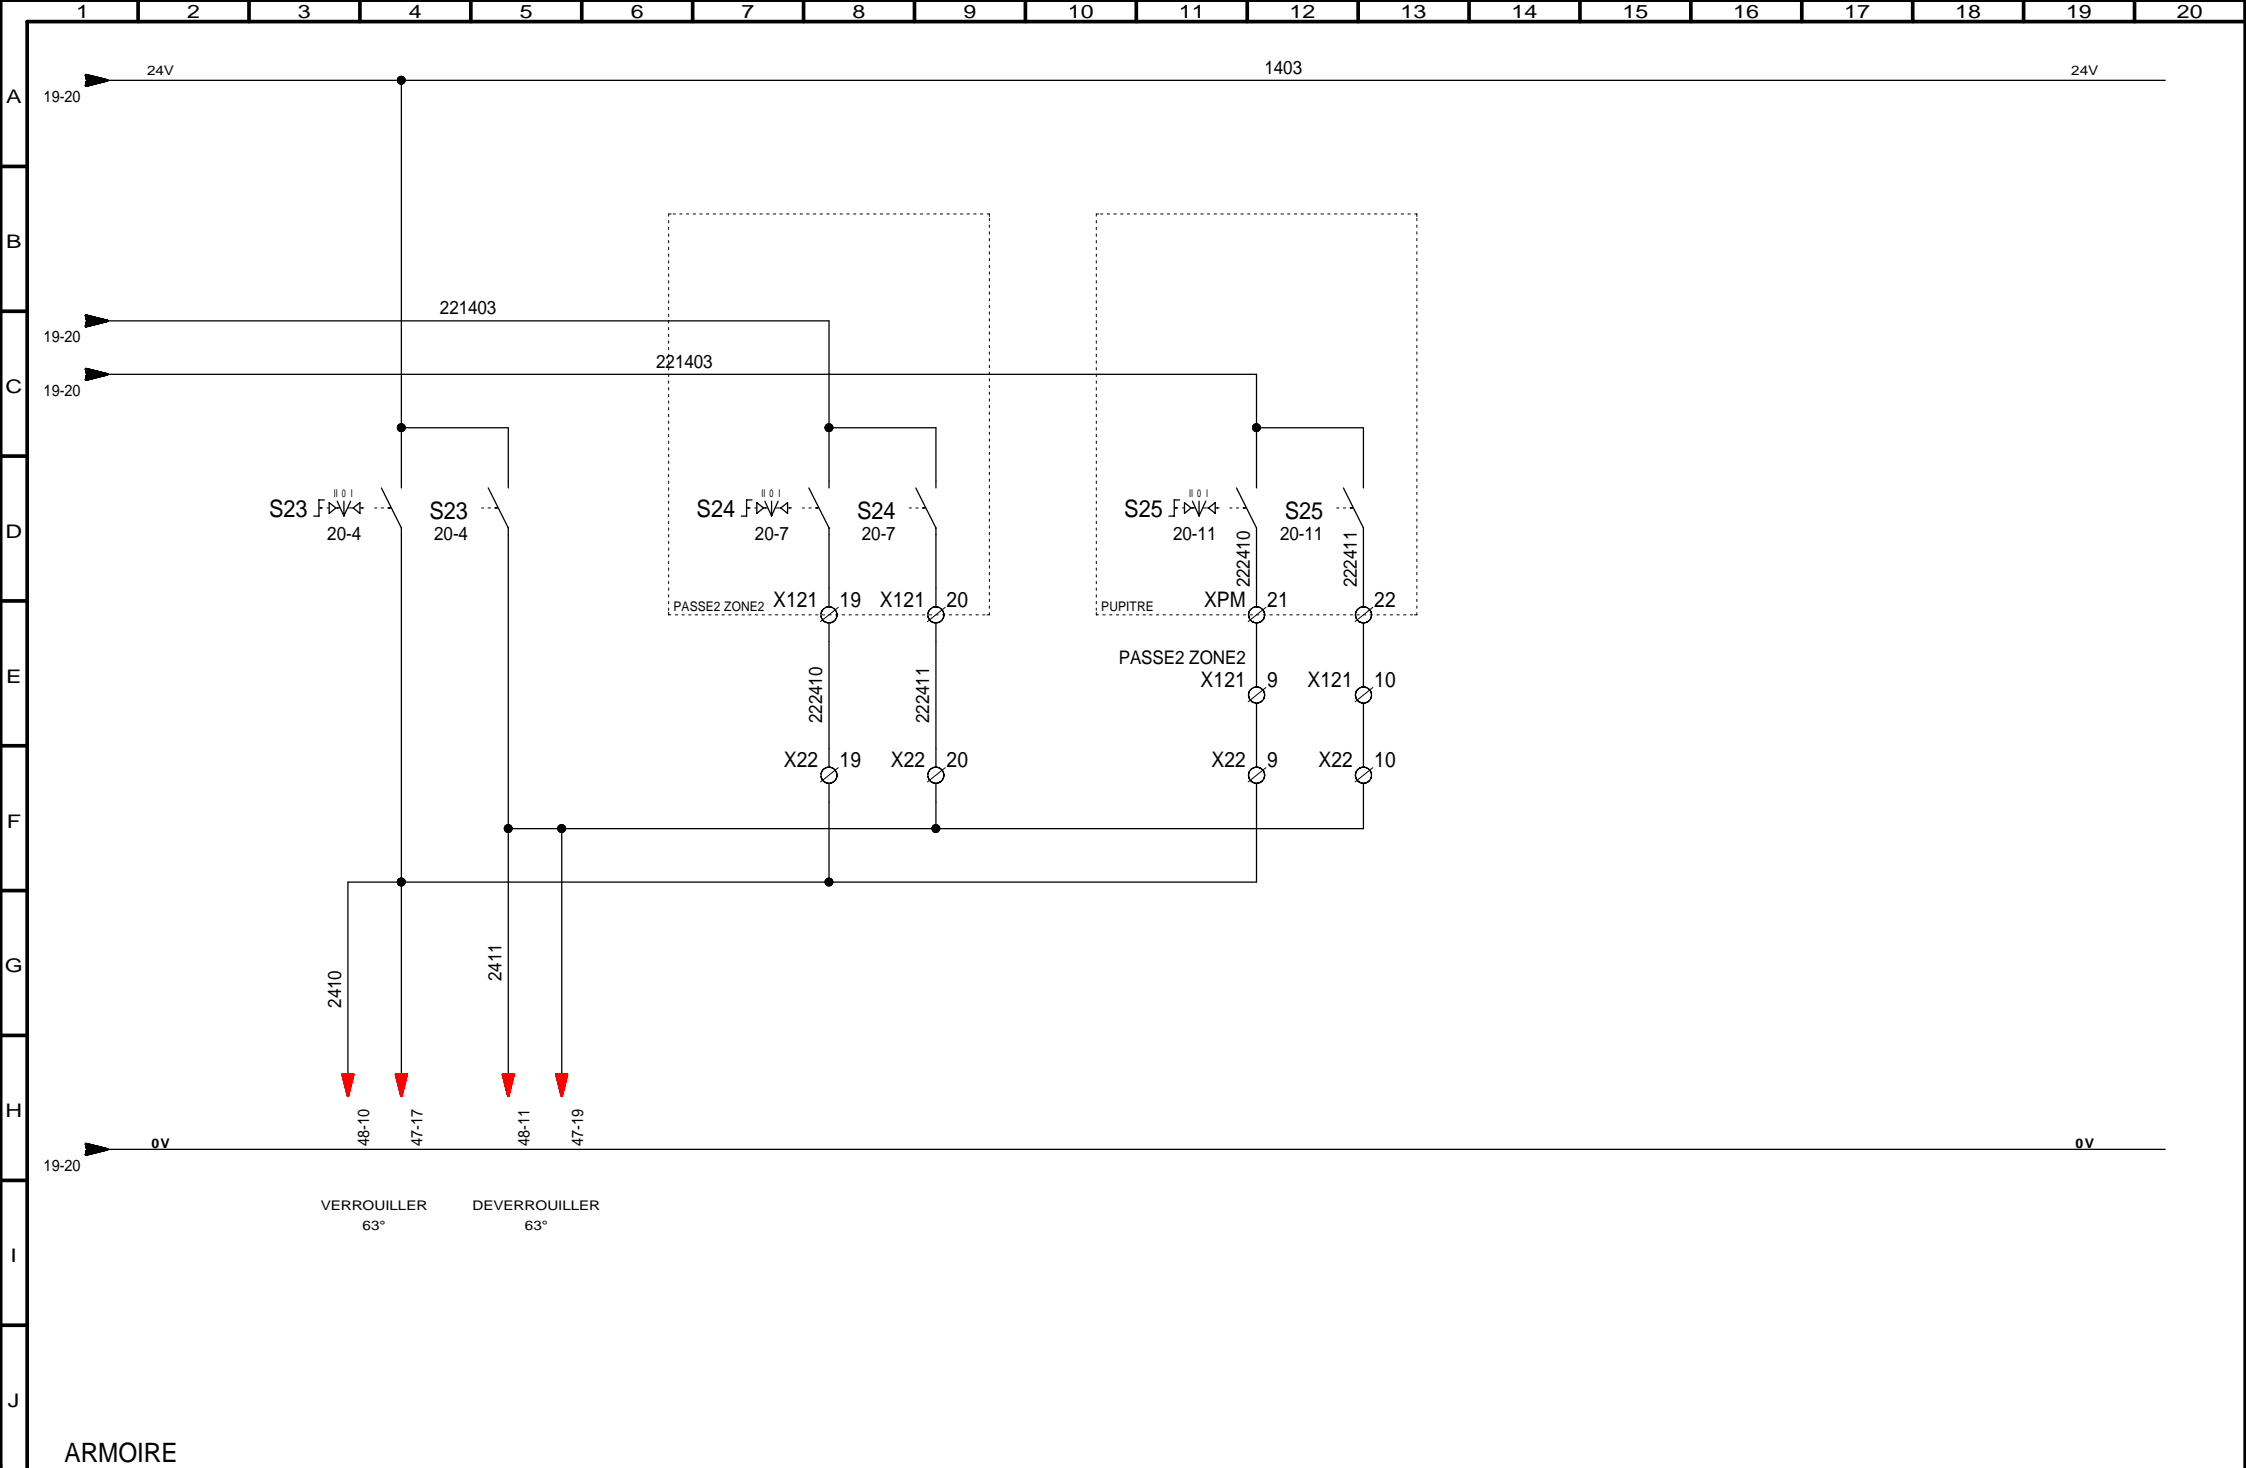

ARMOIRE





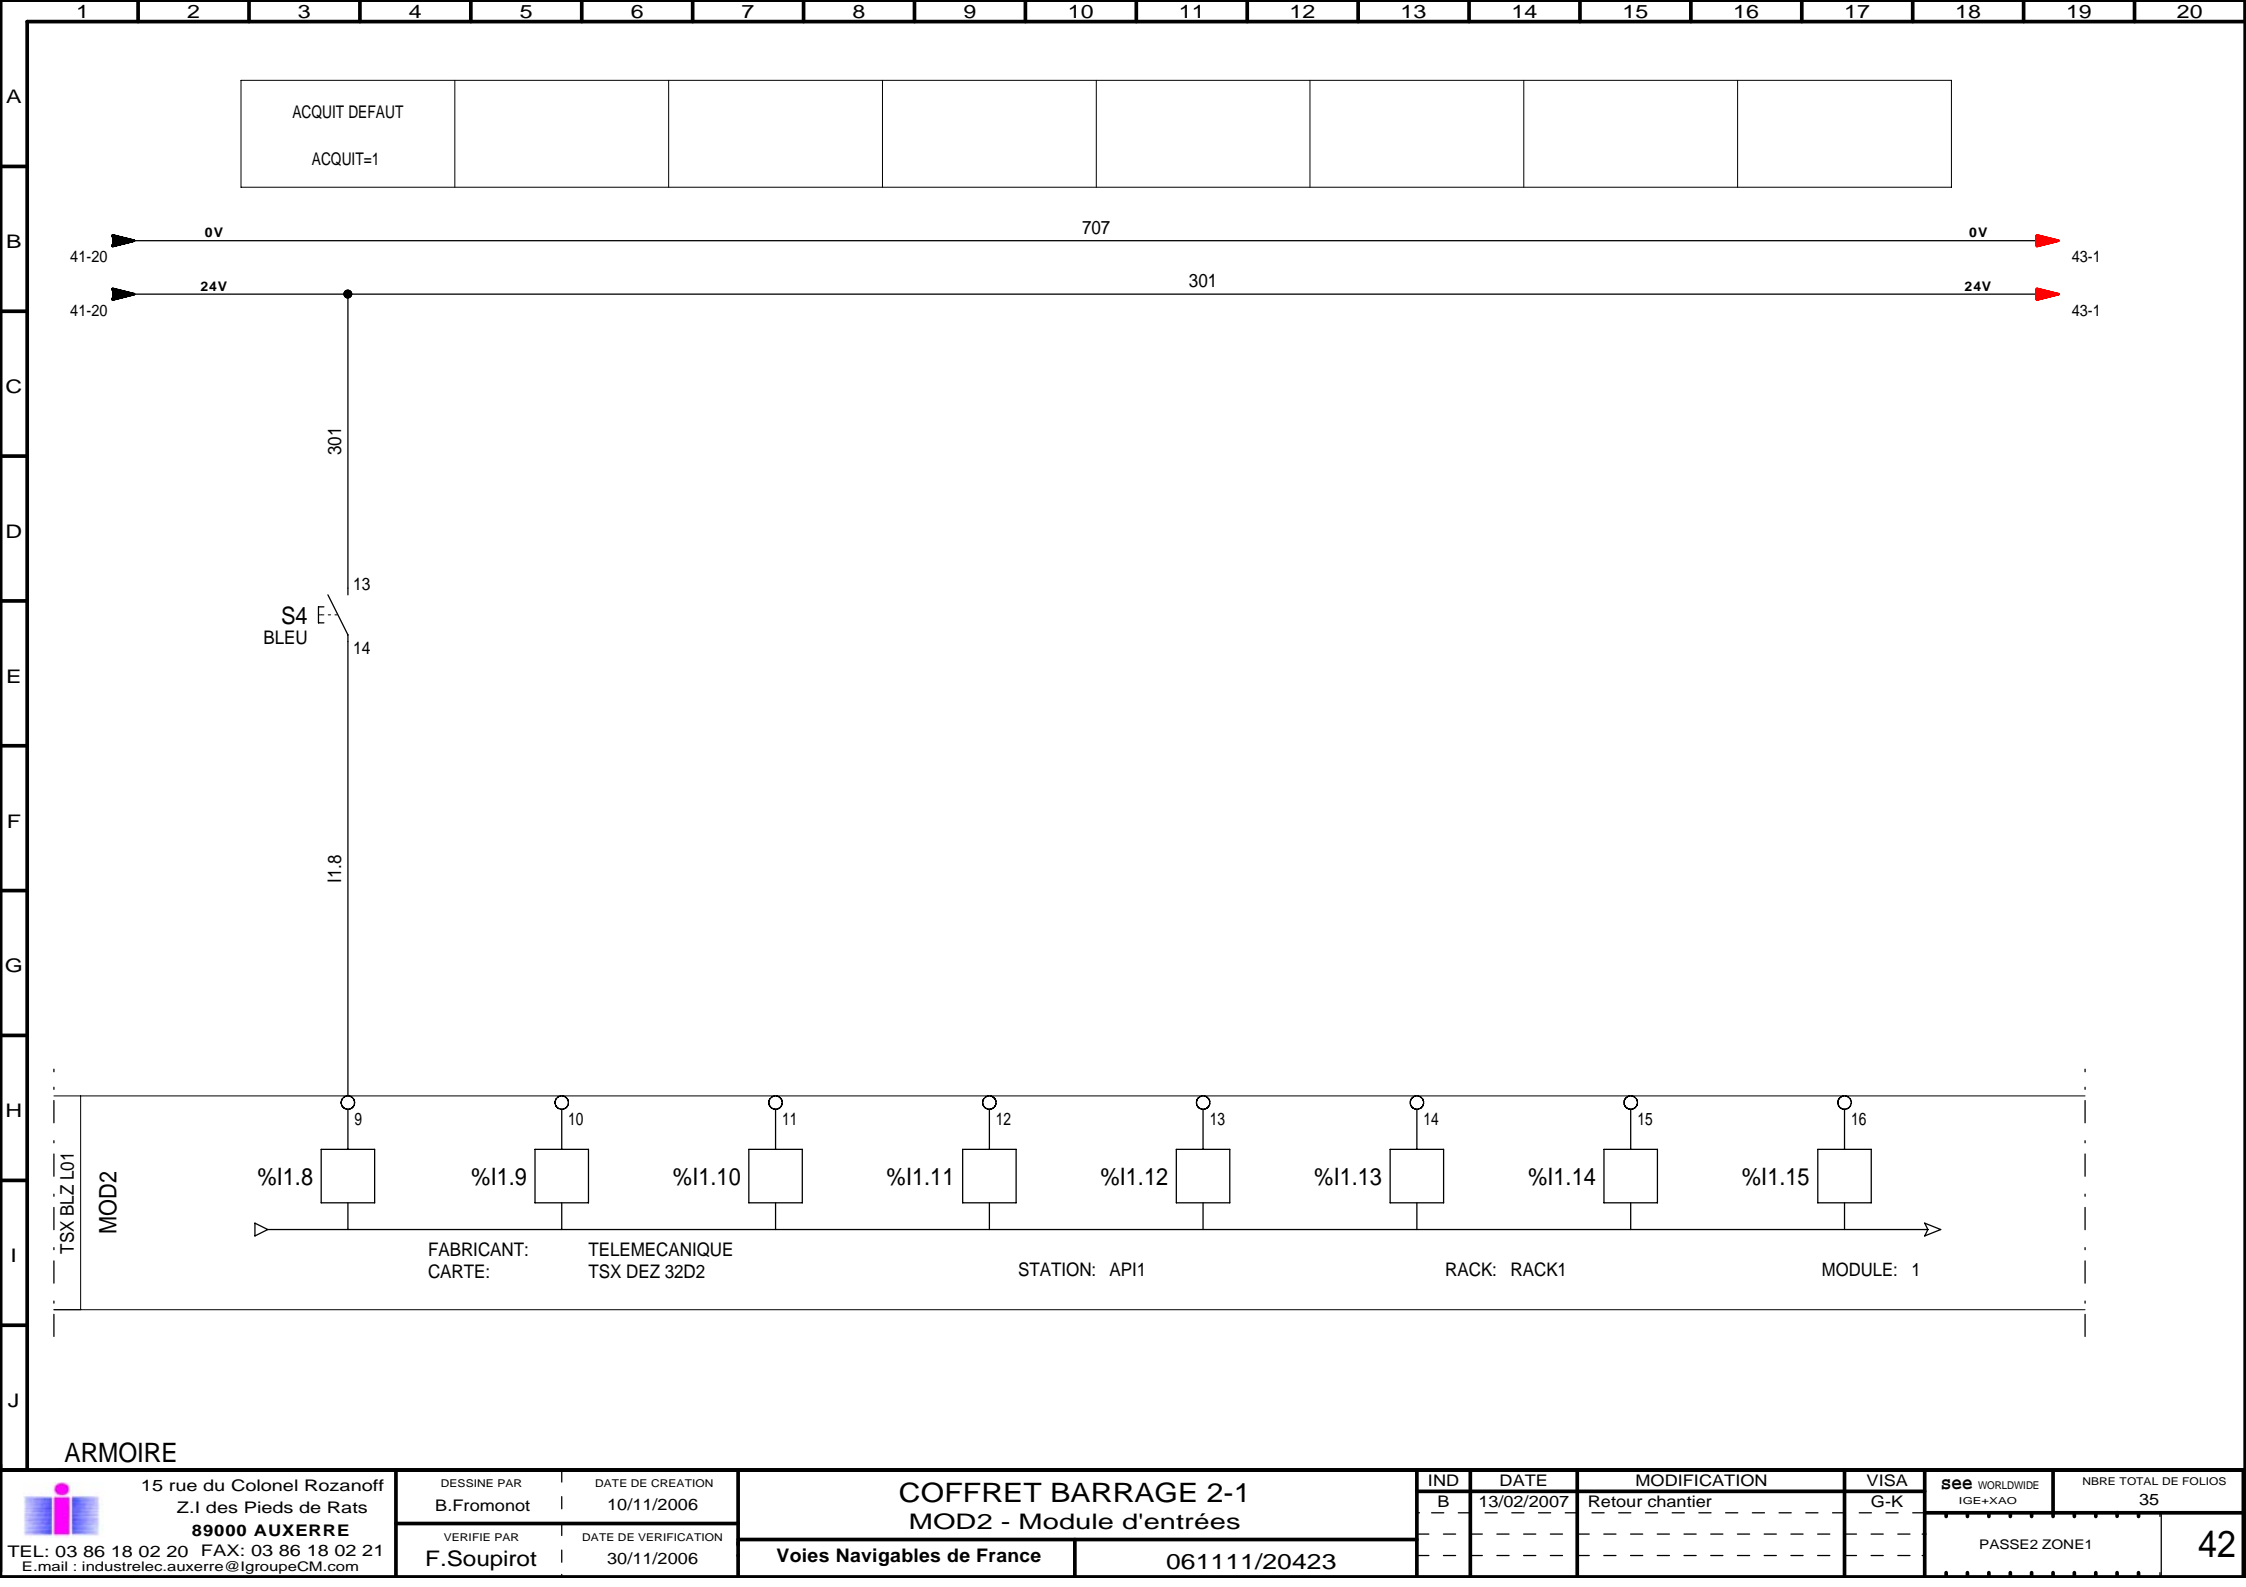

A

B

C

D

E

F


G

H

I

J


PRESSION NORMAL POMPE CLAPET NORMAL=1	PRESSION NORMAL POMPE VERROUS NORMAL=1	FILTRE NON COLMATE POMPE CLAPET COLMATE=0	RESERVE	RESERVE	RESERVE	CLAPET MONTE EN HAUT=1	CLAPET DESCENDU EN BAS=1
---	--	---	---------	---------	---------	---------------------------	-----------------------------

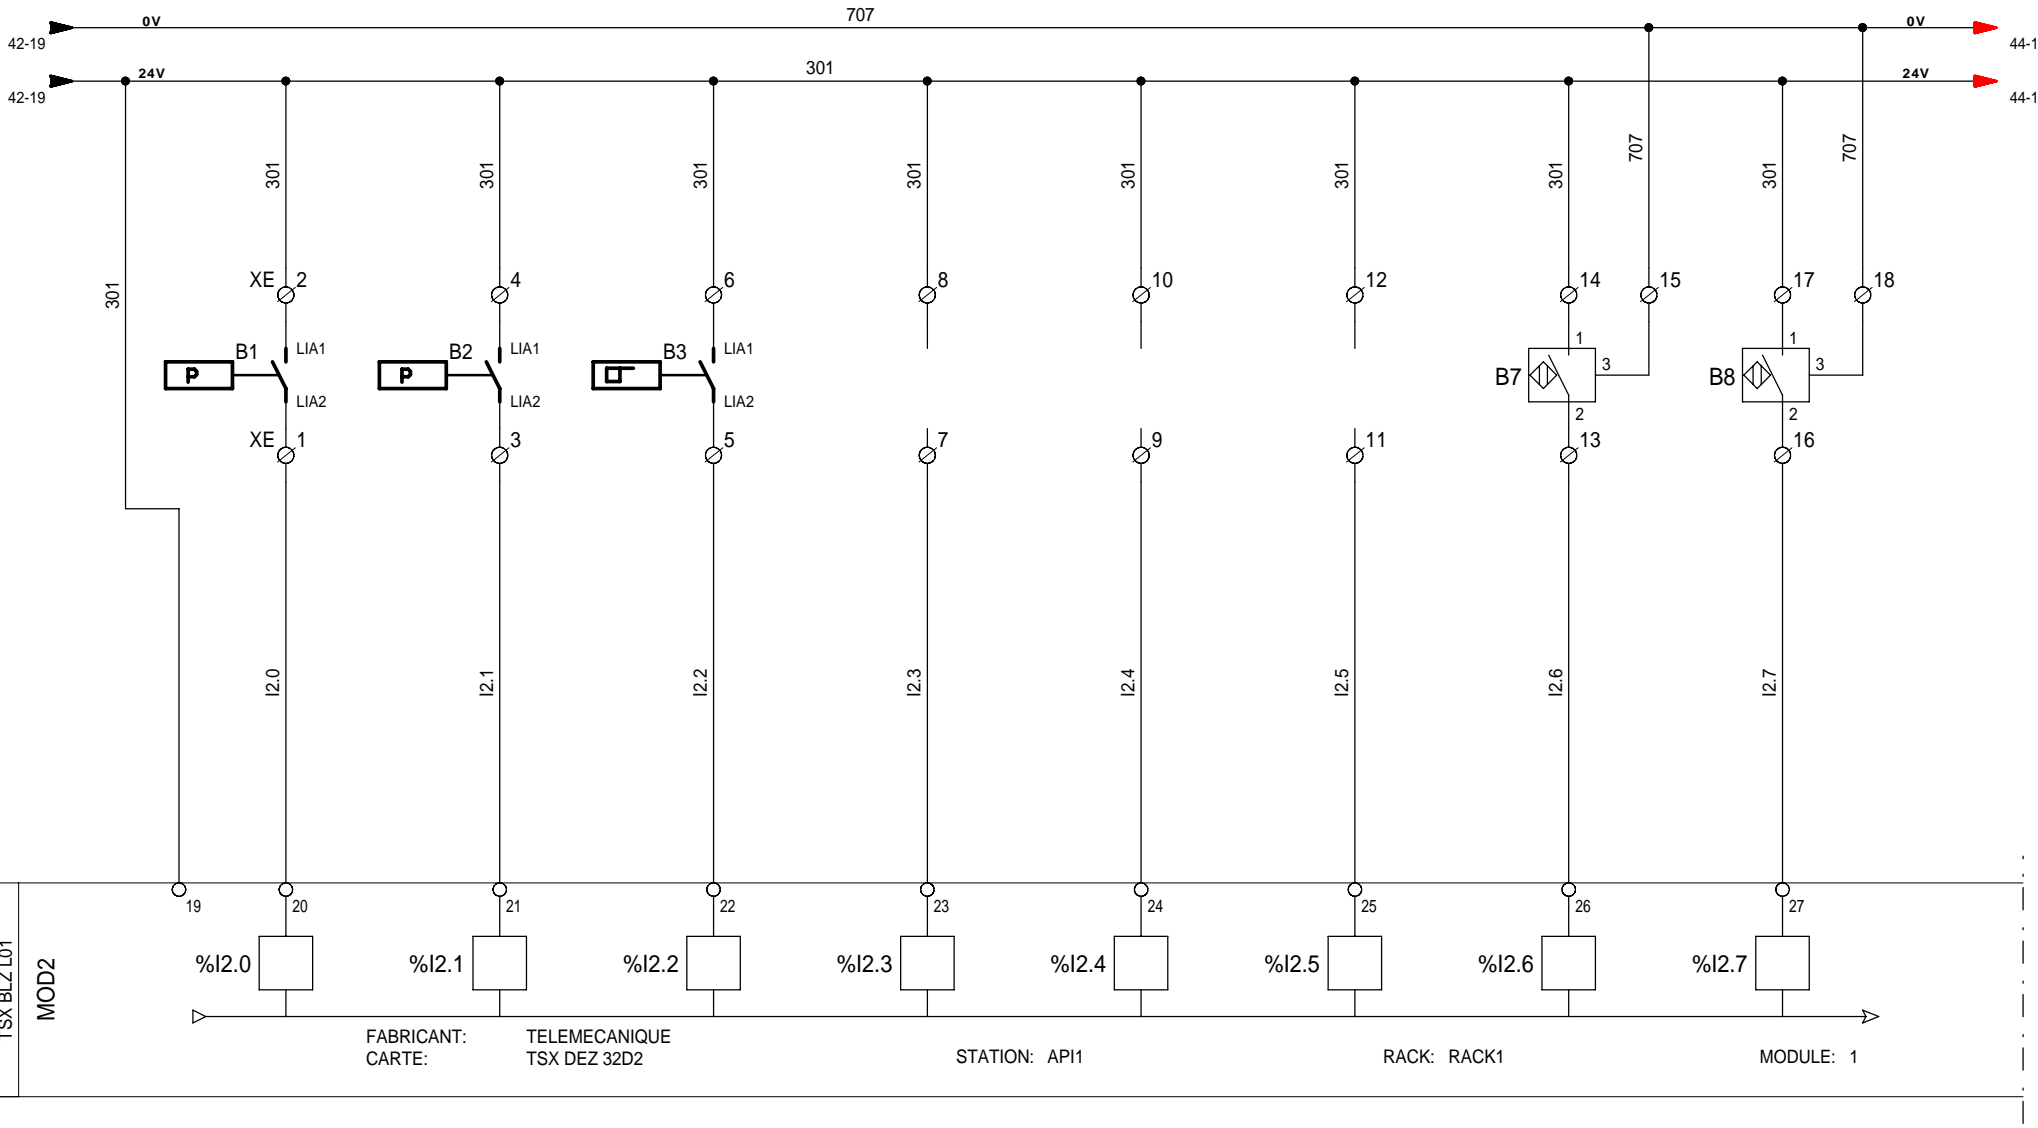



FABRICANT: TELEMECANIQUE  
CARTE: TSX DEZ 32D2  
STATION: API1  
RACK: RACK1  
MODULE: 1


ARMOIRE



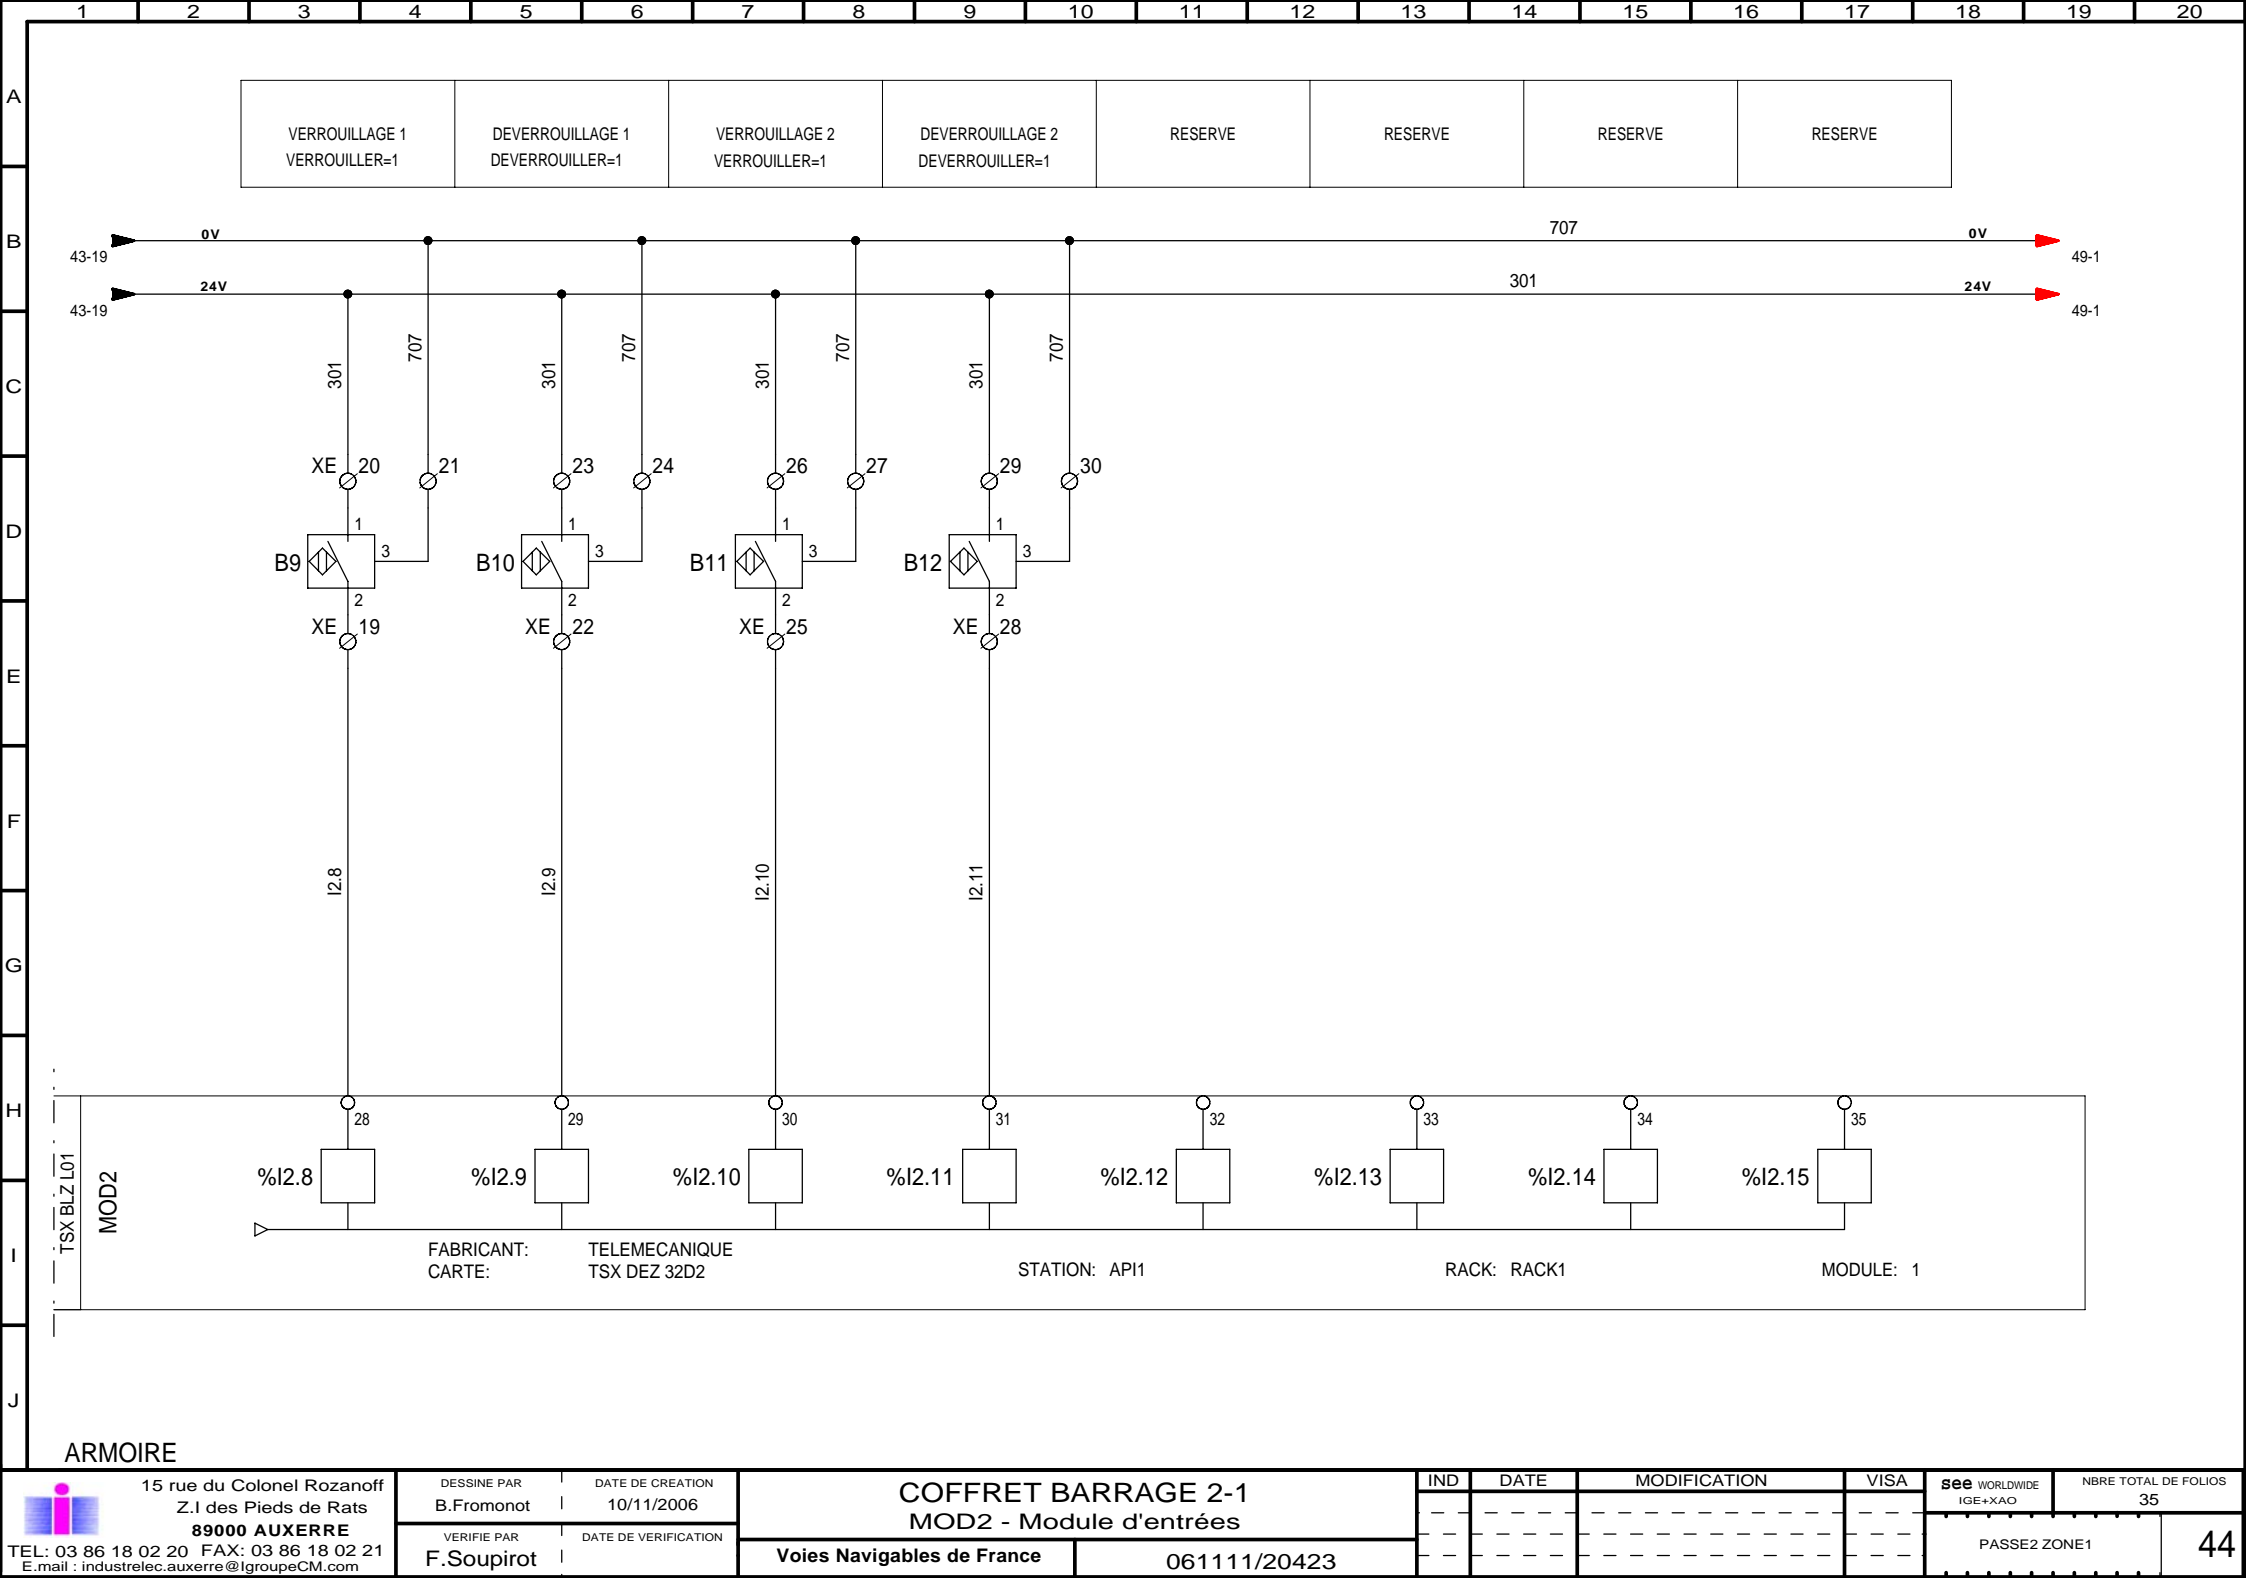

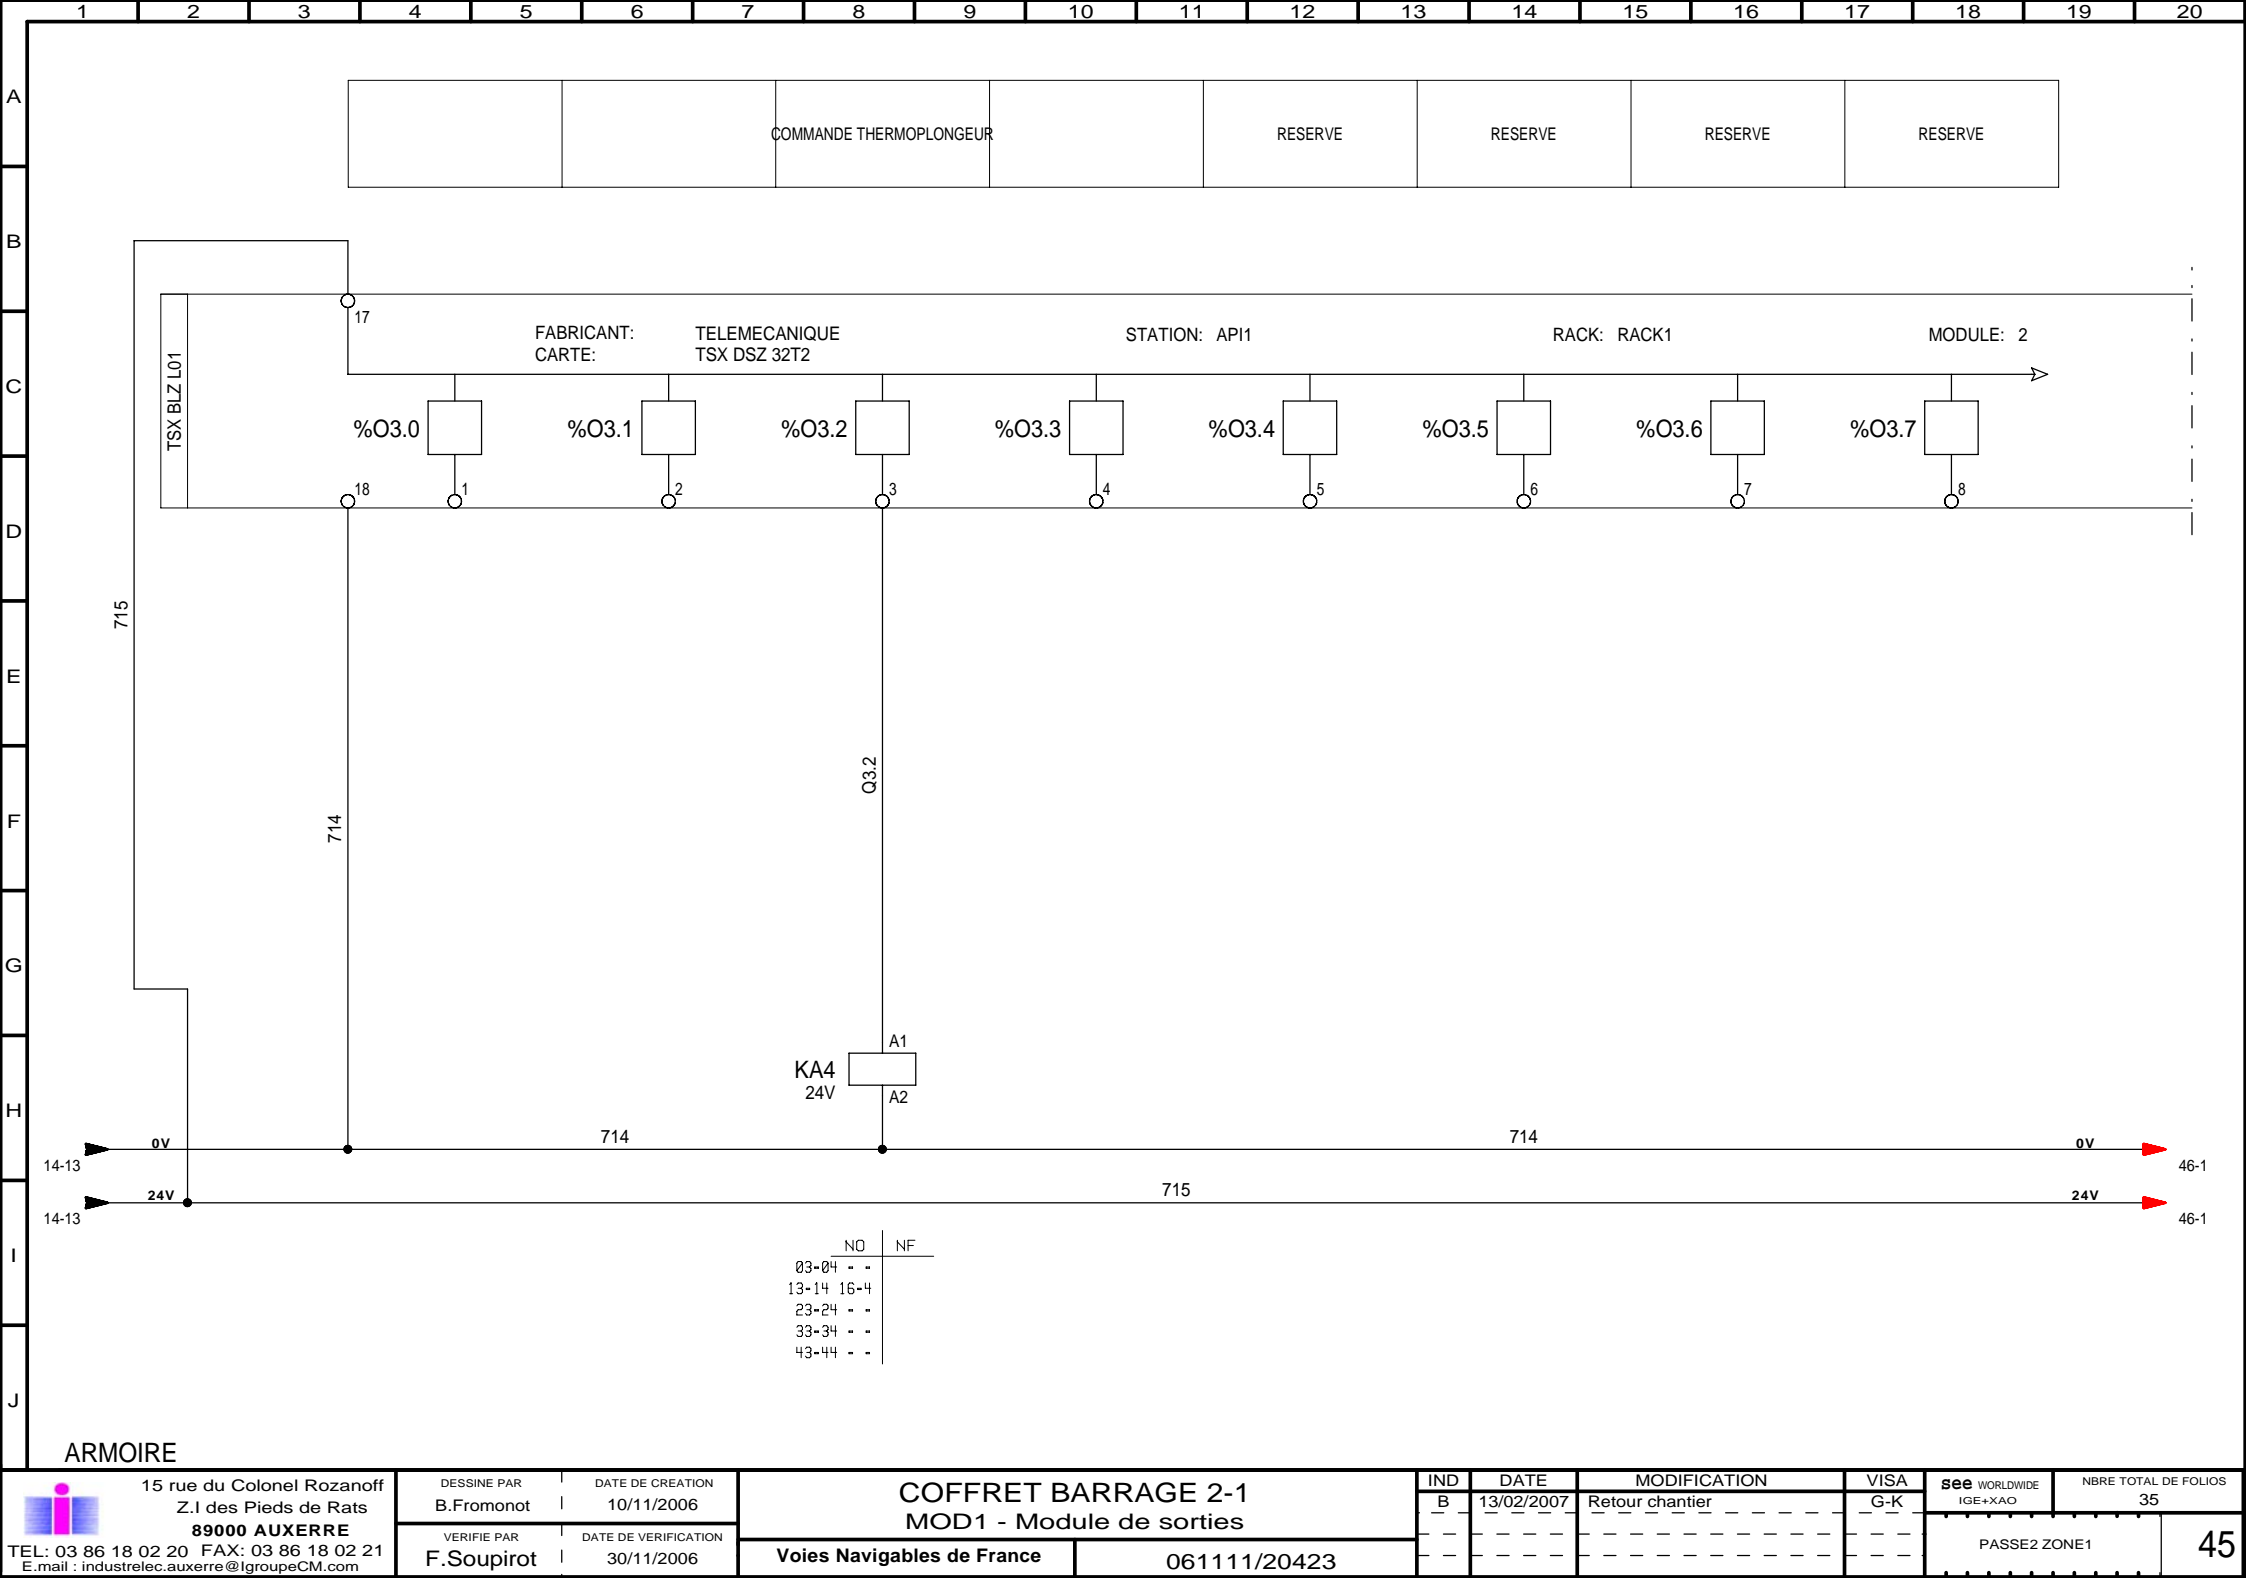

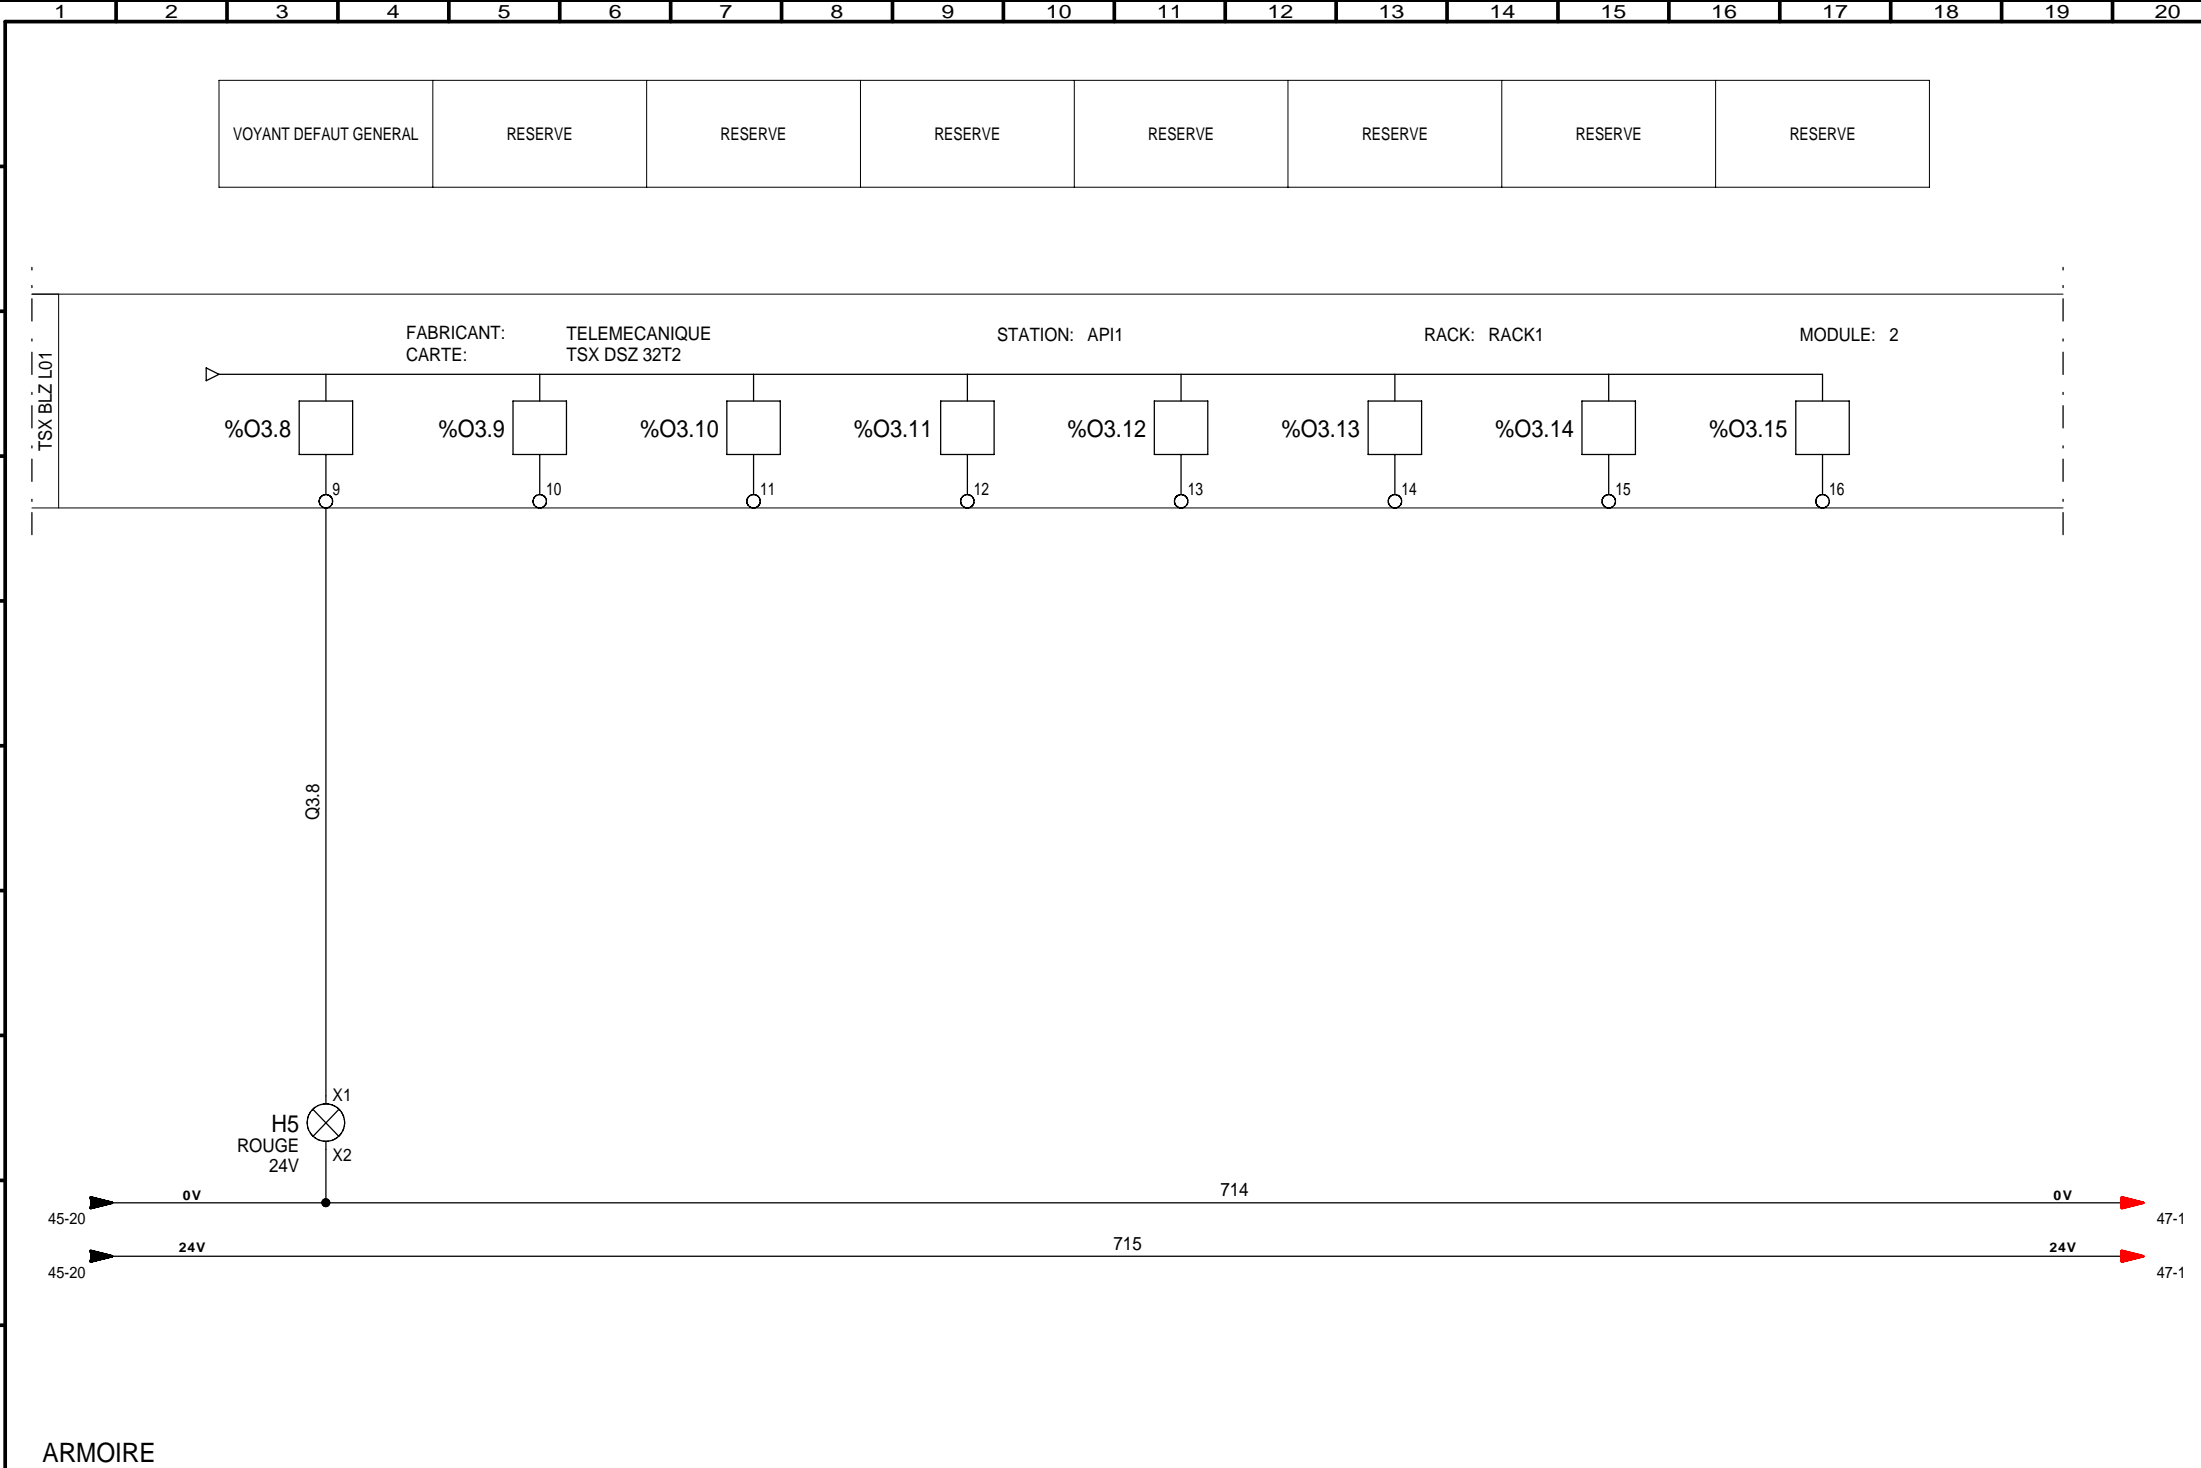

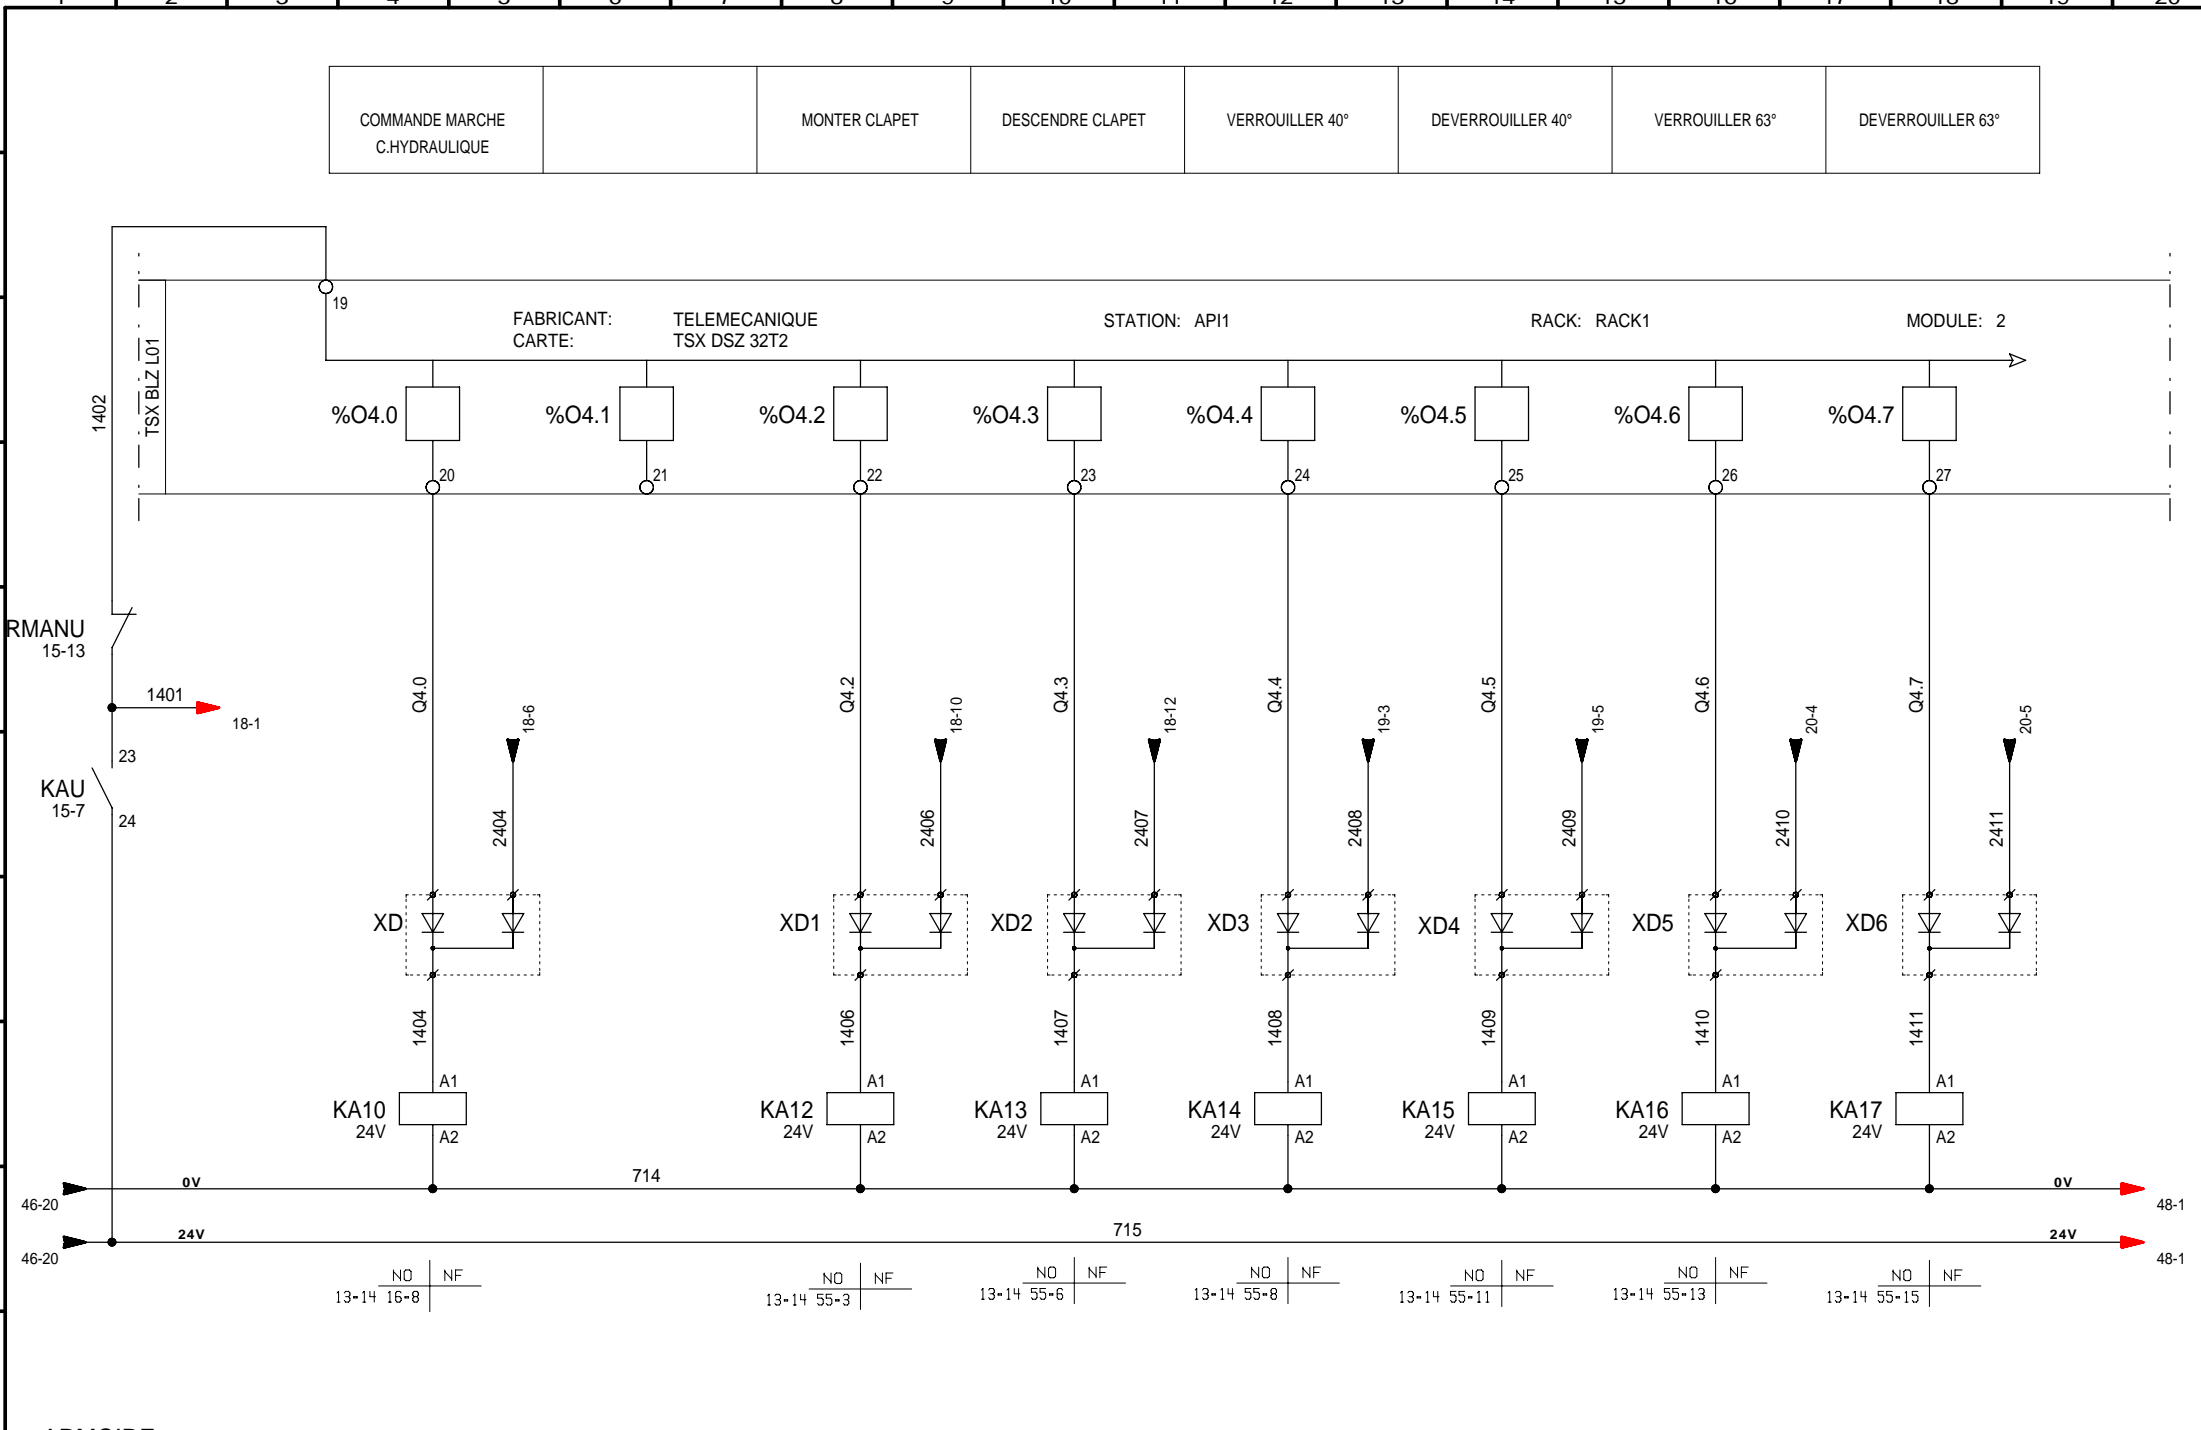

A

B

C

D

E

F

G

H




I

J


BY PASS	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

TSX BLZ L01


FABRICANT: TELEMECANIQUE STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 2  
CARTE: TSX DSZ 32T2

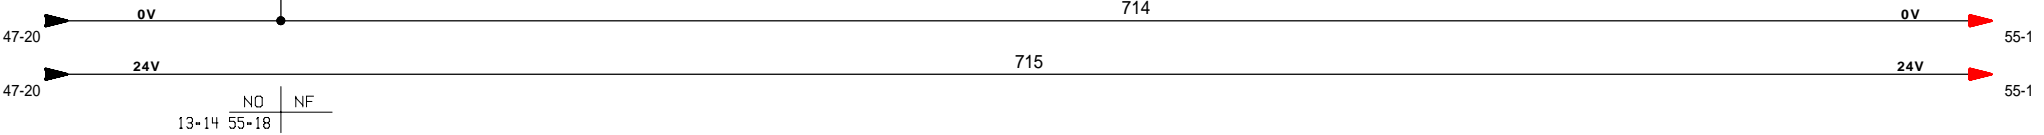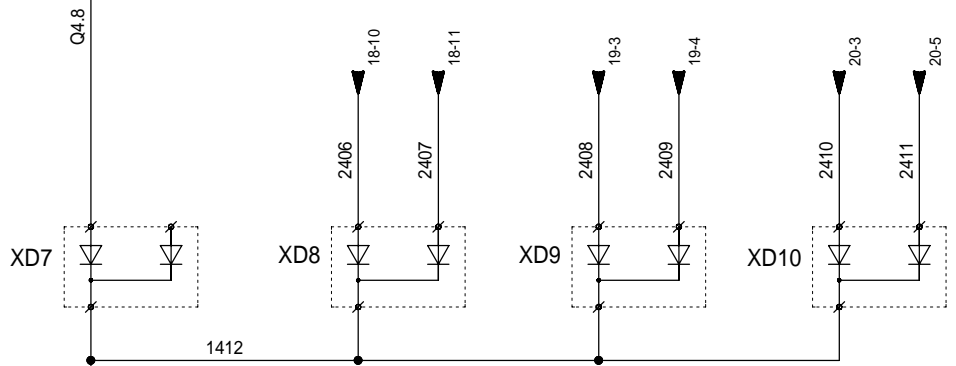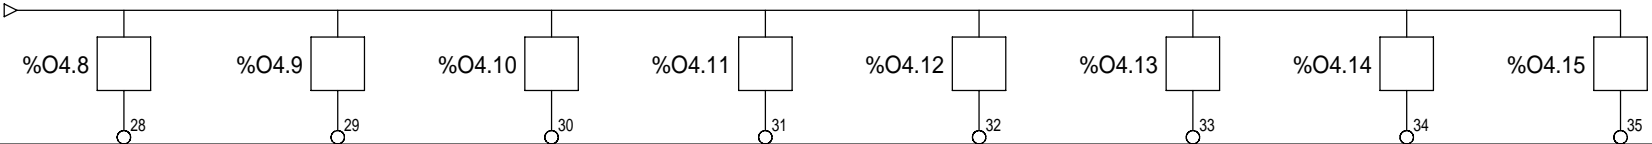


ARMOIRE

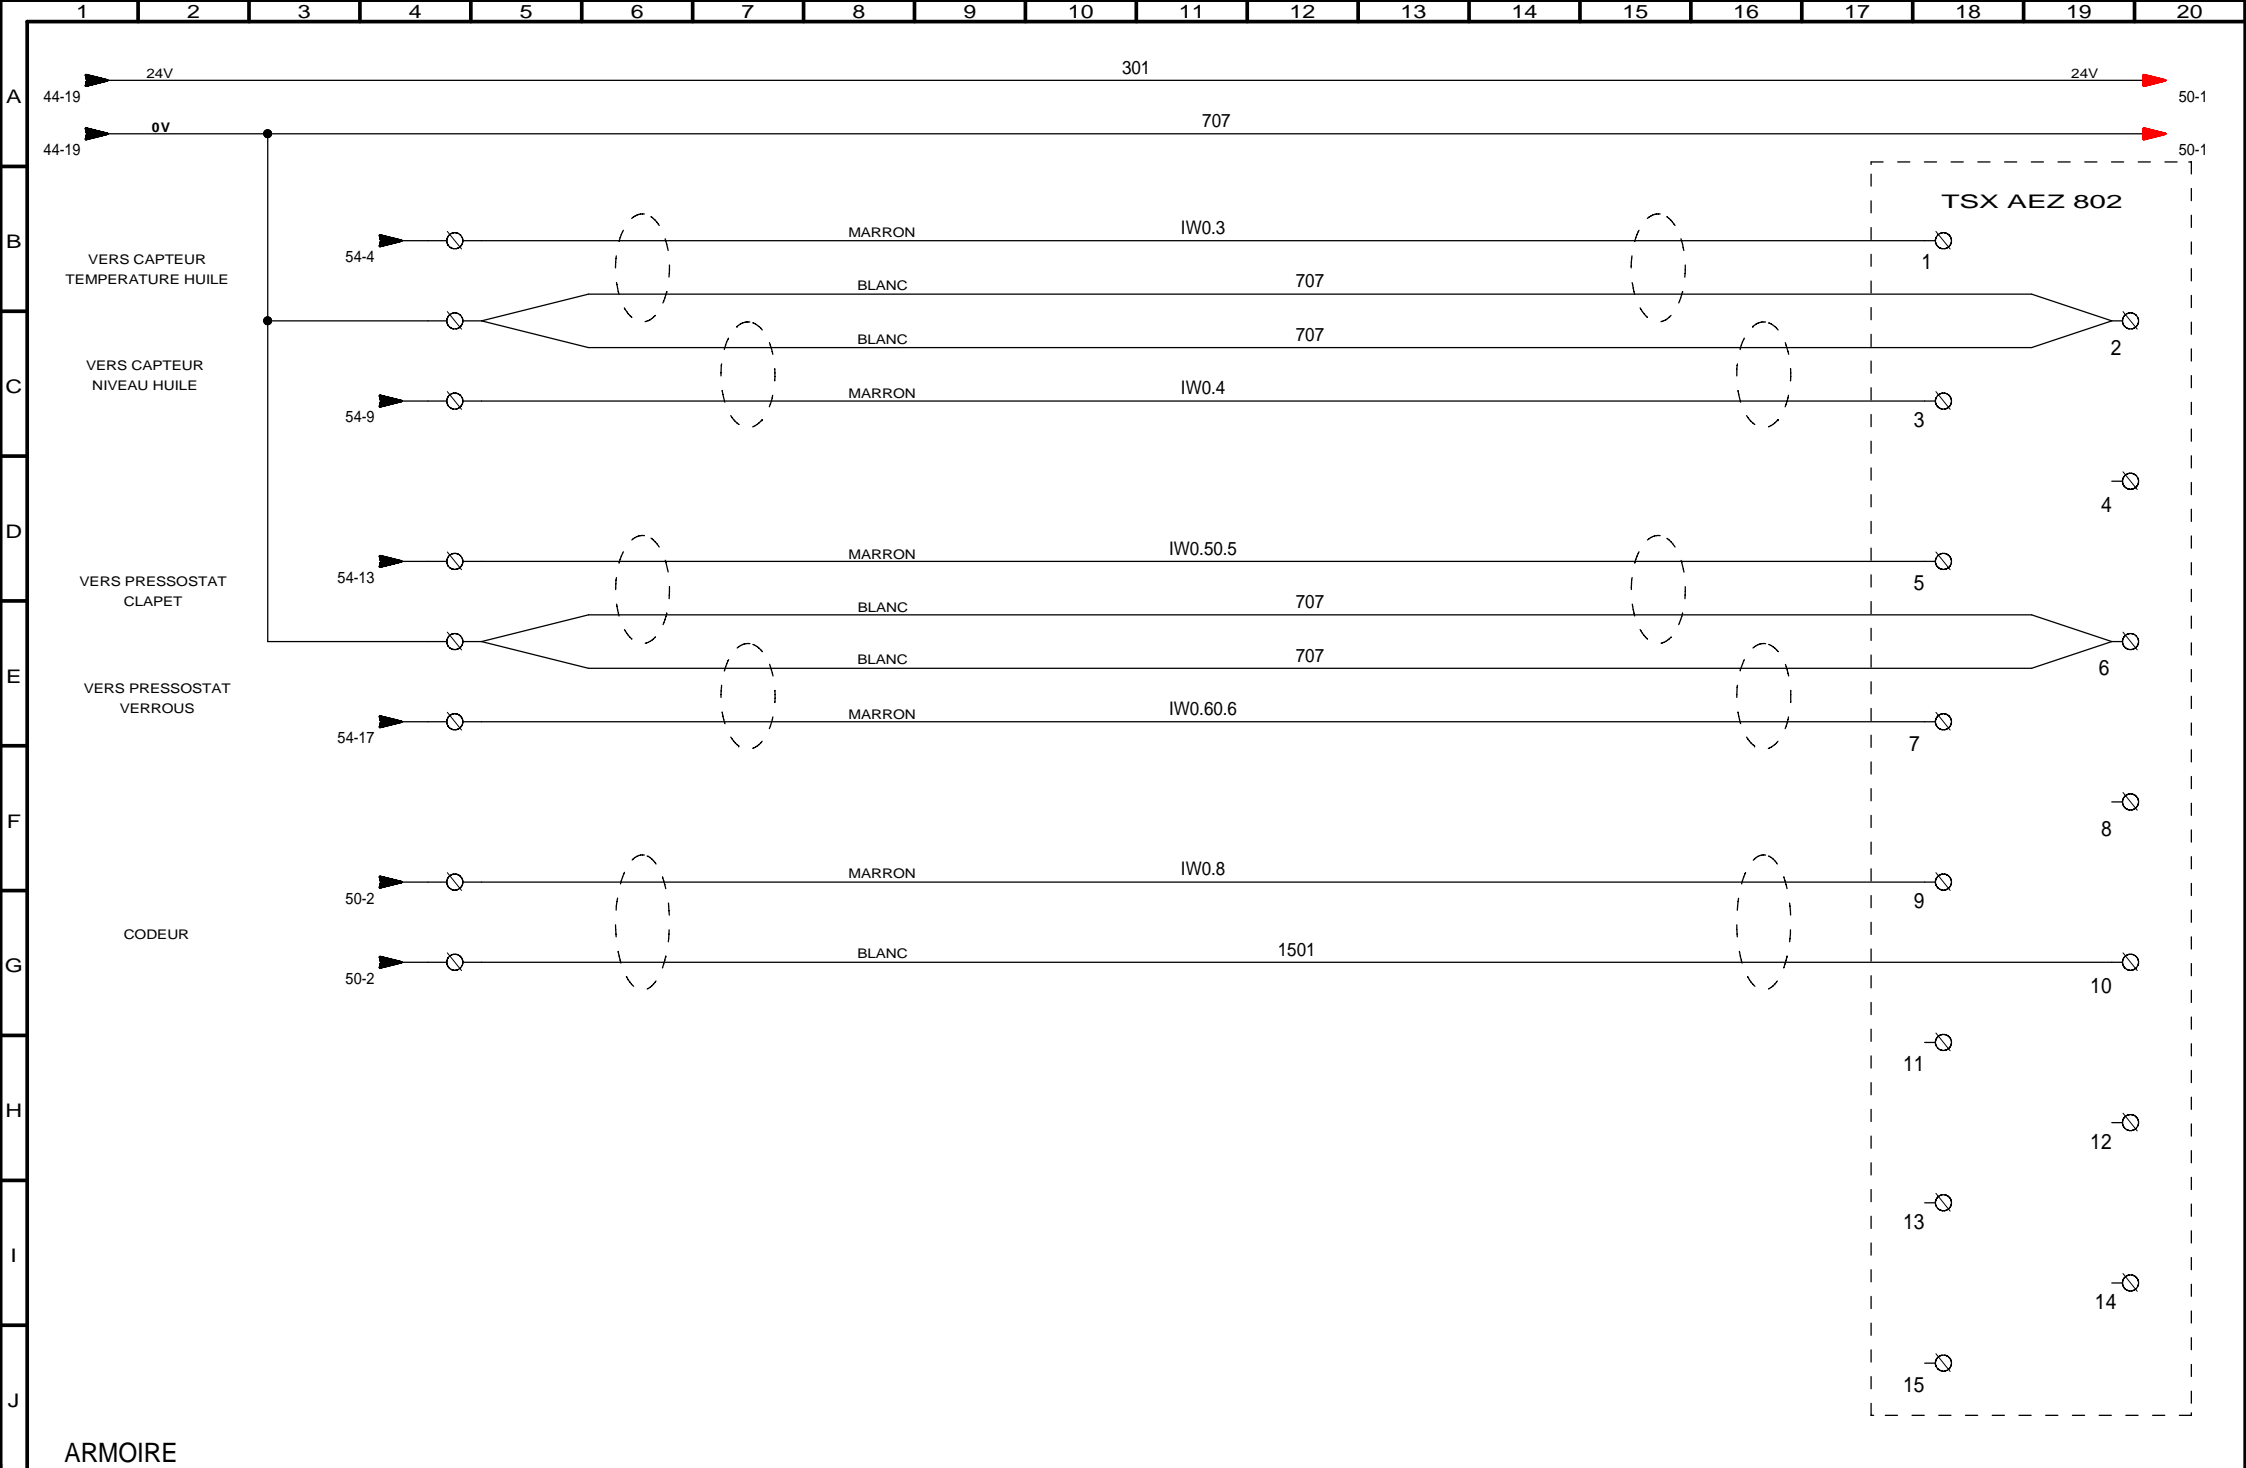

ARMOIRE

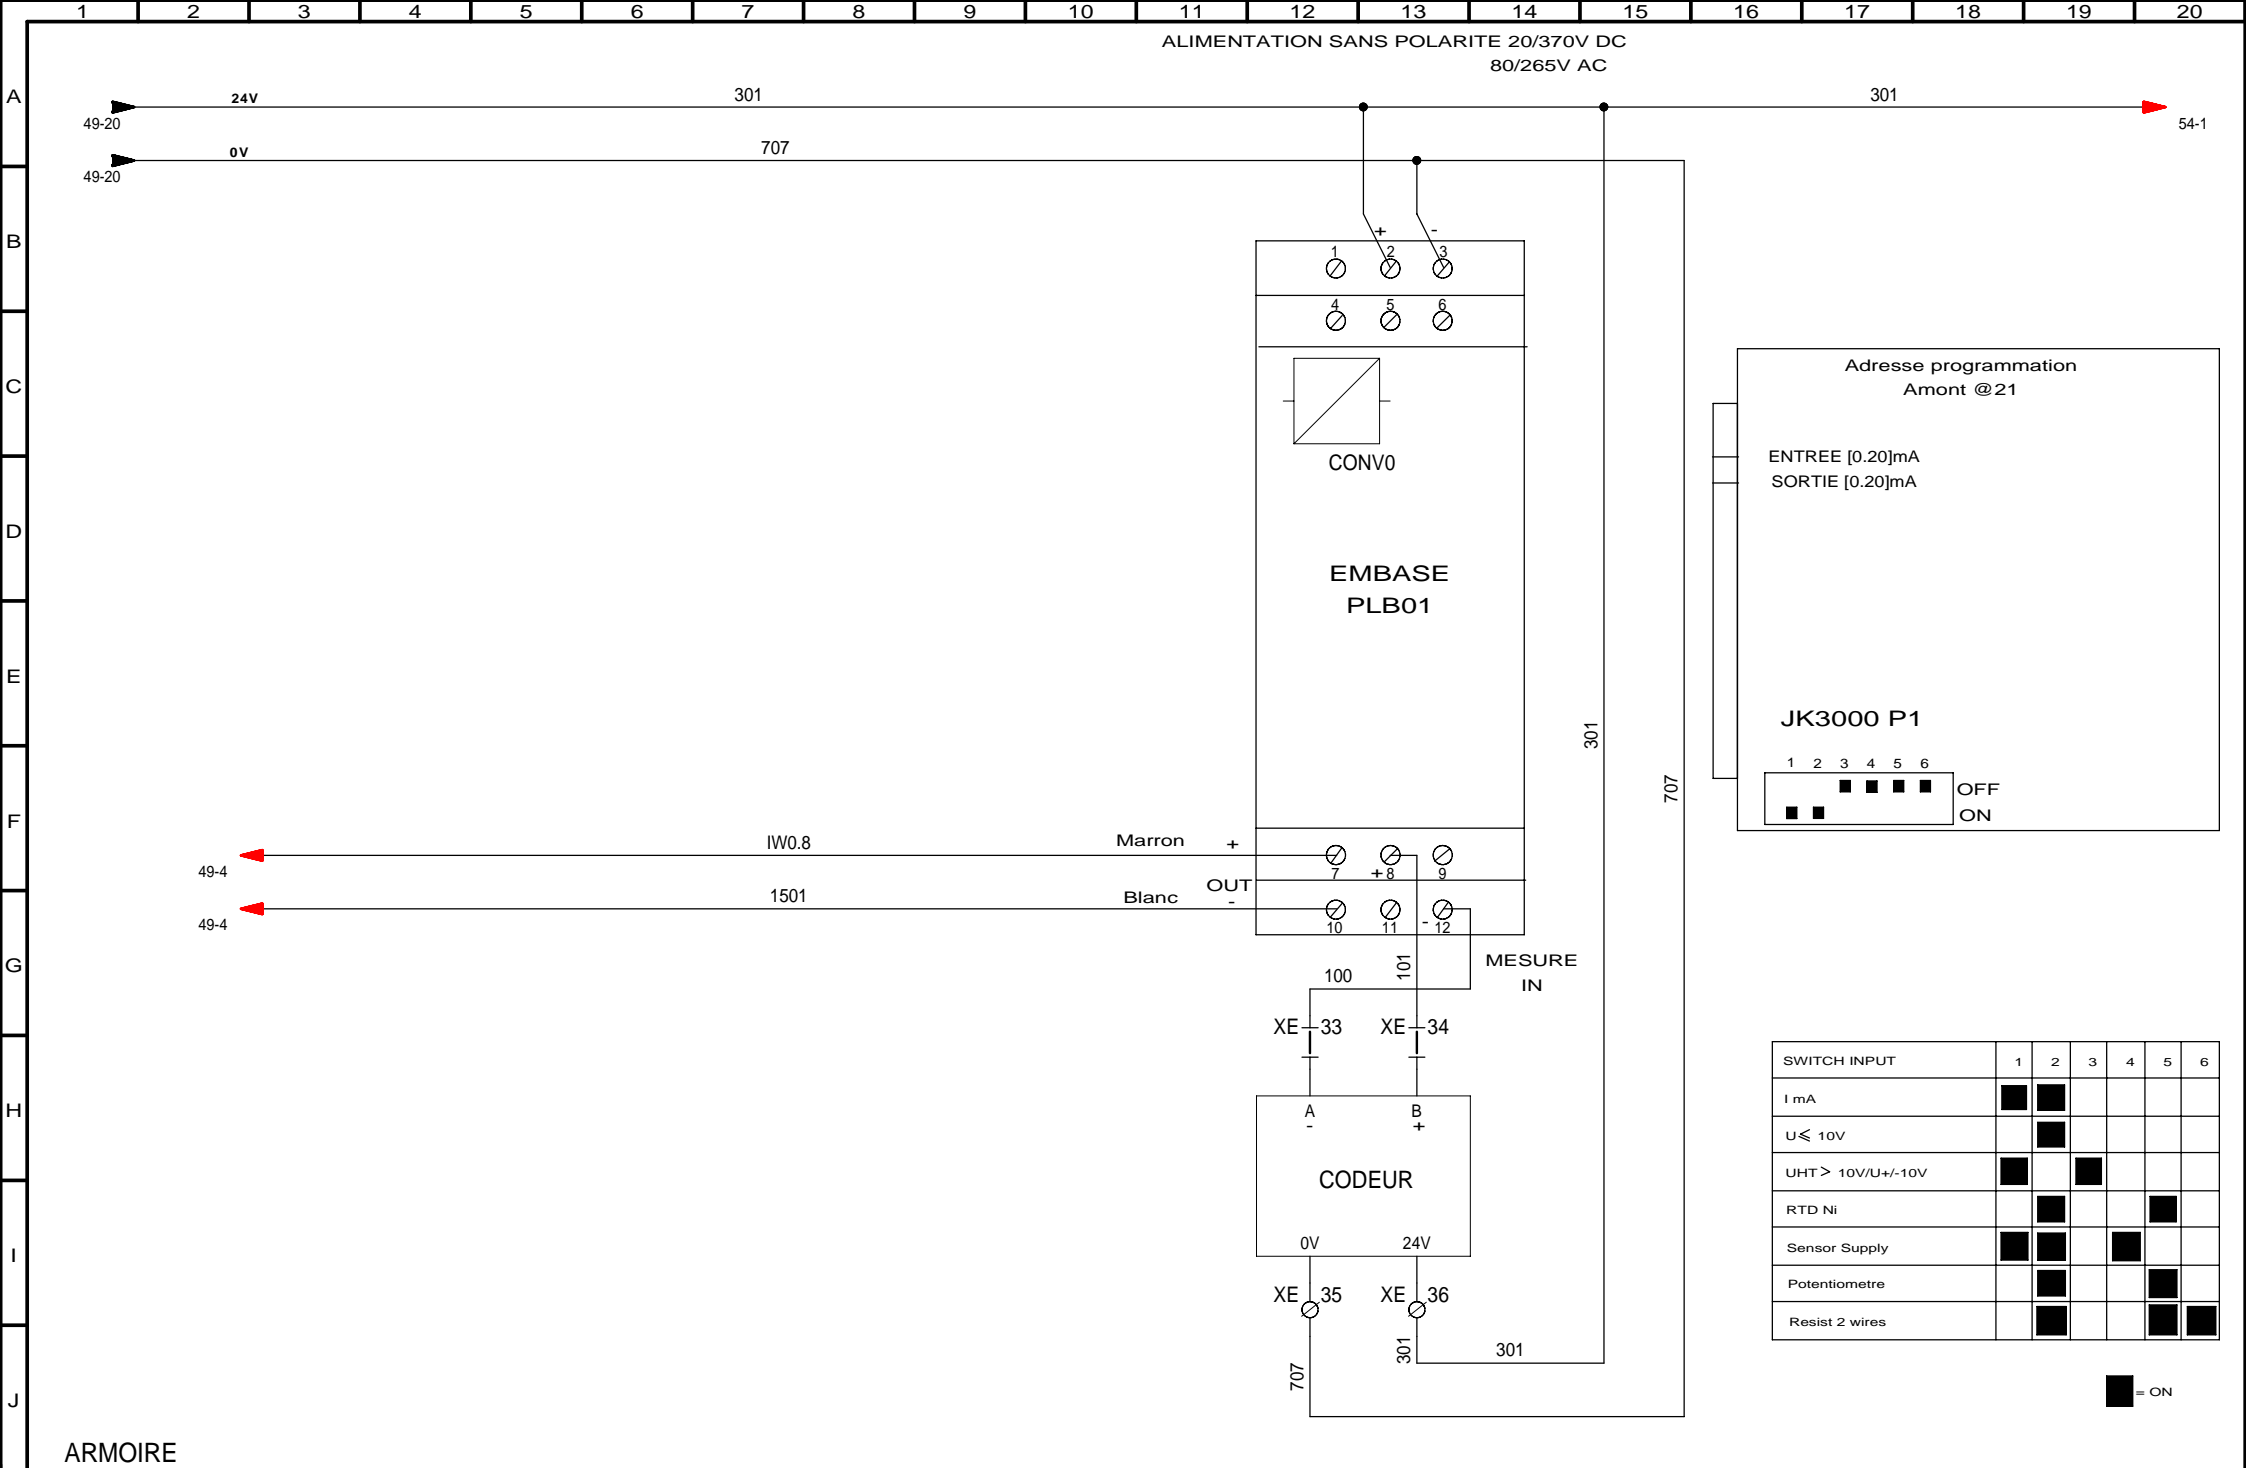


ARMOIRE

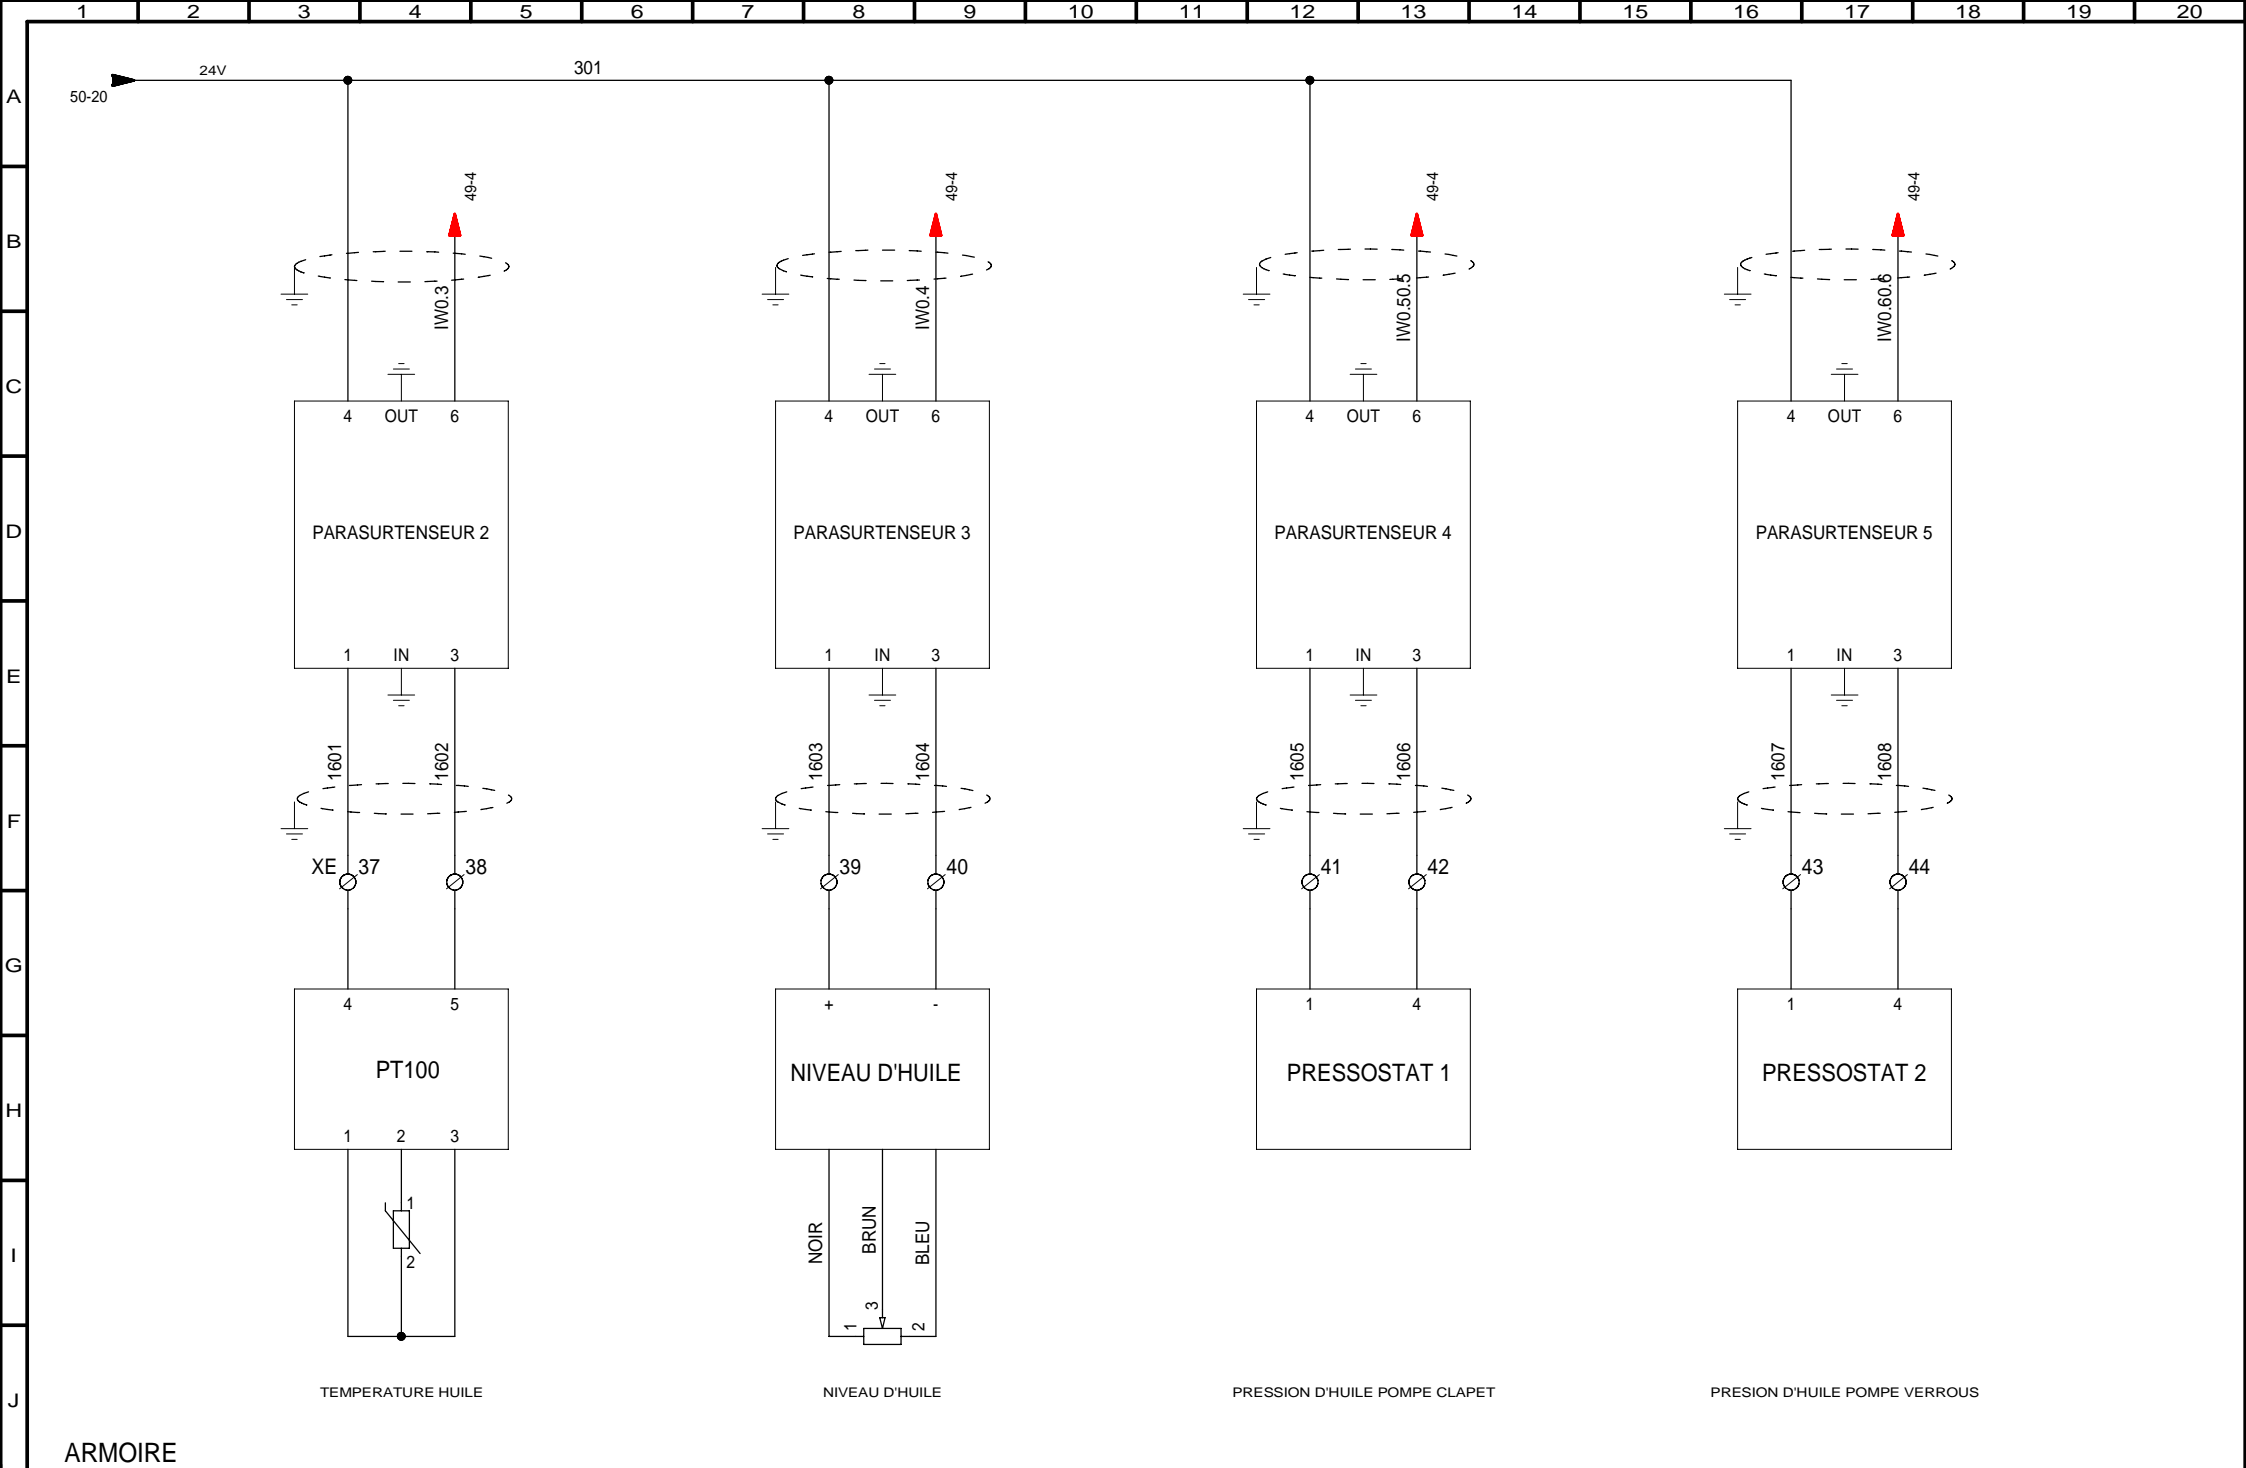


ARMOIRE




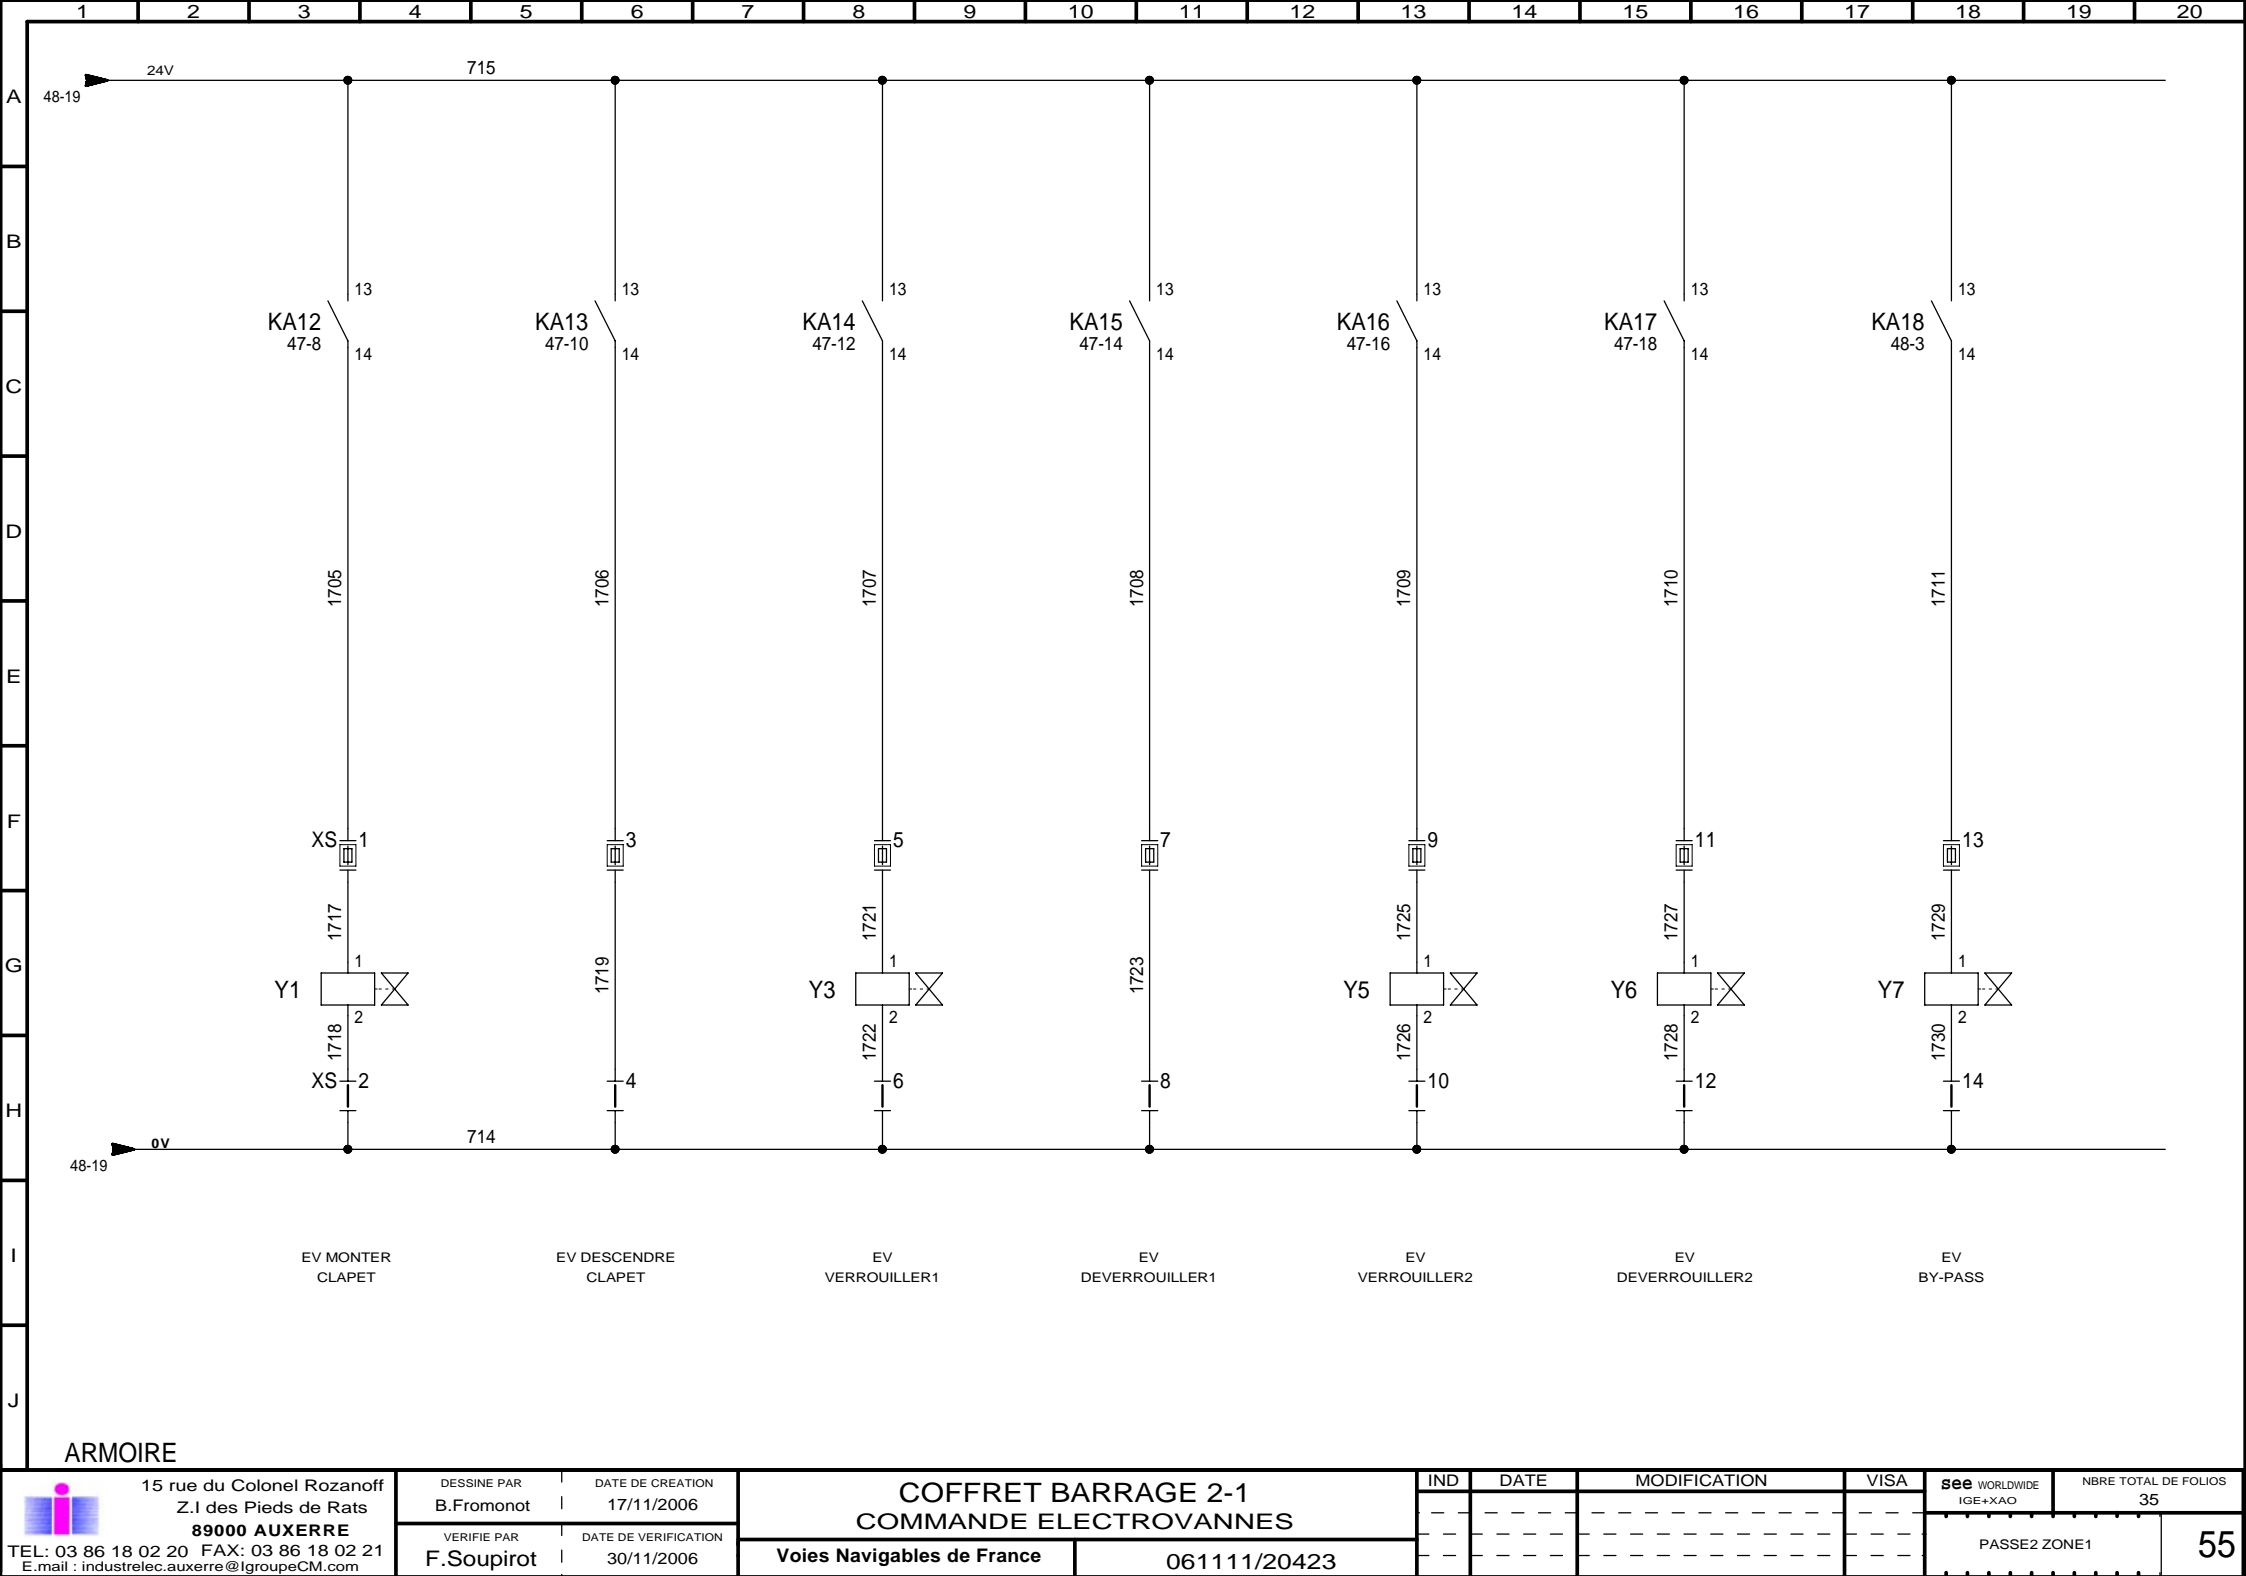


ARMOIRE

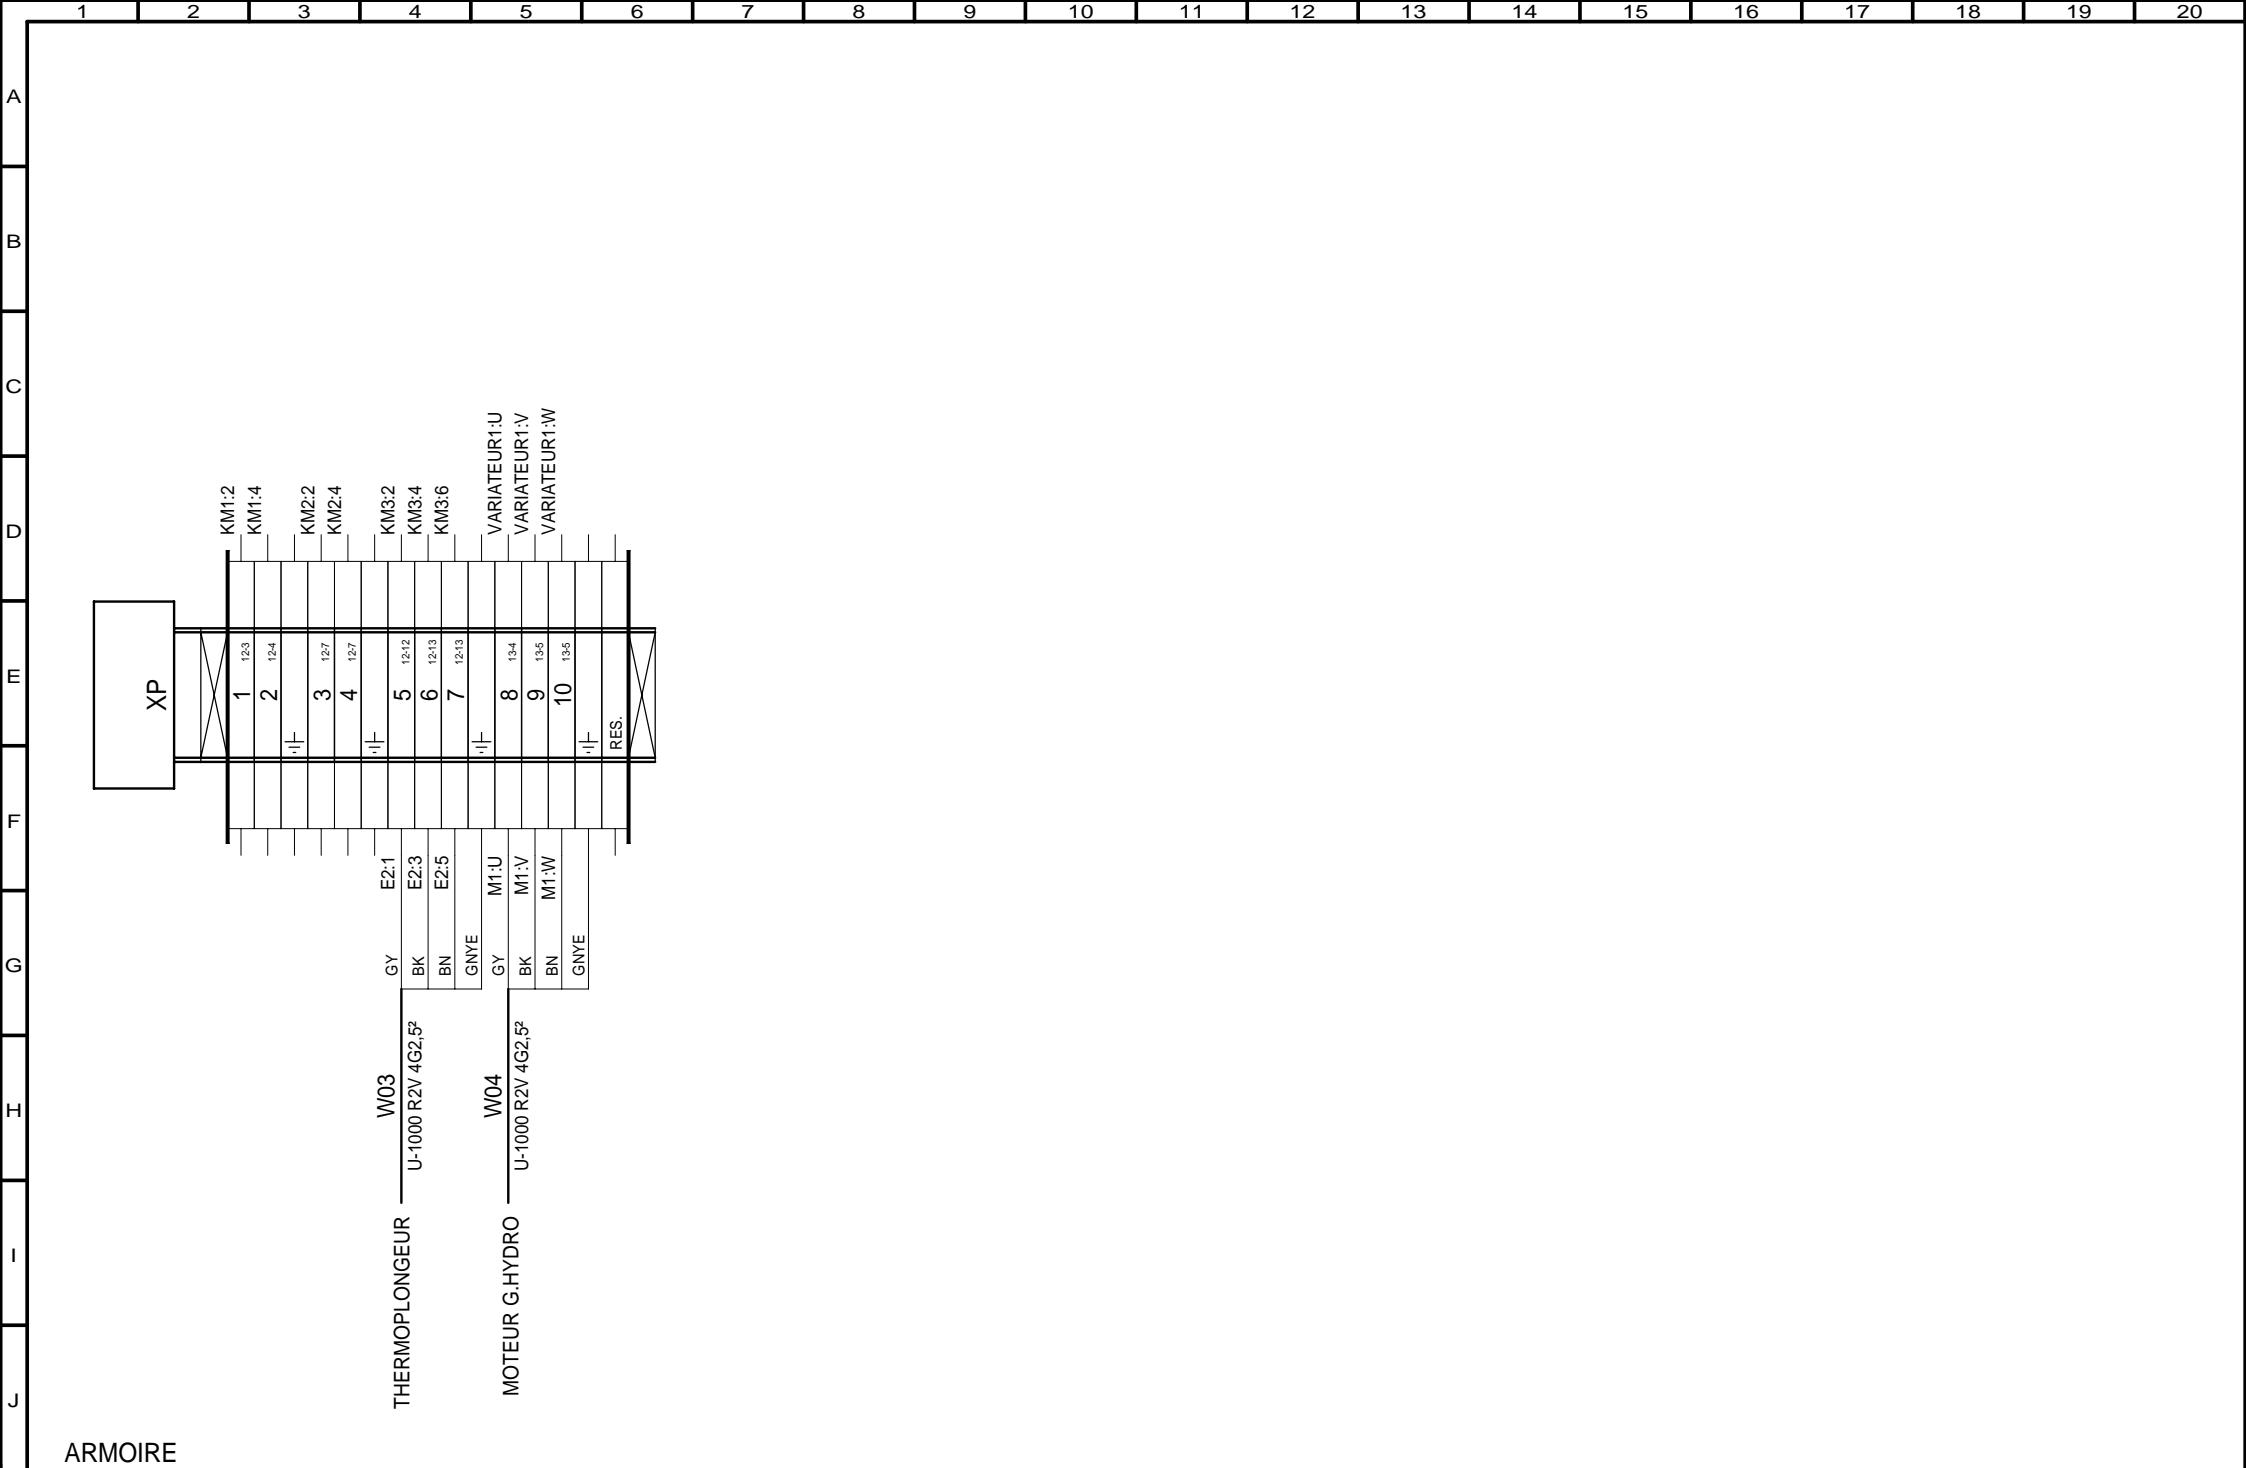


ARMOIRE

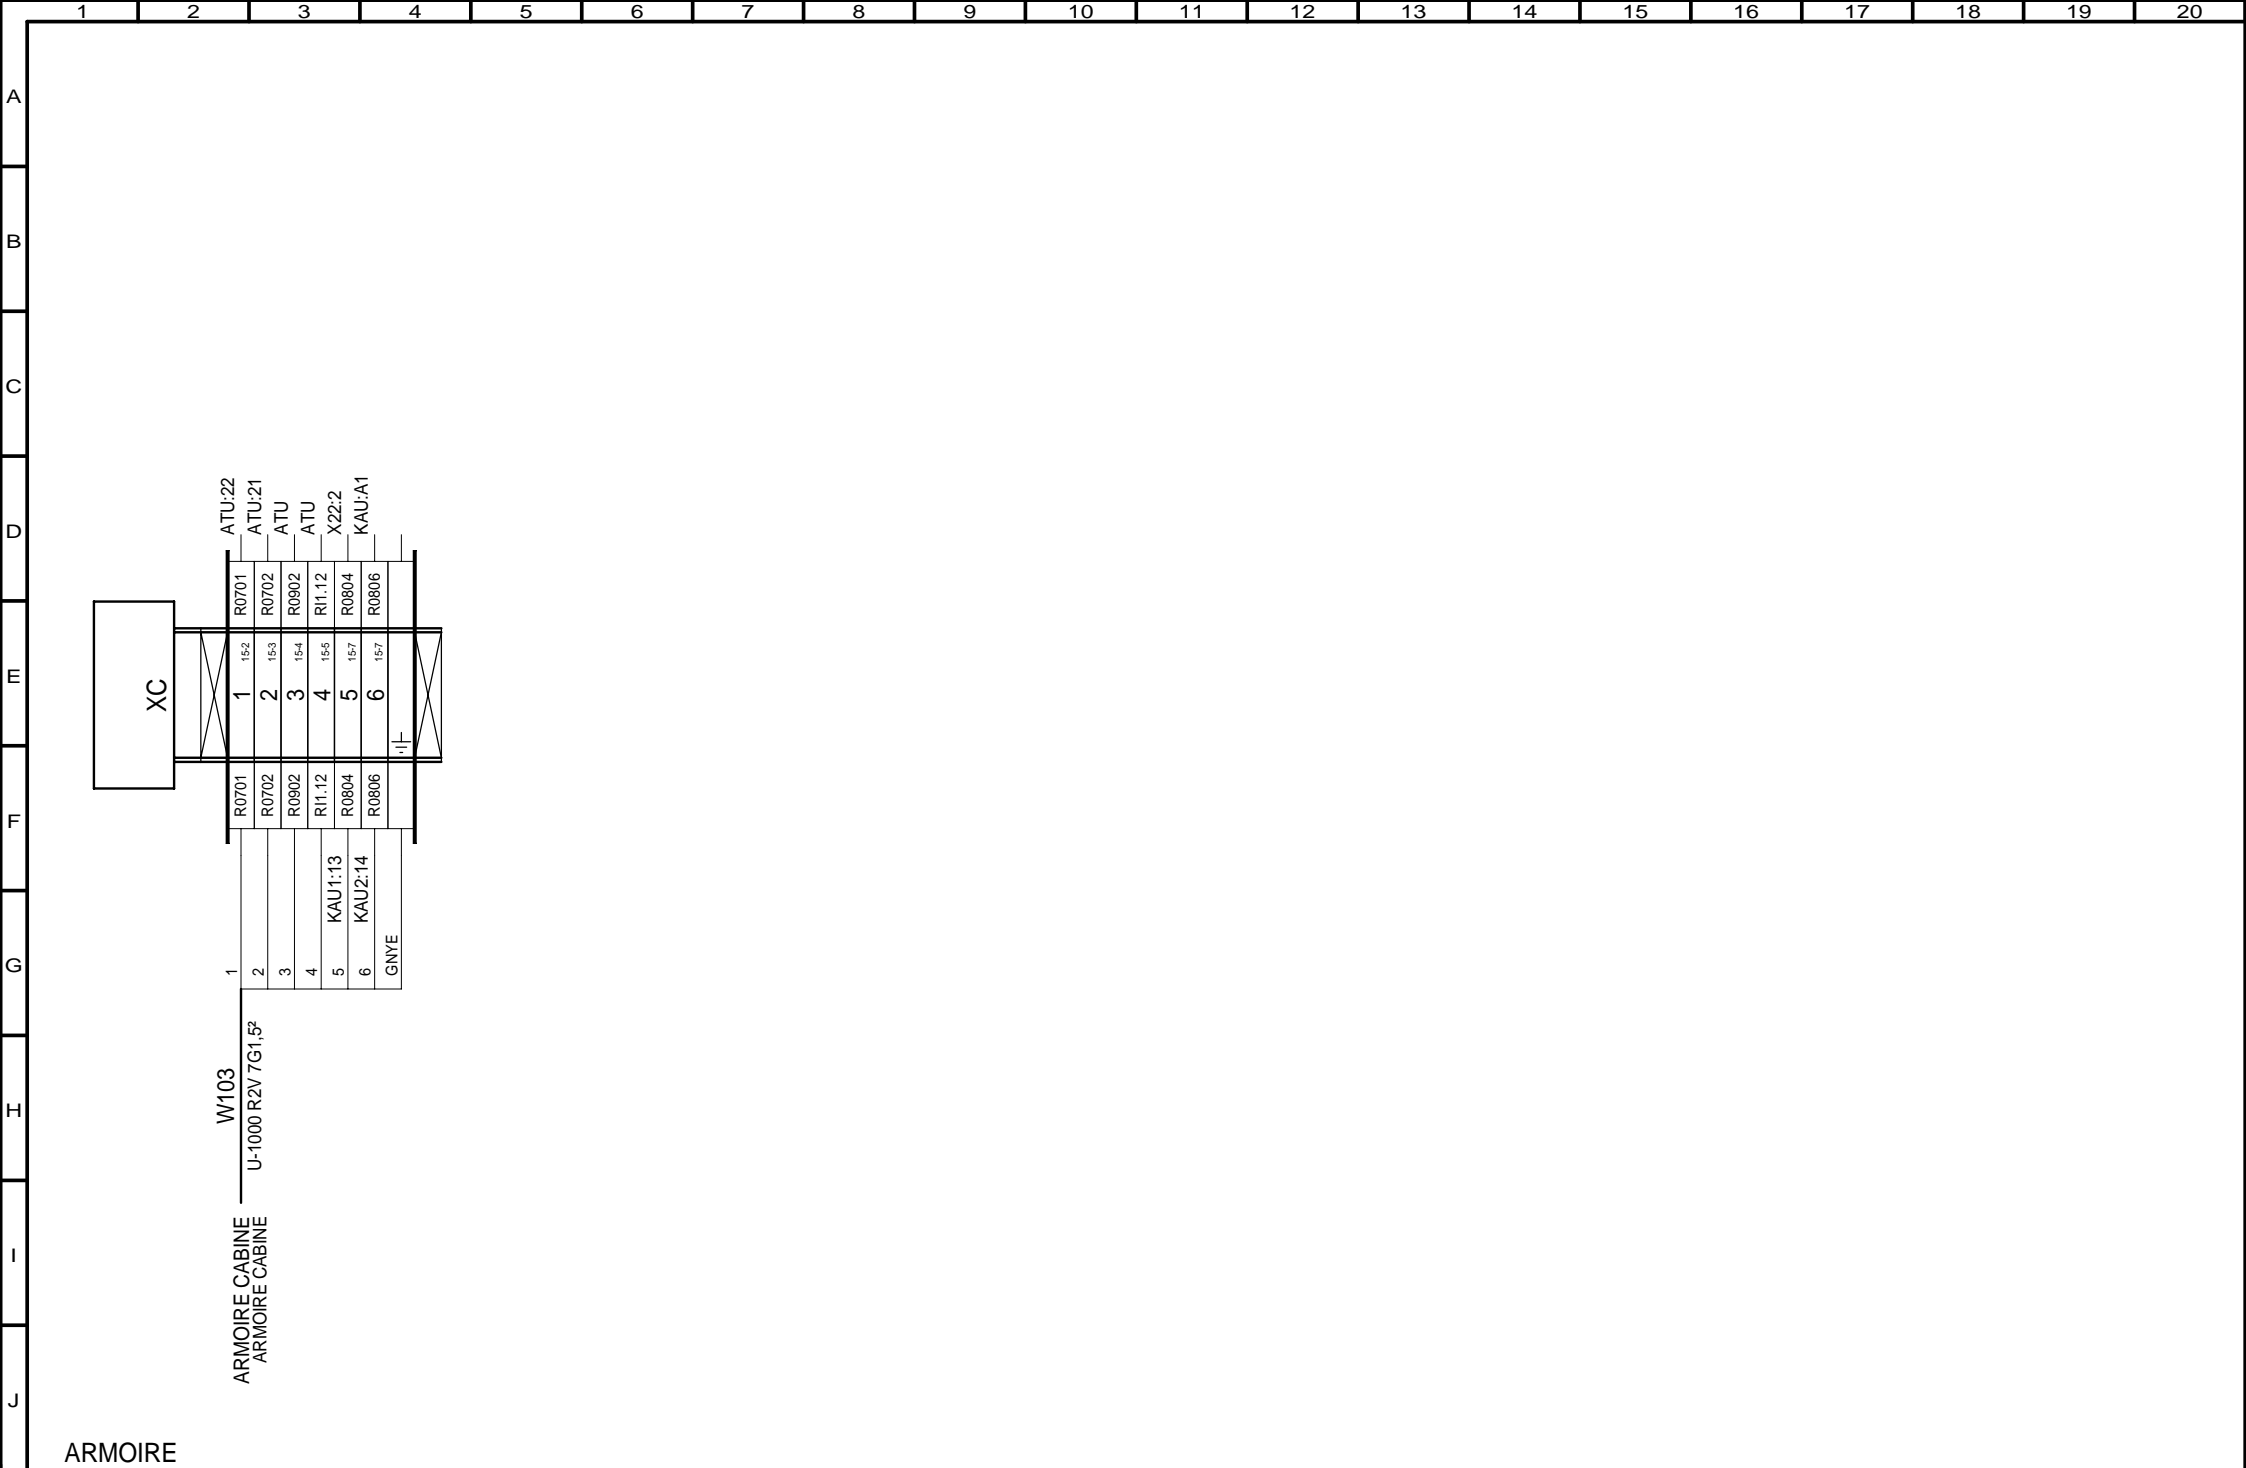

ARMOIRE

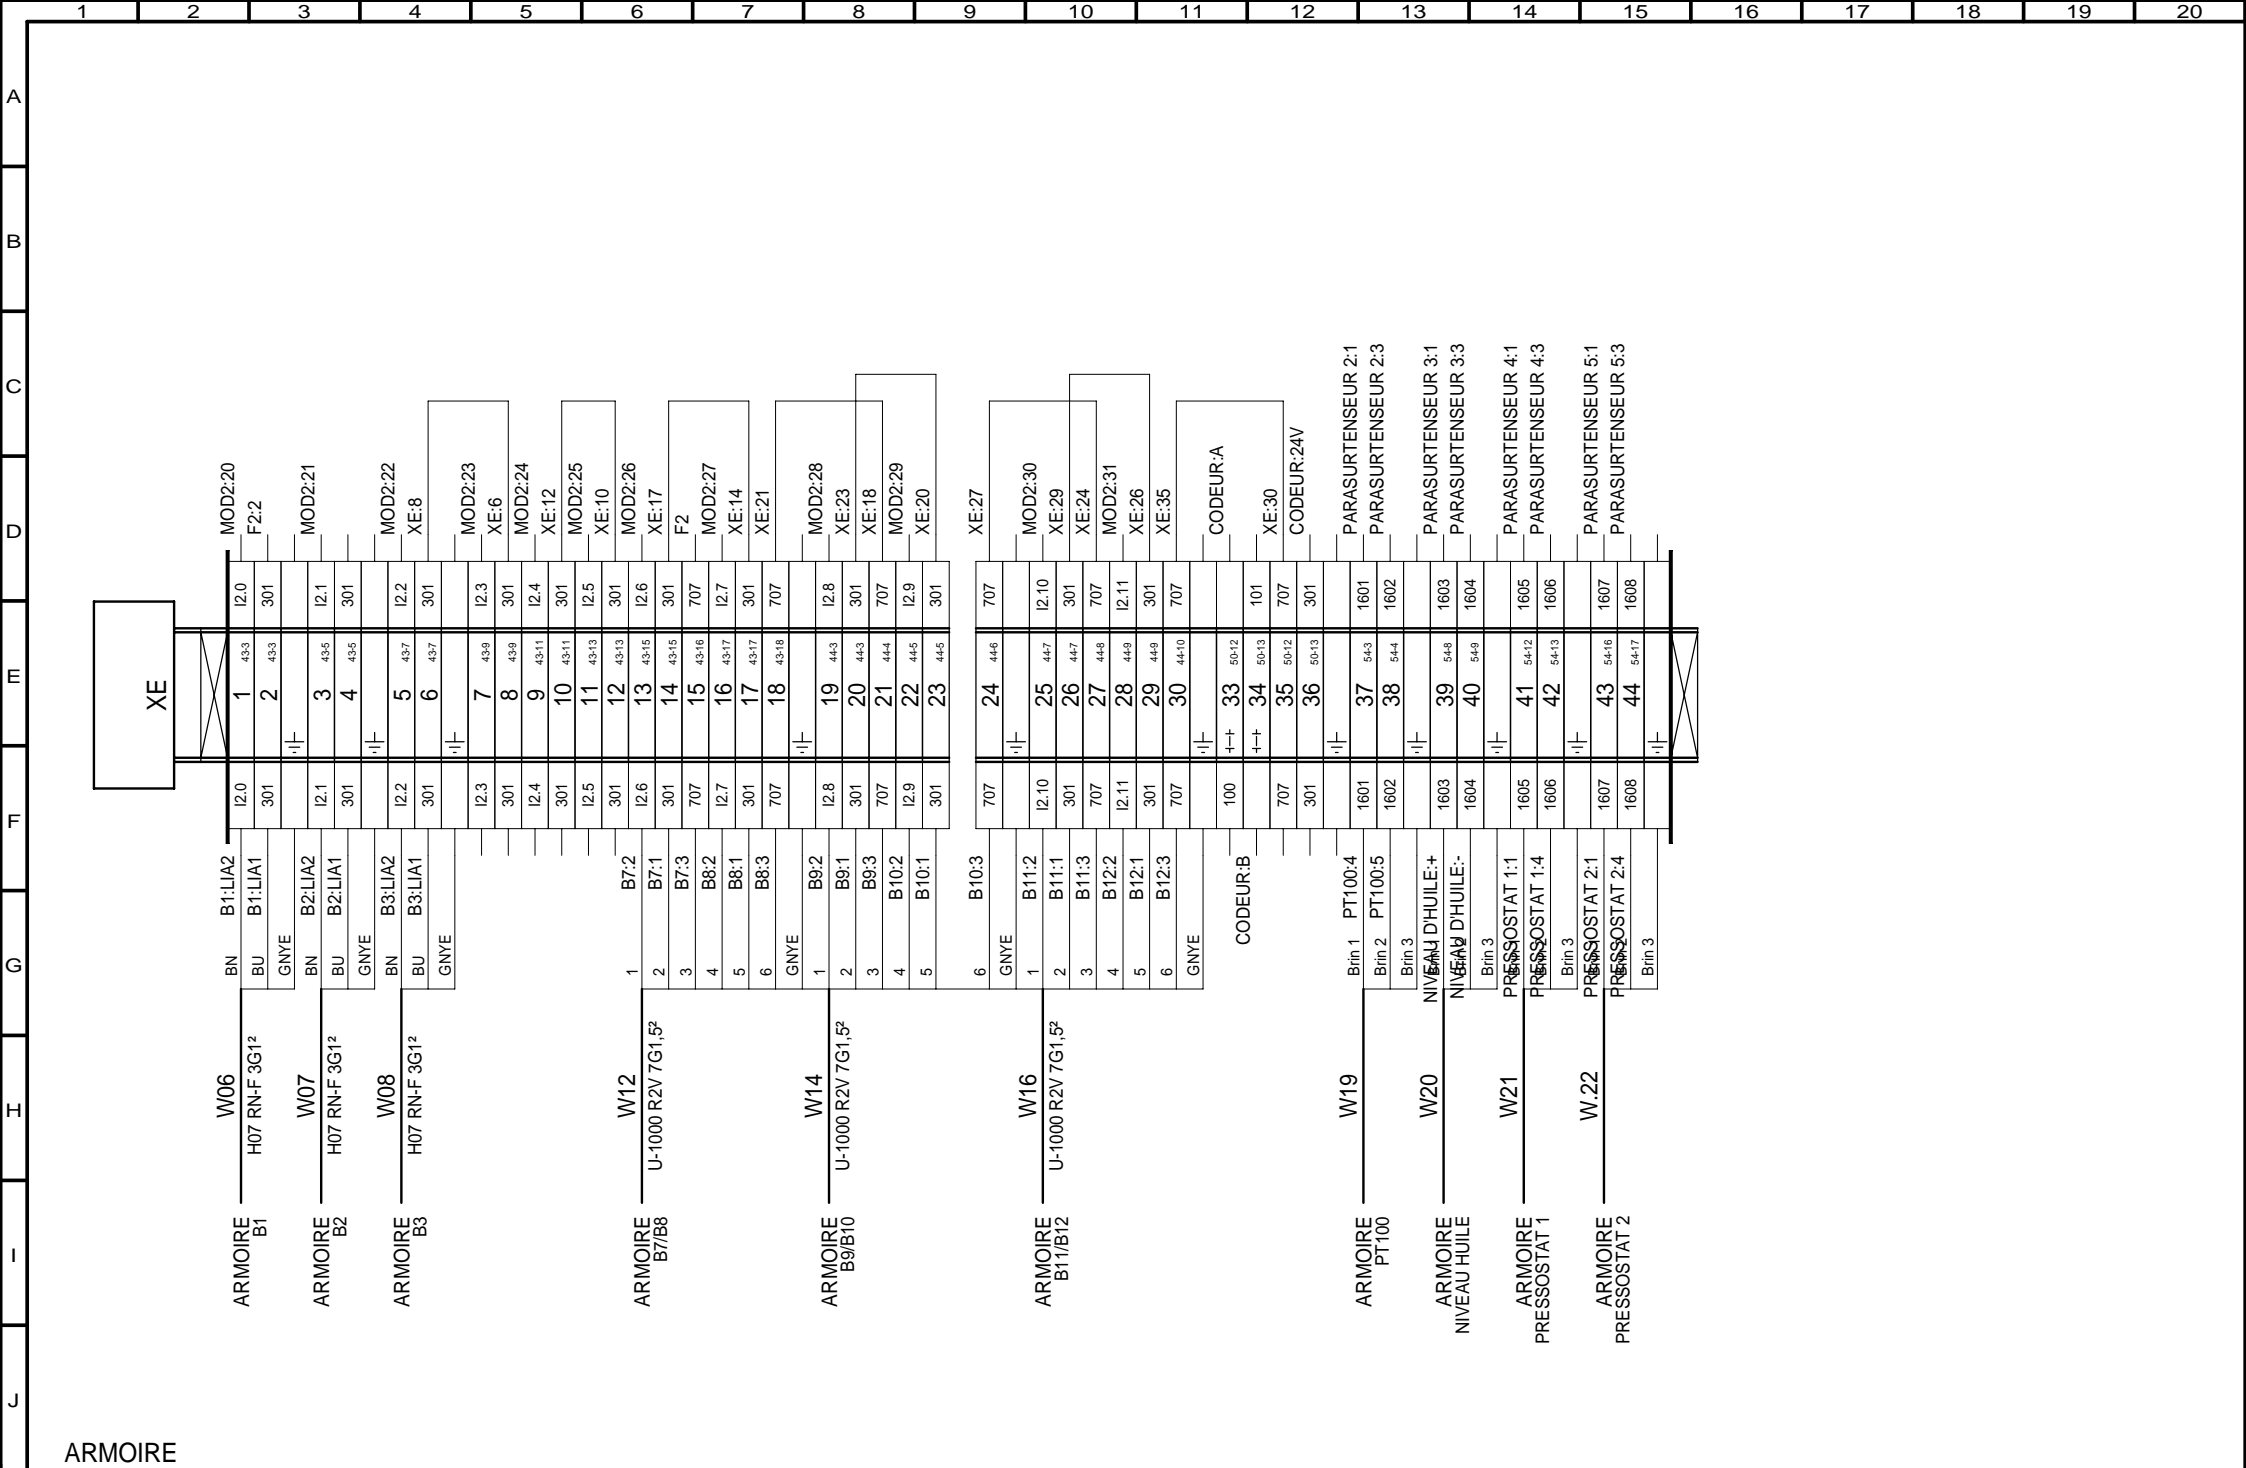


ARMOIRE

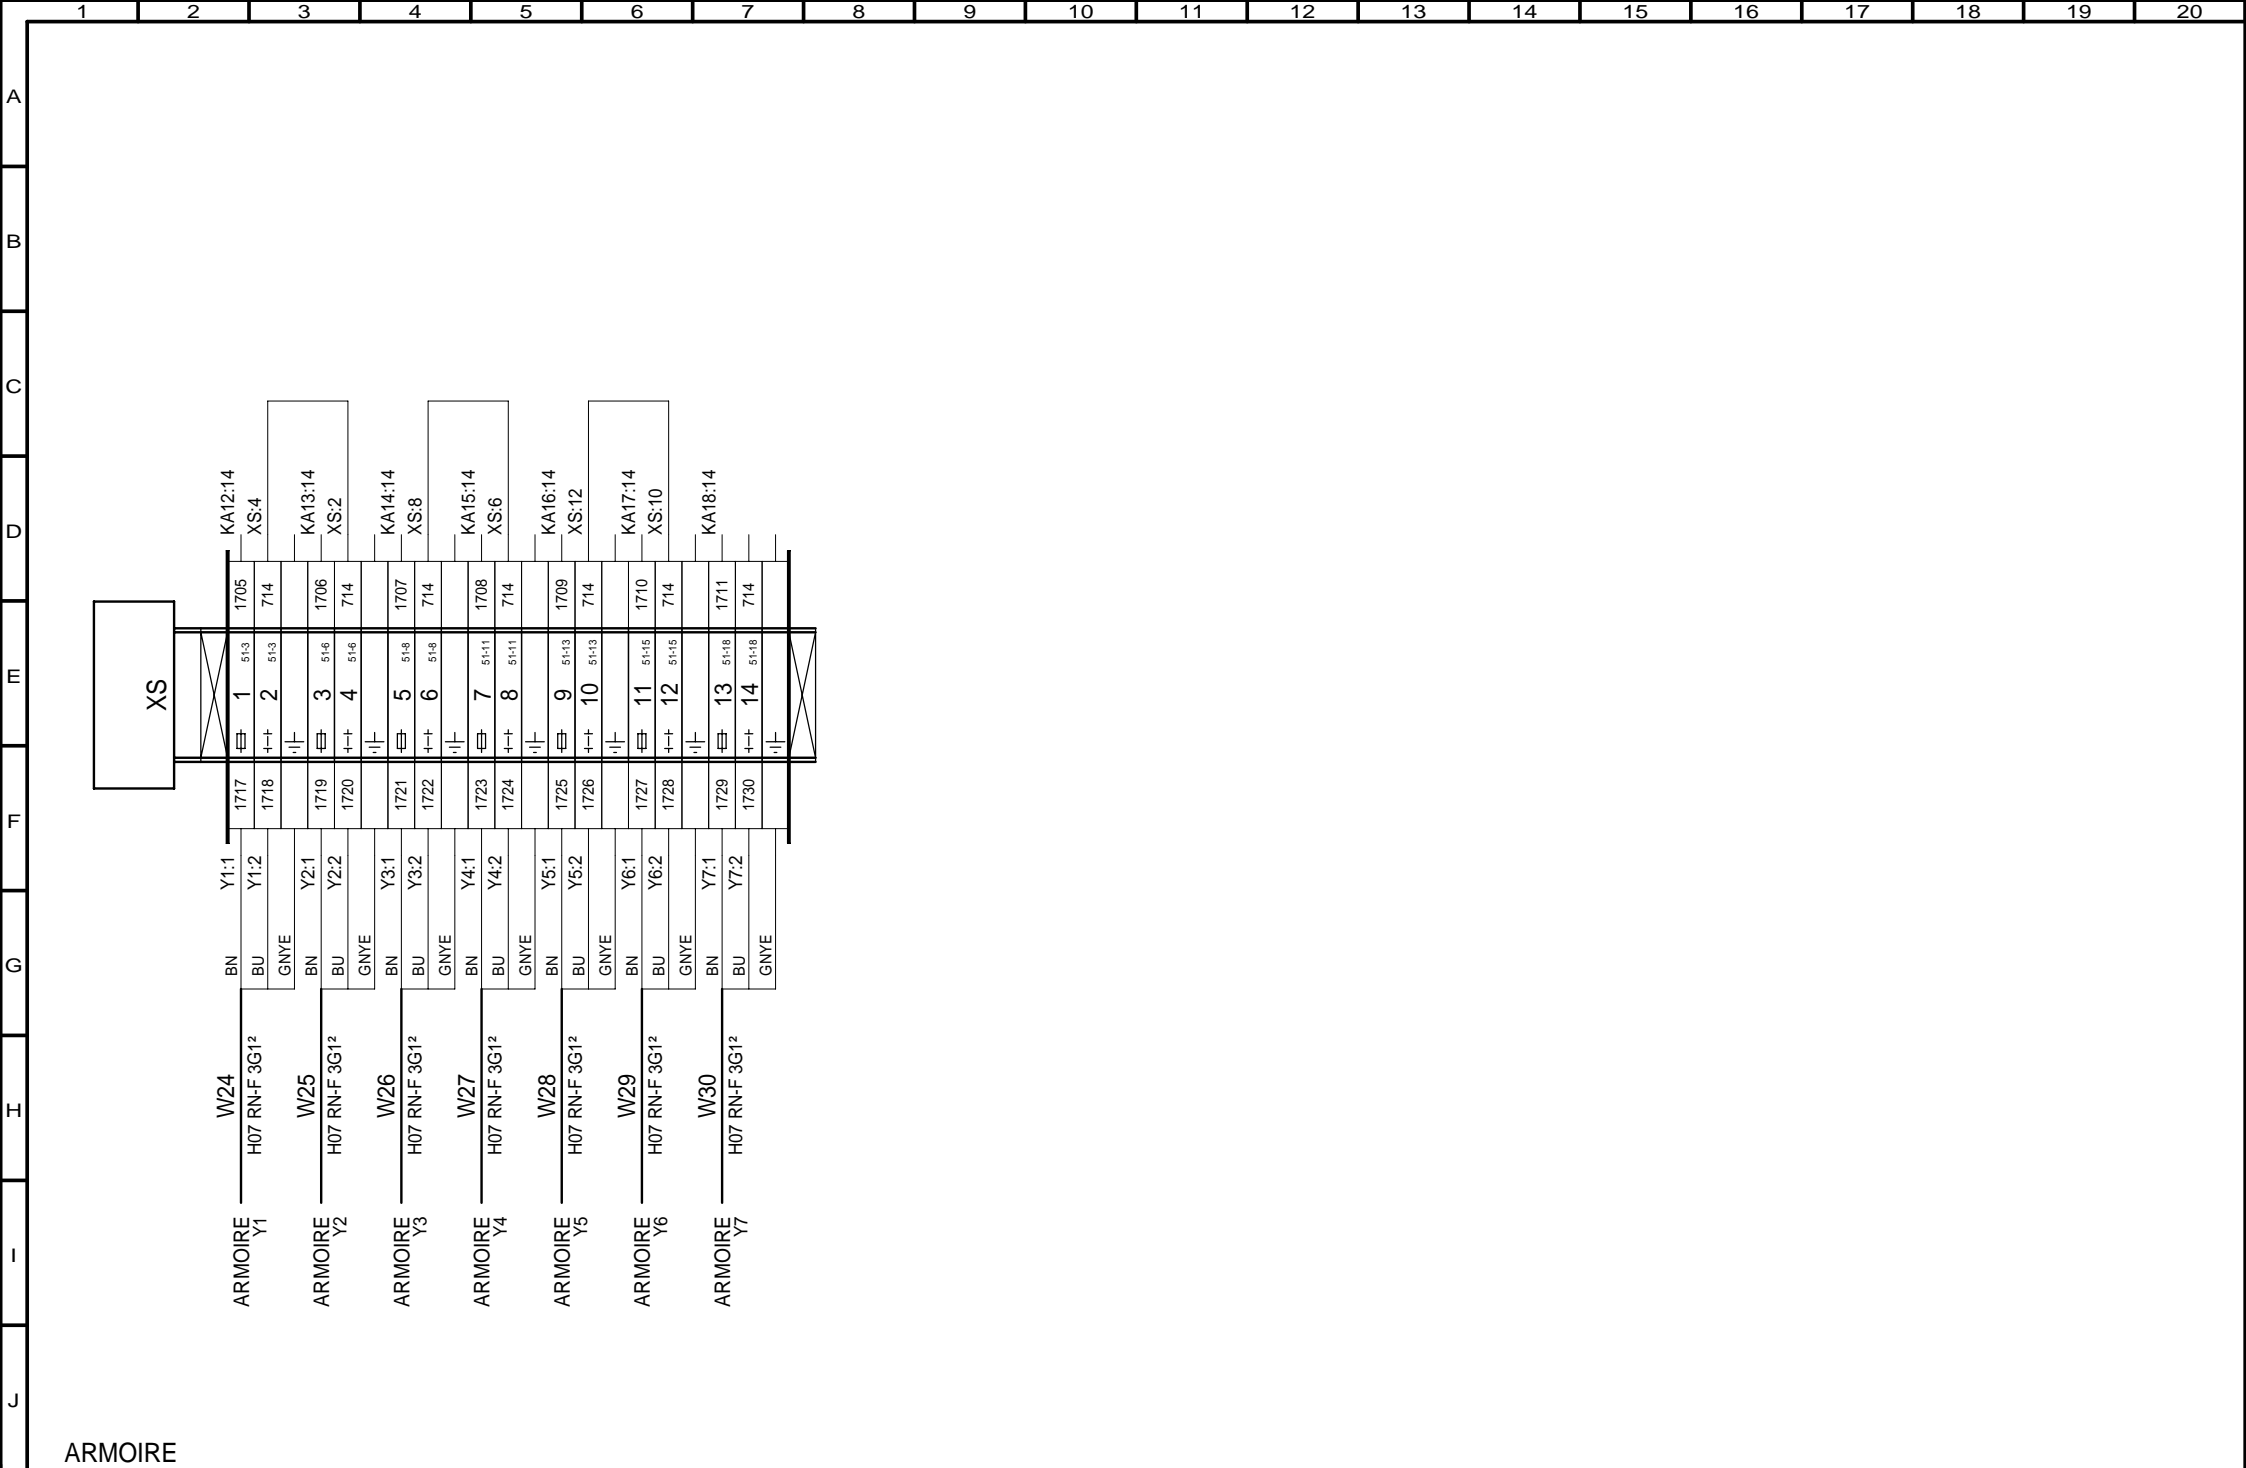


ARMOIRE



ARMOIRE

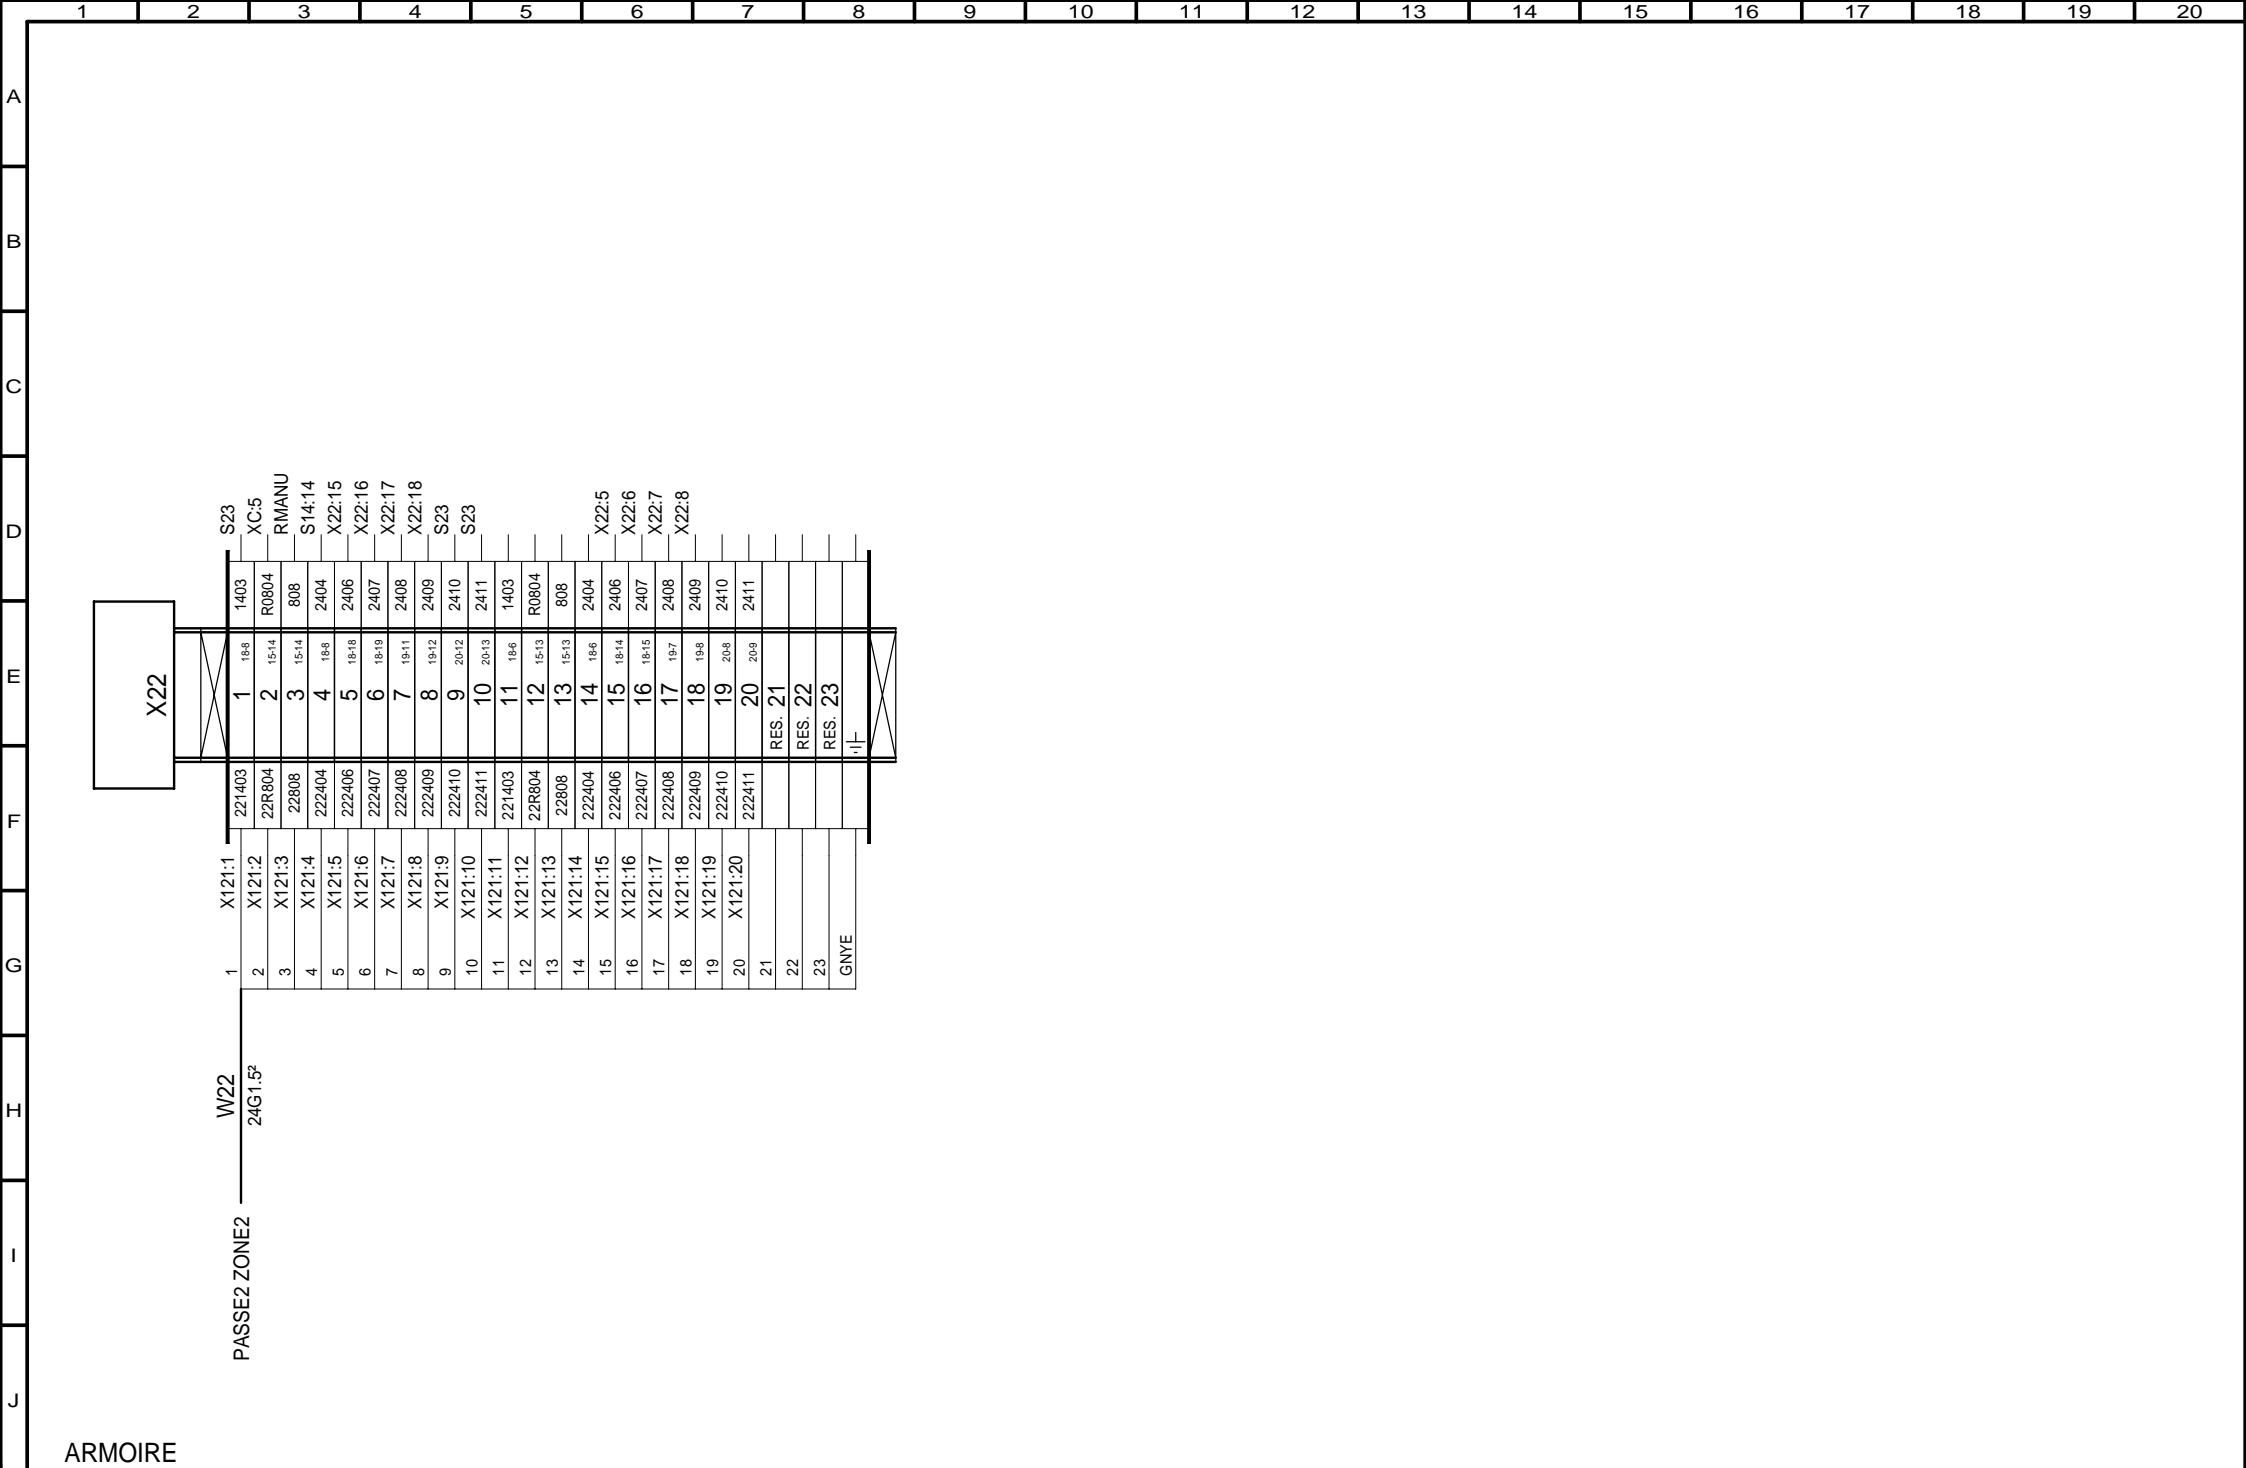


ARMOIRE

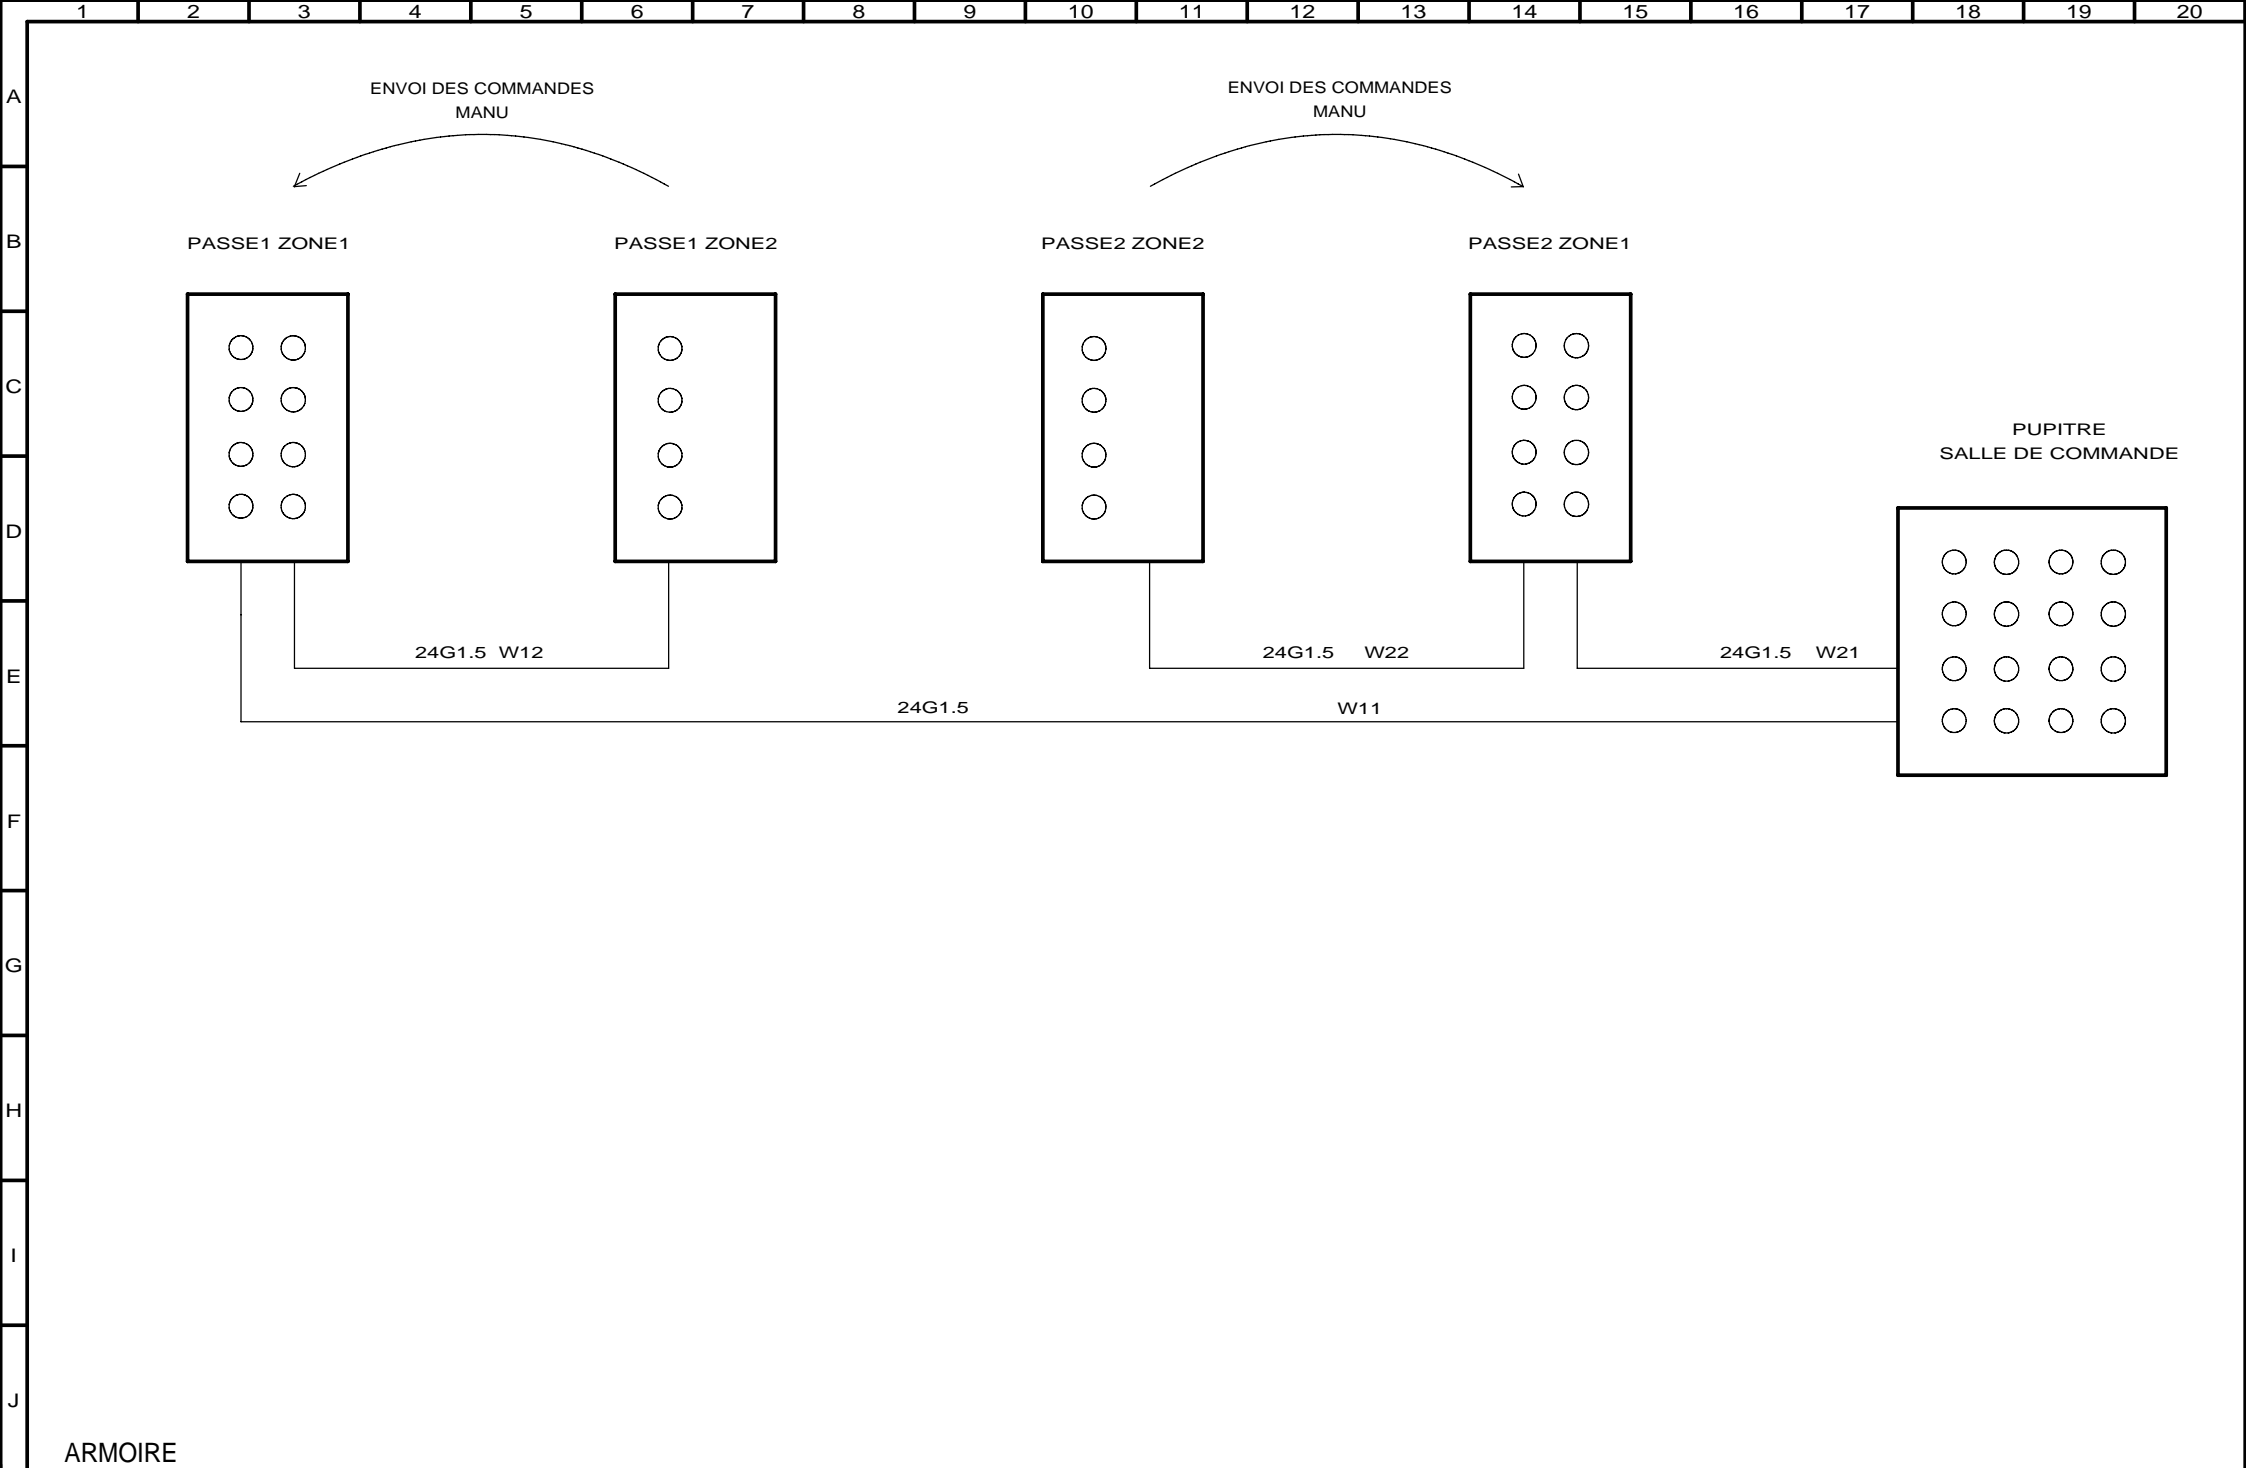

ARMOIRE



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A		REPERE	FOLIO	DESIGNATION										REFERENCE		FABRICANT		QTE				
		PARASURTENSEUR 2	54											16.10.024.2				1				
		PARASURTENSEUR 3	54											16.10.024.2				1				
		PARASURTENSEUR 4	54											16.10.024.2				1				
B		PARASURTENSEUR 5	54											16.10.024.2				1				
		PARASURTENSEUR 7	40											16.10.024.2				1				
		Q1	10	DISJONCTEUR C60N TETRA 16A COURBE C										24228		MERLIN GERIN		1				
		Q2	10	DISJONCTEUR C60N TETRA 2 A COURBE C										24223		MERLIN GERIN		1				
		Q5	11	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C										21024		MERLIN GERIN		1				
		Q6	11	DISJONCTEUR DT40 1P+N 3A 6kA COURBE C										21021		MERLIN GERIN		1				
		Q7	12											23164				1				
D		Q8	12	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C										21024		MERLIN GERIN		1				
		Q9	12	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C										21024		MERLIN GERIN		1				
		Q11	12	DISJONCTEUR C60N TRI 4 A COURBE C										24212		MERLIN GERIN		1				
		Q11	12	CONTACT OF										26924		MERLIN GERIN		1				
		Q12	13	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 6-10										GV2ME14		TELEMECANIQUE		1				
		Q12	13	ADDITIF FRONTAL F+O										GVAE11		TELEMECANIQUE		1				
		Q13	14	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE D										24581		MERLIN GERIN		1				
F		Q14	14	DISJONCTEUR C60N BI 2 A COURBE D										24581		MERLIN GERIN		1				
		QG	10	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SIRCO 4x40A, CDE LATERALE EXTERIEURE										26054004		SOCOMEK		1				
		S4	42	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, BLEU, D22										XB4BA61		TELEMECANIQUE		1				
		S17	18	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
G		S18	18	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S19	18	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S20	19	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S21	19	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S22	19	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S23	20	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		S24	20	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
I		S25	20	TETE BOUTON TOURNANT										ZB4BD5		TELEMECANIQUE		1				
		TSXFPACC4	40											C9				1				
		TSXFPCG010	40	CABLE DE DERIVATION 1m										TSX FP CG 010		TELEMECANIQUE		1				
		U1	14	ALIMENTATION RF 230-400/24V 2,5A AVEC PROTECTION PAR CARTOUCHE FUSIBLE 5x20										ABL6RF2402		TELEMECANIQUE		1				
J		U2	14	ALIMENTATION REDRESSEE MONO 24V-240W										046964		LEGRAND		1				
ARMOIRE																						
 15 rue du Colonel Rozanoff Z.I des Pieds de Rats 89000 AUXERRE TEL: 03 86 18 02 20 FAX: 03 86 18 02 21 E.mail : industrielec.auxerre@lgroupeCM.com				DESSINE PAR B.Fromonot		DATE DE CREATION 13/02/2007		COFFRET BARRAGE 2-1 Nomenclature matériel					IND	DATE	MODIFICATION		VISA	see WORLDWIDE IGE+XAO		NBRE TOTAL DE FOLIOS 35		
				VERIFIE PAR F.Soupirot		DATE DE VERIFICATION 13/02/2007		Voies Navigables de France			061111/20423			---	---	---		---	PASSE2 ZONE1		69	

1234567891011121314151617181920																				
A	REPERE	FOLIO	DESIGNATION										REFERENCE		FABRICANT		QTE			
	X1	11	SOCLE DE TABLEAU 3P+T 32A 415V										052927		LEGRAND		1			
B	X2	11	PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS										004280		LEGRAND		1			
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
ARMOIRE																				
<div></div> <div>15 rue du Colonel Rozanoff Z.I des Pieds de Rats <b>89000 AUXERRE</b> TEL: 03 86 18 02 20 FAX: 03 86 18 02 21 E.mail : industrielec.auxerre@lgroupeCM.com</div>			DESSINE PAR		DATE DE CREATION		COFFRET BARRAGE 2-1 Nomenclature matériel						IND	DATE	MODIFICATION	VISA	see WORLDWIDE		NBRE TOTAL DE FOLIOS	
			B.Fromonot		13/02/2007								---	---	---	---	IGE+XAO		35	
			VERIFIE PAR		DATE DE VERIFICATION		Voies Navigables de France						---	---	---	---	PASSE2 ZONE1		70	
F.Soupirot		13/02/2007											---	---	---	---				