

Maître d'Ouvrage**VNF**

Direction territoriale Bassin de la Seine
18, Quai d'Austerlitz
75013 – PARIS

**Maître d'Œuvre****SETEC Tpi**

42-52 Quai de la Rapée
75583 – PARIS Cedex 12



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N°13.21.I.0.30.0 - RENOVATION DES ECLUSES PRINCIPALES DE COUDRAY, VIVES-EAUX, LA CAVE ET VARENNES

Lot n°1 : Ecluses de Vives-Eaux et La Cave

**Groupement d'entreprises****SEGEX**

4, Boulevard Arago
91320 - WISSOUS

MPLUS

4, Rue du Haras
57430 - SARRABLE

PARISOT ELECTRICITE

Route de Jonchery
52000 – CHAUMONT

MASCI

ZA du Champ de Mars,
BP 28
57270 – RICHEMONT

CHIARIZIA

Rue Pierre Cremel, La
Madeleine
54410 –
LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY




ARMOIRE TGBT ONDULE 400 V – Site de LA CAVE

B	03/04/2014	Modifications fin de chantier	AM	CS	EO		
A	23/11/2013	Modifications retour de chantier	AM	CS	EO		
O	19/07/2013	Première diffusion	AM	CS	EO		
Indice	Date	Description de la modification	Rédact.	Vérif.	Approb.	Visa MOE	Statut

Emetteur	Partie marché	Echelle	Format	N° de document
PARISOT	Lot 1	SANS	A4	10.PAR.003

SOMMAIRE	
FOLIO	DESIGNATION
	PAGE DE GARDE
1	SOMMAIRE
2	ONDULEUR 400V
3	DEPARTS ONDULE
4	NOMENCLATURE
5	
6	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

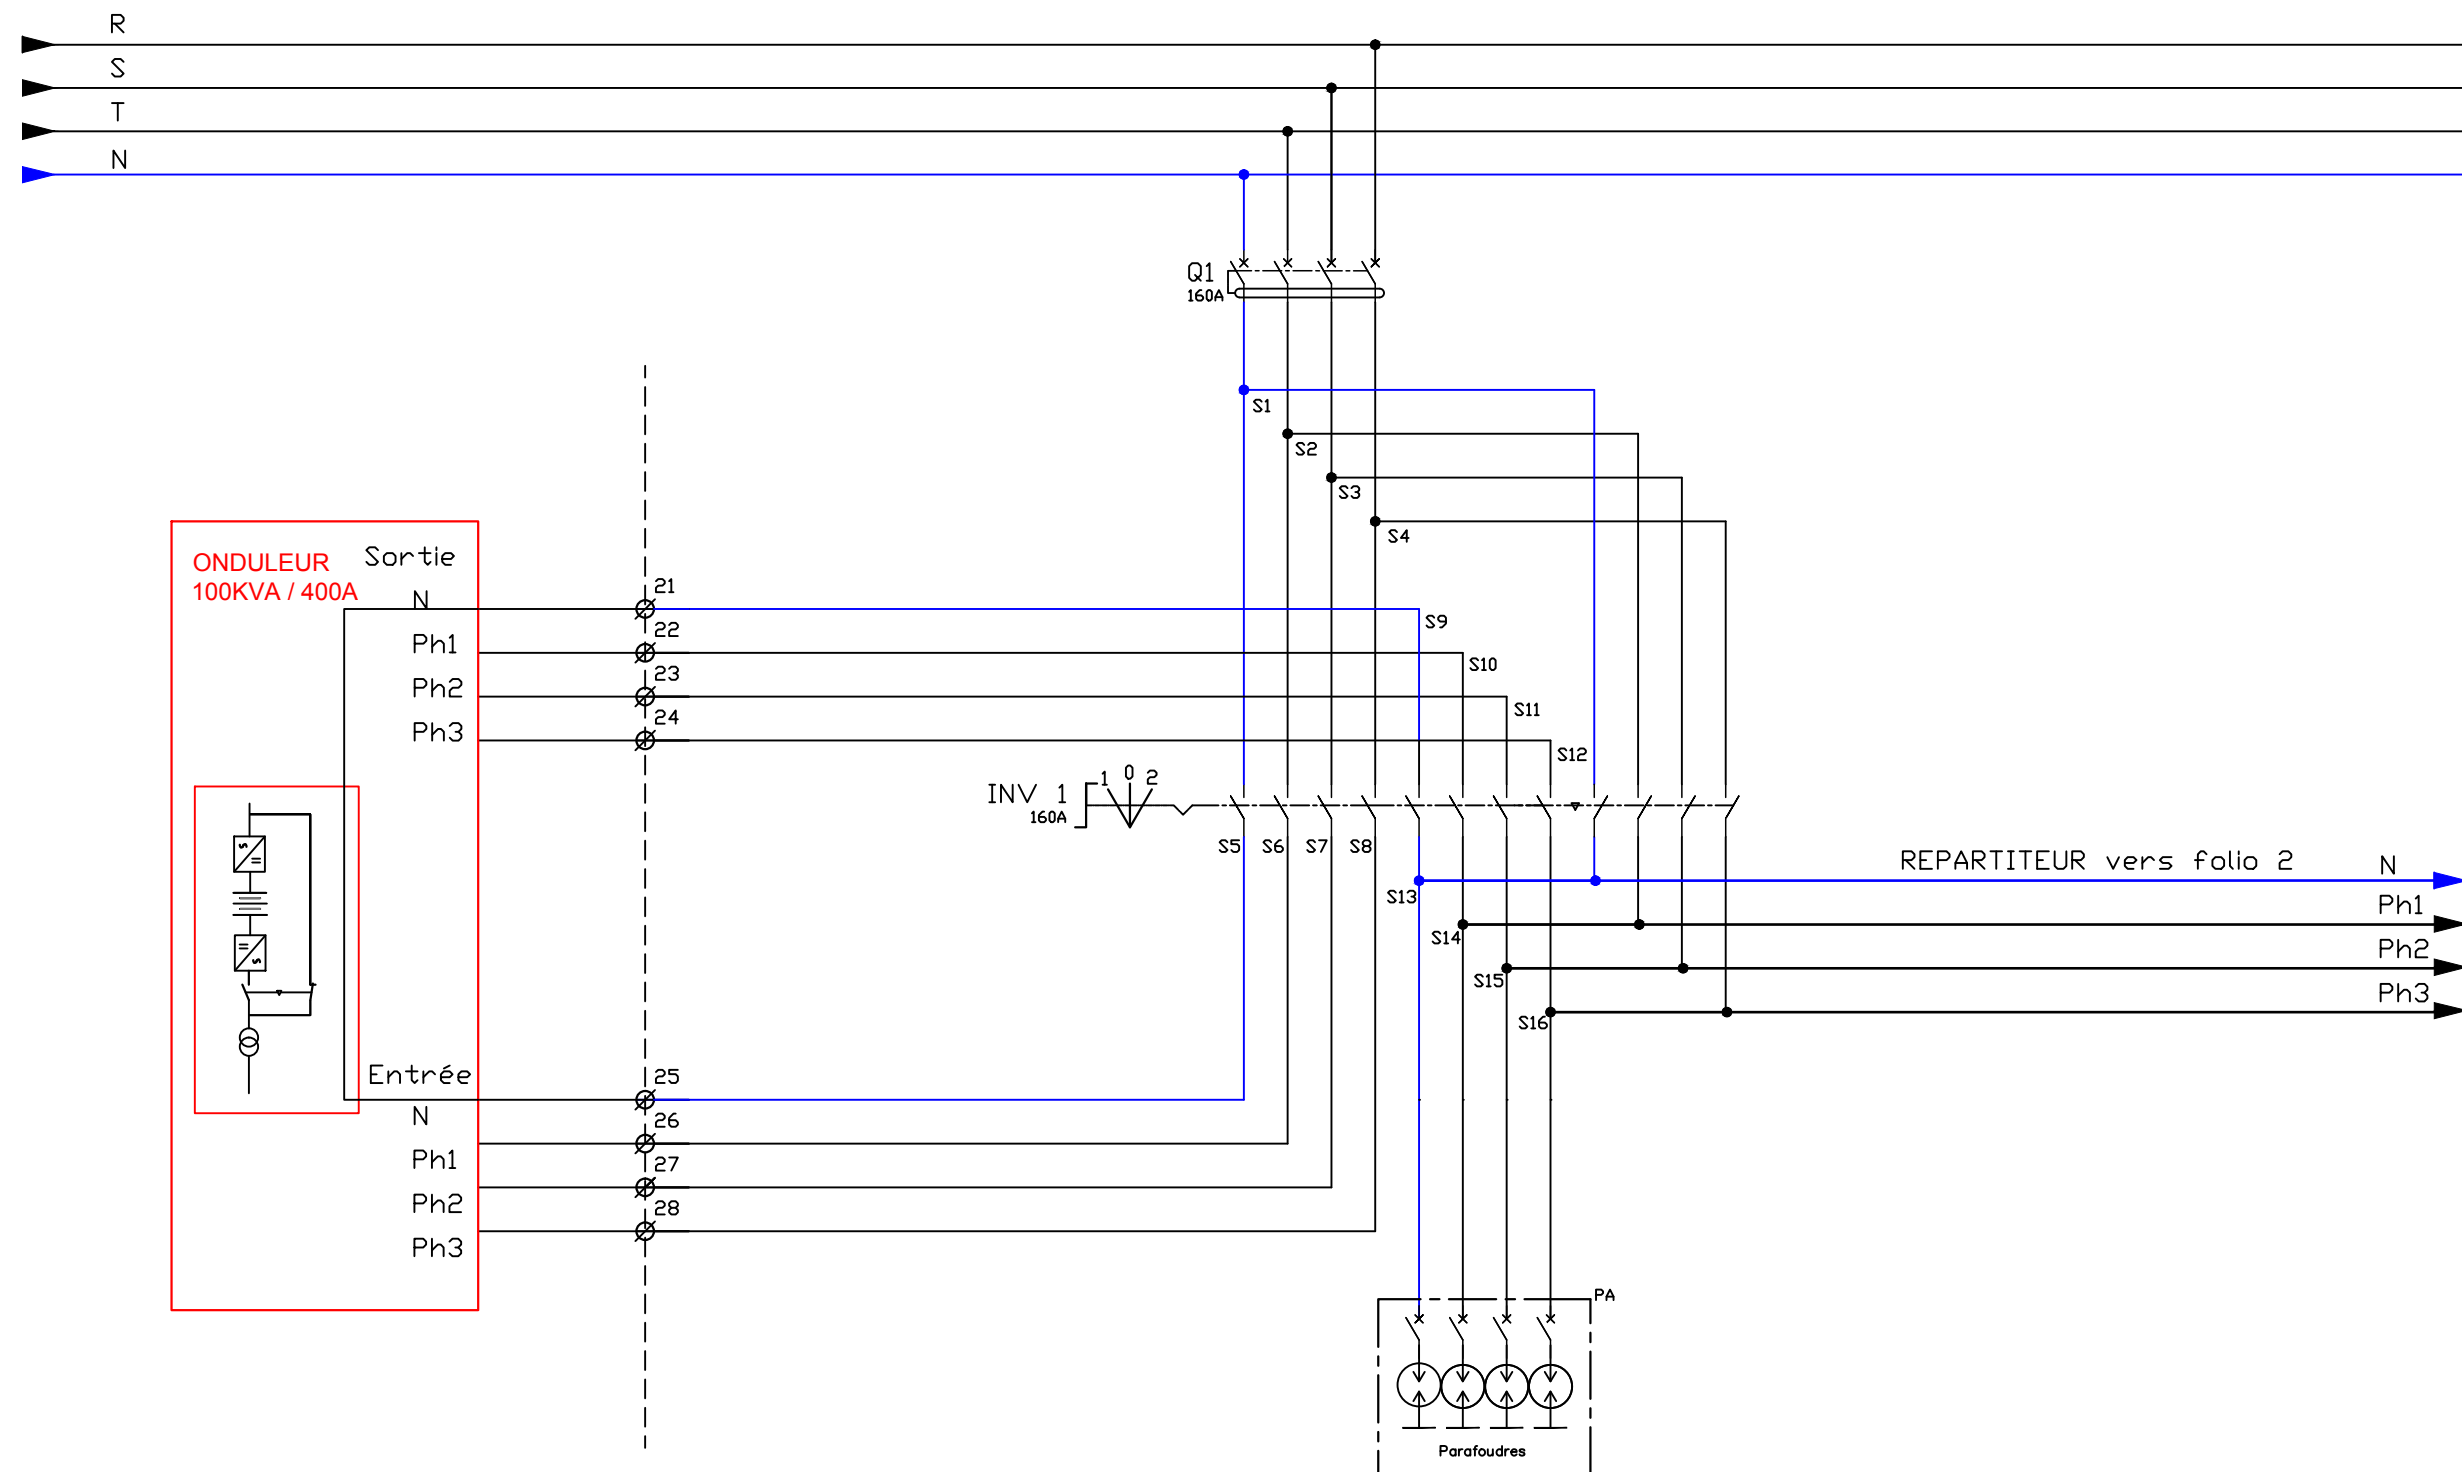

ECLUSE DE LA CAVE



PARISOT
ELECTRICITE
Route de Jonchery
52000-CHAUMONT

A3

12 / 11 / 2013	SANS	13.21.I.O.30.0	14.PAR.002	2	0
Création Plan	Echelle	N°Affaire	N°Plan	Folio	Révision

ARMOIRE TGBT ONDULE
ONDULEUR 400V

POSITION	QT	DENOMINATION	MARQUE	REFERENCE
Q1	1	DIJONCTEUR GENERAL NG160N	SCHNEIDER ELECTRIQUE	28630
"	1	VIGI 4P 0.03à3A	SCHNEIDER ELECTRIQUE	28631
Q2 à Q5	4	DIJ. 4P40A IC60N+DIF 300mA	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9F77440+A9Q14400
Q6 à Q7	2	DIJ. 2P10A IC60N	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9F77210
Q8	1	DIJ. 2P16A IC60N+DIF 30mA	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9N21444
Q9	1	DIJ. 2P20A IC60N+DIF 30mA	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9N21450
Q10 à Q12	3	DIJ. 2P10A DT40	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9N21024
PA	1	PARAFODRE	SCHNEIDER ELECTRIQUE	A9L16294
INV	1	INVERSEUR SIRCOVER	SOCOMEK	41009016
	1	BARRE DE PONTAGE	SOCOMEK	41094019
	1	AXE POIGNEE	SOCOMEK	14001032
	1	POIGNEE COMMANDE FRONTAL	SOCOMEK	14212113
ONDULEUR	1	100KVA 90KW 400V+N	RIELLO UPS	MASTER UP100

ECLUSE DE LA CAVE



PARISOT
ELECTRICITE
Route de Jonchery
52000-CHAUMONT

A3

12 / 11 / 2013	SANS	13.21.I.O.30.0	14.PAR.002	4	0
Création Plan	Echelle	N°Affaire	N°Plan	Folio	Révision

NOMENCLATURE