

Maître d'Ouvrage**VNF**

Direction territoriale Bassin de la Seine
18, Quai d'Austerlitz
75013 – PARIS

**Maître d'Œuvre****SETEC Tpi**

42-52 Quai de la Rapée
75583 – PARIS Cedex 12

**setec tpi**

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N°13.21.I.0.30.0 - RENOVATION DES ECLUSES PRINCIPALES DE COUDRAY, VIVES-EAUX, LA CAVE ET VARENNES

Lot n°1 : Ecluses de Vives-Eaux et La Cave

**Groupement d'entreprises****SEGEX**

4, Boulevard Arago
91320 - WISSOUS

MPLUS

4, Rue du Haras
57430 - SARRABLE

PARISOT ELECTRICITE

Route de Jonchery
52000 – CHAUMONT

MASCI

ZA du Champ de Mars,
BP 28
57270 – RICHEMONT

CHIARIZIA

Rue Pierre Cremel, La
Madeleine
54410 –
LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY




Armoire Ilot Amont Gauche (AMG) – Site de VIVES EAUX

B	03/04/2014	Modifications fin de chantier	AM	CS	EO		
A	23/11/2013	Modifications retour de chantier	AM	CS	EO		
O	19/07/2013	Première diffusion	AM	CS	EO		
Indice	Date	Description de la modification	Rédact.	Vérif.	Approb.	Visa MOE	Statut

Emetteur	Partie marché	Echelle	Format	N° de document
PARISOT	Lot 1	SANS	A4	10.PAR.006/2

COULEUR DE LA FILERIE

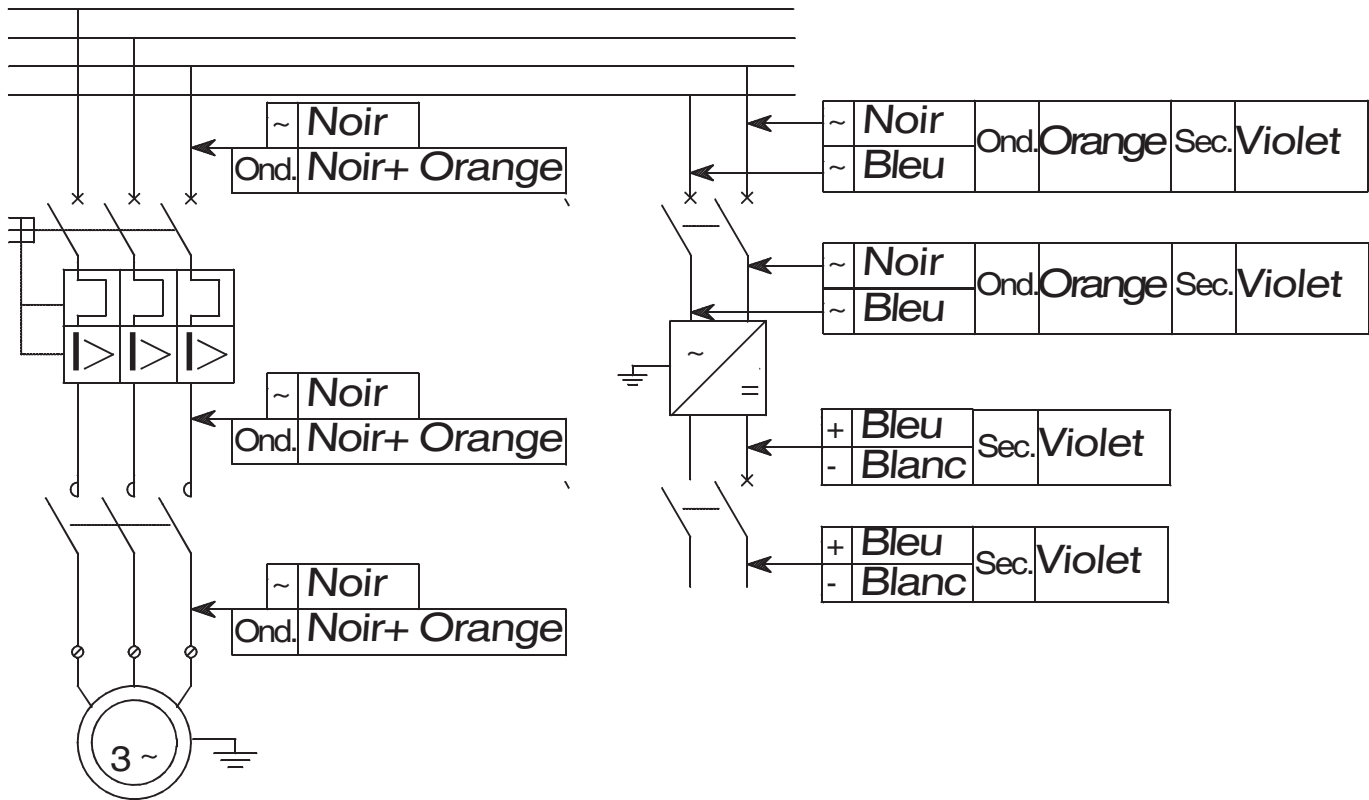

~ : Alternatif
+ - : Continu
Ond: Alimentation Ondulée
Sec: Fonction de Sécurité



Route de Jonchery
52000 Chamont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

CHARTRE DE CABLAGE

INDICE			
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1		Donnée utilisateur 2	

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

FOLIO
02

1

Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
01	0	23/08/2013	a.meiss	Page de garde	
02	0	23/08/2013	a.meiss	CHARTRE DE CABLAGE	
03	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
04	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
05	0	23/08/2013	a.meiss	Liste des folios	
06	0	11/09/2013	Aurélien MEISS	Liste des folios	
08	0	23/08/2013	a.meiss	ARCHITECTURE RESEAU	
09	0	23/08/2013	a.meiss	SYNOPTIQUE	
10	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION	
11	0	23/08/2013	a.meiss	SERVITUDE	
12	0	23/08/2013	a.meiss	PUISSANCE CENTRALE HYDRAULIQUE	
13	0	23/08/2013	a.meiss	PUISSANCE VERIN AQUEDUC	
20	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION 24VDC	
21	0	23/08/2013	a.meiss	MODE MAINTENANCE	
22	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU	
23	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU	
24	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU	
25	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE	
26	0	23/08/2013	a.meiss	TELECOMMANDE	

1


Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
27	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION FEUX TRICOLORE	
28	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION FEUX TRICOLORE	
29	0	23/08/2013	a.meiss	COMMANDE ELECTROVANNES	
30	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION STB	
31	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB A	
32	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB B	
33	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB A	
34	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES STB B	
35	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
36	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
37	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
38	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
39	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
40	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
41	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
42	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
43	0	04/09/2013	a.meiss	MODULE DE SORTIES STB	
50	0	23/08/2013	a.meiss	ALIMENTATION PHOENIX	
51	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	

1

Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
52	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	
53	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8	
54	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE SORTIES SECURISE PSDO8	
55	0	23/08/2013	a.meiss	MODULE SORTIES SECURISE PSDO8	
80	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (1/10)	
81	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (2/10)	
82	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (3/10)	
83	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (4/10)	
84	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (5/10)	
85	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (6/10)	
86	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (7/10)	
87	0	23/08/2013	a.meiss	-XC - (8/10)	
88	0	21/10/2013	Aurélien MEISS	-XC - (9/10)	
89	0	21/10/2013	Aurélien MEISS	-XC - (10/10)	
90	0	23/08/2013	a.meiss	-XP - (1/1)	
91	0	23/08/2013	a.meiss	-XVD - (1/1)	
92	0	21/10/2013	Aurélien MEISS	-XF - (1/1)	
95	0	23/08/2013	a.meiss	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE	


1

Folio	Révision	Date	Créé par	Description	Désignation du dossier
100	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
101	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
102	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
103	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
104	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	
105	0	23/08/2013	a.meiss	Nomenclature du matériel	

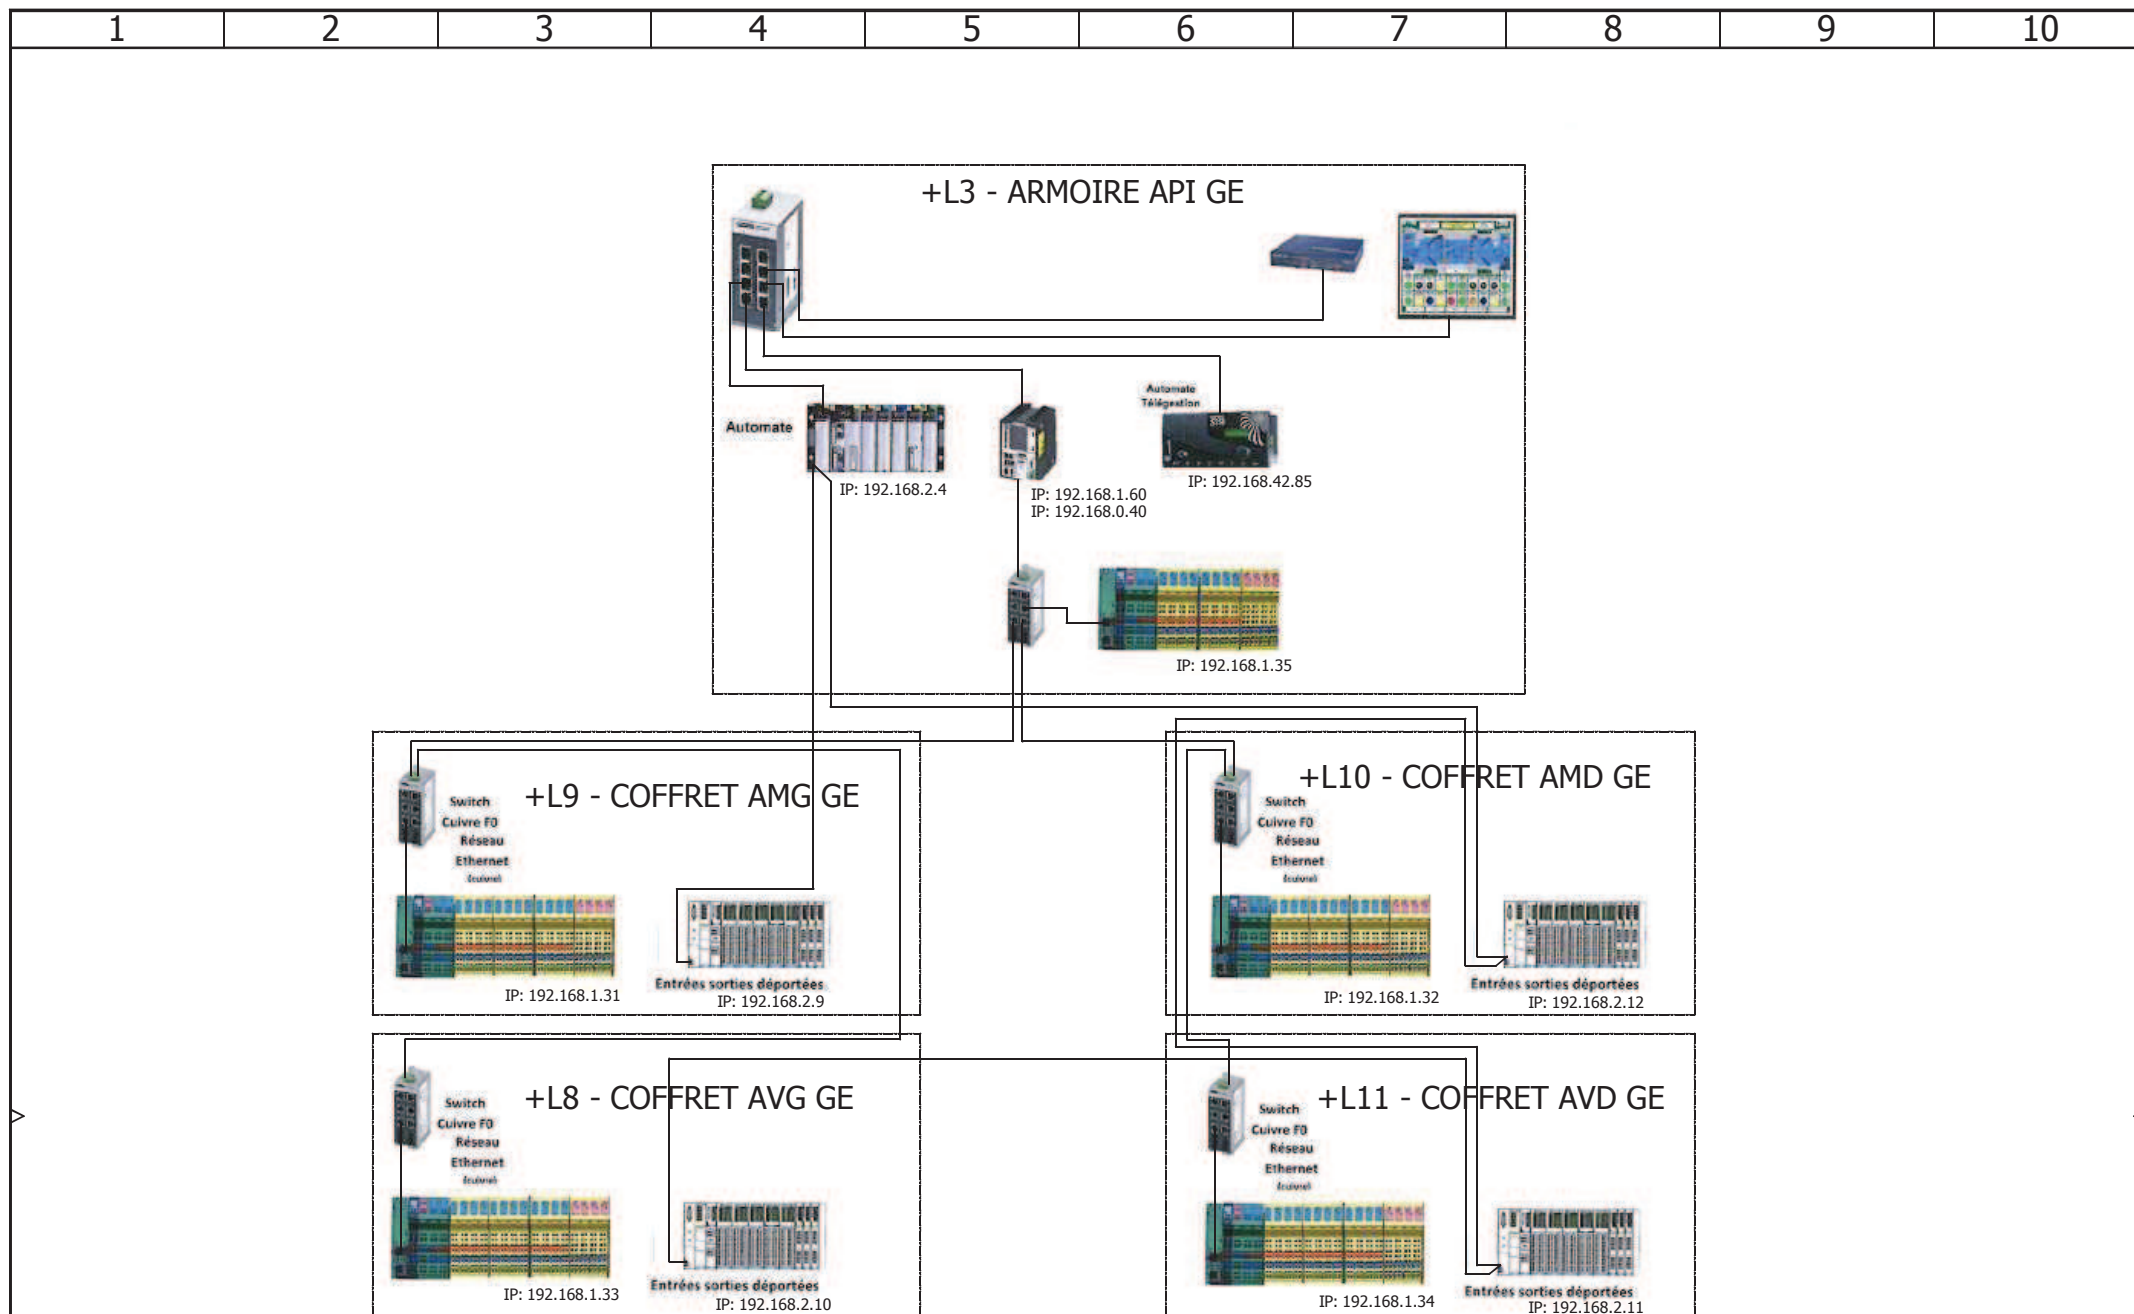


ARCHITECTURE RESEAU


IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				08

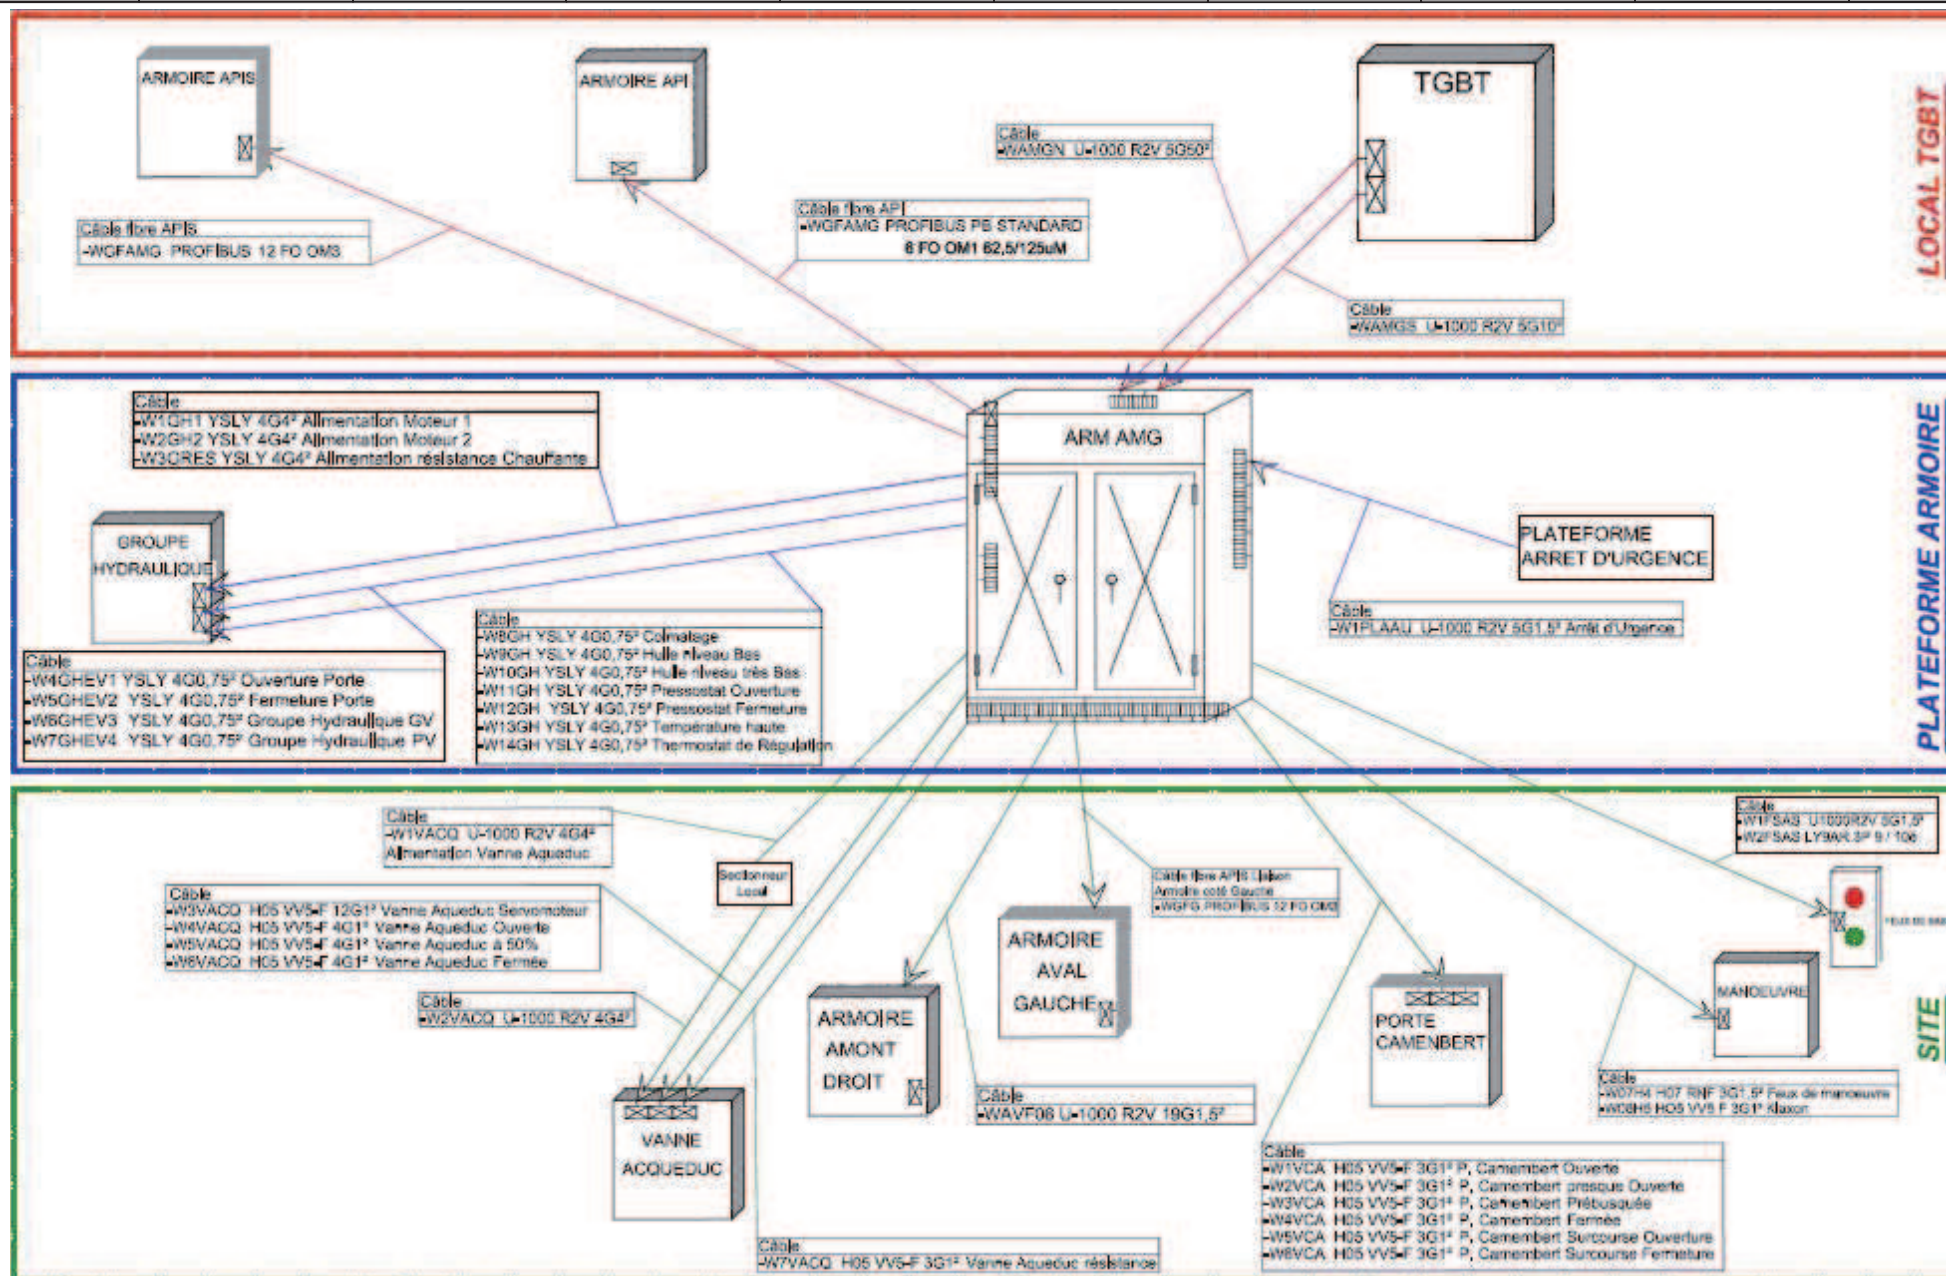

SYNOPTIQUE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				09

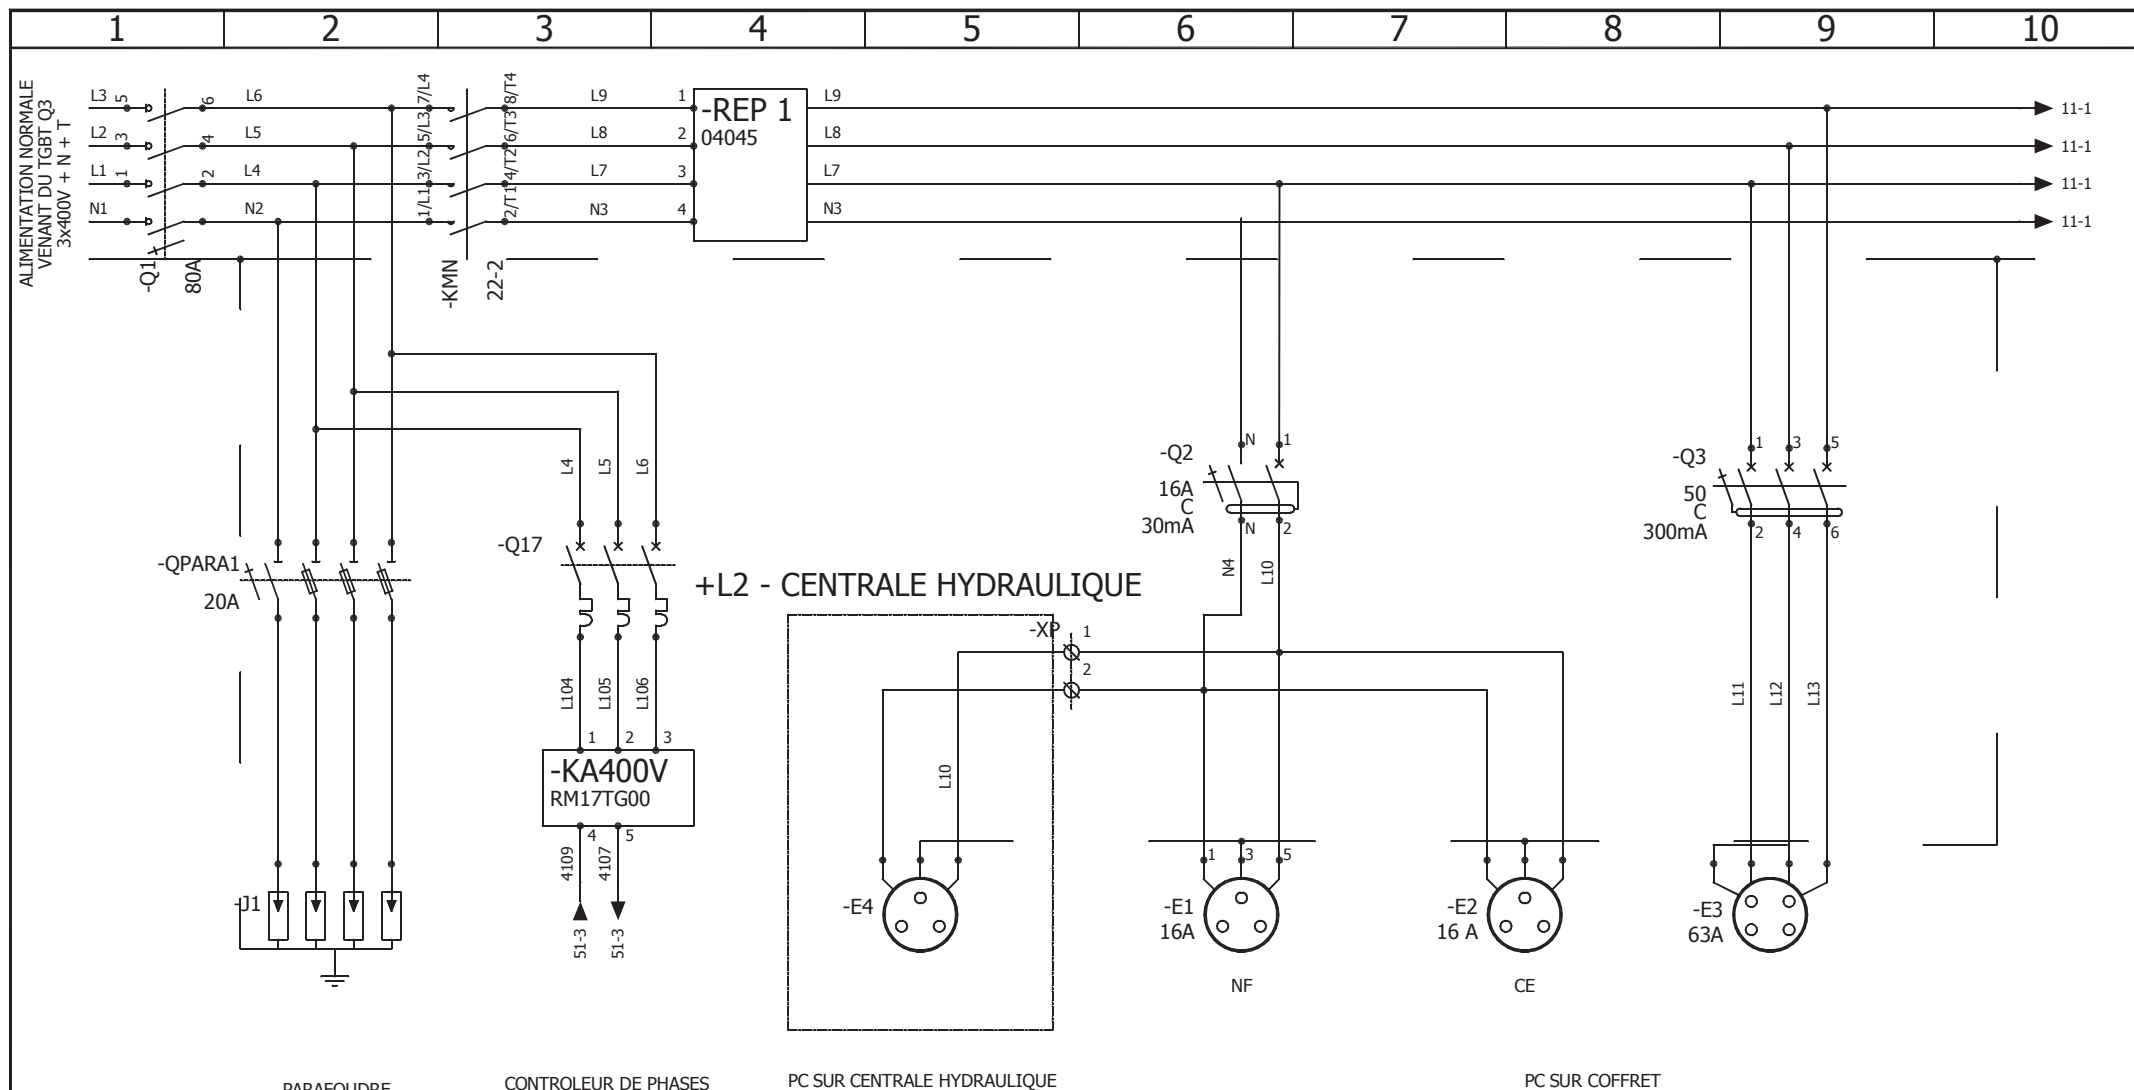

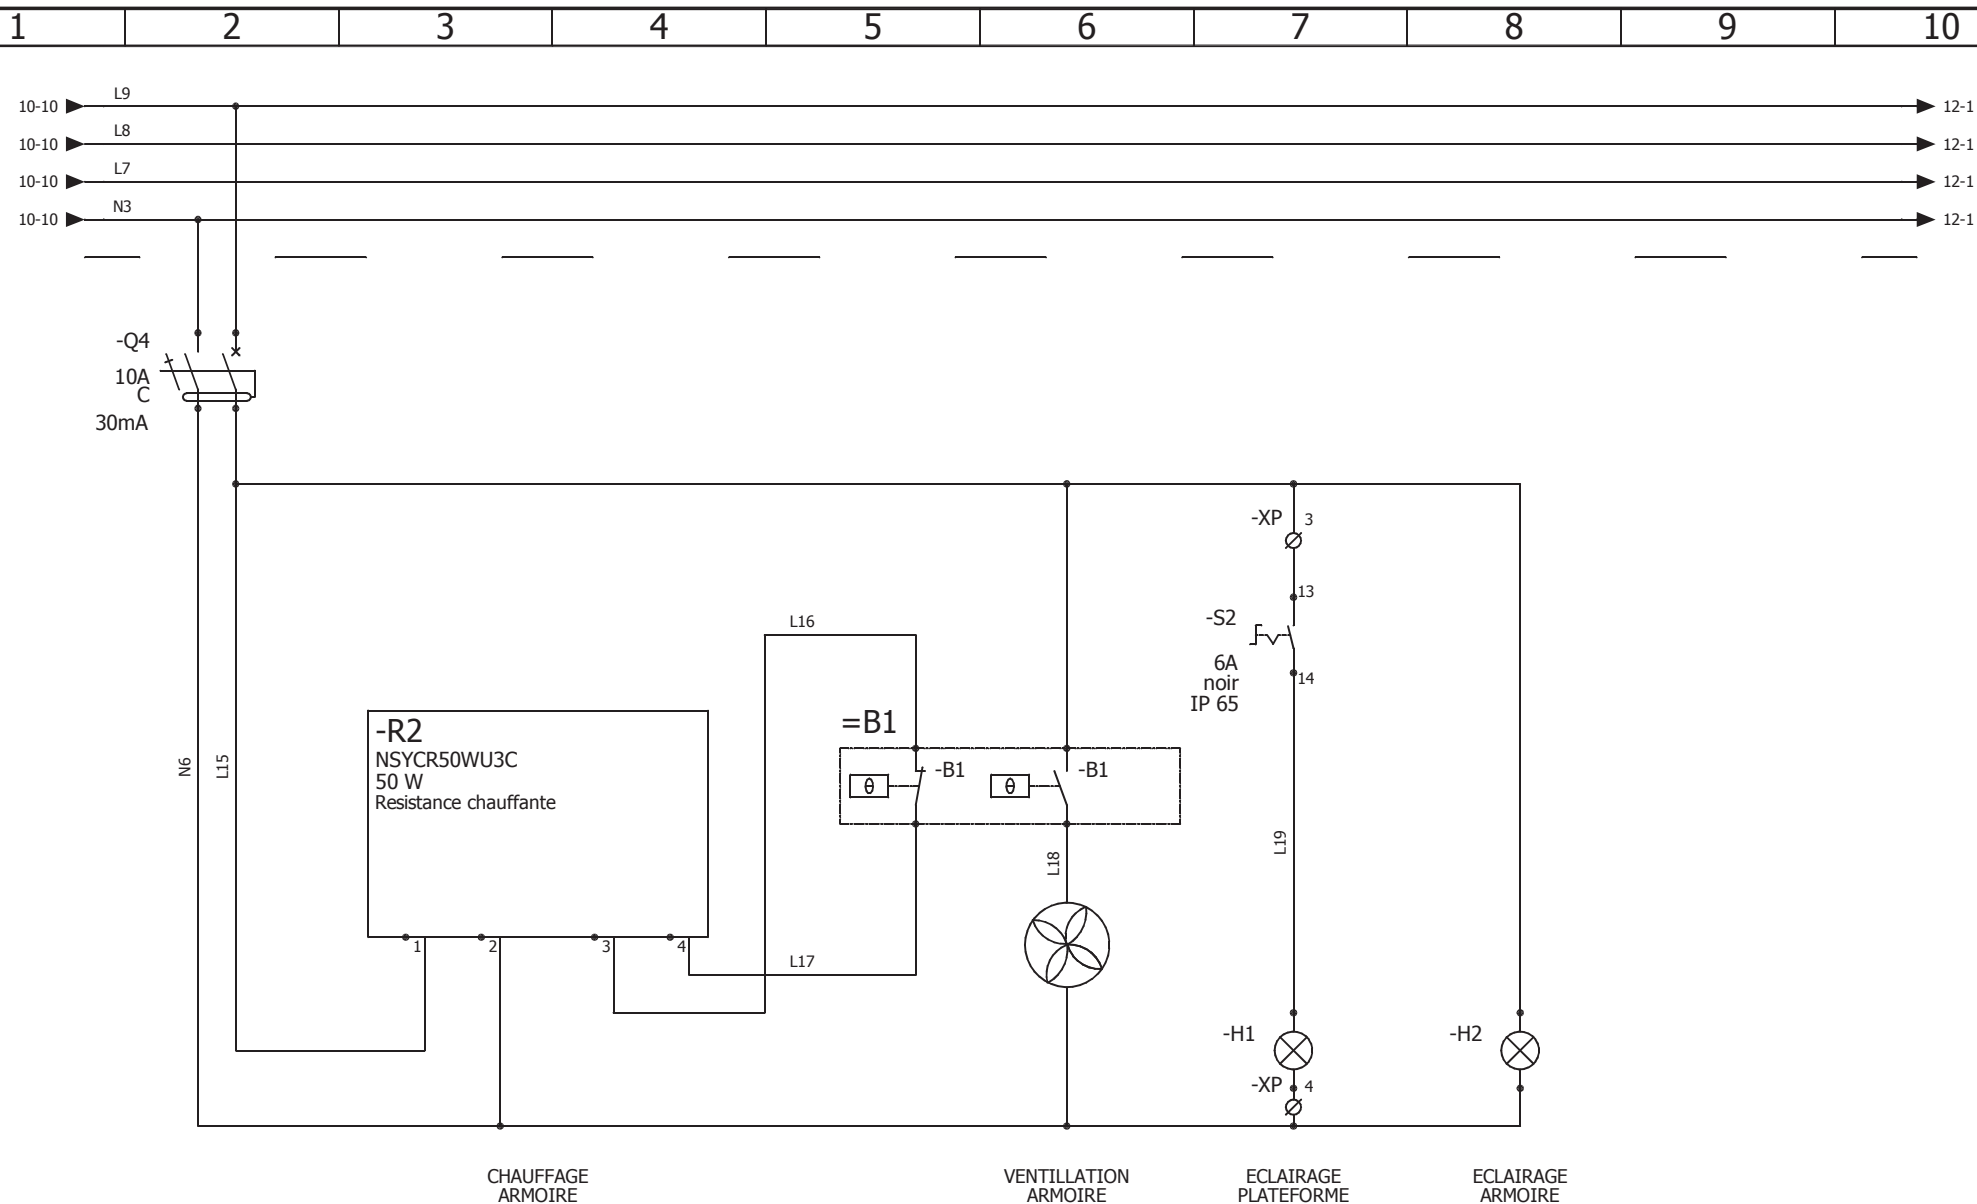

SERVITUDE


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				11

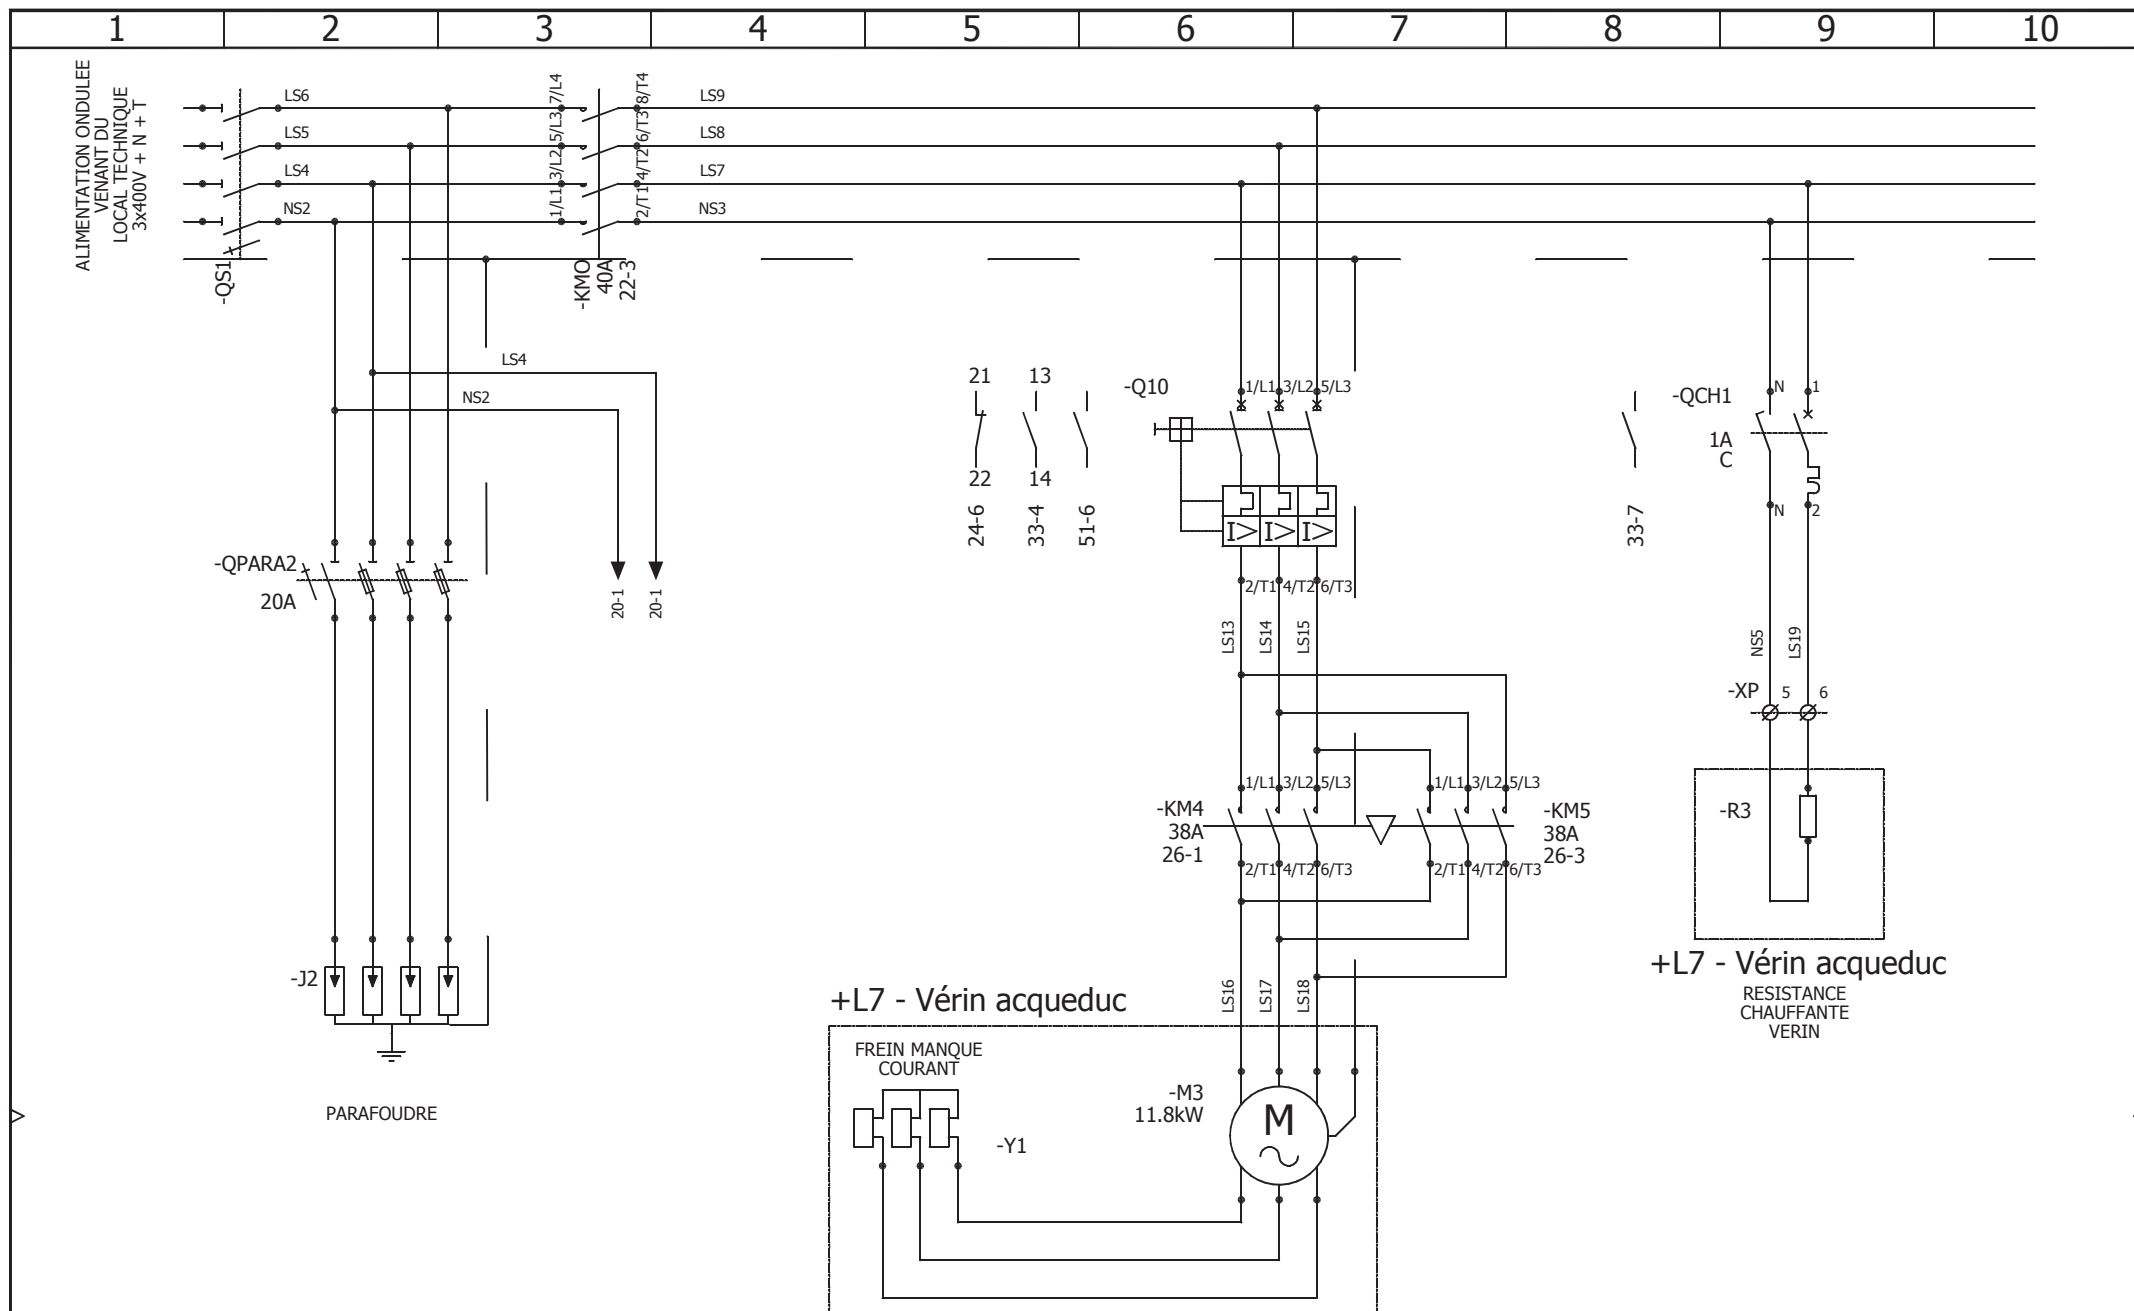


PUISSANCE VERIN AQUEDEC

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				13

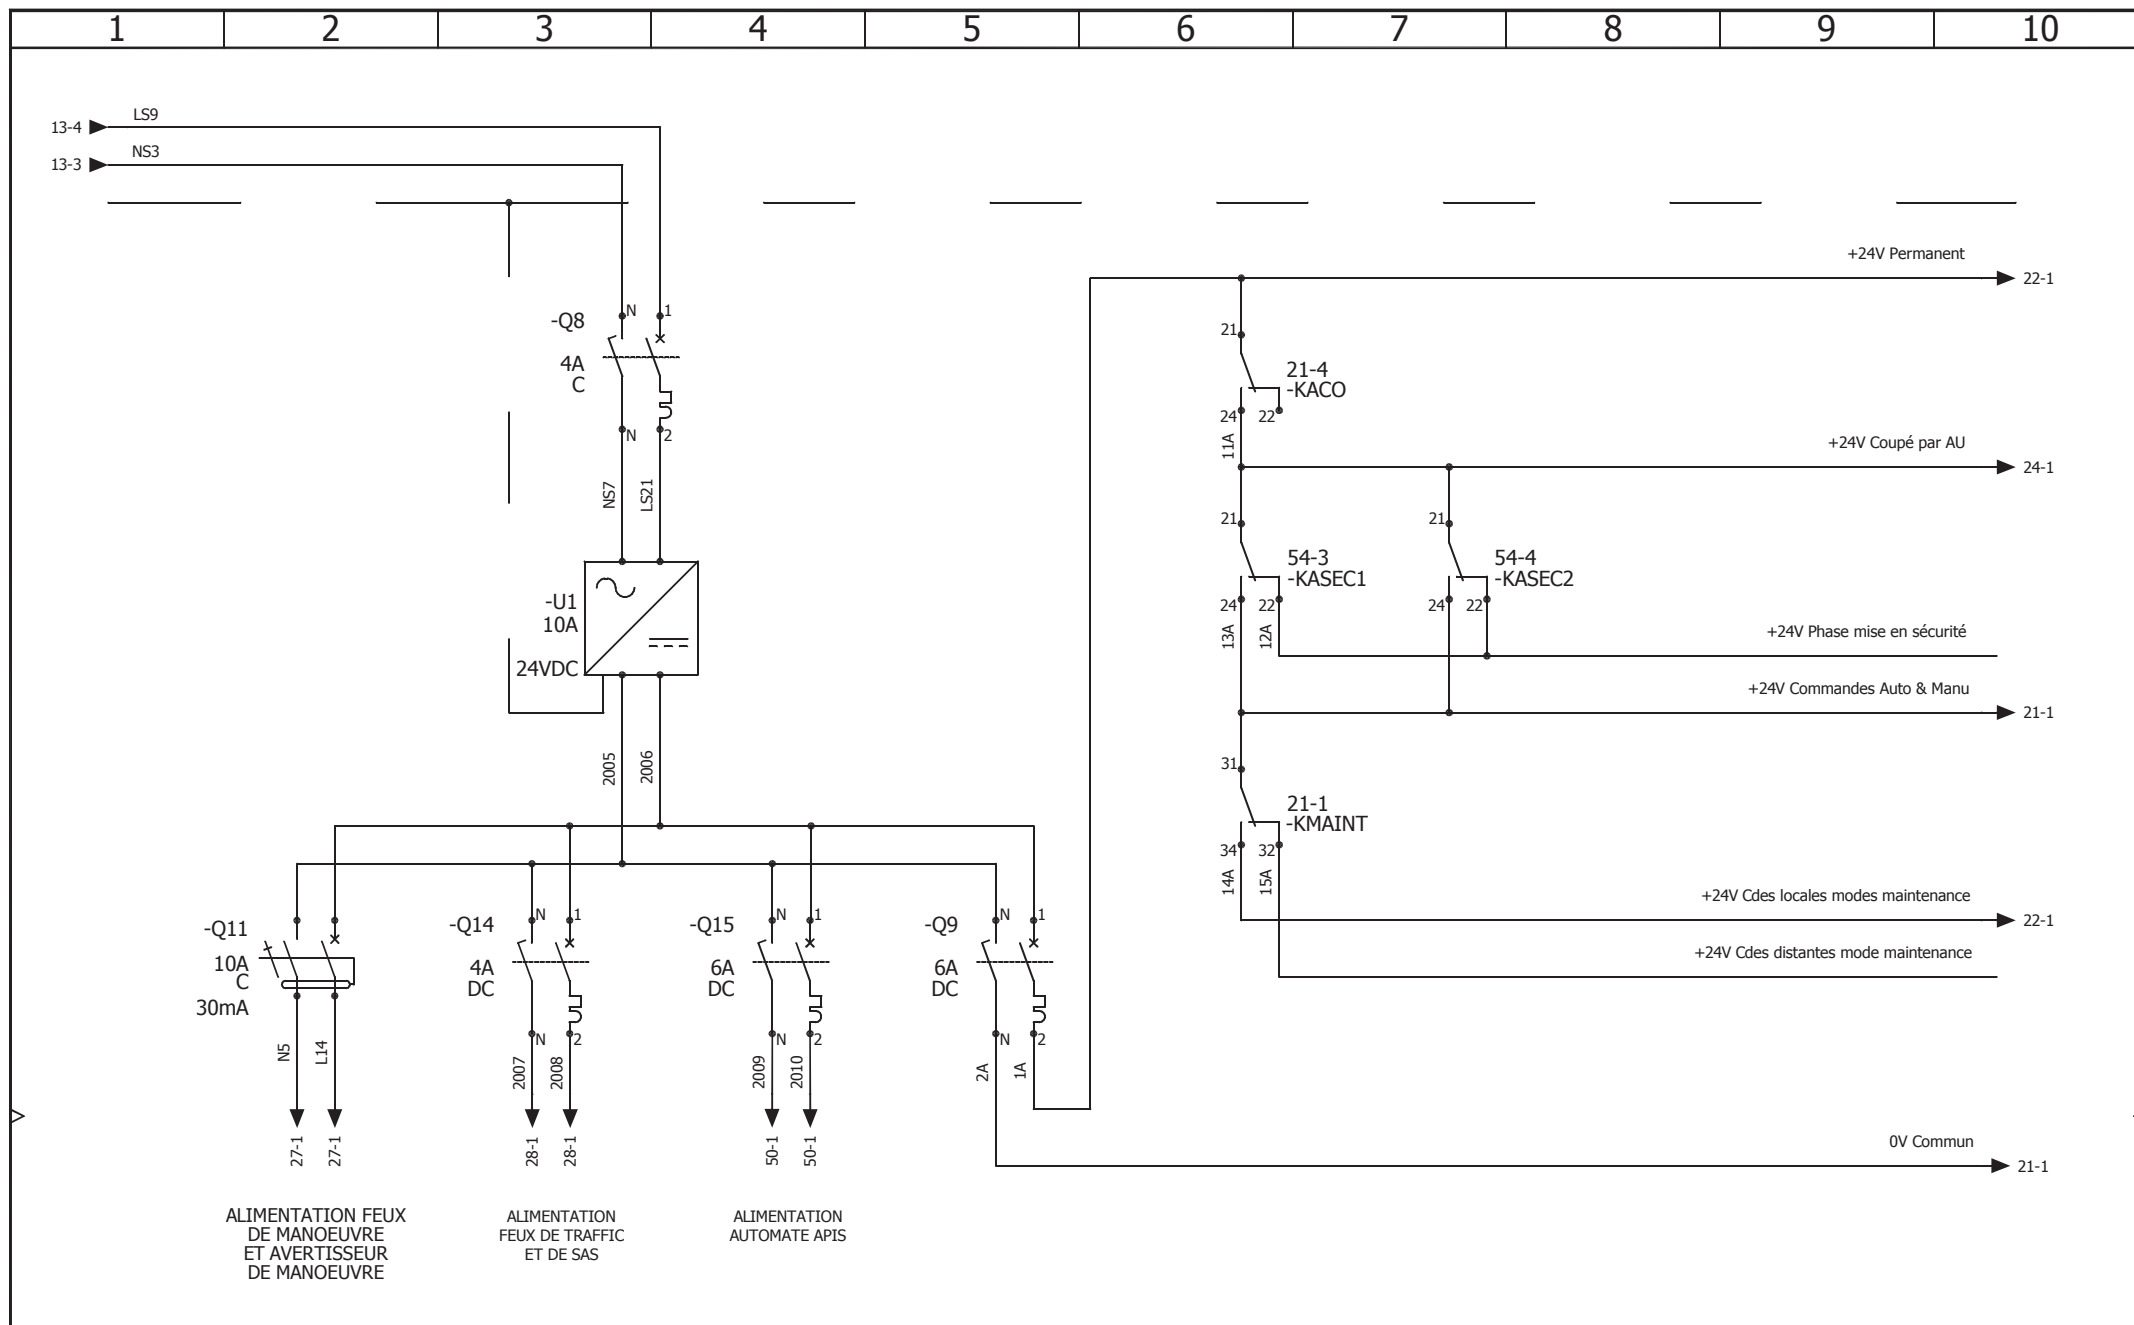

ALIMENTATION FEUX
DE MANOEUVRE
ET AVERTISSEUR
DE MANOEUVRE

ALIMENTATION
FEUX DE TRAFIC
ET DE SAS

ALIMENTATION
AUTOMATE APIS



Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

ALIMENTATION 24VDC


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1

COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

INDICE				1
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	FOLIO
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	20
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	

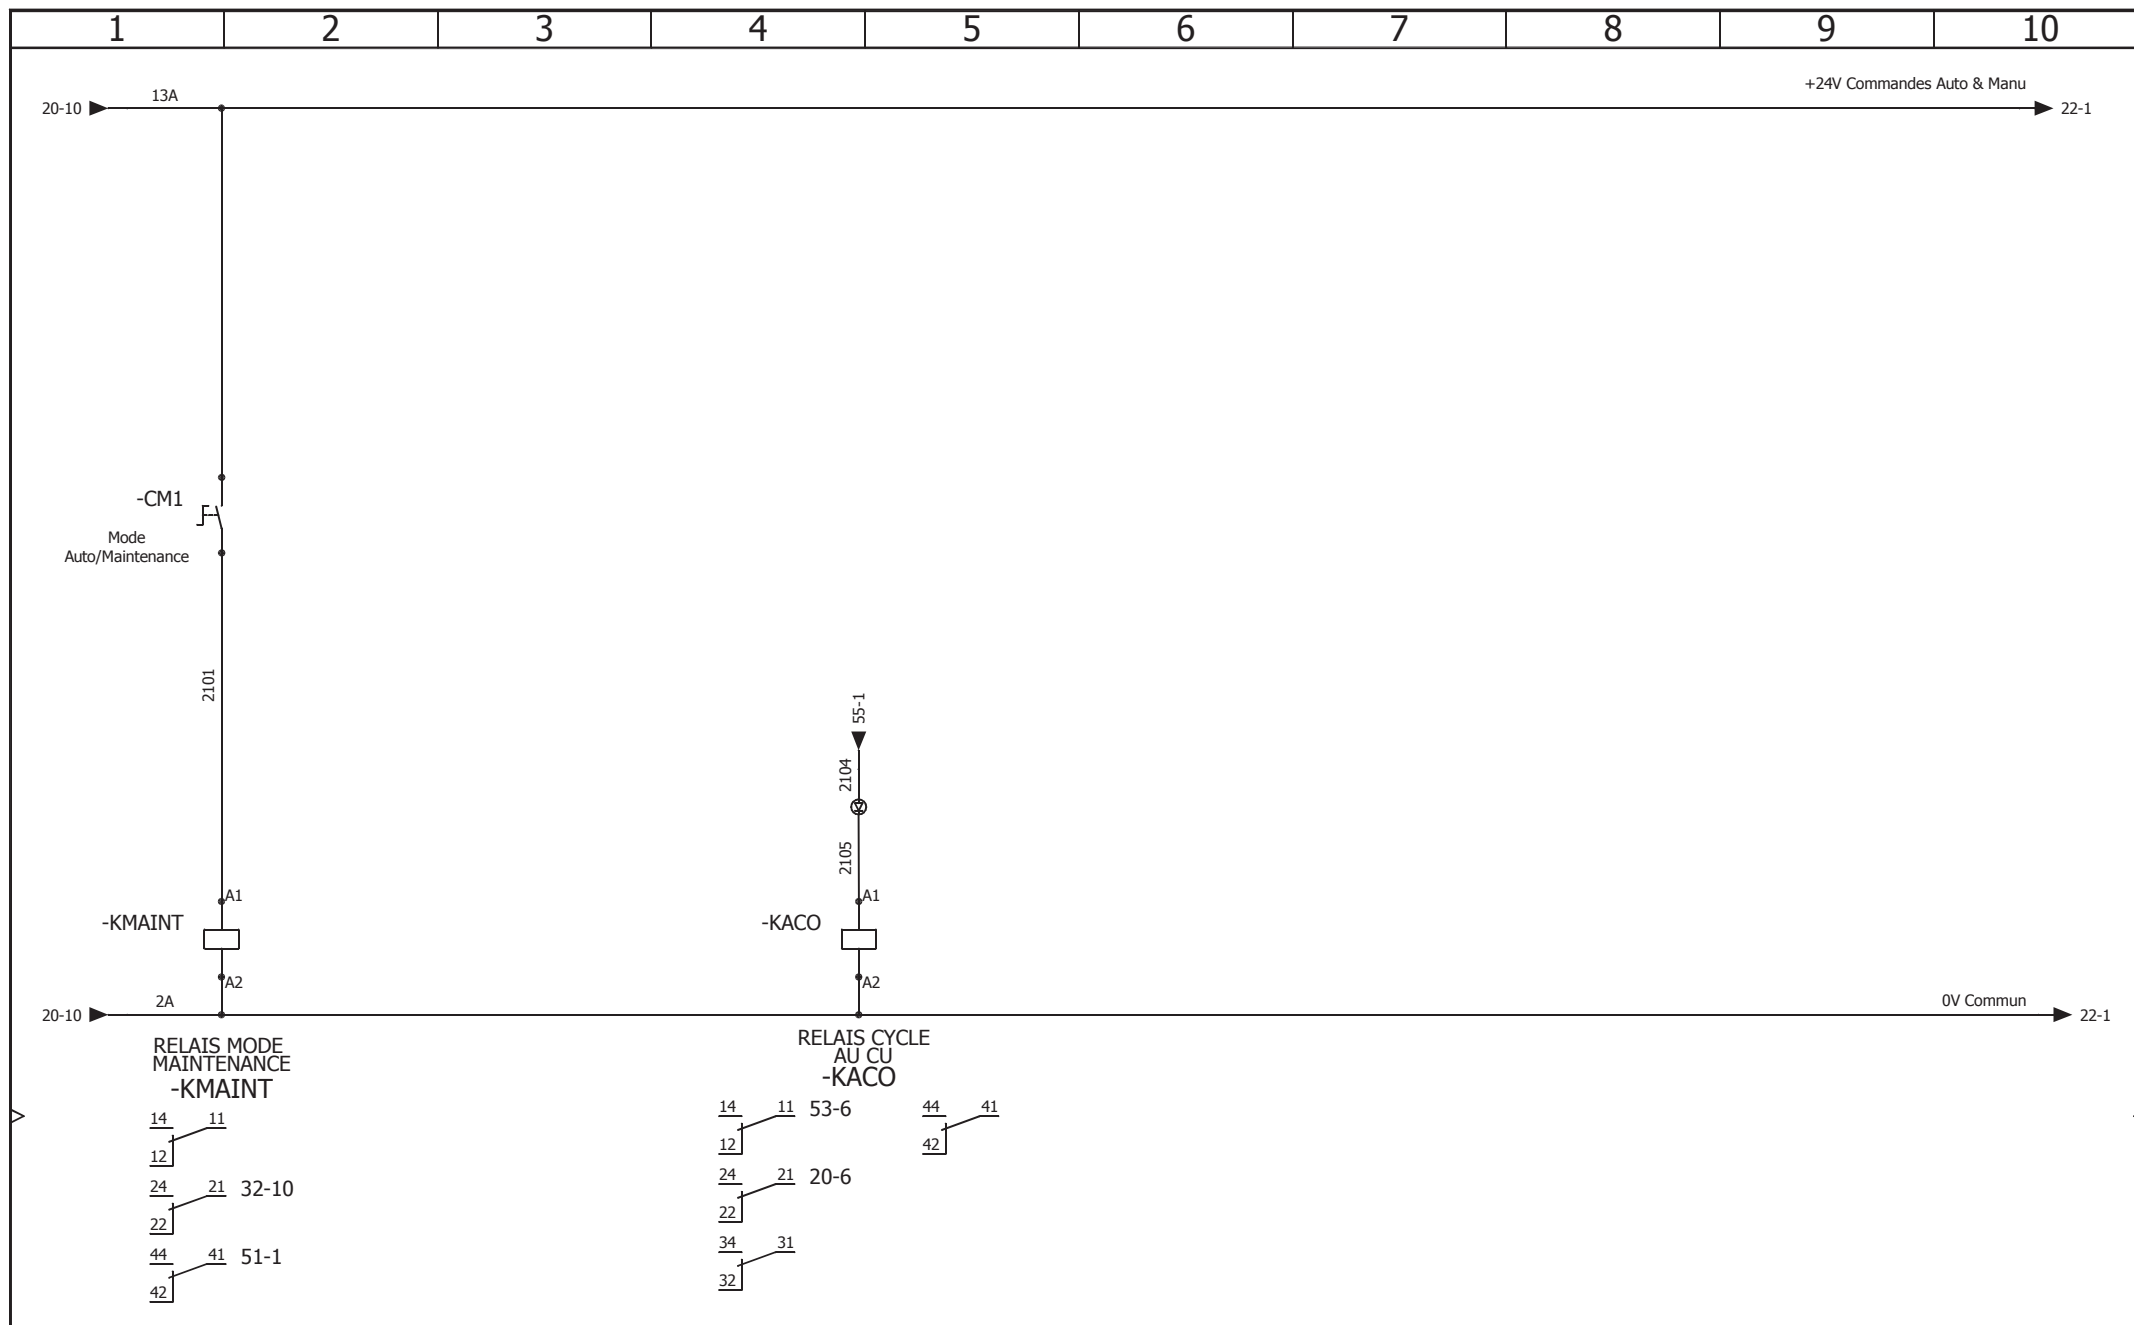


Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

MODE MAINTENANCE

N° D'AFFAIRE: E06013/13


LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				21

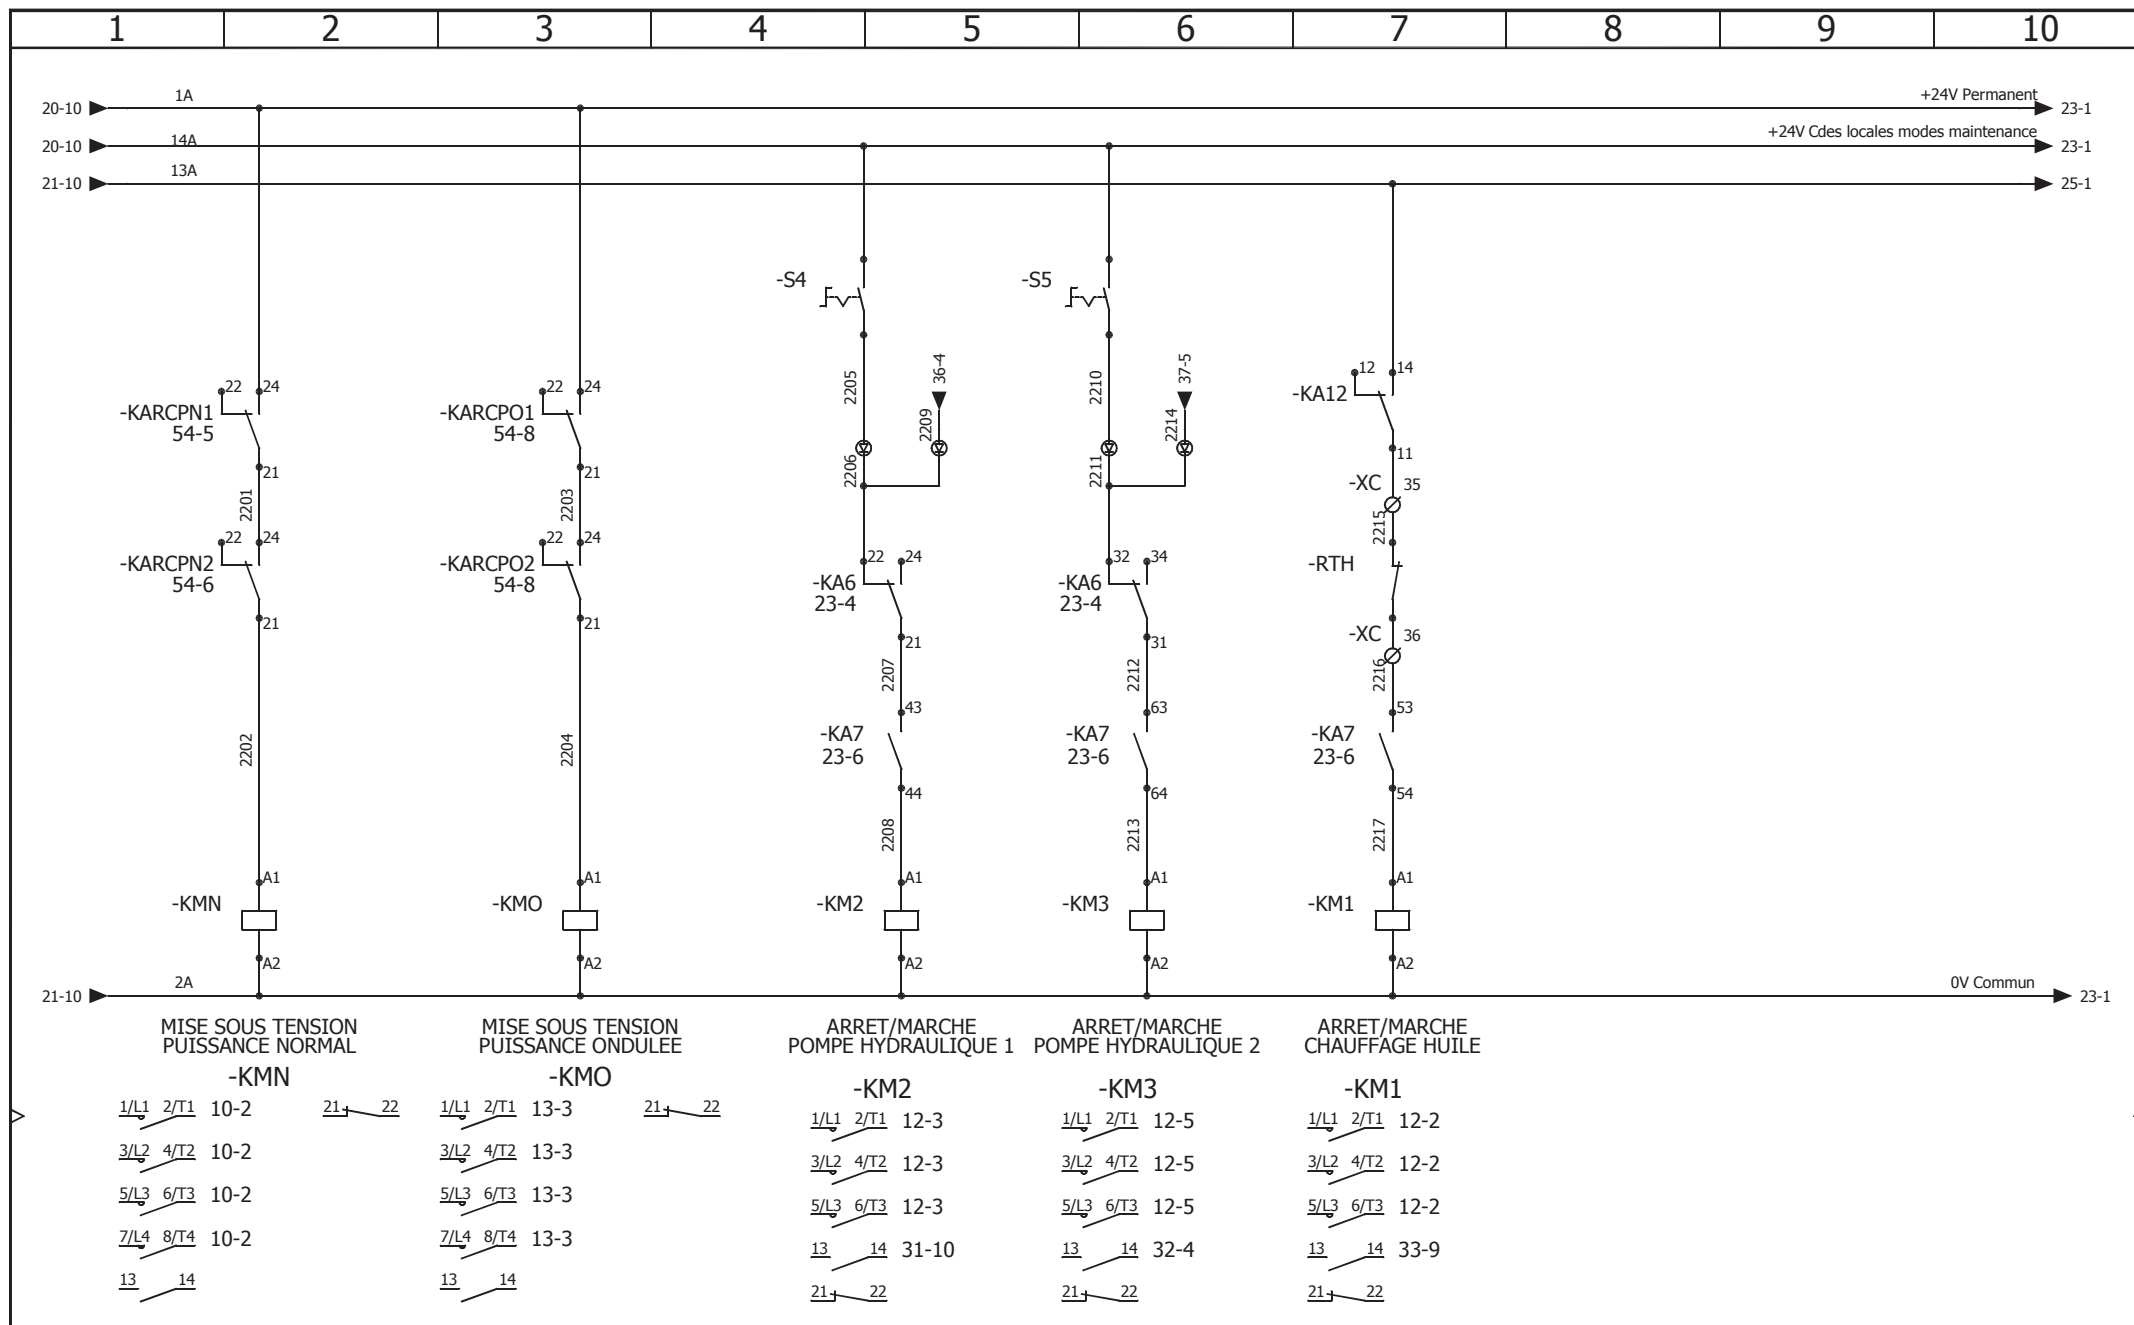


<p>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</p>	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU			INDICE
				1
	LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			FOLIO
				22


IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
Donnée utilisateur 1		Donnée utilisateur 2	

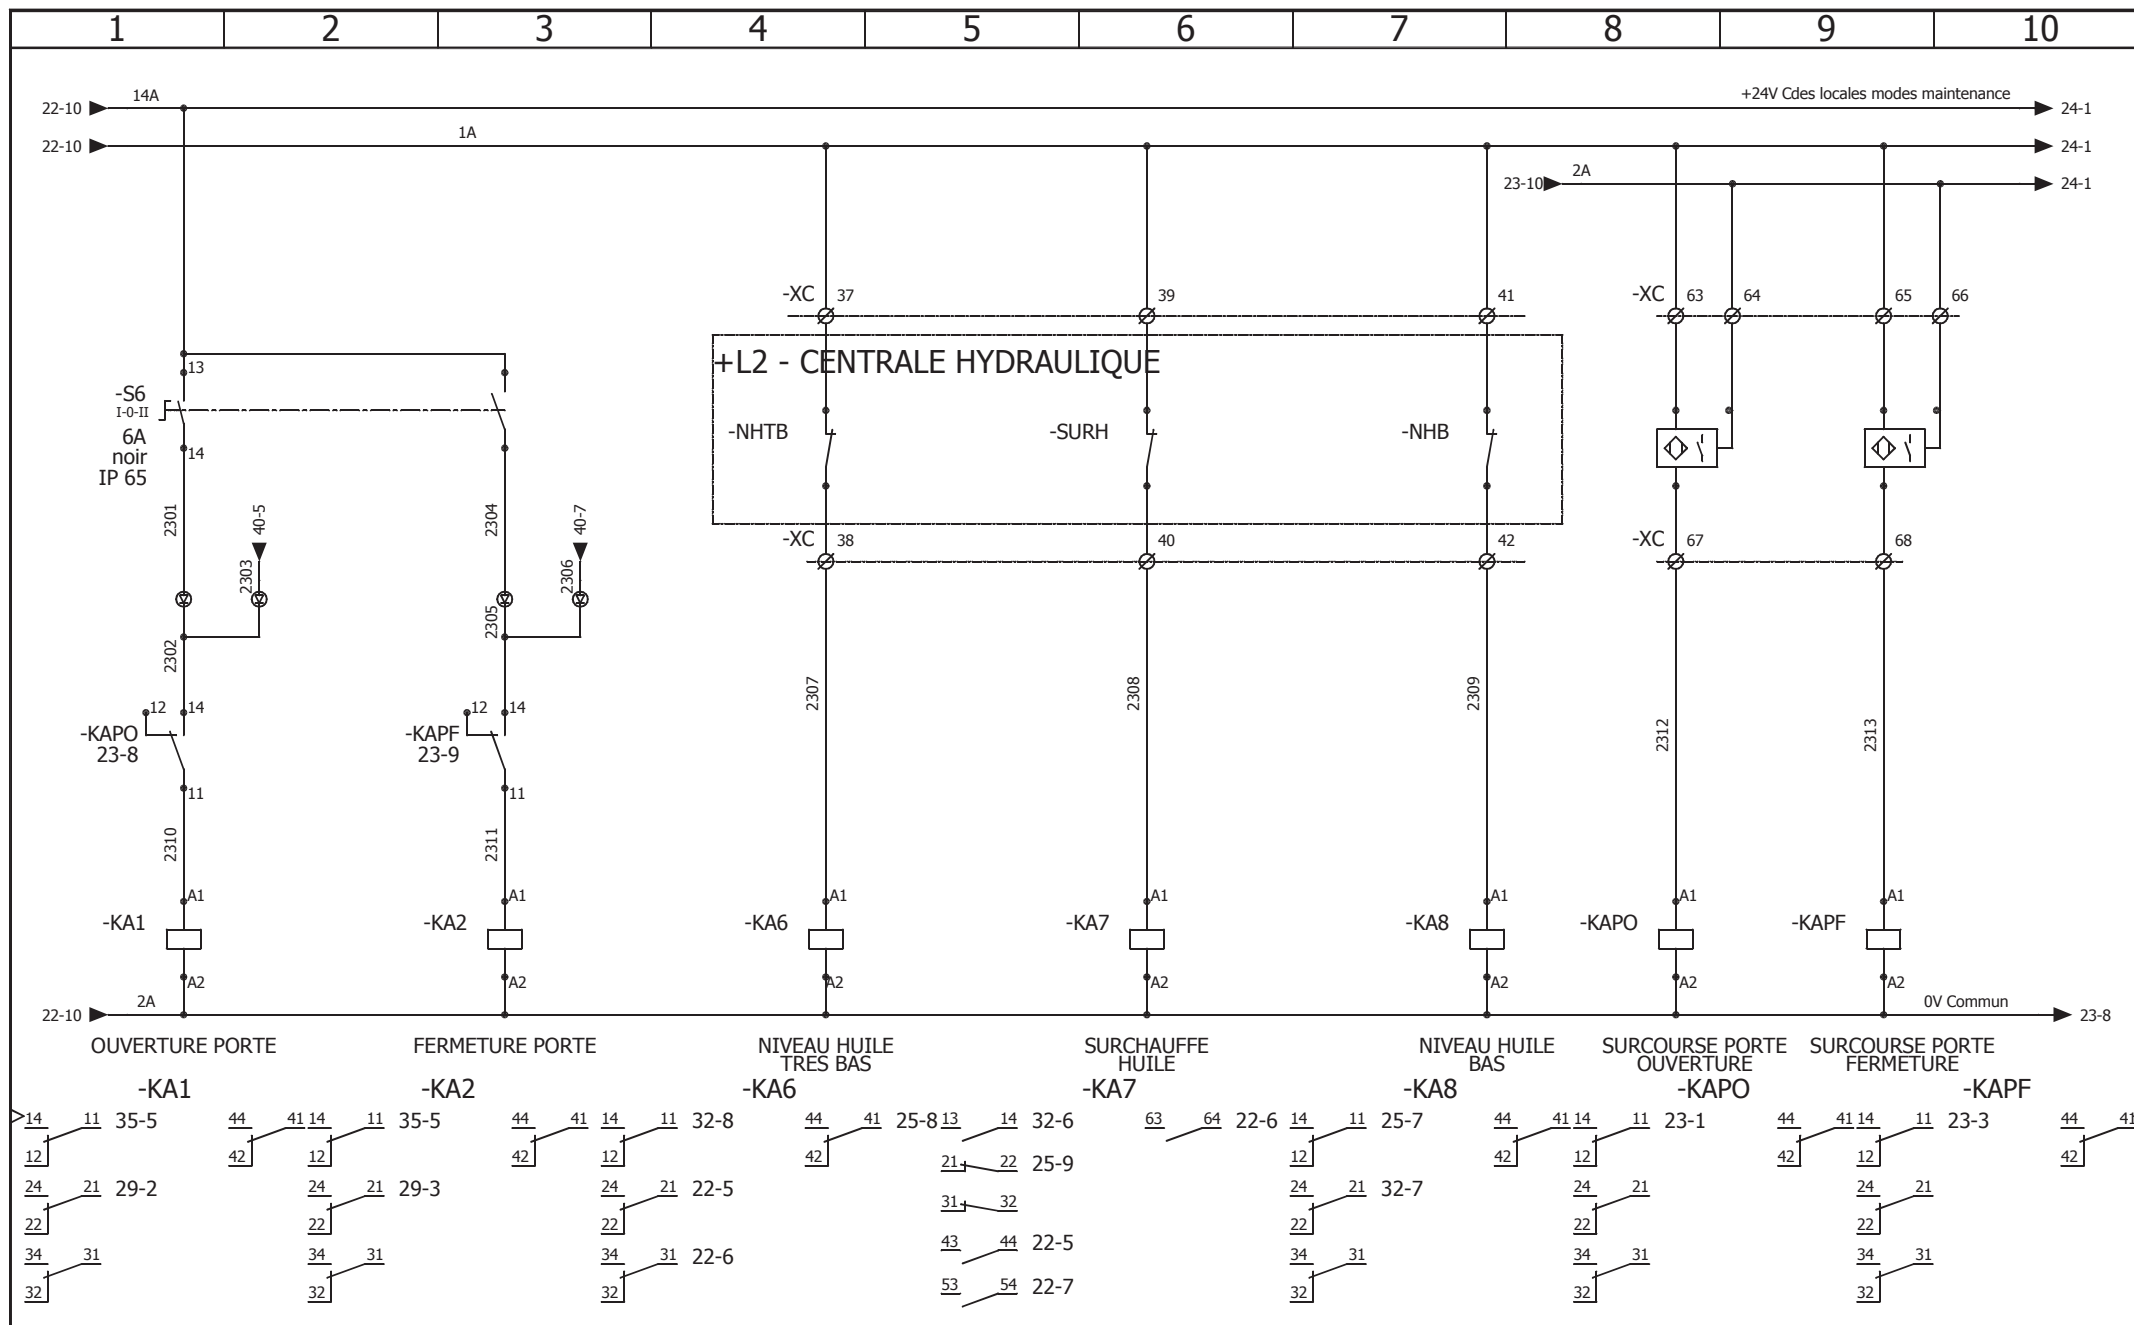


 PARISOT ELECTRICITE S.A.S Groupe COFINELEC ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 pariset.elec@wanadoo.fr	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU				INDICE	
	1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1	
	0	23/08/2013	a.meiss		FOLIO	
	IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		23
	Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		

N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE
-------------------------	------------------	------------------------------------

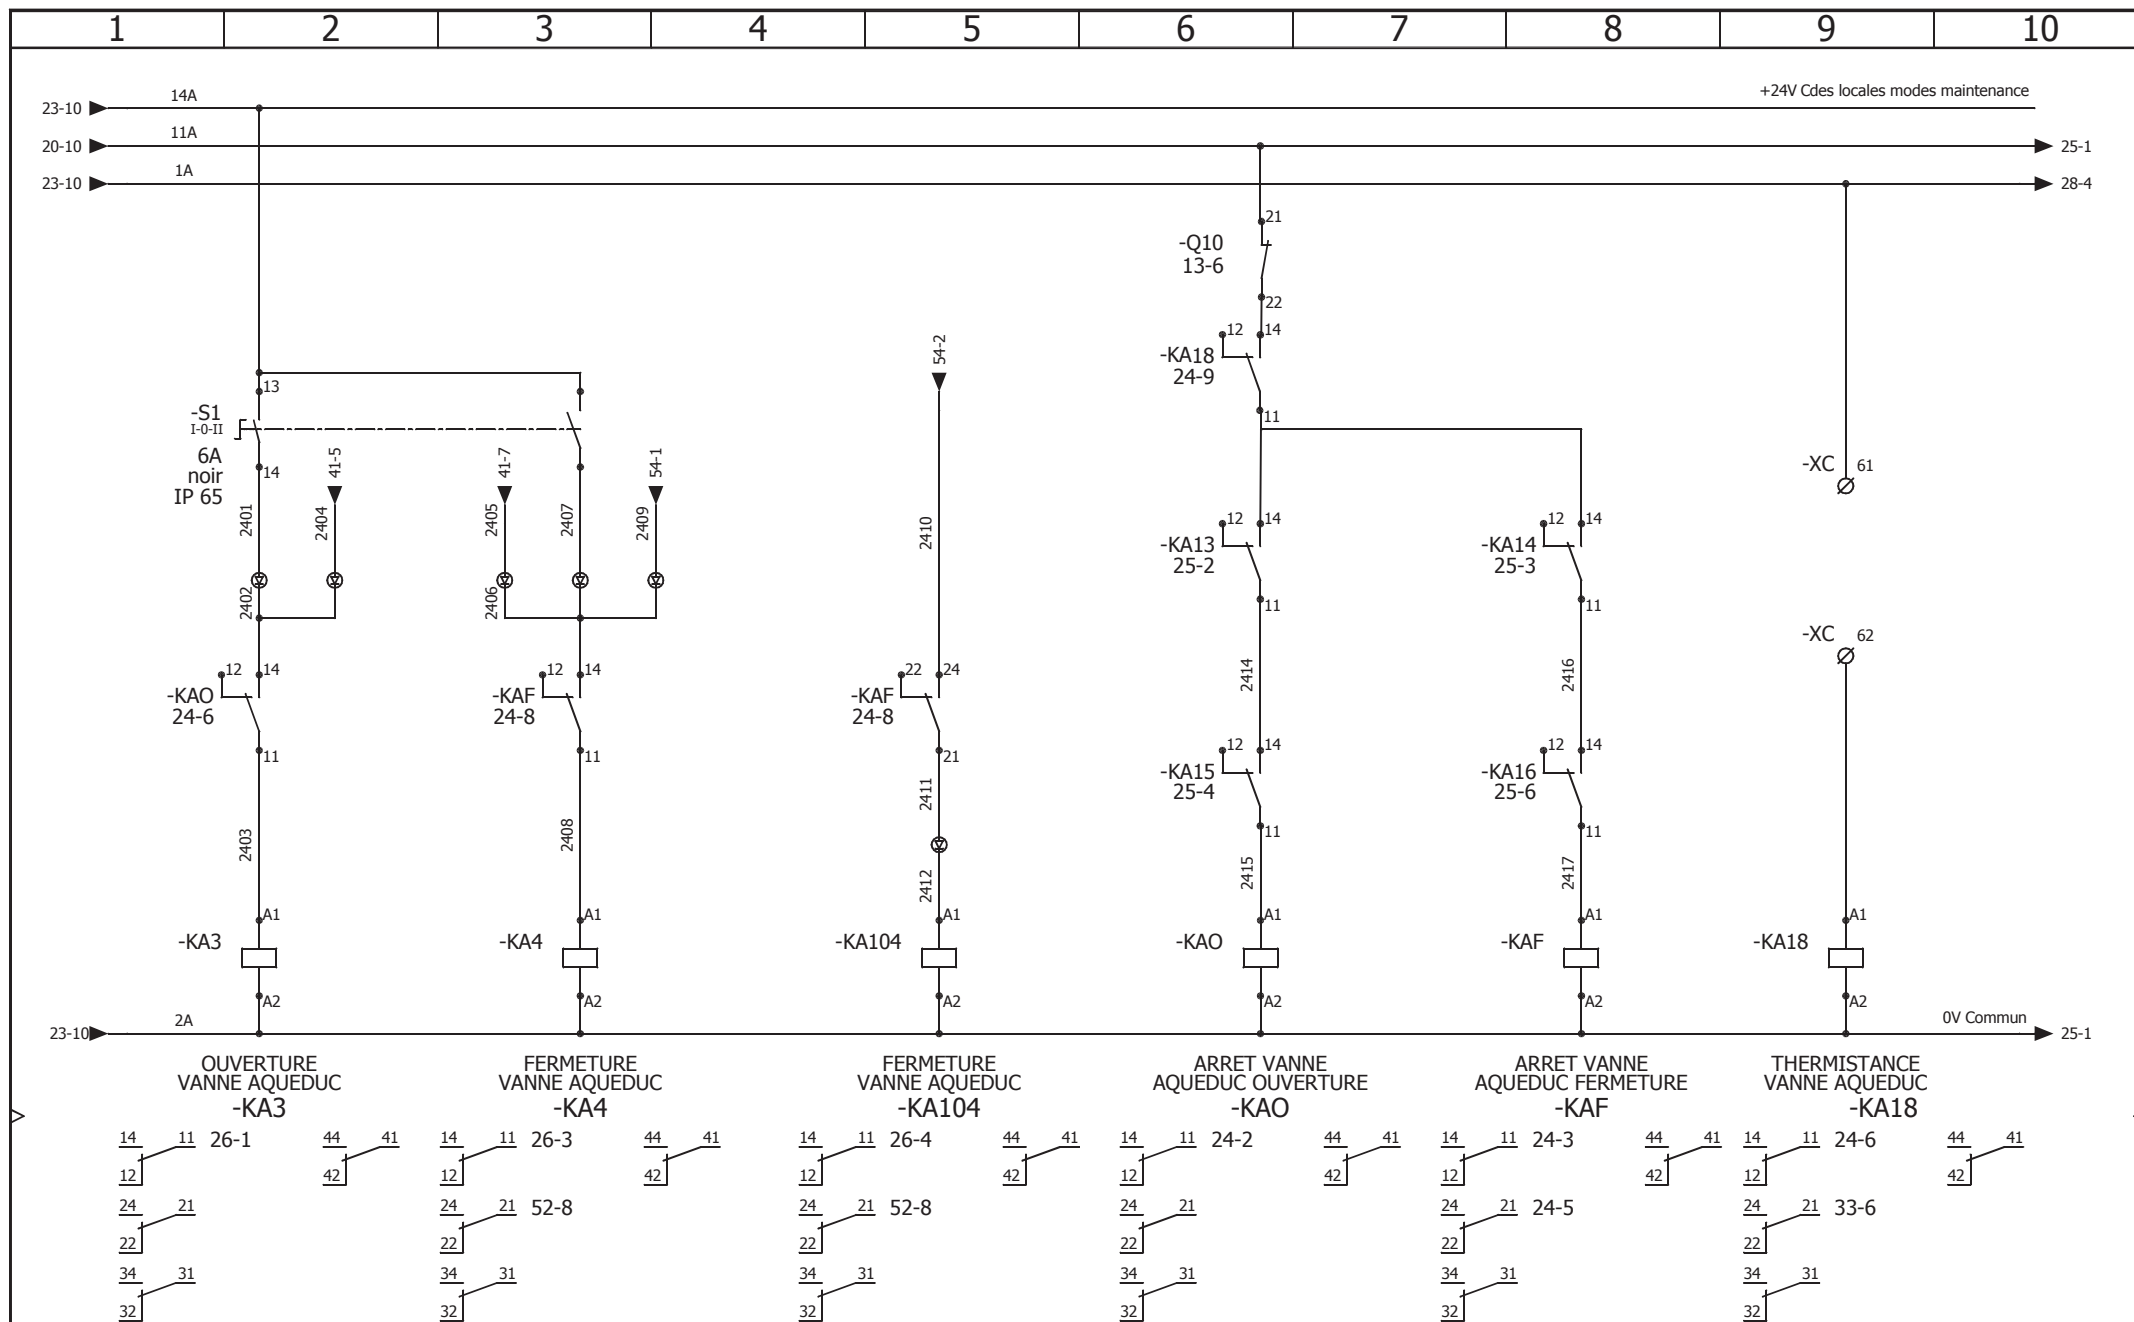

 <div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S Groupe COFINELEC ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div>	Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr	TELECOMMANDE MODE AUTO/MANU						INDICE	
		1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier		1		
		0	23/08/2013	a.meiss					
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		FOLIO		
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE				Donnée utilisateur 1		Donnée utilisateur 2	24

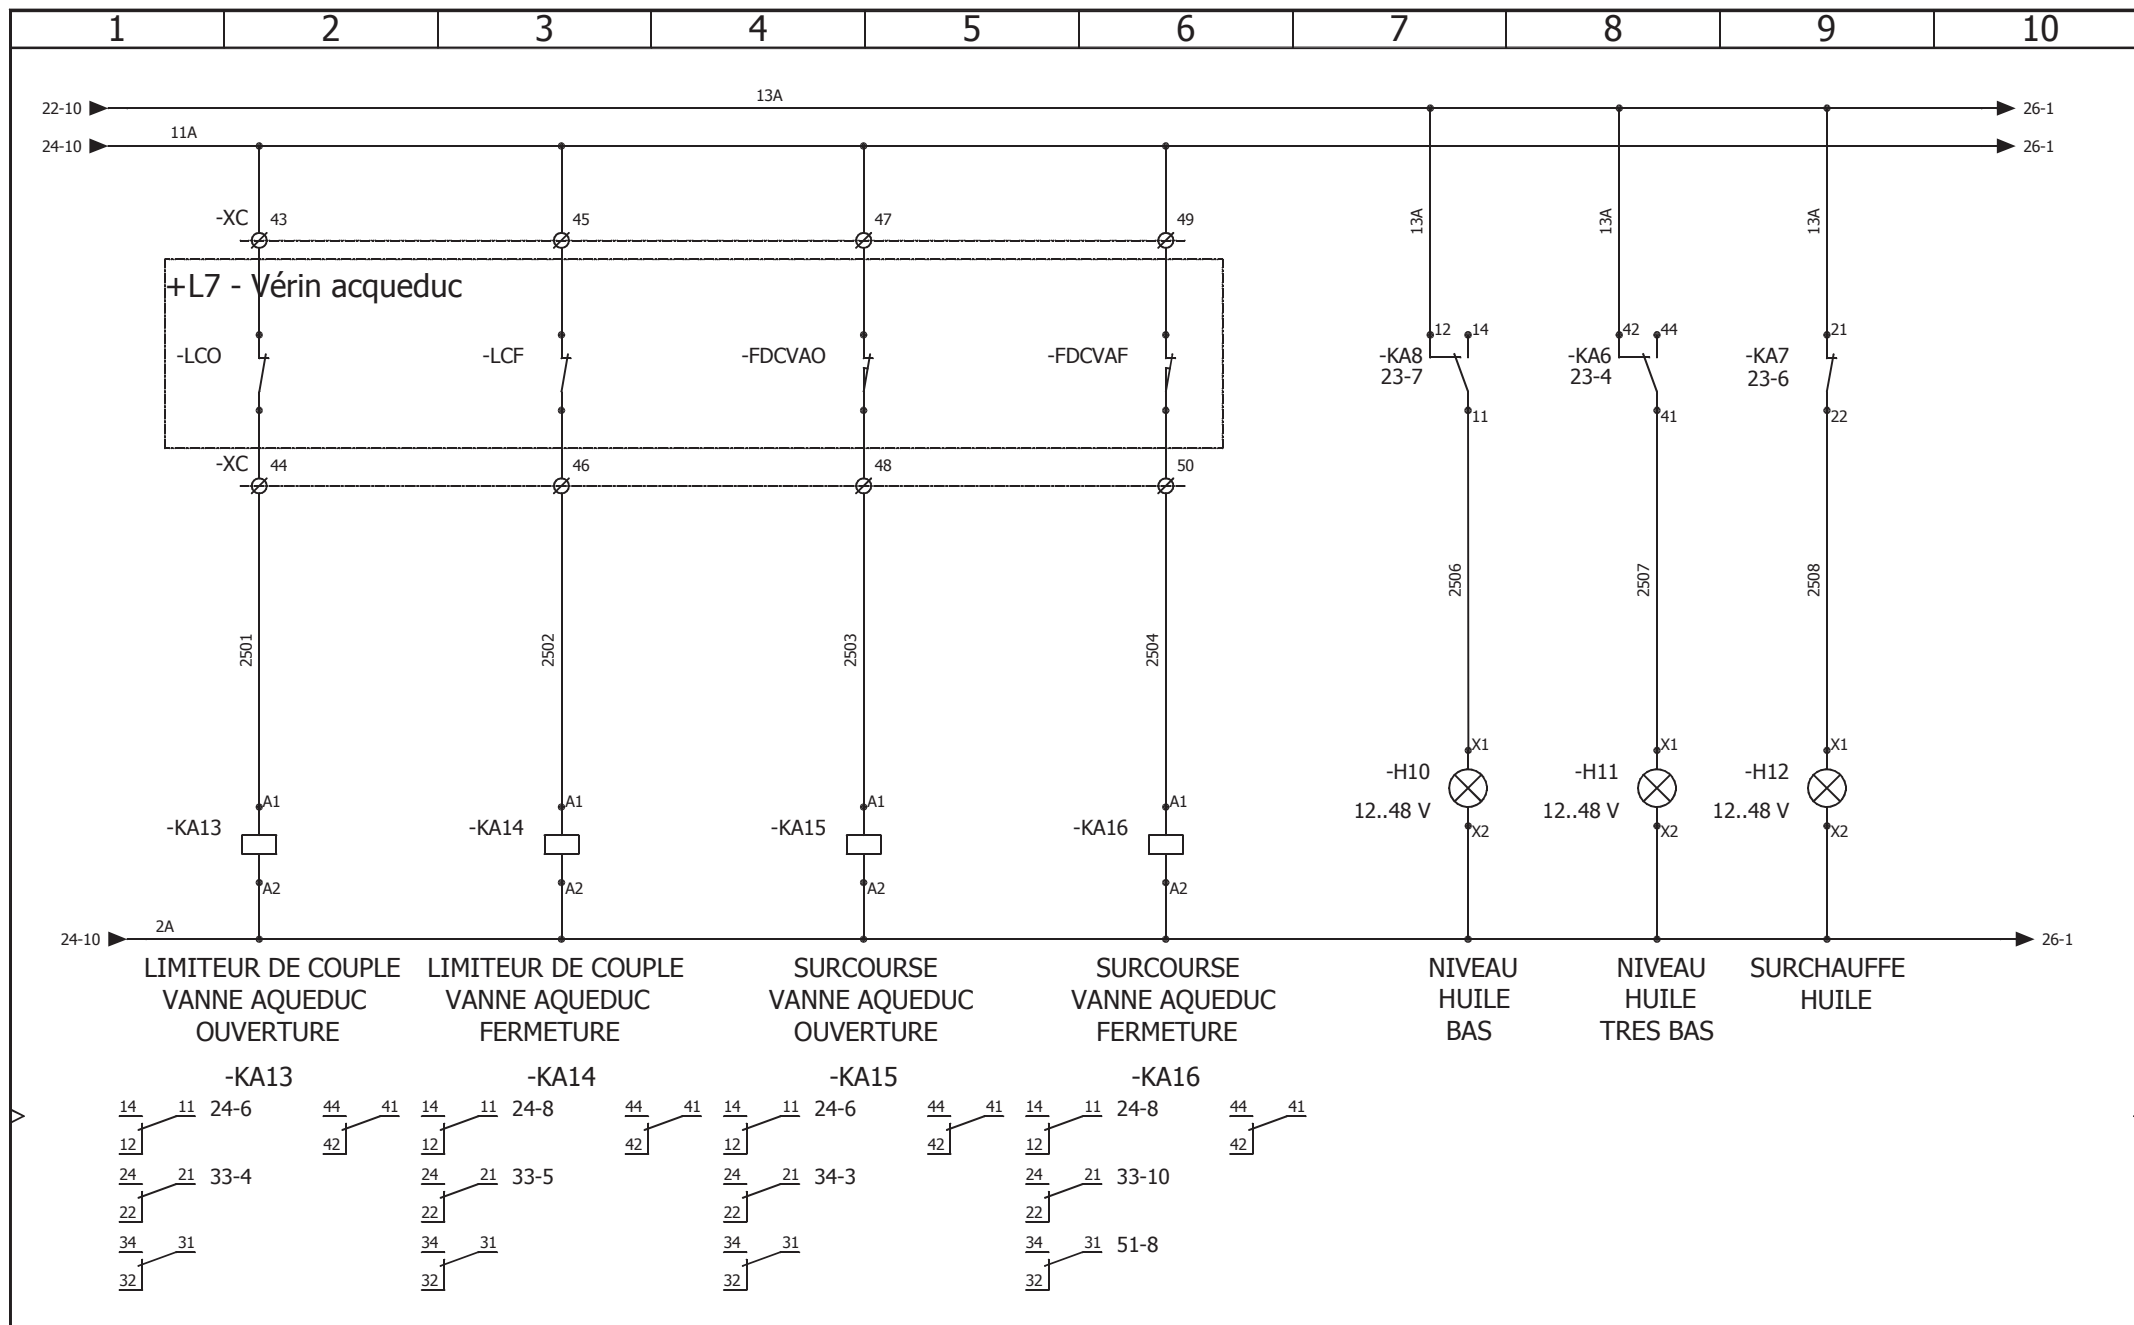

TELECOMMANDE


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION:

L1


COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1				FOLIO
Donnée utilisateur 2				25

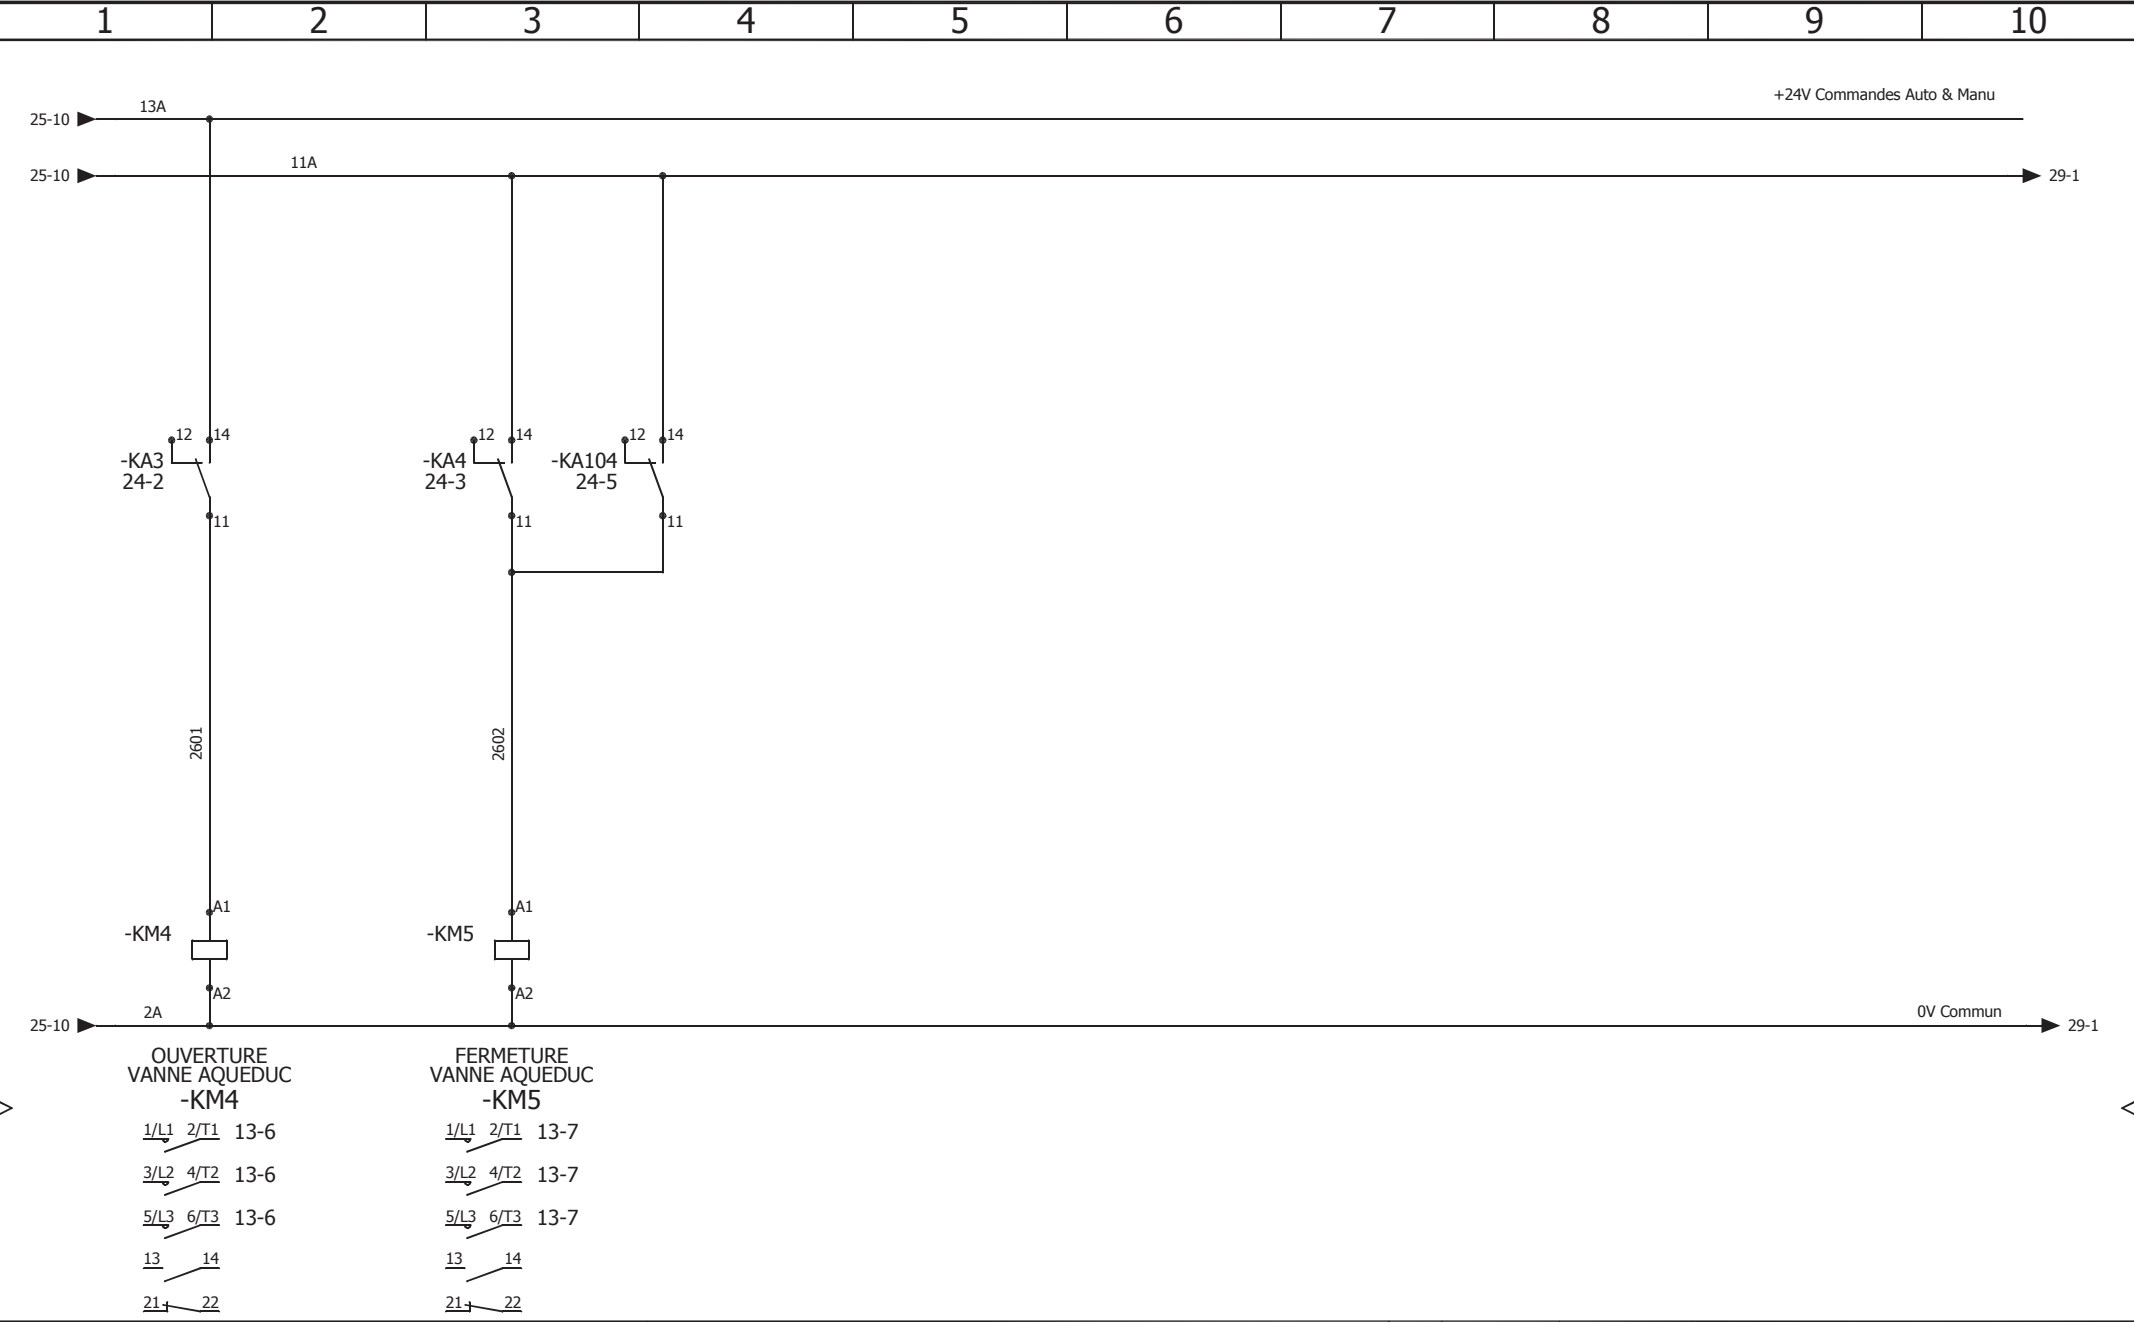

<div><div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div><div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisol.elec@wanadoo.fr</div></div></div>	TELECOMMANDE			INDICE	
				1	
	N° D'AFFAIRE: E06013/13			FOLIO	
	LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			26	

1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2

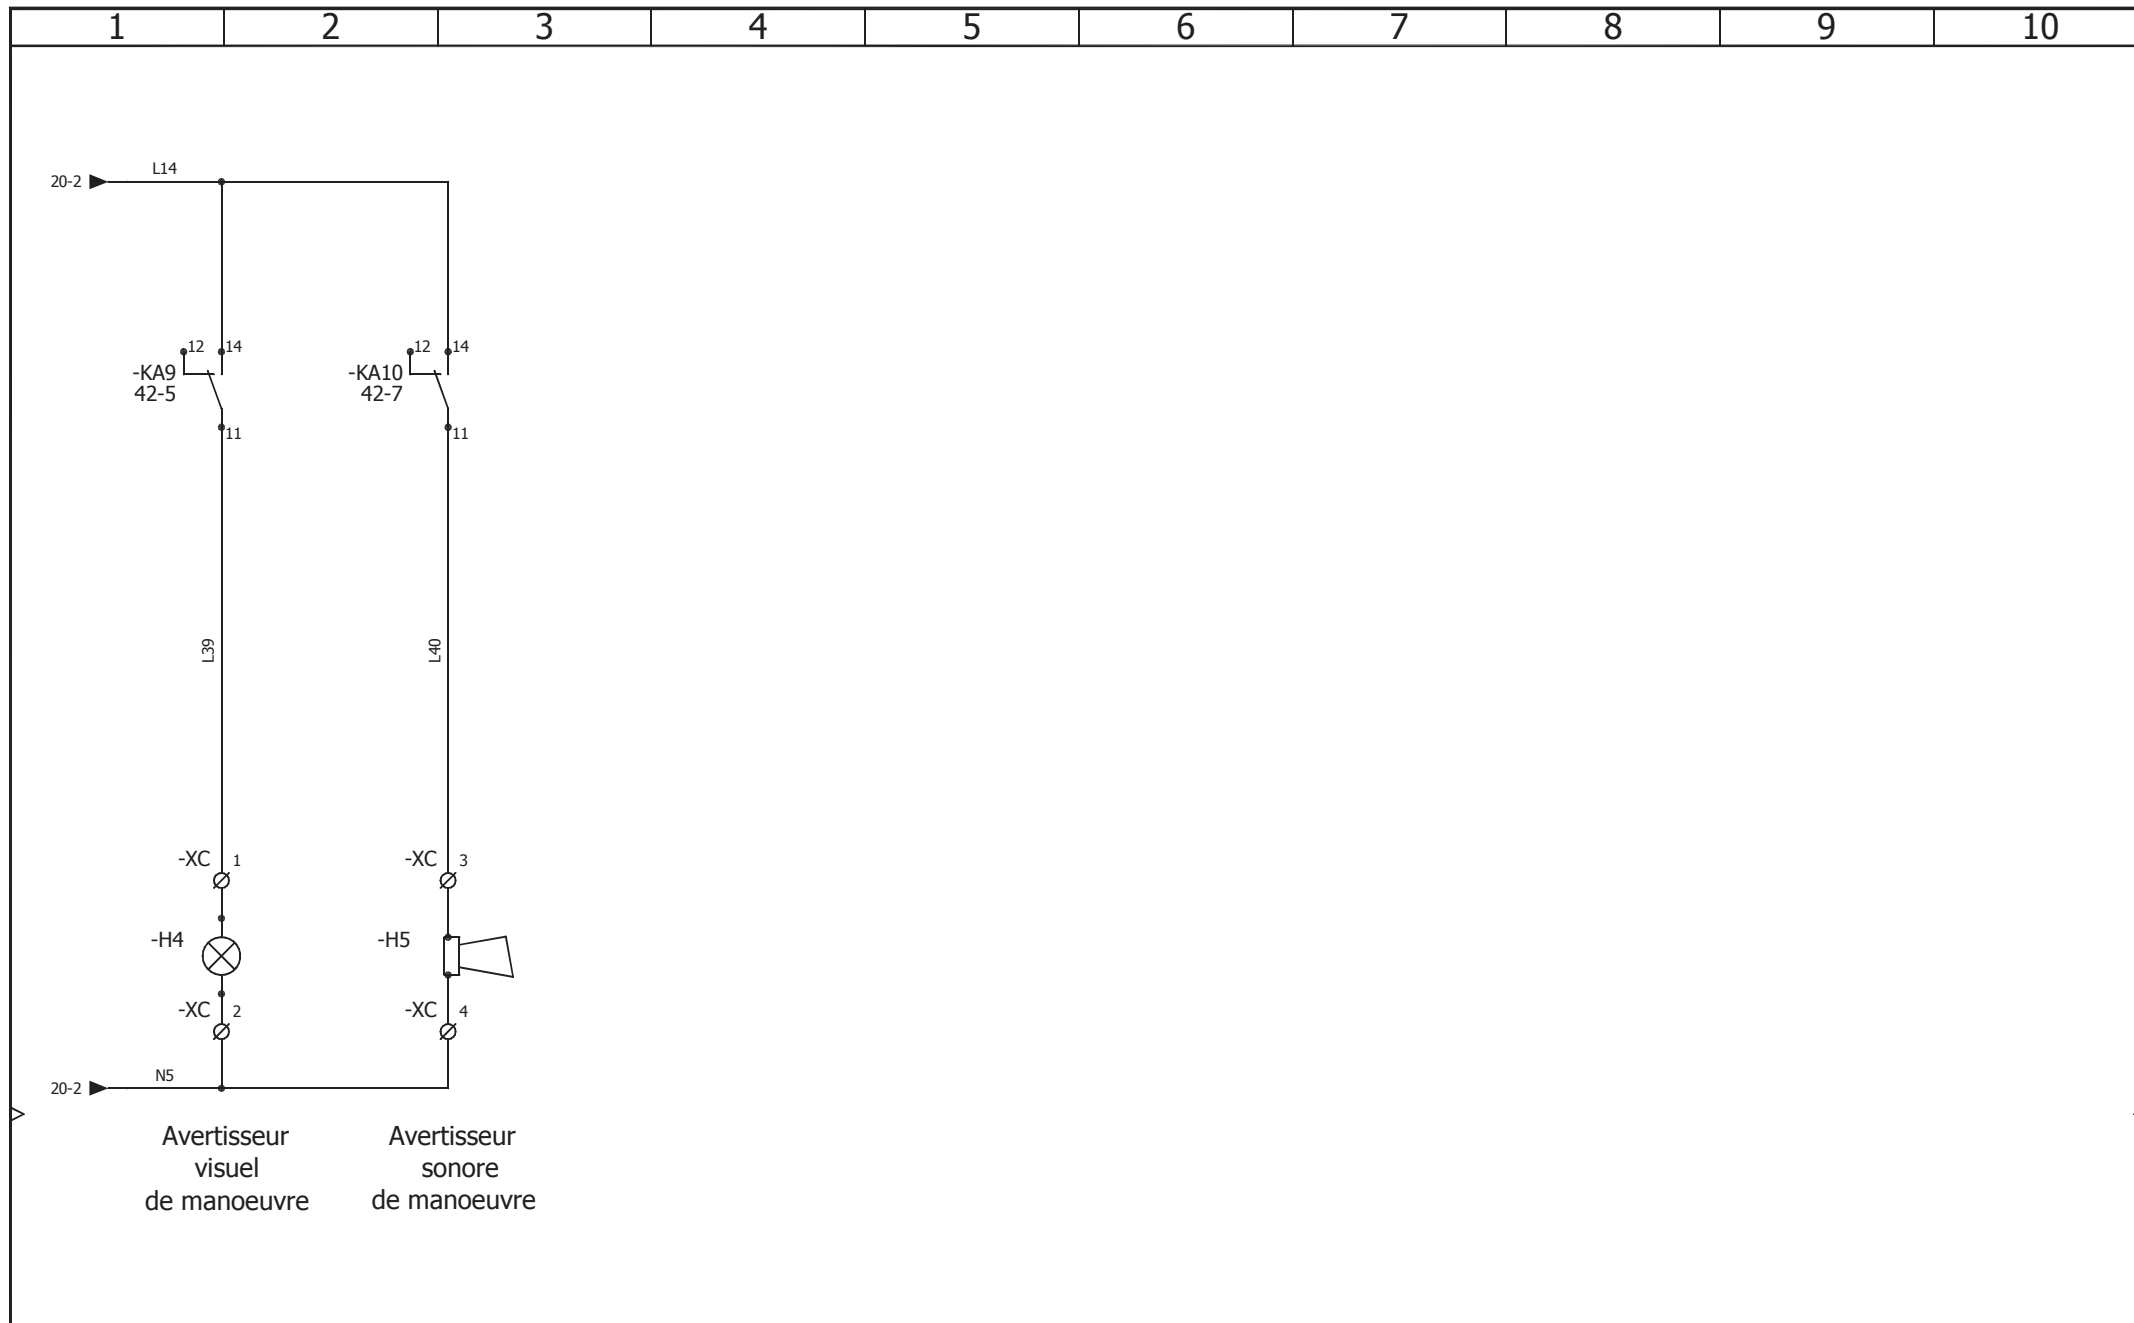


Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

ALIMENTATION FEUX TRICOLORE


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
				1
				FOLIO
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	27
0	23/08/2013	a.meiss		
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	

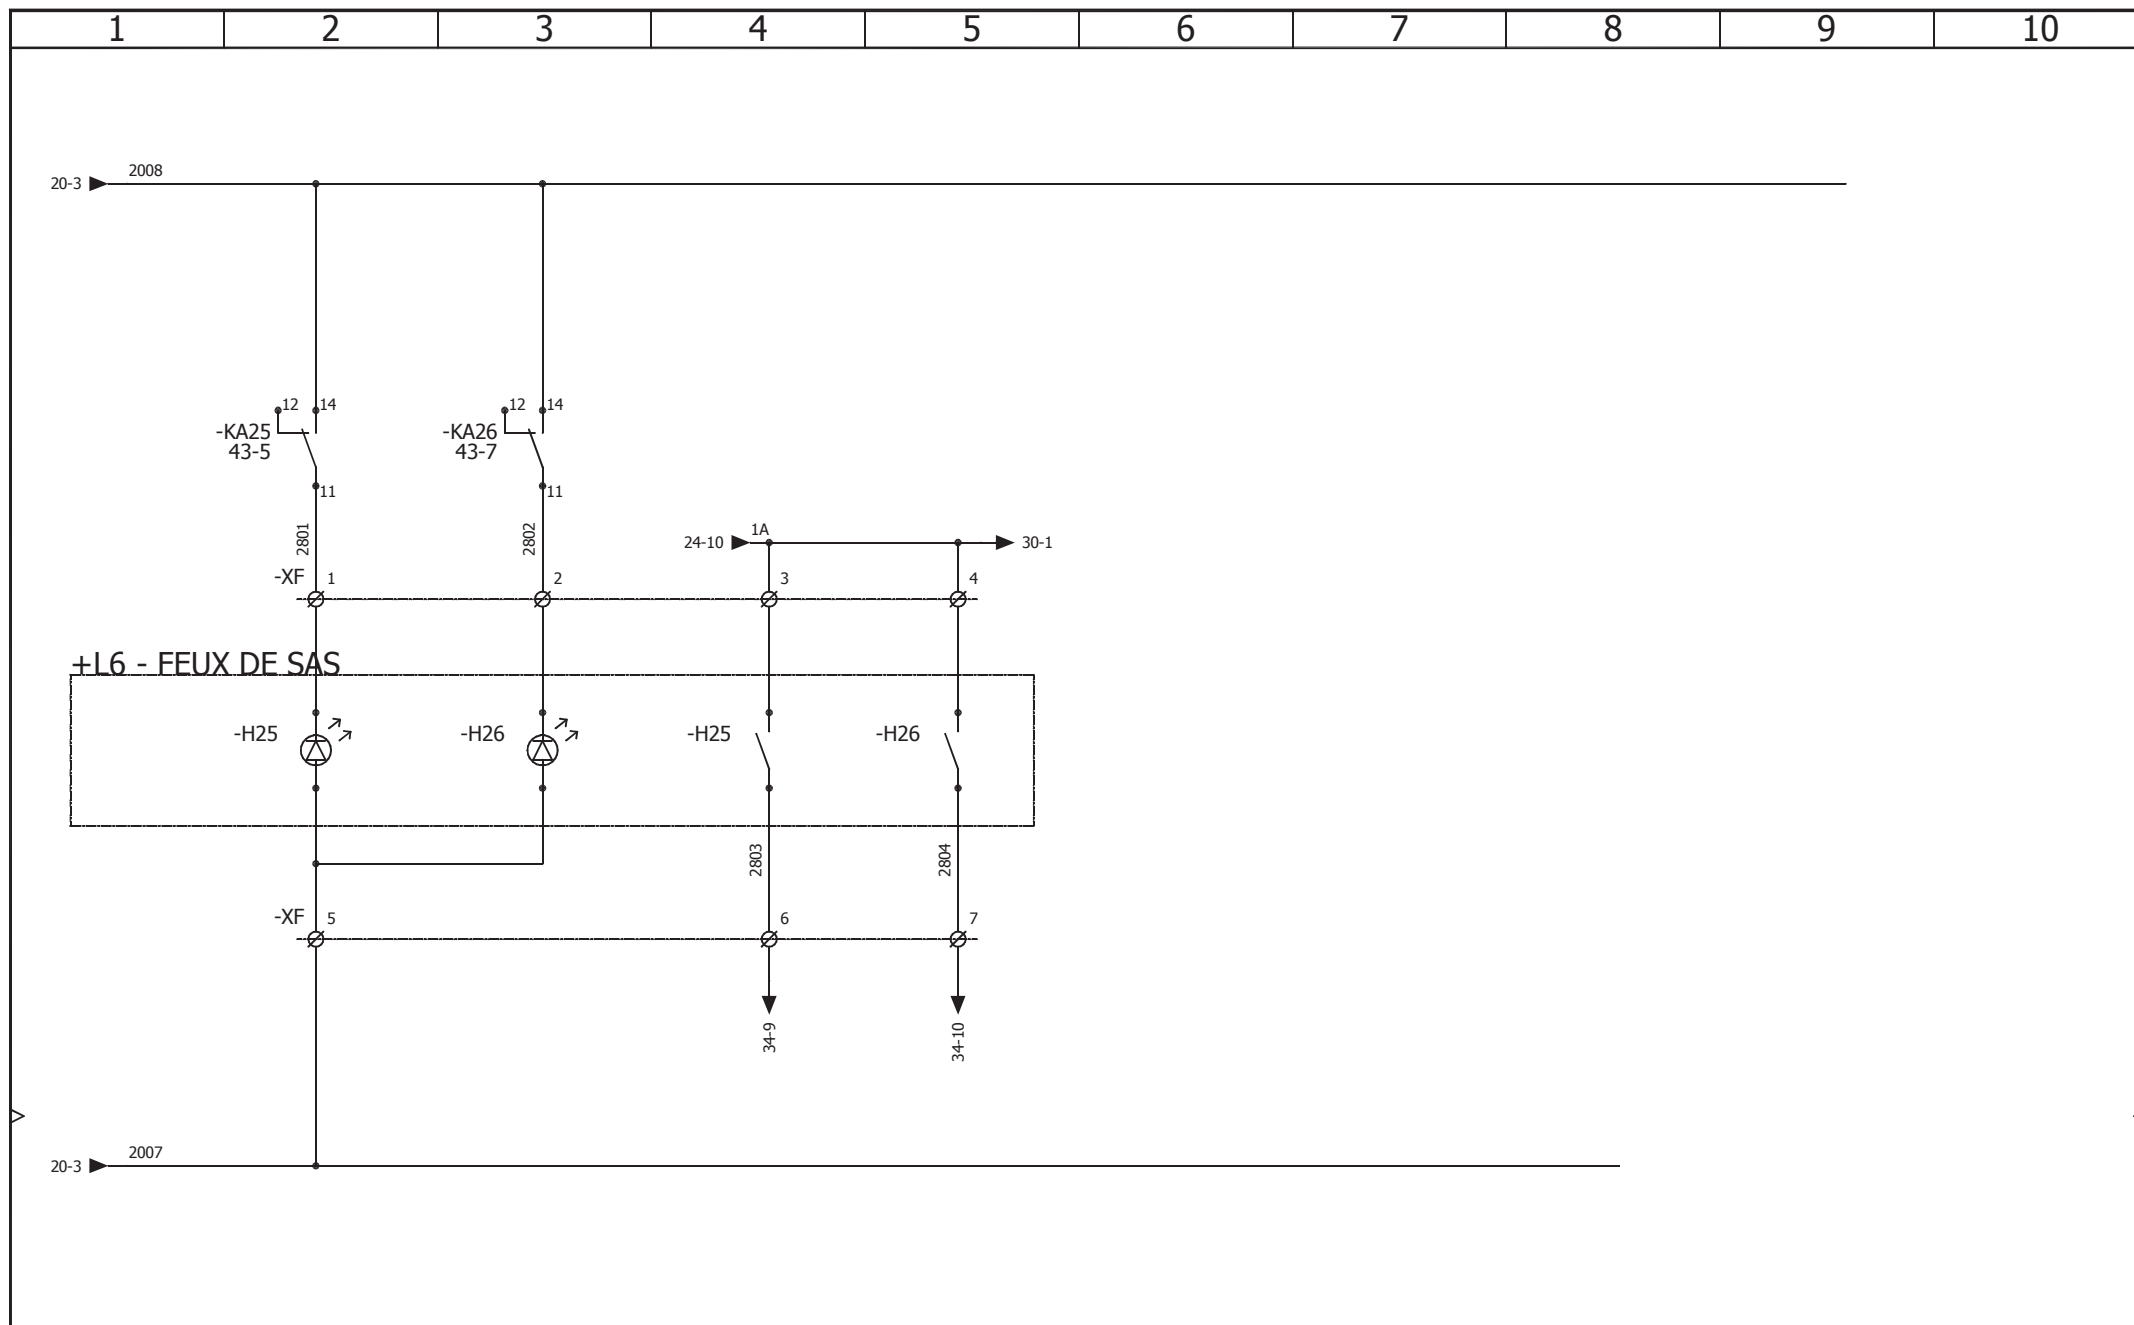

	Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr			ALIMENTATION FEUX TRICOLORE		INDICE 1	
	N° D'AFFAIRE: E06013/13			LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE		FOLIO 28	
	Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2		Modifications retour chantier	
	1 21/10/2013 Aurélien MEISS			0 23/08/2013 a.meiss		MODIFICATIONS	

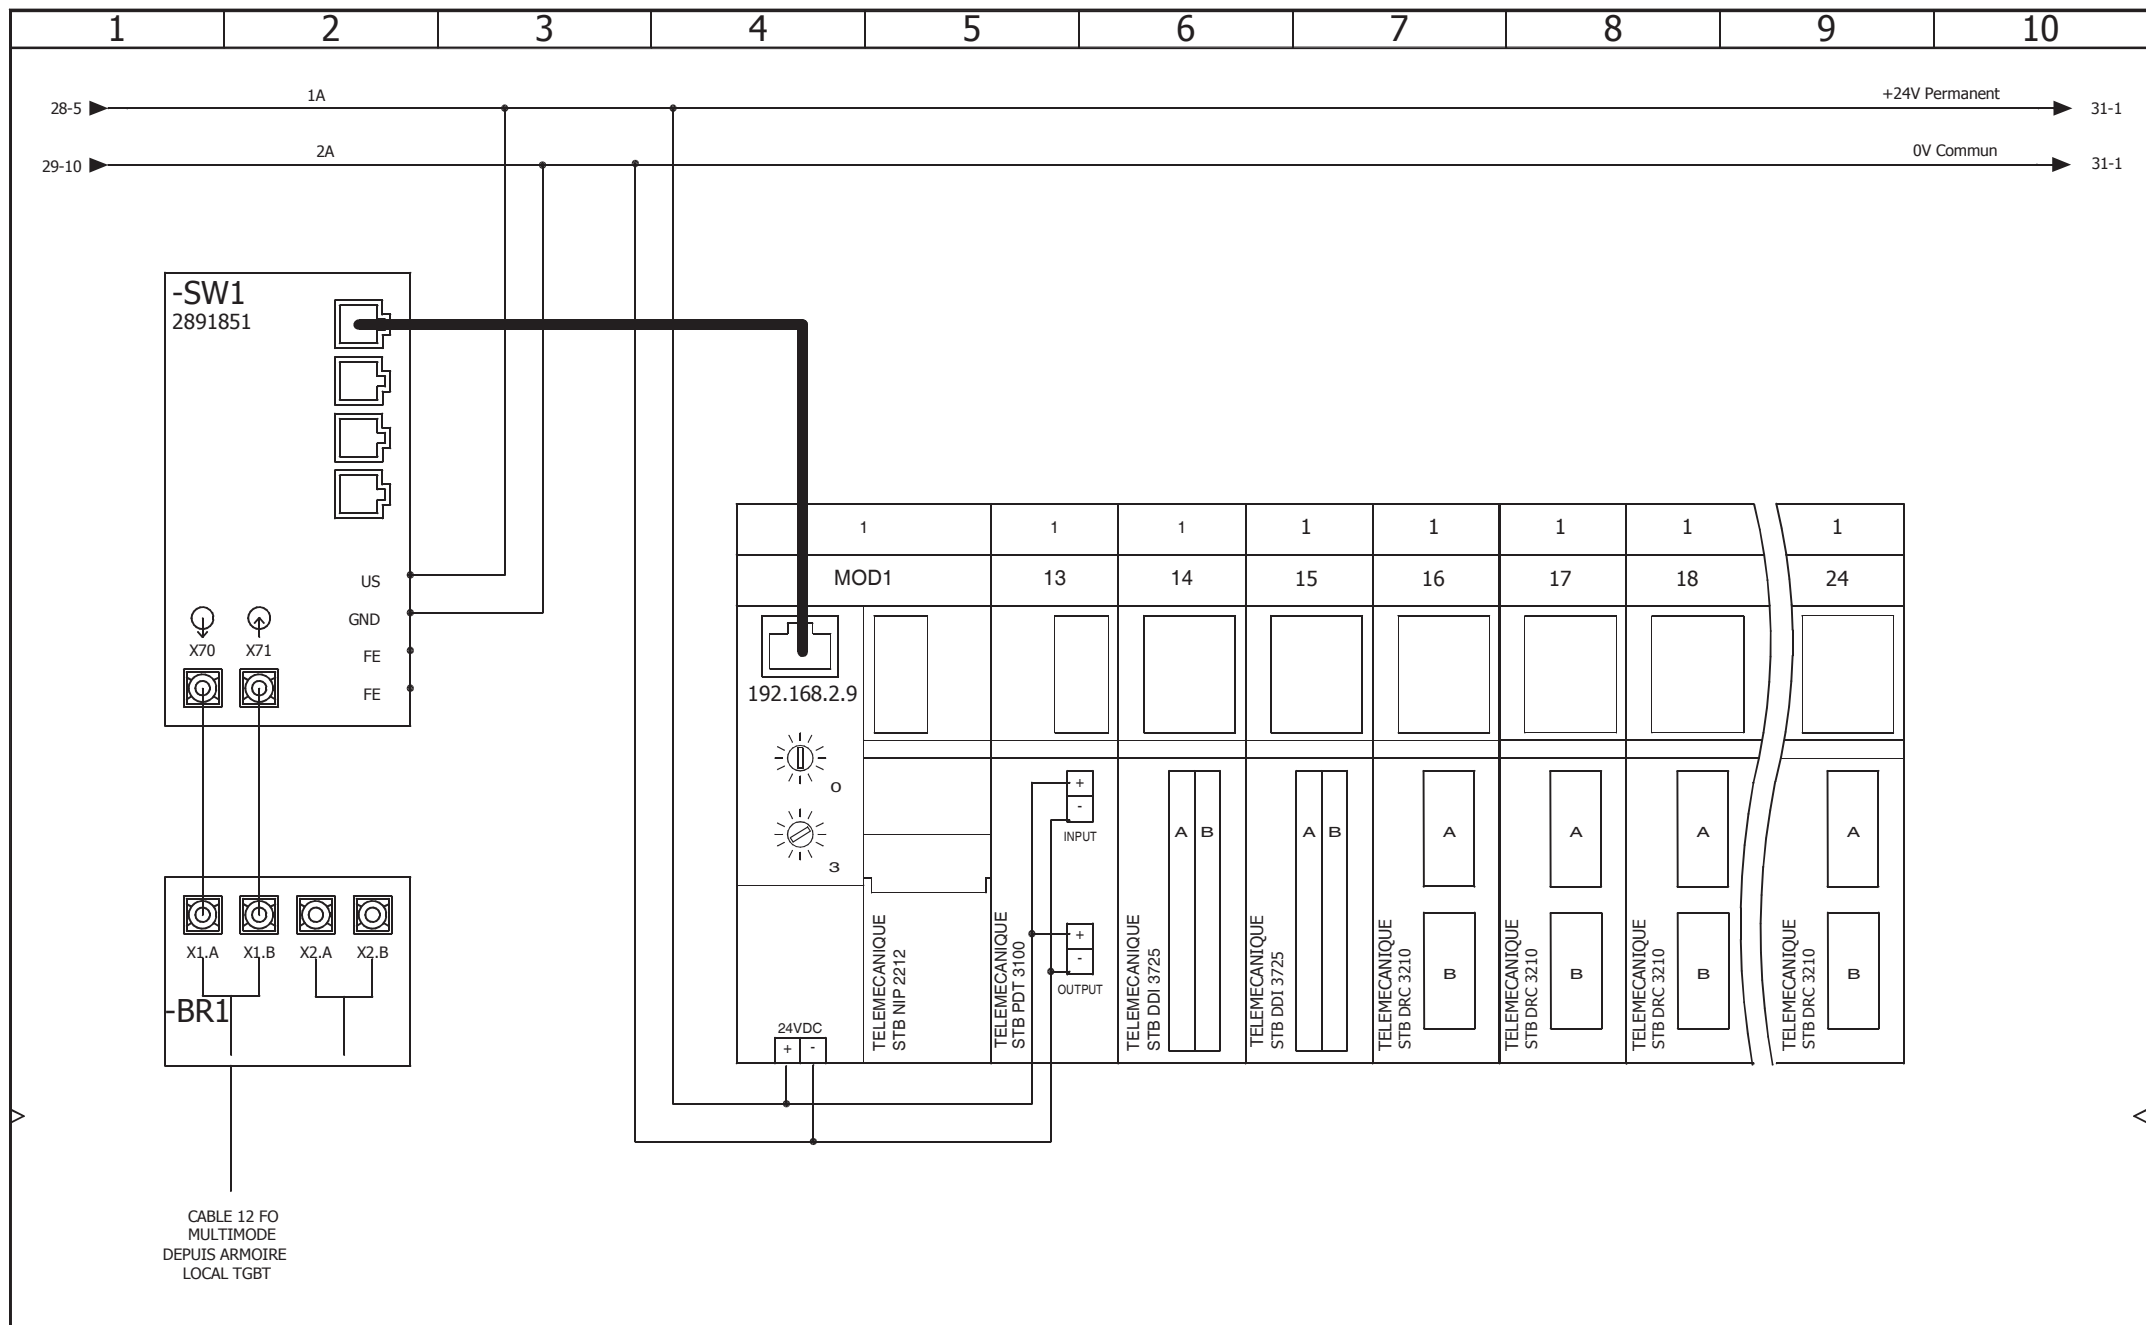

<div><div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div> <div>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</div>	ALIMENTATION STB				INDICE
					1
	N° D'AFFAIRE: E06013/13				FOLIO
					30
LOCALISATION: L1		COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
		Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2
		1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
		0	23/08/2013	a.meiss	

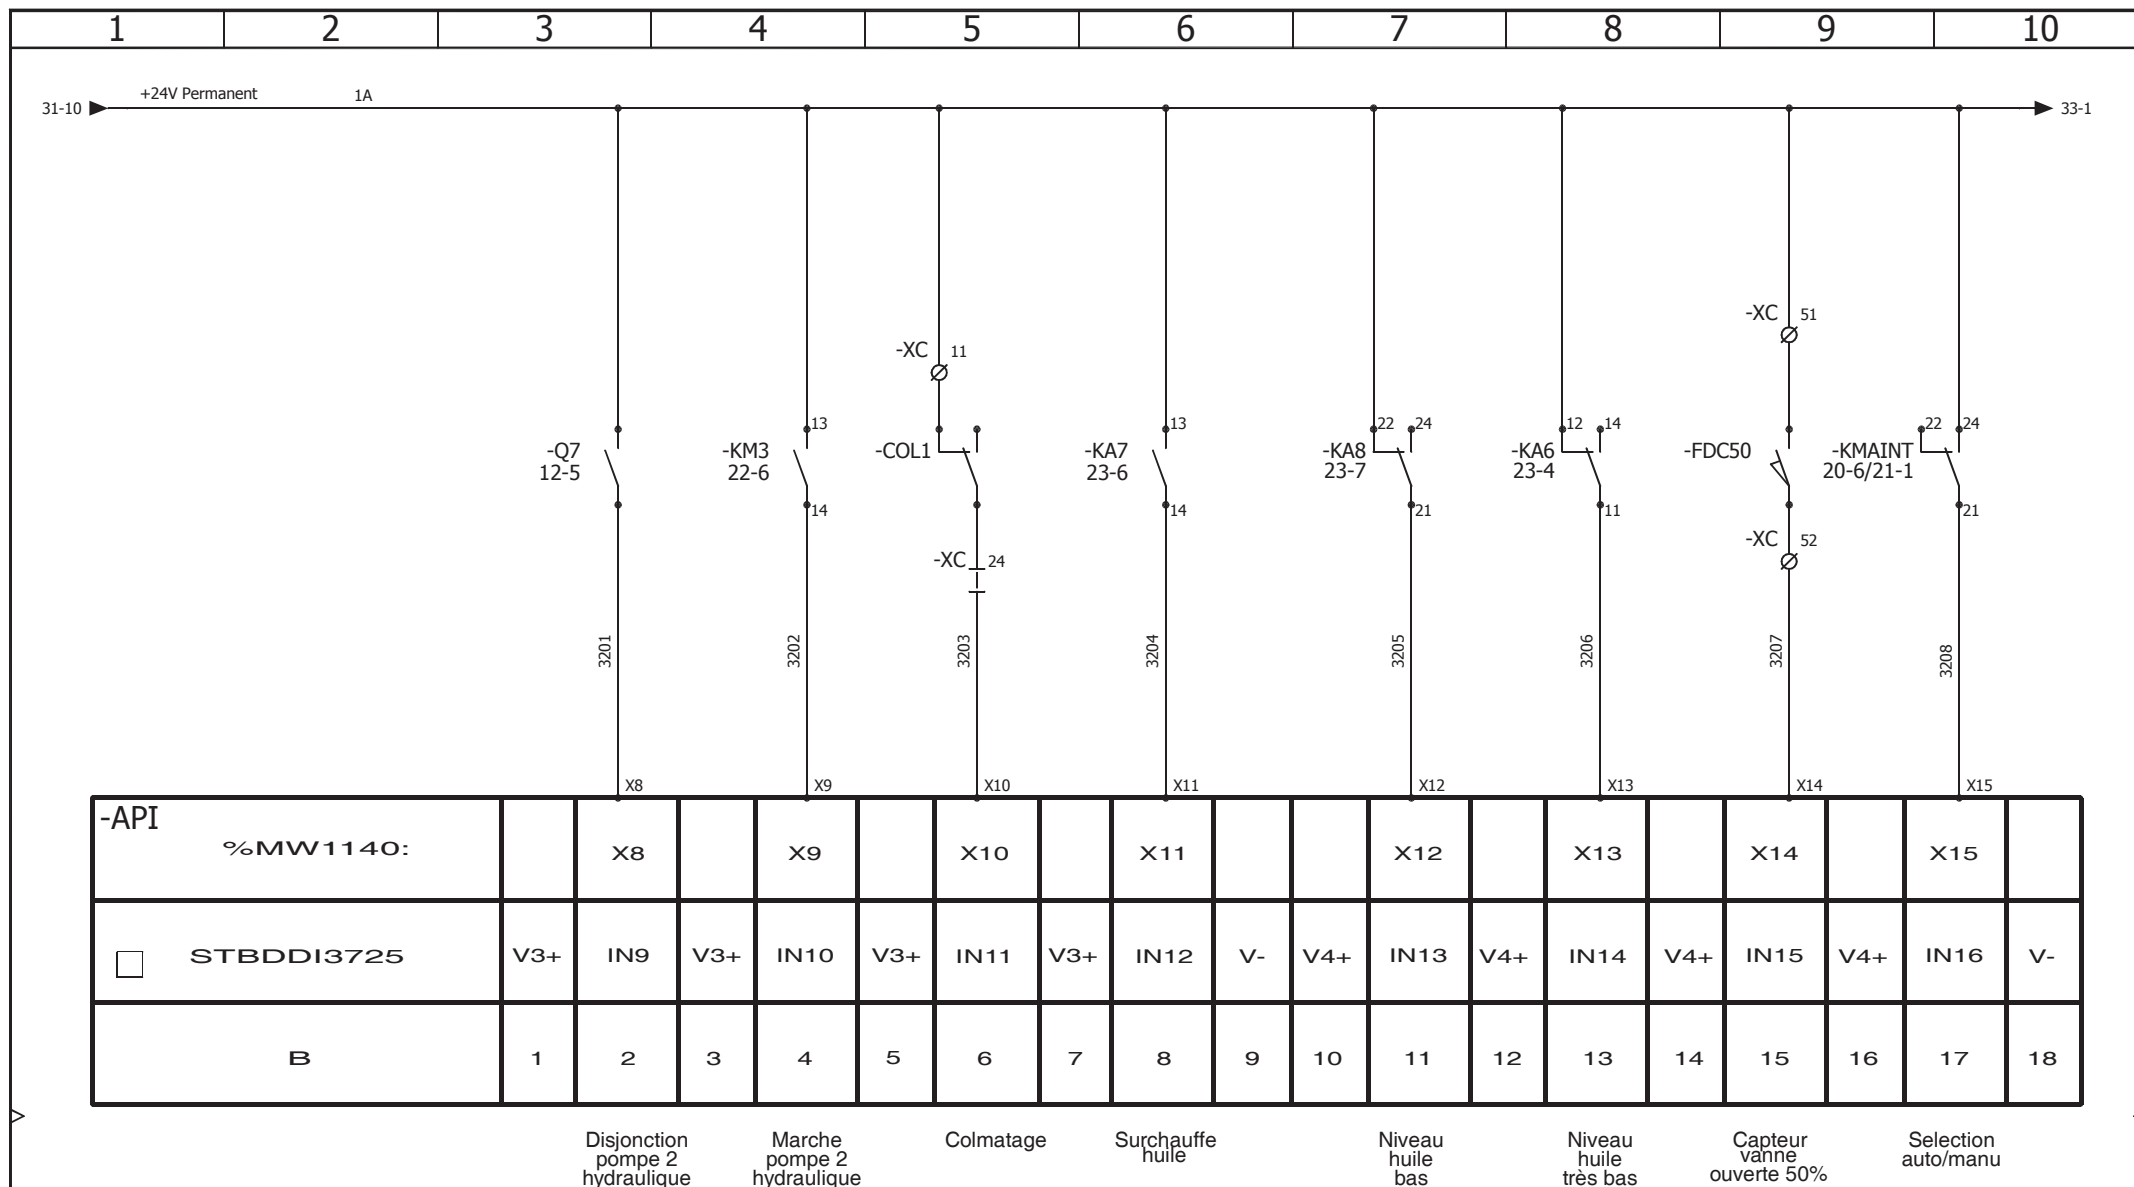


Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr


MODULE D'ENTREES STB B

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

				INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	32

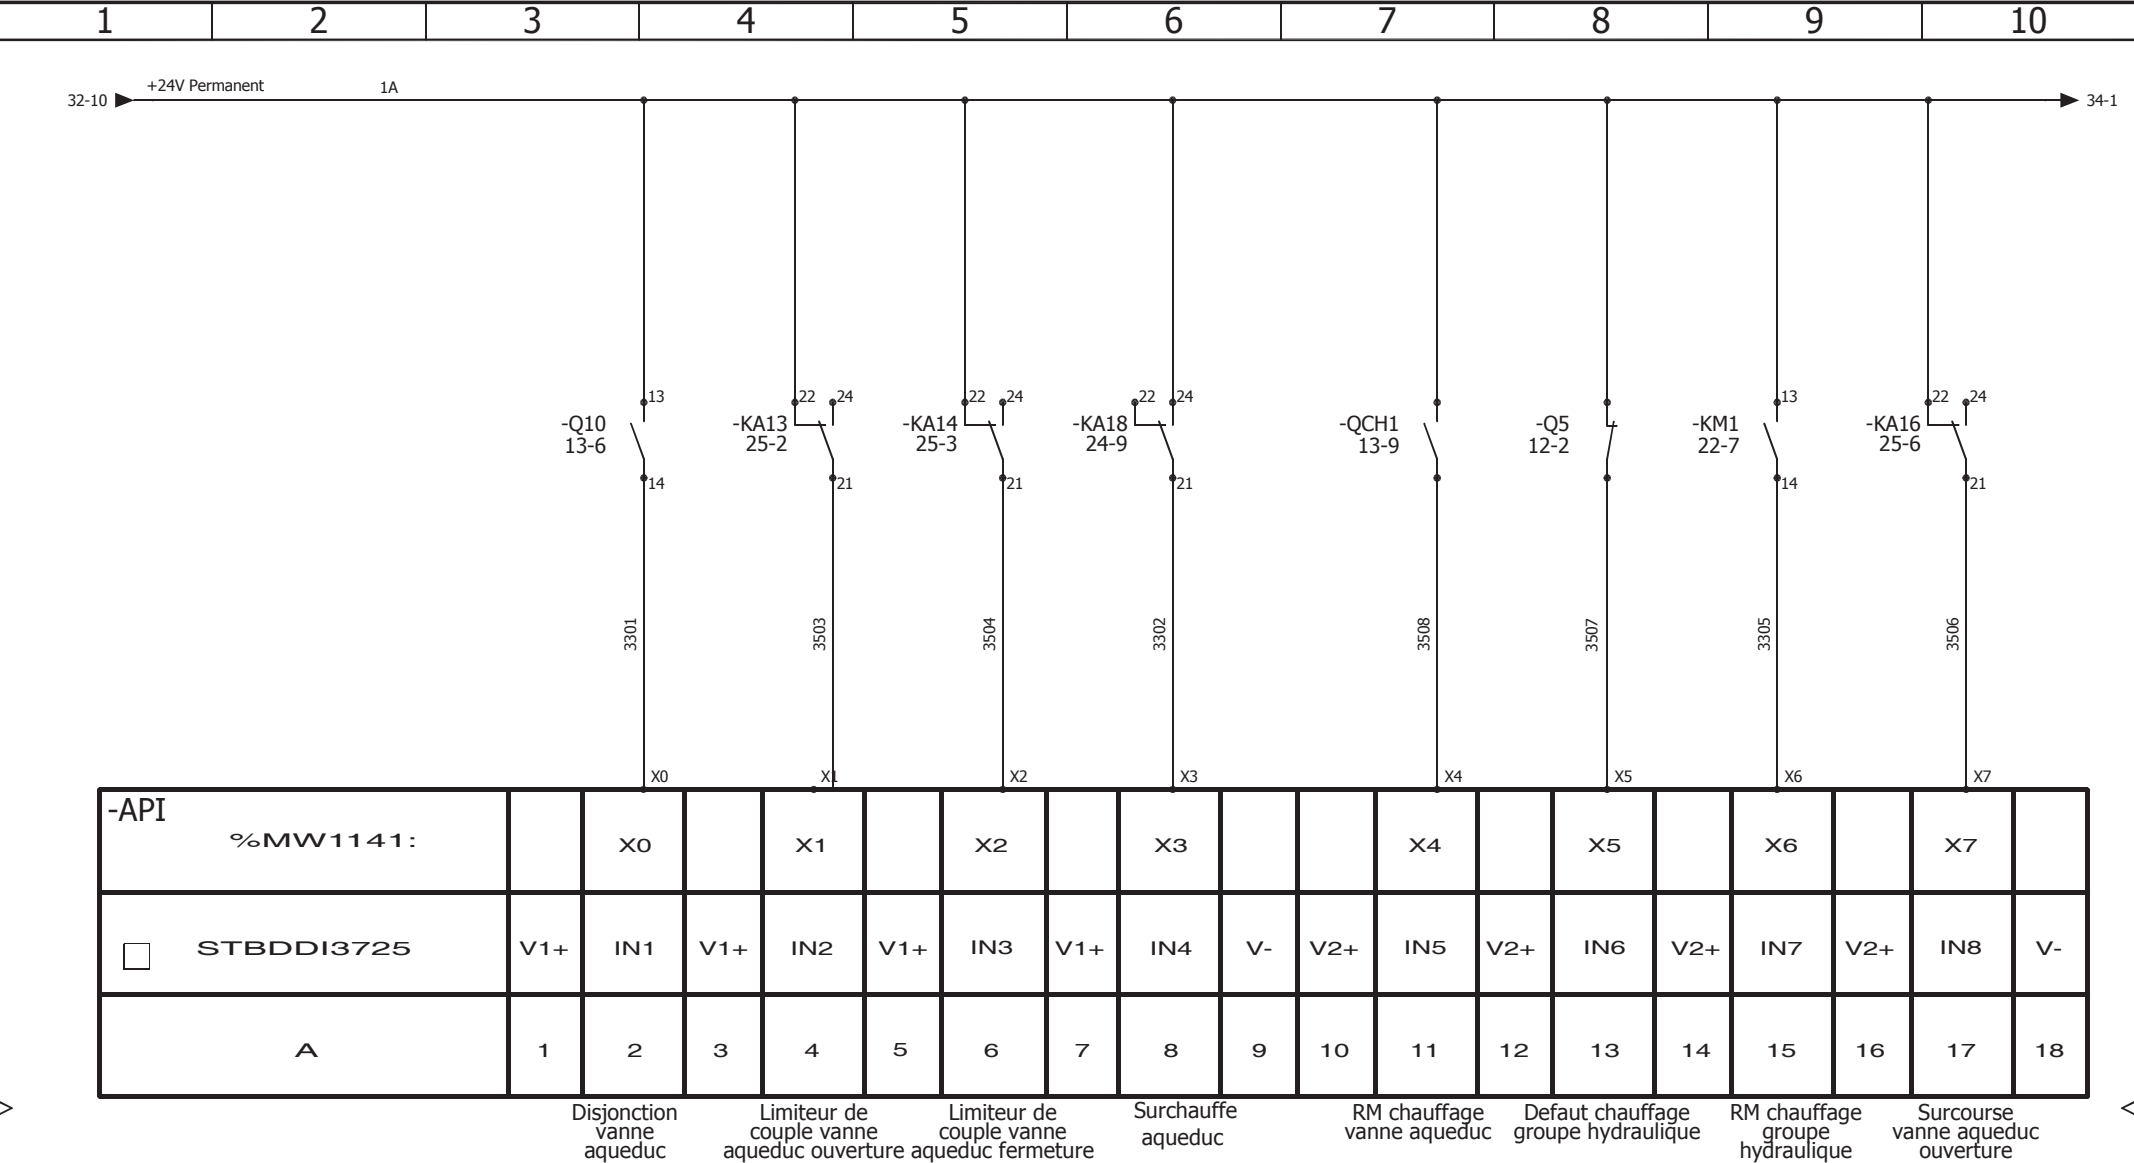

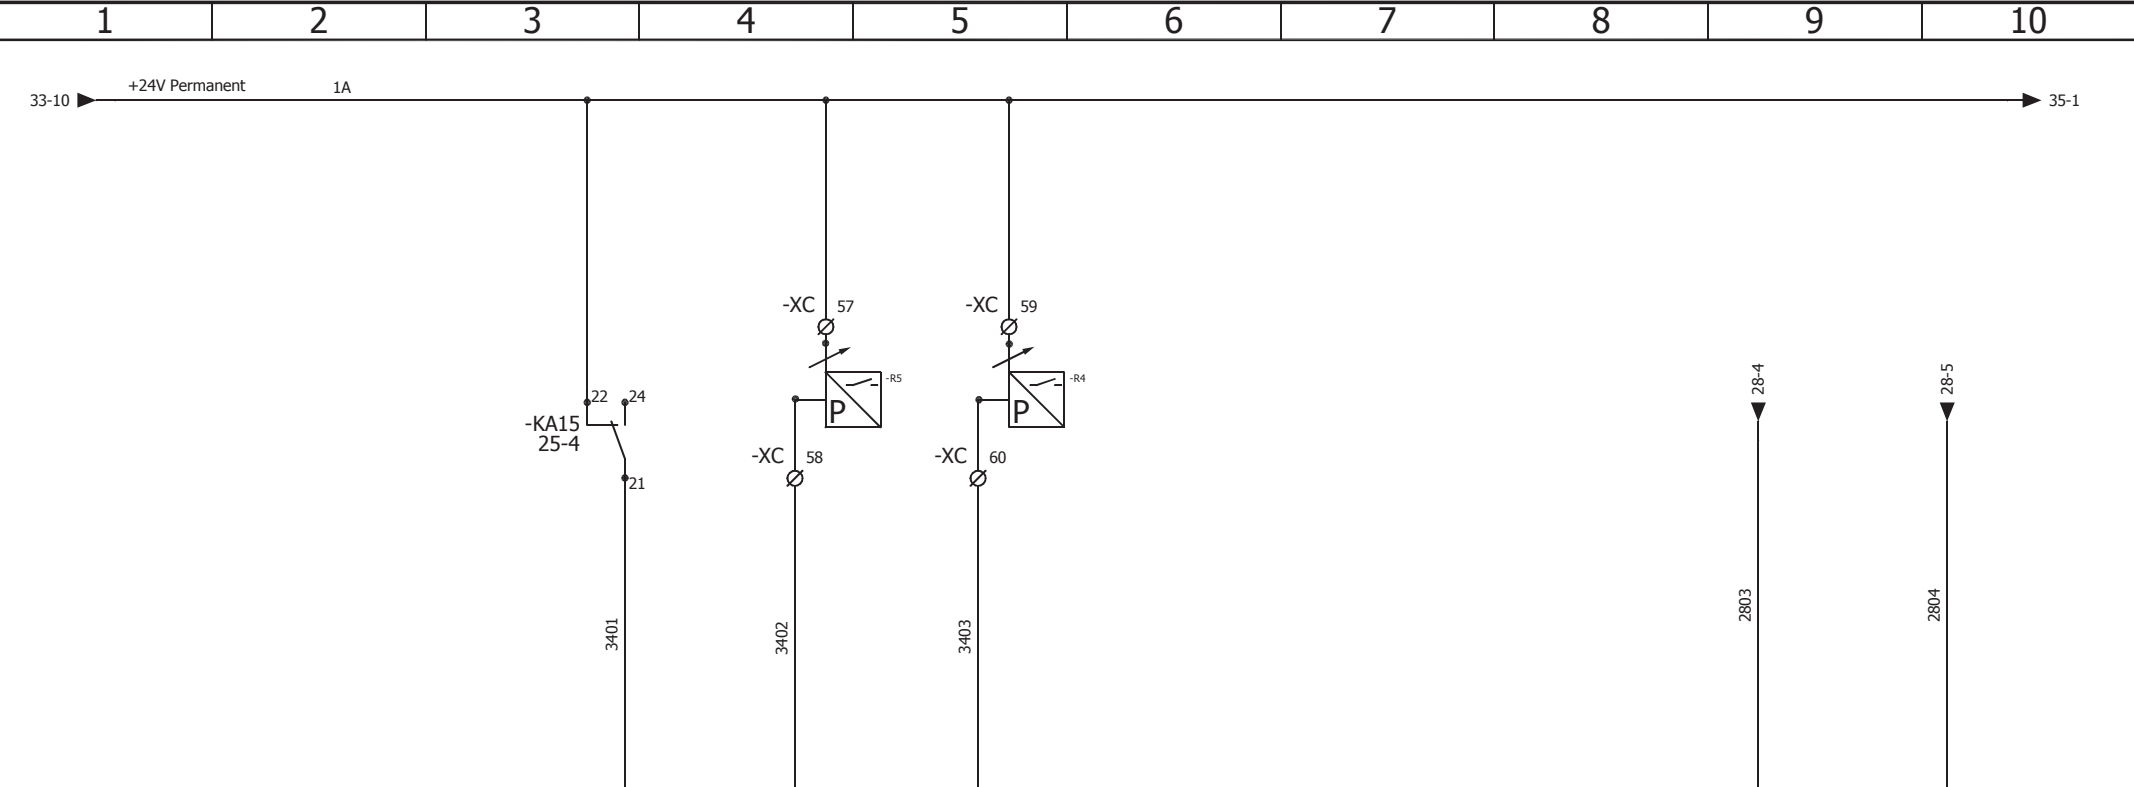

-API		X8		X9		X10		X11			X12		X13		X14		X15	
<input type="checkbox"/> STBDDI3725	V3+	IN9	V3+	IN10	V3+	IN11	V3+	IN12	V-	V4+	IN13	V4+	IN14	V4+	IN15	V4+	IN16	V-
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Surcourse
vanne aqueduc
fermeture

Pressostat
Groupe hydraulique
fermeture


Pressostat
Groupe hydraulique
Ouverture


Feux ROUGE
SAS 50%


Feux VERT
SAS 50%

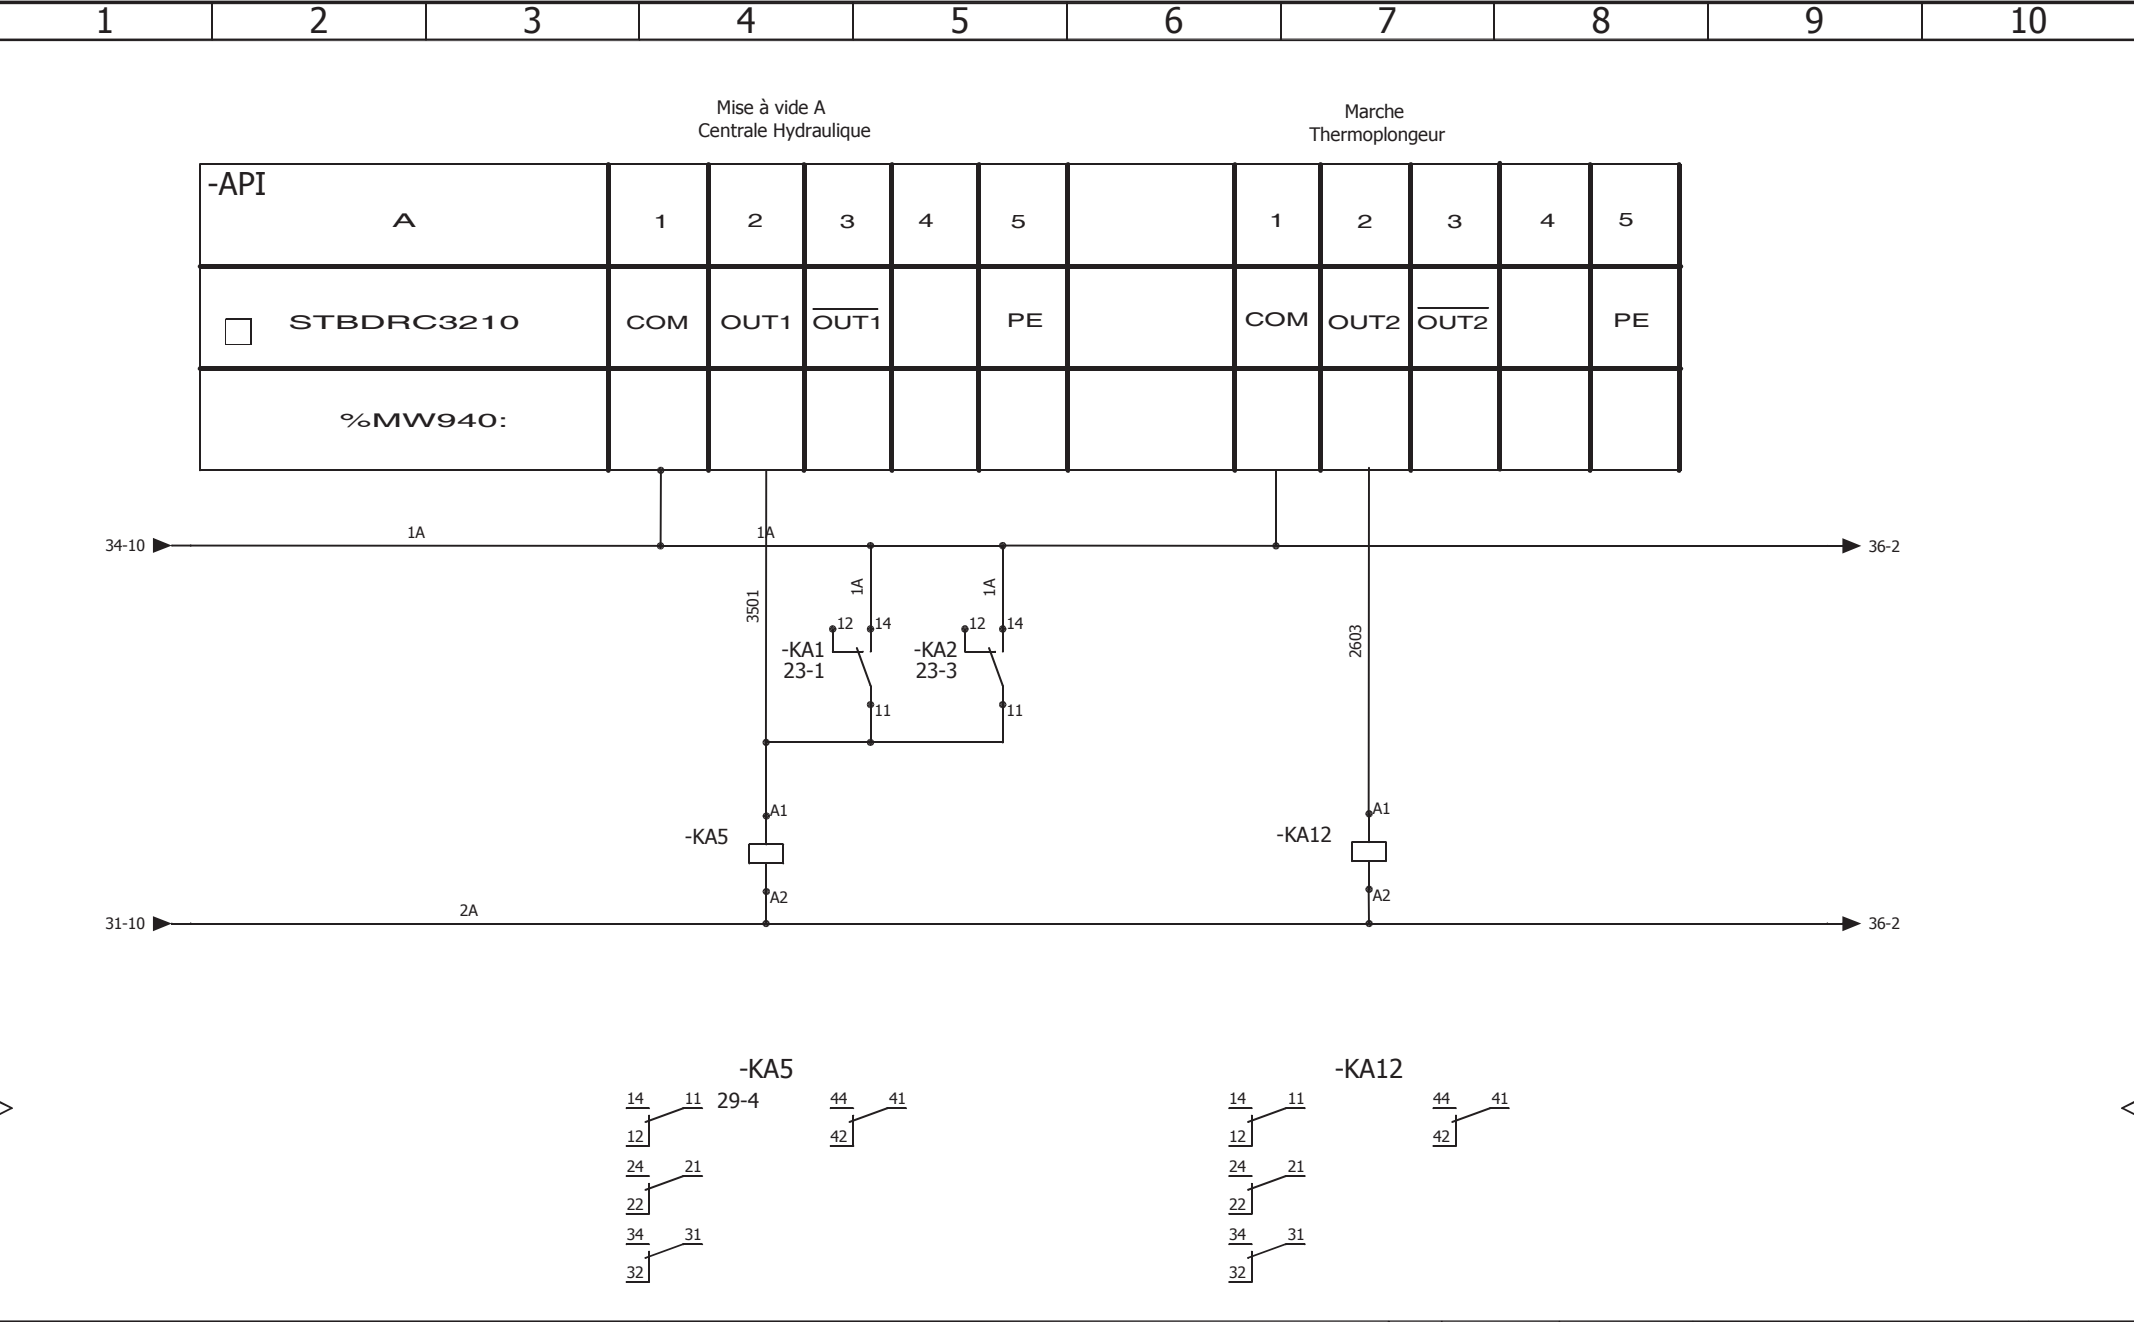

<div><div><div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div><div><div>Route de Jonchery 52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisot.elec@wanadoo.fr</div></div></div> <td colspan="4">MODULE DE SORTIES STB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INDICE</td>	MODULE DE SORTIES STB							INDICE	
					1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
					0	23/08/2013	a.meiss		
					IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: +L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE				Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	35

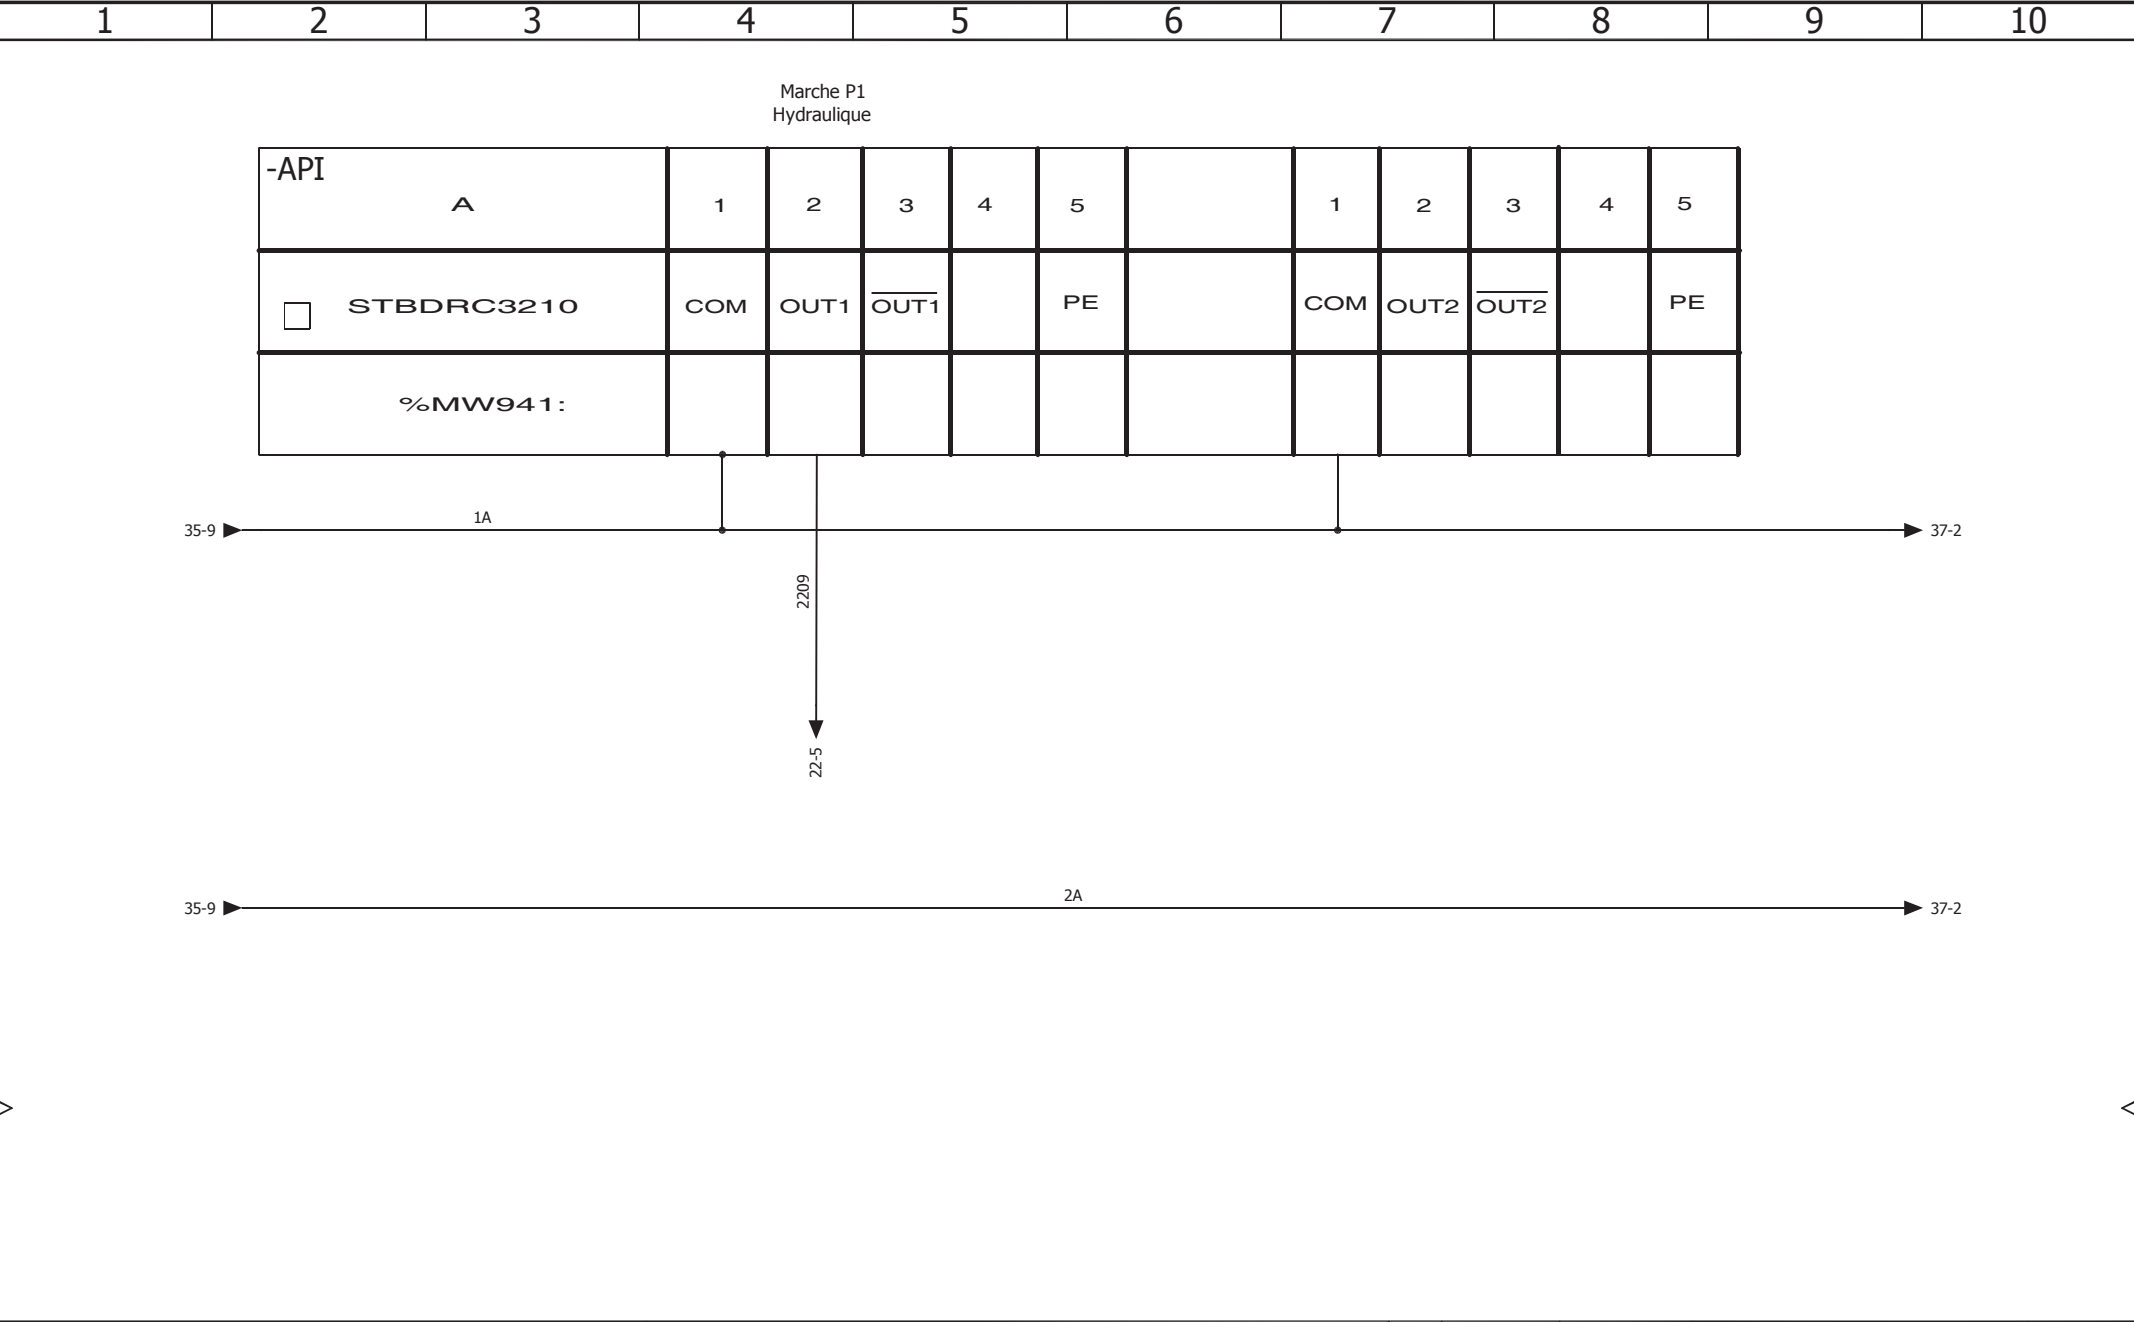

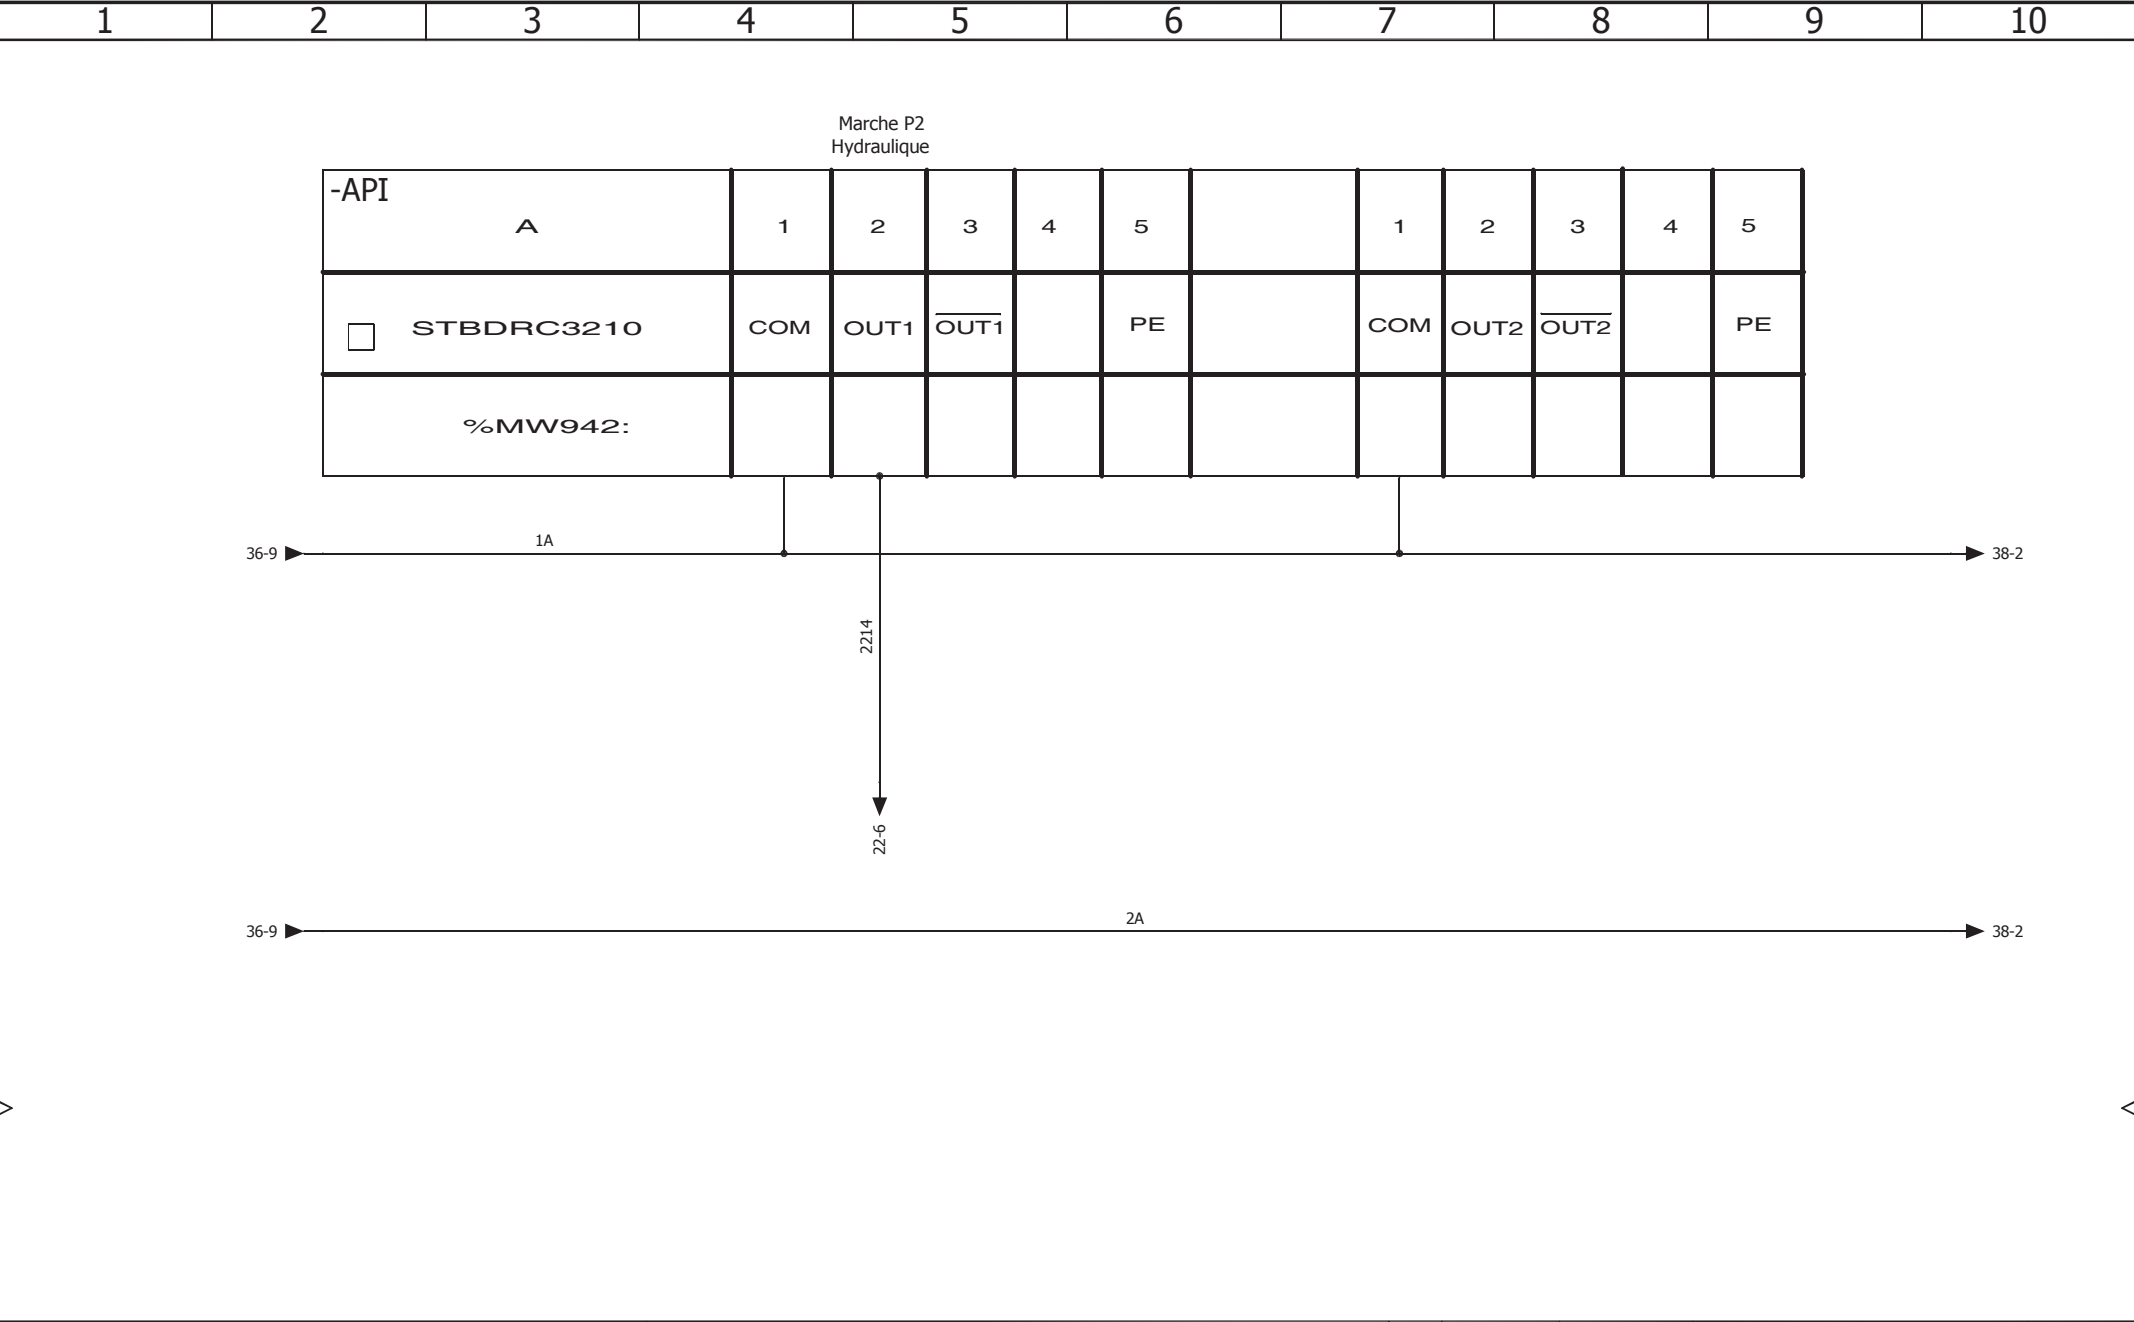

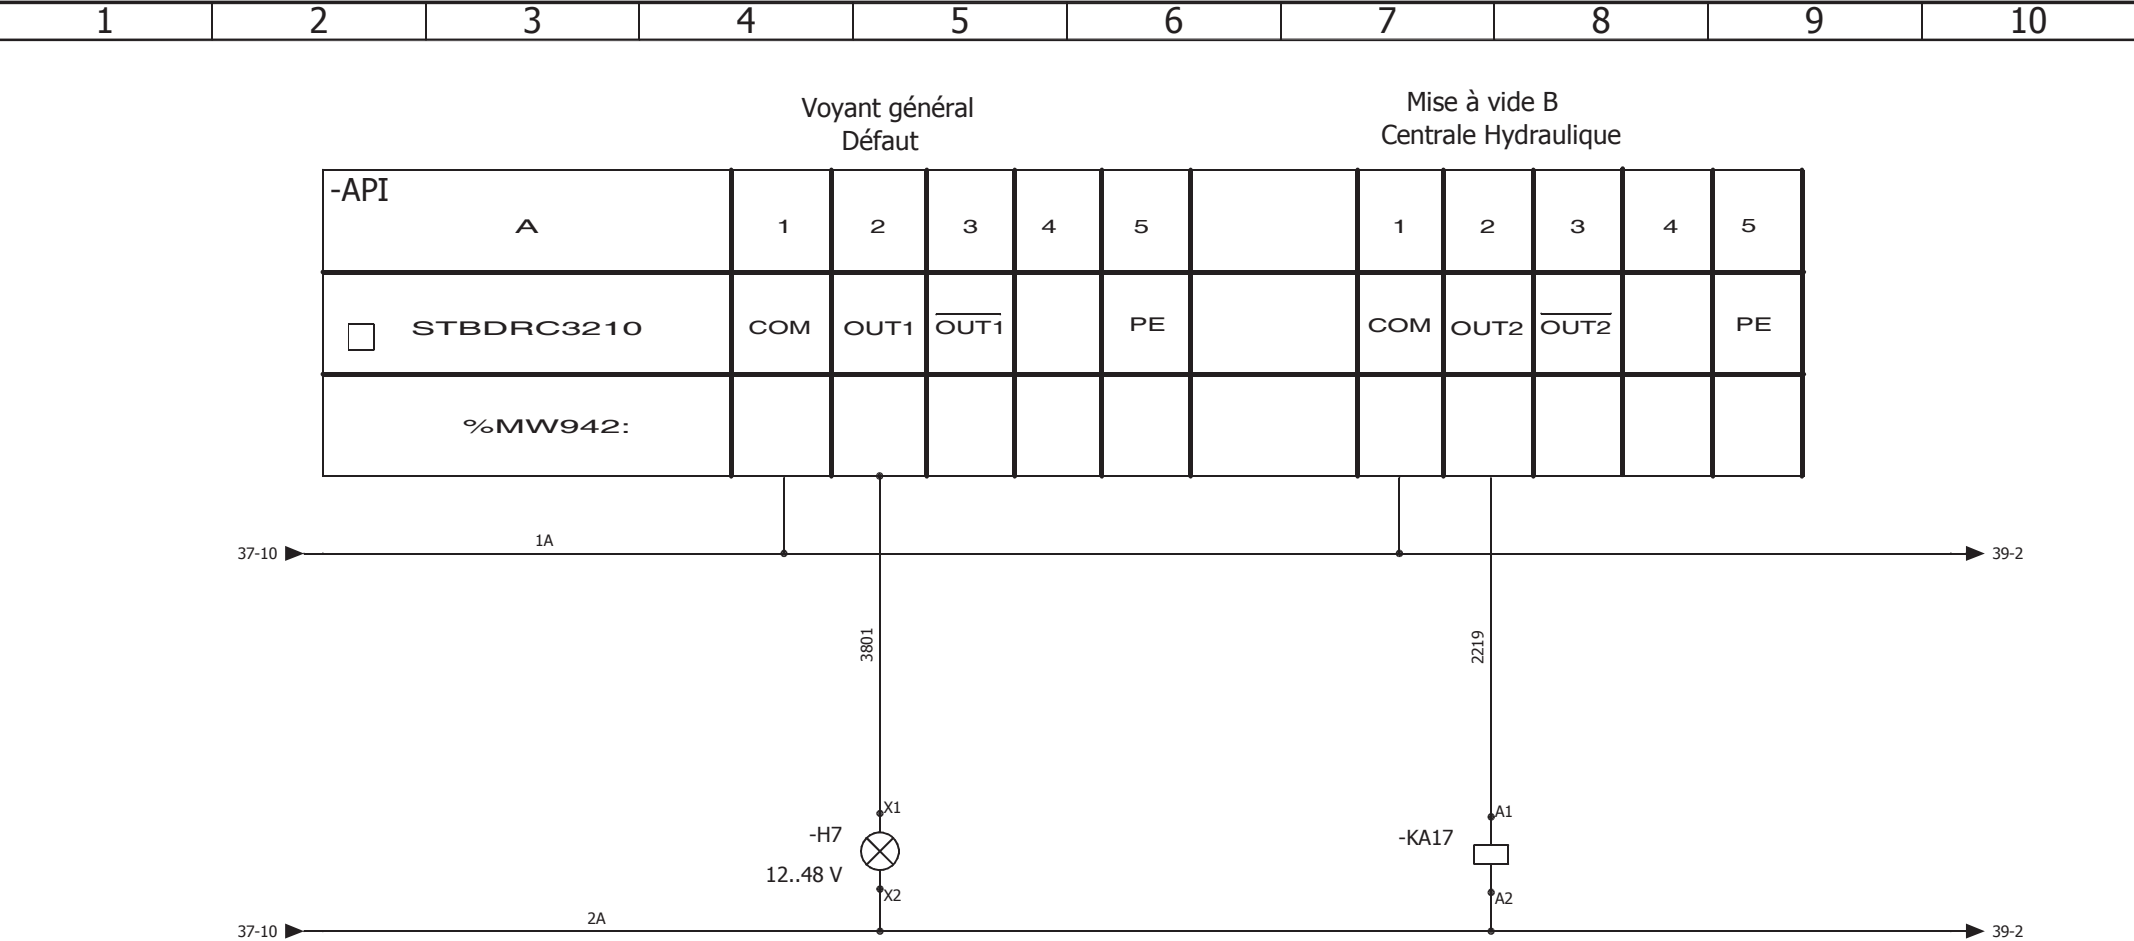

-API A	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> STBDRC3210	COM	OUT1	OUT1		PE		COM	OUT2	OUT2		PE
%MW940:											

38-10


1A


40-2


38-10


2A

40-2

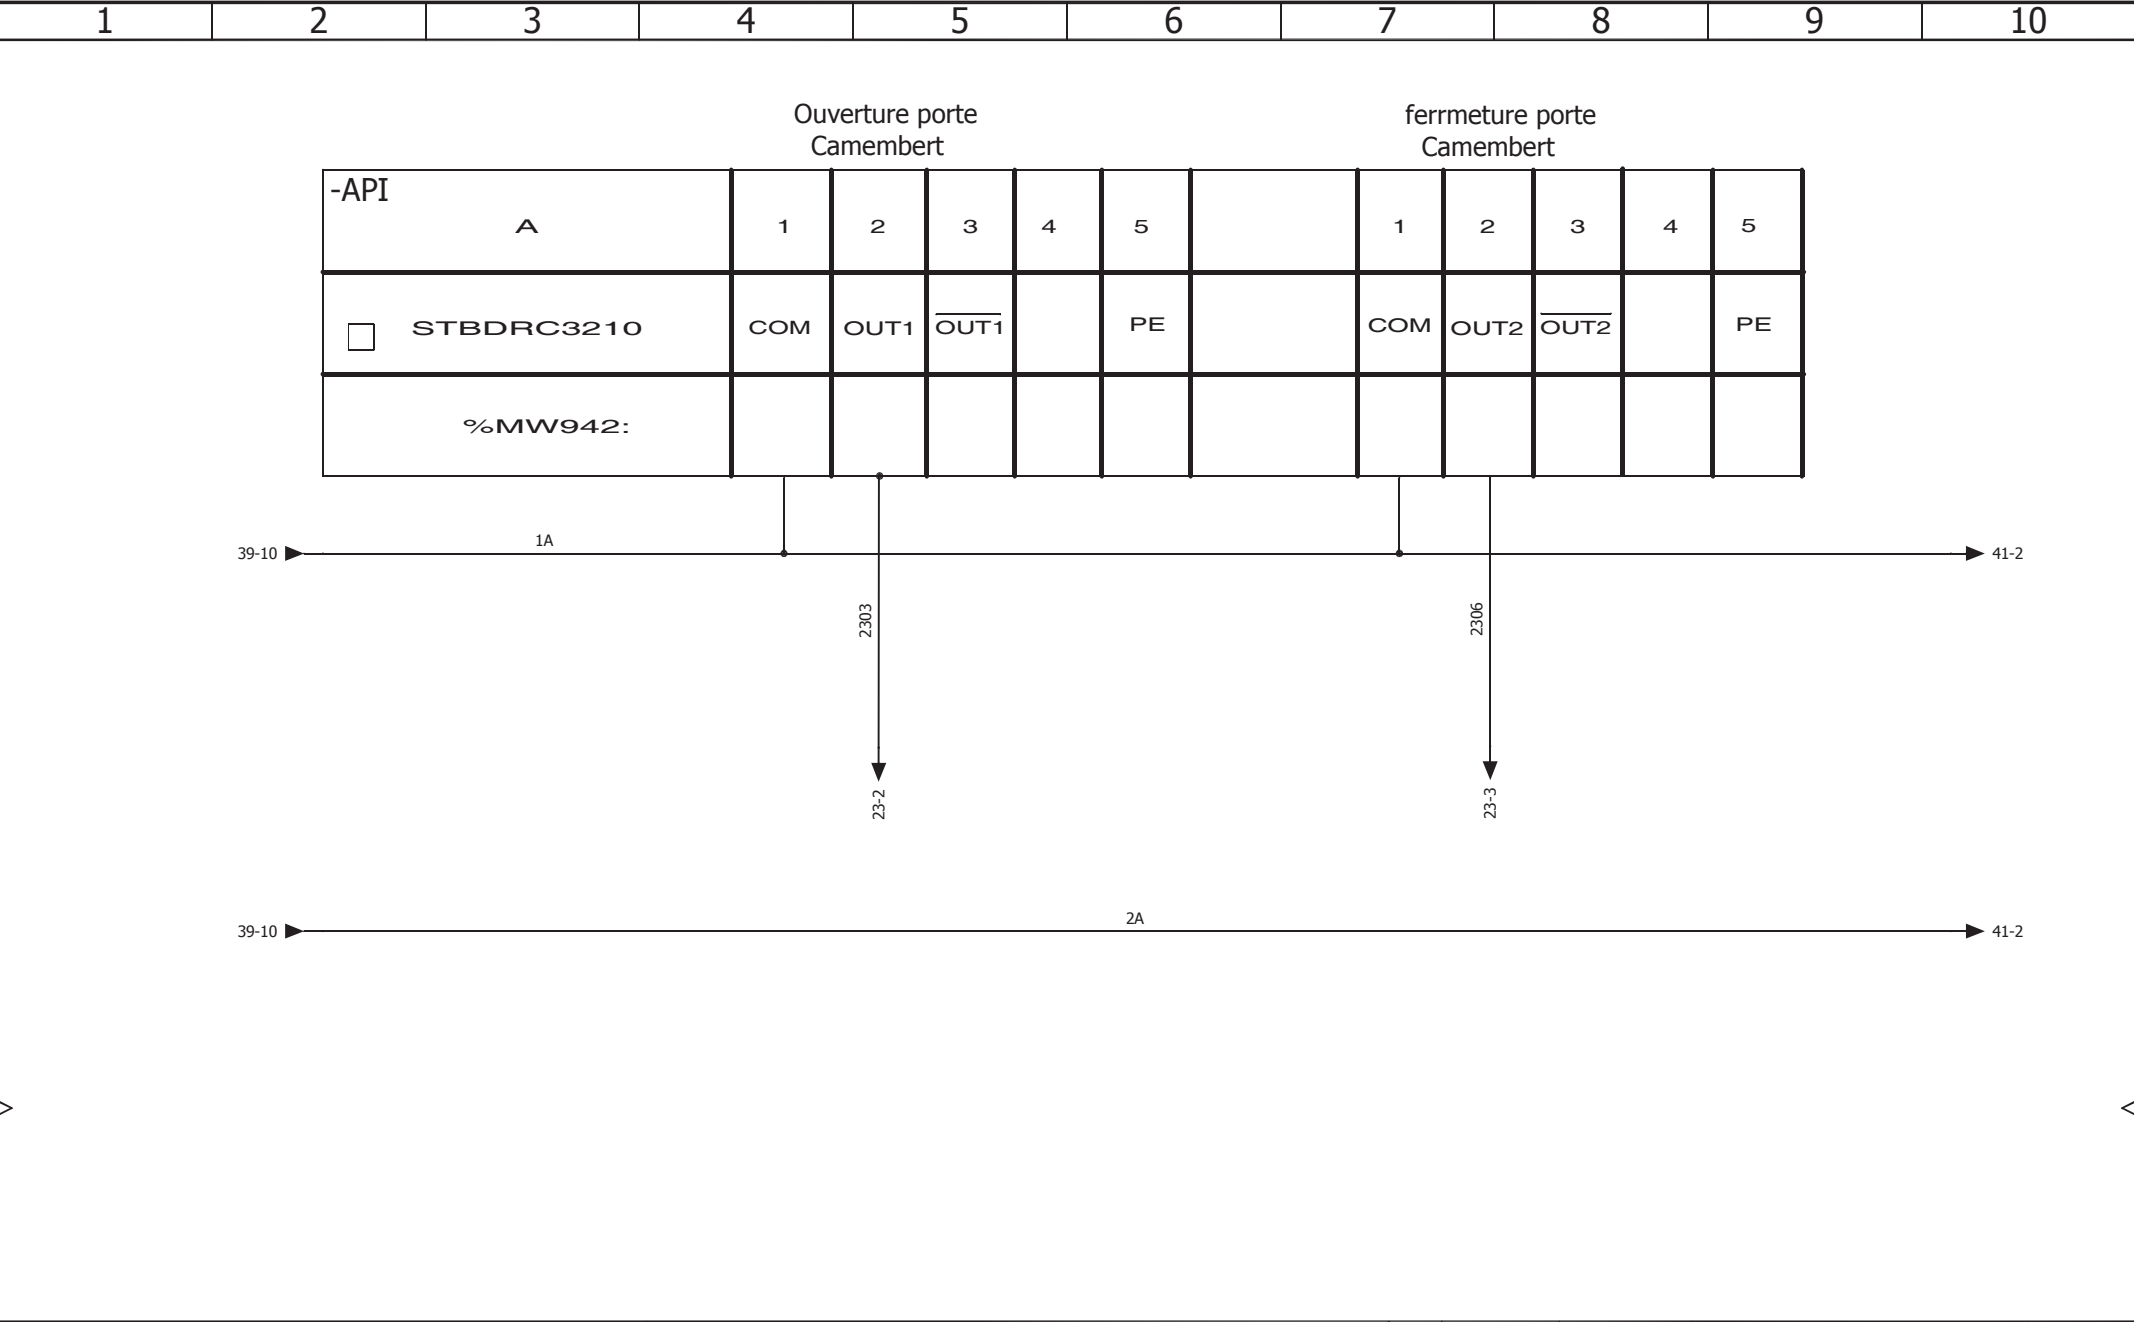

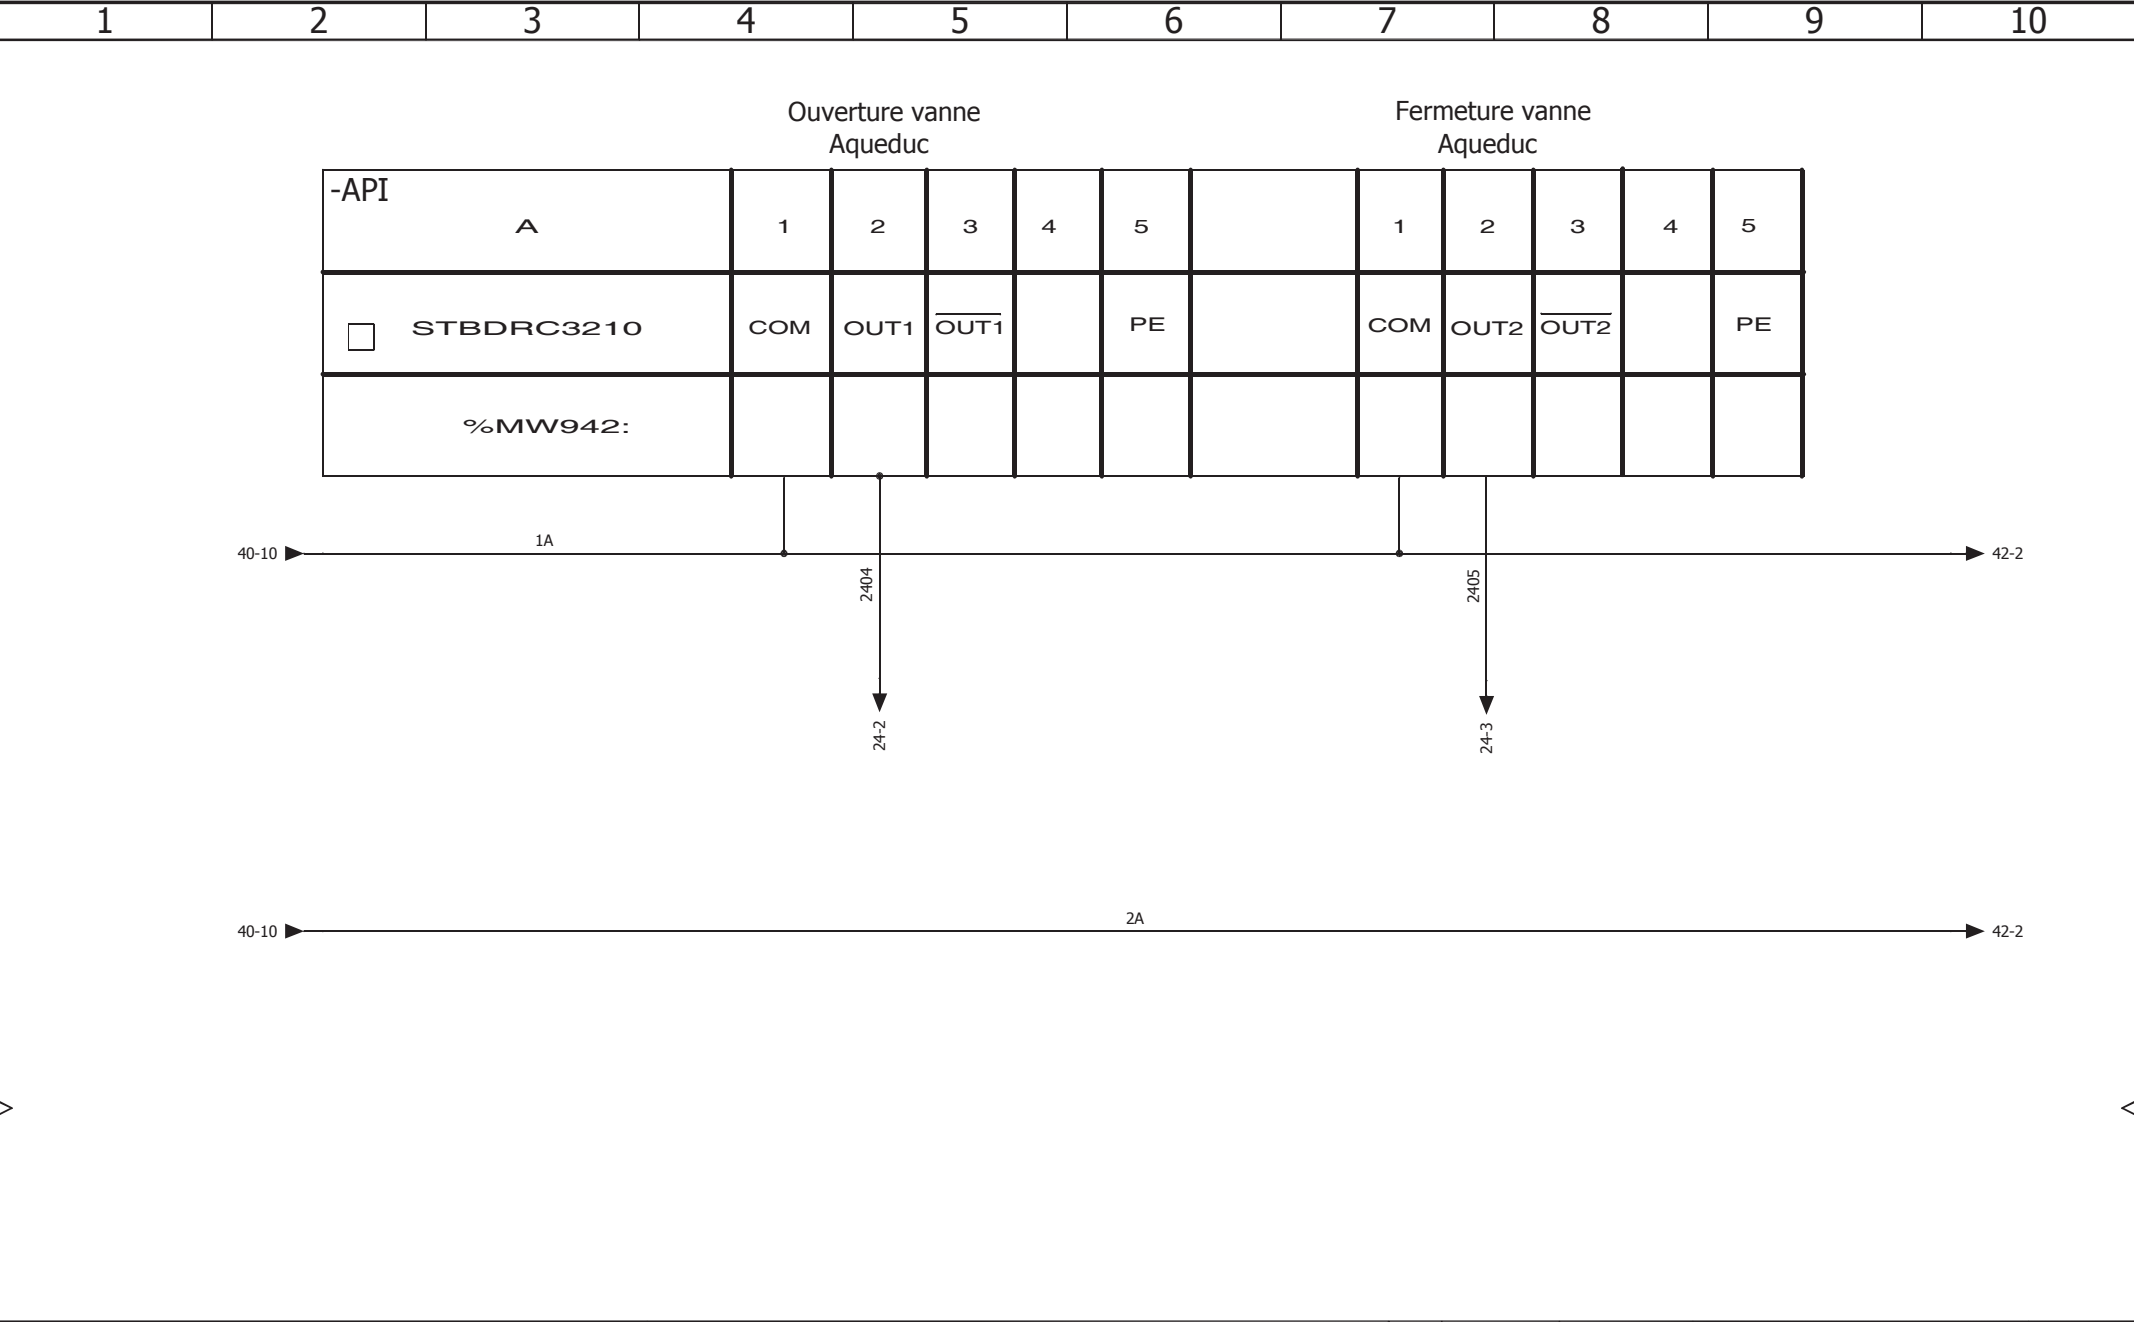

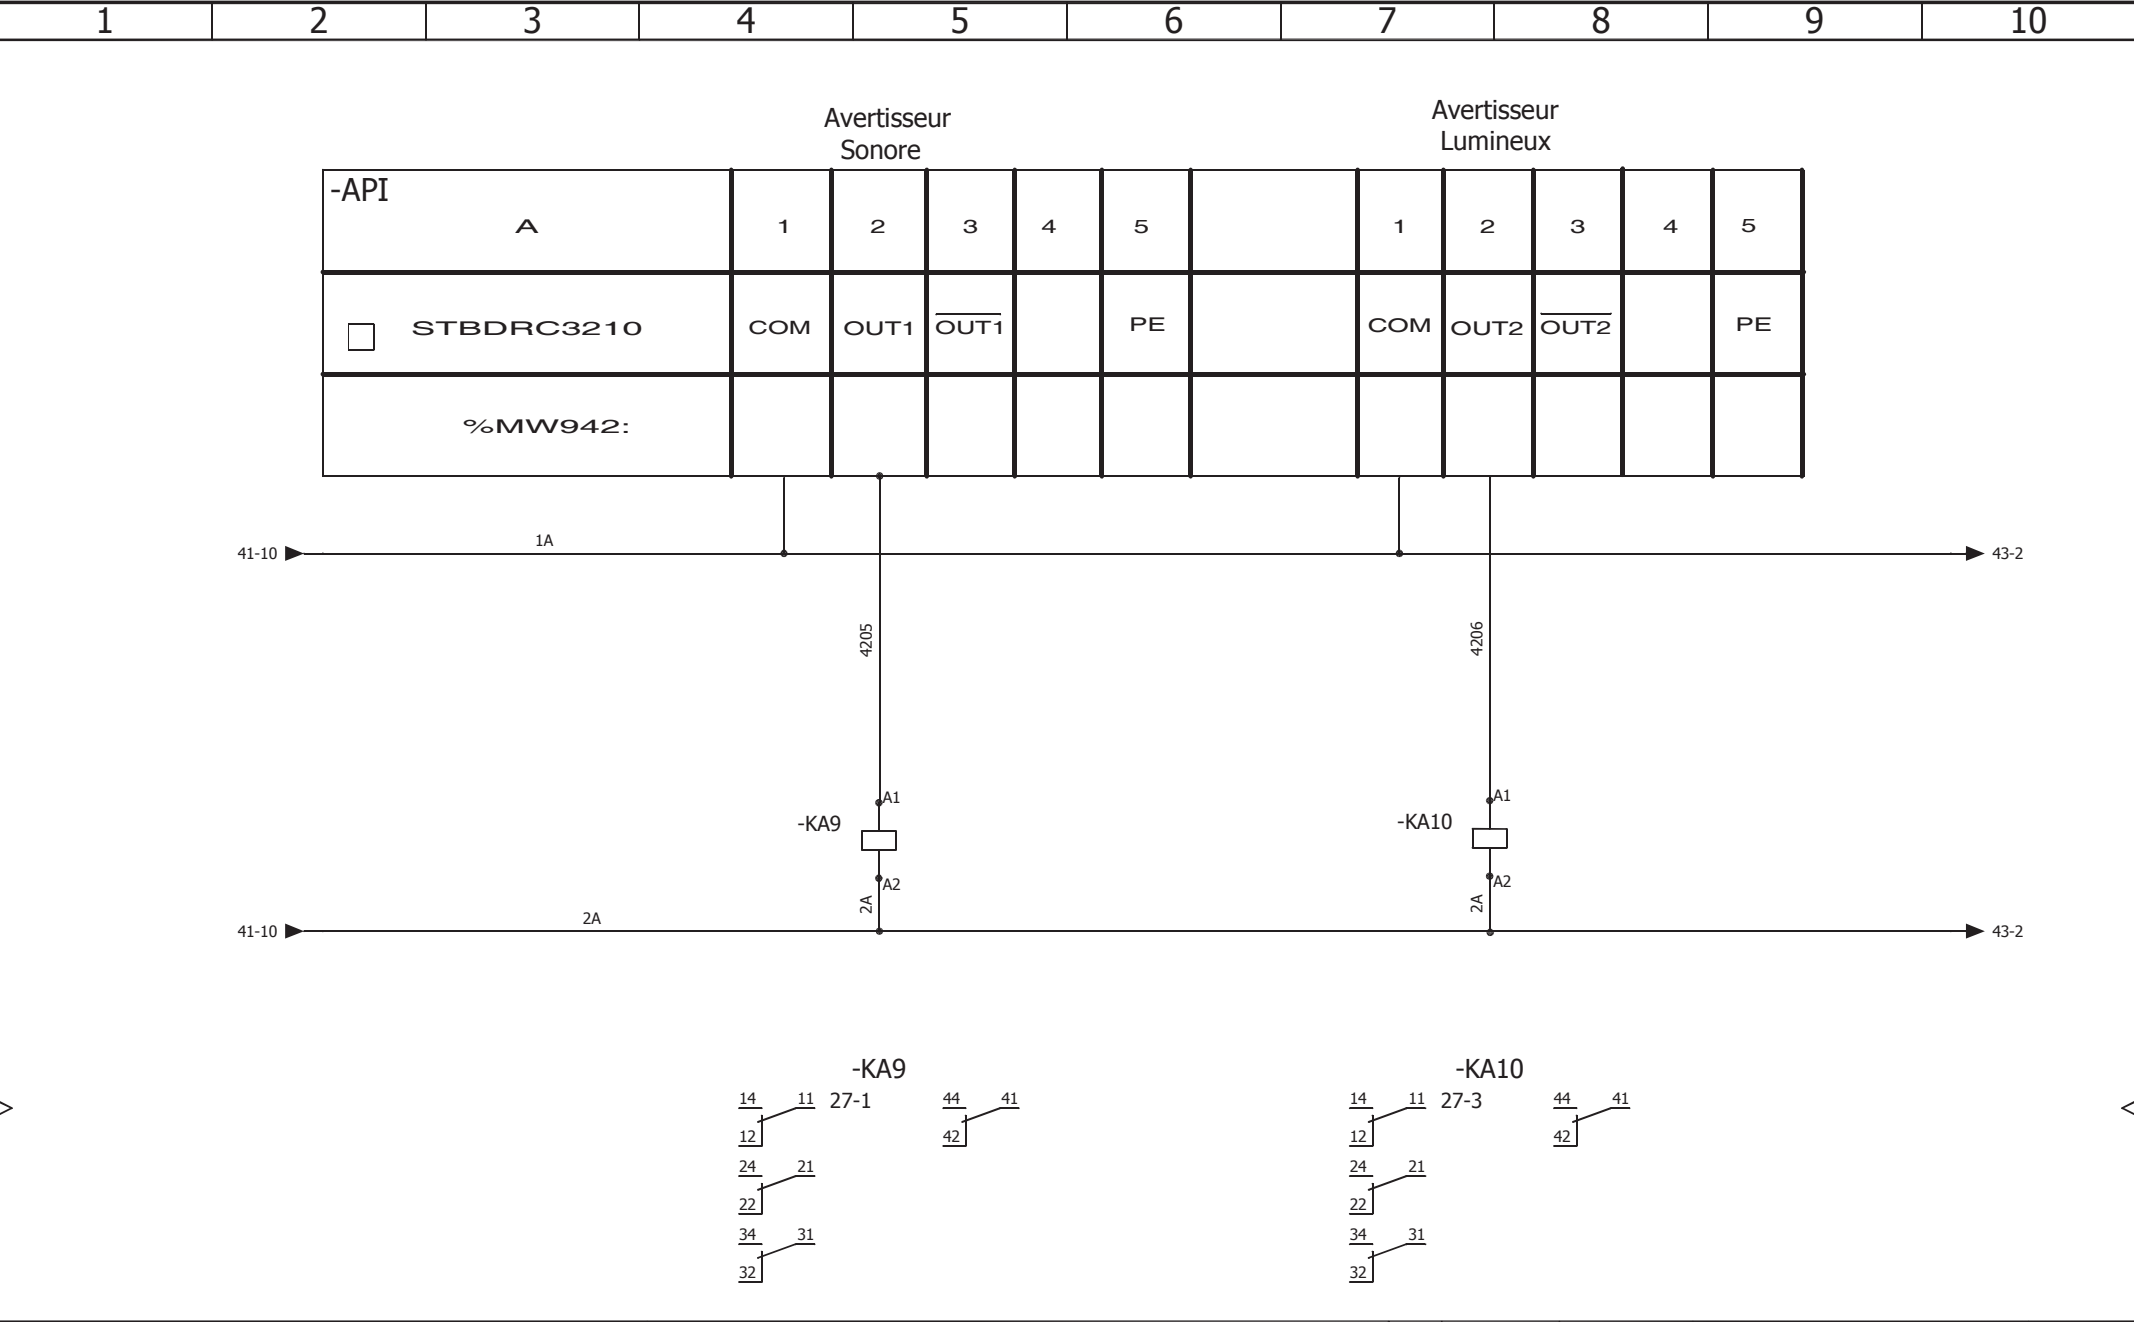


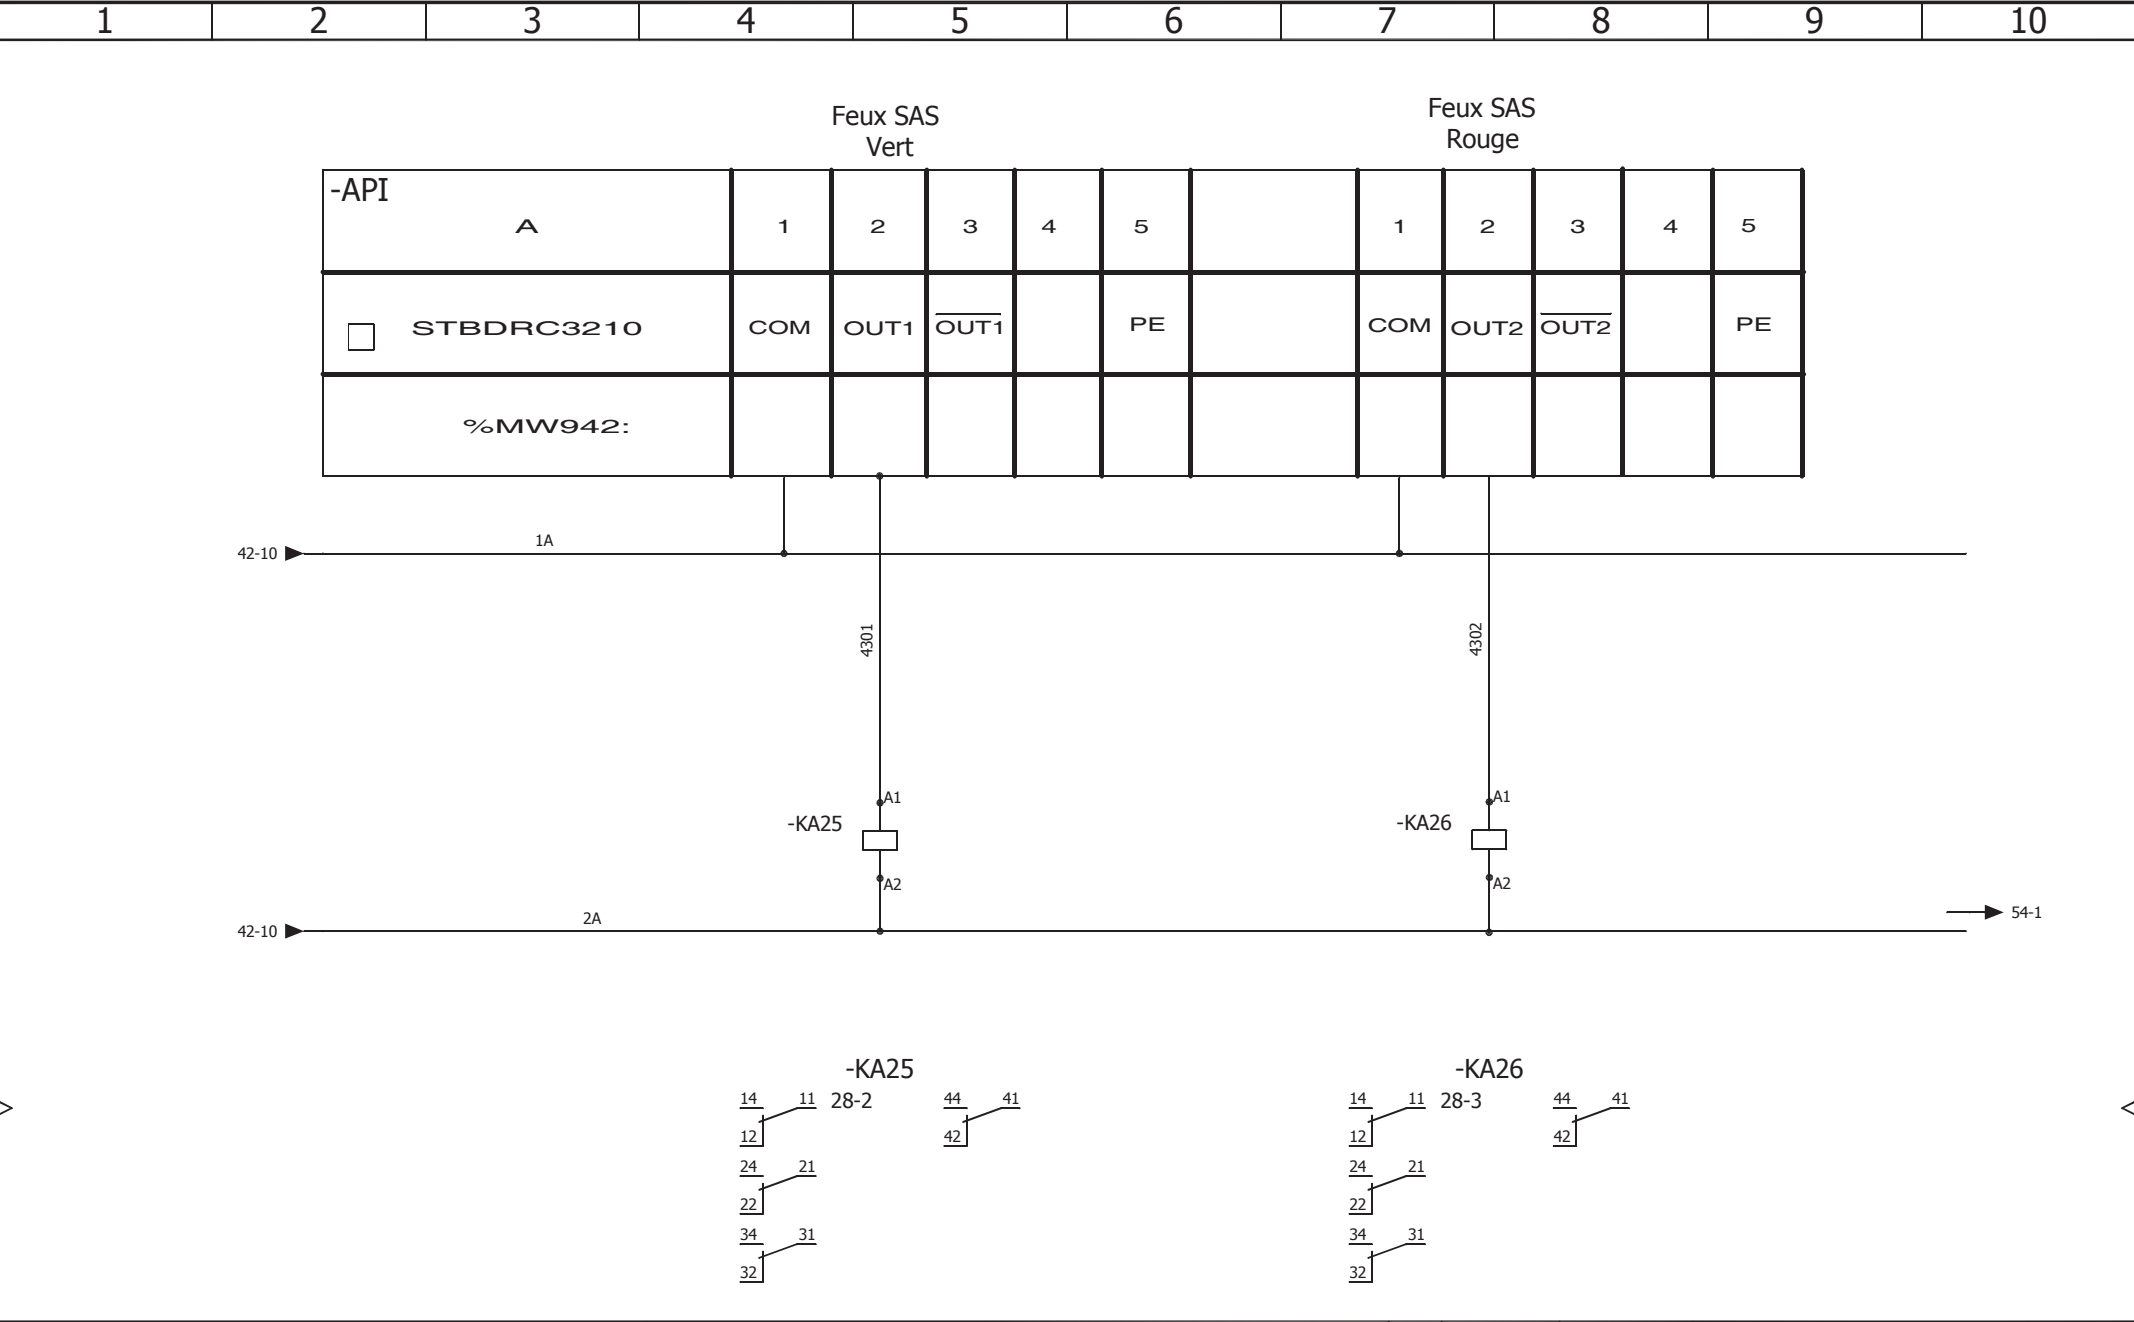


<div><div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div><div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>parisot.elec@wanadoo.fr</div></div></div>	MODULE DE SORTIES STB				INDICE	
					1	
					FOLIO	
					43	

N° D'AFFAIRE: E06013/13		LOCALISATION: L1		COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE	


1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	04/09/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2

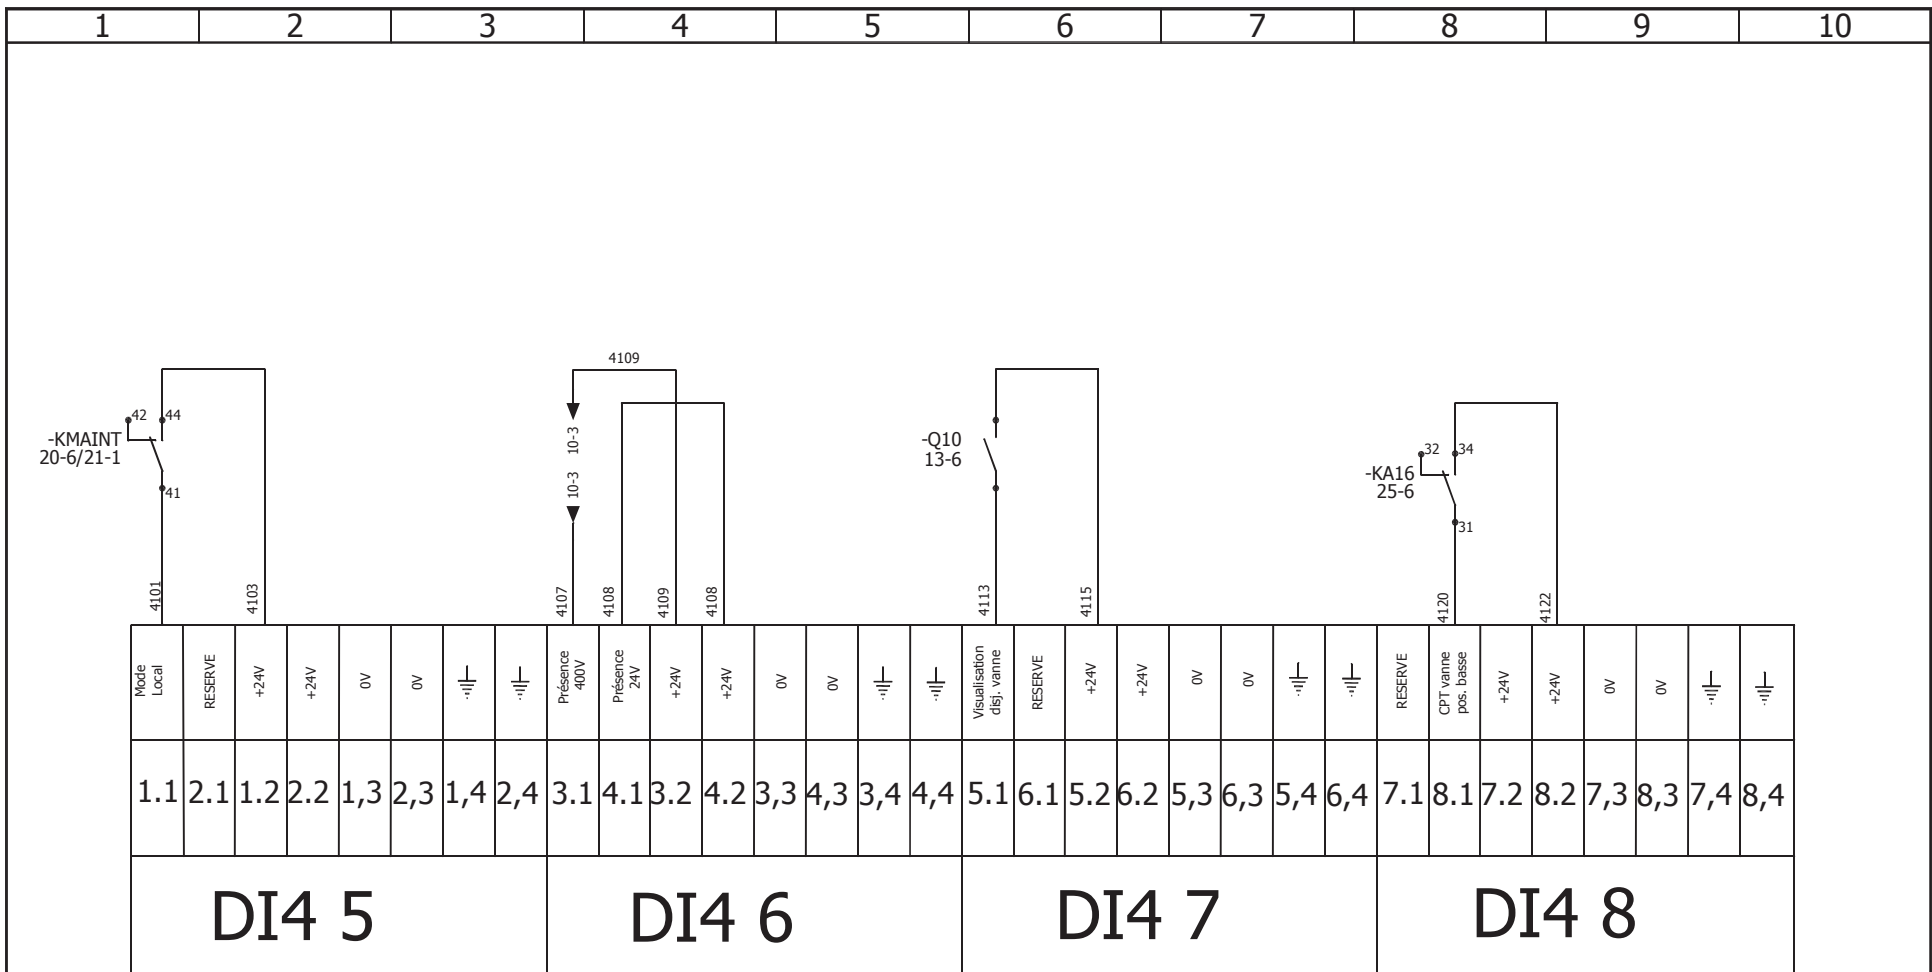

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

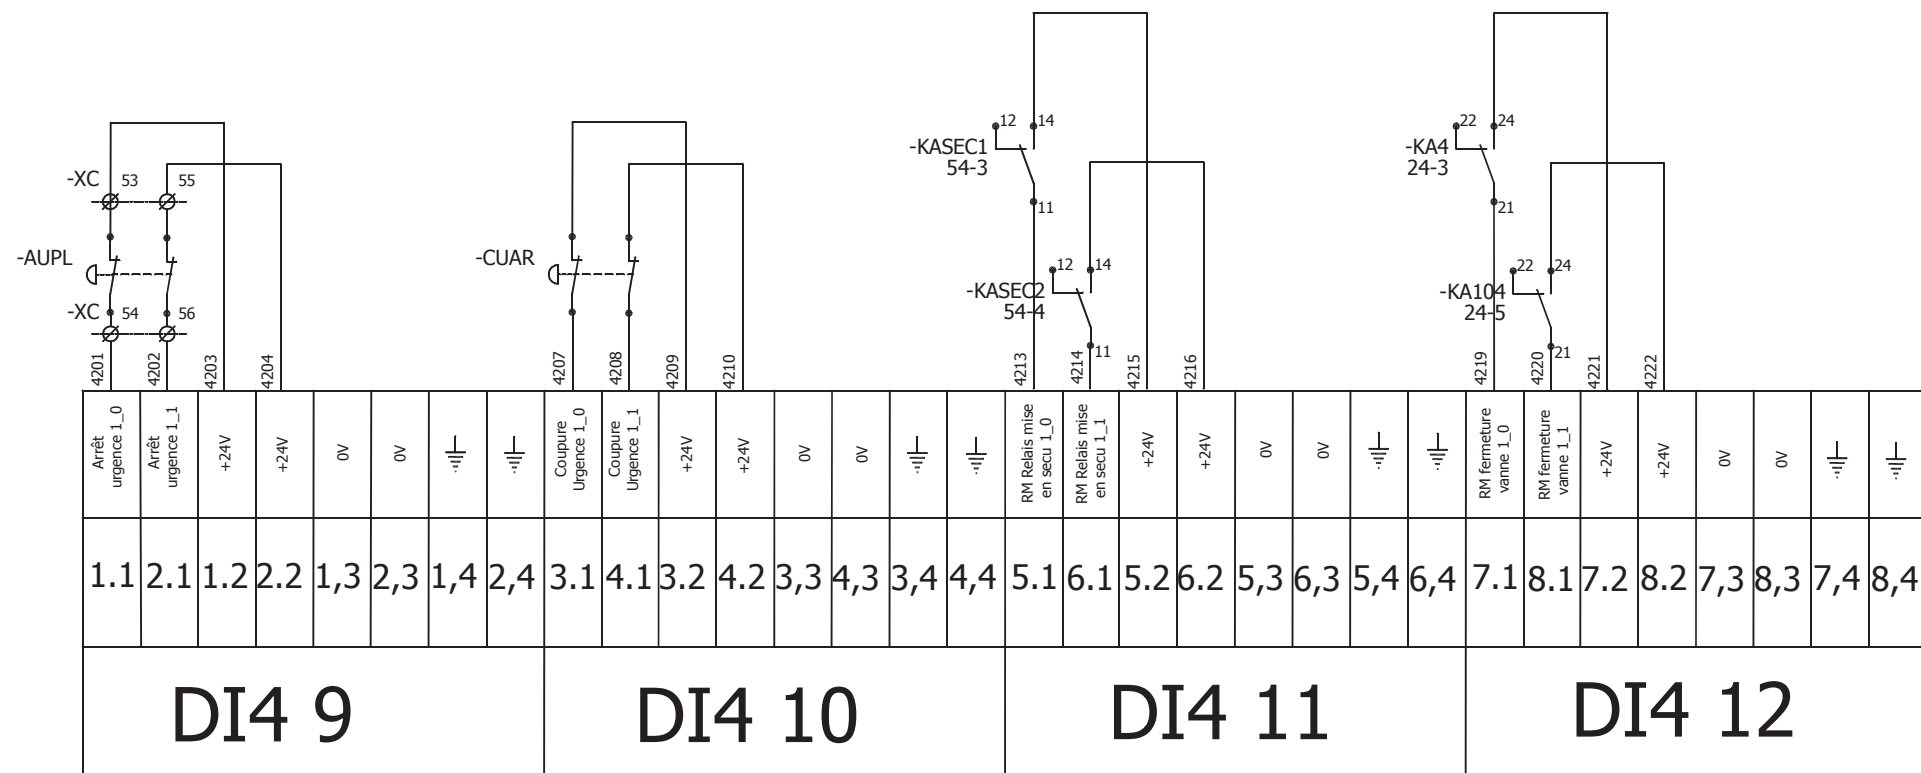

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

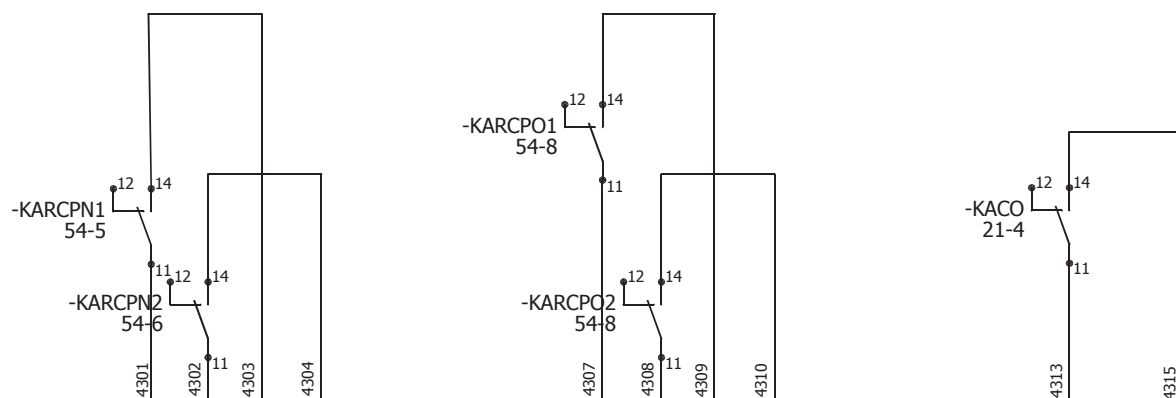

RM coupure P N 1_0	RM coupure P N 1_1	+24V	+24V	0V	0V	⋮	⋮	RM coupure P O 1_0	RM coupure P O 1_1	+24V	+24V	0V	0V	⋮	⋮	RM Relais cycle AU CU	Reserve	+24V	+24V	0V	0V	⋮	⋮	Surcourse fermeture vanne aqueduc	Surcourse ouverture vanne aqueduc	+24V	+24V	0V	0V	⋮	⋮
1.1	2.1	1.2	2.2	1,3	2,3	1,4	2,4	3.1	4.1	3.2	4.2	3,3	4,3	3,4	4,4	5.1	6.1	5.2	6.2	5,3	6,3	5,4	6,4	7.1	8.1	7.2	8.2	7,3	8,3	7,4	8,4
DI4 13								DI4 14								DI4 15								DI4 16							




Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

MODULE D'ENTREES SECURISE PSDI8


N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


				INDICE
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
0	23/08/2013	a.meiss		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	53

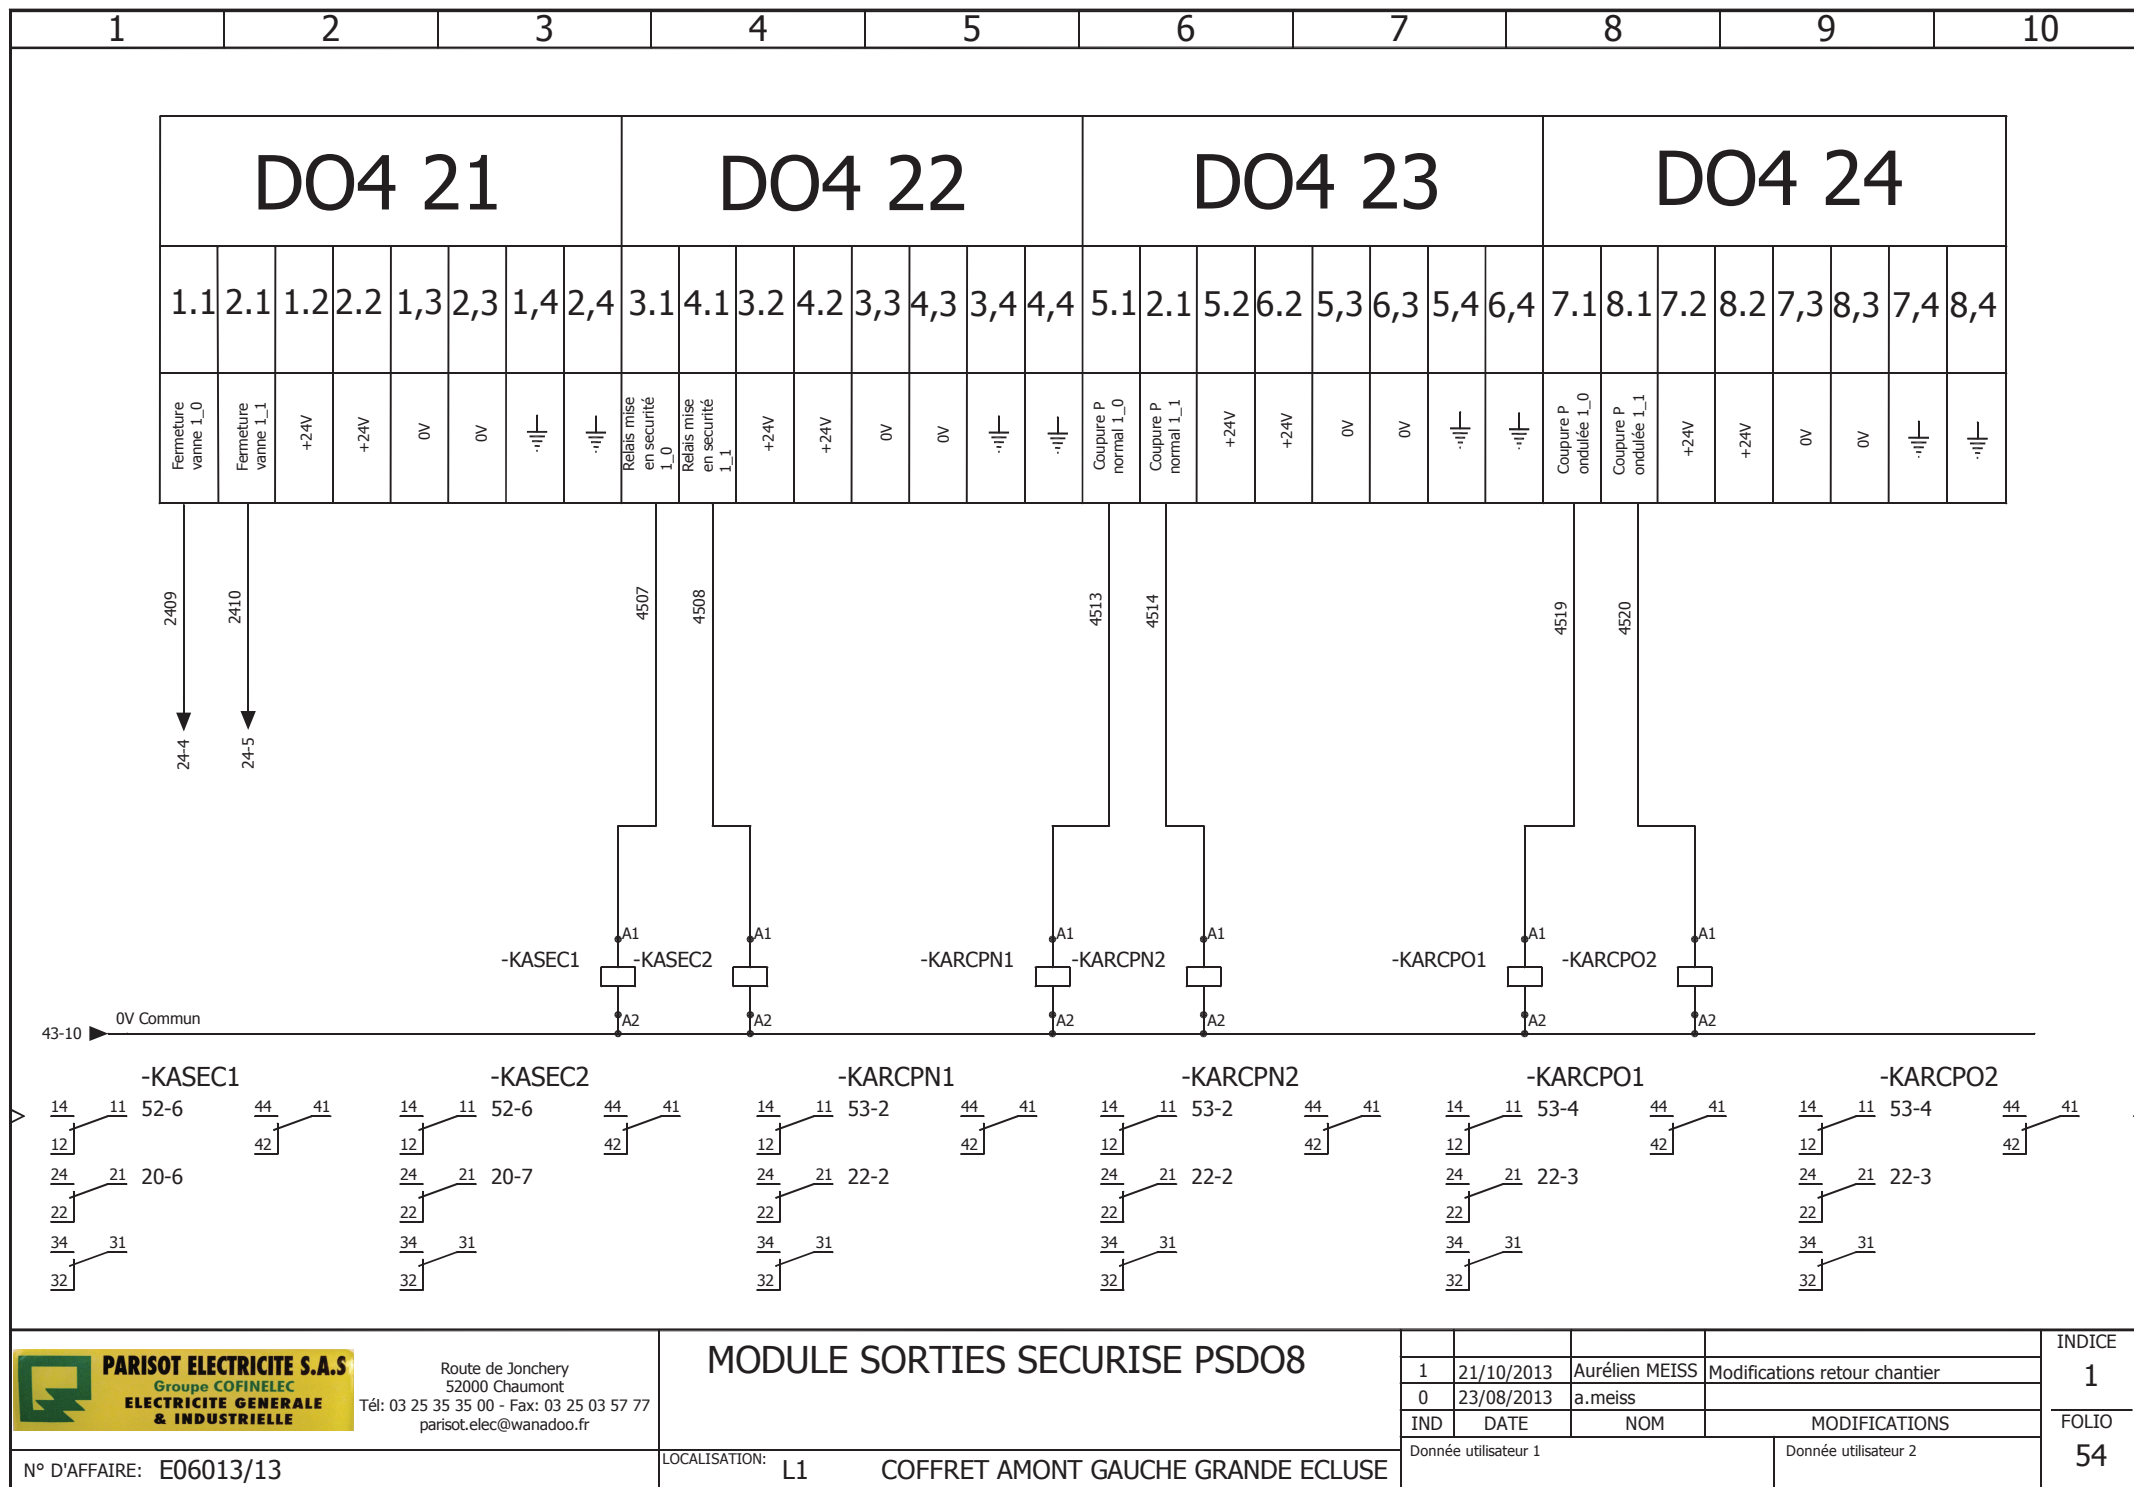


DO4 25								DO4 26								DO4 27								DO4 28							
1.1	2.1	1.2	2.2	1,3	2,3	1,4	2,4	3.1	4.1	3.2	4.2	3,3	4,3	3,4	4,4	5.1	2.1	5.2	6.2	5,3	6,3	5,4	6,4	7.1	8.1	7.2	8.2	7,3	8,3	7,4	8,4
Relais cycle AU CU	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V			Reserve	Reserve	+24V	+24V	0V	0V		




+L1
=B1+L1-XC

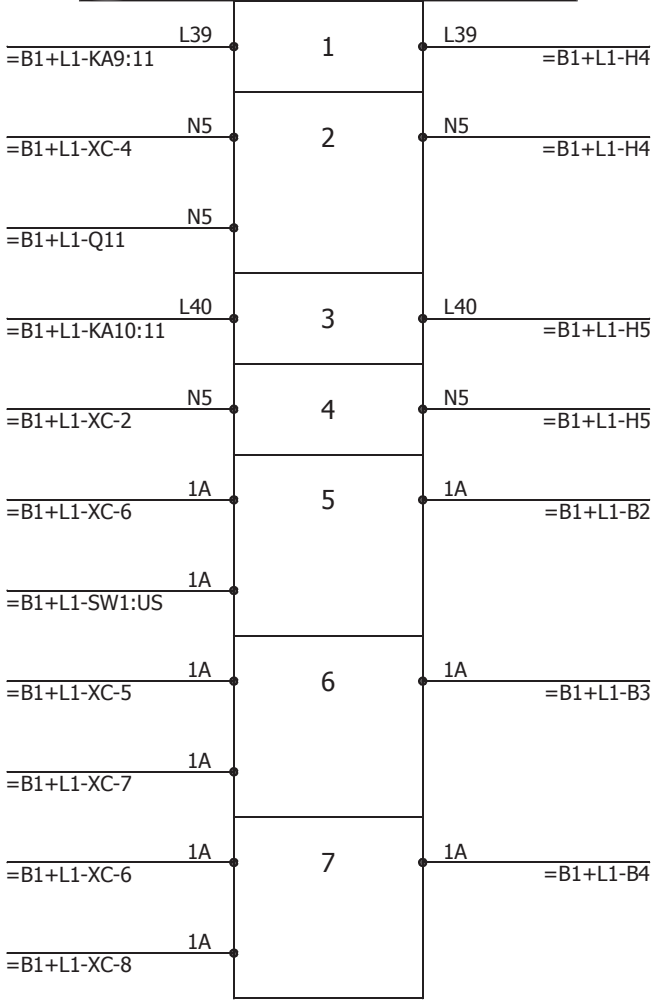

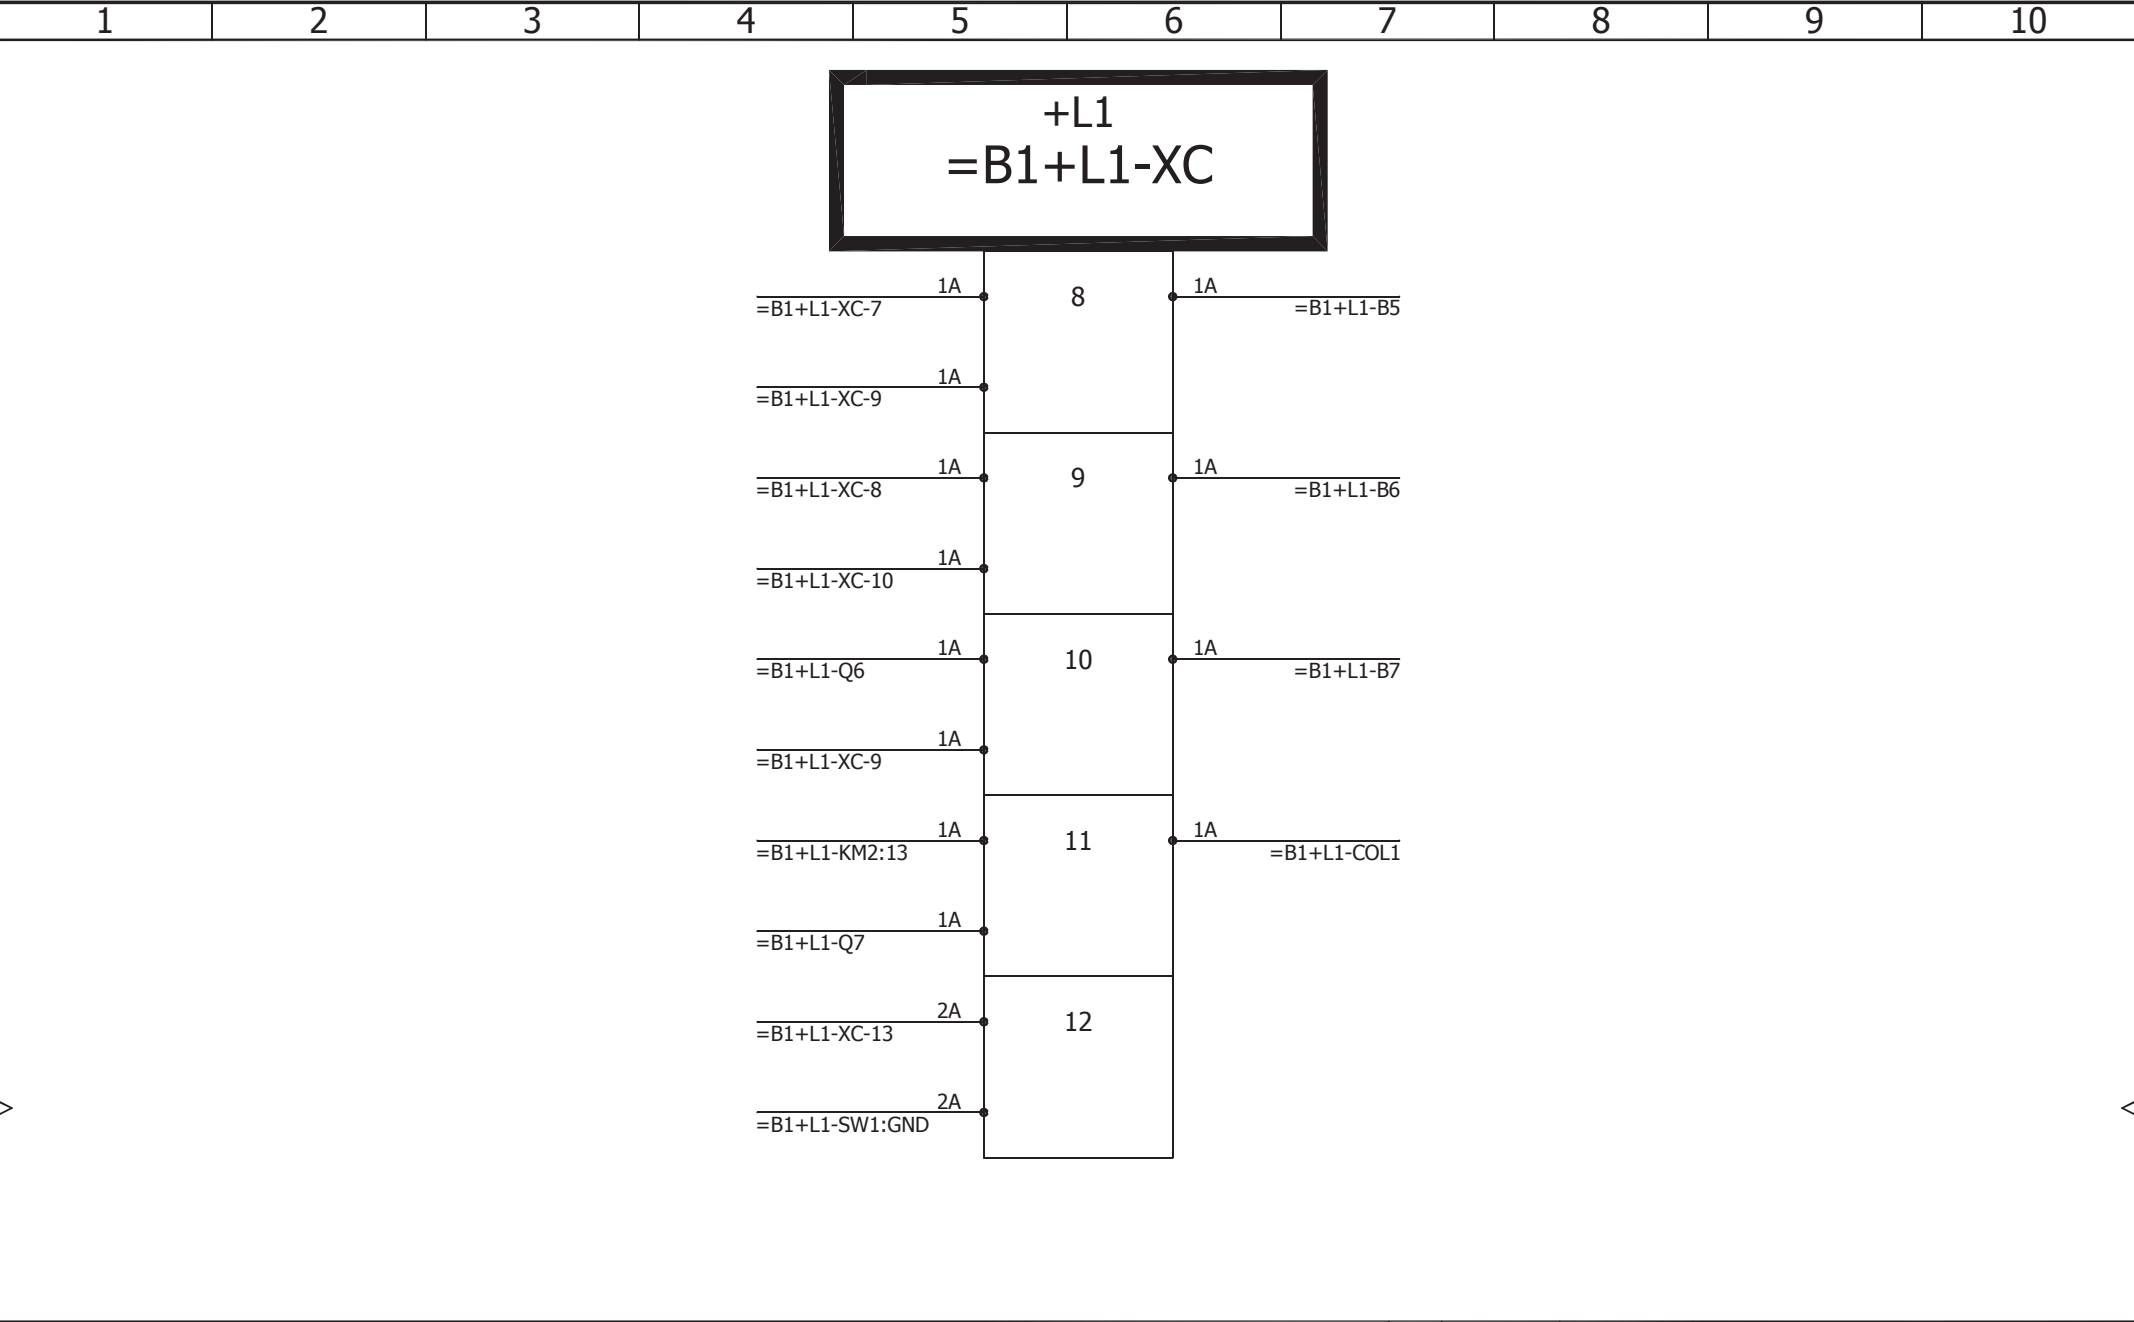

<div><div><div></div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div> <div>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</div>	-XC - (2/10)						INDICE 1 FOLIO 81
			1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	
			0	23/08/2013	a.meiss		
			IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE		Donnée utilisateur 1				Donnée utilisateur 2

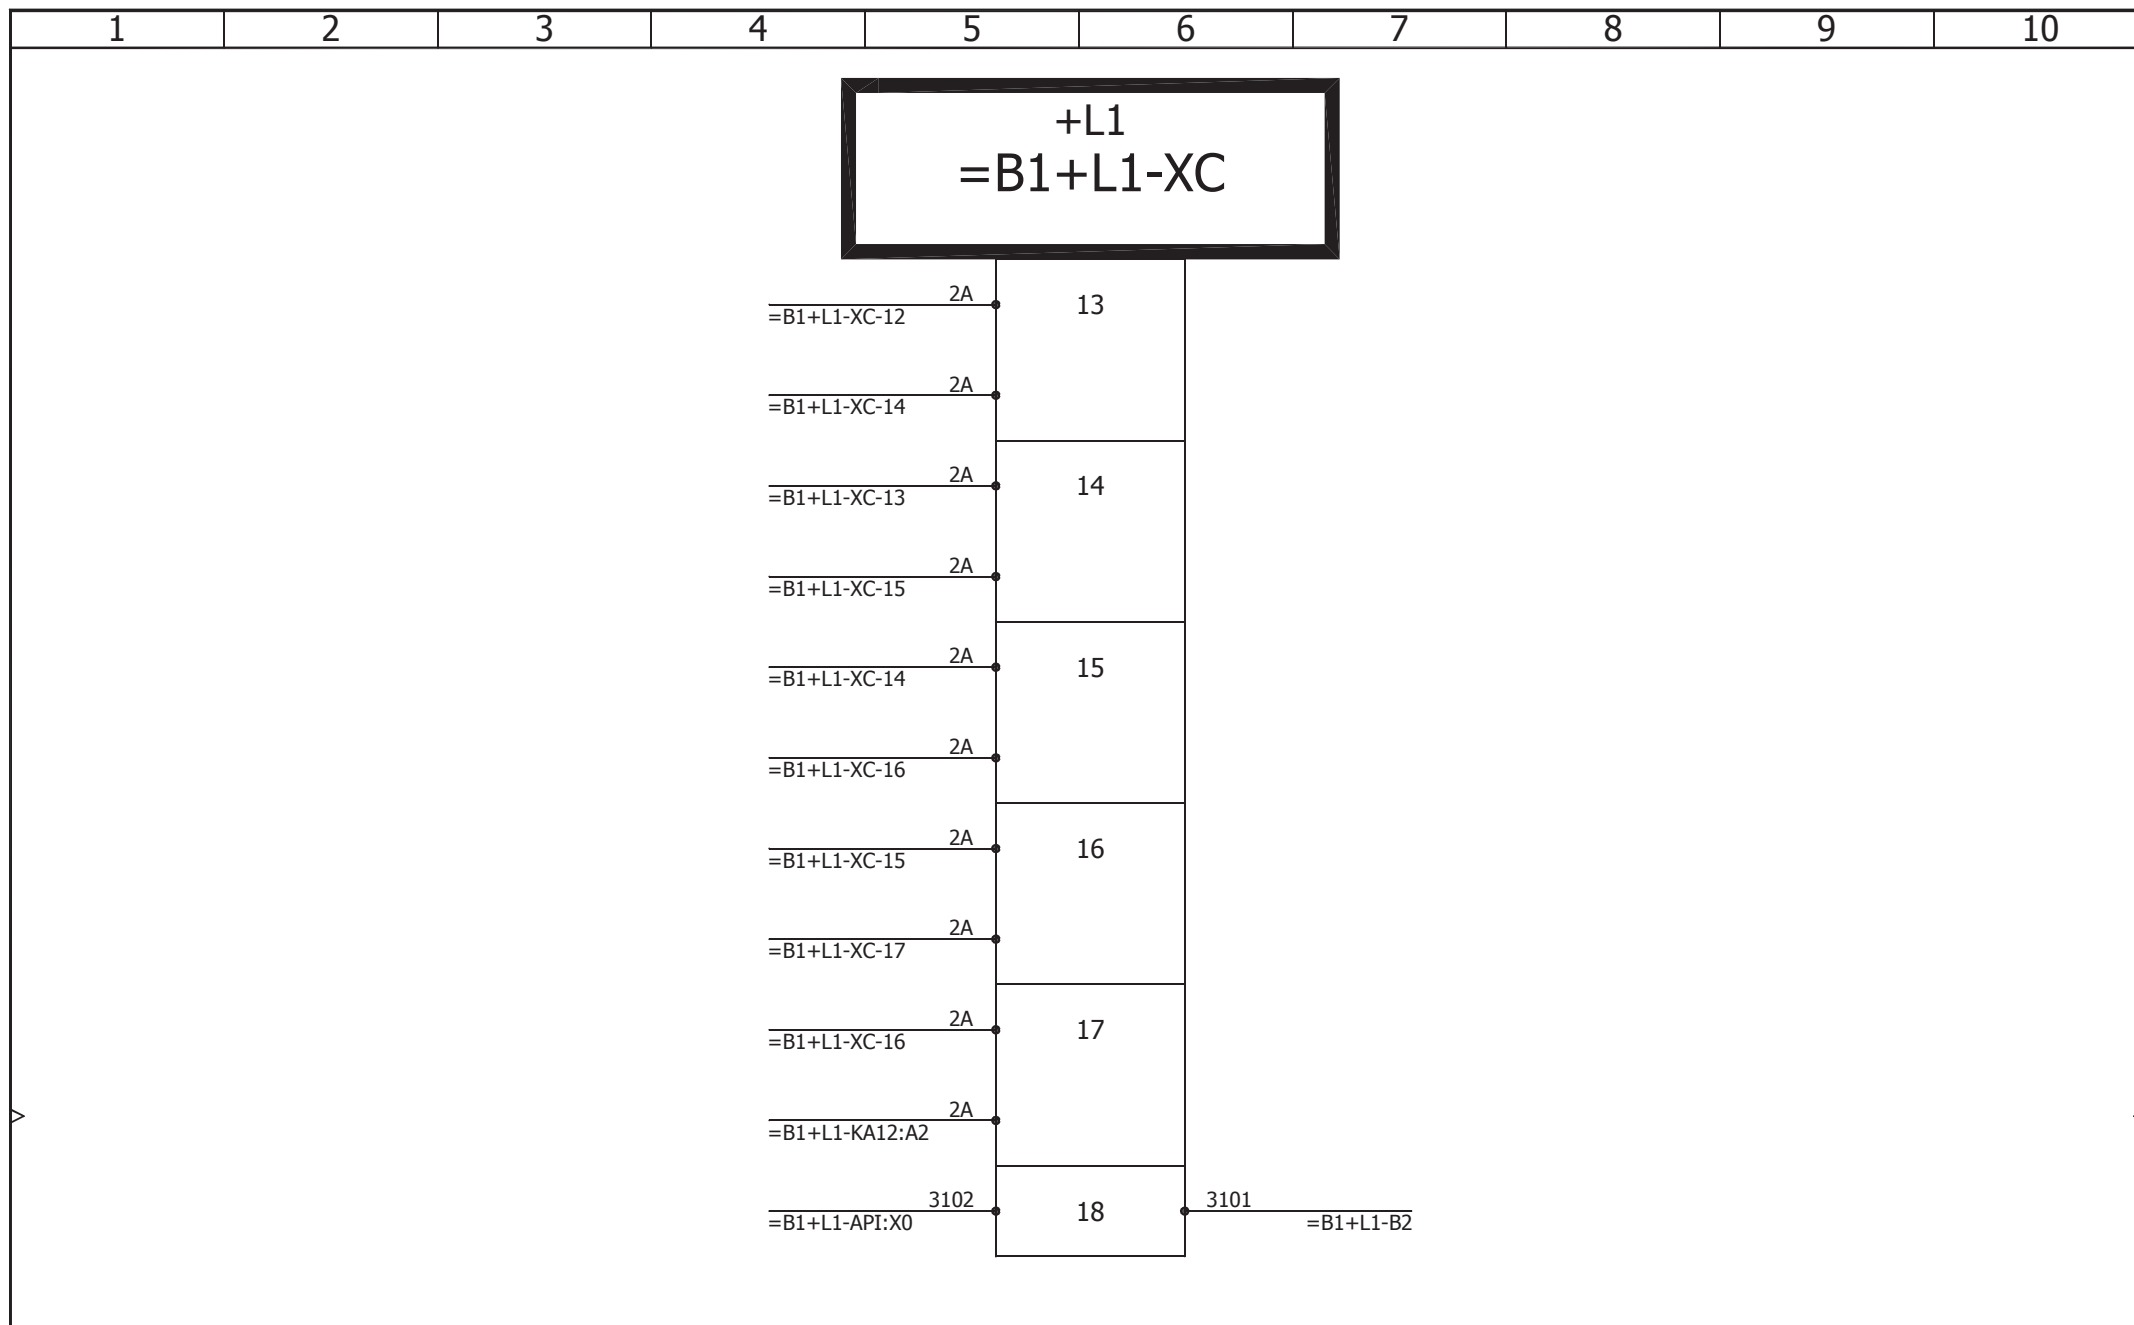

Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

-XC - (3/10)

INDICE			
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2

N° D'AFFAIRE: E06013/13

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


FOLIO
82


+L1

=B1+L1-XC

<div>3104</div> <div>=B1+L1-API:X1</div>	<div>19</div>	<div>3103</div> <div>=B1+L1-B3</div>
<div>3106</div> <div>=B1+L1-API:X2</div>	<div>20</div>	<div>3105</div> <div>=B1+L1-B4</div>
<div>3108</div> <div>=B1+L1-API:X3</div>	<div>21</div>	<div>3107</div> <div>=B1+L1-B5</div>
<div>3110</div> <div>=B1+L1-API:X4</div>	<div>22</div>	<div>3109</div> <div>=B1+L1-B6</div>
<div>3112</div> <div>=B1+L1-API:X5</div>	<div>23</div>	<div>3111</div> <div>=B1+L1-B7</div>
<div>3203</div> <div>=B1+L1-API:X10</div>	<div>24</div>	<div>3203</div> <div>=B1+L1-COL1</div>
<div>2A</div> <div>=B1+L1-XC-26</div>	<div>25</div>	<div>2A</div> <div>=B1+L1-EV1</div>
<div>2A</div> <div>=B1+L1-KM5:A2</div>		
<div>2A</div> <div>=B1+L1-XC-25</div>	<div>26</div>	<div>2A</div> <div>=B1+L1-EV2</div>
<div>2A</div> <div>=B1+L1-XC-27</div>		

+L1
=B1+L1-XC

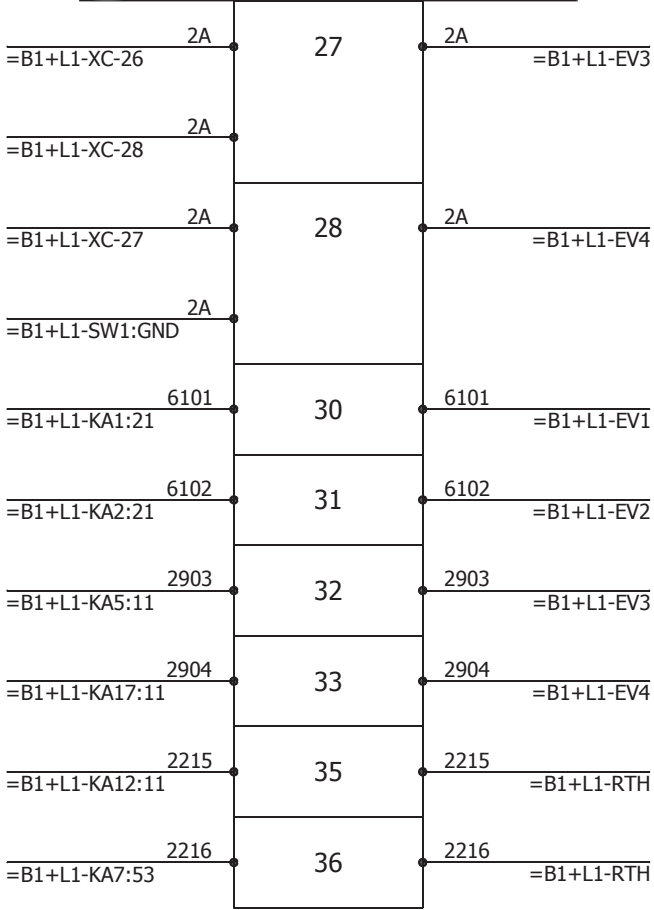

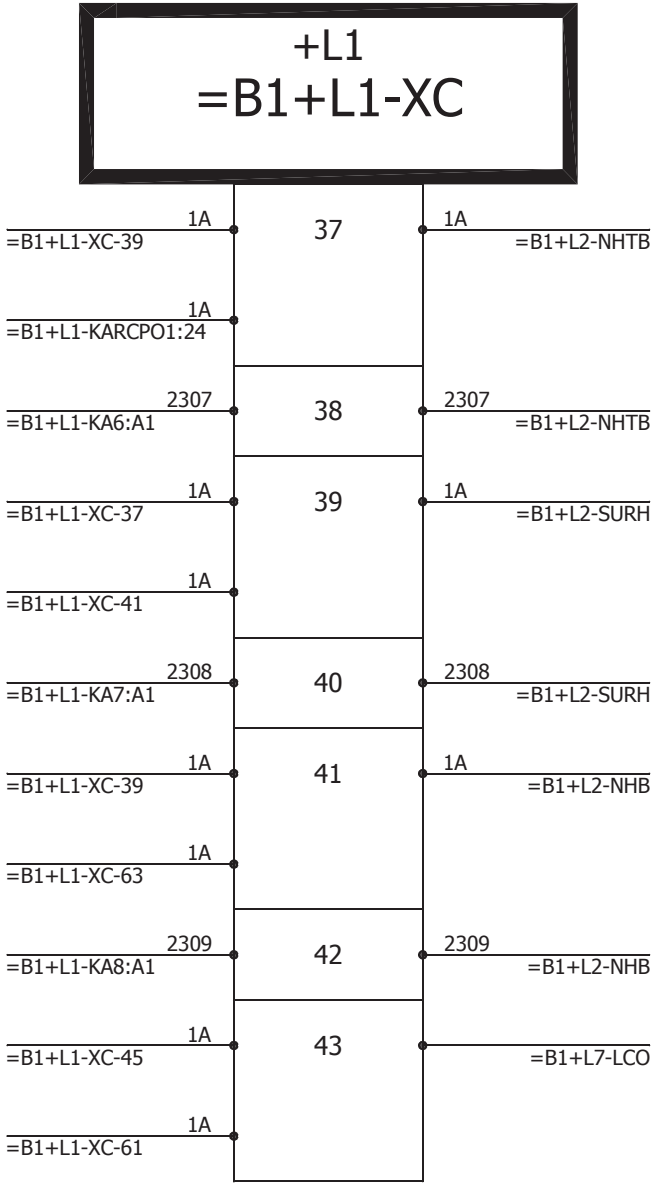

Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

-XC - (6/10)	
LOCALISATION:	L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE

1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier
0	23/08/2013	a.meiss	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2

INDICE	1
FOLIO	85

+L1
=B1+L1-XC

2501 =B1+L1-KA13:A1	44	2501 =B1+L7-LCO
1A =B1+L1-XC-43	45	=B1+L7-LCF
1A =B1+L1-XC-47		
2502 =B1+L1-KA14:A1	46	2502 =B1+L7-LCF
1A =B1+L1-XC-45	47	=B1+L7-FDCVAO
1A =B1+L1-XC-49		
2503 =B1+L1-KA15:A1	48	2503 =B1+L7-FDCVAO
1A =B1+L1-XC-47	49	=B1+L7-FDCVAF
1A =B1+L1-KA4:14		
2504 =B1+L1-KA16:A1	50	2504 =B1+L7-FDCVAF
1A =B1+L1-KM2:13	51	1A =B1+L1-FDC50




Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
parisot.elec@wanadoo.fr

-XC - (7/10)	
LOCALISATION:	L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


				INDICE 1
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	
0	23/08/2013	a.meiss		FOLIO 86
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	

+L1

=B1+L1-XC

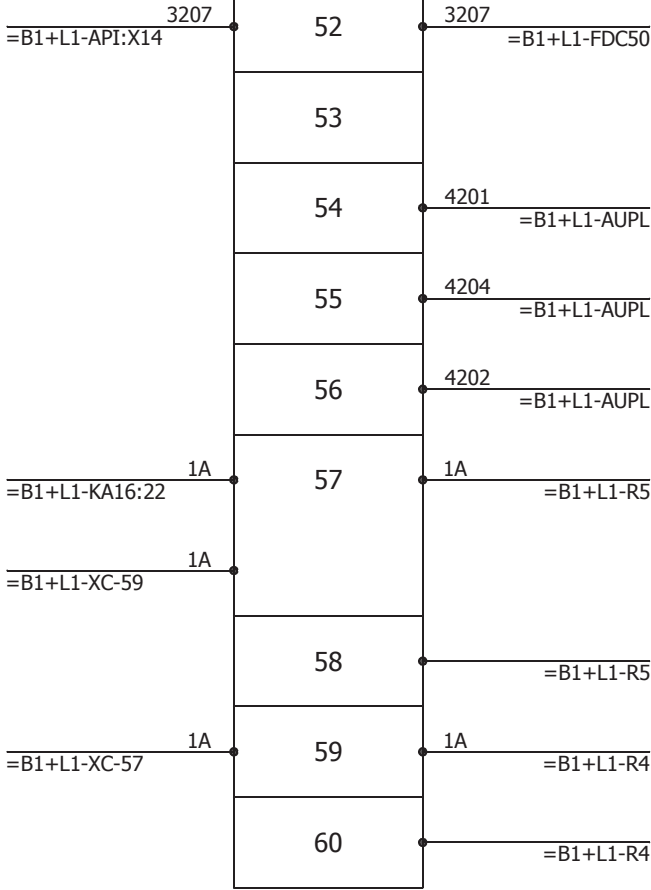

+L1
=B1+L1-XC

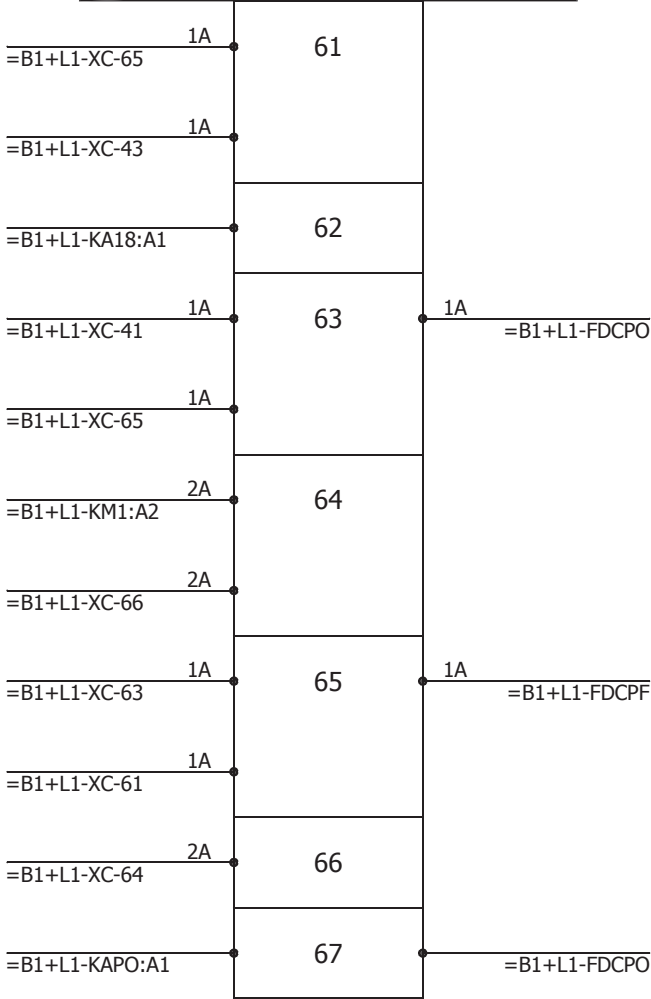




PARISOT ELECTRICITE S.A.S
Groupe COFINELEC
**ELECTRICITE GENERALE
& INDUSTRIELLE**


Route de Jonchery
52000 Chaumont
Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77
pariset.elec@wanadoo.fr

-XC - (9/10)

LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE


				INDICE 1 FOLIO 88
1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	
0	21/10/2013	Aurélien MEISS		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
Donnée utilisateur 1			Donnée utilisateur 2	

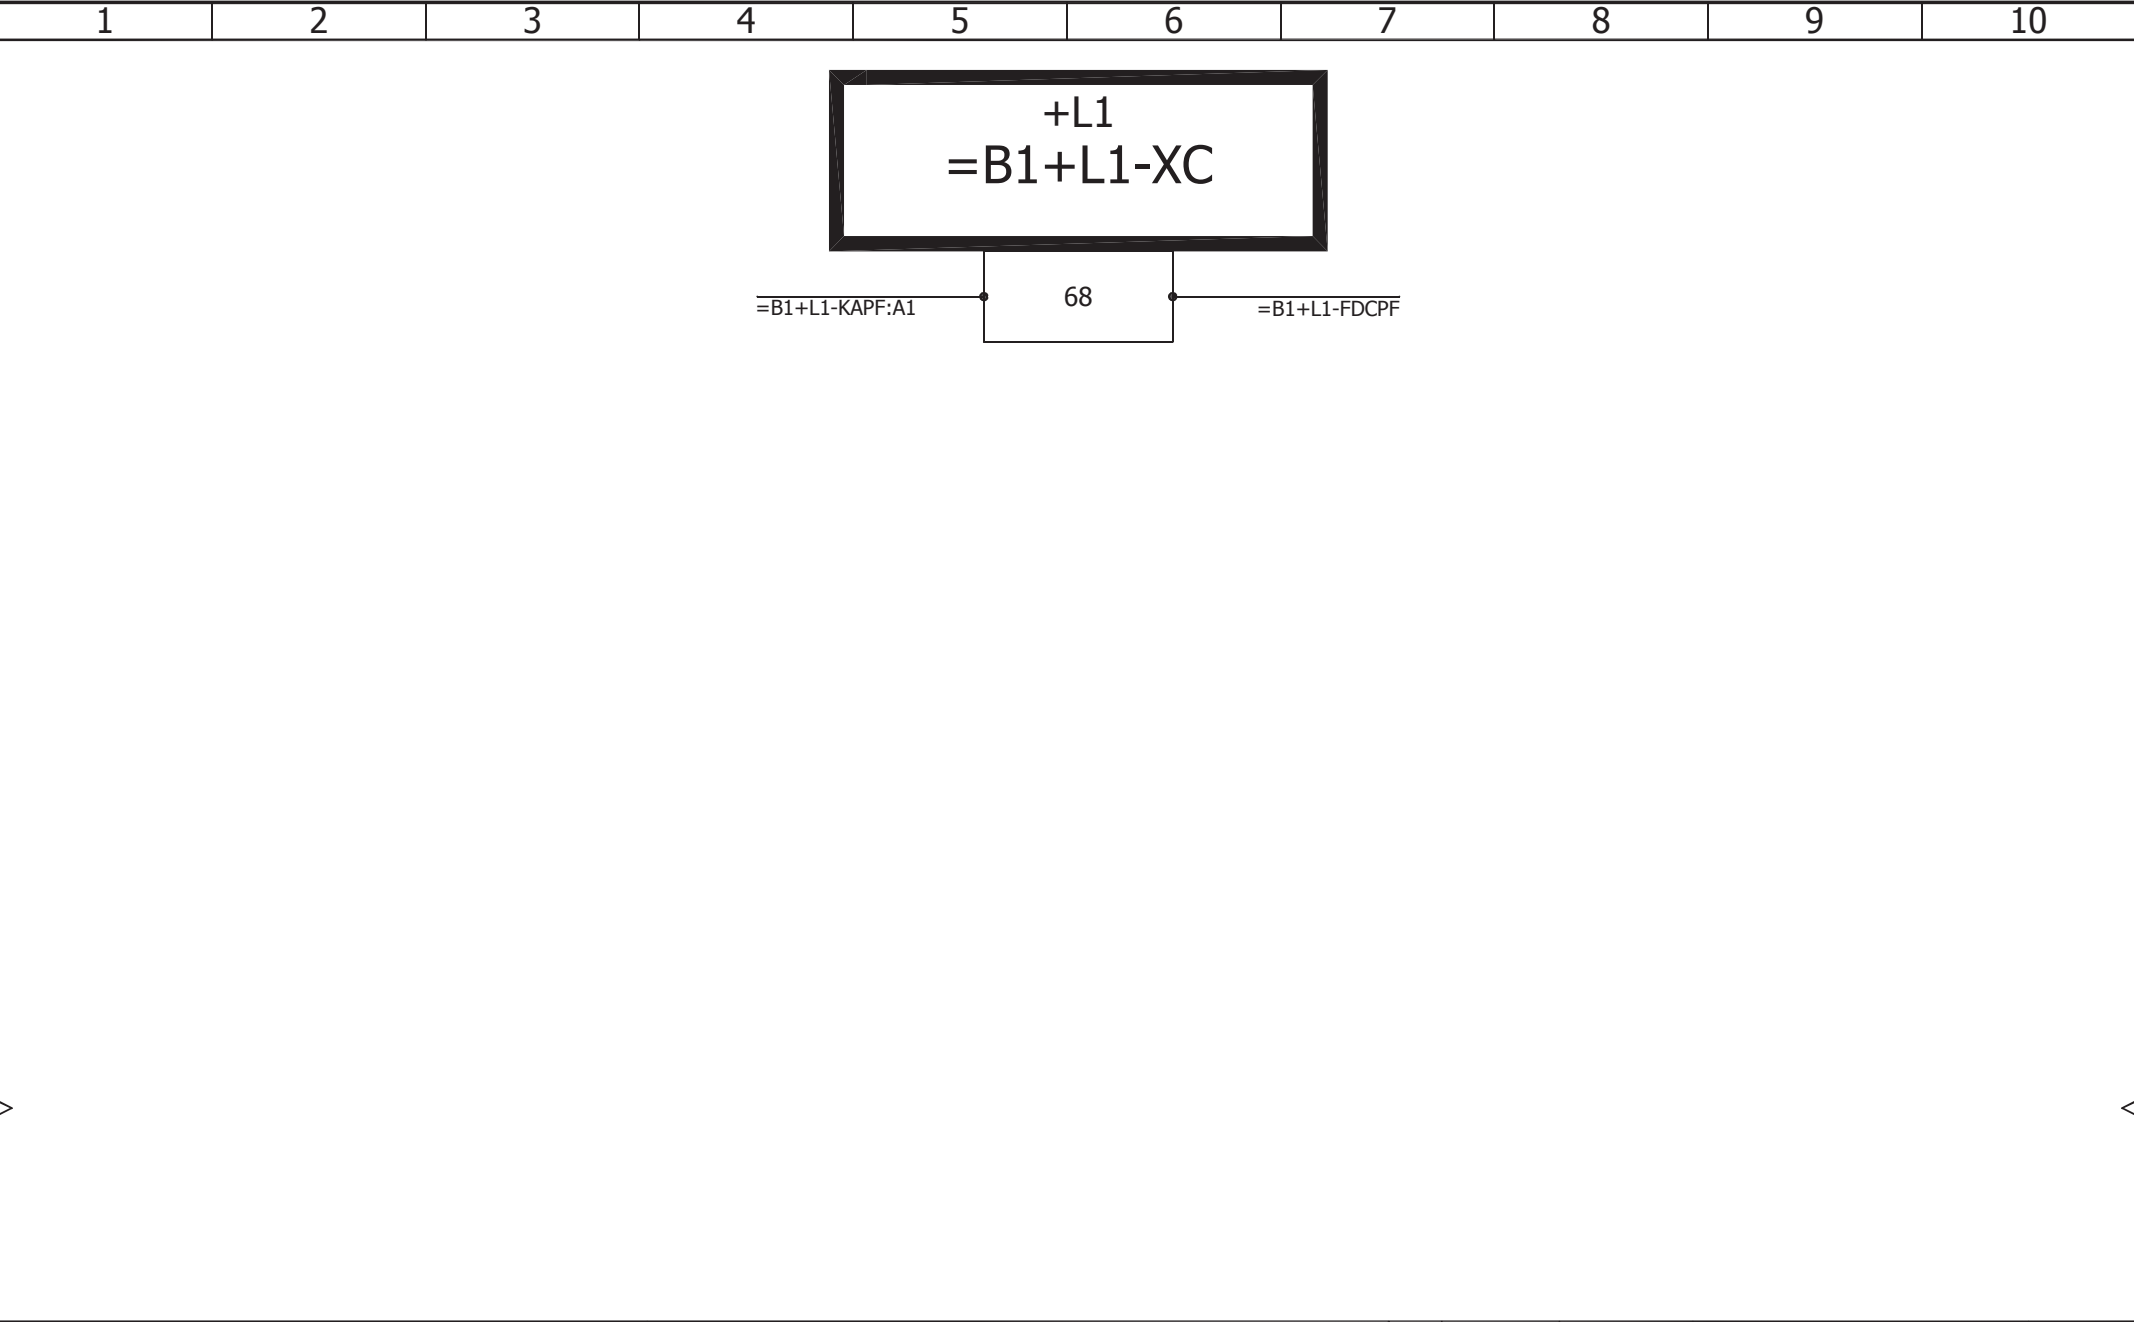


<div><div></div><div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div></div> <div><div>Route de Jonchery</div><div>52000 Chaumont</div><div>Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77</div><div>pariset.elec@wanadoo.fr</div></div>	-XC - (10/10)							INDICE 1 FOLIO 89
				1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	
				0	21/10/2013	Aurélien MEISS		
				IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1 COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			Donnée utilisateur 1				Donnée utilisateur 2

+L1

=B1+L1-XP

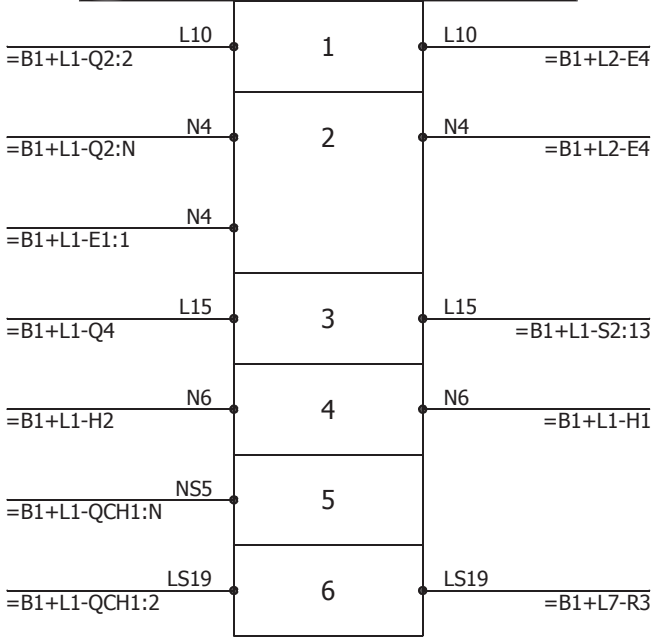


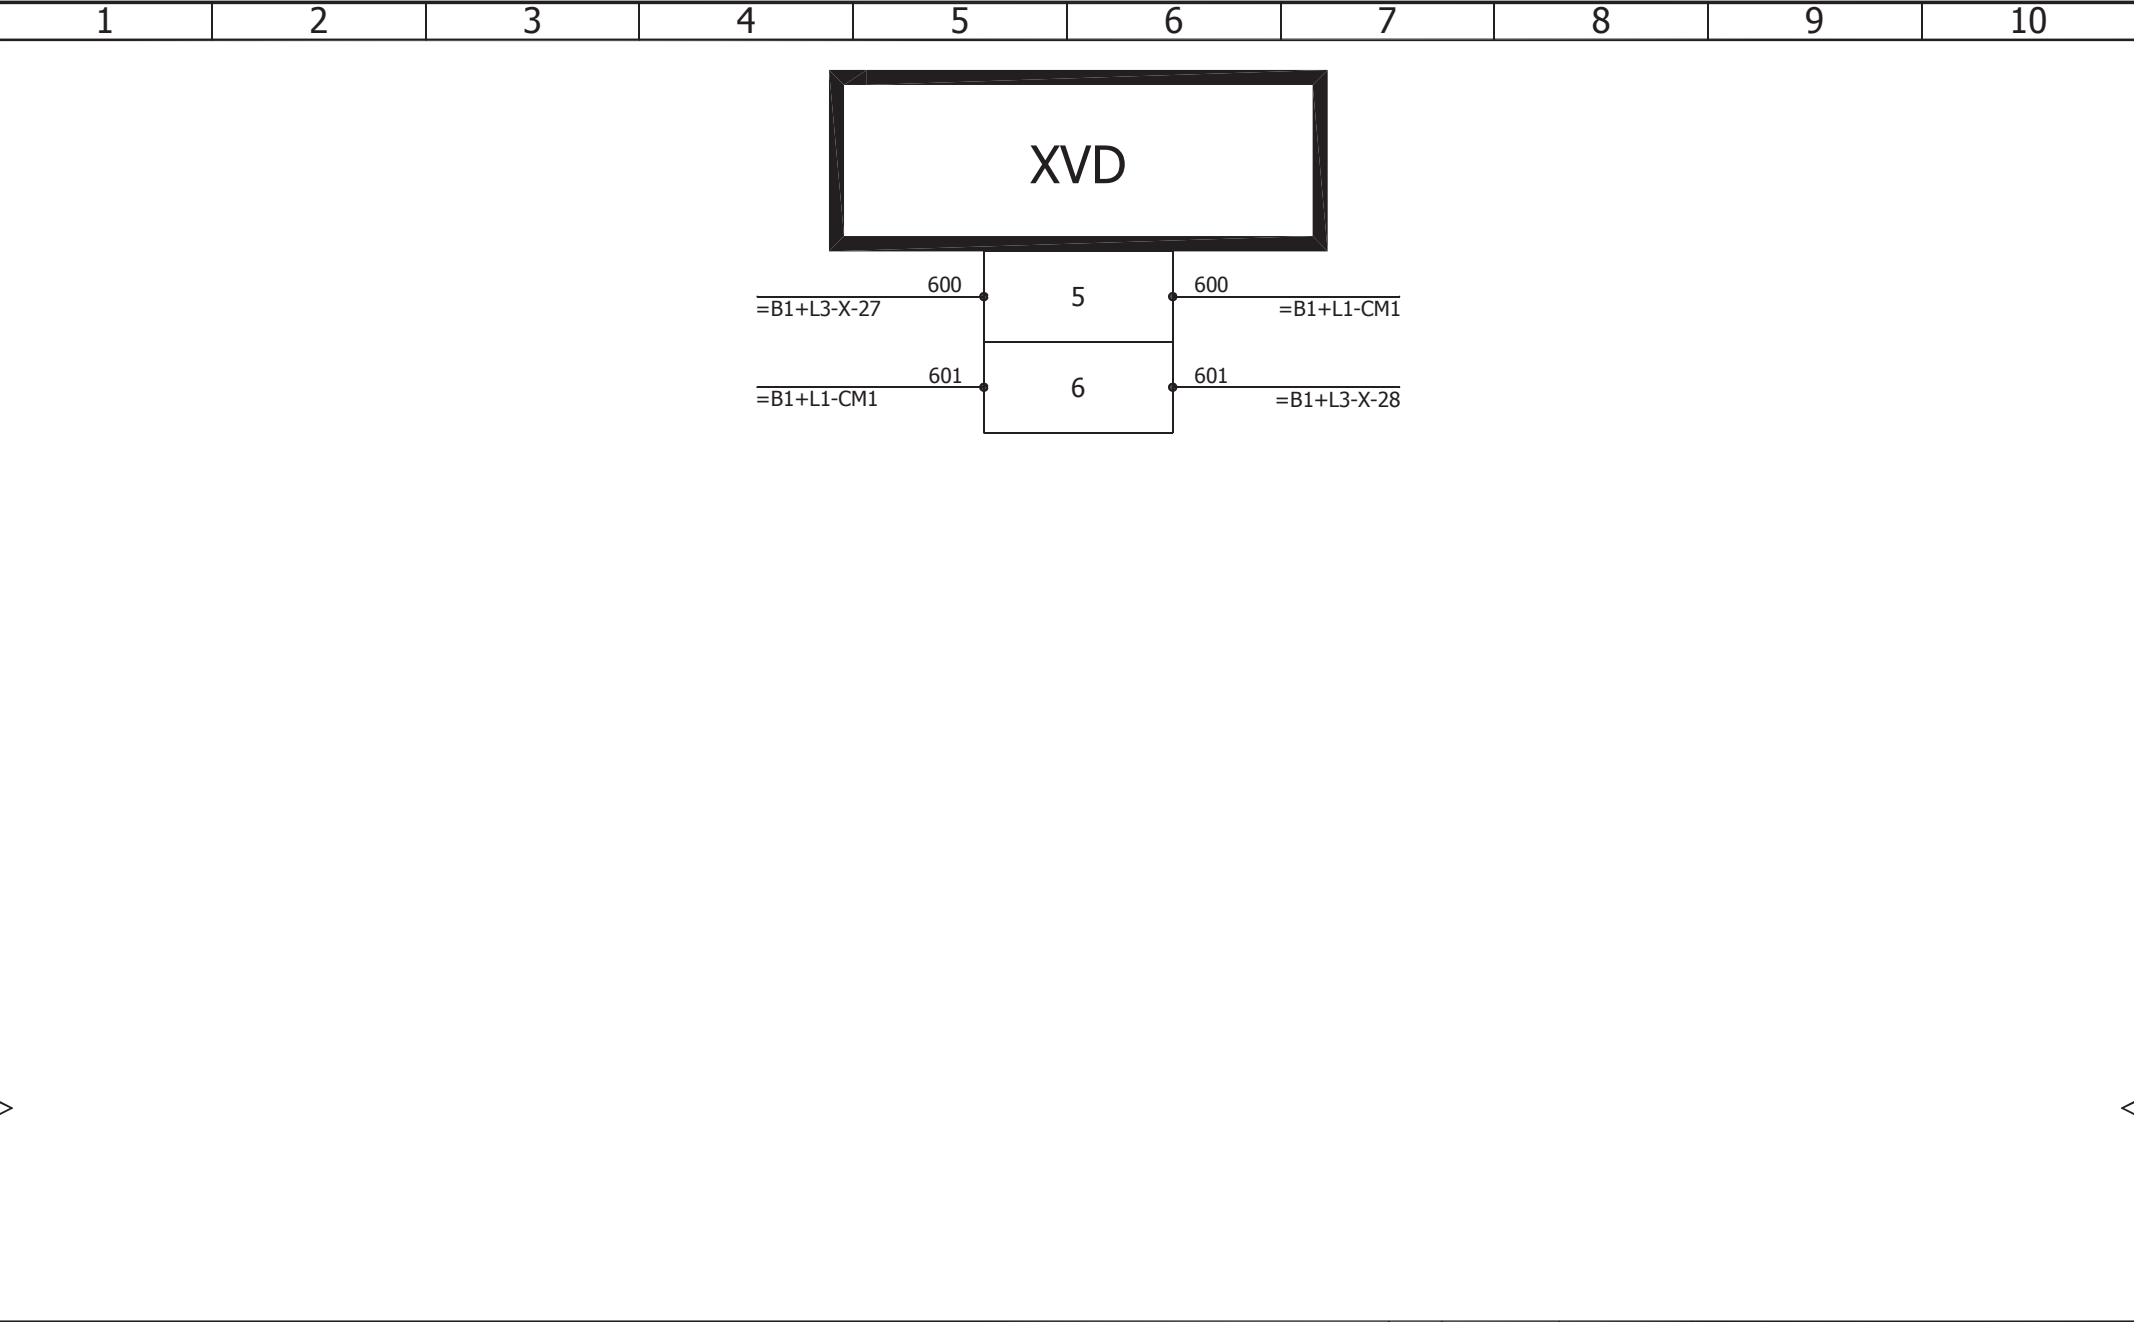

<div><div><div></div></div><div>PARISOT ELECTRICITE S.A.S</div><div>Groupe COFINELEC</div><div>ELECTRICITE GENERALE & INDUSTRIELLE</div></div> <div>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</div>	<div>-XVD - (1/1)</div>					INDICE
		1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	
		0	23/08/2013	a.meiss		FOLIO
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			Donnée utilisateur 1	Donnée utilisateur 2

+L1
=B1+L1-XF

<div>2801</div> <div>=B1+L1-KA25:11</div>	<div>1</div>	<div>2801</div> <div>=B1+L6-H25</div>
<div>2802</div> <div>=B1+L1-KA26:11</div>	<div>2</div>	<div>2802</div> <div>=B1+L6-H26</div>
<div>1A</div> <div>=B1+L1-XF-4</div>	<div>3</div>	<div>1A</div> <div>=B1+L6-H25</div>
<div>1A</div> <div>=B1+L1-XF-3</div>	<div>4</div>	<div>1A</div> <div>=B1+L6-H26</div>
<div>1A</div> <div>=B1+L1-SW1:US</div>		
	<div>5</div>	<div>2007</div> <div>=B1+L6-H26</div>
	<div>6</div>	<div>2803</div> <div>=B1+L6-H25</div>
	<div>7</div>	<div>2804</div> <div>=B1+L6-H26</div>

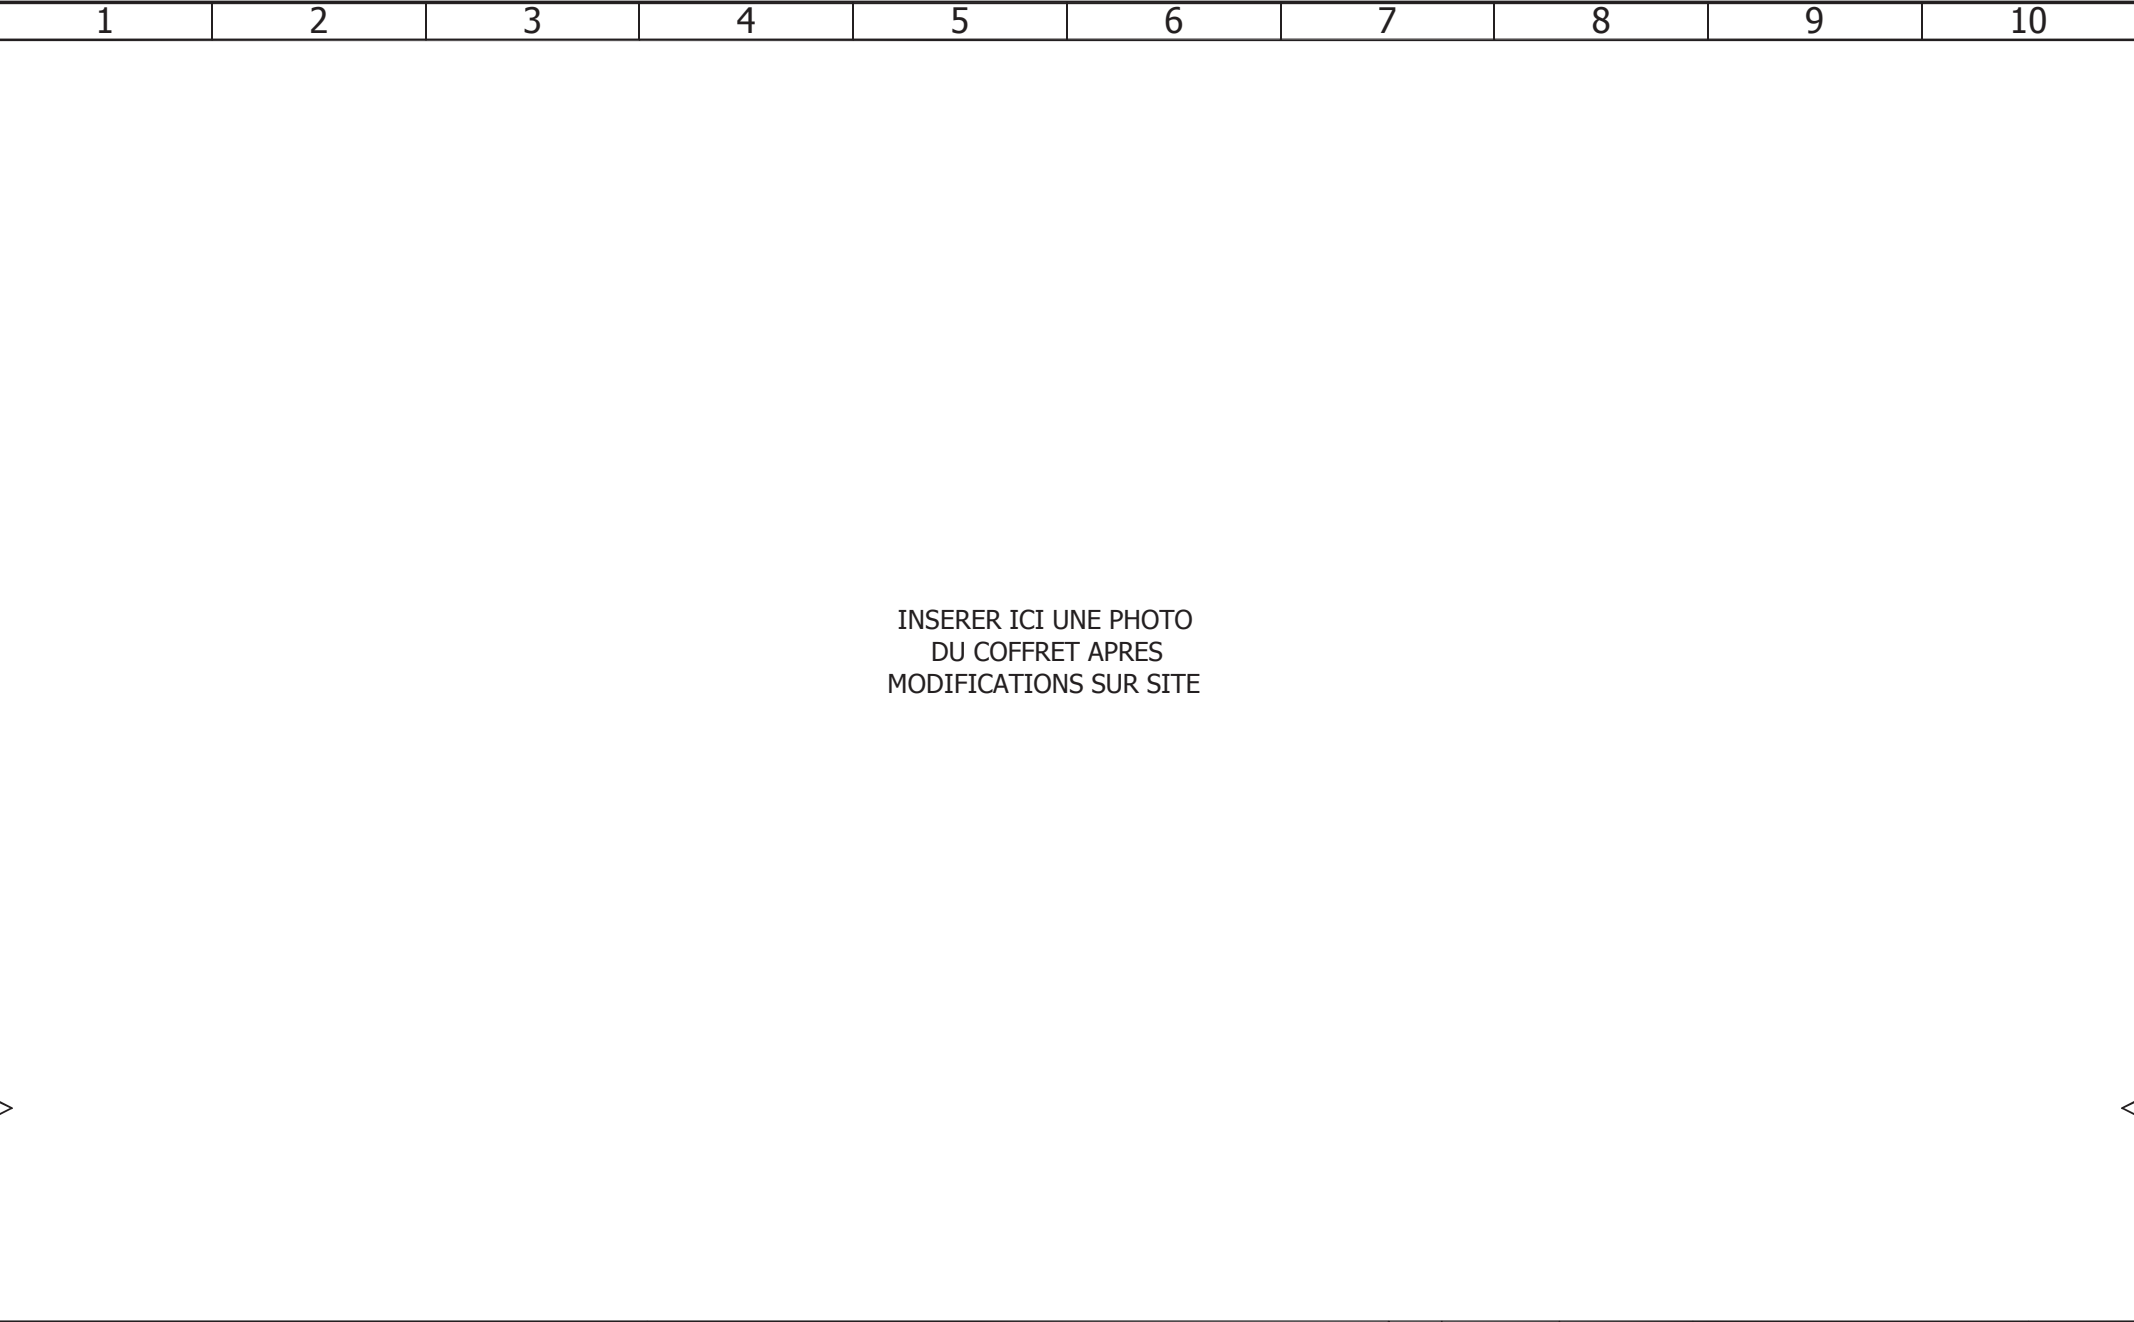

INSERER ICI UNE PHOTO
DU COFFRET APRES
MODIFICATIONS SUR SITE

 <div>Route de Jonchery 52000 Chaumont Tél: 03 25 35 35 00 - Fax: 03 25 03 57 77 parisot.elec@wanadoo.fr</div>	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE						INDICE	
				1	21/10/2013	Aurélien MEISS	Modifications retour chantier	1
				0	23/08/2013	a.meiss		
				IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: E06013/13	LOCALISATION: L1	COFFRET AMONT GAUCHE GRANDE ECLUSE			Donnée utilisateur 1		Donnée utilisateur 2	95

Legrand

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
053903	E1	Socle de tableau 2P+T 16A 250V	1	Legrand

Phoenix Contact

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
2891851	SW1 , SW2	Switch Fibre Optique RJ45	2	Phoenix Contact
IB IL 24 PSDI 8-PAC	APIS	Module d'entrées TOR de sécurité Savety Bridge. 4 entrées de sécurité sur 2 voies ou 8 sur mono voies.	4	Phoenix Contact
IB IL 24 PSDO 8-PAC	APIS	Module de sortie TOR de sécurité Savety Bridge. 4 sorties TOR de sécurité sur 2 voies ou 8 sur mono voies.	2	Phoenix Contact
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8-PAC	APIS	Module de réalimentation pour la tension logique de 0.8A.	1	Phoenix Contact
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC	APIS	Module profinet avec 8 entrées et 4 sorties TOR	1	Phoenix Contact
TRIO-PS/1AC/24 VDC/10	U1	Alimentation 24VDC 10A	1	Phoenix Contact

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
04045	REP 1	Distribloc 125	1	Schneider Electric
18823	QPARA1 , QPARA2	Disjoncteur modulaire Multi 9 - NG125L - distribution - 4 pôles - calibre 20 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - sans différentiel	2	Schneider Electric
21444	Q2	Disjoncteur modulaire Multi 9 - DT40 Vigi - distribution - 1 pôle + N - calibre 16 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - avec différentiel - sensibilité 30 mA - classe AC	1	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
81282	E3	Prise de courant 3P+T	1	Schneider Electric
A9F77350	Q3		1	Schneider Electric
A9N21019	QCH1	Prodis, DT40 1P+N 1A Courbe C	1	Schneider Electric
A9N21022	Q14 , Q8	Prodis, DT40 1P+N 4A Courbe C	2	Schneider Electric
A9N21023	Q15 , Q9	Prodis, DT40 1P+N 6A Courbe C	2	Schneider Electric
A9N21043	Q5	Prodis, DT40 disjoncteur 3P 6 A courbe C 6kA	1	Schneider Electric
A9N21442	Q11 , Q4	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 30 mA courbe C type AC	2	Schneider Electric
A9N21461	Q5	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P 25A 300mA instantané type AC 230-415V	1	Schneider Electric
A9N26929	QCH1 , Q5	Contact auxiliaire OF +SD/OF	2	Schneider Electric
A9V14363	Q3		1	Schneider Electric
GV2ME21	Q6 , Q7	Disjoncteur moteur TeSys standard GV2-ME - commande par boutons-poussoirs - calibre 17..23 A - 3 pôles - pôles protégés 3d - déclencheur magnéto-thermique - raccordement avec bornes à vis-étriers	2	Schneider Electric
GV2ME32	Q10	Disjoncteur moteur TeSys standard GV2-ME - commande par boutons-poussoirs - calibre 24..32 A - 3 pôles - pôles protégés 3d - déclencheur magnéto-thermique - raccordement avec bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
GVAE11	Q10	Contact auxiliaire - 1 O + 1 F - 230..240 V - 2,5 A	1	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
GVAN11	Q10 , Q6	Bloc de contact latéral gauche 1NF+1NO	2	Schneider Electric
LC1D09BD	KM1	Contacteur TeSys LC1-D - bobine courant continu - 3 pôles - courant d emploi 9 A en AC-3 440V - tension de commande 24 VCC - 2 contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NC - raccordement avec bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
LC1D25BD	KM2 , KM3	Contacteur TeSys LC1-D - bobine courant continu - 3 pôles - courant d emploi 25 A en AC-3 440V - tension de commande 24 VCC - 2 contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NC - raccordement avec bornes à vis-étriers	2	Schneider Electric
LC1D38BD	KM4 , KM5	Contacteur TeSys LC1-D - bobine courant continu - 3 pôles - courant d emploi 38 A en AC-3 440V - tension de commande 24 VCC - 2 contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NC - raccordement avec bornes à vis-étriers	2	Schneider Electric
LC1DT40BD	KMO	Contacteur TeSys LC1-D - bobine silencieuse - 4 pôles - courant d emploi 40 A en AC-1 440V - tension de commande 24 V CC - avec 2 contacts auxiliaires 1 F 1 O - raccordement avec bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
LC1DT60BD	KMN	Contacteur TeSys LC1D 4P AC1 440V 60A bobine 24 V	1	Schneider Electric
NSYCCOTH	B1	Thermostat double	1	Schneider Electric
NSYCR50WU3C	R2		1	Schneider Electric
PKF16F723	E2	Prise de courant CE	1	Schneider Electric
RM17TG00	KA400V	Relais phase ordre et absence 208..480VAC	1	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
RXM4AB2BD	KA1 , KA10 , KA104 , KA12 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA17 , KA18 , KA2 , KA25 , KA26 , KA3 , KA4 , KA5 , KA6 , KA7 , KA8 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPN2 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT	Relais miniature 4 CO avec LED 24 V DC	31	Schneider Electric
RXZE2M114M	KA1 , KA10 , KA104 , KA12 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA17 , KA18 , KA2 , KA25 , KA26 , KA3 , KA4 , KA5 , KA6 , KA7 , KA8 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT , KARCPN2	Embase simple raccordements mixes 4 CO à cage	31	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
RXZR335	KARCPN2 , KA1 , KA10 , KA104 , KA12 , KA13 , KA14 , KA15 , KA16 , KA2 , KA3 , KA4 , KA6 , KA7 , KA8 , KA9 , KACO , KAF , KAO , KARCPN1 , KARCPO1 , KARCPO2 , KASEC1 , KASEC2 , KMAINT	Etrier plastique de maintien extraction	26	Schneider Electric
STBDDI3610	N1	Advantys STB, Module d'entrée numériques standard, STB DDI 3610	1	Schneider Electric
STBDDI3725	N1	Advantys STB, Module d'entrée numériques basic, STB DDI 3725	1	Schneider Electric
STBDDO3705	N1	Advantys STB, Module de sortie numériques basic, STB DDO 3705	1	Schneider Electric
STBNIP2212	N1	Solution d'entrées sorties distribuées Advantys STB, Module d'interface réseau, STB NIP 2212	1	Schneider Electric
STBPDT3100	N1	Solution d'entrées sorties distribuées Advantys STB, Modules de distribution d'alimentation, STB PDT 3100	1	Schneider Electric
VCF4	Q1	Interrupteur-sectionneur principal/AU 80A	1	Schneider Electric
VZ4	Q1		1	Schneider Electric
XB2BV1223	H10 , H11 , H12 , H7	Voyant - XB2-B Ø 22 - tête ronde - collerette métallique chromée - IP 65 - vert - del intégrée - alimentation 12..48 V CC directe - bornes à vis-étriers	4	Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Etiquette	Description	Quantité	Fabricant
XB4BG4110	CM1	Unité de commande et de signalisation Ø 22, Harmony® XB4 métallique, Bouton tournant à serrure avec clé, Produit complet, 2 positions fixes, retrait clé à gauche et à droite, Type de contact 1 "F", couleur Noir, Clé numéro 458A	1	Schneider Electric
XB4BJ21	S2	Bouton tournant noir Harmony XB4 Ø 22 - tête à crosse - 2 positions fixes - collerette métallique chromée - 1 F - bornes à vis-étriers	1	Schneider Electric
XB4BJ53	S1 , S6	Bouton tournant noir Harmony XB4 Ø 22 - tête à crosse - 3 positions à rappel au centre - collerette métallique chromée - 2 F - bornes à vis-étriers	2	Schneider Electric
ZBE101	CM1	Bloc contact pour bouton - ZBE Ø 22	1	Schneider Electric