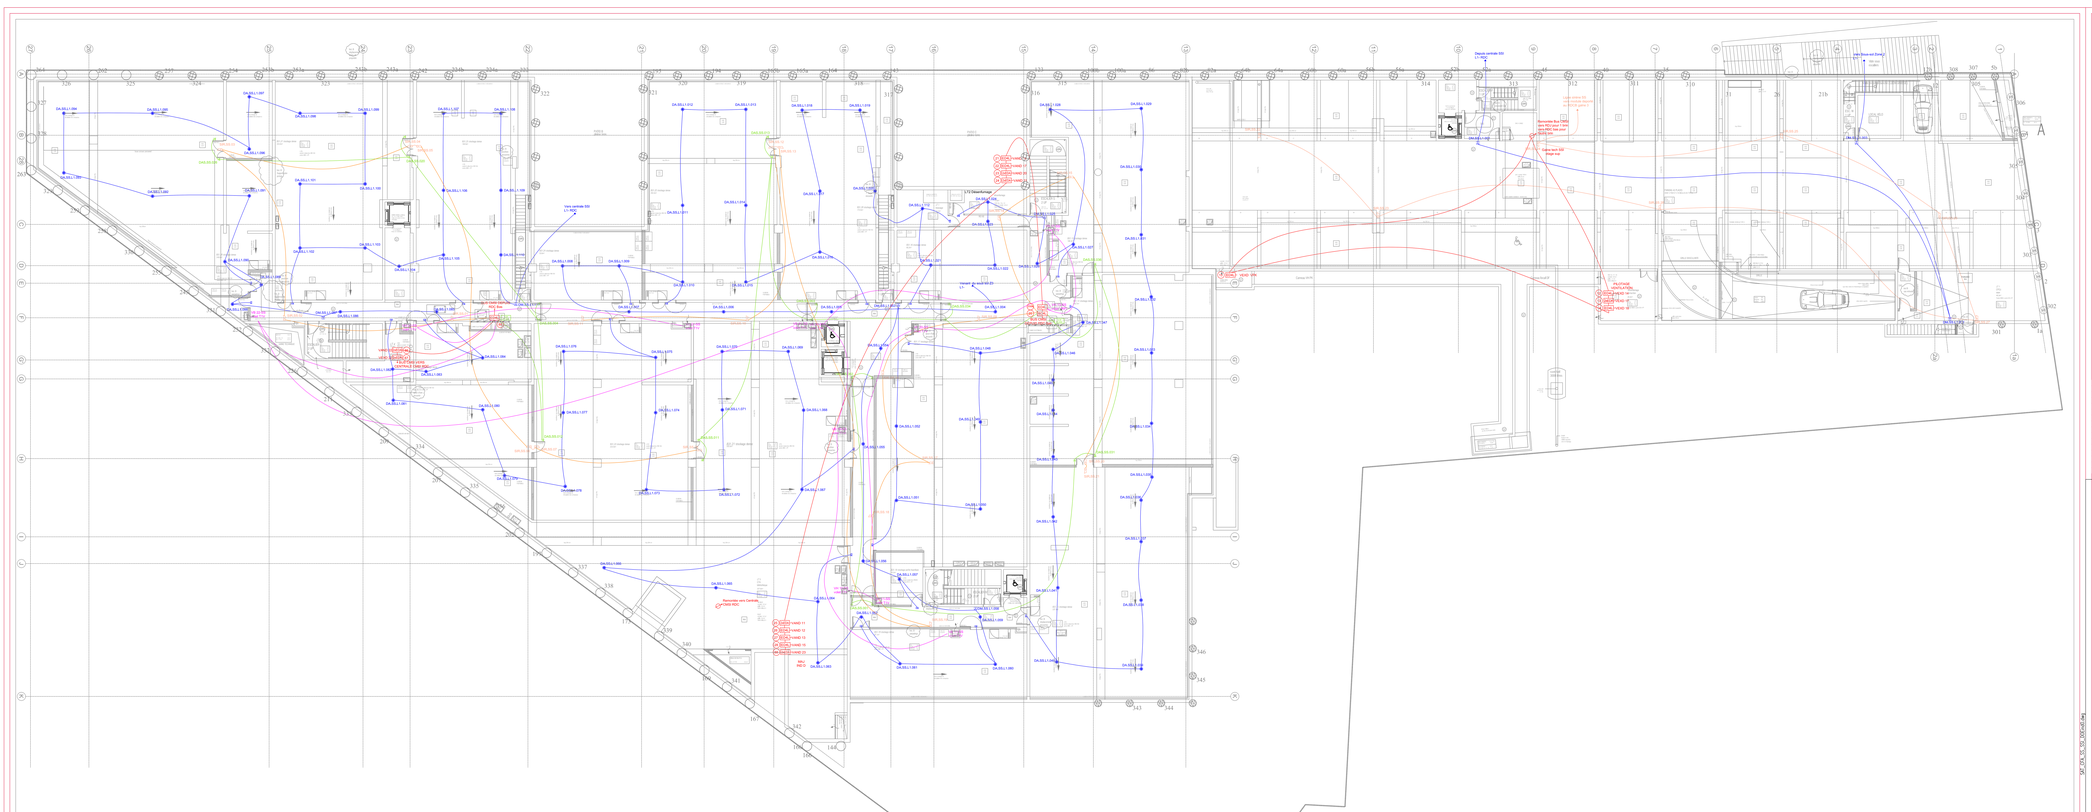

LEGENDE SSI	
	Détecteur optique de fumée / détecteur de CO de fabrication
	Détecteur thermovélocimétrique
	Déclencheur manuel déclenchant/reset
	Déclencheur manuel déclenchant/reset
	Sirène intérieure/extérieure
	Sirène CMSI déportée, pilotage indoor monochrome
	Sirène CMSI déportée pilotage indoor 2 vitesses ou 4 tons SYNC 5/mins 1/sets désenfumage
	Sirène CMSI pilotage 1 ligne SYNC 5/mins 1/sets désenfumage
	Sirène CMSI pilotage 4 tons uniquement DTA, non visio environnement
	Ligne de détection Câble 1pR1Q1 + écran D2
	Ligne de modules déportés du CMSI 2 câbles 2x2,5² CR1 + 2pR1Q CR1
	Ligne SONO 2x1,5² CR1
	Ligne pilotage sirène 2x1,5² CR1 + 1p R1Q1 + 1 RE1Q CR1
	Mini ligne CR1 2x2,5² CR1
	Zone asservissement indoor désenfumage 2x1,5² CR1
	Zone de désenfumage (DF)

A	21/06/2011	MISSION DOE					
Ind.	Date	Objet de la modification					

Ecole Nivet Gaudriche
VITRY-SUR-SEINE

ileDeFrance

Maître d'Ouvrage	Mandataire	Maître d'œuvre
REGION ILE DE FRANCE Direction de la Recherche, de l'innovation et de l'Enseignement Supérieur 33 boulevard des Invalides 75007 PARIS	SEMAPA 69-71, rue du Chevaleret 75013 PARIS	Ateliers LION Gilles Ivol DIAS 75014 PARIS INGEROP 188 boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE

SATEM

105, rue de la Pièce Nantot
21160 Marsannay-la-Côte
Tél : 03 80 52 76 29
Fax : 03 80 52 82 81

415, rue Dardelain
21160 Marsannay-la-Côte
Tél : 03 80 52 81 40
Fax : 03 80 52 82 81

POLE DES LANGUES ET CIVILISATION

Tach	Code ouvrage	Phase	Emetteur	
R	M12	8	SATEM	DOE

SECURITE INCENDIE
SOUS-SOL TOUTES ZONES

DESSINE PAR	RESPONSABLE	STATUT	TYPE	ECHELLE	DATE DE L'INDICE
CF	DESNOYER	2	SSI	1/100e	01/09/11

PHASE DE L'INDICE				
EMISSION DOE	LOT	No. DESSINATEUR	INDICE	FEUILLE
	L03	0103	0	0

Coordonnées Lambert – Axellement orthométrique Ville de Paris (Ludlemont) – Unité = m

DAT_EXE_SC_SS_DOE.dwg