Plan de Masse (1/500)

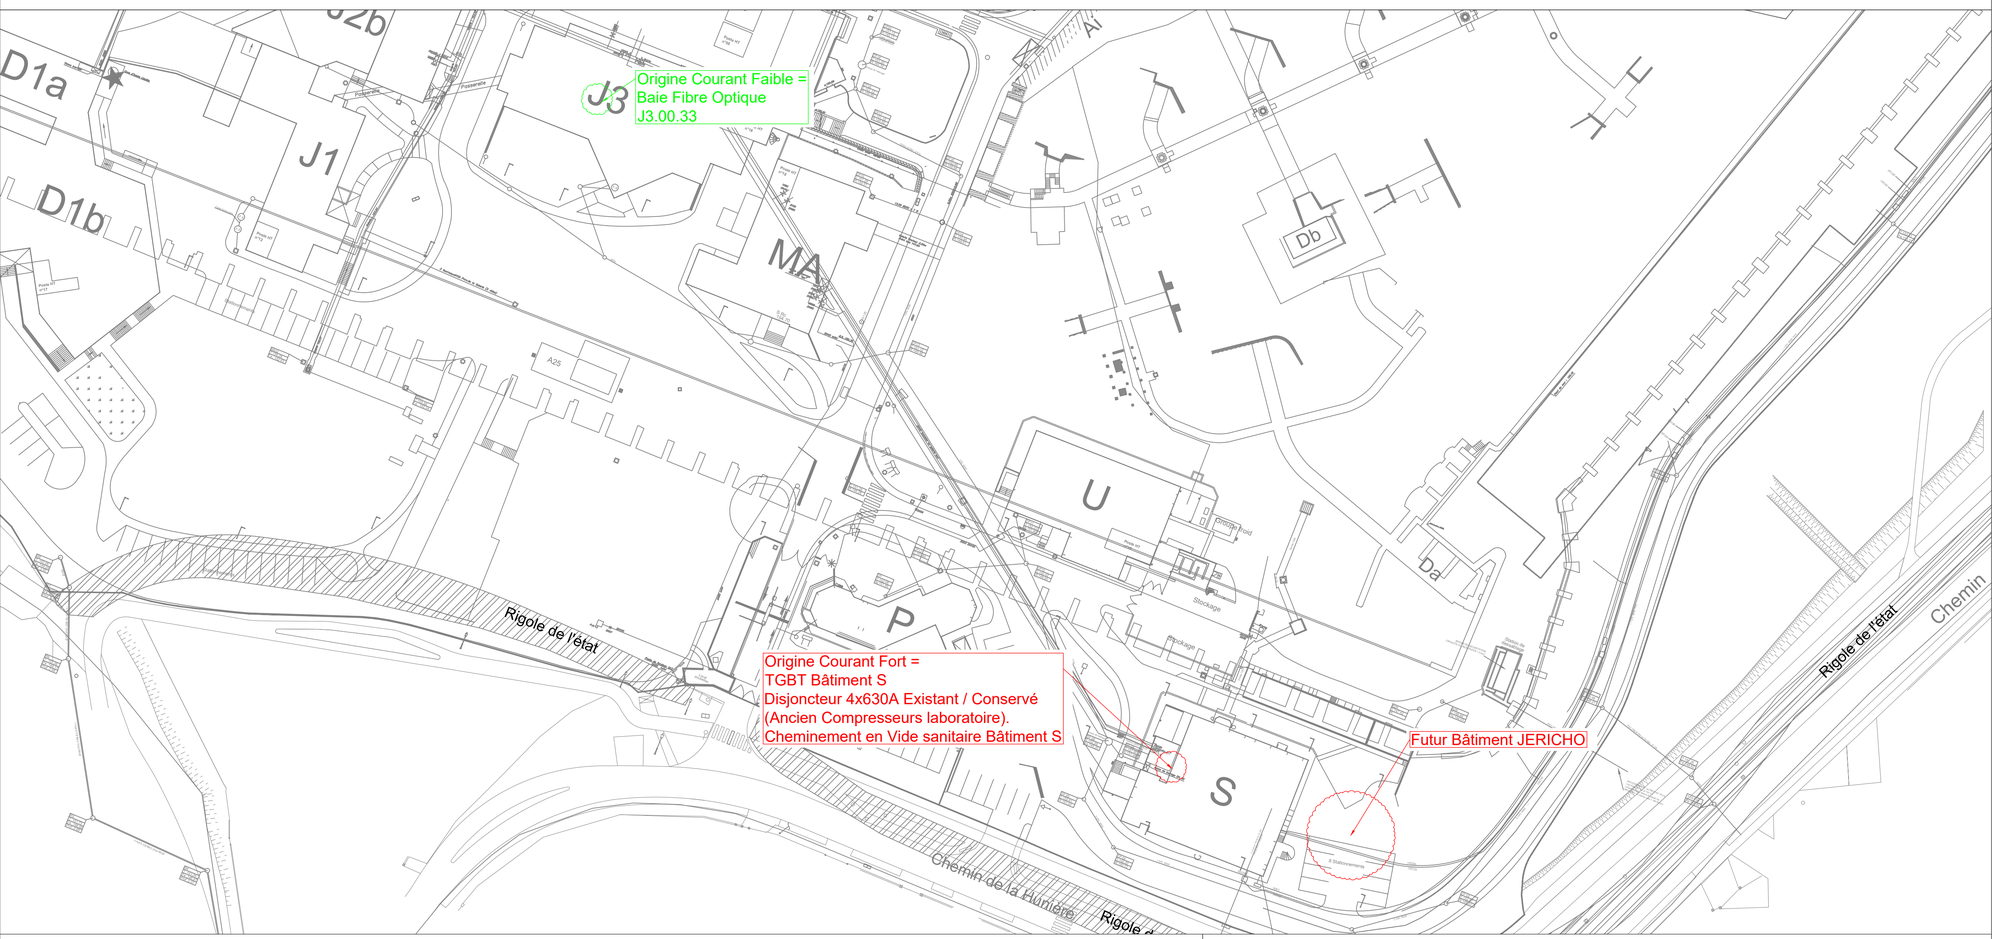

Rez de Chaussée (1/100)

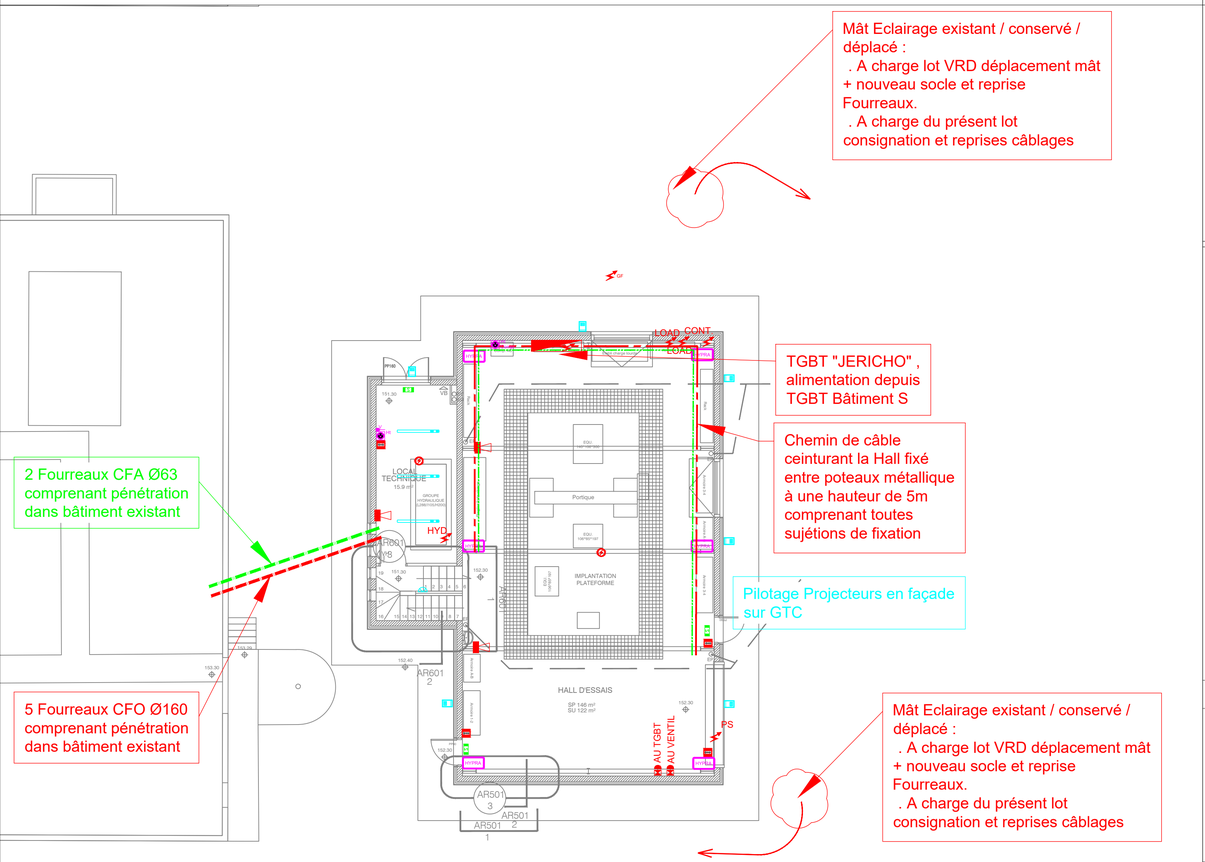

R+1 (1/100)

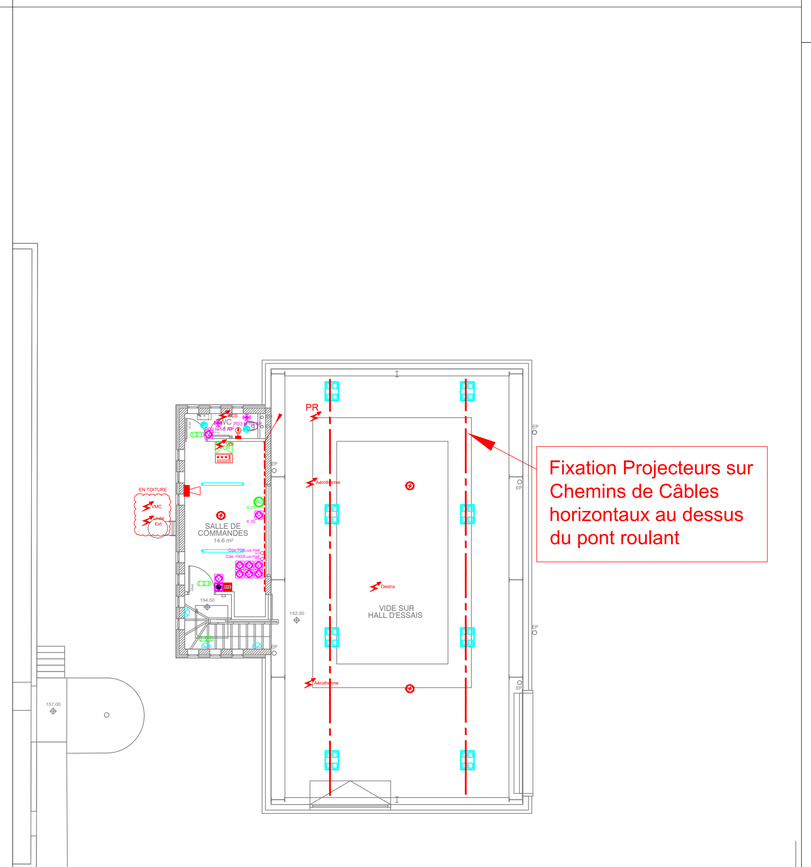

TYPE	SYMBOLE	ECLAIRAGE INTERIEUR & EXTERIEUR	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
1		Projecteur LED, Fixation sur Chemin de câble à l'horizontal. 4000K. Classe I. IP 66 IK08. Puissance totale 253 W. 50 000 h. Gradable Flux Lumineux Luminaire = 39 200 Lm. UGR < 19. Dim 504x700mm	GEWIS	GW54421BF840 253 W
2		Luminaire LED 1500x87x82mmHL Non Gradable. Corps : Polycarbonate. Diffuseur : Polycarbonate. Classe I. IP 65 IK08. Puissance totale 57 W. 50 000 h (L70B50) Efficacité lumineuse du luminaire : 105 lm/W. 4000K. RC>80	PHILIPS	CORELINE ETANCHE LED 57 W
3		Luminaire LED 145x3mm et Ø75mm, Gradable. UGR<19. Classe I. IP69 IK10. Puissance totale 40 W. 60 000 h (L70B50) Efficacité lumineuse du luminaire : 130 lm / W. 4000K.	ADIS LIGHTING	OPALINE 70 40 W
4		Hublot LED Ø320, Détection intégrée. Corps en Aluminium. Eclairage Astmétrique. 4000K. Classe I. IP 55 IK10. Puissance totale 22 W. Efficacité lumineuse du luminaire = 110 lm / W	RESISTEX	STAIRLED 22 W
5		Projecteur LED, Fixation sur Façade. 3000K. Classe I. IP 66 IK08. Puissance totale 48 W. 50 000 h. Flux Lumineux Luminaire = 6 500 Lm.	GEWIS	GW54120ACS30 48 W

SYMBOLE	DIVERS	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Tableau Electrique		
	Arrêt d'Urgence		

SYMBOLE	DISTRIBUTION	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Alimentation Electrique Courants Forts 1 Attente par Circuit depuis TD		
Atrotherme	Alimentation Electrique Courants Forts Atrotherme 550W 2x16A depuis TGBT		
Destra.	Alimentation Electrique Courants Forts Déstratificateur 600W 2x16A depuis TGBT		
PR	Alimentation Electrique Courants Forts Pont Roulant 5800W 4x16A depuis TGBT		
HYD	Alimentation Electrique Courants Forts Groupe Hydraulique 200 kVA 4x200A depuis TGBT		
CONT.	Alimentation Electrique Courants Forts Contrôleur 2x16A depuis TGBT		
LOAD	Alimentation Electrique Courants Forts Armoire LOAD Abort 2x16A depuis TGBT		
PS	Alimentation Electrique Courants Forts Porte Sectionnelle 3000W 2x20A depuis TGBT		
VDI	Alimentation Electrique Courants Forts Baie VDI 2x16A depuis TGBT		
GF	Alimentation Electrique Courants Forts Groupe Froid 88 kW 4x160A depuis TGBT		
ECS	Alimentation Electrique Courants Forts Ballon ECS 2 kW 2x16A depuis TGBT		
VMC	Alimentation Electrique Courants Forts VMC 250 W 2x16A depuis TGBT		
Unité Ext	Alimentation Electrique Courants Forts Unité Extérieur 2x20A depuis TGBT		
	Chemin de Câbles Courants Forts		
	Chemin de Câbles Courants Faibles (VDI & SSI séparés)		
	Fourreaux CFO compris tranchées suivant CCTP		
	Fourreaux CFA compris tranchées suivant CCTP		

SYMBOLE	APPAREILLAGE	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Interrupteur Simple Allumage / à voyant Interrupteur Va et Vient / à voyant	LEGRAND	Mosaïc 45
	Commande éclairage avec variation de l'intensité lumineuse	LEGRAND	Mosaïc 45
PD3.N.1C.AP	Détecteur de Mouvement Locaux Saillie IP44 Réglage minuterie et crépusculaire 360° 10m transversale	BEG	PD3-N-1C-AP
	Prise de Courant 2 x 16 A+T - Prise de Courant 2 x 16 A+T - à Hauteur	LEGRAND	Mosaïc 45
	Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / à voyant Interrupteur Va et Vient Etanche Blanc	LEGRAND	Plexo Encastré
	Prise Cts 2 x 16 A+T Etanche Blanc	LEGRAND	Plexo Encastré
	Plinthe Electrique 160x60 PVC rigide 3 compartiments Sous paillasse - plan de travail	PLANET WATTOHM	Logix 45
HYPRA	Coffret Métallique Multiprises type HYPRA IP67 comprenant = - 5 Prises 2P+T 16A à brochage domestique - 2 Prises RJ45	LEGRAND	HYPRA

SYMBOLE	ECLAIRAGE DE SECURITE SATI	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Etanche Saillie 45lm, IP66 / IK10	URA	URAFIRDOF BAES ADRESSABLE SATI
	Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Encastré 45lm, IP43/IK07, type décoration, compris cadre d'encastrement et drapeau	URA	URALIFE BAES ADRESSABLE SATI

SYMBOLE	PRECABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Prise Téléphone/Info RJ.45	LEGRAND	Mosaïc
	Baie et Sous répartiteur VDI, y compris cordon de brassage		

SYMBOLE	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	MARQUE (ou équivalent)	MODELE
	Déclencheur Manuel		
	Boitier Bris de Glace, décondamnation des portes issues de secours et permettant l'accès		
	Flash pour diffusion du signal d'évacuation		
	Diffuseur Sonore pour diffusion du signal d'évacuation		
DVIS	Asservissement SSI Dispositif de Verrouillage Issue de Secours		
	Détecteur de Fumée Optique		
	Tableau Répéteur Incendie		

ONERA - PROJET JERICHO
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME D'ESSAIS
Entrée Sud du site

Maître d'ouvrage
ONERA
6 Chemin de la Vauve aux Grangets
91 120 Palaiseau

Maîtrise d'Œuvre
Architecte
HOPE ARCHITECTURE
2, rue Jeanne
75014 Paris
BET
GRUET INGENIERIE
183, avenue Georges Clémenceau
92 000 NANTERRE
BET
ALIOS
15, Rue Traversière
75 012 Paris

TITRE
PLAN ELECTRICITE CFO/CFA

Suivi de diffusion :

PHASE	NUMERO	INDICE	DATE	FORMAT	ECHELLE
PRO	EL00		MAI_ 2023	A_ 00	