 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE SERVICE TECHNIQUE & LOGISTIQUE DRT/GRENOBLE	NOTE TECHNIQUE		Unité ST	Em E	Doc NT	N°Ordre 4410	Ind. O
	REPÉRAGE DES ARMOIRES		Activité principale DIQ2		Page 1/3		
			Code CEA	Code STL	Autre Code		

Annule-remplace et met à jour le document ST.R.NT2641 - Ind. O du 05.10.2004.

**Note technique
applicable au repérage
des armoires électriques**




Les repérages des armoires électriques de distribution et de climatisation / ventilation doivent être effectués suivant les modèles et tableau ci-joints.

DIFFUSION :

Tous les chargés d'affaires électricité, climatisation et ventilation du STL.


Mots clés :

NT - Électricité - Climatisation - Ventilation - Repérage - Armoires - BV

13.03.2009	 B. VIGIER	 J.C. CHAUMONT	 F. MERCIER
Date	Rédacteur	Vérificateur	Émetteur

NOTE TECHNIQUE REPÉRAGE DES ARMOIRES

Unité	Em	Doc	N°Ordre	Ind.
ST	E	NT	4410	O
Activité principale			Page	
DIQ2			2/3	

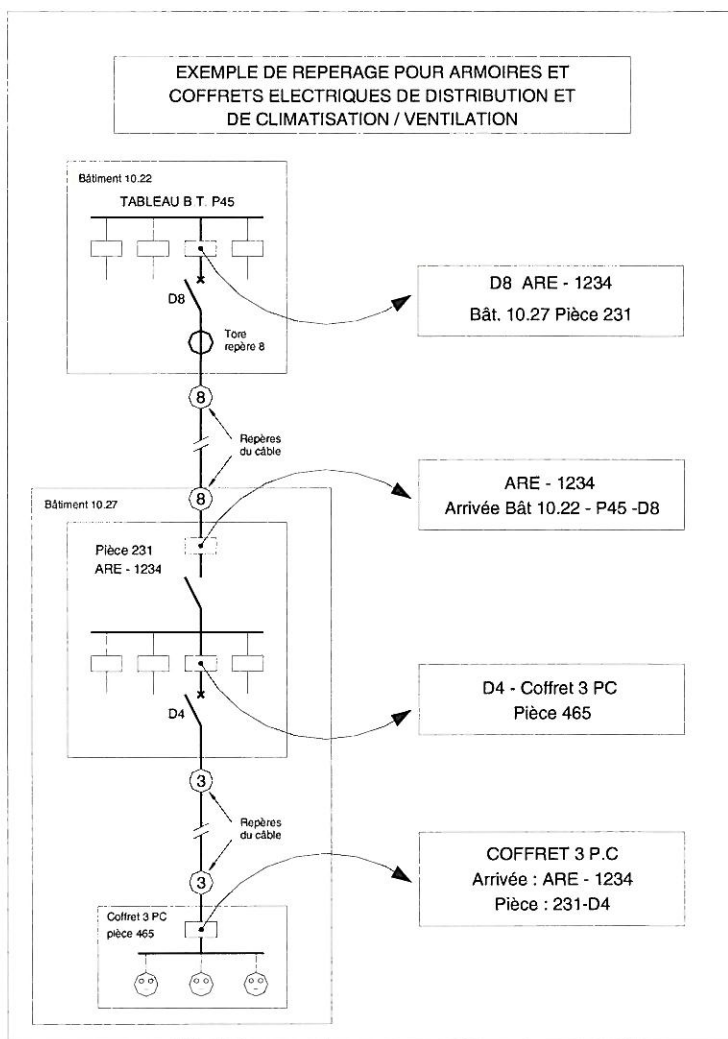

Couleurs des étiquettes

Circuits	Fond / Écriture
Circuits Normaux TN	Blanc / Noir
Circuits Normaux IT	Noir / Blanc
Circuits Danger	Rouge / Blanc
Circuits Courants faibles	Bleu / Blanc
Circuits Onduleurs	Vert / Blanc

Repérage pour armoires électriques et coffrets ventilation/climatisation

Rappel:

- * Les armoires électriques portent les numéros des schémas correspondants.
- * Les libellés des armoires électriques à inscrire sur les étiquettes sont les mêmes que les titres des schémas électriques (titres inscrits également dans gestdoc).
- * Le numéro de la pièce après le nom du bâtiment (ex: pièce 101B) est le numéro du local où est implantée l'armoire électrique (vérifier les plans d'implantation des armoires électriques).
- * Les libellés devront être succincts mais suffisamment clairs en prohibant les noms des manip ou autres satellites (ex: planète, Deborah, ou encore Biopuces).
- * Ne pas oublier de demander à nos collègues de la distribution électrique d'indiquer sur l'armoire (avec une étiquette) la provenance de l'alimentation.

On utilisera l'appellation : ARE = armoire électrique
ARM = armoire ventil/clim

ARM N°3709

Climatisation pièces 101 à 104

CEA/G-STL/EXP

D	3/23/03	PESAL-D.E.C	EXP	CREATION BPO/MALE	DCE
AMPE	APC	AUTUP	VERTICE/EXP	PORTCH/180	EXP
BATIMENT 4020					
PIECE 101B					
CLIMATISATION PIECES 101 A 104					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> cea Grenoble </div> <div> DISTRIB BUDGET TITRAGE LOGO IMPRIMERIE ICALLI </div> </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ST C D F 3709 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> B 4020 03 </div>					