

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : FORT LAMALGUE 83000 TOULON

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Mairie municipale Lamalgue

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Crèche municipale Lamalgue

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Donneur d'ordre :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis XLp (6111)

Date de chargement de la source : 24/11/2020

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 24/04/2025

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 04/02/2023

Date du rapport : 04/02/2023

Référence mission : 002ER346191

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MESTRAU STEPHANE

Certification n° : C2021-SE12-009

Délivré le : 25/01/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE-CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Non

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Absence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du lot.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Mises aux normes (incendie, électricité, gaz) et à améliorer le clos et couvert (réfection étanchéité, façades, menuiseries).

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| RDC : Vol 1 (Sas 1) | RDC : Vol 2 (W.c 4) |
| RDC : Vol 3 (Rangement 1) | RDC : Vol 4 (Vestiaire 1) |
| RDC : Vol 5 (Buanderie) | RDC : Vol 6 (Dégagement 2) |
| RDC : Vol 7 (Salle à manger) | RDC : Vol 8 (Sdb/wc 3) |
| RDC : Vol 9 (Les Ouistitis) | RDC : Vol 10 (Dortoir 1) |
| RDC : Vol 11 (Dortoir 2) | RDC : Vol 12 (Salle de jeu 8) |
| RDC : Vol 13 (Salle de jeu 5) | RDC : Vol 14 (Salle de jeu 6) |
| RDC : Vol 15 (Salle de jeu 7) | RDC : Vol 16 (Sdb/wc 2) |
| RDC : Vol 17 (Salle d'activités) | RDC : Vol 18 (Bibonnerie 1) |
| RDC : Vol 19 (Panda) | RDC : Vol 20 (Local peinture) |
| RDC : Vol 21 (Local technique 1) | RDC : Vol 22 (Local rangement) |
| RDC : Vol 23 (Salle de jeu 2) | RDC : Vol 24 (Salle de jeu 3) |
| RDC : Vol 25 (Bureau 2) | RDC : Vol 26 (Rangement 2) |
| RDC : Vol 27 (Dégagement 1) | RDC : Vol 28 (Cuisine) |
| RDC : Vol 29 (Cellier) | RDC : Vol 30 (Local technique 2) |
| RDC : Vol 31 (Tisannerie) | RDC : Vol 32 (Chaufferie) |
| RDC : Vol 33 (W.c 3) | RDC : Vol 34 (Dégagement 3) |
| RDC : Vol 35 (W.c 1) | RDC : Vol 36 (W.c 2) |
| RDC : Vol 37 (Vestiaire 2) | RDC : Vol 38 (Bibonnerie 2) |
| RDC : Vol 39 (Bureau 1) | RDC : Vol 40 (Dortoir 4) |
| RDC : Vol 41 (Lange) | RDC : Vol 42 (Galopins et Calinous) |
| RDC : Vol 43 (Sdb/wc 4) | RDC : Vol 44 (Patio) |
| RDC : Vol 45 (Sas 2) | RDC : Vol 46 (Sdb/wc 1) |
| RDC : Vol 47 (Salle de jeu 1) | Toitures & Façades : Vol 48 (Toiture) |
| Bitume : Vol 49 (Extérieur) | : |

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

| Localisation | Motif | Remarque |
|--------------|-------|----------|
| Néant | Néant | Néant |

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---|-------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Etalonnage début | Valeur témoin | 1 | Valeur étalonnage | 1 | mesure conforme notice fournisseur |
| 2 | Etalonnage fin | Valeur témoin | 1 | Valeur étalonnage | 1 | mesure conforme notice fournisseur |

TABLEAU DES MESURES

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------|--------------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 1 (Sas 1) | | | | | | | | |
| 9 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 10 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 159 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 160 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 161 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 162 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 163 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 164 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 165 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 166 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 167 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 168 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 708 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 709 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 710 | E | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 855 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 856 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 857 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 858 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 1 (Sas 1) | | | | | | | | |
| 859 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 860 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 861 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 862 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 863 | D | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 864 | D | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 865 | D | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 866 | D | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 867 | D | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 868 | D | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 869 | D | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 870 | D | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1051 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1052 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1053 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1054 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1197 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1198 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1199 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1200 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1201 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1202 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1203 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 1 (Sas 1) | | | | | | | | |
| 1204 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1205 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1206 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1207 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1208 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1209 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1210 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1211 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1212 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1213 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1214 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1215 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1216 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 10 (Dortoir 1) | | | | | | | | |
| 55 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 56 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 349 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 10 (Dortoir 1) | | | | | | | | |
| 350 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 351 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 352 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 353 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 354 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 355 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 356 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 357 | C | Mur platre peint-Mur2 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 358 | C | Mur platre peint-Mur2 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 642 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 643 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 644 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 645 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1083 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1084 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1085 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1086 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1522 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1523 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1524 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1525 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1526 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1527 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 10 (Dortoir 1) | | | | | | | | |
| 1528 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1529 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1530 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1531 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1532 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1533 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1534 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1535 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1536 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1537 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1538 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1539 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1540 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1541 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 11 (Dortoir 2) | | | | | | | | |
| 57 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 58 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------|------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 11 (Dortoir 2) | | | | | | | | |
| 359 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 360 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 361 | D | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 362 | D | Mur platre peint-Mur2 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 363 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 364 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 365 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 366 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 638 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 639 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 640 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 641 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 999 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1000 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1001 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1002 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1003 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1004 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1005 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1006 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1007 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po3 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1008 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po3 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1009 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po3 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 11 (Dortoir 2) | | | | | | | | |
| 1010 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1011 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po4 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1012 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po4 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1013 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po4 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1014 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po4 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1079 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1080 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1081 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1082 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1312 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1313 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1314 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1315 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1316 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 12 (Salle de jeu 8) | | | | | | | | |
| 59 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 60 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 12 (Salle de jeu 8) | | | | | | | | |
| 367 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 368 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 369 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 370 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 371 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 372 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 373 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 374 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 654 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 655 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 656 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 657 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1015 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1016 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1017 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1018 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1019 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1020 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1021 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1022 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1107 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1108 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1109 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 12 (Salle de jeu 8) | | | | | | | | |
| 1110 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1111 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1112 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1113 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1114 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1317 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1318 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1319 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1320 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1321 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1322 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1323 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1324 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1325 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1326 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1477 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1478 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1479 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1480 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1481 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1542 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1543 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1544 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 12 (Salle de jeu 8) | | | | | | | | |
| 1545 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1546 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1547 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1548 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1549 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1550 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1551 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1552 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1553 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1554 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1555 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1556 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1614 | B | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Centre Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1615 | B | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Centre Gauche | Métal | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 13 (Salle de jeu 5) | | | | | | | | |
| 31 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 32 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 13 (Salle de jeu 5) | | | | | | | | |
| 213 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 214 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 215 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 216 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 217 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 218 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 219 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 220 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 634 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 635 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 636 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 637 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 987 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 988 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 989 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 990 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 991 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 992 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 993 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 994 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 995 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po3 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 996 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po3 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 997 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po3 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 13 (Salle de jeu 5) | | | | | | | | |
| 998 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1071 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1072 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1073 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1074 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1307 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1308 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1309 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1310 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1311 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1557 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1558 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1559 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1560 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1561 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1592 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1593 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1594 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1595 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1596 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1597 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1598 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1599 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 13 (Salle de jeu 5) | | | | | | | | |
| 1600 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1601 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1612 | A | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1613 | A | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Centre Gauche | Métal | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1639 | A | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1640 | A | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Haut Gauche | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 14 (Salle de jeu 6) | | | | | | | | |
| 29 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 30 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 205 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 206 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 207 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 208 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 209 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 210 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 211 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 212 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 14 (Salle de jeu 6) | | | | | | | | |
| 630 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 631 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 632 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 633 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 975 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 976 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 977 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 978 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 979 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 980 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 981 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 982 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 983 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po3 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 984 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 985 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 986 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1297 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1298 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1299 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1300 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1301 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1302 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1303 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|---------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 14 (Salle de jeu 6) | | | | | | | | |
| 1304 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1305 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1306 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : 18 | | | | | | | | |
| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
| RDC - Vol 15 (Salle de jeu 7) | | | | | | | | |
| 37 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 38 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 221 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 222 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 223 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 224 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 225 | F | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 226 | F | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 227 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 228 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 229 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 230 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 231 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 15 (Salle de jeu 7) | | | | | | | | |
| 232 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 620 | F | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 621 | E | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 622 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 623 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 624 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 625 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 927 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 928 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 929 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 930 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1055 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1056 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1057 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1058 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 16 (Sdb/wc 2) | | | | | | | | |
| 35 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 16 (Sdb/wc 2) | | | | | | | | |
| 36 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 233 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 234 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 235 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 236 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 237 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 238 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 239 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 240 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 551 | C | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 552 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Haut Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 553 | B | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Haut Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1059 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1060 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1061 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1062 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1063 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1064 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1065 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1066 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1067 | D | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1068 | D | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 16 (Sdb/wc 2)

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------|------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 1069 | D | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1070 | D | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 17 (Salle d'activités)

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 249 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 250 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 251 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 252 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 253 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 254 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 255 | C | Mur platre peint-Mur2 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 256 | C | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 626 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 627 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 628 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 629 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 18 (Bibonnerie 1)



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 18 (Bibonnerie 1) | | | | | | | | |
| 33 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 34 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 241 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 242 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 243 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 244 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 245 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 246 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 247 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 248 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1075 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1076 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1077 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1078 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 19 (Panda) | | | | | | | | |
| 27 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 19 (Panda) | | | | | | | | |
| 28 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 197 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 198 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 199 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 200 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 201 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 202 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 203 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 204 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 598 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 599 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 600 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 601 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 923 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 924 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 925 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 926 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 967 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 968 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 969 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 970 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 971 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 19 (Panda) | | | | | | | | |
| 972 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 973 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 974 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1257 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1258 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1259 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1260 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1261 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1262 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1263 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1264 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1265 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1266 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1287 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1288 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1289 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1290 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1291 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1292 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1293 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1294 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1295 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1296 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 19 (Panda) | | | | | | | | |
| 1582 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1583 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1584 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1585 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1586 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1587 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1588 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1589 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1590 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1591 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1610 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1611 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 2 (W.c 4) | | | | | | | | |
| 11 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 12 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 169 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 170 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 2 (W.c 4) | | | | | | | | |
| 171 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 172 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 173 | C | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 174 | C | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 175 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 176 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 711 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 712 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 713 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 714 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1562 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1563 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1564 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1565 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1566 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1567 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1568 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1569 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1570 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1571 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 13 | | | | | | |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 20 (Local peinture) | | | | | | | | |
| 21 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 22 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 119 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 120 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 121 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 122 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 123 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 124 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 125 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 126 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 590 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 591 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 592 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 593 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 915 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 916 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 917 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 918 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 7 | | | | | | |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 21 (Local technique 1) | | | | | | | | |
| 19 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 20 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 127 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 128 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 129 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 130 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 131 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 132 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 133 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 134 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 586 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 587 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 588 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 589 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 919 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 920 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 921 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 922 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 7 | | | | | | |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 22 (Local rangement) | | | | | | | | |
| 3 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 4 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 93 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 94 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 95 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 96 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 97 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 98 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 99 | G | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 100 | G | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 101 | H | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 102 | H | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 935 | E | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 936 | E | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 937 | E | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 938 | E | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 939 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 940 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 941 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 942 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|----------------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 22 (Local rangement) | | | | | | | | |
| 943 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 944 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 945 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 946 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : 11 | | | | | | | | |
| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
| RDC - Vol 23 (Salle de jeu 2) | | | | | | | | |
| 5 | Planc her haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 6 | Planc her haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 103 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 104 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 105 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 106 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 107 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 108 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 109 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 110 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 582 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 583 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 23 (Salle de jeu 2) | | | | | | | | |
| 584 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 585 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1222 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1223 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1224 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1225 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1226 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1227 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1228 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1229 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1230 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1231 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1232 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1233 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1234 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1235 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1236 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 24 (Salle de jeu 3) | | | | | | | | |
| 17 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------|------------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 24 (Salle de jeu 3) | | | | | | | | |
| 18 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 135 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 136 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 137 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 138 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 139 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 140 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 141 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 142 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 606 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 607 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 608 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 609 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 907 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 908 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 909 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 910 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 911 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 912 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 913 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 914 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1512 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 24 (Salle de jeu 3) | | | | | | | | |
| 1513 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1514 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1515 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1516 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1517 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1518 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1519 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1520 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1521 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 25 (Bureau 2) | | | | | | | | |
| 15 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 16 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 143 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 144 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 145 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 146 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 147 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 25 (Bureau 2) | | | | | | | | |
| 148 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 149 | C | Mur platre peint-Mur2 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 150 | C | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 610 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 611 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 612 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 613 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 891 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 892 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 893 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 894 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 895 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 896 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 897 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 898 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 10 | | | | | | |
| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
| RDC - Vol 26 (Rangement 2) | | | | | | | | |
| 7 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 26 (Rangement 2) | | | | | | | | |
| 8 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 151 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 152 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 153 | D | Mur platre peint-Mur2 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 154 | D | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 155 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 156 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 157 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 158 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 602 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 603 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 604 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 605 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1047 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1048 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1049 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1050 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1217 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1218 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1219 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1220 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1221 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 27 (Dégagement 1) | | | | | | | | |
| 13 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 14 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 177 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 178 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 179 | E | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 180 | E | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 181 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 182 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 183 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 184 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 185 | F | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 186 | F | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 187 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 188 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 614 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 615 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 616 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 617 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 618 | E | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 27 (Dégagement 1) | | | | | | | | |
| 619 | F | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 899 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 900 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 901 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 902 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 903 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 904 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 905 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 906 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 931 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 932 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 933 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 934 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1187 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1188 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1189 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1190 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1191 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1192 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1193 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1194 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1195 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1196 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 28 (Cuisine) | | | | | | | | |
| 47 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 48 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 285 | J | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 286 | J | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 287 | G | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 288 | G | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 289 | H | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 290 | H | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 291 | I | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 292 | I | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 301 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 302 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 303 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 304 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 305 | F | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 306 | F | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 307 | C | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 308 | C | Mur platre peint-Mur2 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 309 | L | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 28 (Cuisine) | | | | | | | | |
| 310 | L | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 311 | M | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 312 | M | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 313 | N | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 314 | N | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 315 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 316 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 559 | L | Faience brut (Faience)-Faience1 | Haut Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 560 | M | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Centre | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 561 | N | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Centre | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 562 | A | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 563 | F | Faience brut (Faience)-Faience1 | Centre Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 564 | C | Faience brut (Faience)-Faience1 | Haut Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 565 | D | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Droite | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 566 | D | Faience brut (Faience)-Faience2 | Haut Droite | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 567 | I | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 568 | J | Faience brut (Faience)-Faience1 | Centre Droite | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 569 | K | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Centre | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 730 | J | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 731 | K | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 732 | H | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 733 | I | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 734 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 28 (Cuisine) | | | | | | | | |
| 735 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 736 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 737 | L | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 738 | M | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 739 | N | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 740 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 793 | L | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 794 | L | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 795 | L | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 796 | L | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 797 | L | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 798 | L | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 799 | L | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 800 | L | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 801 | L | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 802 | L | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 831 | L | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 832 | L | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Centre | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 833 | L | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 834 | L | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 835 | L | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 836 | L | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 837 | L | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Droite | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------|------|---|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 28 (Cuisine) | | | | | | | | |
| 838 | L | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1131 | L | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1132 | L | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1133 | L | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1134 | L | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1135 | M | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1136 | M | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1137 | M | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1138 | M | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 29 (Cellier) | | | | | | | | |
| 45 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 46 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 293 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 294 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 295 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 296 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 297 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 29 (Cellier) | | | | | | | | |
| 298 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 299 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 300 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 726 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 727 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 728 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 729 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 803 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 804 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 805 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 806 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 807 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 808 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 809 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 810 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 811 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 812 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 813 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 814 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 815 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 816 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 817 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 818 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------|------|---|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 29 (Cellier) | | | | | | | | |
| 819 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 820 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 821 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 822 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 823 | D | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Gauche | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 824 | D | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 825 | D | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Métal | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 826 | D | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 827 | D | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 828 | D | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 829 | D | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 830 | D | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1127 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1128 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1129 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1130 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 3 (Rangement 1) | | | | | | | | |
| 39 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|---------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 3 (Rangement 1) | | | | | | | | |
| 40 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 257 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 258 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 259 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 260 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 261 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 262 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 263 | A | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 264 | A | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 687 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 688 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 689 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 690 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1502 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1503 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1504 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1505 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1506 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 30 (Local technique 2)

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 30 (Local technique 2) | | | | | | | | |
| 91 | Planc her haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 92 | Planc her haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 417 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 418 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 419 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 420 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 421 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 422 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 423 | D | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 424 | D | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 741 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 742 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 743 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 744 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 839 | A | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 840 | A | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 841 | A | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 842 | A | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Métal | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 843 | A | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 844 | A | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---|------|---|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 30 (Local technique 2) | | | | | | | | |
| 845 | A | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 846 | A | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Gauche | Métal | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 31 (Tisannerie) | | | | | | | | |
| 89 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 90 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 425 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 426 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 427 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 428 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 429 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 430 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 431 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 432 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1175 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1176 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1177 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1178 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 31 (Tisannerie) | | | | | | | | |
| 1179 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1180 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1181 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1182 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1572 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1573 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1574 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1575 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1576 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1577 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1578 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1579 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1580 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1581 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 32 (Chaufferie) | | | | | | | | |
| 87 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 88 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------|------|---|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 32 (Chaufferie) | | | | | | | | |
| 433 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 434 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 435 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 436 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 437 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 438 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 439 | D | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 440 | D | Mur platre peint-Mur2 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 465 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 466 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 847 | A | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 848 | A | Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 849 | A | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 850 | A | Porte métal peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 851 | A | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 852 | A | Porte métal peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 853 | A | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 854 | A | Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 33 (W.c 3)

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 33 (W.c 3) | | | | | | | | |
| 85 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 86 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 441 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 442 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 443 | D | Mur platre peint-Mur2 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 444 | D | Mur platre peint-Mur2 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 445 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 446 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 447 | D | Mur platre peint-Mur3 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 448 | D | Mur platre peint-Mur3 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 34 (Dégagement 3) | | | | | | | | |
| 73 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 74 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 75 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 34 (Dégagement 3) | | | | | | | | |
| 76 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 475 | J | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 476 | J | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 477 | I | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 478 | I | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 479 | I | Mur platre peint-Mur2 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 480 | I | Mur platre peint-Mur2 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 481 | G | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 482 | G | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 483 | F | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 484 | F | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 487 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 488 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 489 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 490 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 491 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 492 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 493 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 494 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 495 | R | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 496 | R | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 497 | Q | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 34 (Dégagement 3) | | | | | | | | |
| 498 | Q | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 499 | P | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 500 | P | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 501 | O | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 502 | O | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 503 | M | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 504 | M | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 505 | L | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 506 | L | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 691 | J | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 692 | K | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 693 | G | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 694 | I | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 695 | F | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 698 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 699 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 700 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 701 | R | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 702 | Q | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 703 | N | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1159 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1160 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1161 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 34 (Dégagement 3) | | | | | | | | |
| 1162 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1163 | K | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1164 | K | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1165 | K | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1166 | K | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1167 | K | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1168 | K | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1169 | K | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1170 | K | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1183 | R | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1184 | R | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1185 | R | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1186 | R | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1427 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1428 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1429 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1430 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1431 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1432 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1433 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1434 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1435 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1436 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 35 (W.c 1) | | | | | | | | |
| 79 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 80 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 449 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 450 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 451 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 452 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 453 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 454 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 455 | A | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 456 | A | Mur platre peint-Mur2 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 457 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 458 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 570 | B | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Bas Gauche | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 571 | B | Faïence brut (Faïence)-Faïence2 | Haut Gauche | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 753 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 754 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 755 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 756 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 36 (W.c 2) | | | | | | | | |
| 77 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 78 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 459 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 460 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 461 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 462 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 463 | A | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 464 | A | Mur platre peint-Mur2 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 572 | B | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 573 | A | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 757 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 758 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 759 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 760 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 37 (Vestiaire 2) | | | | | | | | |
| 81 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 37 (Vestiaire 2) | | | | | | | | |
| 82 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 467 | E | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 468 | E | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 469 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 470 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 471 | B | Mur platre peint-Mur2 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 472 | B | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 473 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 474 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 574 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 575 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence2 | Bas Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 576 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence3 | Centre Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 577 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence4 | Centre Gauche | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 761 | E | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 762 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 763 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 764 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 765 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1171 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1172 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1173 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1174 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 38 (Bibonnerie 2) | | | | | | | | |
| 71 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 72 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 535 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 536 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 537 | B | Mur platre peint-Mur2 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 538 | B | Mur platre peint-Mur2 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 541 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 542 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 578 | C | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Haut Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 769 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 770 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 772 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1155 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1156 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1157 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1158 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|---------------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 39 (Bureau 1) | | | | | | | | |
| 69 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 70 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 523 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 524 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 525 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 526 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 527 | A | Mur platre peint-Mur2 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 528 | A | Mur platre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 529 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 530 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 531 | D | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 532 | D | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 533 | D | Mur platre peint-Mur3 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 534 | D | Mur platre peint-Mur3 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 678 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 679 | F | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 680 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 681 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 682 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 887 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 39 (Bureau 1) | | | | | | | | |
| 888 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 889 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 890 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1397 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1398 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1399 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1400 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1401 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 4 (Vestiaire 1) | | | | | | | | |
| 41 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 42 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 265 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 266 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 267 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 268 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 269 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 270 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 4 (Vestiaire 1) | | | | | | | | |
| 271 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 272 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 554 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Haut Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 555 | A | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Bas Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 556 | C | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Bas Centre | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 715 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 716 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 717 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 718 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 719 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 773 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 774 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 775 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 776 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 777 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 778 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 779 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 780 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 781 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 782 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1119 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1120 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1121 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 4 (Vestiaire 1)

| | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------|------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 1122 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1507 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1508 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1509 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1510 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1511 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 40 (Dortoir 4)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 67 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 68 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 485 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 486 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 515 | C | Mur plâtre peint-Mur2 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 516 | C | Mur plâtre peint-Mur2 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 517 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 518 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 519 | D | Mur plâtre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 520 | D | Mur plâtre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 40 (Dortoir 4) | | | | | | | | |
| 521 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 522 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 539 | C | Mur platre peint-Mur3 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 540 | C | Mur platre peint-Mur3 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 673 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 674 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 675 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 676 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 677 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 696 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 697 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 771 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1151 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1152 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1153 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1154 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1387 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1388 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1389 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1390 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1391 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1392 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1393 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 40 (Dortoir 4) | | | | | | | | |
| 1394 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1395 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1396 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1437 | D | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1438 | D | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1439 | D | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1440 | D | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1441 | D | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1442 | D | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1443 | D | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1444 | D | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1445 | D | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1446 | D | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1447 | B | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1448 | B | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1449 | B | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1450 | B | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1451 | B | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1452 | B | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1453 | B | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1454 | B | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1455 | B | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1456 | B | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|---------------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 40 (Dortoir 4) | | | | | | | | |
| 1602 | A | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Droite | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1603 | A | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Centre Droite | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : 25 | | | | | | | | |
| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
| RDC - Vol 41 (Lange) | | | | | | | | |
| 65 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 66 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 507 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 508 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 509 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 510 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 511 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 512 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 513 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 514 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 668 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 669 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 670 | E | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 671 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 41 (Lange)

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------|-----|------|------------|---|---------|
| 672 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
|-----|---|---------------------------|-------------|-----|------|------------|---|---------|

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| 63 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 64 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 397 | I | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 398 | I | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 399 | H | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 400 | H | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 401 | G | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 402 | G | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 403 | F | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 404 | F | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 405 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 406 | E | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 407 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 408 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 409 | C | Mur plâtre peint-Mur2 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 410 | C | Mur platre peint-Mur2 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 411 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 412 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 413 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 414 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 415 | J | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 416 | J | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 658 | G | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 659 | F | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 660 | E | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 661 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 662 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 663 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 664 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 665 | J | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 666 | I | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 667 | H | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1023 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1024 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1025 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1026 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1027 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1028 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 1029 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1030 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1031 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po3 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1032 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1033 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po3 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1034 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po3 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1035 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1036 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1037 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1038 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1039 | B | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1040 | B | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1041 | B | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1042 | B | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1043 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po4 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1044 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po4 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1045 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po4 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1046 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po4 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1143 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1144 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1145 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1146 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1147 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 1148 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po2 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1149 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1150 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po2 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1327 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1328 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1329 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1330 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1331 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1332 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1333 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1334 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1335 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1336 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1337 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1338 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1339 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1340 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1341 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1342 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1343 | E | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1344 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1345 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1346 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 1347 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1348 | E | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1349 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1350 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1351 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1352 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1353 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1354 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1355 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1356 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1357 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1358 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1359 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1360 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1361 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1362 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1363 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1364 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1365 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1366 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1367 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1368 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1369 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 1370 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1371 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1372 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe5 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1373 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe5 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1374 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe5 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1375 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe5 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1376 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe5 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1377 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1378 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1379 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1380 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1381 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1382 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1383 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1384 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1385 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1386 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1457 | A | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1458 | A | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1459 | A | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1460 | A | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1461 | A | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1462 | A | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous) | | | | | | | | |
| 1463 | A | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1464 | A | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1465 | A | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1466 | A | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1467 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1468 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1469 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1470 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1471 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1472 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1473 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1474 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1475 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1476 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1604 | B | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Centre Droite | Métal | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1605 | B | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1606 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1607 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1616 | E | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Haut Droite | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1617 | E | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1623 | C | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Bas Centre | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1624 | C | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1625 | B | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Centre Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------|------|--------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|--------------|------|--------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 42 (Galopins et Calinous)

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------|-------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 1626 | B | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Haut Centre | Métal | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1646 | Plancher bas | Plafond béton peint -Plafond1 | Bas Gauche | Béton | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1647 | Plancher bas | Plafond béton peint -Plafond1 | Bas Droite | Béton | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 74

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------|------|--------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|--------------|------|--------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 43 (Sdb/wc 4)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 61 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 62 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 389 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 390 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 391 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 392 | A | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 393 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 394 | B | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 395 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 396 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 745 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 43 (Sdb/wc 4) | | | | | | | | |
| 746 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 747 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 748 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1139 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1140 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1141 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1142 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 44 (Patio) | | | | | | | | |
| 375 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 376 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 377 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 378 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 379 | E | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 380 | E | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 381 | F | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 382 | F | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 383 | F | Mur platre peint-Mur2 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 384 | F | Mur platre peint-Mur2 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 385 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 386 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 44 (Patio) | | | | | | | | |
| 387 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 388 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1115 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1116 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1117 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1118 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1482 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1483 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1484 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1485 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1486 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1487 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1488 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1489 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1490 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1491 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1492 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1493 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1494 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1495 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1496 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1497 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1498 | F | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 44 (Patio) | | | | | | | | |
| 1499 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1500 | F | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1501 | F | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1618 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1619 | C | Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1620 | C | Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1621 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1622 | C | Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1627 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Haut Droite | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1628 | C | Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1629 | C | Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1630 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1631 | C | Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2 | Bas Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1634 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Haut Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1635 | C | Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3 | Centre Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1636 | C | Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Bas Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1637 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3 | Haut Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1638 | C | Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3 | Haut Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1641 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4 | Bas Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1642 | C | Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4 | Bas Droite | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1643 | C | Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4 | Haut Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1644 | C | Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4 | Haut Centre | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1645 | C | Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4 | Haut Gauche | Métal | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|---------------|--|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 45 (Sas 2) | | | | | | | | |
| 83 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 84 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 543 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 544 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 545 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 546 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 766 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 767 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe2 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 768 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 871 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 872 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 873 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 874 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 875 | A | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 876 | A | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 877 | A | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 878 | A | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 879 | D | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 880 | D | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|----------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 45 (Sas 2) | | | | | | | | |
| 881 | D | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 882 | D | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 883 | D | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 884 | D | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 885 | D | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 886 | D | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1402 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1403 | A | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1404 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1405 | A | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1406 | A | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1407 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1408 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1409 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1410 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1411 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1412 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1413 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1414 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1415 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1416 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1417 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1418 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 45 (Sas 2) | | | | | | | | |
| 1419 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1420 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1421 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1422 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1423 | E | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1424 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1425 | E | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1426 | E | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 46 (Sdb/wc 1) | | | | | | | | |
| 23 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 24 | Plancher bas | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 111 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 112 | C | Mur plâtre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 113 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 114 | D | Mur plâtre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 115 | D | Mur plâtre peint-Mur2 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 116 | D | Mur plâtre peint-Mur2 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 46 (Sdb/wc 1) | | | | | | | | |
| 117 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 118 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 547 | C | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Haut Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 548 | D | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 549 | A | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Droite | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 550 | B | Faïence brut (Faïence)-Faïence1 | Centre Gauche | Faïence | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 704 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 705 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 706 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Gauche | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 707 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1237 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1238 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1239 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1240 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1241 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1242 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1243 | B | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1244 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1245 | B | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1246 | B | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 16 | | | | | | |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 47 (Salle de jeu 1) | | | | | | | | |
| 25 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 26 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 189 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 190 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 191 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 192 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 193 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 194 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 195 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 196 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 594 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 595 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 596 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 597 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 955 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 956 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 957 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 958 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 959 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 960 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 47 (Salle de jeu 1) | | | | | | | | |
| 961 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 962 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 963 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 964 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 965 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 966 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1247 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1248 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1249 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1250 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1251 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1252 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1253 | C | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1254 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1255 | C | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1256 | C | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1267 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1268 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1269 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1270 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1271 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1272 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1273 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 47 (Salle de jeu 1) | | | | | | | | |
| 1274 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1275 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1276 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1277 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe3 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1278 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe3 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1279 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe3 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1280 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe3 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1281 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe3 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1282 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe4 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1283 | D | Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe4 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1284 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe4 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1285 | D | Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe4 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1286 | D | Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe4 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1608 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Gauche | Métal | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1609 | C | Cloture métal peint (Cloture)-Cloture métal peint1 | Bas Droite | Métal | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1632 | C | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Centre Gauche | Métal | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1633 | C | Portail métal peint (Portail)-Portail métal peint1 | Centre Centre | Métal | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 5 (Buanderie) | | | | | | | | |
| 43 | Plancher haut | Plafond plâtre peint-Plafond1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|---------------|--|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 5 (Buanderie) | | | | | | | | |
| 44 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 273 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 274 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 275 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 276 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 277 | E | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 278 | E | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 279 | F | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 280 | F | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 281 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 282 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 283 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 284 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 557 | C | Faience brut (Faience)-Faience1 | Haut Droite | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 558 | D | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 720 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 721 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 722 | E | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 723 | F | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 724 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 725 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Bas Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 783 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--------------------------------|------|--|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 5 (Buanderie) | | | | | | | | |
| 784 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 785 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 786 | C | Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 787 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 788 | C | Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 789 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 790 | C | Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 791 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 792 | C | Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 947 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 948 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 949 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 950 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 951 | C | Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 952 | C | Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po2 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 953 | C | Porte PVC brut (Dormant)-Po2 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 954 | C | Porte PVC brut (Ouvrant)-Po2 | Bas Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1123 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1124 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1125 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1126 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18



| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------------------------|------|---------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 6 (Dégagement 2) | | | | | | | | |
| 317 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 318 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 319 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 320 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 321 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 322 | C | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 323 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 324 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 683 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 684 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 685 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 686 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 7 (Salle à manger) | | | | | | | | |
| 49 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 50 | Plancher haut | Plafond platre peint-Plafond1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 341 | A | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 342 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |



Plomb

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 7 (Salle à manger) | | | | | | | | |
| 343 | B | Mur platre peint-Mur1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 344 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 345 | B | Mur platre peint-Mur2 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 346 | B | Mur platre peint-Mur2 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 347 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 348 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,09 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 650 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 651 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 652 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 653 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1099 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1100 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1101 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1102 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1103 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1104 | B | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1105 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1106 | B | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,02 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|

RDC - Vol 8 (Sdb/wc 3)



| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 8 (Sdb/wc 3) | | | | | | | | |
| 51 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 52 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 333 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 334 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Droite | Plâtre | Peinture | 0,06 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 335 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 336 | C | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 337 | D | Mur platre peint-Mur1 | Centre Gauche | Plâtre | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 338 | D | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 339 | A | Mur platre peint-Mur1 | Haut Droite | Plâtre | Peinture | 0,03 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 340 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 579 | C | Faience brut (Faience)-Faience1 | Bas Centre | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 580 | D | Faience brut (Faience)-Faience1 | Haut Gauche | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 581 | B | Faience brut (Faience)-Faience1 | Centre Centre | Faience | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 749 | C | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 750 | D | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Centre Droite | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 751 | A | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 752 | B | Plinthe Carrelage brut-Plinthe1 | Haut Centre | Carrelage | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1095 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,01 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1096 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Droite | Bois | Peinture | 0,05 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |
| 1097 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Centre Centre | Bois | Peinture | 0,04 mg/cm² | Non dégradé | Inconnu |

| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|--|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 8 (Sdb/wc 3) | | | | | | | | |
| 1098 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : 10 | | | | | | | | |
| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
| RDC - Vol 9 (Les Ouistitis) | | | | | | | | |
| 53 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Gauche | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 54 | Plancher bas | Plafond platre peint-Plafond1 | Haut Centre | Plâtre | Peinture | 0,02 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 325 | B | Mur platre peint-Mur1 | Centre Centre | Plâtre | Peinture | 0,05 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 326 | B | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 327 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 328 | A | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 329 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 330 | C | Mur platre peint-Mur1 | Bas Gauche | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 331 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Droite | Plâtre | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 332 | D | Mur platre peint-Mur1 | Bas Centre | Plâtre | Peinture | 0,07 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 646 | B | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 647 | C | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Haut Gauche | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 648 | D | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Centre Droite | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 649 | A | Plinthe PVC brut-Plinthe1 | Bas Centre | Pvc | Brut | Non mesuré | - | Inconnu |
| 1087 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Haut Centre | Bois | Peinture | 0,09 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |



| N° de Mesure | Zone | Unité de diagnostic (UD) | Localisation de la mesure | Substrat | Revêtement | Valeurs ou constat visuel | Etat de conservation | Travaux envisagés |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| RDC - Vol 9 (Les Ouistitis) | | | | | | | | |
| 1088 | A | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1089 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Droite | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1090 | A | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Haut Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1091 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Gauche | Bois | Peinture | 0,06 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1092 | C | Porte bois peint (Dormant)-Po1 | Centre Droite | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1093 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Centre | Bois | Peinture | 0,08 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| 1094 | C | Porte bois peint (Ouvrant)-Po1 | Bas Gauche | Bois | Peinture | 0,03 mg/cm ² | Non dégradé | Inconnu |
| Nombre total d'unités de Diagnostic : | | 8 | | | | | | |

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER346191

Légende

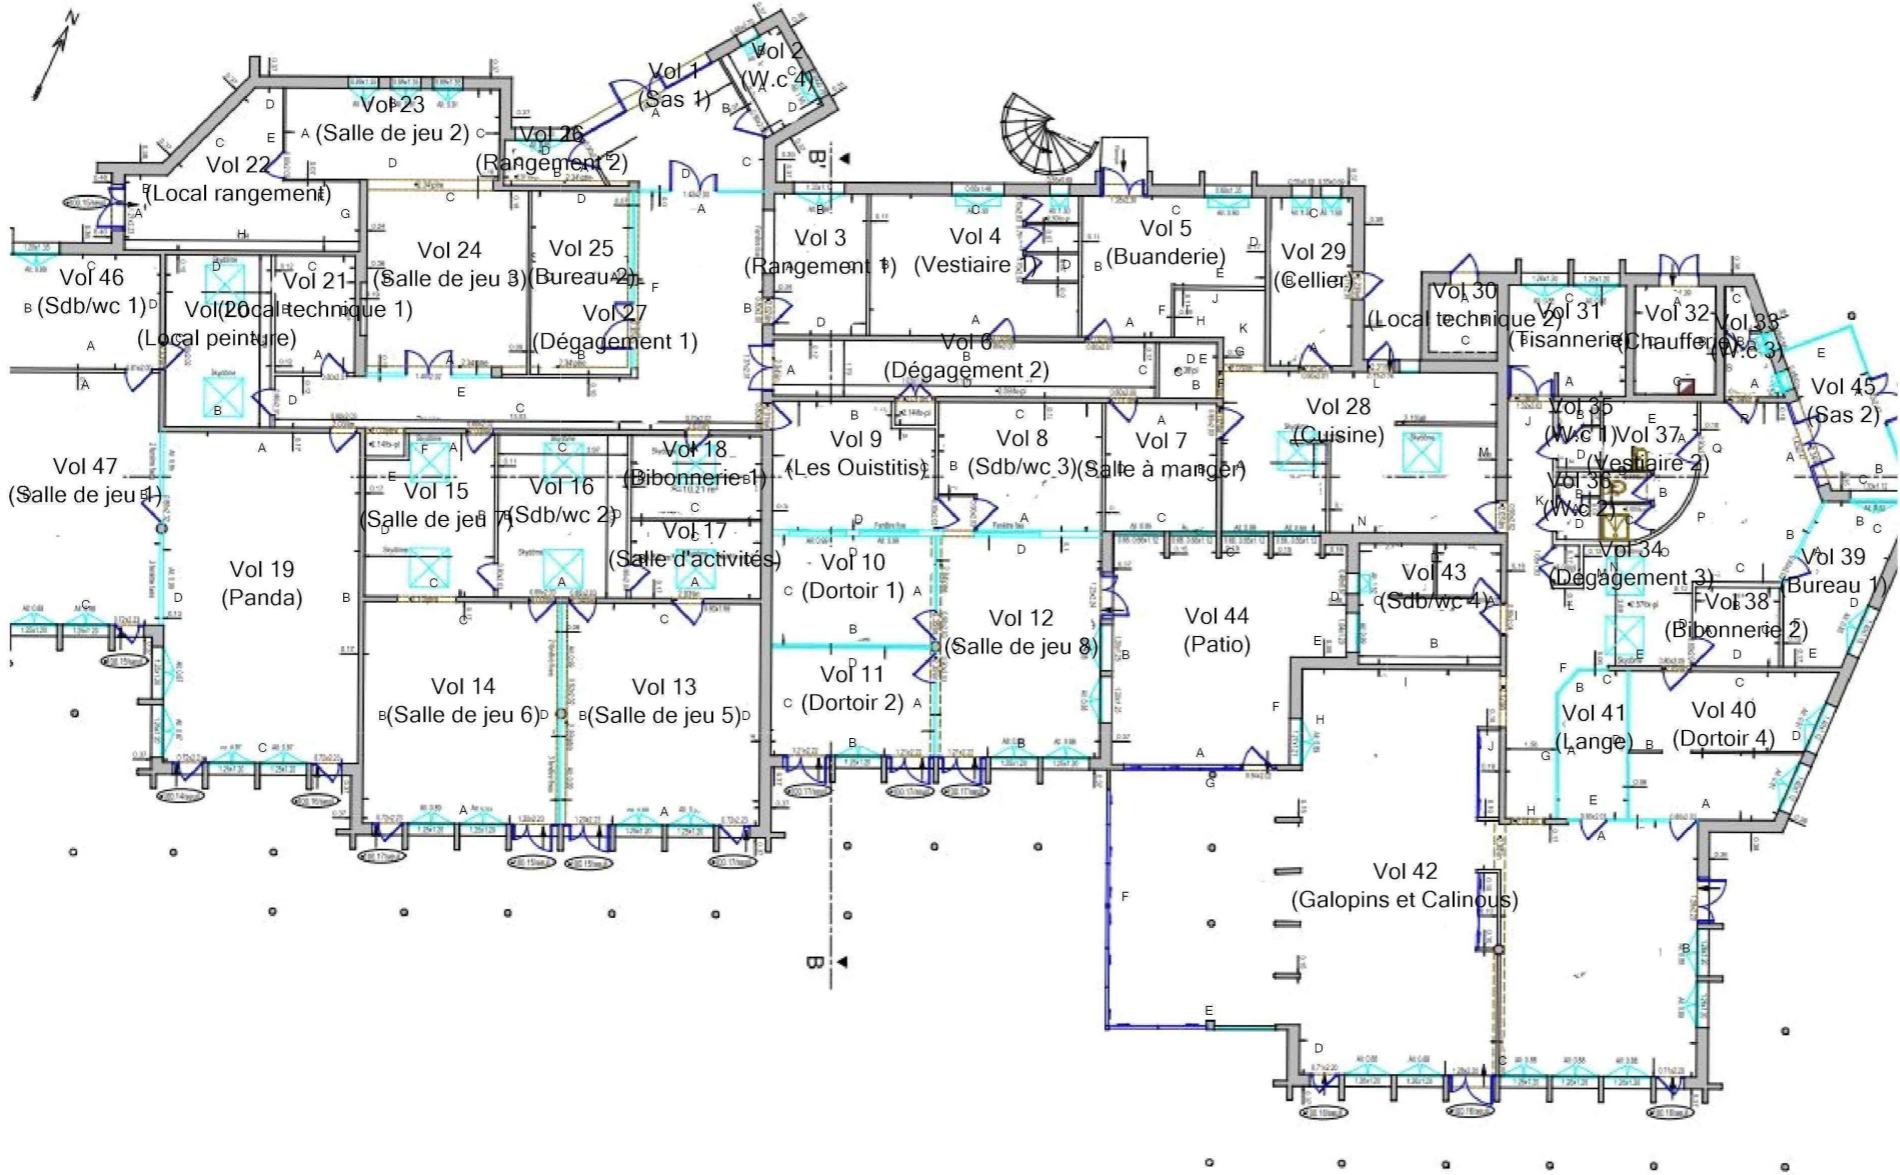


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER346191


Légende

Volume et élément contenant du plomb

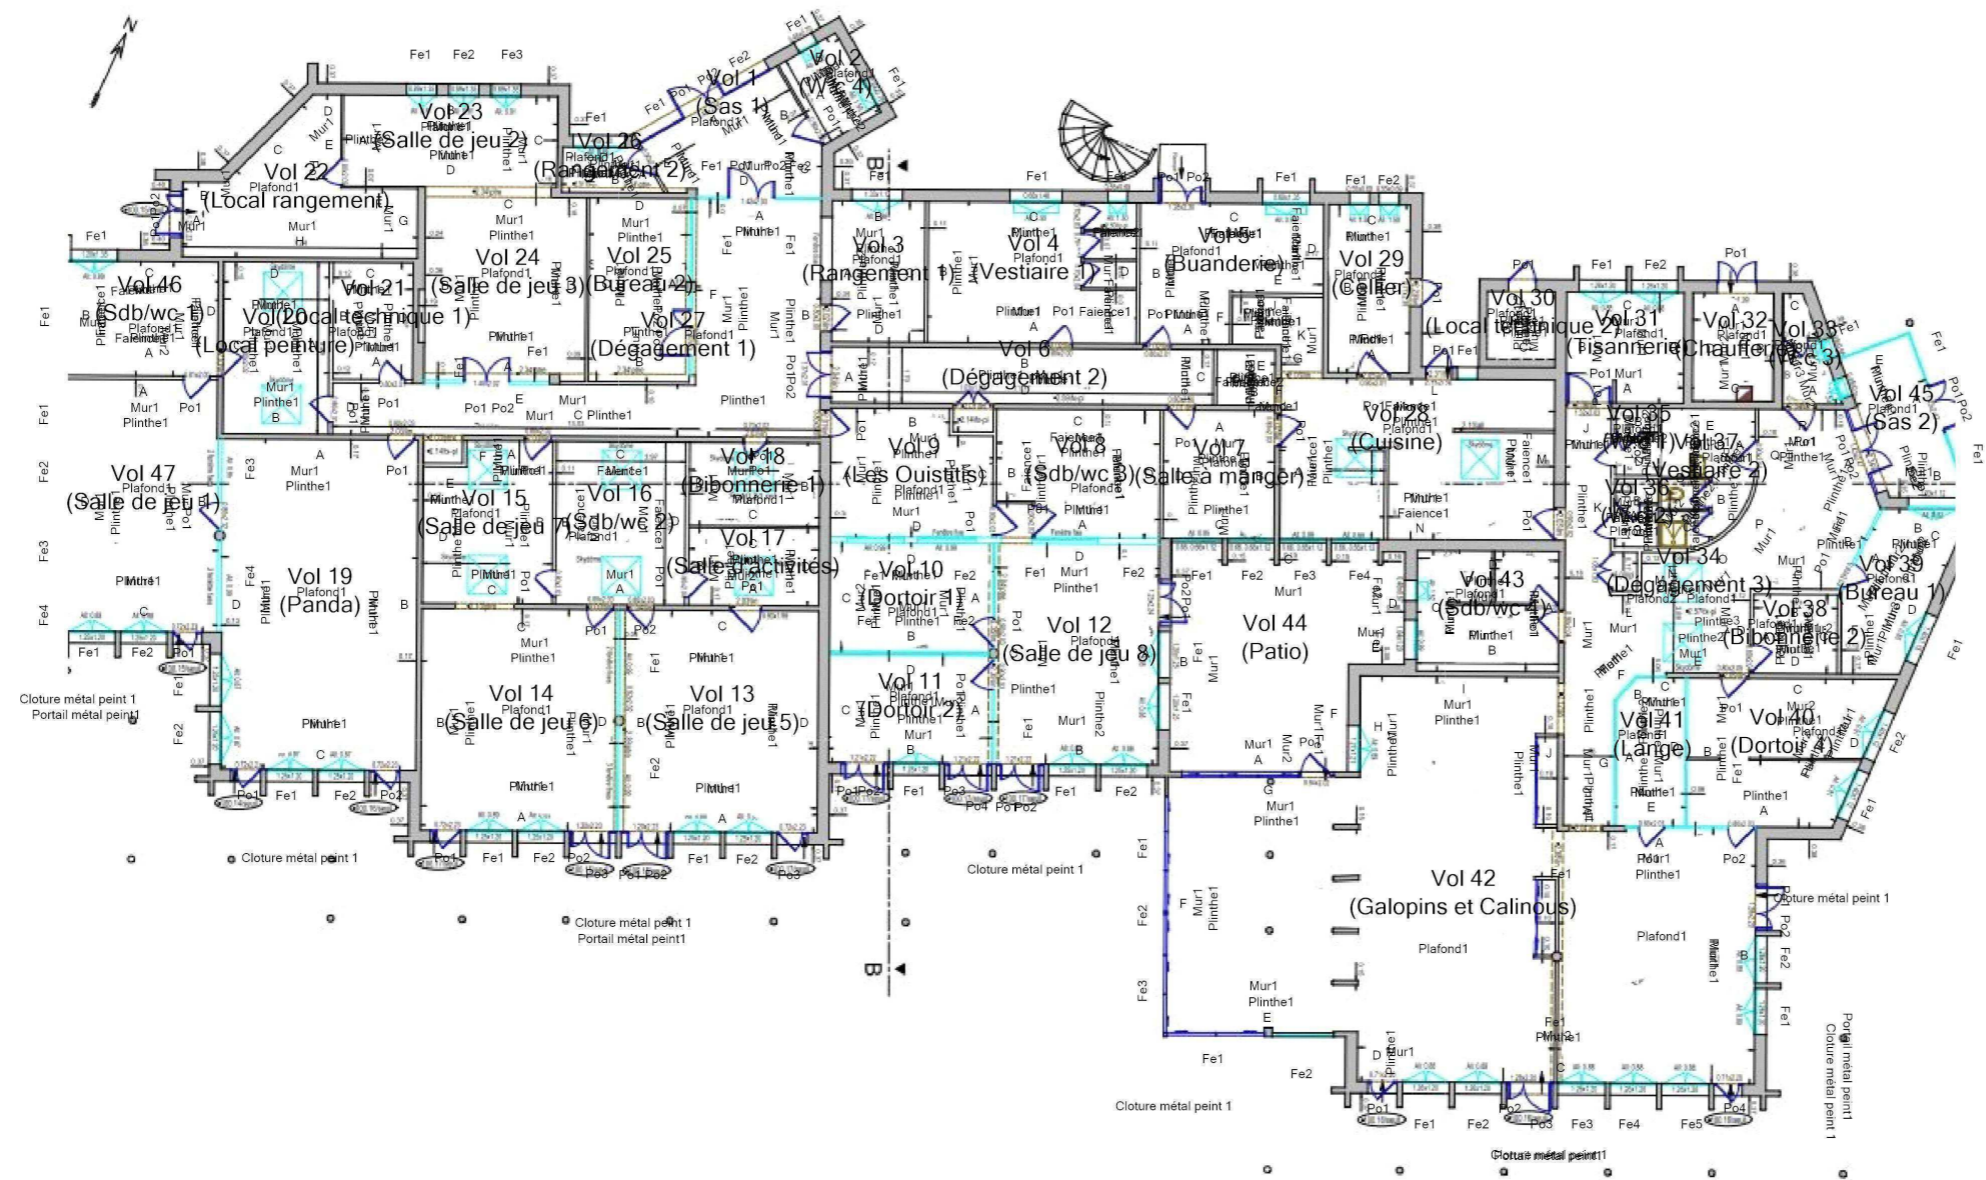


Légende

- Rez-de-chaussée
- 1er étage

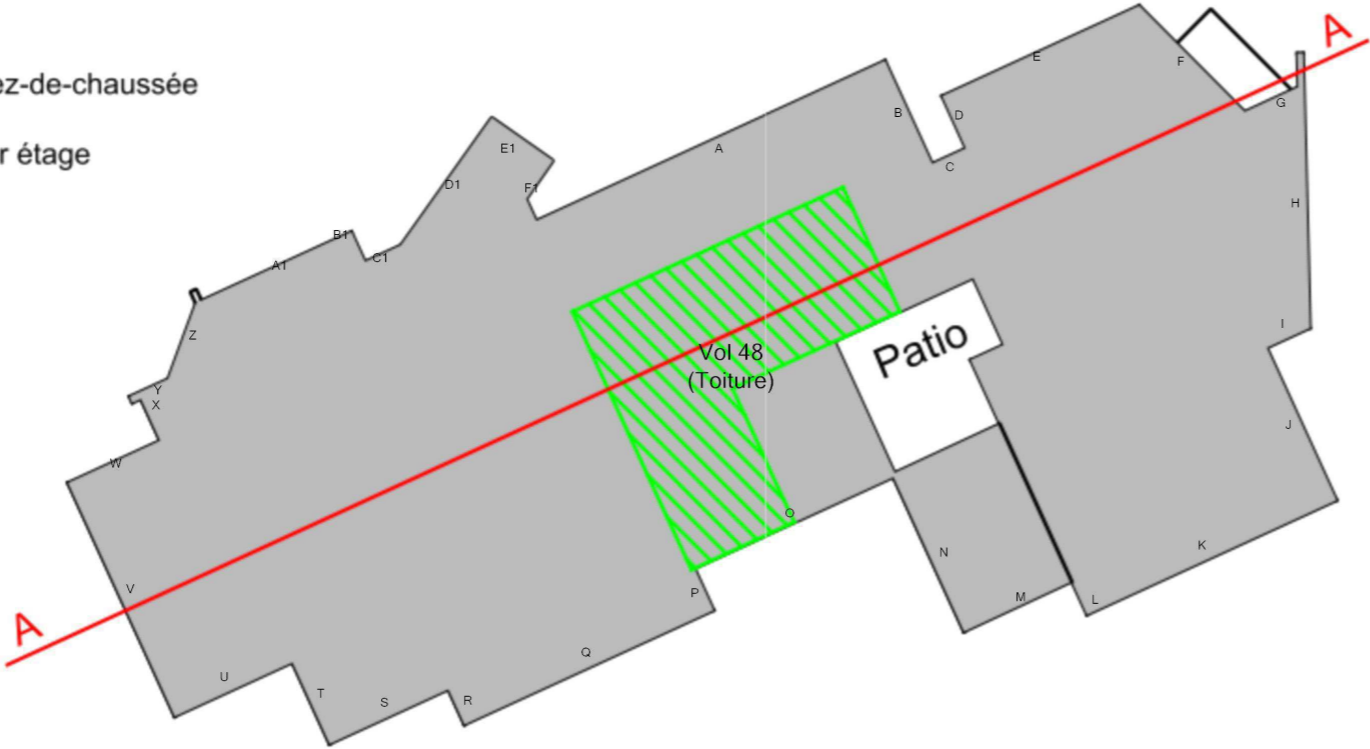

Légende

Vol 49
(Extérieur)

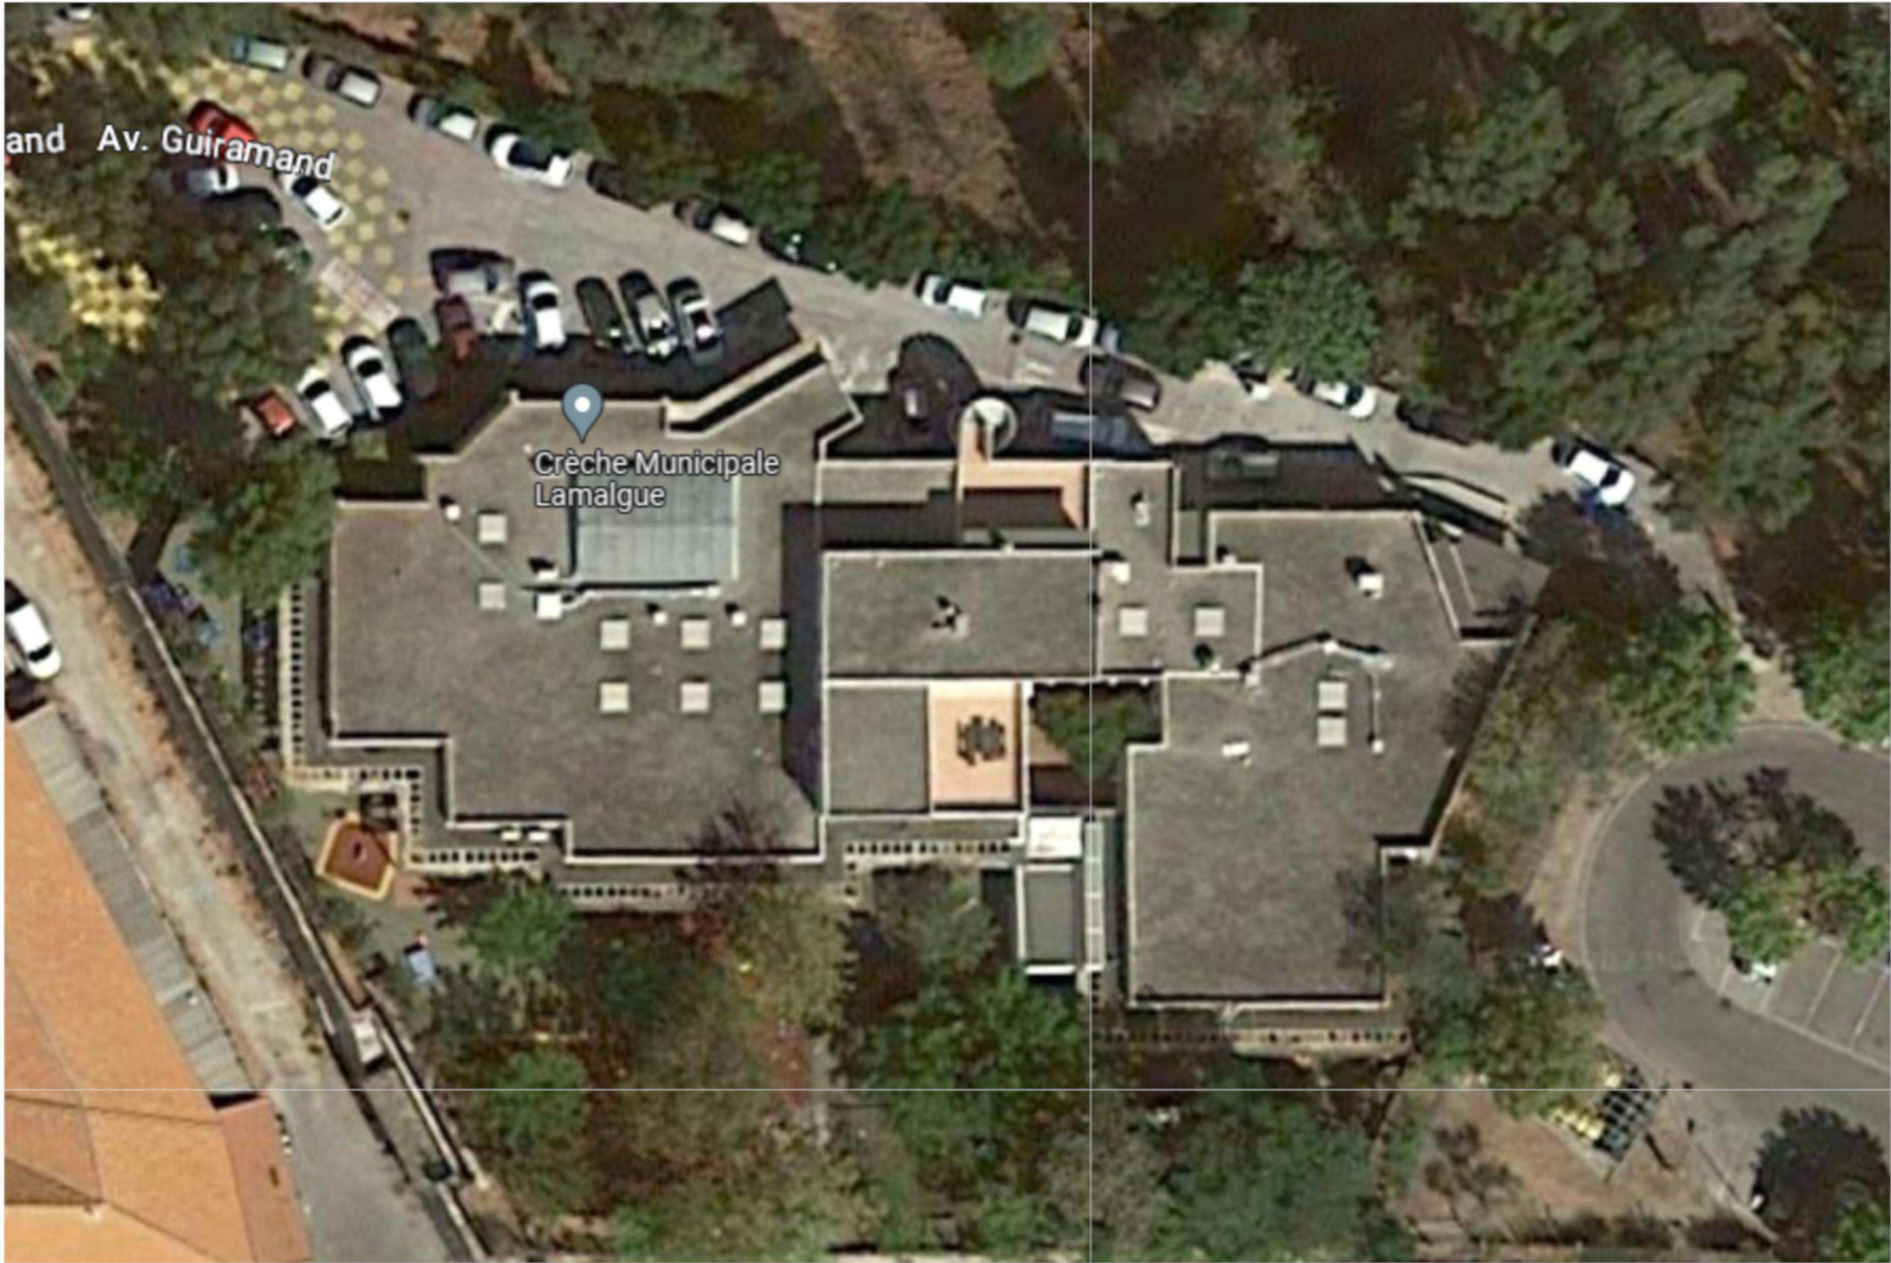

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20208
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hanovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße 10b, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, aménagement ERMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relève de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositif Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2909
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße 10b,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Walter/Chairman,
Executive Board: Ralfen Baubler/Chairman, Andreas
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2022



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, gérante de la SAS AC ENVIRONNEMENT [siret 441 355 914 00298], déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 19 mai 2022

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
T : 04 77 44 92 44 - F : 04 77 44 92 45 - www.ac-environnement.com

0 800 400 100
www.ac-environnement.com

WE-CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE -
C2021-SE12-009



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER «Version 01»

Décerné à : MESTRAU Stéphane

Sous le numéro : C2021-SE12-009

| Domaine (S) concerné (S) | VALIDITE |
|---|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | Du 15/09/2022 Au 24/01/2029 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) | X |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L 271-4 et suivants, R 271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation technique. Ce certificat est valide à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 déclinant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualité Compétences" - 16 rue de Villars, 57100 THIONVILLE
Tél : 03 73 52 62 45 - mail : info@we-cert.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET : 8885195600021



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100
www.ac-environnement.com