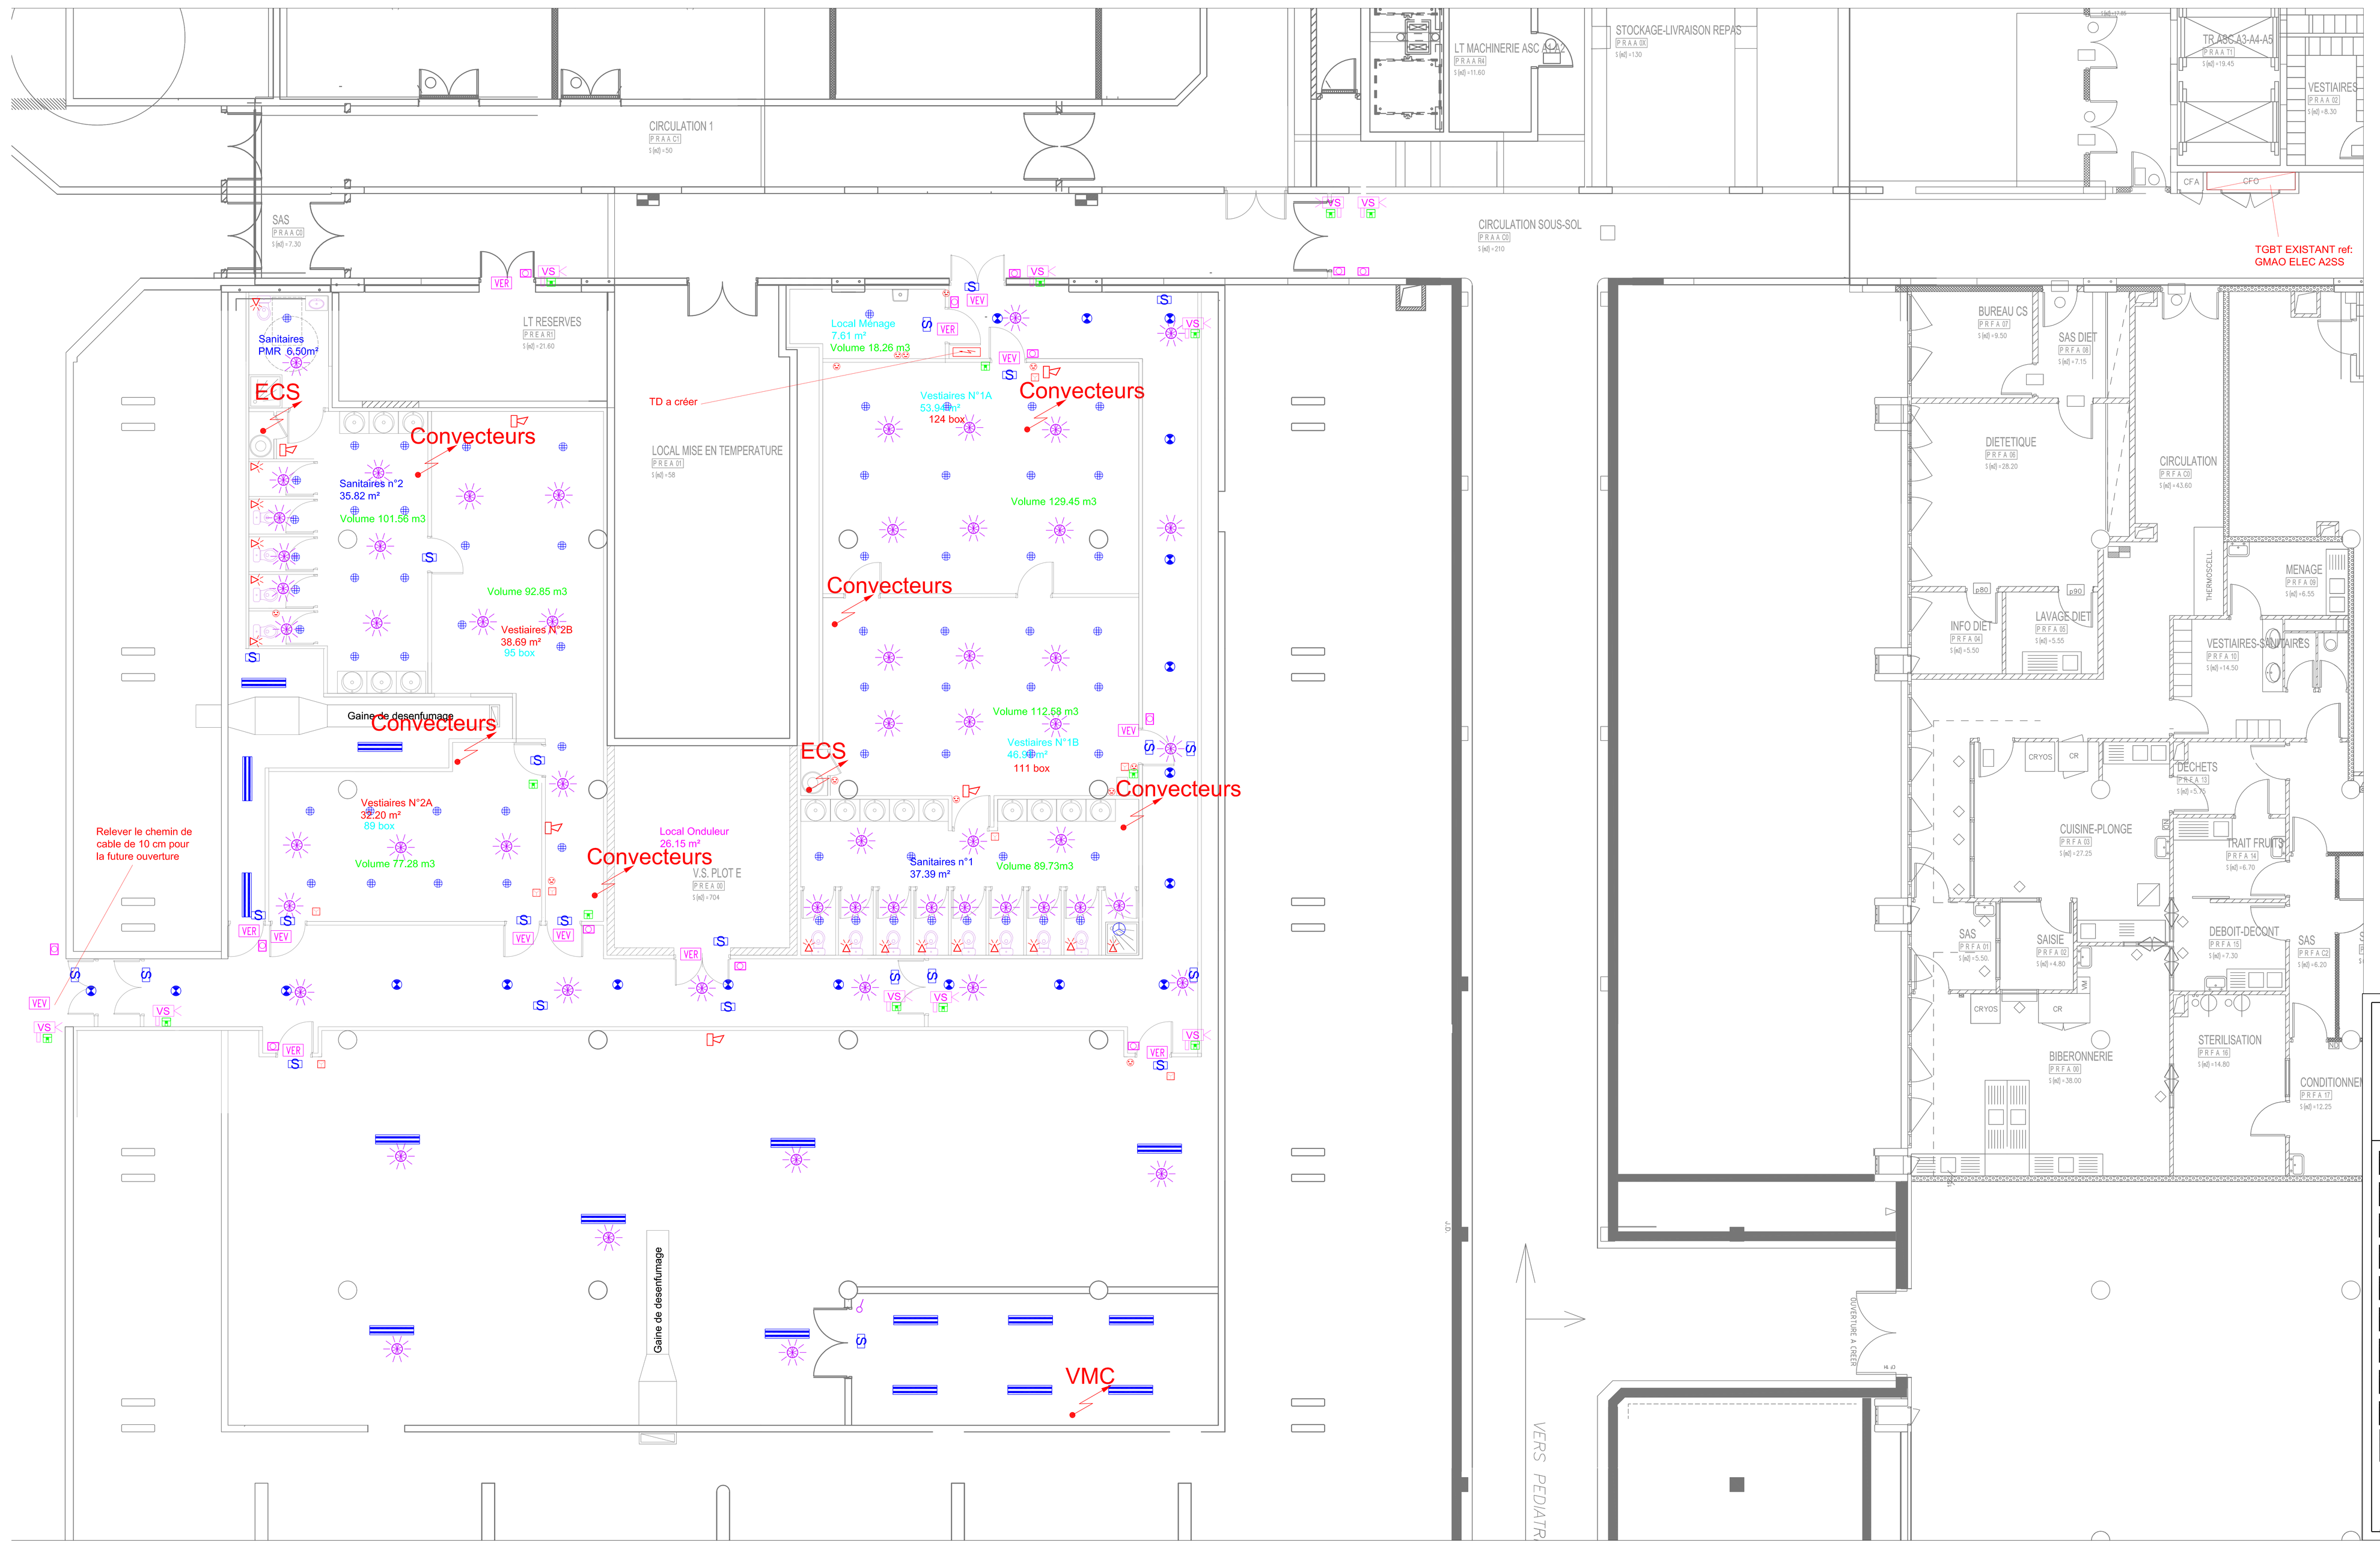

LEGENDE

- Type 3 spot encastré à LED
- Type 3 Downlight encastré à LED
- Type 4 plafonnier étanche LED IP66
- Type 5 applique murale led IP 65
- Type 6 plafonnier LED
- P. C. 10/16A 2P+T
- Détecteur de présence plafonnier
- Interrupteur simple allumage
- Va et Vient
- Bouton poussoir
- Détecteur de présence d'angle
- Alimentation
- Armoire électrique
- PA-B Poste informatique 4 PC dont 2 détrompées de couleur rouge + 2 RJ45
- VEV Serrure électrique type ventouse
- VER Serrure électrique type gâche électrique
- Lecteur de Badges
- VS Video surveillance
- Prise RJ 45

LEGENDE INCENDIE

- Déclencheur manuel
- Diffuseur sonore incendie
- Diffuseur lumineux

Hôpitaux de Toulouse

HOTEL DIEU	P2242
LA GRAVE	HE
PURPAN	NIVEAU N-1
RANGUEIL	ZONE A
LARREY	CFO-CFA
SALIES	
CHAPITRE	Création de Vestiaires et d'un DAV
ANCELY	
LOGIPHARMA	

ECHELLE : 1/50 — Niveau NGF : AutoCAD Hôpital des enfants base 190123.dwg

Ind.	DATE	Dessinateur	MODIFICATIONS
A	15/03/23	R.P.	L.S. Modification du local DAV
	17/02/23	P.P.	L.S.

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
P2242	P	R	HE	TPN	N-1	28		DCE

POLE PATRIMOINE IMMOBILIER ET SERVICES TECHNIQUES

HOTEL DIEU

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulguer ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.