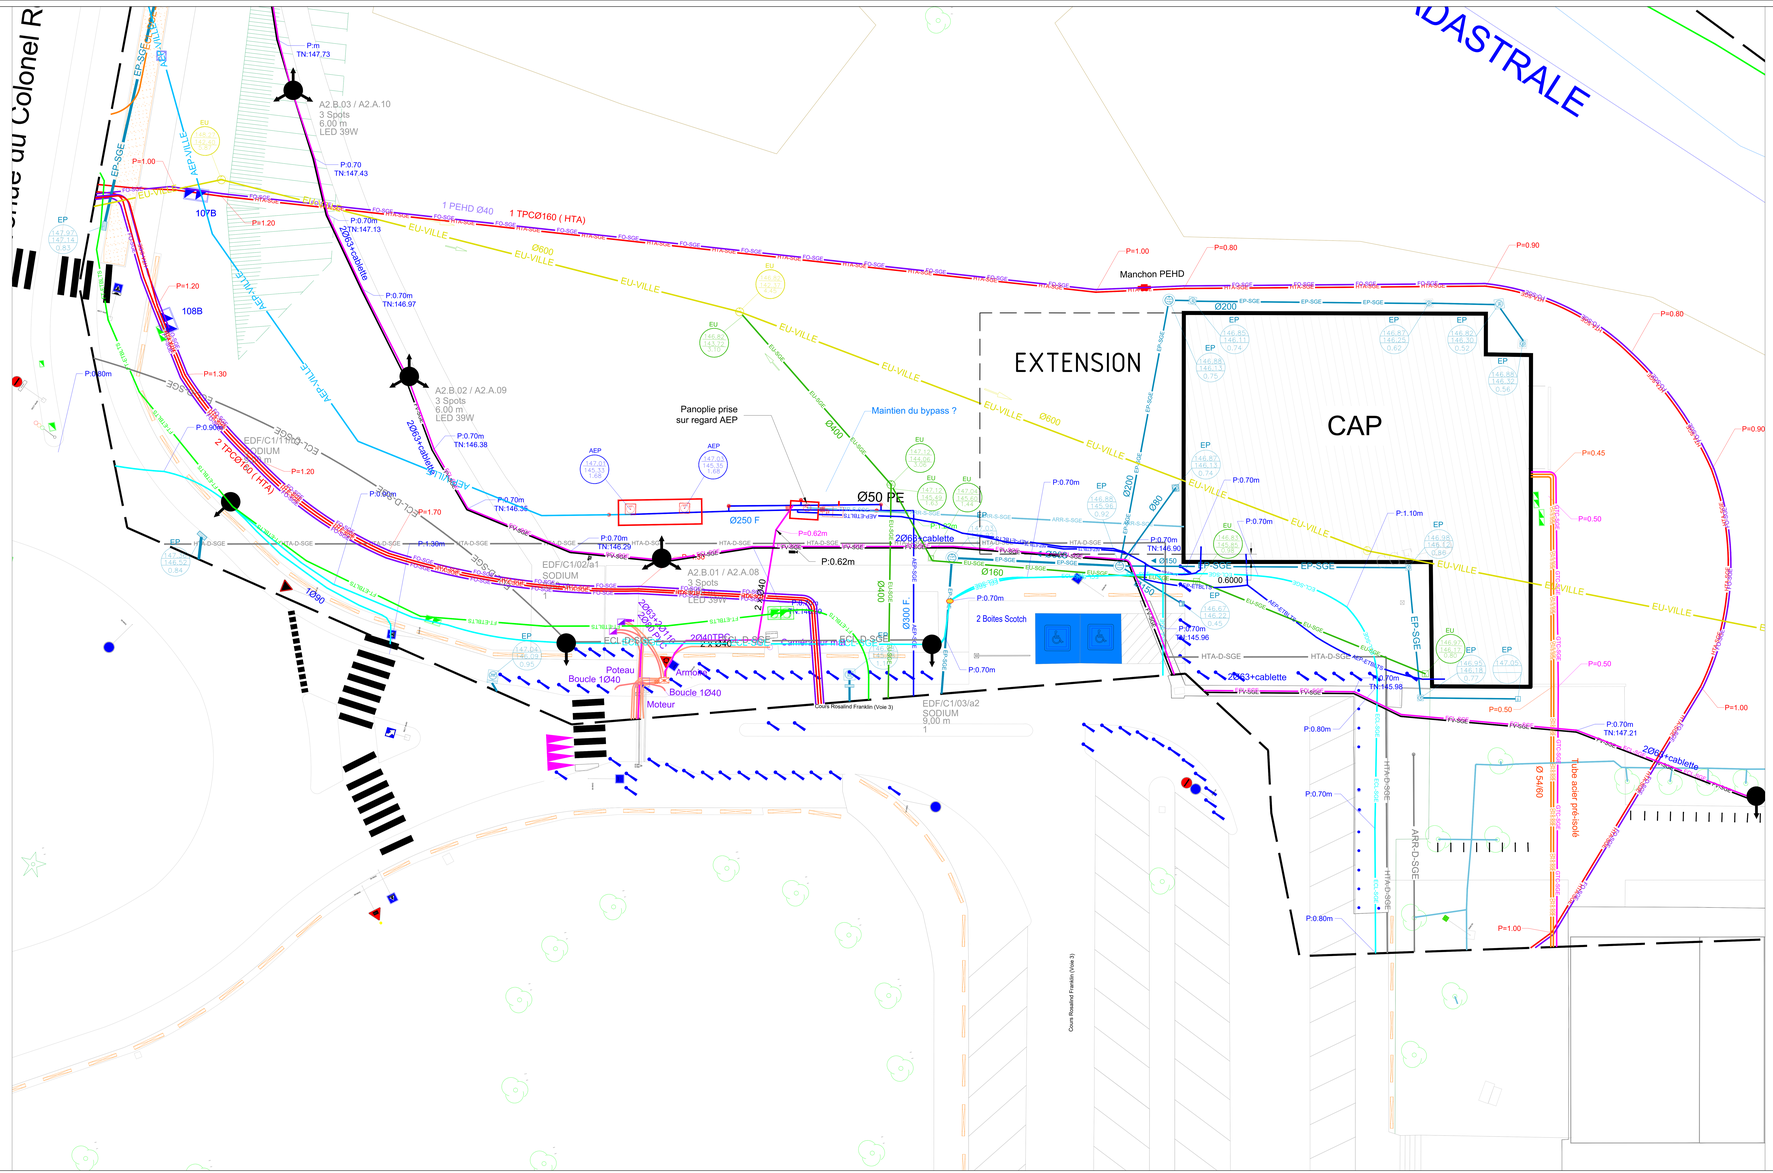
EXTENSION
CAP
Panoplie prise sur regard AEP
Maintien du bypass ?
Manchon PEHD
Ø50 PE
Ø250 F
Ø160
Ø200
Ø300 F
Ø400
Ø600
2 Boites Scotch
Poteau Boucle 1Ø40
Armoire
Boucle 1Ø40
Moteur
Tube acier pré-isolé
Ø 54/60
Cours Rosalind Franklin (Voie 3)
EDF/C1/02a1 SODIUM 01
EDF/C1/02a2 SODIUM 9,00 m
EDF/C1/03/a2 SODIUM 9,00 m
A2.B.03 / A2.A.10 3 Spots 6,00 m LED 39W
A2.B.02 / A2.A.09 3 Spots 6,00 m LED 39W
A2.B.01 / A2.A.08 3 Spots 6,00 m LED 39W
1 TPCØ160 (HTA)
1 PEHD Ø40
2063+cablette
2040TPC
2 x 240
107B
108B
10ml
0.6000
Construction de l'annexe du CAP
RANGEUIL - TOULOUSE
Université de Toulouse
ISAO
Ingénierie structures
VRD
Etat des Lieux
21041 VRD DCE EDL - 01 A

BATIMENT NEUF
+/-000 Fini
BATIMENT EXISTANT
GYMNASE
EU-VILLE
EP-SOG
EG-SOG
FO-SOG
AEP-SGE
P+0.45
P+0.50
P+0.82m
P+0.62m
Regard EU existant
Regard EP existant
Regard EP bassin
Regard EP voirie
Regard EU voirie
Regard EU bassin
Chambre de tirage existante
Chambre de tirage à supprimer*
Chambre L1 réseau 2 tuilières (ep existant)
Chambre L2 réseau 2 tuilières (ep existant)
Chambre de tirage à supprimer*
Regard de branchement réseau Batiment existant (Option) (ep existant)
Regard de branchement réseau Batiment existant (Option) (ep existant)
Regard de branchement réseau Batiment existant (Option) (ep existant)