

# NOUVELLE NORME NF X 08-070

## EN SYNTHÈSE



Cette nouvelle norme est le fruit du travail entre professionnels de la sécurité incendie pour :

- > faciliter la compréhension des plans avec des symboles plus claires
- > renforcer le rôle du plan d'évacuation et du plan d'intervention



### CE QUI NE CHANGE PAS

**Le respect de la norme garantit la bonne conception et fabrication de vos plans de sécurité incendie :**

- > Des consignes de sécurité adaptées (ERP, habitation, parking, hôtel, hôpital...)
- > Des informations lisibles et visibles pour une compréhension efficace
- > Une représentation simple et compréhensible de la structure du bâtiment
- > Une installation des plans aux points stratégiques

*Plans d'évacuation : point d'accès principaux, à proximité des escaliers ou ascenseurs, aux principales jonctions et intersections, à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuation*

*Plans d'intervention : à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment (avec une représentation du sous-sol, RDC + étages)*



### CE QUI CHANGE POUR DE MEILLEURS PLAN D'EVACUATION & PLANS D'INTERVENTION

**Des nouveaux symboles de la NF X 08-070 sont utilisés pour les plans :**

Extincteur



Déclencheur manuel



Issue finale de secours



.....

**Une liste de symboles est préconisée pour chaque type de plan :**

- > une liste de symboles unique pour des plans d'évacuation lisibles et simples (itinéraire d'évacuation, sorties, EAS, moyens d'alarme et équipements de première intervention)



- > une liste de symboles unique et spécifique et adaptée au personnel d'intervention / aux sapeurs-pompiers (éléments de base, éléments concernant la sécurité incendie, les éléments de défense extérieure, les éléments concernant les installations techniques)



\* Exemples / liste des symboles non exhaustive

A NOTER : la liste des symboles complète est disponible dans notre base



### A NOTER


**Afin de garantir la qualité de vos plans, les éléments à faire figurer doivent être précis.**

> Plan d'évacuation: le plan actualisé du site, l'identification des itinéraires d'évacuation, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan, l'emplacement des zones de refuge et point de rassemblement.

> Plan d'intervention: le plan actuel du site, l'intégralité des niveaux, l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan (emplacement des locaux techniques, zones de mise en sécurité...).

# PLAN D'EVACUATION

APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN D'ECUVATION SIMPLE ET COMPREHENSIBLE

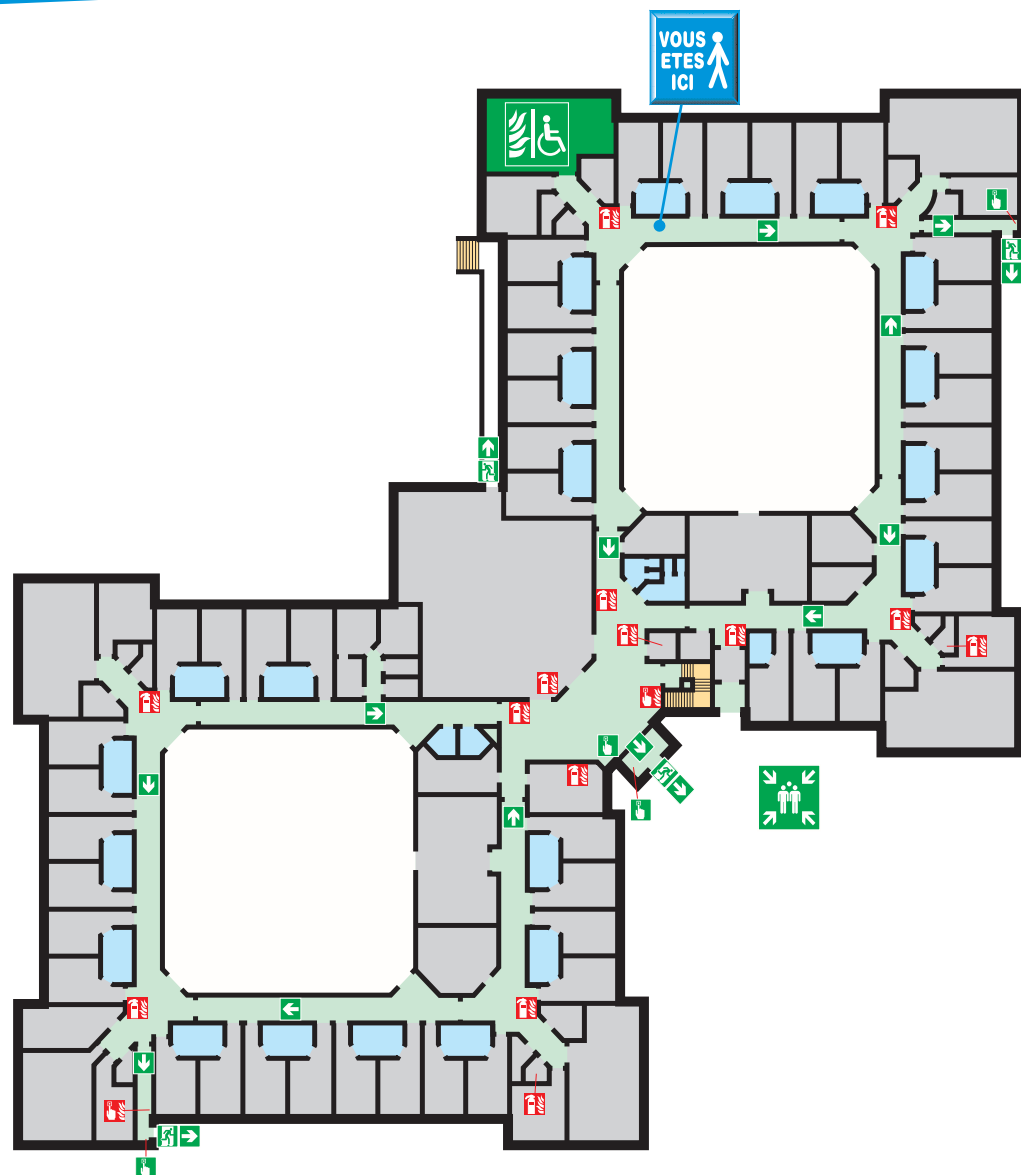


## LEGENDE

- Déclencheur manuel d'alarme incendie
  - Extincteur
  - Décondamnation issue de secours
  - Issue finale
  - Cheminement d'évacuation
  - Point de rassemblement
  - Espace d'attente sécurisé
  - Circulation
  - Vestiaires sanitaires
- PE A3 PL00-  
TH-05/13-35xxxx.xx

# PLAN D'INTERVENTION


APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN SPECIFIQUE ET ADAPTE AU SERVICE DES SECOURS. Lecture dans l'urgence.

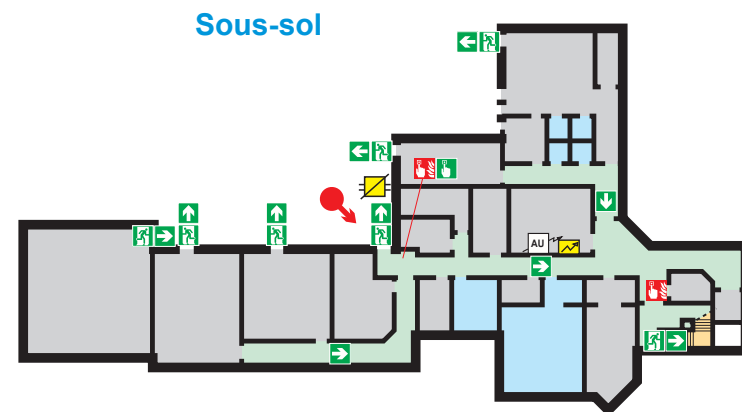

## LEGENDE

	Accès pompiers principal		Décondamnation issue de secours
	Accès pompiers		Issue finale
	Déclencheur manuel d'alarme incendie		Cheminement d'évacuation
	Commande de désenfumage		Point de rassemblement
	Centralisateur de mise en sécurité incendie		Espace d'attente sécurisé
	Coupure gaz		Circulation
	Armoire électrique		Vestiaires sanitaires
			Poteau d'incendie
			Arrêt d'urgence

PI A3 PL00-  
TH-05/13-35xxxx,PI-xx

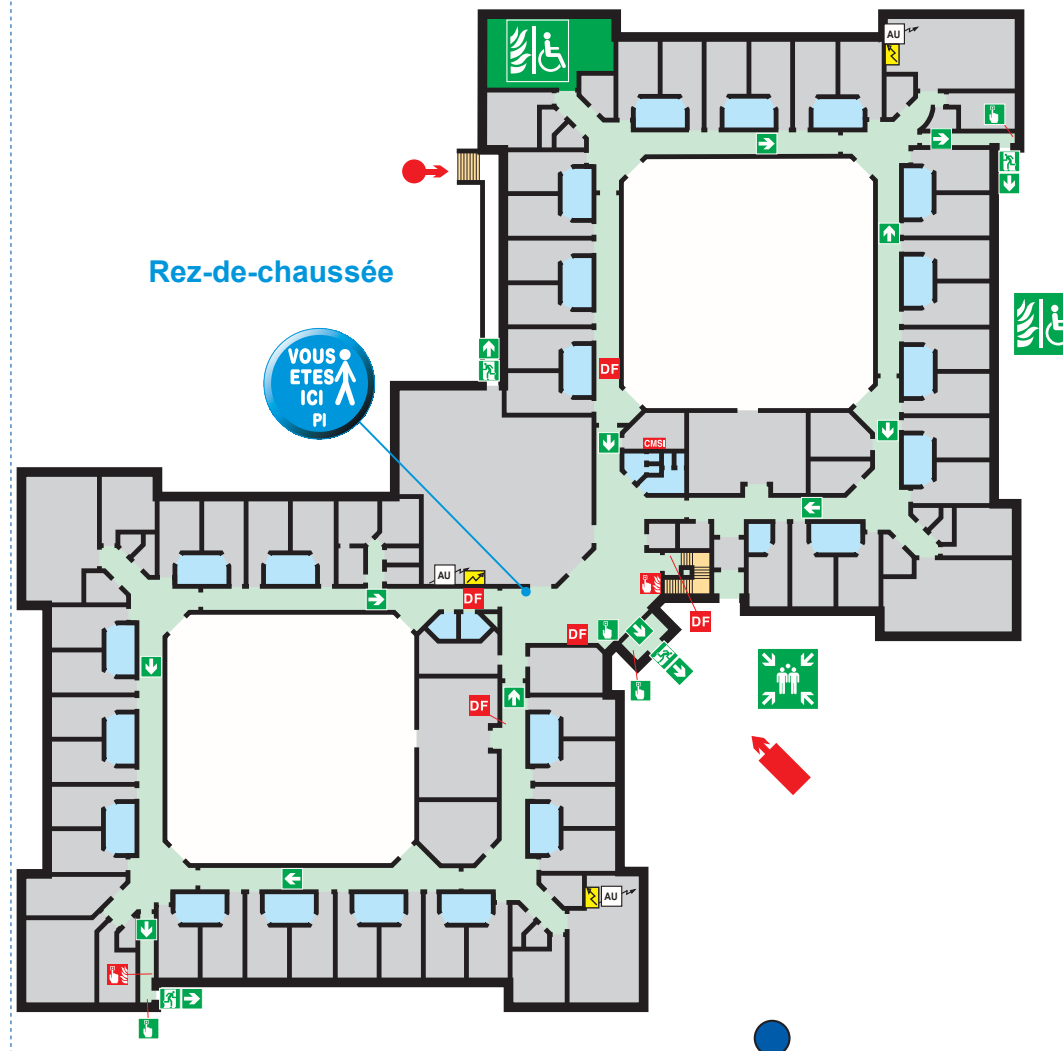


**IMPORTANT** : afin de rester conforme à la norme NF X 08-070, il est important de respecter les règles suivantes. En cas de validation finale, il est impératif

- de renseigner notre CARTOUCHE DE LIAISON
- de cocher la partie "couleur orange" et "couleur rose"

### 1 1er CAS D'APPLICATION STRICTE

**"CARTON ROSE"** : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.


**"CARTON ORANGE"** : nous appliquons DES SYMBOLES UNIQUES de la NF X 08 070 par type de plan.

 <b>1 PE A3 plast. cadre gris</b>	<b>VEUILLEZ VERIFIER L'INTEGRALITE DU DOCUMENT:</b> - ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN - POSITION ET NOMBRE DE PLANS - CONSIGNES DE SECURITE (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)		<b>TIRAGE DEFINITIF :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input checked="" type="checkbox"/> Sans modifications
	Dossier N°: <b>35</b> par : <b>Thibaud</b> le: <b>01/06/14</b> Collaborateur: <b>M.</b> Votre N° de CV:		Signature: <b>IMPERATIF</b> (pour tirage)
<b>ACCORD DU CLIENT :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI		<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES <small>*(plans papier facturés)</small>
<input type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)			

### 2 2ème CAS D'APPLICATION SOUPLE

**"CARTON ROSE"** : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs **avec ou sans modification**.

**"CARTON ORANGE"** : nous appliquons des symboles de la Norme NF X 08-070, et en accord avec l'établissement (par exception)), tous les symboles sont reportés sur **TOUS LES PLANS** (selon les termes de la NF X 08-070), voir extrait de la Norme dans la page à suivre

 <b>1 PE A3 plast. cadre gris</b>	<b>VEUILLEZ VERIFIER L'INTEGRALITE DU DOCUMENT:</b> - ORTHOGRAPHE DE L'ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN - POSITION ET NOMBRE DE PLANS - CONSIGNES DE SECURITE (N° D'URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)		<b>TIRAGE DEFINITIF :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Avec modifications <input checked="" type="checkbox"/> Sans modifications
	Dossier N°: <b>35</b> par : <b>Thibaud</b> le: <b>01/06/14</b> Collaborateur: <b>M.</b> Votre N° de CV:		Signature: <b>IMPERATIF</b> (pour tirage)
<b>ACCORD DU CLIENT :</b> <input type="checkbox"/> Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI		<input type="checkbox"/> NOUVEAU B.A.T.	<input type="checkbox"/> PLANS PROVISOIRES <small>*(plans papier facturés)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans (pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement.)			

# ANNEXES

**NF X 08-070**








# PLAN D'EVACUATION

CE QUI CHANGE / LISTE COMPLETE DES SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D'EVACUATION










## ANCIENNE NORME 60-303

-  Cheminement d'évacuation
-  Issue finale
-  Point de rassemblement
-  Espace d'attente sécurisé
-  Défibrillateur
-  Pharmacie







## NORME NF X 08-070

-    
 ou   
  Cheminement d'évacuation
-  Issue finale
-  Point de rassemblement
-  Espace d'attente sécurisé
-  Défibrillateur
-  Pharmacie



## ANCIENNE NORME 60-303

-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Téléphone
-  Extincteur CO2
-  Extincteur à poudre
-  Extincteur à eau pulvérisée
-  Extincteur CO2 sur roues
-  Extincteur à poudre sur roues
-  Extincteur à eau pulvérisée sur roues
-  Robinet d'incendie armé
-  Porte coupe-feu





## NORME NF X 08-070

-  Déclencheur manuel d'alarme incendie
-  Téléphone de sécurité incendie
-  Extincteur
-  Extincteur sur roues
-  Robinet d'incendie armé
-  Porte coupe-feu

## ANCIENNE NORME 60-303

-  Ascenseurs monte-charge
-  Vous êtes ici




















## NORME NF X 08-70

-  Ascenseur
-  Monte-charge
-  Elévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)
-  Vous êtes ici




# PLAN D'INTERVENTION

CE QUI CHANGE / SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D'INTERVENTION

## Éléments de base

	Cheminement d'évacuation
ou 	
	Issue finale
	Point de rassemblement
	Espace d'attente sécurisé
	Défibrillateur
	Pharmacie
	Ascenseur
	Monte-charge
	Élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)
	Ascenseur prioritaire
	Vous êtes ici
	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Téléphone de sécurité incendie
	Extincteur CO2 sur roues
	Extincteur à poudre sur roues
	Extincteur à eau pulvérisée sur roues
	Robinet d'incendie armé
	Porte coupe-feu

## Éléments concernant la défense extérieure contre l'incendie

	Poteau d'incendie
	Bouche d'incendie
	Point d'aspiration aménagé














## Éléments concernant la sécurité incendie

	Accès pompiers principal
	Accès pompiers
	Équipement divers de lutte contre l'incendie (à préciser)
	Baie accessible
	Accès à une toiture
	Commande de désenfumage
	Colonne sèche
	Colonne humide
	Barrage eau incendie
	Bac à sable
	Commande manuelle d'un extincteur automatique total à un local
	Système sécurité incendie
	Centralisateur de mise en sécurité incendie

## Éléments concernant l'installation technique (1/2)

	Barrage général de l'eau
	Barrage partiel de l'eau
	Raccord égout
	Gaz sous pression
	Produits dangereux pour la santé et l'environnement
	Produits explosifs
	Vanne d'arrêt fioul vanne - police
	Raccord ZAG
	Arrêt d'urgence
	Transformateur
	Local électrique
	Coupe électricité basse tension
	Coupe électricité haute tension
	Chaudière
	Coupe gaz

## Éléments concernant l'installation technique (2/2)

	Coupe fluides médicaux
	Coupe oxygène
	Coupe hydrogène
	Coupe air comprimé
	Dépôt liquide inflammable
	Dépôt fioul
	Bouteilles de gaz
	Vide-ordures
	Local poubelles
	Machinerie ascenseur/monte-charge
	Groupe électrogène
	Groupe climatisation
	Groupe ventilation

\* Extrait des symboles / La liste complète des symboles est présente dans notre base de données.