

# CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TENSIONS : 230 / 410 V

INTENSITE : 63 A

IK 1 : 3141 kA

IK 3 : 5548 kA

IK 1 min : 1566 kA

IK 3 min : 2768 kA

REGIME DE NEUTRE : TT ☐ TNC ☒ TNS ☐ IT ☐ ☐ NEUTRE DISTRIBUE  
☐ NEUTRE NON DISTRIBUE


# TOLERIES

DIMENSIONS MAX.

INDUSTRIELLE ☐

MODULAIRE ☒

TYPE : \_\_\_\_\_



RESERVE : 30 %

IP mini : \_\_\_\_\_

IK mini : \_\_\_\_\_

FORME : \_\_\_\_\_

SANS PLASTRONS ☐

AVEC PLASTRONS ☒

AVEC PORTE FONCTIONNELLE ☐

SANS PORTE ☐

AVEC PORTE PLEINE ☐

AVEC PORTE TRANSPARENTE ☐

SANS GAINÉ A CABLE ☐

AVEC GAINÉ A GAUCHE ☐

AVEC GAINÉ A DROITE ☐

SANS EXTENSION ☐

EXTENSION A GAUCHE ☐

EXTENSION A DROITE ☐

COULEUR STANDARD ☐

AUTRE : \_\_\_\_\_

POSE AU MUR ☒

SANS SERRURE ☐

AVEC SERRURE N° : \_\_\_\_\_

POSE AU SOL ☐

SANS SOCLE ☐

AVEC SOCLE H= \_\_\_\_\_

MULTICLIP ☐

# RACCORDEMENTS

	HAUT	BAS	DIRECT	BORNIER	ACCES AVANT <input checked="" type="checkbox"/>
ARRIVEE	-	X	-	X	
DEPARTS	-	X	-	X	

ACCES ARRIERE ☐

# REPERAGE CONDUCTEURS

PH1	MARRON	(avec manchon de couleur)
PH2	NOIR	(avec manchon de couleur)
PH3	ROUGE	(avec manchon de couleur)
N	BLEU CLAIR	(avec manchon de couleur)
PE	VERT-JAUNE	(avec manchon de couleur)
PEN	VERT-JAUNE BAGUE BLEU	(avec manchon de couleur)

# ETIQUETTES

	COLLEES	RIVETEEES	COULEUR FOND	COULEUR ECRITURE
FACADE	X	-	NOIR	BLANCHE
INTERIEUR	X	-	NOIR	BLANCHE

# OBSERVATIONS

- 30% DE RESERVE

- POCHETTE A PLANS FORMAT A4

# OBSERVATIONS



UNIVERSITÉ  
TOULOUSE III  
PAUL SABATIER



UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER

118, Route de Narbonne-31062 Toulouse CEDEX 9

TGBT Gymnase

NUMERO DU PLAN


TS2215

ECHELLE

Nbre de FOLIOS

06

REV.	DATE	MODIFICATIONS	DES.	VERIF.	VU
0	27/10/2022	CREATION DOCUMENT	AR	AR	AR
A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-
G	-	-	-	-	-

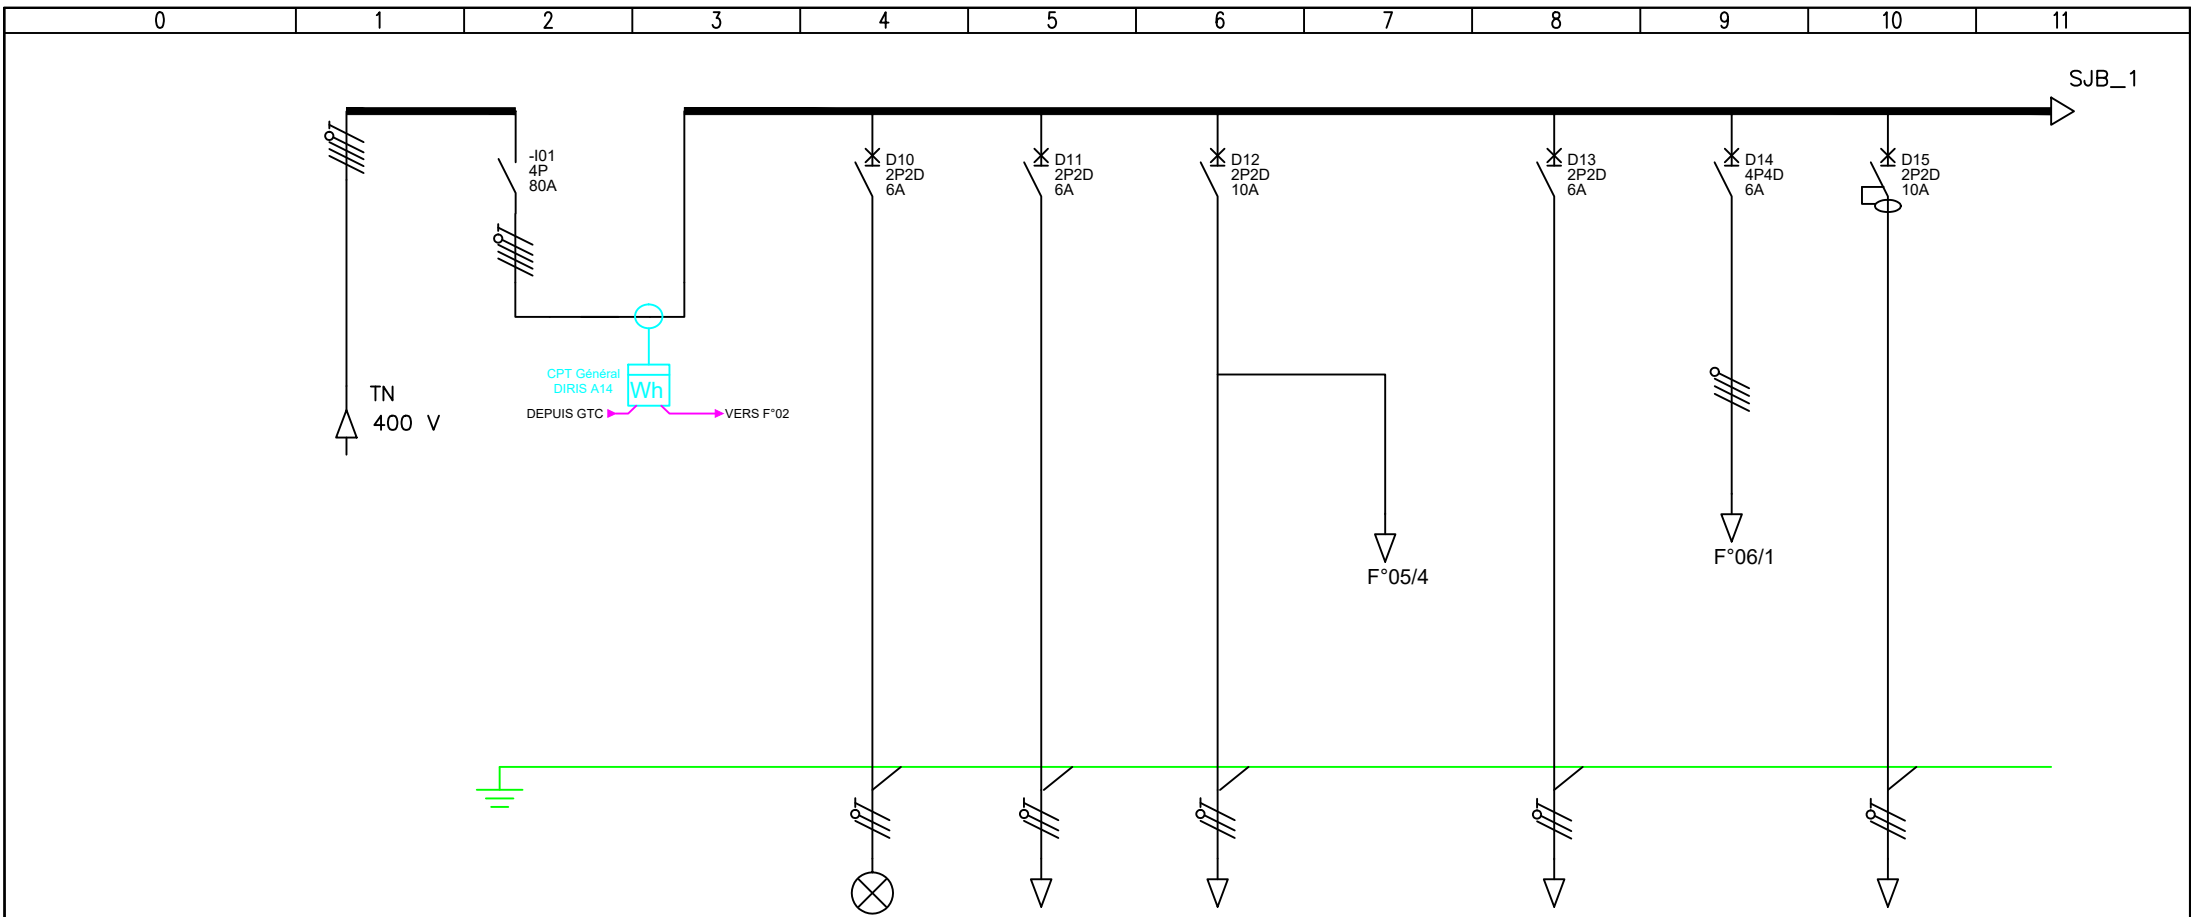


Bornes						BN-AU 01-02		BNP-01-02						BNP-03-04	
Repère		IG		S/S TENSION		AU		BAES		CPT		MESURE CPT		SSI VTP	
Désignation		INTERUPTEUR GENERAL		PRESENCE TENSION		ARRET D'URGENCE		ALIM CENTRALE		TL BAES		ALIM AUXILIAIRE COMPTEURS		TENSIONS COMPTEURS	
Nombre	Puissance	1	563.3A	1	20W	1	20W	1	100W			50W	50W	8A	
Protection		INS630		IC60H		IC60H		IC60H				IC60H		IC60H	
Calibre				6A		6A		10A				6A		6A	
Règlage Thermique	Magnétique														
Règlage Différentiel															
Type de câble						U1000R2V (90°C)		U1000R2V (90°C)						U1000R2V	
Phase Neutre PEN						3G1.5		3G1.5						3G1.5	

Ind	Date	Nature de la modification
0	27/10/2022	Création du document
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TGBT GYMNASE
SCHEMAS



N° Plan:
N° folio: 01

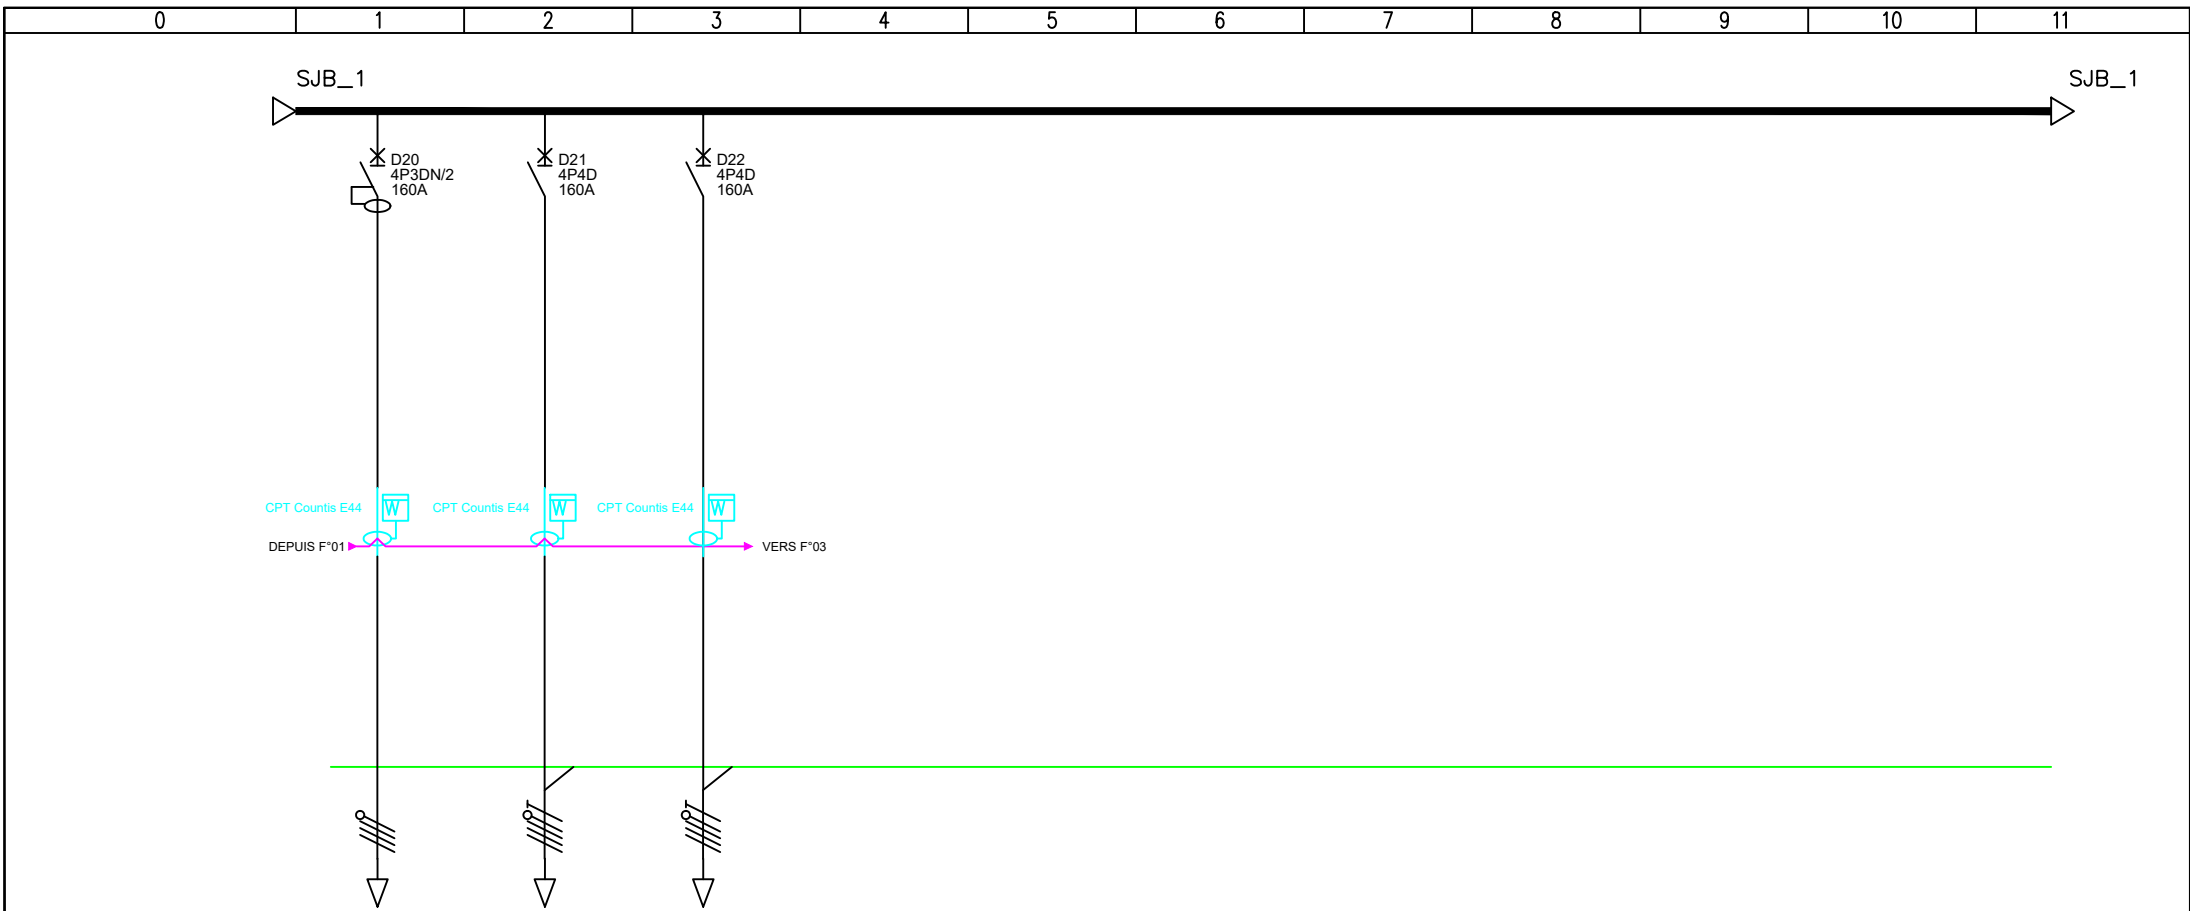

Bornes	BNP-05-06-07-08		BNP-09-10-11-12		BNP-13-14-15-16							
Repère	CAP-SAL-POLY		HALL SPORT EXT		RESERVE							
Désignation	CAP SALLE POLYVALENTE		HALL DE SPORT EXTERIEUR		RESERVE CABLÉ							
Nombre	Puissance	1	160A	1	160A	0						
Protection	NSX160B MICROLOGIC 2.2 Vigi2.2 MH		NSX160B MICROLOGIC 2.2		NSX160B MICROLOGIC 2.2							
Calibre	160A 4P3DN/2		160A									
Règlage Thermique	Magnétique		800A		1120A							
Règlage Différentiel	1000mA 60ms											
Type de câble	U1000R2V		U1000R2V (90°C)									
Phase	3X70		3X(1X95)									
Neutre	1X35		1x95									
PE/PEN			1x70									

Ind	Date	Nature de la modification
0	27/10/2022	Création du document
.	.	.
.	.	.
.	.	.


TGBT GYMNASE
SCHEMAS



ÉNERGIE SYSTÈMES

N° Plan:
N° folio: 02



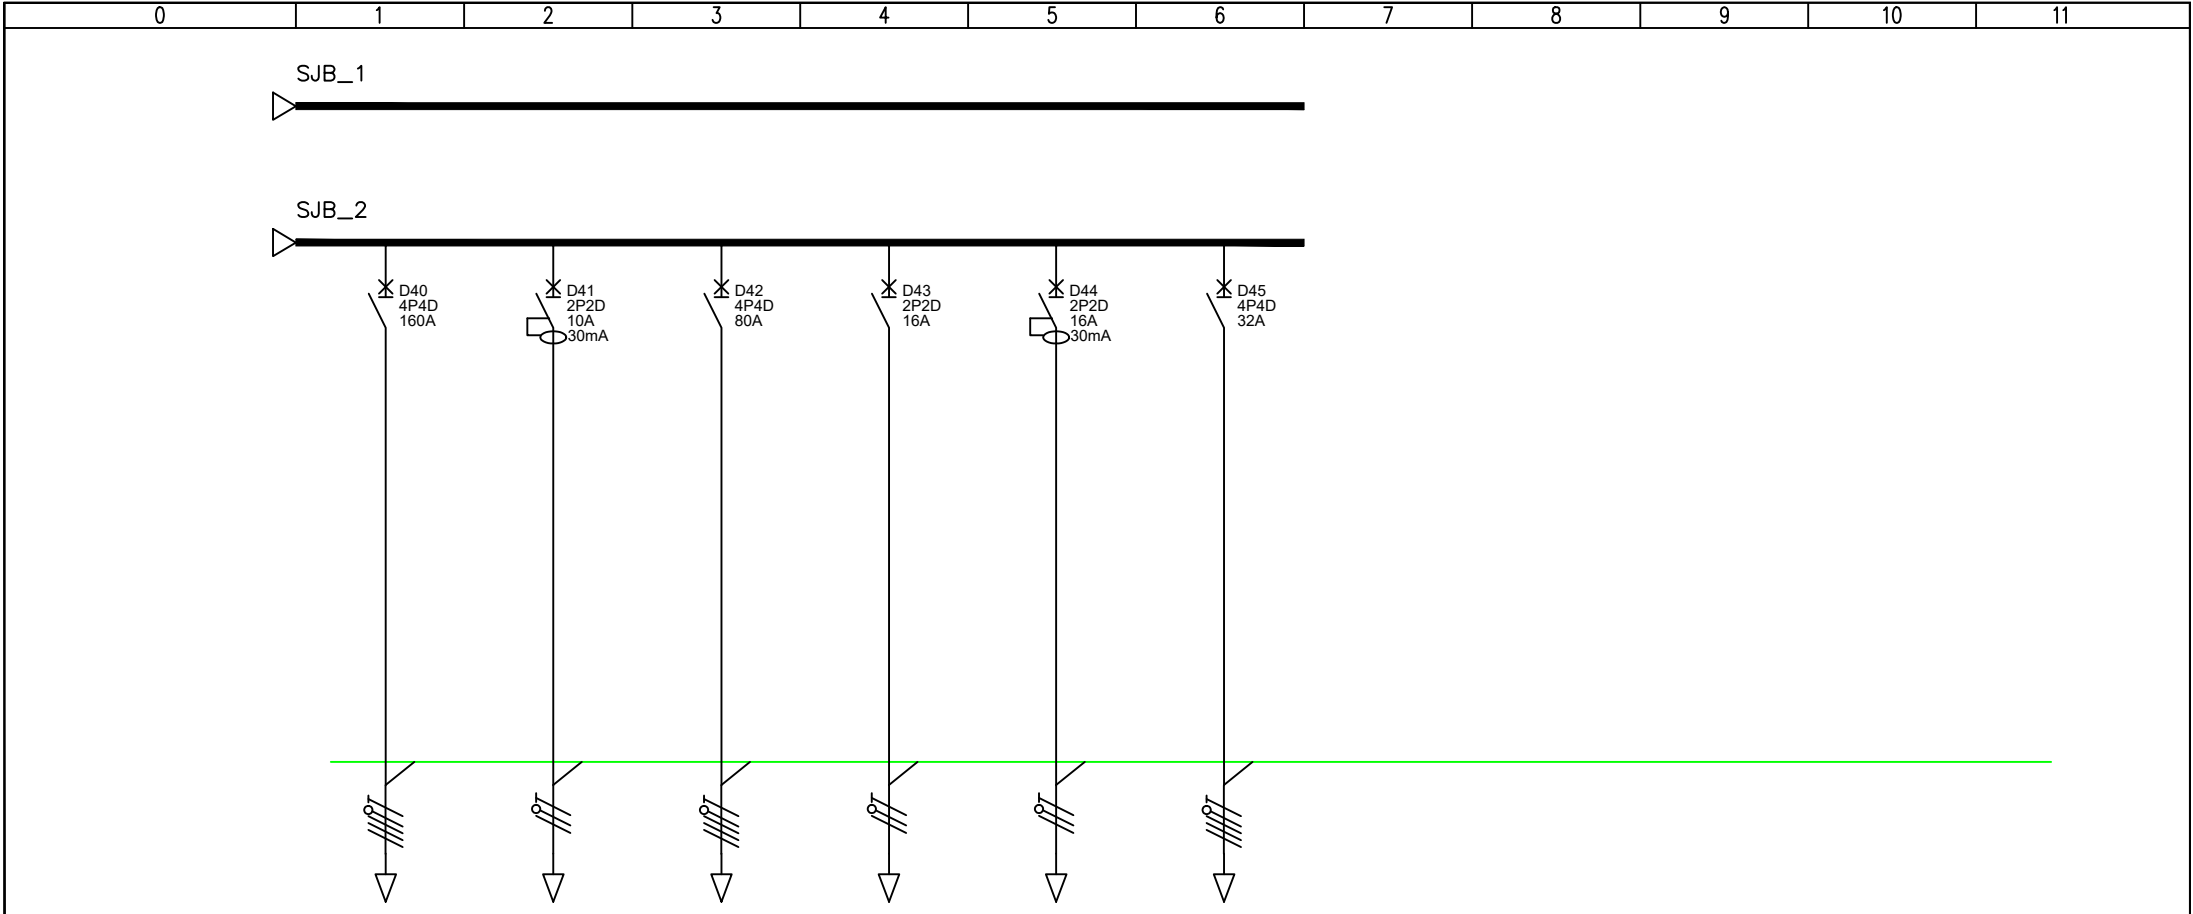


Bornes		BNP-39-40-41-42		BNP-43-44		BNP-45-46-47-48		BNP-49-50		BNP-51-52		BNP-53-54-55-56									
Repère		GYM EXT 1		SALTO-VTP		VIEUX-GYMNASE		PUISARD-V4		BAIE INFO		FITNESS									
Désignation		GYMNASSE EXTERIEUR		SALTO VTP		VIEUX GYMNASSE		PUISARD V4		BAIE INFO		FITNESS									
Nombre	Puissance	1	125A	1	10A	1	80A	1	16A	1	16A	1	32A								
Protection		NSXmE TM80D		iC60H Type AC		NSXmE TM80D		iC60H		iC60H Type A si		iC60H									
Calibre		160A		10A		80A		16A		16A		32A									
Règlage Thermique	Magnétique				96A		1000A		153,6A		153,6A		307,2A								
Règlage Différentiel				30mA						30mA											
Type de câble		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V									
Phase Neutre <del>PE/EN</del>		5G50		3G1,5		3x(1x50) 1x25 1x25		3G2,5		3G2,5		5G16									

Ind	Date	Nature de la modification
0	27/10/2022	Création du document
-	-	-
-	-	-
-	-	-


TGBT GYMNASI
SCHEMAS

 **EIFFAGE**  
ÉNERGIE SYSTÈMES

N° Plan:	.
N° folio:	04

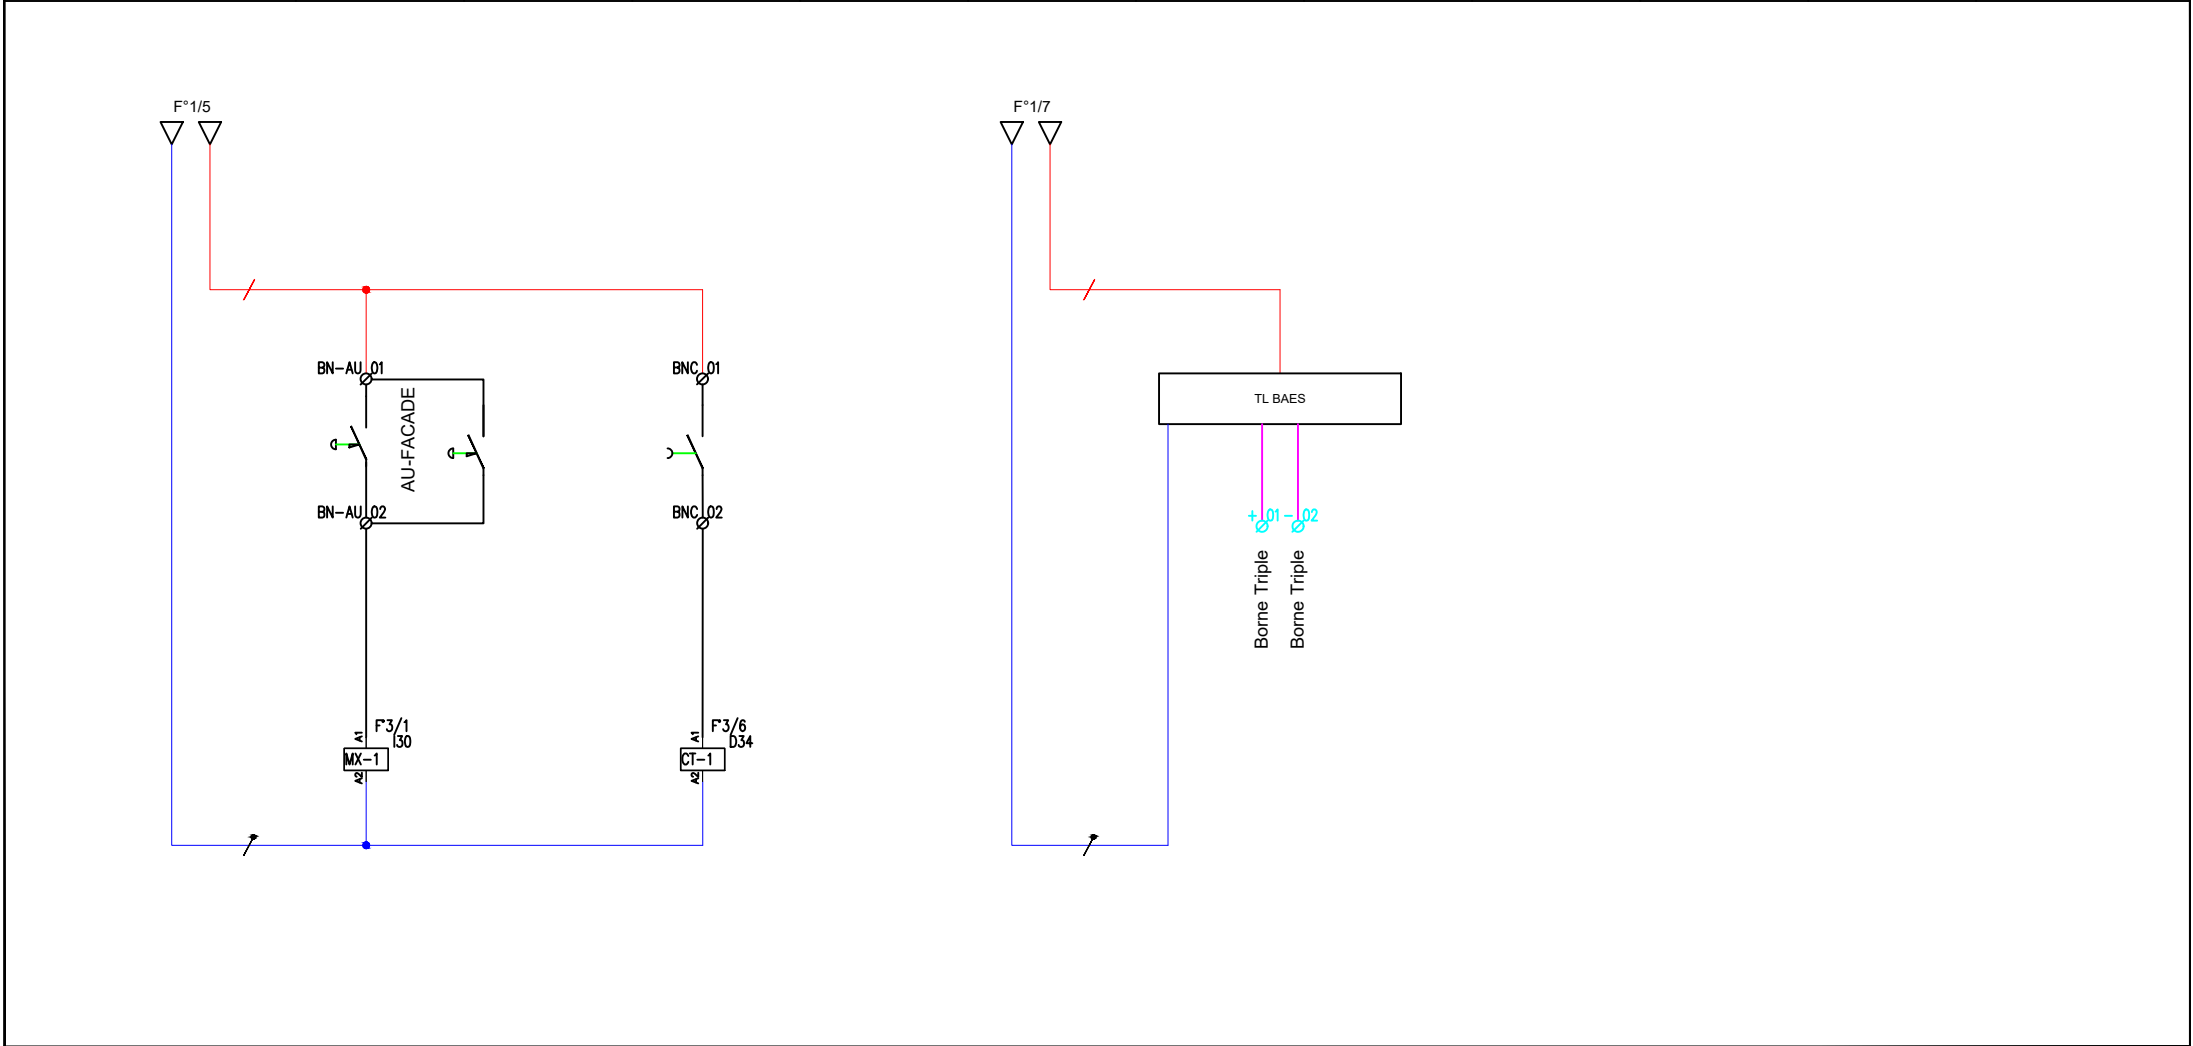

Bornes										
Repère										
Désignation	ARRET D'URGENCE GENERAL		MINUTERIE ECL PATIO			TELECOMMANDE BAES				
Type de câble										
Phase										
Neutre										
PE/PEN										

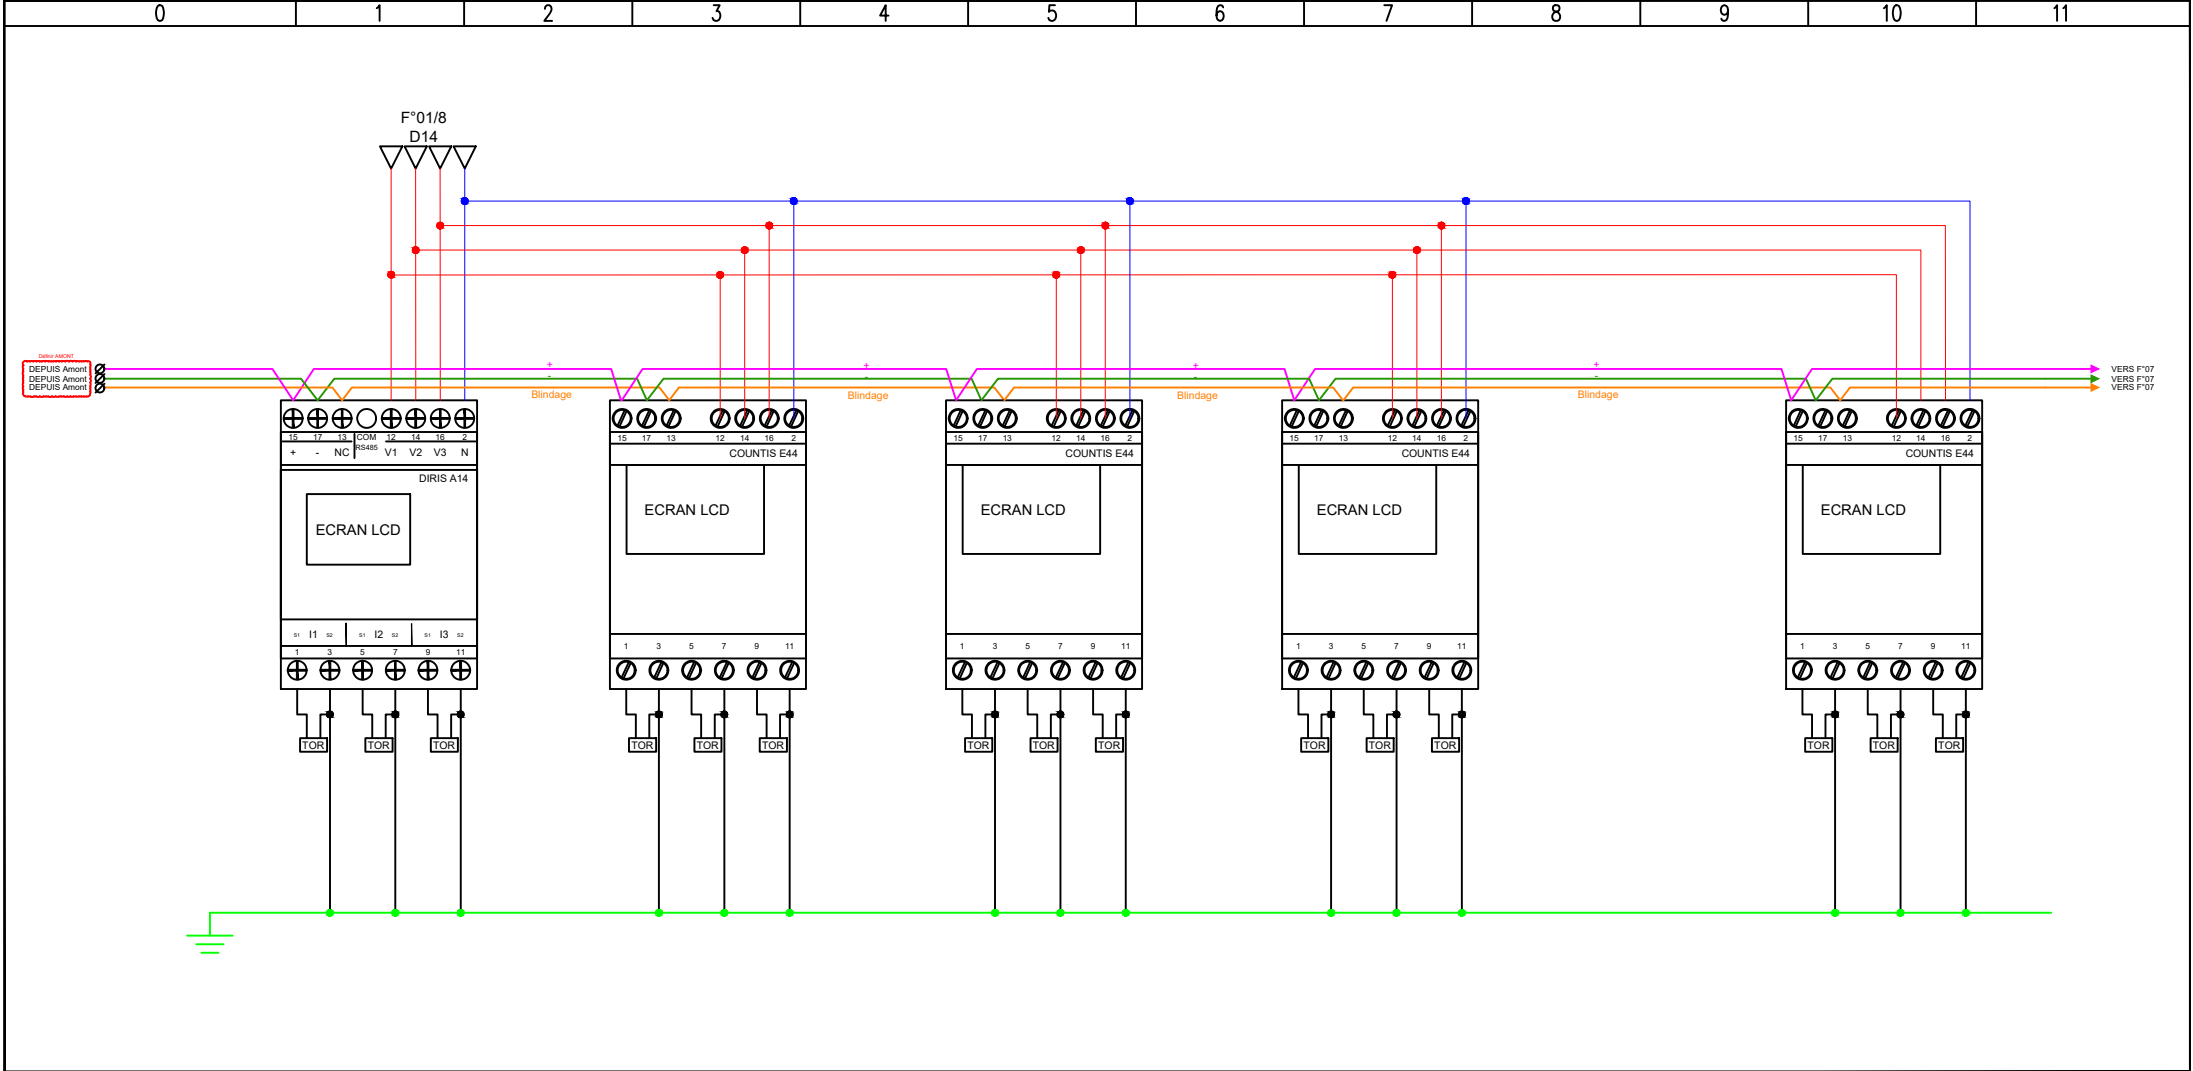


Bornes										
Repère										
Désignation	COMPTEURS DIRIS A14		COMPTEURS COUNTIS E44 CAP SALLE POLYVALENTE		COMPTEURS COUNTIS E44 HALL DE SPORT EXTERIEUR		COMPTEURS COUNTIS E44 RESERVE		COMPTEURS COUNTIS E44 GYMNASE	
Type de câble										
Phase										
Neutre										
PE/PEN										

Ind	Date	Nature de la modification
0	27/10/2022	Création du document
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TGBT GYMNASE
SCHEMAS



N° Plan:
N° folio: 06

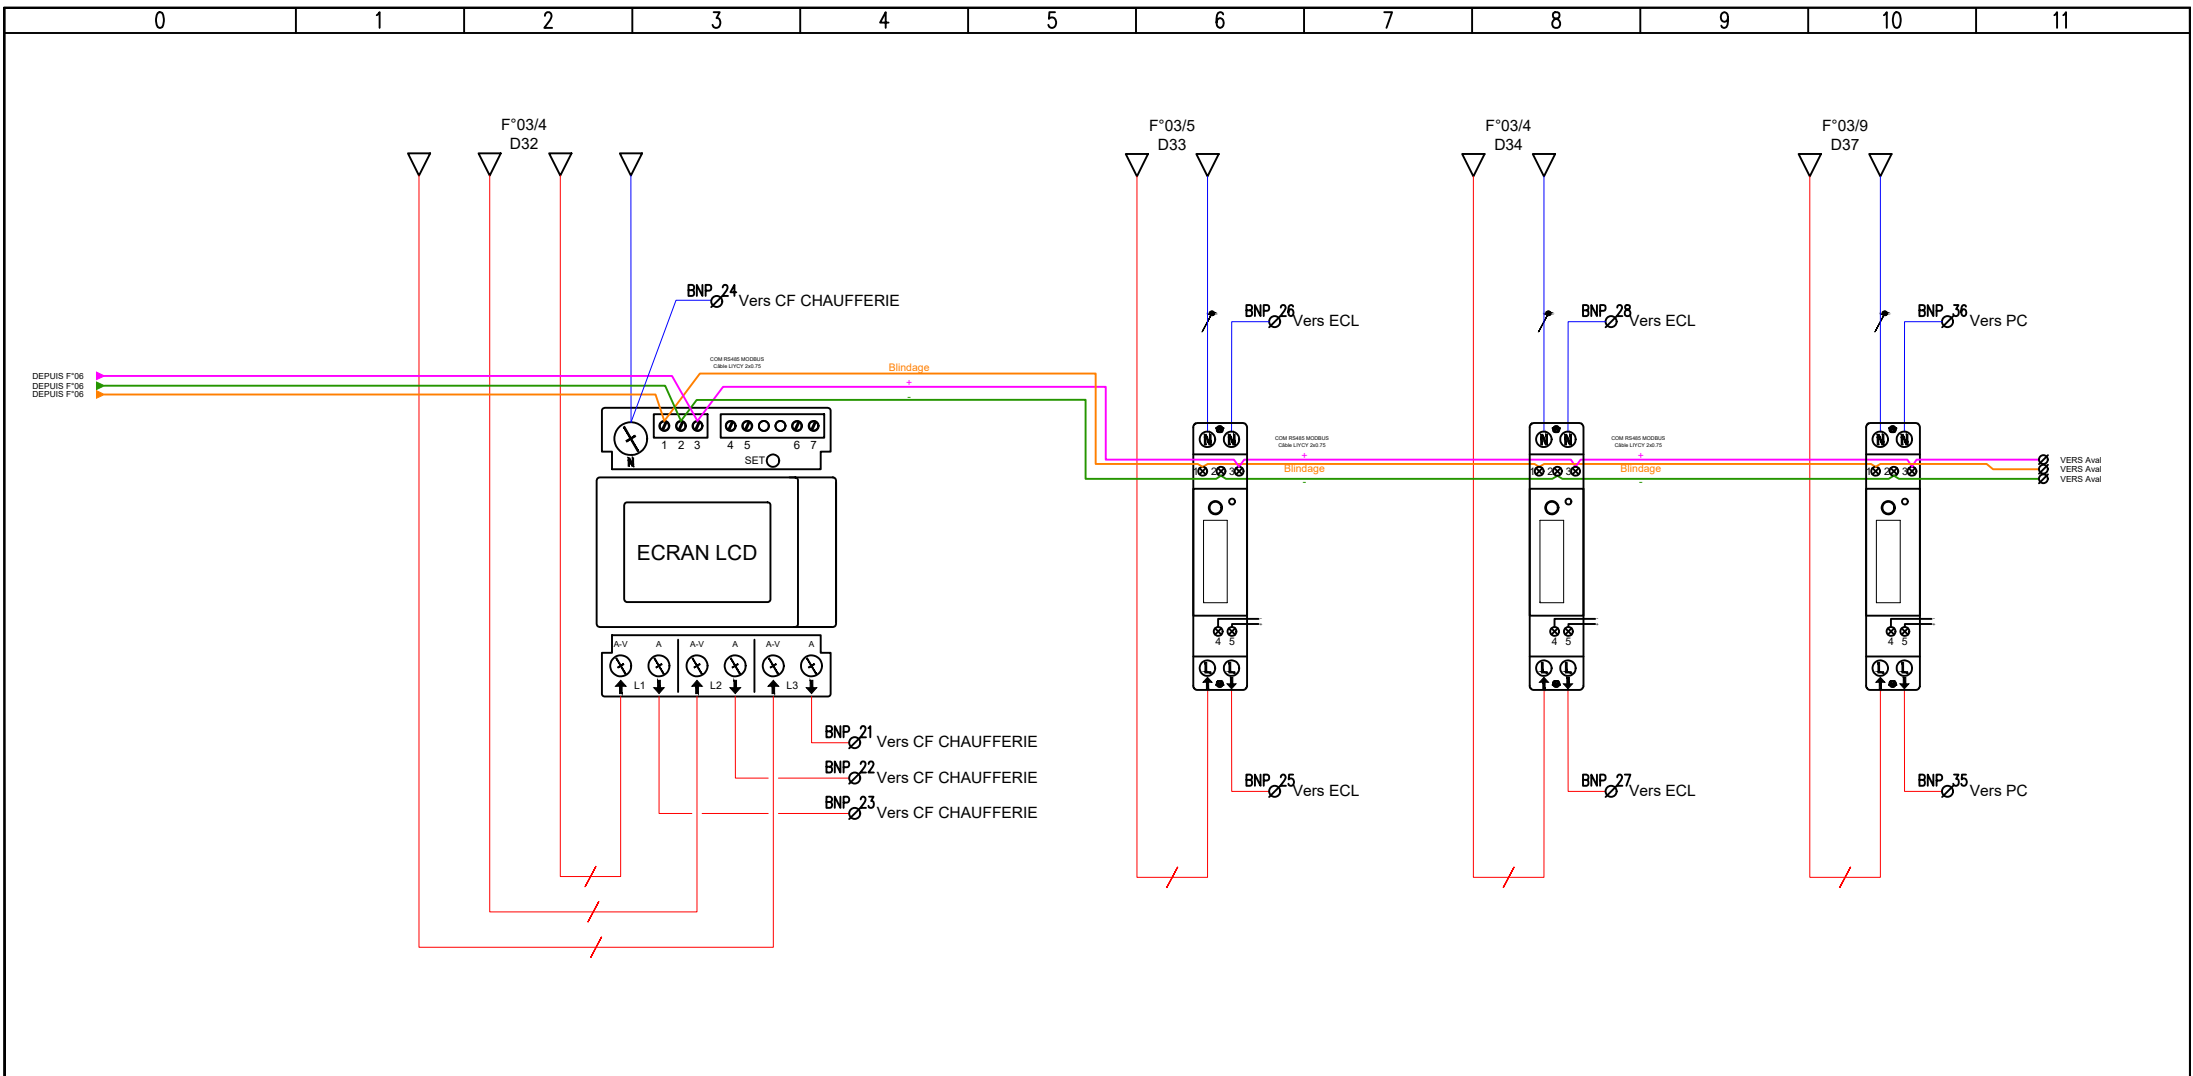

Bornes										
Repère										
Désignation			COMPTEURS COUNTIS E24 CF CHAUFFERIE			COMPTEURS COUNTIS E04 ECL GALERIE		COMPTEURS COUNTIS E04 ECL PATIO	COMPTEURS COUNTIS E04 PC GALERIE	
Type de câble										
Phase										
Neutre										
PE/PEN										

Ind	Date	Nature de la modification
0	27/10/2022	Création du document
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TGBT GYMNASSE
SCHEMAS

<b>EIFFAGE</b> ÉNERGIE SYSTÈMES
------------------------------------

N° Plan:
N° folio: 07