


COFFRAGE

date de première diffusion du plan :27/04/23

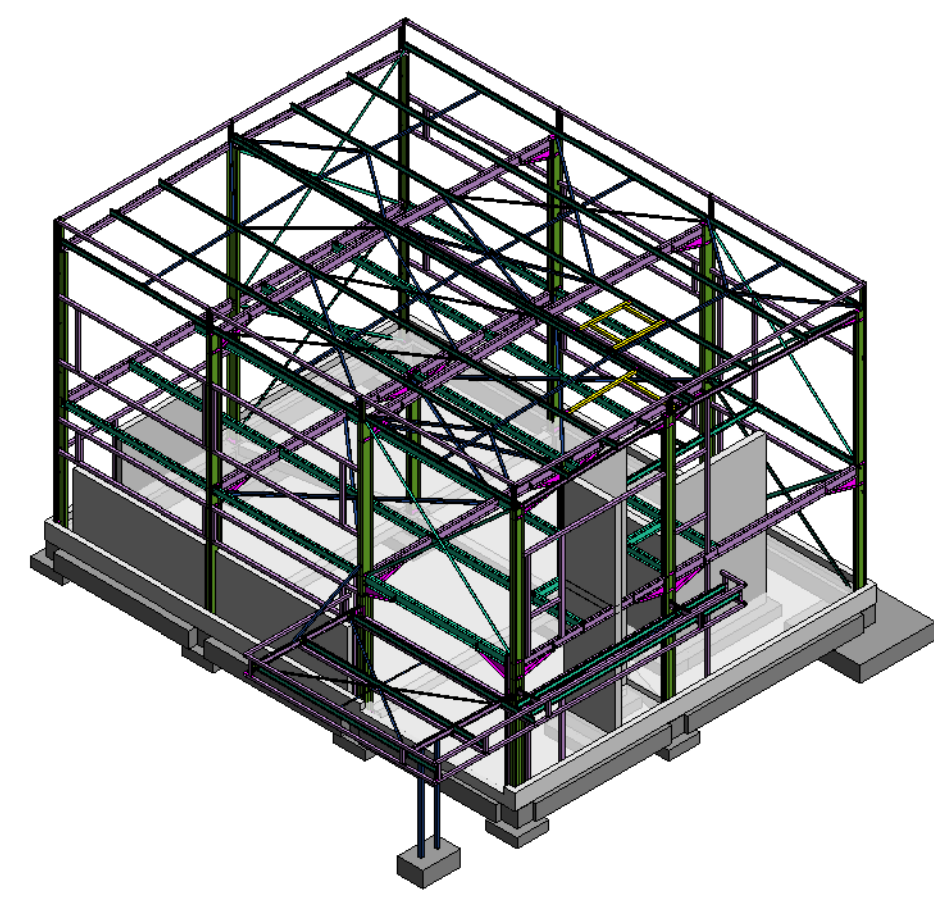





Règlement : EC2-EC8
Zone sismique : 4
Aciers HA et TS (sauf ind. contraires) : $f_{yk}=500\text{Mpa}$
Béton (sauf ind. contraires) : C25/30, $f_{ck}>25\text{Mpa}$
Dessiné par : AW

Etudes Béton Structures
340, rue Aristide Bergès - 38330 Montbonnot-St-Martin
04 76 52 32 33 // contact@bet-eps.com


Modifications	Indice	Date
Première diffusion	0	27/04/23
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	

Suivant rapport de sol EGSOL indice 0 du 18/04/23

Qels : 2 bars

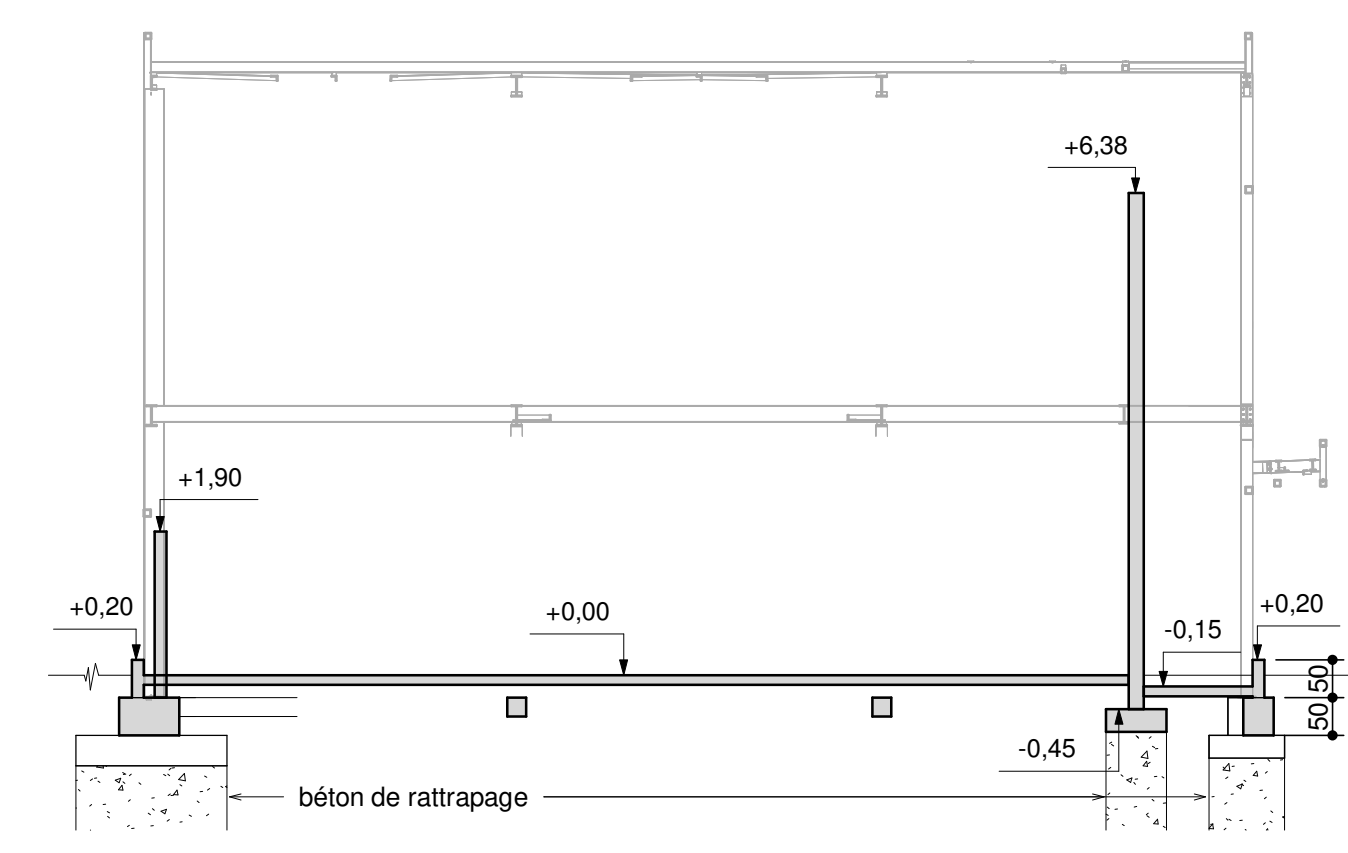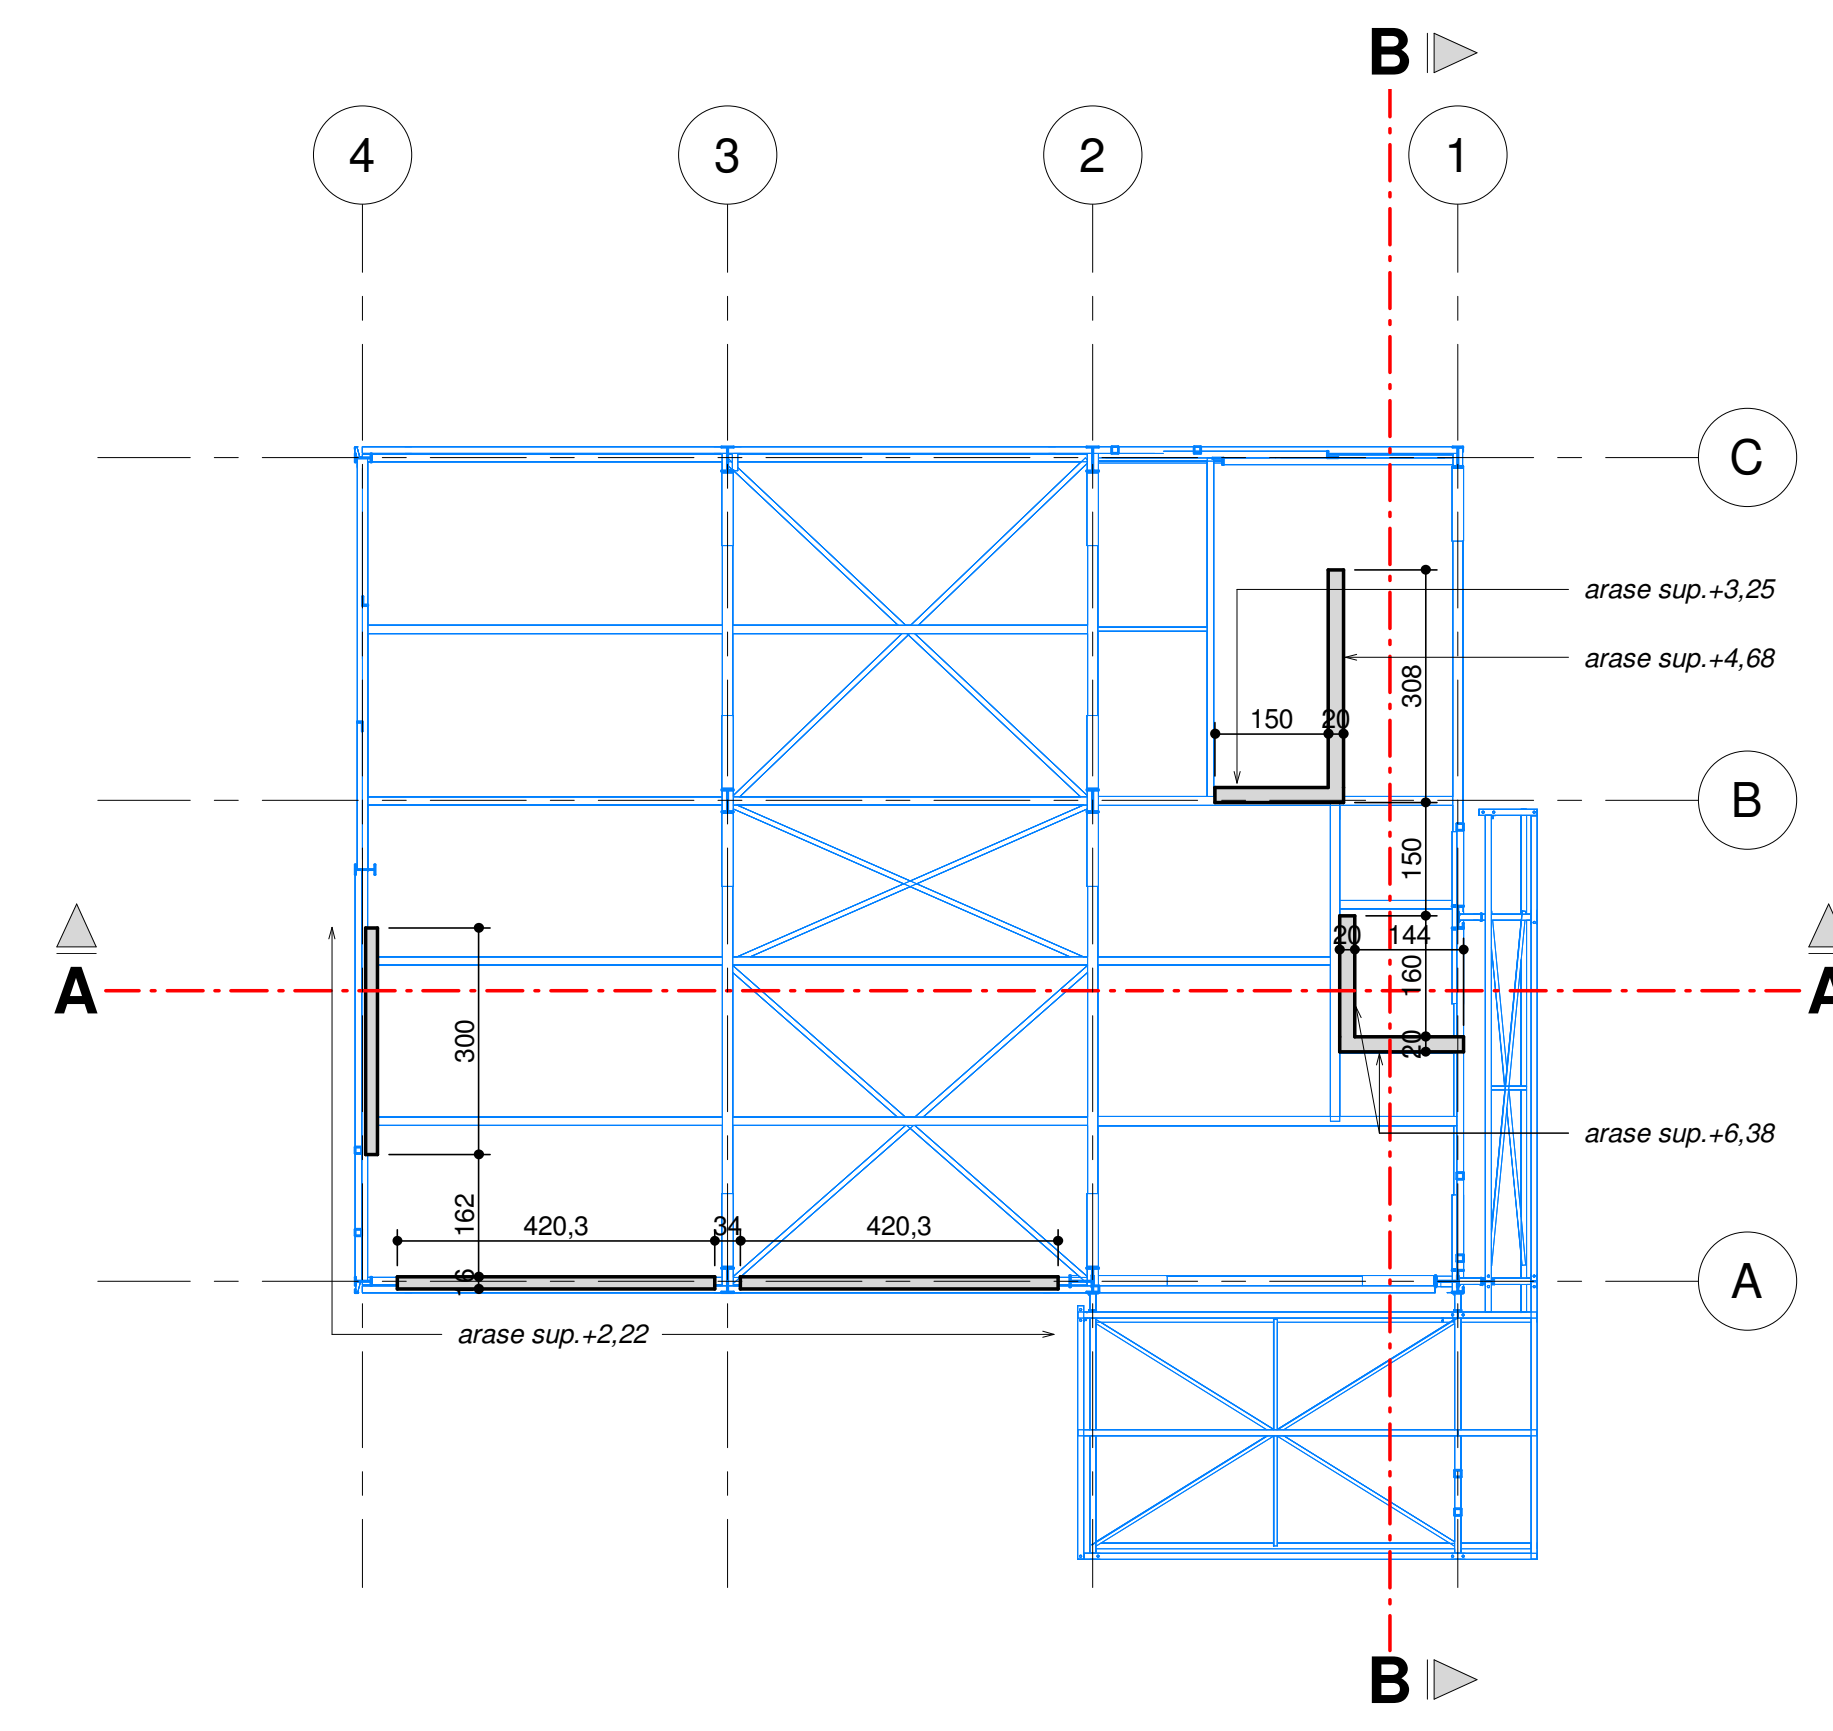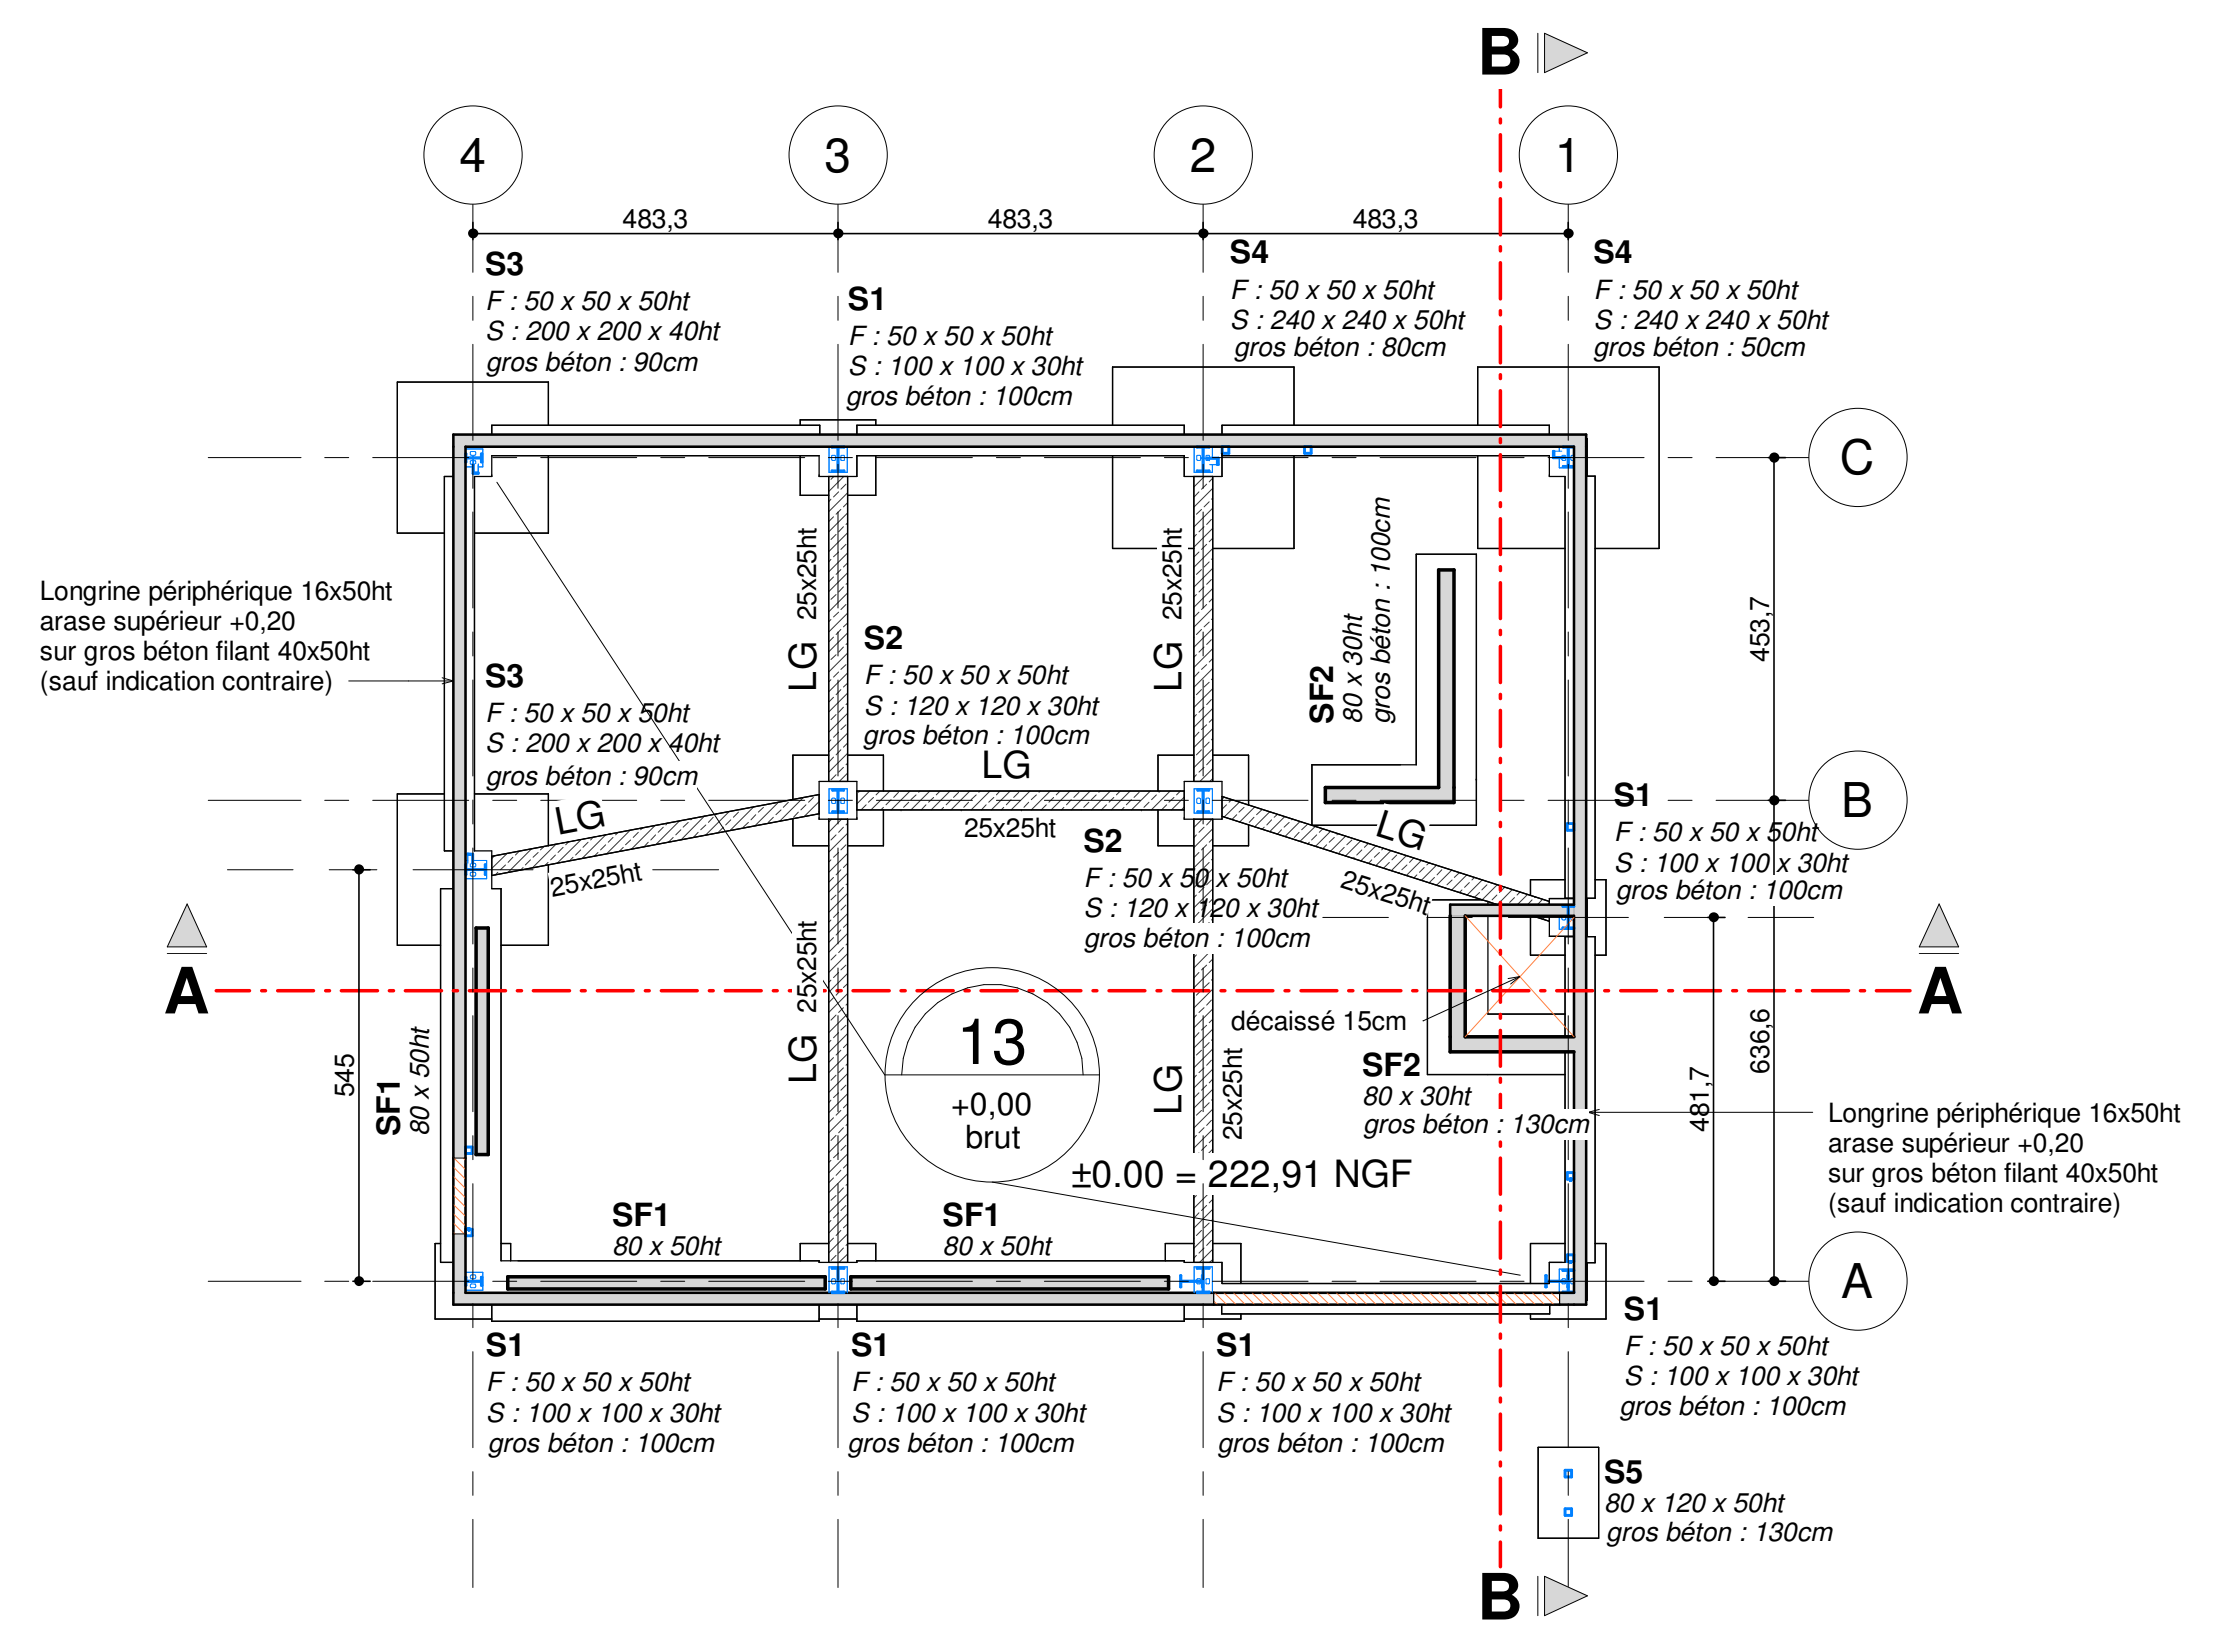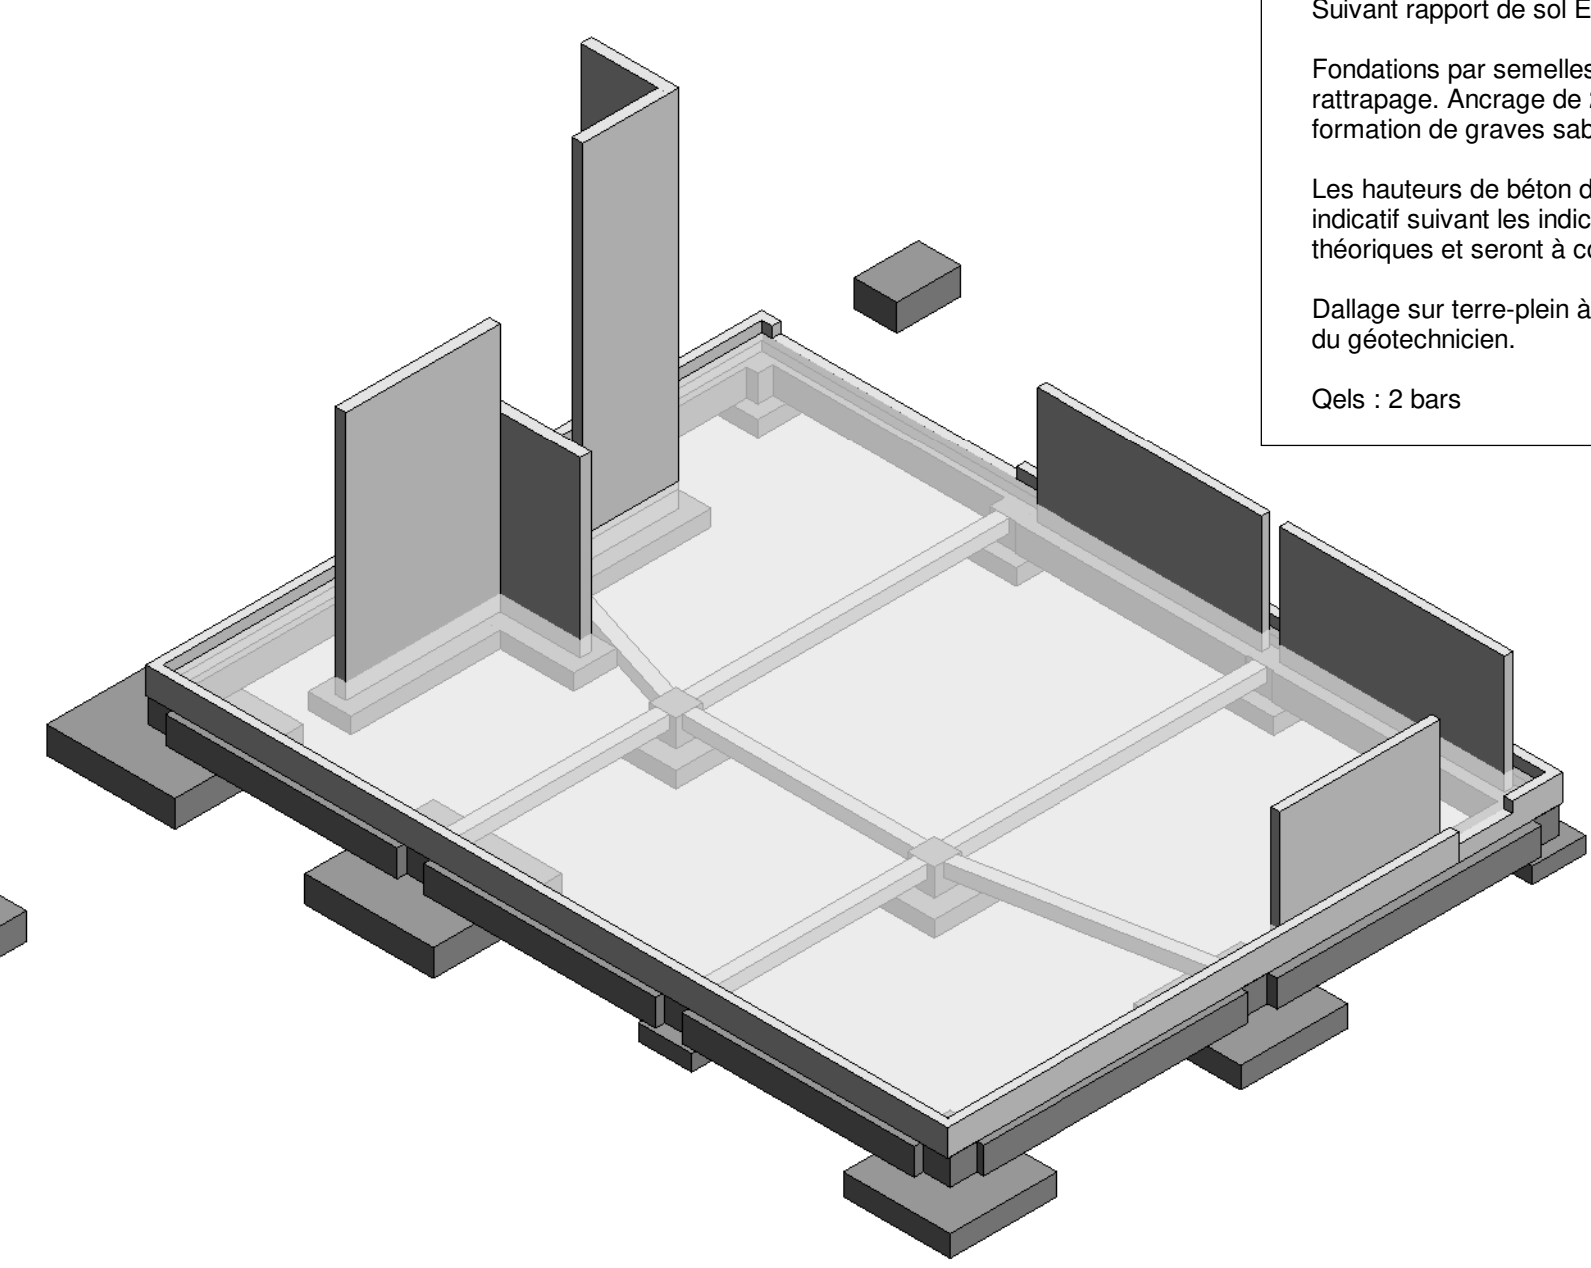

6 Coupe A-A
1 : 100

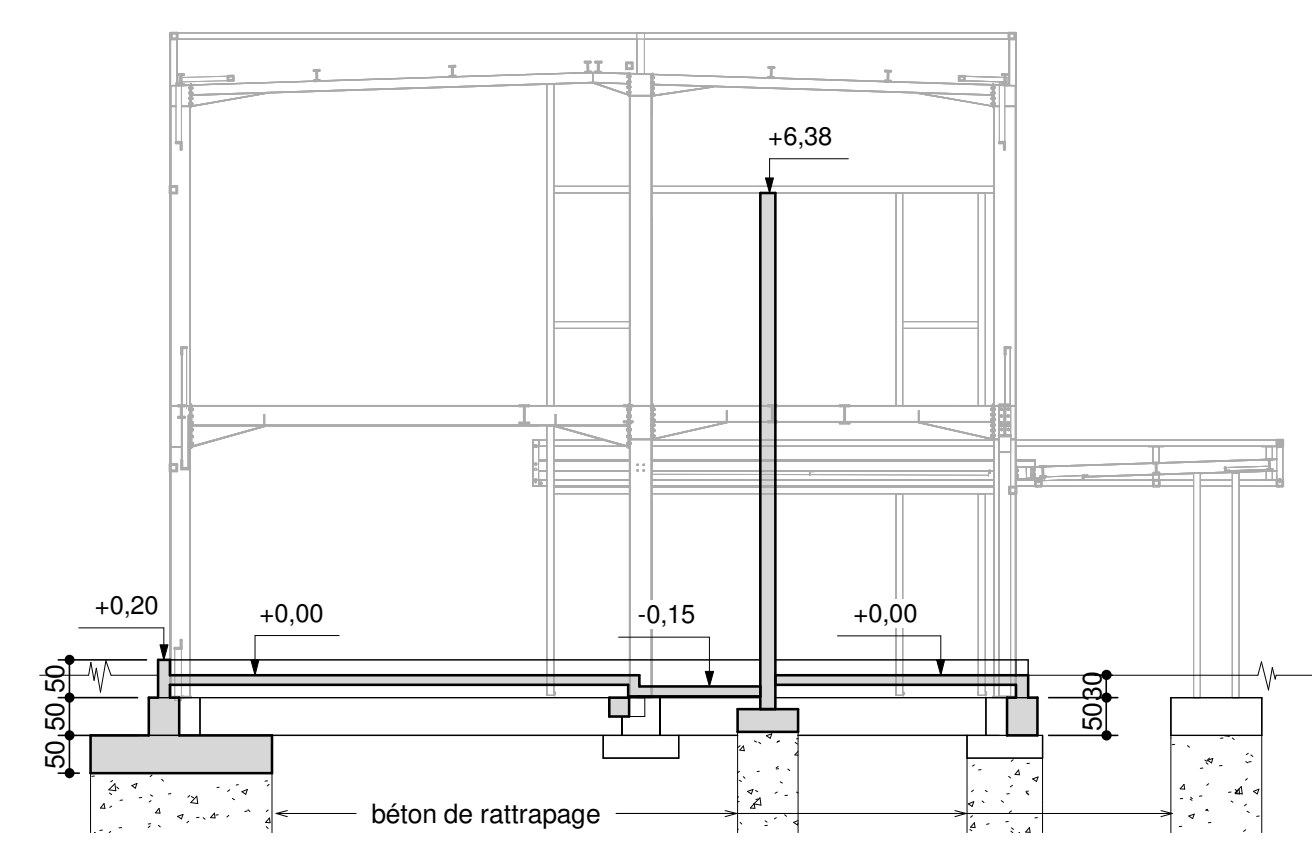

7 Coupe B-B
1 : 100

