



APAVE
AGENCE DE SAINT NAZAIRE
Rue Victor Schoelcher ZI des
Noës CS 60060
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Tél. : 02 40 00 90 91

DONNEUR D'ORDRE
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE


44350 GUÉRANDE
CONTACT : Monsieur PAGEOT Hervé



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'affaire : 22250332 Numéro de rapport : 22250332-Bat. D Date : 27/12/2022	Lieu d'intervention : HPLI Bâtiment D 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE Destinataire rapport : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	Date d'intervention : Du 05/12/2022 au 16/12/2022 Intervenant : Monsieur Claude BULOURDE Signature : 
--	--	---

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 52 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI
A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

28 avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUÉRANDE

C PROPRIETAIRE

HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
44350 GUÉRANDE

DONNEUR D'ORDRE

HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
44350 GUÉRANDE

Accompagnateur : technicien maintenance

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 22250332-Bat. D

Date d'intervention : du 05/12/2022 au 16/12/2022

Date du rapport : 27/12/2022

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Démolition complète : "Origine du bâtiment 1956 (maternité) avec deux réhabilitations RdC et 1er étage 2000 ,3eme et dernier étage 2015 / R+3 cloisons placo sur trois niveaux, un niveau brique surface / Déconstruction total du bâtiment de 3600 m²"

F CONCLUSION

Nous avons recensé des revêtements et/ou des matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite. Le code du travail ne fixe pas de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Toutes les mesures ou résultats d'analyse > 0 sont donc référencés dans le rapport.

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature



Nom de l'opérateur : BULOURDE Claude
AGENCE DE SAINT NAZAIRE Rue Victor Schoelcher ZI des Noës CS 60060 44550
MONTOR-DE-BRETAGNE

Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD
Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
N° de police : 10800807204
Date d'expiration : 31/12/2022

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
---	---

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
--	---

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	7

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	7
---	---

METHODOLOGIE EMPLOYEE	43
-----------------------------	----

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	43
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	44

CROQUIS	45
---------------	----

ATTESTATION D'ASSURANCE	51
-------------------------------	----

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).
 Norme NF X46-035 juin 2021

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : Fondis	Nature du radionucléide : Cd-109
Modèle de l'appareil : FenX 23mCi	Date du dernier chargement de la source : 10/10/2018
N° de série : 316	Activité de la source à cette date : 850 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabriquant de l'étalon : NITON	Concentration : 1,04
N° NIST de l'étalon : SRM2573	Incertitude : 0,1

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm ²)
En début de mission		05/12/2022	1.00
En fin de mission		16/12/2022	1.00
Si une remise sous tension a lieu			

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ouest Rue Pierre Adolphe Bobierre BP 42301 F 44323 NANTES CEDEX
 N° accréditation : 1-5597

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire ou date de construction : 1956
 Nombre de bâtiments : **1**
 Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : ERP 1à4	Bâtiment : HPLI Bâtiment D
Nombre de Pièces :	Etage :
	N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Locaux visités :

Etage	Local / partie d'immeuble
SS	circulation
SS	Sous station
SS	matériel
SS	matériel
SS	magasin
SS	vestiaire
SS	sanitaires
SS	Entrée VS
SS	Couloir VS
RDC	entrée
RDC	Circulation (à gauche)
RDC	matériel
RDC	déchets
RDC	Circulation (à droite depuis l'entrée)
RDC	rangement
RDC	Vestiaires H
RDC	Vestiaires F
RDC	Accueil Unité Fleur de Sel
RDC	reunion
RDC	Chambre 9
RDC	Chambre 8
RDC	Chambre 7
RDC	Chambre 6
RDC	Chambre 5
RDC	Chambre 4
RDC	Chambre 3
RDC	Chambre 2
RDC	Chambre 1
RDC	cuisine
RDC	Salon tv
RDC	soins
RDC	Chambre 10
RDC	Chambre 11
RDC	Chambre 12
RDC	Chambre 13
RDC	Chambre 14
RDC	Chambre 15
RDC	Chambre 16
RDC	CIRCULATION ACCUEIL DE JOUR
RDC	Materiel

Etage	Local / partie d'immeuble
RDC	Bureau
RDC	Salon
RDC	vérande
RDC	escalier
ETAGE 1	escalier
ETAGE 1	séjour
ETAGE 1	rangement
ETAGE 1	Chambre 317
ETAGE 1	Chambre 319
ETAGE 1	Chambre 320
ETAGE 1	Chambre 321
ETAGE 1	Chambre 322
ETAGE 1	Chambre 323
ETAGE 1	sdb
ETAGE 1	Bureau
ETAGE 1	escalier
ETAGE 1	Local ménage
ETAGE 2	escalier
ETAGE 2	rangement
ETAGE 2	matériel
ETAGE 2	ménage
ETAGE 2	soins
ETAGE 2	Chambre 335
ETAGE 2	Chambre 336
ETAGE 2	rangement
ETAGE 2	Chambre 337
ETAGE 2	Chambre 338
ETAGE 2	Chambre 339
ETAGE 2	SDB
ETAGE 2	bureau
ETAGE 2	escalier
ETAGE 2	ménage
ETAGE 2	Chambre 340
ETAGE 2	Chambre 341
ETAGE 2	office
ETAGE 2	wc
ETAGE 2	douches
ETAGE 2	rangement
ETAGE 2	Chambre 342
ETAGE 2	Chambre 343

Etage	Local / partie d'immeuble
ETAGE 3	escalier
ETAGE 3	circulation
ETAGE 3	Bureau secrétariat
ETAGE 3	médecin
ETAGE 3	Stockage propre
ETAGE 3	Ch 341
ETAGE 3	Ch 342
ETAGE 3	Ch 343
ETAGE 3	Ch 344
ETAGE 3	Ch 345
ETAGE 3	Ch 346
ETAGE 3	Office
ETAGE 3	ménage
ETAGE 3	rangement
ETAGE 3	Soins
ETAGE 3	vestiaire
ETAGE 3	escalier

Locaux non visités / Investigations non réalisées :

Néant

2.7 COMMENTAIRES MISSION

REMARQUE : fenêtres en PVC

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

REMARQUE : fenêtres en PVC

Local : circulation

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,01	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,01	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Sous station

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : matériel

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	


Local : matériel								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
19	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : magasin								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : vestiaire								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : sanitaires								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	murs	placoplatre	peinture	A	0,02	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
39	SS	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	SS	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	SS	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	SS	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Entrée VS								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	SS	Porte: ouvrant extérieur	métal	peinture	A	3.96	0,05	
	SS	Porte: dormant	métal	peinture	A	1.71	0,05	
	SS	Porte: ouvrant extérieur	métal	peinture	A	7.27	0,05	

Local : entrée								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Circulation (à gauche)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
52	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	C	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	C	0,00	0,05	

Local : matériel

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : déchets

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Circulation (à droite depuis l'entrée)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
73	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : rangement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Vestiaires H

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Vestiaires F

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Accueil Unité Fleur de Sel

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
92	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : réunion

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

Local : Chambre 9

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 8								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
116	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 7								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 6

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
140	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
164	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
188	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
200	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : cuisine								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
211	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Salon tv								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : soins								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 10								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
230	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 11								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 12								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
254	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 13								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 14								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
278	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 15								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 16								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
300	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
302	RDC	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : CIRCULATION ACCUEIL DE JOUR

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Matériel

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Bureau

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
322	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Salon

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : véranda

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	

Local : escalier

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	RDC	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	RDC	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	RDC	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	RDC	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
336	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : séjour								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : rangement								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplâtre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 317

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
356	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 319

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 320

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
380	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 321

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
400	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 322								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
404	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : SDB								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Bureau								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
428	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+1	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Local ménage								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+1	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+1	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+1	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : rangement								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
450	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : matériel								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : ménage								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : soins								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
470	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 335

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 336

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
494	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : rangement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
500	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 337

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 338

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
516	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 339

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : SDB								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
540	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : bureau								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : ménage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
560	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 340

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 341

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
583	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : office								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : wc								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
600	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : douches								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
603	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : rangement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 342

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Chambre 343

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
625	R+2	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+2	Porte: ouvrant SDE	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+2	Porte: dormant SDE	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+2	Murs SDE	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+3	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

Local : circulation

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
648	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Bureau secrétariat

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : médecin

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Stockage propre

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 341

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
669	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 342

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 343

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 344								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
687	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 345								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Ch 346								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
700	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Office								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
707	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : ménage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : rangement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : Soins

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
728	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : vestiaire

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	

Local : escalier

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	R+3	Porte: ouvrant	bois	peinture	A	0,01	0,05	
	R+3	Porte: dormant	bois	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	A	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	B	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	murs	placoplatre	peinture	D	0,00	0,05	
	R+3	Main courante	métal	peinture	C	0,00	0,05	
	R+3	Main courante	métal	peinture	D	0,00	0,05	

	Total	Positives	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	742	3	0

Liste des prélèvements :

Néant

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE
Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

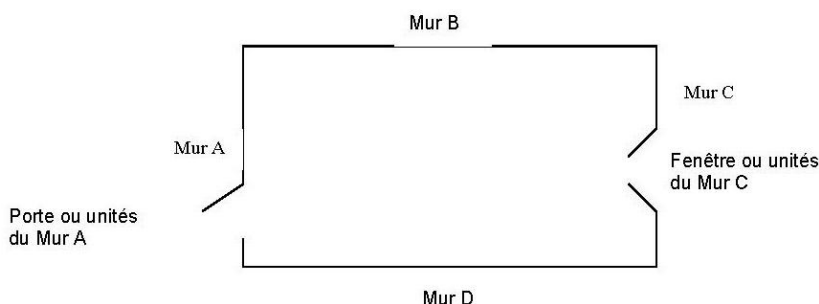

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites

dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux , et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds, le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.


4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :


- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

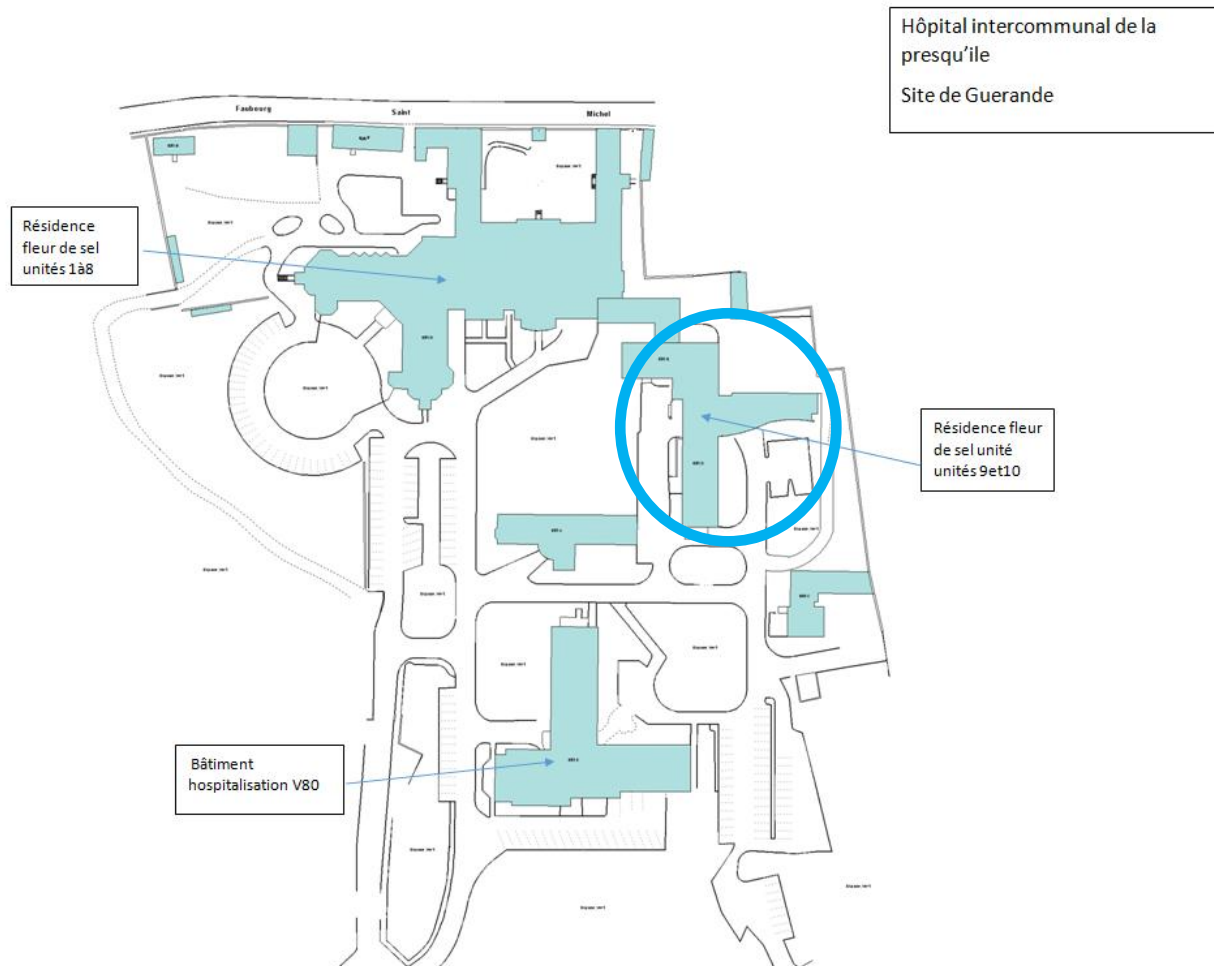


SOUS SOL

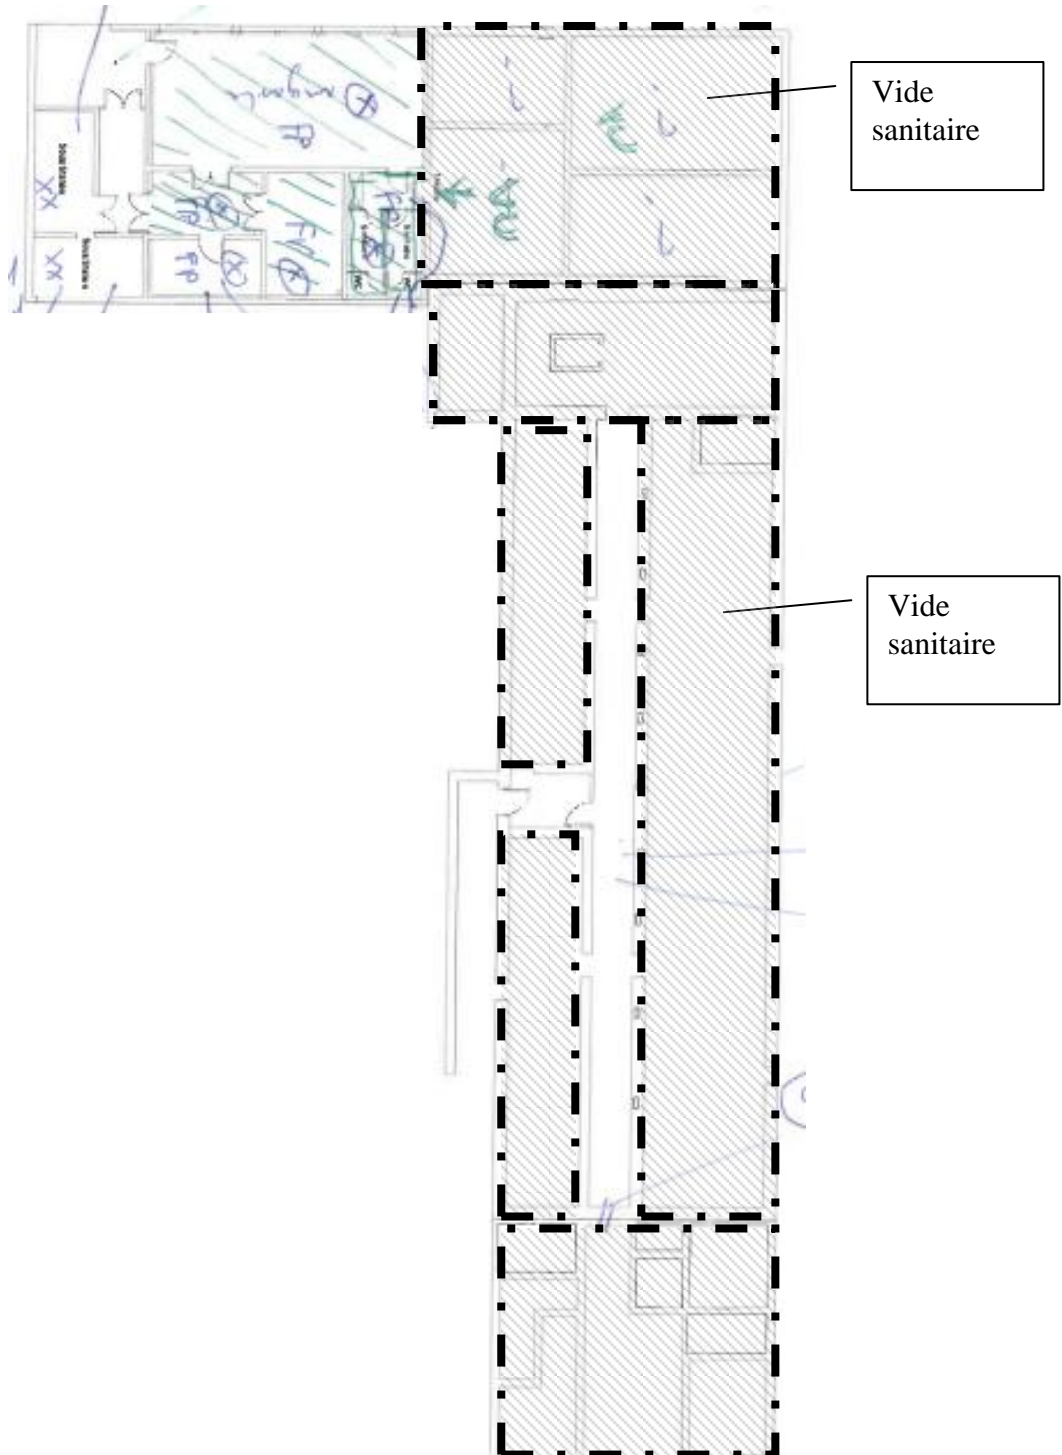


Rez De Chaussée



 : limite des travaux


R + 1

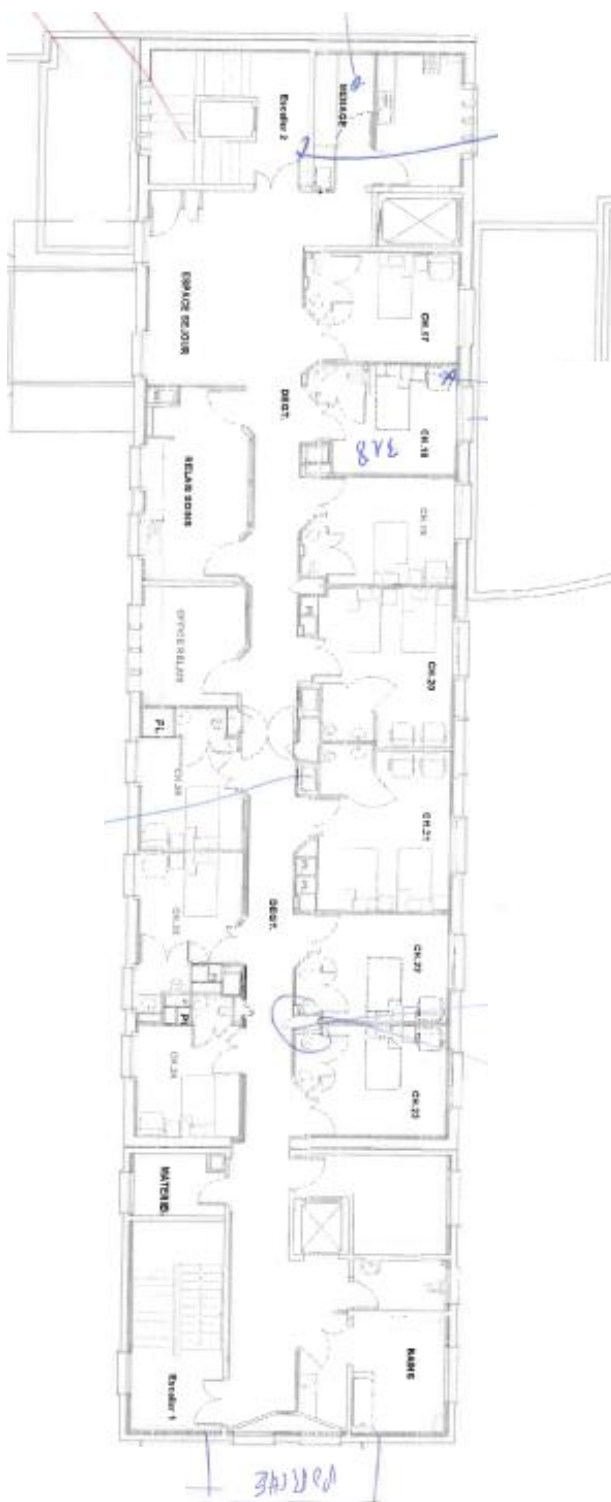

R + 2



R + 3

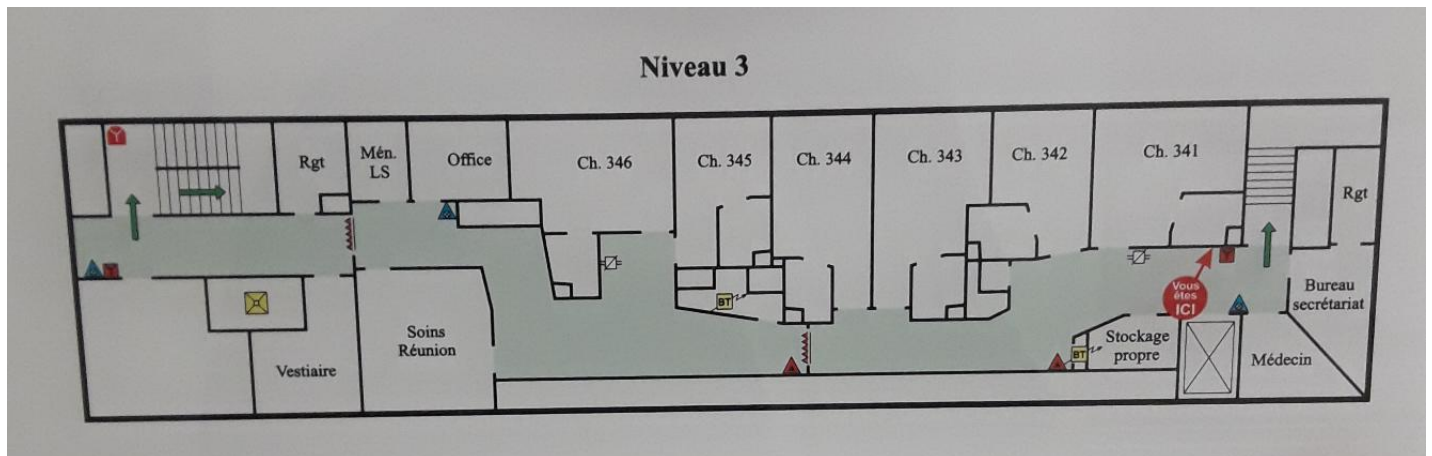

[RENOVATION COMPLETE DU NIVEAU 3 EN 2015]

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE NORD OUEST SAS**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **10800807204**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- ☐ **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- ☐ **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

