

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENAUT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : simon.picart@bureauveritas.com

A l'attention de M. CARPENTIER FRANCIS

ENSTA
CHEMIN DE LA HUNIERE
91120 PALAISEAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Copie à M. LEBRETON

RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Bâtiment C



Intervention du 01/08/2023 (0.5 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : ECOLE NAT SUP DE TECHNIQUES
AVANCEE
Latitude : 2.2302
Longitude : 48.7091



Lieu d'intervention : BATIMENT C
CHEMIN DE LA HUNIERE
91120 PALAISEAU

Numéro d'affaire : 8217143

Référence du rapport : 8217143/61.4.1.R

Rédigé le : 29/08/2023

Par : Simon PICART

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Bureaux & Laboratoires

Date de la précédente vérification : 09/08/2022

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
ENSTA (PALAISEAU).....	4
Informations générales.....	10
Rapport des précédentes vérifications.....	10
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	10
Installations vérifiées.....	10
Modifications apportées aux installations.....	10
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	11
Information documentaire.....	11
Textes de référence.....	11
Modalités de vérification.....	11
Registre de sécurité.....	11
Condition de mise hors tension.....	12
Eclairage de sécurité.....	13
ENSTA (PALAISEAU).....	13
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	14
ENSTA (PALAISEAU).....	14
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	15
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	15
Installations Haute Tension.....	16
ENSTA (PALAISEAU).....	16
Origine de la source d'alimentation Haute Tension.....	16
Installations Basse et Très Basse Tension.....	17
ENSTA (PALAISEAU).....	17
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	17
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	17
Constitution du circuit de protection.....	17
Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets).....	17
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	17
Résultats des mesures et essais.....	26
Conditions de mesure.....	26
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	26
Appareils de mesure utilisés.....	27
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	27
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	31
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	32
Avis sur articles.....	33
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	38

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés			
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ECOLE NAT SUP DE TECHNIQUES AVANCEE

ENSTA (PALAISEAU)

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSTA

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : 1 caracteristiques	1	Remettre en état de fonctionnement plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité dans l'établissement.
--	---	---

Code Obs. :

SP/270921/122531/0

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques	2	C044: Relier au circuit de protection les onze prises de courant et l'extracteur du local.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

SP/270921/122531/22

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ LOCAL C.0.12

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE 2

Coffrets et armoires electriques	3	Compléter l'obturation de la partie inférieure de l'armoire.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

SP/270921/122531/9

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ **LOCAL C045**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET C045

Coffrets et armoires électriques **4** **Replacer les caches manquants.**

Code Obs. :

SP/270921/122531/18

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ REZ-DE-CHAUSSEE

↳ **LOCAL C044**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET C044

Coffrets et armoires électriques **5** **Raccorder la barrette de terre du coffret à la terre principale du bâtiment.**

Code Obs. :


SP/270921/122531/20

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543

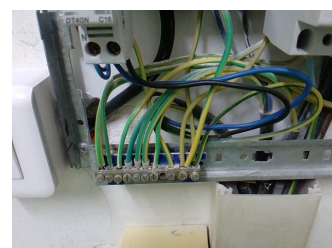

ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ **ENTRESOL**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques **6** **CEN53 : Supprimer ou isoler les conducteurs inutilisés.**

Code Obs. :

SP/270921/122531/24

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	7	CEN51: Identifier la fonction de l'arrêt d'urgence.
Code Obs. : SP/270921/122531/26	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536



ENSTA
↳ BATIMENT C
↳ ENTRESOL
↳ **LOCAL CEN54**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Coffrets et armoires electriques	8	Compléter l'identification des circuits par étiquettes.
Code Obs. : SP/270921/122531/4	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



COFFRET ENSTA : Départ non repéré

Dispositifs bt	9	Fixer le départ non repéré.
Code Obs. : SP/110822/140742/0	Date de 1 ^{er} signalement : 09/08/2022	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



ICI-BAT-C ALIM ONDULE VENANT BAT F

Coffrets et armoires electriques	10	Identifier le dernier circuit à l'aide d'une étiquette.
Code Obs. : SP/270921/122531/2	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



ENSTA
↳ BATIMENT C
↳ ENTRESOL
↳ **LOCAL CEN52-A**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification


Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	11	Améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 ohms) du chemin de câbles qui comporte les boites de raccordement.
Code Obs. : SP/270921/122531/27	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

TD TRI 220 VAC

Coffrets et armoires electriques	12	Remettre en service le voyant de présence tension qui ne fonctionne pas.
Code Obs. : SP/270921/122531/10	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

TD TRI 380

Coffrets et armoires electriques	13	Remettre en service le voyant de présence tension qui ne fonctionne pas.
Code Obs. : SP/270921/122531/11	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

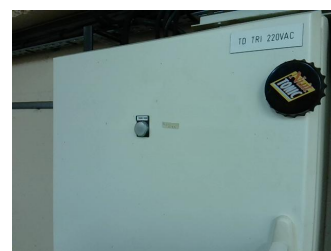


ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ 1ER ETAGE

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	14	Local C102: Refixer une prise de courant triphasée située sur le mur face à l'entrée.
Code Obs. : SP/270921/122531/28	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530
Locaux et recepteurs electriques	15	C103: Identifier la fonction de l'arrêt d'urgence situé à l'entrée.
Code Obs. : SP/270921/122531/29	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536

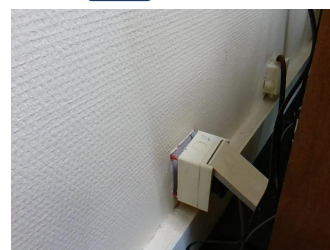

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ 1ER ETAGE

↳ **CIRCULATION**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE C1C15

Coffrets et armoires 16 Isoler les conducteurs en attente dans l'armoire.
electriques

Code Obs. :


SP/270921/122531/12

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

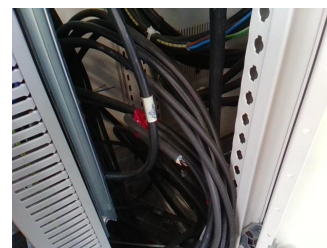

ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ 1ER ETAGE

↳ **SALLE C101**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE C101

Coffrets et armoires 17 Fixer plusieurs départs dans l'armoire électrique.
electriques

Code Obs. :

SP/110822/144844/0

Date de 1^{er} signalement :

09/08/2022

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



ARMOIRE C101

Coffrets et armoires 18 Calibrer le dispositif de protection contre les surintensités
electriques du circuit "AIR NEUF" à 20A.

Code Obs. :

SP/270921/122531/15

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533



ENSTA

↳ BATIMENT C

↳ 1ER ETAGE

↳ **C 127 A**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
COFFRET 127		
Coffrets et armoires électriques	19	Replacer les caches manquants sur la face avant du coffret électrique.
Code Obs. : SP/270921/122531/3	Date de 1 ^{er} signalement : 08/09/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Rapport des précédentes vérifications

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présenté
Ref ou N° du rapport	: 8217143/61.3.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Non Présenté
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires à la réalisation des vérifications périodiques, ils sont à fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrêté du 26/12/2011. Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire à des conclusions erronées. Bureau Veritas est à la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. CARPENTIER Francis, Responsable

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Poste de livraison

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Documents		Avis
Dossier Technique		
1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage**)		Non Présenté
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Non Présenté
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Non Présenté
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Non Présenté
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Non Présenté
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

ENSTA

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :

M. CARPENTIER Francis, Responsable

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. CARPENTIER Francis, Responsable

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Haute Tension :

En l'absence d'accompagnement qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en haute tension, nous n'avons pas pu vérifier l'état interne de l'appareillage des matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification qui pourra être effectué, par exemple, à l'occasion des interventions de maintenance et en présence de personnel qualifié et autorisé.

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

ENSTA (PALAISEAU)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
ENSTA	Inférieur ou égal 200	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui		Incandescence - Diode électro-luminescente	C2	1

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

ENSTA (PALAISEAU)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Aucun zonage Atex communiqué par le chef d'établissement

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Laboratoires	1	2	1	21	2	1	AF 3	B	
Service électrique	1	1	2	20	7	1	AF 1	B	
Bureaux/Circulations	1	1	1	20	2	1	AF 1	B	
Sanitaires	1	2	2	21	7	1	AF 1	B	
Local onduleur	1	1	2	20	7	1	AF 1	B	
Ateliers	1	2	3	21	8	1	AF 1	B	
Salles d'informatique	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Salles d'attente, salons, halls	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Rue, cours, jardins et autres emplacements extérieurs	2	5	2	35	07	1	AF 1	B	
Salles de réunions	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

PROTECTION DES CÂBLAGES BT																		
DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

ENSTA (PALAISEAU)

Origine de la source d'alimentation Haute Tension

Désignation	Source d'alimentation HT et la tension (kV)	Conception d'architecture	Type	N° d'obs. (*)
Alimentation des trois transformateurs HT/BT	Réseau de distribution public à comptage HT:Tension20kV	Coupure d'artère	Source normale	

Aucun schéma présenté

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSTA (PALAISEAU)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
ENSTA					
Eclairage TBT	Transformateur BT/TBT	TBTS	12 CA		
Force et éclairage	Transformateur HT/BT	BT	410 CA	TN(TNC/TNS)	

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : $U \leq 50V$ en CA, $U \leq 120V$ en CC,

BT : $50 < U \leq 1000V$ en courant alternatif et $120 < U \leq 1500V$ en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielle :

- principale des canalisations d'eau réalisée au niveau du chauffe-eau
- principale des canalisations d'eau et de gaz réalisée dès pénétration dans le bâtiment

Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
ENSTA									
ENSTA									
GENERAL BT TNS : Ik3max = 22.0 kA									
.Général TNS(1)	UG 1000	4 / 4	65		10				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				3NT					
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > C 127 A									
COFFRET 127 :									19
..Départ(1)	C 25	2 / 1	3	Cu , 1NT	CI				
..PC(2)	U 15	4 / 3	6	CU , 3NT	CI				
..Départ(4)	C 16	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Général Pc Poteaux(1)	U 20	4 / 3	6	Cu , 3NT	CI				
..Départ(4)	U 15	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	U 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION									
ARMOIRE C1Ci5 : Ik3max = 9.4 kA	Nom : ARMOIRE C1Ci5 Référence du Schéma : SCE0150 Indice : D Date : 15/09/2011								16
..MX(1)	C 10	2 / 1		1,5 1N	CI				
..Général(1)	I 250	4 / 0		3N	CI				
..Présence tension(1)	C 10	4 / 3	10	1,5 3N	CI				
..Général climatisation(1)	I 160	4 / 0		3N	CI				
...Hotte(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Clim 104(1)	C 25	4 / 4	50	10 , Cu , 3NT	20				
...Circuits libres(4)	C 25	4 / 4	50						
...Clim 7 et 8(2)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Manip pièce C6(1)	D 25	3 / 3	10	6 , Cu , 3T	20				
...C1 a C6(1)	C 40	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
...C127(1)	C 32	2 / 2		6 , Cu , 1NT	20				
...Départ non repéré(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 3NT	20				
..Général éclairage 1(1)	ID 100	4 / 0		3N	CI				
...22 circuits 10A(22)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..Général éclairage 2(1)	ID 100	4 / 0		3N	CI				
...14 circuits 10A(14)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..Général PC1(1)	I 100	4 / 0		2,5 3N	CI				
...PC1(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC2(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC3(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC4(1)	C 16	4 / 3	10	2,5	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 18/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				3NT					
...PC5(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC6(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC7(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC8(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC9(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC10(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCR1(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PCR2(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...C106A(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 3NT	20				
...C111B(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 3NT	20				
...C111A(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu 1NT	20				
...PC1 C-121(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu 1NT	20				
...PC2 C-121(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu 1NT	20				
...PC3 C-121(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu 1NT	20				
..Général PC3(1)	I 100	4 / 0		3N	CI				
...PC11(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC12(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC13(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC14(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC15(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC16(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC17(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC18(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC19(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC20(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC21(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PC22(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PCR5(1)	C 16	4 / 3	10	2,5 3NT	20				
...PCR6(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Général PC4(1)	I 100	4 / 0		3N	CI				
...PC23(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC24(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 19/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...PC25(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC26(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC27(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC28(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC29(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCR7(1)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCR8(1)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Général divers(1)	C 63	4 / 4	10	3N	CI				
...PC bureau 108(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC bureau 110(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC bureau 112(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC bureau 114(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC bureau 116(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PC bureau 118(1)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION COTE C127 D									
COFFRET NORMAL : Ik3max = 6.0 kA									
.Général(1)	I 40	4 / 0		3N	CI				
..Général lumière(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 10A(4)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Général Force(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs 16A(4)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION COTER C127 D									
COFFRET ONDULE :									
.Général(1)	I 20	4 / 0		3N	CI				
..PC 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..PC 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..PC 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..PC 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > SALLE C101									
ARMOIRE C101 : Ik3max = 6.0 kA									18 / 17
.Générale(1)	I 60	4 / 0		Cu , 3N	CI				
..Rayon X(1)	D 32	4 / 3		Cu	CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 3N					
..Départ(6)	C 16	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	C 20	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	ID 40	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(3)	C 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
.Alim Chargeur(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	C 6	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
.Général ASI(1)	I 63	4 / 0		Cu , 3	CI				
..Départ(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(2)	C 16	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
.AIR NEUF(1)	C 32	4 / 3		Cu , 3NT	CI				
ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL > LOCAL CEN52-A									
TD TRI 220 VAC : Ik3max = 6.0 kA									12
.Présence tension(1)	C 2	2 / 2		1N	CI				
.Arrêt d'urgence(1)	C 6	2 / 2		1N	CI				
.Général(1)	ID 63	4 / 0		4X 3N	CI				
..Q5(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 3NT	10				
..Q3(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 3NT	10				
..Q6(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 3NT	10				
..Perceuse(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 3NT	10				
..Coffret PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
TD TRI 380 : Ik3max = 6.0 kA									13
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Général Force(1)	C 40	4 / 4	10	3N	CI				
...Départs repérés(3)	C 16	3 / 3	10	2,5 , Cu , 3N	20				
...Départs repérés(3)	C 16	4 / 3	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
...Réserve(1)	C 16	4 / 3	10	3NT	RES				
...PC établi(1)	C 20	4 / 3	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
...Départs repérés(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Extracteur(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Tour optimab 250(1)	D 25	3 / 3	50	6 , Cu , 3N	20				
..Général éclairage(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 21/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...Q13(1)	C 10	4 / 3	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL > LOCAL CEN54									
SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC : Ik3max = 10.4 kA	Nom : SOUS STATION C CEN54 Référence du Schéma : 0130 Indice : E Date : 15/09/2011								
.Interrupteur général(1)	I 630	4 / 0		3N	CI				
..TD CEN52(1)	C 40	4 / 4	15	6 , Cu , 3NT	10				
..QF1(1)	UG 100	4 / 4	36	Cu , 3NT	10				
..QF2(1)	UG 80	4 / 4	36	Cu , 3NT	10				
..QF3(1)	UG 125	4 / 4	36	Cu , 3NT	10				
..QF5(1)	UG 125	4 / 4	36	Al , 3NT	10				
..QF8(1)	UG 125	4 / 4	36	Cu , 3NT	10				
..QF9(1)	UG 160	4 / 4	36	Al , 3NT	10				
..QF10(1)	UG 63	4 / 4	36	Al , 3NT	10				
..QF11(1)	UG 250	4 / 4	36	Al , 3NT	10				
COFFRET ENSTA : Ik3max = 8.0 kA									8
.Général(1)	I 100	4 / 0		3N	CI				
..AU(1)	C 10	2 / 1		1,5 1N	CI				
..Général éclairage(1)	C 20	4 / 3	10	3N	CI				
...Départs 10A(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	10				
..Q2(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q3(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q4(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q5(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q6(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q7(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q8(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q9(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q10(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q11(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Q12(1)	C 20	4 / 3	10	2,5 3NT	10				
..Q13(1)	C 20	4 / 3	10	2,5 3NT	10				
..Départ non repéré(1)	D 20	4 / 4	10	2,5 3NT	10				9

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 22/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
ICI-BAT-C ALIM ONDULE VENANT BAT F :									10
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Salle 101(1)	B 32	4 / 4	10	6 , Cu 3NT	10				
..PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu 1NT	10				
..Non repéré(1)	C 20	4 / 4	15	6 , Cu 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C.0.12									
ARMOIRE 1 : Ik3max = 6.0 kA									
.Interrupteur général(1)	I 160	4 / 0		3N	CI				
..Général(1)	C 125	4 / 4	10	3N	CI				
...PCA1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCB1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCC1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCD1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCE1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCF1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCG1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCH1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCI1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCJ1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCK1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...PCL1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Four(1)	C 20	4 / 3	6	2,5 3NT	20				
...Labo interact(1)	C 20	4 / 3	6	2,5 3NT	20				
...Delta lab B(1)	C 20	4 / 3	6	2,5 3NT	20				
...Banc thermique(1)	C 20	4 / 3	6	2,5 3NT	20				
...BEC1(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...BEC2(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Enceinte thermique(1)	C 20	4 / 3	6	2,5 3NT	20				
...Purgeur(1)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Général éclairage(1)	C 40	4 / 3	6	3N	CI				
....BAES(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 23/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
....Eclairage 1(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 2(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 3(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 4(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 5(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 6(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 7(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 8(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 9(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
....Eclairage 10(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...C008 PC02(1)	D 16	2 / 2		2,5 1NT	20				
...C008 PC01(1)	D 16	2 / 2		2,5 1NT	20				
...P hydraulique(1)	C 63	3 / 3	10	10 , Cu , 3T	20				
...Soufflerie Eiffel 2(1)	C 25	3 / 3	10	6 , Cu , 3T	20				
...Machine à souder(1)	C 63	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20				
ARMOIRE 2 : Ik3max = 6.0 kA									3
.Général(1)	I 63	4 / 0		3N	CI				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
..Départ PC(1)	C 20	2 / 1		2,5 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C044									
COFFRET C044 : Ik3max = 6.0 kA									5
.Général(1)	C 20	4 / 4	10	3N	CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Eclairage(1)	U 15	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	10				
..PC(1)	U 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C045									
COFFRET C045 : Ik3max = 6.0 kA									4
..Général(1)	C 32	4 / 4	10	3N	CI				
..PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 , 1NT	10				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , 1NT	10				
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C046									
COFFRET C046 : Ik3max = 6.0 kA									
..Départ(1)	C 20	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
..Départ(1)	C 16	2 / 1		Cu , 1NT	CI				

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Sans objet**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Ponta-isol (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
ENSTA(PALaiseAU)					
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > C 127 A					
COFFRET 127					
Départ	30		1		
Générale Pc Poteaux	30		1		
Départ	30		1		
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION					
ARMOIRE C1C15					
Hotte	30		1		
Manip pièce C6	300		1		
C1 a C6	300		1		
C127	300		1		
Départ non repéré	300		1		
PC1	30		1		
PC2	30		1		
PC3	30		1		
PC4	30		1		
PC5	30		1		
PC6	30		1		
PC7	30		1		
PC8	30		1		
PC9	30		1		
PC10	30		1		
PCR1	30		1		
PCR2	30		1		
C106A	30		1		
C111B	30		1		
C111A	300		1		
PC1 C-121	30		1		
PC2 C-121	30		1		
PC3 C-121	30		1		
PC11	30		1		
PC12	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 27/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
PC13	30		1		
PC14	30		1		
PC15	30		1		
PC16	30		1		
PC17	30		1		
PC18	30		1		
PC19	30		1		
PC20	30		1		
PC21	30		1		
PC22	30		1		
PCR5	30		1		
PCR6	30		1		
PC23	30		1		
PC24	30		1		
PC25	30		1		
PC26	30		1		
PC27	30		1		
PC28	30		1		
PC29	30		1		
PCR7	30		1		
PCR8	30		1		
Général divers	300		1		
PC bureau 108	30		1		
PC bureau 110	30		1		
PC bureau 112	30		1		
PC bureau 114	30		1		
PC bureau 116	30		1		
PC bureau 118	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION COTE C127 D</u>					
COFFRET NORMAL					
Général lumière	300		1		
Général Force	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > CIRCULATION COTER C127 D</u>					
COFFRET ONDULE					
PC 1	30		1		
PC 2	30		1		
PC 3	30		1		
PC 4	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE > SALLE C101</u>					
ARMOIRE C101					
Départ	30				
Départ	30				
Départ	300				
Départ	30				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 28/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
<u>ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL > LOCAL CEN52-A</u>					
TD TRI 220 VAC					
<i>Général</i>	30		1		
Q5	300		1		
Q3	300		1		
Q6	300		1		
<i>Perceuse</i>	300		1		
<i>Coffret PC</i>	30		1		
TD TRI 380					
<i>Général Force</i>	30		1		
<i>Tour optimab 250</i>	300		1		
<i>Général éclairage</i>	300		1		
<u>ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL > LOCAL CEN54</u>					
SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC					
QF8	300	0	1		
COFFRET ENSTA					
<i>AU</i>	300		1		
<i>Général éclairage</i>	300		1		
Q2	30		1		
Q3	30		1		
Q4	30		1		
Q5	30		1		
Q6	30		1		
Q7	30		1		
Q8	30		1		
Q9	30		1		
Q10	30		1		
Q11	30		1		
Q12	30		1		
Q13	30		1		
<i>Départ non repéré</i>	30		1		9
ICI-BAT-C ALIM ONDULE VENANT BAT F					
<i>PC</i>	30		1		
<u>ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C.0.12</u>					
ARMOIRE 1					
<i>PCA1</i>	30		1		
<i>PCB1</i>	30		1		
<i>PCC1</i>	30		1		
<i>PCD1</i>	30		1		
<i>PCE1</i>	30		1		
<i>PCF1</i>	30		1		
<i>PCG1</i>	30		1		
<i>PCH1</i>	30		1		
<i>PCI1</i>	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 29/39

rapport n° : 8217143/61.4.1.R

en date du 29/08/2023

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
PCJ1	30		1		
PCK1	30		1		
PCL1	30		1		
Four	30		1		
Labo interact	30		1		
Delta lab B	30		1		
Banc thermique	30		1		
BEC1	30		1		
BEC2	30		1		
Enceinte thermique	30		1		
Purgeur	300		1		
BAES	300		1		
Eclairage 1	300		1		
Eclairage 2	300		1		
Eclairage 3	300		1		
Eclairage 4	300		1		
Eclairage 5	300		1		
Eclairage 6	300		1		
Eclairage 7	300		1		
Eclairage 8	300		1		
Eclairage 9	300		1		
Eclairage 10	300		1		
C008 PC02	30		1		
C008 PC01	30		1		
P hydraulique	300		1		
Machine à souder	30		1		
ARMOIRE 2					
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
Départ PC	30		1		
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C044					
COFFRET C044					
Général	30		1		
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C045					
COFFRET C045					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
PC	30		1		
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C046					
COFFRET C046					
Départ	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre					Eclairage sécurité	Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)				
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine									
ENSTA(PALAISEAU)																
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE													2			
Prise de courant			77/77													
Point lumineux				10/80 (2018)												
Eclairage de sécurité								7			Classe II					
Recepteurs de bureau					16											
Autre recepteurs						27										
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C046																
Prise de courant			1/1													
Point lumineux				0/1 (2017)												
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C045																
Prise de courant			1/1													
Point lumineux				0/2 (2017)												
ENSTA > BATIMENT C > REZ-DE-CHAUSSEE > LOCAL C044																
Prise de courant			9/9													
Point lumineux				1/1 (2018)												
Extracteur						1										
ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL												7 / 6				
Prise de courant			36/36													
Point lumineux				8/37 (2018)												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Eclairage de sécurité								8			Classe II	
Autre recepteurs						29						
ENSTA > BATIMENT C > ENTRESOL > LOCAL CEN54												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				0/3 (2017)								
Eclairage de sécurité								2			Classe II	
ENSTA > BATIMENT C > 1ER ETAGE												14 / 15
Prise de courant			1/224									
Point lumineux				90/108 (2018)								
Eclairage de sécurité								6			Classe II	
Recepteurs de bureau					69							
Autre recepteurs						31						

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
ENSTA			
ARMOIRE C1C15- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
COFFRET NORMAL- ARMOIRE C1 C15		Vérification visuelle	
COFFRET ONDULE- ICI-BAT-C ALIM ONDULE VENANT BAT F		Vérification visuelle	
ARMOIRE C101- ARMOIRE C1 C15		Vérification visuelle	
TD TRI 220 VAC- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
TD TRI 380- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC- TGBT TNS		Vérification visuelle	
ICI-BAT-C ALIM ONDULE VENANT BAT F- ARMOIRE DISTRIBUTION RESEAU ONDULE 100KVA		Vérification visuelle	
ARMOIRE 1- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
ARMOIRE 2- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
COFFRET C044- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
COFFRET C045- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	
COFFRET C046- SOUS STATION C CEN54 BAT C RDC		Vérification visuelle	

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		NC	1
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		SO	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4226-12	Choix du matériel en fonction des influences externes	A.20/12/2011 art 3	NF C 15-100 Art. 512	C	
CDT R.4226-12	Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A	A.20/12/2011 art 6	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs	A.20/12/2011 art 4	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils amovibles	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Enceintes conductrices exigües	A.20/12/2011 art 7	NF C 15-100 Art. 706	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 424.9	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des		NF C 15-100	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		Art. 424.4		
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 424.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		NF C 15-100 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		NF C 15-100 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	C	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	SO	
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	C	
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	NC	18
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	NC	5
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	NC	2 / 11
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement.		NF C 15-100	C	


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	Protection des conducteurs actifs		Art. 431		
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	NC	3
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	NC	16 / 6
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	SO	
CDT R.4226-5- R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	SO	
CDT R.4226-5- R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	C	
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	SO	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	SO	
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	NC	15 / 7
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100 Art. 514.2	SO	
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	C	
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation,		NF C 15-100	NC	8 / 12 /

Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	schémas/réalisation		Art. 514.1		13 / 10
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité		NF C 15-100 Art. 511	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	NC	17 / 9 / 14
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)		NF C 15-100 Art. 527	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	C	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	NC	4 / 19
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

ENSTA

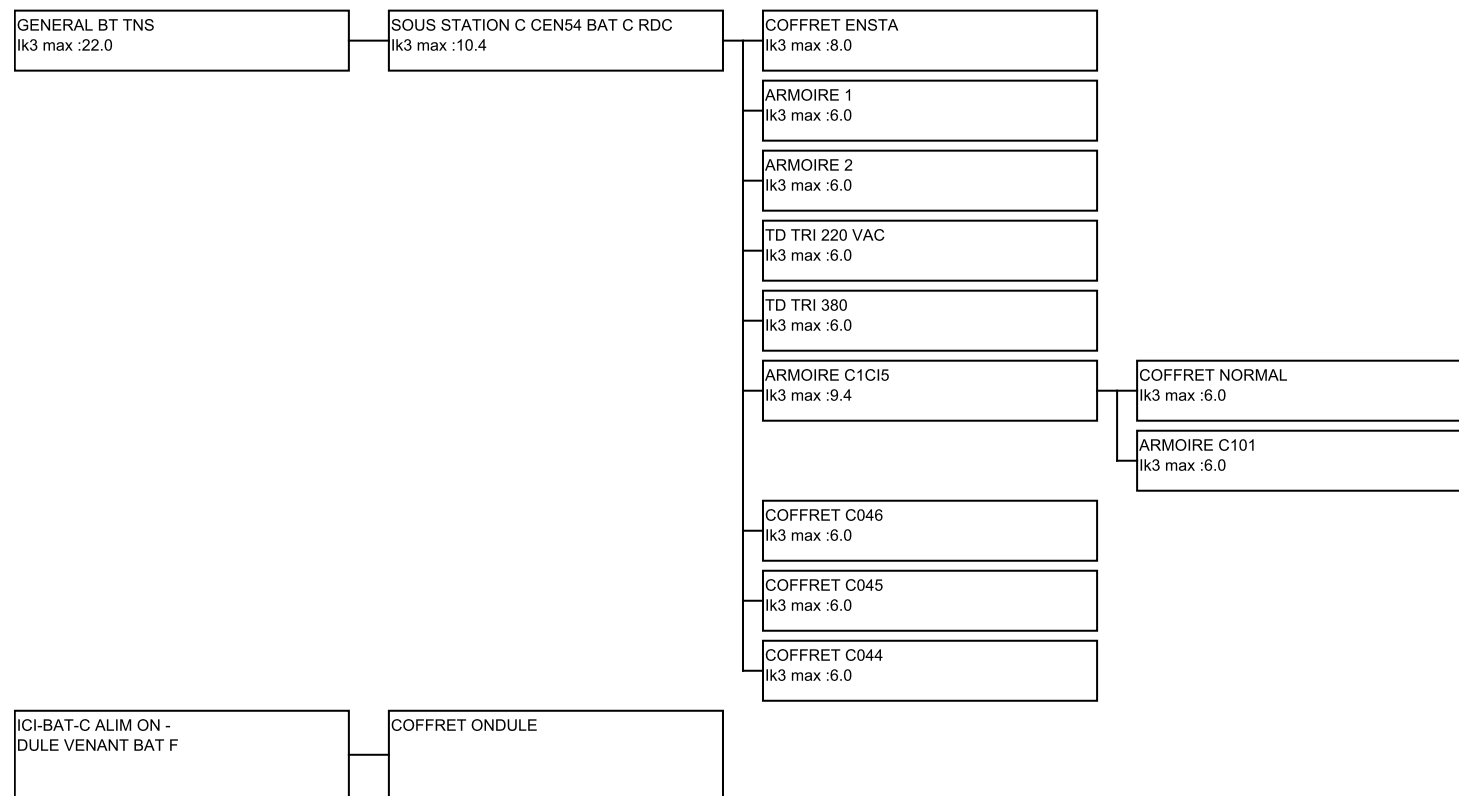

COFFRET 127