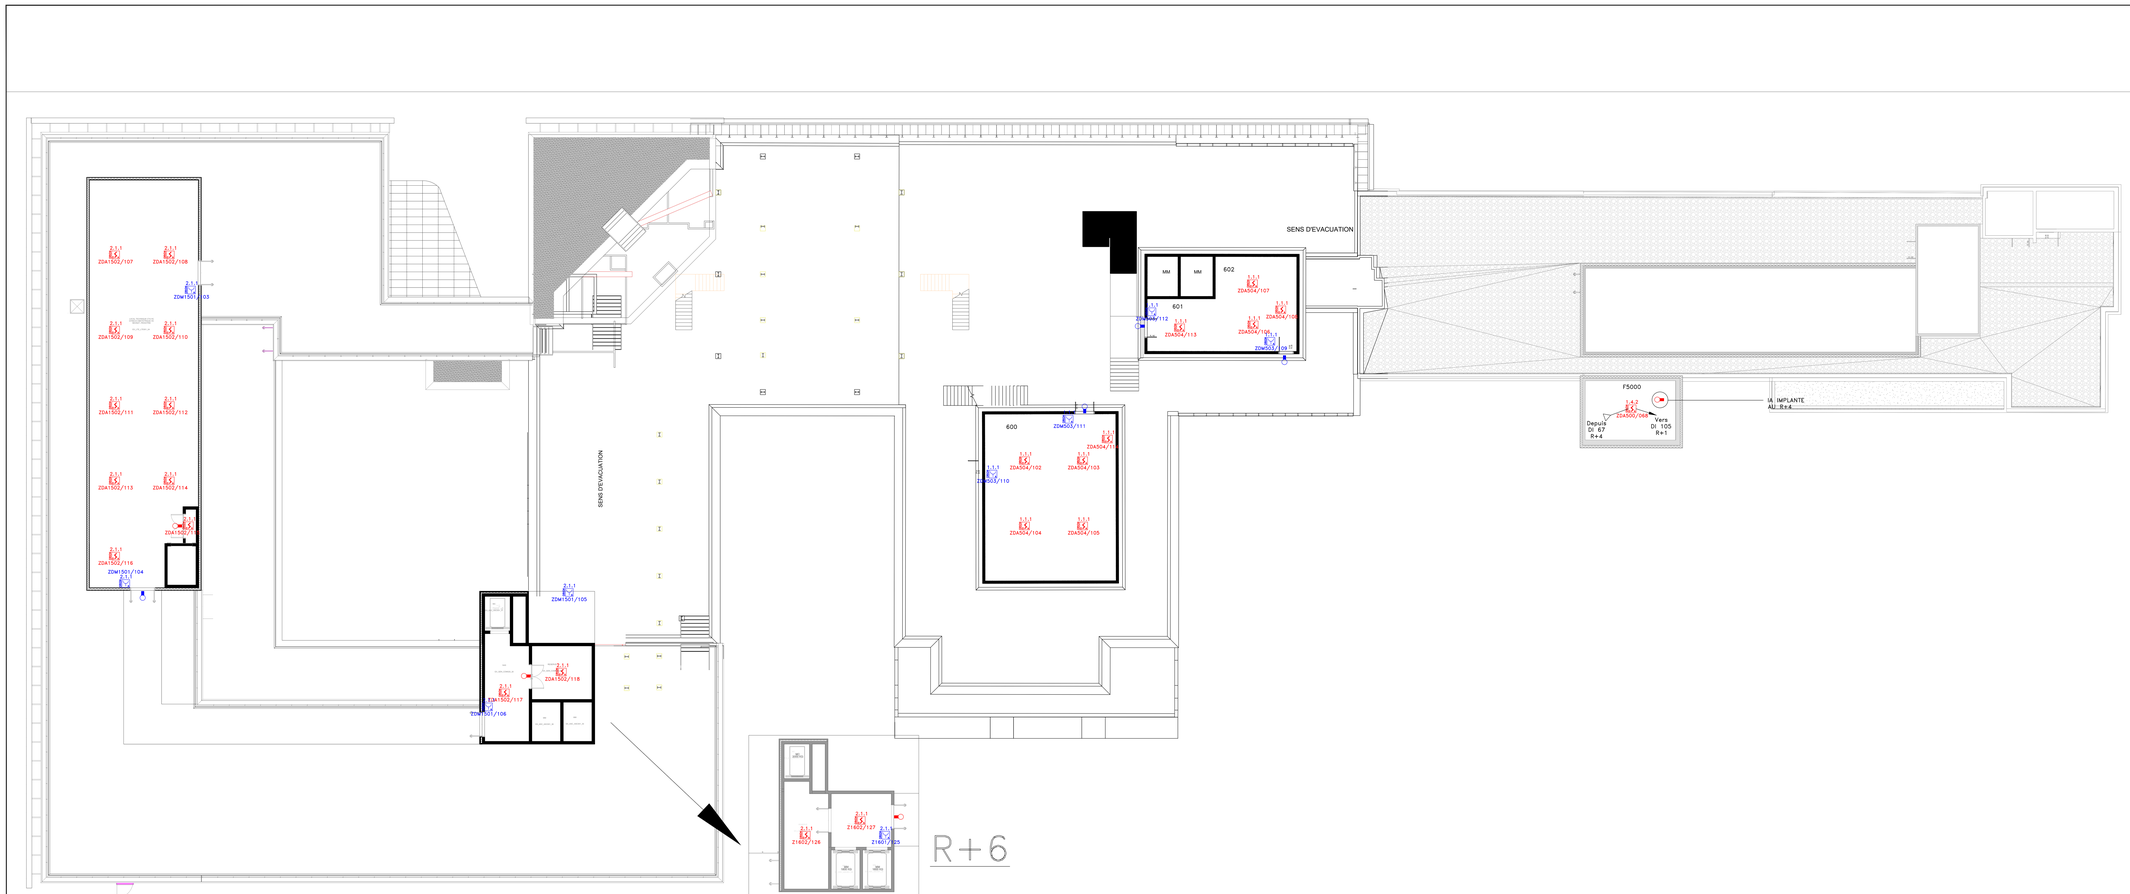

LEGENDE DETECTION INCENDIE	Qté
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE ORION, DA-O	132
DETECTEUR THERMIQUE ADRESSABLE ORION, DA-T	3
DETECTEUR PAR ASPIRATION PHENIX 2V	2
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE ORION PLENUM, DA-O	46
DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE ORION, DMOA	22
REPORT ALPHANUMERIQUE ALTRA+	1
REPORT STAR C	1
DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU, RADIANCE-RCW	47
INDICATEUR D'ACTION IA	49
INDICATEUR D'ACTION ETANCHE IA	8
ECS FORTE-S	1
CMSI ANTARES IV	1



NOTA :

Le départ et retour de l'ECS au détecteur et au au déclencheur manuel, sont raccordés avec un câble 2 paire 9/10ème (9/10 sous écran).

Les détecteurs et déclencheurs manuel sont raccordés en série avec un câble 1 paire 9/10ème (9/10 sous écran.

0	EXE	20/06/2022
B	Mise à jour Vieux chantier	05/05/2022
A	MISE A JOUR FOND DE PLAN	15/12/2020
0	Création	04/06/2020
NO.	MODIFICATIONS	DATE

PROJET

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
MODERNISATION DU CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

Entreprise d'électricité de Picardie
21 Avenue Robert Schuman
Z.I. de Saint-Fuscien
B.P. N°52417
80100 Abbeville Cedex
Tél: 03.22.20.14.00
Fax: 03.22.20.14.09
Mail: secretariat@epep.fr

SATELEC Picardie
Service Sécurité incendie/énergie
80480 Camon
Tél: 03.22.94.37.00
Fax: 03.22.51.23.34

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE — TEL +33 (0)3 22 25 52 00 — FAX +33 (0)3 22 25 53 90
1 RUE LAMBERT
80100 ABBEVILLE

CONSEIL DU MAITRE D'OUVRAGE

M.E.I. Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage	320 RUE D'EQUATEURES 59650 VILLE	TEL FAX	+33 (0)3 20 09 68 68 +33 (0)3 20 92 72
APAVE Contrôleur technique	29 RUE DE LA CROIX DE PIERRE 80000 AMIENS	TEL FAX	+33 (0)3 22 54 79 80 +33 (0)3 22 92 34 43
QUALICONSULT Coordinateur SPS	180 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59450 CAUDON	TEL	+33 (0)3 22 47 24 70

GROUPEMENT

ART & BAUX - ARCHITECTE Mandataire	15 CITE PIGALLE 75018 PARIS	TEL FAX	+33 (0)1 48 08 17 00 +33 (0)1 48 08 17 20
CABINET AI Economiste de la construit	33 RUE FREDERIC DESSORTIE 59000 LILLE	TEL FAX	+33 (0)3 20 12 07 00 +33 (0)3 20 12 07 01
PRELES Conducteur - bureau d'études techniques - OPC	30 PLACE SALVADOR ALLENDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	TEL FAX	+33 (0)3 20 47 53 01 +33 (0)3 20 47 57 99
EGIS Conducteur - bureau d'études techniques	19 BOULEVARD PAUL VALLANT COUTURIER 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	TEL	+33 (0)1 56 20 50 00
SINUCHET Développement durable	30 PLACE SALVADOR ALLENDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	TEL	+33 (0)3 20 47 21 21

Plan d'implantation SDI

échelle 1:100

date Le 04/06/2020

TER

CODE PROJET	PHASE	BATIMENT	NIVEAU	LOT	TYPE DOC.	SPECIALITE	ZONE	NUMERO DE PLAN	IND.
CHAB	1	TBAT	EP	SSI	EXE	PL	TER	05-405	C