


# ARMOIRE VENTILATION BATIMENT B VMCB

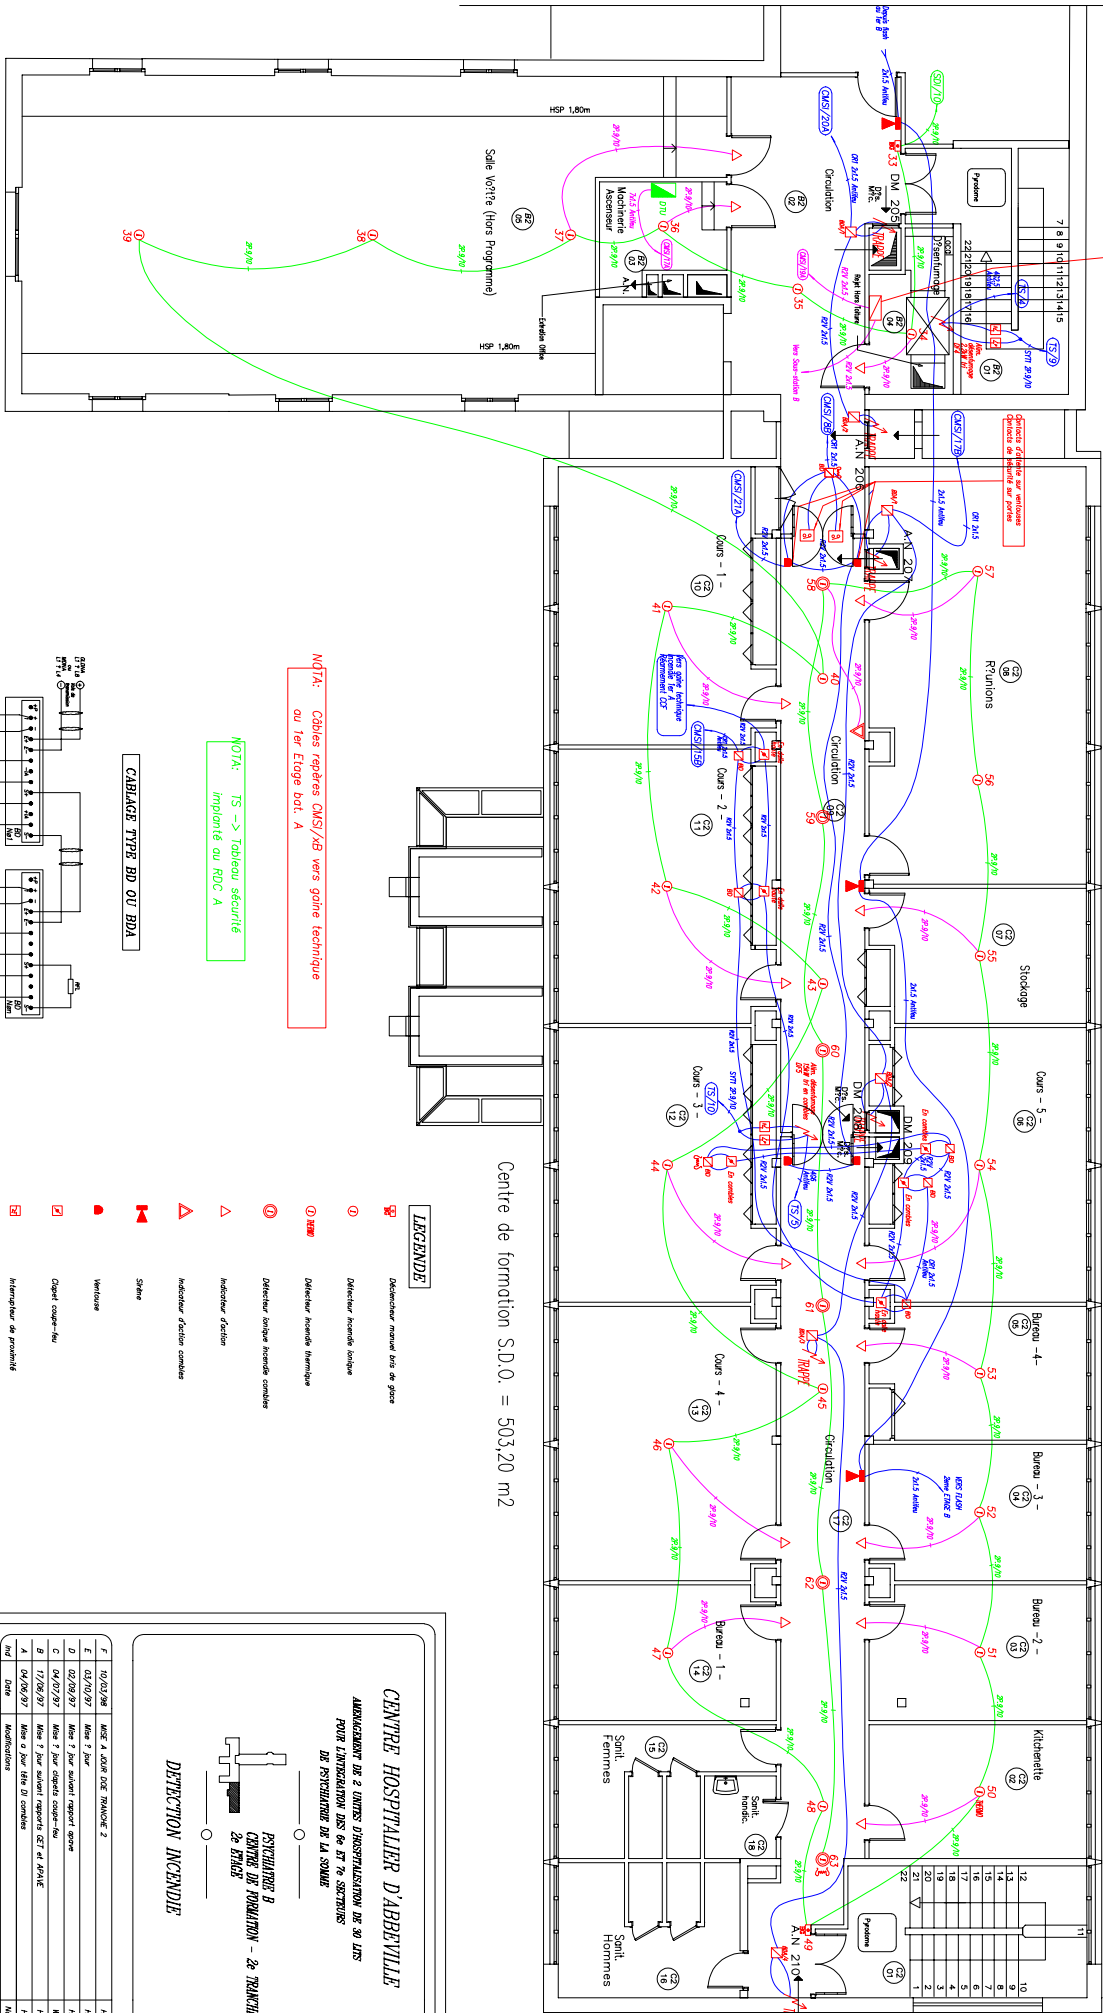


Centre de formation S.D.O. = 503,20 m2

NOTA: Câbles repères CMS/AB vers gaine technique  
ou ter Etope bot. A

NOTA: TS -> Tableau sécurité  
implanté au RDC A

CABLAGE TYPE BD OU BDA

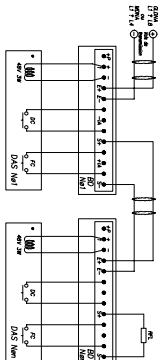

## LEGENDE

- ☒ Détection manuel lors de pose
  - ① Détection incendie logique
  - ① Détection incendie thermique
  - ① Détection incendie thermique combinée
  - △ Indicateur d'action
  - △ Indicateur d'action combinée
  - △ Signal
  - △ Verrouillage
  - ☑ Câble coupe-feu
  - ☑ Intégration de protection
  - ☑ Préalarme
  - ☑ Batterie alimentée
- Alimentation : **70A/PE** = Trappe de débranchement  
NA = Unité de démarrage motorisé

CENTRE HOSPITALIER D'ABBVILLE  
AMÉNAGEMENT DE 2 UNITÉS D'INSTALLATION DE 30 LITS  
POUR L'INTERVENTION DES DE ET 76 SÉCTIONS  
DE PSYCHIATRIE DE LA SOMME

PSYCHIATRIE B  
CENTRE DE FORMATION - 2e TRAVAIL  
DE BRICH

DETECTION INCENDIE

Ref	Date	Modifications	Noms
F	10/03/96	MISE A JOUR DCE TRAVAIL 2	H. L.
E	03/10/97	Mise à jour	H. L.
D	02/09/97	Mise à jour statut report opere	H. L.
C	04/07/97	Mise à jour statut coupe-feu	H. L.
B	17/08/97	Mise à jour statut respect CEF et HVAE	H. L.
A	04/06/97	Mise à jour titre de conformité	H. L.

ELECTRICITE

EMOUSELLE  
140, rue du château d'eau  
B.P. 44 - 80022 ABBEVILLE CÉDEX  
Tél. 03 22 24 20 20 - Télécopie 03 22 21 31 54

Date: 27/09/97  
Travaux par: F. BOSSON  
Contrôle par: F. LACROIX  
N° 90786/92