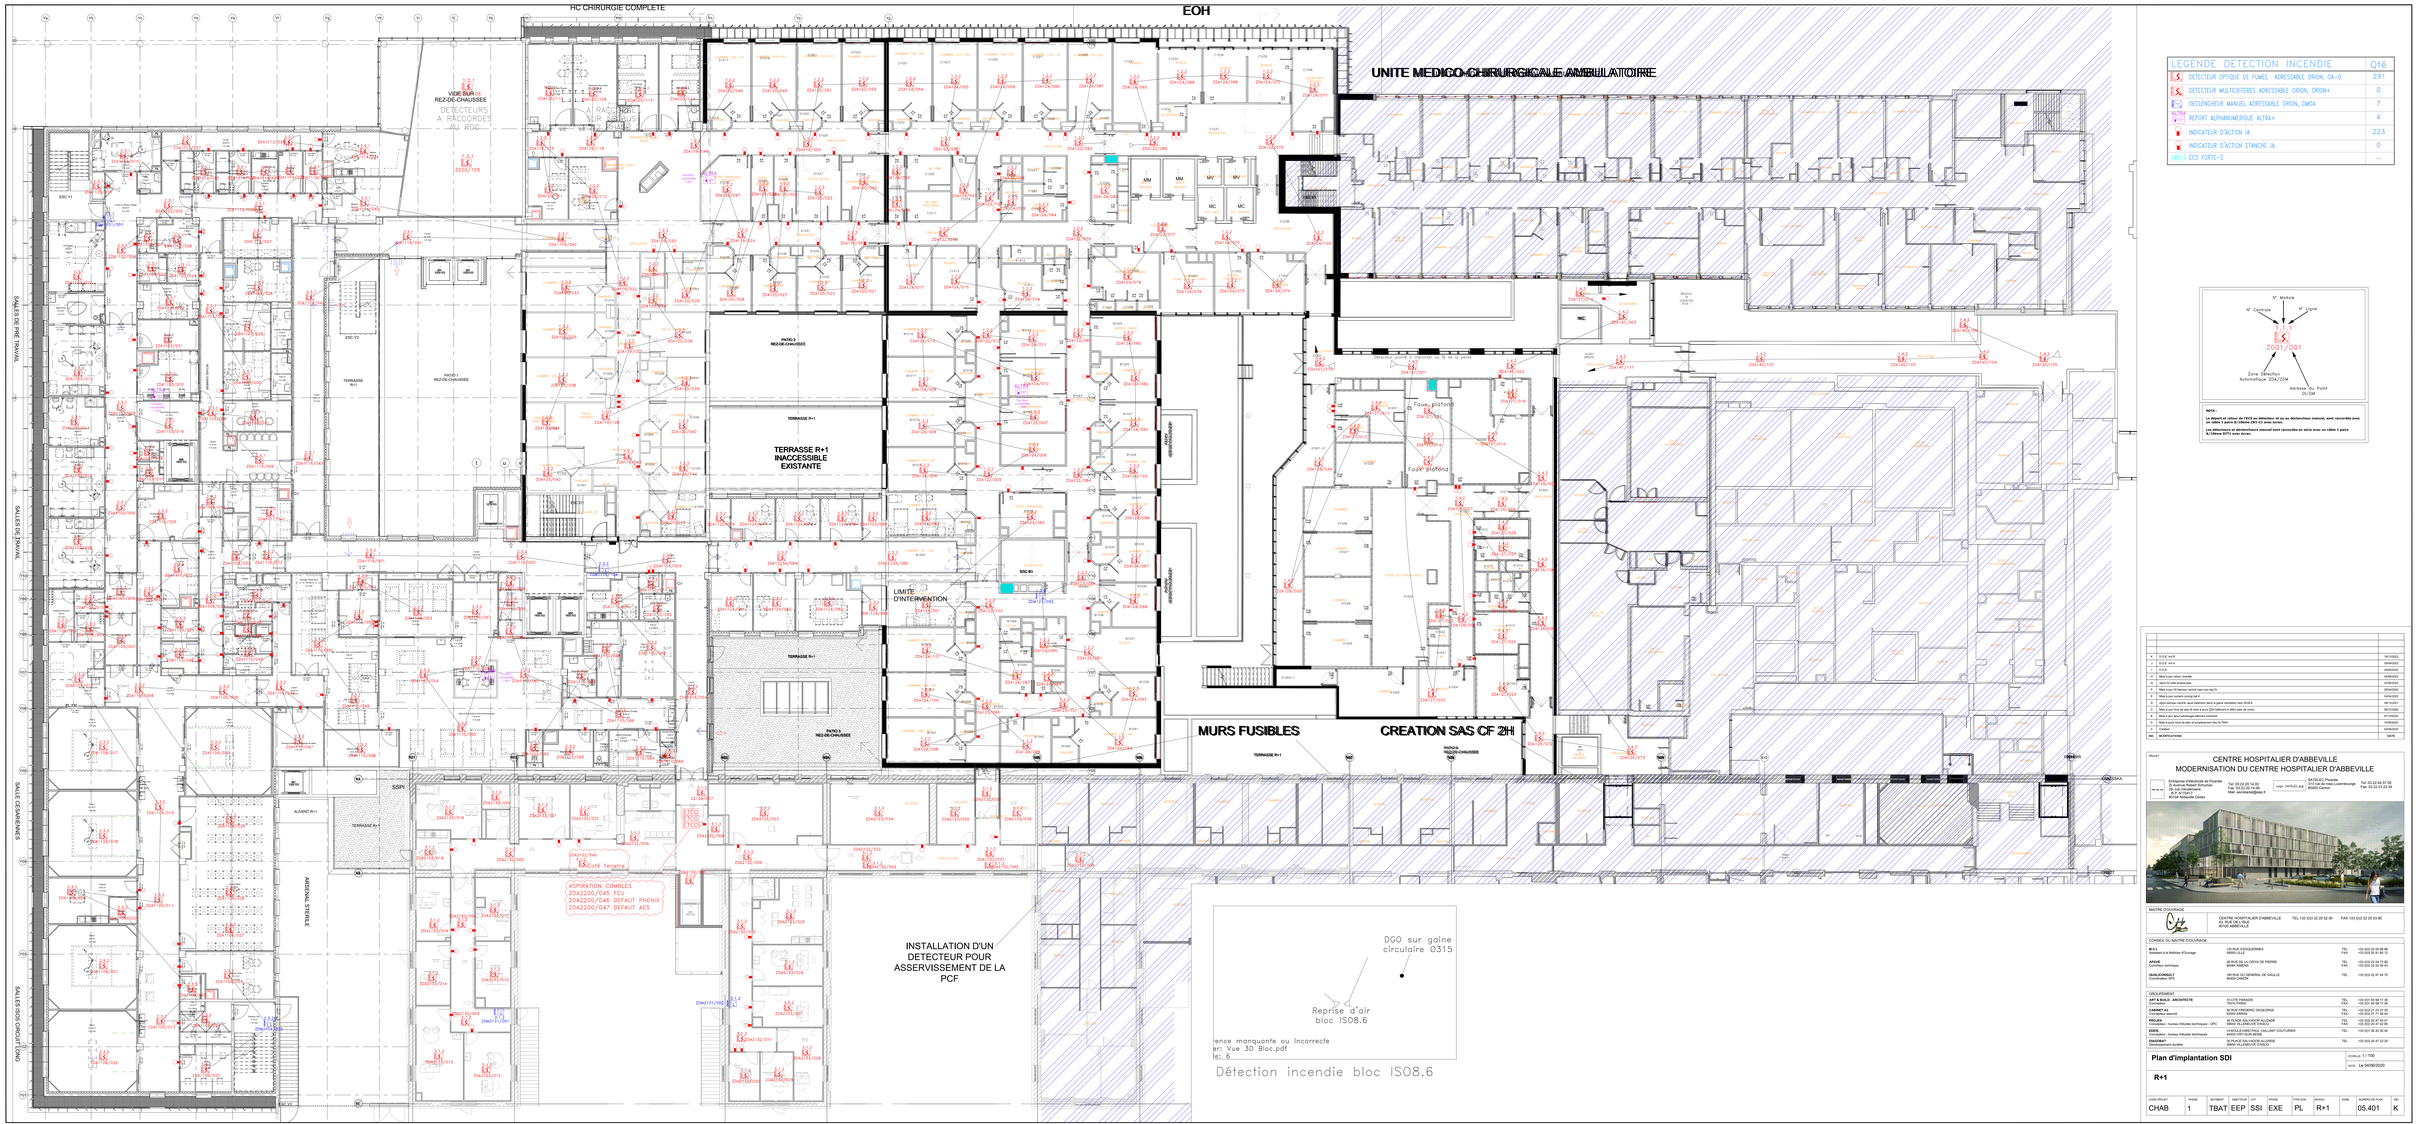
HC CHIRURGIE COMPLETE
EOH
UNITE MEDICO-CHIRURGICALE AMBULATOIRE
VIDE SUR RDC REZ-DE-CHAUSSEE
DETECTEURS A RACCORDES AU RDC
TERRASSE R+1 INACCESSIBLE EXISTANTE
LIMITE D'INTERVENTION
MURS FUSIBLES
CREATION SAS CF 2H
ASPIRATION COMBLES ZDA2200/045 FEU ZDA2200/046 DEFAUT PHENIX ZDA2200/047 DEFAUT AES
INSTALLATION D'UN DETECTEUR POUR ASSERVISSEMENT DE LA PCF
DGO sur gaine circulaire 0315
Reprise d'air bloc IS08.6
Détection incendie bloc IS08.6
SALLE DE REPOS
SALLE DE SOINS
SALLE D'EXAMENS
SALLES DISPONIBLES
ASCENSEUR
ESC 01
ESC 02
ESC 03
ESC 04
ESC 05
ESC 06
ESC 07
ESC 08
ESC 09
ESC 10
ESC 11
ESC 12
ESC 13
ESC 14
ESC 15
ESC 16
ESC 17
ESC 18
ESC 19
ESC 20
ESC