


3 Chambres à 1 Lit
1 Chambre à 2 Lits
+ 1 Lit Protégé



CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

AMENAGEMENT DE 2 UNITES D'HOSPITALISATION DE 30 LITS
POUR L'INTEGRATION DES 6e ET 7e SECTEURS
DE PSYCHIATRIE DE LA SOMME








DETECTION INCENDIE

Ind	Date	Modifications	Noms
N	20/09/96	Mise à jour position suivant ajout d'une ligne sur le plan 200s	M/M
P	23/09/96	Mise à jour chapitre	M/M
R	27/09/96	Mise à jour chapitre	M/M
S	12/12/96	Mise à jour chapitre	F/O
S	09/12/96	Mise à jour direction F.L.O. 0s et 07	M/M


ELECTRICITE

LEGENDE

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Détecteur manuel bis de gaz |
|  | Détecteur incendie ionique |
|  | Détecteur incendie thermique |
|  | Détecteur incendie ionique piñon |
|  | Indicateur d'alarme |

unité de soins courants
hébergement 11 lits : 123,48 m²

CABLAGE TYPE BD OU BDA

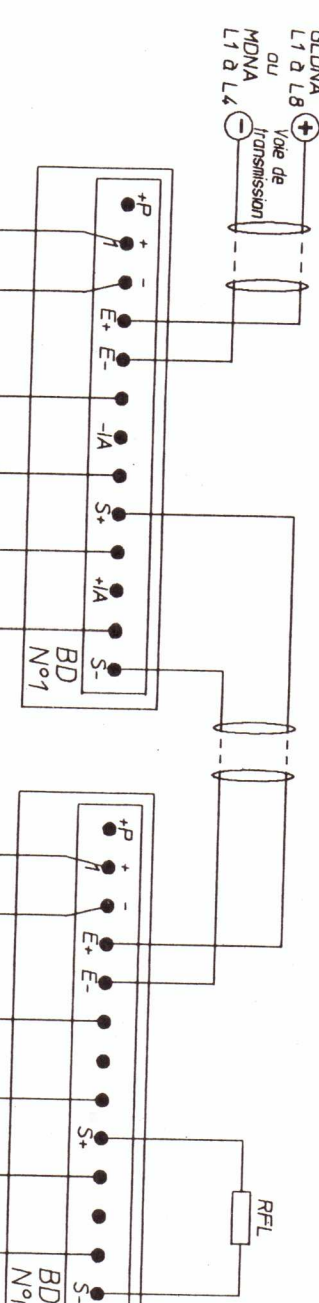

NOTA: 6 têtes ioniques dans les combles

N^o 58, 59, 60, 61, 62 et 64

PSYCHIATRIE B 1ère TRANCHE
17 LITS :
16 LITS + 1 LIT Protégé

S.D.O. = 747,25 m2
dont 495,55 m2 en phase finale

NOTA: Cables repères CMSIxB vers gaine technique

au 1er Etage bat. A

NOTA: TS -> Tableau sécurité