

**CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE**











AMENAGEMENT DE 2 UNITES D'HOSPITALISATION DE 30 LITS  
POUR L'INTEGRATION DES 6<sup>e</sup> ET 7<sup>e</sup> SECTEURS  
DE PSYCHIATRIE DE LA SOMME

**PSYCHIATRIE A  
Chambres de garde - 1e TRANCHE  
2e ETAGE**

**DETECTION INCENDIE**



Run	Date	Modifications	Notes
J	12/27/96	Mass 2 four regions: middle	F-60
I	13/03/96	Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
H	04/09/96	Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
G	03/09/96	Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
F	28/04/96	Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
E	28/04/96	Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
D		Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
C		Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
B		Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	
A		Mass 2 four: cage (segment) cage: feu	

### LEGENDE


- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
|    | Déclencheur manuel bris de glace   |
|    | Détecteur incendie ionique         |
|   | Détecteur incendie ionique combles |
|  | Indicateur d'action                |
|  | Indicateur d'action combles        |
|  | Sirène                             |
|  | Ventouse                           |
|  | Clapet coupe-feu                   |
|  | Boitier départé                    |
- 
 Alimentation :
  - TRAPPE = Trappe de désenfumage
  - VM = Valet de désenfumage motorisé

NOTA: Cables repères CMSI/xA vers gaine technique  
au 1er étage bâtiment A

**CABLAGES TYPE BD OU BDA**

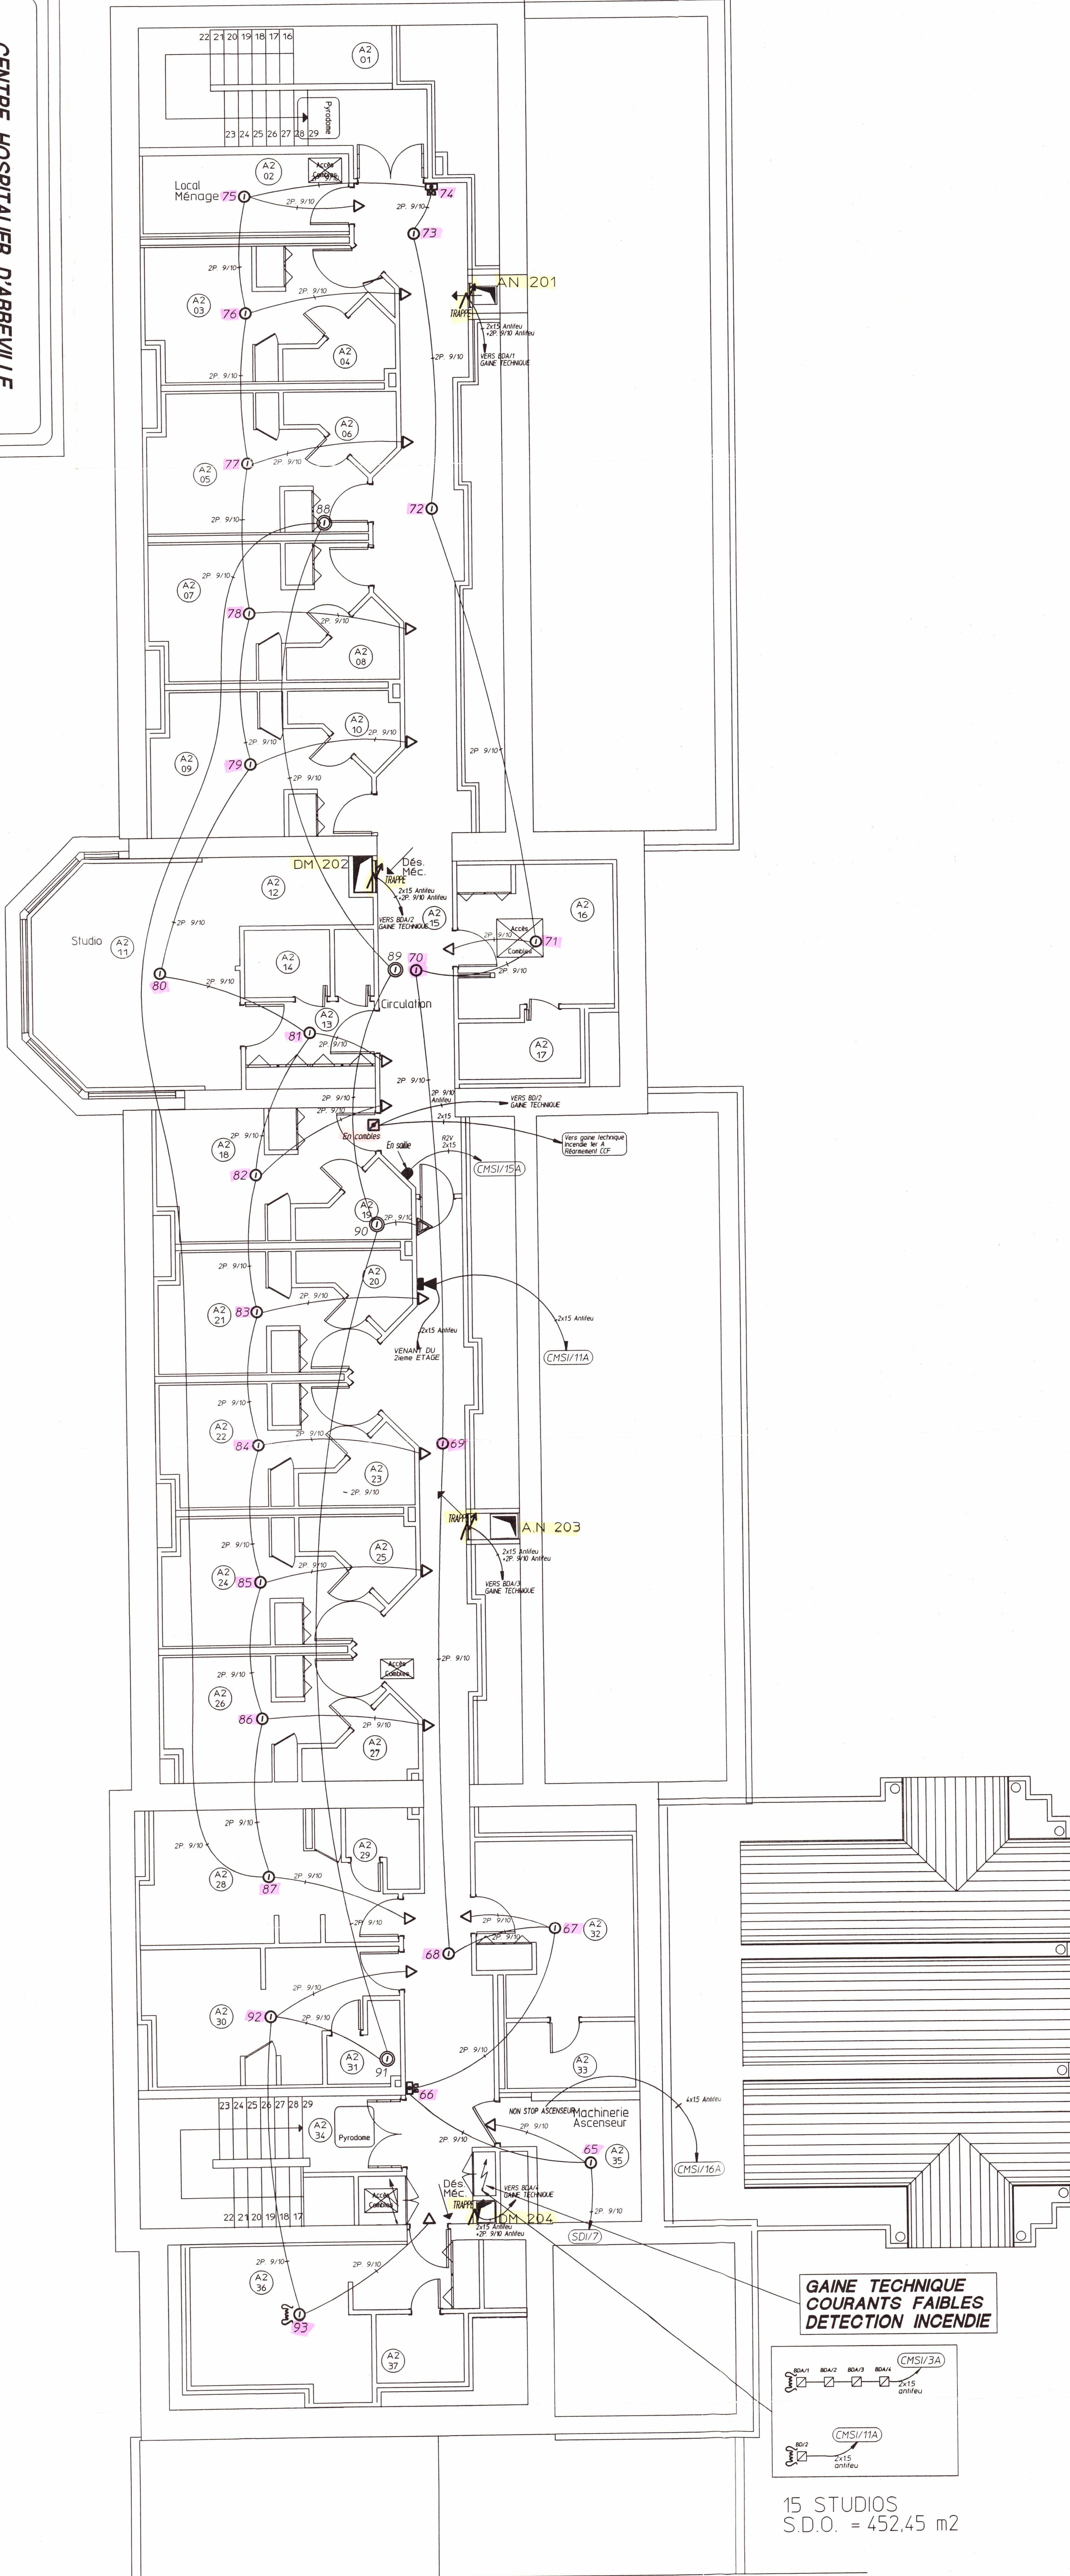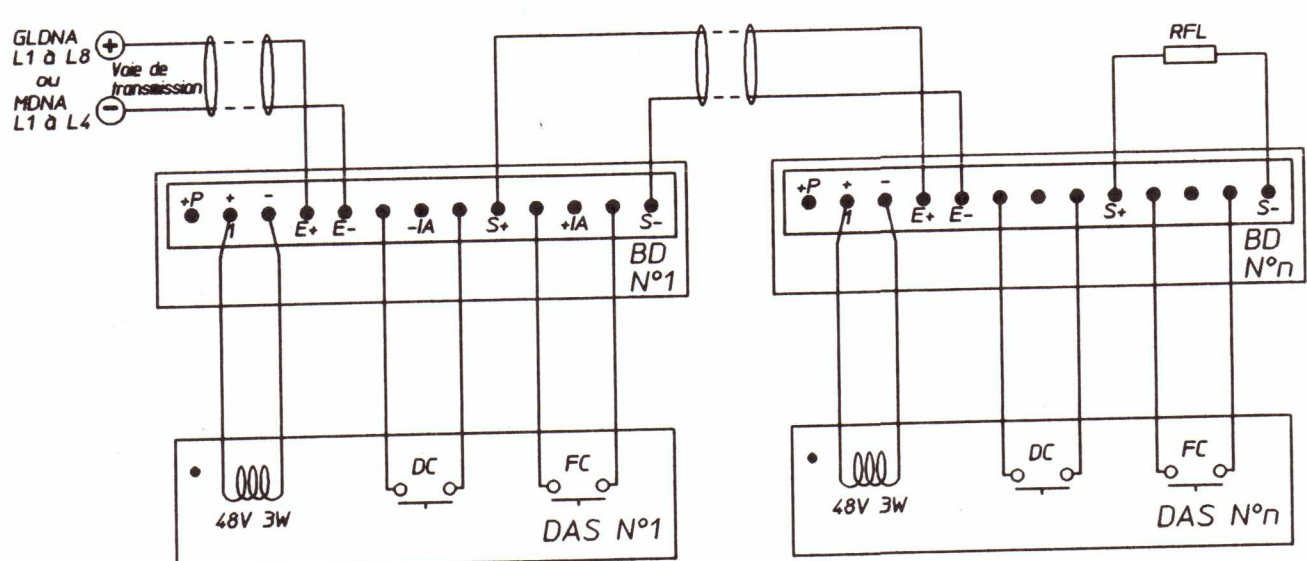

**GAINE TECHNIQUE  
COURANTS FAIBLES  
DETECTION INCENDIE**

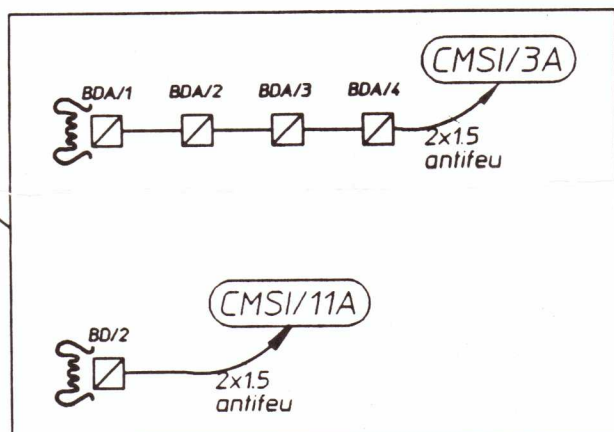

15 STUDIOS  
S.D.O. = 452,45 m2