## GAINE TECHNIQUE 1er ETAGE A

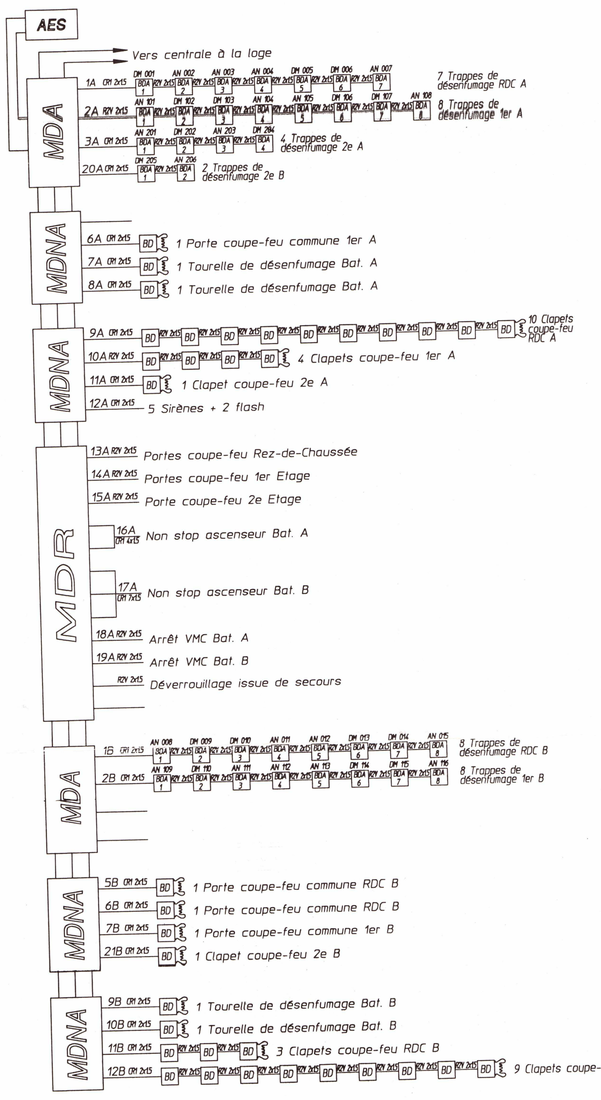


10 LITS :

1x 2 lits
8x 1 lit

134,03 m2

ACCES POMPIERS EN FACADE PAR BAIE SIGNALISEE (4)

PSYCHIATRIE A
1ère TRANCHE 19 LITS
18 LITS + 1 LIT Protégé
S.D.O. = 794,09 m2

PHASE FINALE : + 241,41 m2
TOTAL S.D.O. = 1045,50 m2

SOINS ATTENTIFS
9 LITS
117,93 m2

6 x 1 LIT
1 x 2 LITS
+ 1 LIT Prot.

Extension S.D.O. : 71,50 m2

Locaux de soins & services

Activités de jour

## CABLAGE TYPE BD OU BDA

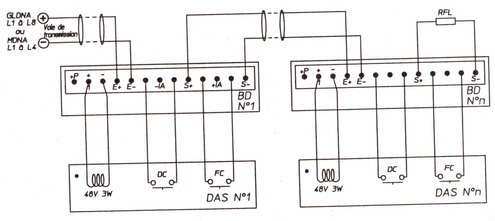


NOTA: Cables repères CMSI/xA vers gaine technique au 1er étage batiment A

NOTA: TS -> Tableau sécurité implanté au RDC A

## LEGENDE

- Déclencheur manuel bris de glace
- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermique
- Détecteur incendie optique flamme
- Détecteur incendie ionique plénum faux plafond
- Indicateur d'action
- Indicateur d'action plénum faux plafond
- Flash
- Ventouse
- Clapet coupe-feu
- Interrupteur de proximité
- Pressostat
- Alimentation : TRAPPE - Trappe de désenfumage; VM - Volet de désenfumage motorisé

GAINE TECHNIQUE COURANTS FAIBLES

BOITIER REARMEMENT CLAPETS COUPE-FEU

GAINE TECHNIQUE DETECTION INCENDIE

ACCES POMPIERS EN FACADE PAR BAIE SIGNALISEE (3)

# CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE

AMENAGEMENT DE 2 UNITES D'HOSPITALISATION DE 30 LITS POUR L'INTEGRATION DES 6e ET 7e SECTEURS DE PSYCHIATRIE DE LA SOMME

PSYCHIATRIE A
7e SECTEUR - 1e TRANCHE
1e ETAGE

DETECTION INCENDIE

| Ind | Date | Modifications | Noms |
|---|---|---|---|
| M | 12/12/96 | Mise à jour repere trappe | F GO |
| L | 23/09/96 | Mise à jour schéma gaine technique | W.M |
| K | 13/09/96 | Mise à jour cablage réarmement clapets coupe-feu | W.M |
| J | 04/09/96 | Mise à jour schéma gaine technique | W.M |
| I | 03/09/96 | Mise à jour ventouses et numérotation des têtes | W.M |
| H | 30/08/96 | Mise à jour clapets coupe-feu | W.M |

ELECTRICITE

EMOUSELLE
140, rue du château d'eau
B.P. 44 - 80102 ABBEVILLE CEDEX
Tel: 22 24 20 20 - Télécopie: 22 31 31 54

Date: 16/02/96 | Ech: 1/50
Dessiné par: W MAJORCZYK
Contrôlé par: H LASNE

N°: 90708/17