

Rapport mission de repérage des revêtements contenant du plomb dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux



Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
<p>Localisation du ou des bâtiments : Département : 94230 Commune : CACHAN Adresse : IUT DE CACHAN 9 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC</p> <p>Désignation et situation du ou des lots de copropriété : BÂTIMENTS B, C, E, F, G, H Périmètre de repérage : défini par le donneur d'ordre dans le cadre de la mise aux normes du SSI. Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles.</p>	<p>Désignation du client :</p> <p>Nom et prénom : UNIVERSITE PARIS-SACLAY Adresse : BÂT 209E, PÔLE OPERATIONNEL ET EXPERTISES RUE JEAN DOMINIQUE CASSINI 91440 BURES SUR YVETTE</p>

Prestations	Conclusion
Plomb avant travaux	Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	pb200i / P8-689	
N° de série de l'appareil	P8-689	
Nature du radionucléide	57 Co	
Date du dernier chargement de la source	30/11/2021	Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° 1232098372	Nom du titulaire/signataire Pyramide Conseils
	Date d'autorisation/de déclaration 15/09/2021	Date de fin de validité (si applicable) 15/09/2023
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Pyramide Conseils	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Pyramide Conseils	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	06/06/2023	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	774	06/06/2023	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Bâtiment C RDC - Local LTE,
 Bâtiment C RDC - Salle C01,
 Bâtiment C RDC - Circulation 1,
 Bâtiment C RDC - Circulation 2,
 Bâtiment C RDC - Circulation 3,
 Bâtiment C RDC - Sanitaires,
 Bâtiment C R+1 - Circulation 1,
 Bâtiment C R+1 - Circulation 2,
 Bâtiment C R+1 - Sanitaires,
 Bâtiment C R+2 - Circulation 1,
 Bâtiment C R+2 - Circulation 2,
 Bâtiment C R+2 - Sanitaires,
 Bâtiment E RDC - Circulation 1,
 Bâtiment E RDC - Circulation 2,
 Bâtiment E RDC - Sanitaires 1,
 Bâtiment E RDC - Sanitaires 2,
 Bâtiment E R+1 - Circulation 1,
 Bâtiment E R+1 - Circulation 2,
 Bâtiment E R+1 - Sanitaires 1,

Bâtiment E R+1 - Sanitaires 2,
 Bâtiment E R+2 - Circulation 1,
 Bâtiment E R+2 - Circulation 2,
 Bâtiment E R+2 - Sanitaires 1,
 Bâtiment E R+2 - Sanitaires 2,
 Bâtiment E R+3 - Circulation 1,
 Bâtiment E R+3 - Circulation 2,
 Bâtiment E R+3 - Sanitaires 1,
 Bâtiment E R+3 - Sanitaires 2,
 Bâtiment F RDC - Circulation 1,
 Bâtiment F RDC - Circulation 2,
 Bâtiment F RDC - Sanitaires,
 Bâtiment G RDC - Circulation,
 Bâtiment G RDC - Local archives G048,
 Bâtiment G RDC - Local TGBT,
 Bâtiment H RDC - Circulation 1,
 Bâtiment H RDC - Circulation 2,
 Bâtiment H RDC - Local TGBT,
 Bâtiment H RDC - Sanitaires 1,
 Bâtiment H RDC - Sanitaires 2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Bâtiment C RDC - Local LTE

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,16			0	
3		Mur (partie haute)			0,39			0	
4	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,64			0	
5		Mur (partie haute)			0,52			0	
6	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,56			0	
7		Mur (partie haute)			0,49			0	
8	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
9		Mur (partie haute)			0,21			0	
10		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,28			0	
11		Plafond (mesure 2)			0,34			0	
12		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,17			0	
13		Porte (huisserie)			0,51			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment C RDC - Salle C01

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
14	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,14			0	
15		Mur (partie haute)			0,13			0	
16	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,31			0	
17		Mur (partie haute)			0,11			0	
18	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,49			0	
19		Mur (partie haute)			0,58			0	
20	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,68			0	
21		Mur (partie haute)			0,18			0	
22		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,39			0	
23		Plafond (mesure 2)			0,14			0	
24	A	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,42			0	
25		Plinthes (mesure 2)			0,24			0	
26	B	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,25			0	
27		Plinthes (mesure 2)			0,61			0	
28	C	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,59			0	
29		Plinthes (mesure 2)			0,3			0	
30	D	Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,16			0	
31		Plinthes (mesure 2)			0,37			0	
32		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6			0	
33		Porte (huisserie)			0,62			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C RDC - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
34	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,1			0	
35		Mur (partie haute)			0,25			0	
36	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
37		Mur (partie haute)			0,47			0	
38	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
39		Mur (partie haute)			0,51			0	
40	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
41		Mur (partie haute)			0,53			0	
42		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,43			0	
43		Plafond (mesure 2)			0,6			0	
44	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,35			0	
45		Plinthes (mesure 2)			0,57			0	
46	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,65			0	
47		Plinthes (mesure 2)			0,43			0	
48	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,68			0	
49		Plinthes (mesure 2)			0,31			0	
50	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09			0	
51		Plinthes (mesure 2)			0,27			0	
52		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,23			0	
53		Porte (huisserie)			0,22			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C RDC - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
54	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
55		Mur (partie haute)			0,3			0	
56	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
57		Mur (partie haute)			0,04			0	
58	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03			0	
59		Mur (partie haute)			0,46			0	
60	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,2			0	
61		Mur (partie haute)			0,44			0	
62		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,31			0	
63		Plafond (mesure 2)			0,65			0	
64	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,35			0	

65		Plinthes (mesure 2)			0,66			0	
66	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
67		Plinthes (mesure 2)			0,51			0	
68	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,52			0	
69		Plinthes (mesure 2)			0,28			0	
70	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,07			0	
71		Plinthes (mesure 2)			0,17			0	
72		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,44			0	
73		Porte (huisserie)			0,41			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C RDC - Circulation 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
74	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,56			0	
75		Mur (partie haute)			0,39			0	
76	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,17			0	
77		Mur (partie haute)			0,02			0	
78	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,46			0	
79		Mur (partie haute)			0,36			0	
80	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08			0	
81		Mur (partie haute)			0,1			0	
82		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,52			0	
83		Plafond (mesure 2)			0,55			0	
84	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,49			0	
85		Plinthes (mesure 2)			0,61			0	
86	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,47			0	
87		Plinthes (mesure 2)			0,19			0	
88	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,42			0	
89		Plinthes (mesure 2)			0,38			0	
90	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,24			0	
91		Plinthes (mesure 2)			0,28			0	
92		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,5			0	
93		Porte (huisserie)			0,38			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C RDC - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
94	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,49			0	
95		Mur (partie haute)			0,02			0	
96	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,28			0	
97		Mur (partie haute)			0,58			0	
98	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,6			0	
99		Mur (partie haute)			0,23			0	
100	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,52			0	
101		Mur (partie haute)			0,18			0	
102		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,29			0	
103		Plafond (mesure 2)			0,28			0	
104	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,49			0	
105		Plinthes (mesure 2)			0,3			0	
106	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,13			0	
107		Plinthes (mesure 2)			0,21			0	
108	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,57			0	
109		Plinthes (mesure 2)			0,26			0	
110	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,02			0	
111		Plinthes (mesure 2)			0,46			0	
112		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3			0	
113		Porte (huisserie)			0,13			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+1 - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
114	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08			0	
115		Mur (partie haute)			0,02			0	
116	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,57			0	
117		Mur (partie haute)			0,57			0	
118	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
119		Mur (partie haute)			0,24			0	
120	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,5			0	
121		Mur (partie haute)			0,6			0	
122		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,37			0	
123		Plafond (mesure 2)			0,51			0	
124	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,16			0	
125		Plinthes (mesure 2)			0,62			0	
126	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
127		Plinthes (mesure 2)			0,58			0	
128	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
129		Plinthes (mesure 2)			0,68			0	
130	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
131		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
132		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,35			0	
133		Porte (huisserie)			0,06			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+1 - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
134	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,55			0	
135		Mur (partie haute)			0,16			0	
136	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,35			0	
137		Mur (partie haute)			0,25			0	
138	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,34			0	
139		Mur (partie haute)			0,11			0	
140	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,16			0	
141		Mur (partie haute)			0,21			0	
142		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
143		Plafond (mesure 2)			0,11			0	
144	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,56			0	
145		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
146	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,37			0	
147		Plinthes (mesure 2)			0,61			0	
148	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09			0	
149		Plinthes (mesure 2)			0,34			0	
150	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,64			0	
151		Plinthes (mesure 2)			0,29			0	
152		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,24			0	
153		Porte (huisserie)			0,56			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+1 - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
154	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
155		Mur (partie haute)			0,11			0	
156	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
157		Mur (partie haute)			0,13			0	
158	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
159		Mur (partie haute)			0,13			0	
160	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,45			0	
161		Mur (partie haute)			0,2			0	
162		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04			0	
163		Plafond (mesure 2)			0,04			0	
164	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
165		Plinthes (mesure 2)			0,16			0	
166	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,21			0	
167		Plinthes (mesure 2)			0,11			0	
168	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,23			0	
169		Plinthes (mesure 2)			0,44			0	
170	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,6			0	
171		Plinthes (mesure 2)			0,44			0	
172		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,58			0	
173		Porte (huisserie)			0,18			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+2 - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
174	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,13			0	
175		Mur (partie haute)			0,08			0	
176	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09			0	
177		Mur (partie haute)			0,37			0	
178	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04			0	
179		Mur (partie haute)			0,6			0	
180	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05			0	
181		Mur (partie haute)			0,22			0	
182		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,27			0	
183		Plafond (mesure 2)			0,49			0	
184	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,27			0	
185		Plinthes (mesure 2)			0,57			0	
186	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,05			0	
187		Plinthes (mesure 2)			0,37			0	
188	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,41			0	
189		Plinthes (mesure 2)			0,08			0	
190	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,44			0	
191		Plinthes (mesure 2)			0,42			0	
192		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,38			0	
193		Porte (huisserie)			0,7			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+2 - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
194	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
195		Mur (partie haute)			0,54			0	
196	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,28			0	
197		Mur (partie haute)			0,01			0	
198	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,41			0	
199		Mur (partie haute)			0,47			0	
200	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,37			0	

201		Mur (partie haute)			0,21			0	
202		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,35			0	
203		Plafond (mesure 2)			0,28			0	
204	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,02			0	
205		Plinthes (mesure 2)			0,02			0	
206	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,56			0	
207		Plinthes (mesure 2)			0,13			0	
208	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
209		Plinthes (mesure 2)			0,42			0	
210	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
211		Plinthes (mesure 2)			0,54			0	
212		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3			0	
213		Porte (huisserie)			0,25			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment C R+2 - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
214	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05			0	
215		Mur (partie haute)			0,41			0	
216	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,46			0	
217		Mur (partie haute)			0,16			0	
218	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,33			0	
219		Mur (partie haute)			0,35			0	
220	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,33			0	
221		Mur (partie haute)			0,35			0	
222		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,56			0	
223		Plafond (mesure 2)			0,67			0	
224	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09			0	
225		Plinthes (mesure 2)			0,7			0	
226	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,67			0	
227		Plinthes (mesure 2)			0,64			0	
228	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,28			0	
229		Plinthes (mesure 2)			0,32			0	
230	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,57			0	
231		Plinthes (mesure 2)			0,63			0	
232		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,45			0	
233		Porte (huisserie)			0,37			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E RDC - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
234	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04			0	
235		Mur (partie haute)			0,53			0	
236	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
237		Mur (partie haute)			0,44			0	
238	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,47			0	
239		Mur (partie haute)			0,65			0	
240	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,36			0	
241		Mur (partie haute)			0,35			0	
242		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
243		Plafond (mesure 2)			0,11			0	
244	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,19			0	
245		Plinthes (mesure 2)			0,28			0	
246	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,34			0	
247		Plinthes (mesure 2)			0,02			0	
248	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09			0	
249		Plinthes (mesure 2)			0,02			0	
250	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,62			0	
251		Plinthes (mesure 2)			0,16			0	
252		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,65			0	
253		Porte (huisserie)			0,31			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E RDC - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
254	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,35			0	
255		Mur (partie haute)			0,35			0	
256	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
257		Mur (partie haute)			0,23			0	
258	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,19			0	
259		Mur (partie haute)			0,3			0	
260	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,32			0	
261		Mur (partie haute)			0,28			0	
262		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,41			0	
263		Plafond (mesure 2)			0,17			0	
264	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,67			0	
265		Plinthes (mesure 2)			0,26			0	
266	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,56			0	
267		Plinthes (mesure 2)			0,23			0	
268	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,28			0	
269		Plinthes (mesure 2)			0,44			0	
270	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,23			0	

271		Plinthes (mesure 2)			0,45			0	
272		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,35			0	
273		Porte (huisserie)			0,36			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E RDC - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
274	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,57			0	
275		Mur (partie haute)			0,29			0	
276	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
277		Mur (partie haute)			0,6			0	
278	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,2			0	
279		Mur (partie haute)			0,24			0	
280	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,49			0	
281		Mur (partie haute)			0,56			0	
282		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,32			0	
283		Plafond (mesure 2)			0,25			0	
284	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,62			0	
285		Plinthes (mesure 2)			0,35			0	
286	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,3			0	
287		Plinthes (mesure 2)			0,55			0	
288	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,2			0	
289		Plinthes (mesure 2)			0,54			0	
290	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,37			0	
291		Plinthes (mesure 2)			0,32			0	
292		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,16			0	
293		Porte (huisserie)			0,35			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E RDC - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
294	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
295		Mur (partie haute)			0,53			0	
296	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,44			0	
297		Mur (partie haute)			0,13			0	
298	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
299		Mur (partie haute)			0,45			0	
300	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07			0	
301		Mur (partie haute)			0,6			0	
302		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,57			0	
303		Plafond (mesure 2)			0,42			0	
304	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,17			0	
305		Plinthes (mesure 2)			0,57			0	
306	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,48			0	
307		Plinthes (mesure 2)			0,69			0	
308	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,28			0	
309		Plinthes (mesure 2)			0,3			0	
310	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,18			0	
311		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
312		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,68			0	
313		Porte (huisserie)			0,59			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+1 - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
314	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
315		Mur (partie haute)			0,51			0	
316	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,43			0	
317		Mur (partie haute)			0,3			0	
318	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
319		Mur (partie haute)			0,17			0	
320	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,48			0	
321		Mur (partie haute)			0,7			0	
322		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
323		Plafond (mesure 2)			0,09			0	
324	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,3			0	
325		Plinthes (mesure 2)			0,62			0	
326	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,36			0	
327		Plinthes (mesure 2)			0,54			0	
328	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,7			0	
329		Plinthes (mesure 2)			0,67			0	
330	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,6			0	
331		Plinthes (mesure 2)			0,4			0	
332		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,53			0	
333		Porte (huisserie)			0,43			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+1 - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
334	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,43			0	
335		Mur (partie haute)			0,67			0	

336	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,4			0	
337		Mur (partie haute)			0,46			0	
338	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
339		Mur (partie haute)			0,46			0	
340	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
341		Mur (partie haute)			0,23			0	
342		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,26			0	
343		Plafond (mesure 2)			0,27			0	
344	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,37			0	
345		Plinthes (mesure 2)			0,64			0	
346	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,38			0	
347		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
348	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,21			0	
349		Plinthes (mesure 2)			0,16			0	
350	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,04			0	
351		Plinthes (mesure 2)			0,5			0	
352		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,51			0	
353		Porte (huisserie)			0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+1 - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
354	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,32			0	
355		Mur (partie haute)			0,03			0	
356	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,45			0	
357		Mur (partie haute)			0,66			0	
358	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,19			0	
359		Mur (partie haute)			0,03			0	
360	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
361		Mur (partie haute)			0,04			0	
362		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,6			0	
363		Plafond (mesure 2)			0,32			0	
364	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,55			0	
365		Plinthes (mesure 2)			0,7			0	
366	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,56			0	
367		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
368	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,63			0	
369		Plinthes (mesure 2)			0,51			0	
370	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
371		Plinthes (mesure 2)			0,18			0	
372		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,07			0	
373		Porte (huisserie)			0,31			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+1 - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
374	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,36			0	
375		Mur (partie haute)			0,5			0	
376	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,28			0	
377		Mur (partie haute)			0,65			0	
378	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,61			0	
379		Mur (partie haute)			0,6			0	
380	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
381		Mur (partie haute)			0,61			0	
382		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,44			0	
383		Plafond (mesure 2)			0,53			0	
384	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,15			0	
385		Plinthes (mesure 2)			0,53			0	
386	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,34			0	
387		Plinthes (mesure 2)			0,09			0	
388	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,67			0	
389		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
390	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,2			0	
391		Plinthes (mesure 2)			0,56			0	
392		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,62			0	
393		Porte (huisserie)			0,65			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+2 - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
394	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
395		Mur (partie haute)			0,7			0	
396	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,26			0	
397		Mur (partie haute)			0,37			0	
398	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,12			0	
399		Mur (partie haute)			0,27			0	
400	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,47			0	
401		Mur (partie haute)			0,23			0	
402		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,49			0	
403		Plafond (mesure 2)			0,07			0	
404	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,62			0	
405		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	

406	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,6			0	
407		Plinthes (mesure 2)			0,06			0	
408	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,3			0	
409		Plinthes (mesure 2)			0,52			0	
410	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,38			0	
411		Plinthes (mesure 2)			0,68			0	
412		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,63			0	
413		Porte (huisserie)			0,07			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+2 - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
414	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,37			0	
415		Mur (partie haute)			0,34			0	
416	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,15			0	
417		Mur (partie haute)			0,19			0	
418	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,7			0	
419		Mur (partie haute)			0,07			0	
420	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,14			0	
421		Mur (partie haute)			0,06			0	
422		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,68			0	
423		Plafond (mesure 2)			0,42			0	
424	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
425		Plinthes (mesure 2)			0,17			0	
426	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,26			0	
427		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
428	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,18			0	
429		Plinthes (mesure 2)			0,13			0	
430	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,42			0	
431		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
432		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,26			0	
433		Porte (huisserie)			0,53			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+2 - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
434	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,48			0	
435		Mur (partie haute)			0,68			0	
436	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
437		Mur (partie haute)			0,23			0	
438	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07			0	
439		Mur (partie haute)			0,59			0	
440	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07			0	
441		Mur (partie haute)			0,62			0	
442		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,16			0	
443		Plafond (mesure 2)			0,56			0	
444	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,6			0	
445		Plinthes (mesure 2)			0,11			0	
446	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,08			0	
447		Plinthes (mesure 2)			0,62			0	
448	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
449		Plinthes (mesure 2)			0,56			0	
450	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,63			0	
451		Plinthes (mesure 2)			0,35			0	
452		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,37			0	
453		Porte (huisserie)			0,33			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+2 - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
454	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,68			0	
455		Mur (partie haute)			0,55			0	
456	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,7			0	
457		Mur (partie haute)			0,16			0	
458	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,25			0	
459		Mur (partie haute)			0,48			0	
460	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
461		Mur (partie haute)			0,6			0	
462		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,37			0	
463		Plafond (mesure 2)			0,7			0	
464	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,17			0	
465		Plinthes (mesure 2)			0,35			0	
466	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,24			0	
467		Plinthes (mesure 2)			0,23			0	
468	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,41			0	
469		Plinthes (mesure 2)			0,21			0	
470	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,08			0	
471		Plinthes (mesure 2)			0,16			0	
472		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6			0	
473		Porte (huisserie)			0,28			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+3 - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
474	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,17			0	
475		Mur (partie haute)			0,42			0	
476	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,32			0	
477		Mur (partie haute)			0,67			0	
478	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
479		Mur (partie haute)			0,56			0	
480	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,33			0	
481		Mur (partie haute)			0,33			0	
482		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,18			0	
483		Plafond (mesure 2)			0,26			0	
484	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,45			0	
485		Plinthes (mesure 2)			0,56			0	
486	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,53			0	
487		Plinthes (mesure 2)			0,67			0	
488	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
489		Plinthes (mesure 2)			0,57			0	
490	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
491		Plinthes (mesure 2)			0,66			0	
492		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,58			0	
493		Porte (huisserie)			0,45			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+3 - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
494	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0			0	
495		Mur (partie haute)			0,21			0	
496	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,7			0	
497		Mur (partie haute)			0,03			0	
498	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,17			0	
499		Mur (partie haute)			0,29			0	
500	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
501		Mur (partie haute)			0,14			0	
502		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,1			0	
503		Plafond (mesure 2)			0,58			0	
504	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,41			0	
505		Plinthes (mesure 2)			0,46			0	
506	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,18			0	
507		Plinthes (mesure 2)			0,07			0	
508	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,02			0	
509		Plinthes (mesure 2)			0,65			0	
510	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,32			0	
511		Plinthes (mesure 2)			0,56			0	
512		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,3			0	
513		Porte (huisserie)			0,36			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+3 - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
514	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,49			0	
515		Mur (partie haute)			0,16			0	
516	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,38			0	
517		Mur (partie haute)			0,37			0	
518	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,14			0	
519		Mur (partie haute)			0,64			0	
520	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,32			0	
521		Mur (partie haute)			0,41			0	
522		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,51			0	
523		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
524	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,22			0	
525		Plinthes (mesure 2)			0,67			0	
526	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
527		Plinthes (mesure 2)			0,07			0	
528	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,08			0	
529		Plinthes (mesure 2)			0,44			0	
530	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,42			0	
531		Plinthes (mesure 2)			0,13			0	
532		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,7			0	
533		Porte (huisserie)			0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment E R+3 - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
534	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,51			0	
535		Mur (partie haute)			0,62			0	
536	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,44			0	
537		Mur (partie haute)			0,08			0	
538	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,53			0	
539		Mur (partie haute)			0,3			0	
540	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05			0	
541		Mur (partie haute)			0,34			0	

542		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,5			0	
543		Plafond (mesure 2)			0,37			0	
544	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,26			0	
545		Plinthes (mesure 2)			0,43			0	
546	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,17			0	
547		Plinthes (mesure 2)			0,39			0	
548	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,47			0	
549		Plinthes (mesure 2)			0,26			0	
550	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,51			0	
551		Plinthes (mesure 2)			0,14			0	
552		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,43			0	
553		Porte (huisserie)			0,61			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment F RDC - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
554	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,51			0	
555		Mur (partie haute)			0,56			0	
556	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
557		Mur (partie haute)			0,68			0	
558	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,5			0	
559		Mur (partie haute)			0,42			0	
560	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,56			0	
561		Mur (partie haute)			0,29			0	
562		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02			0	
563		Plafond (mesure 2)			0,28			0	
564	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,12			0	
565		Plinthes (mesure 2)			0,47			0	
566	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,35			0	
567		Plinthes (mesure 2)			0,48			0	
568	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,28			0	
569		Plinthes (mesure 2)			0,46			0	
570	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,53			0	
571		Plinthes (mesure 2)			0,09			0	
572		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,35			0	
573		Porte (huisserie)			0,46			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment F RDC - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
574	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,53			0	
575		Mur (partie haute)			0,28			0	
576	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,19			0	
577		Mur (partie haute)			0,02			0	
578	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,5			0	
579		Mur (partie haute)			0,53			0	
580	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,14			0	
581		Mur (partie haute)			0,03			0	
582		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,6			0	
583		Plafond (mesure 2)			0,62			0	
584	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,33			0	
585		Plinthes (mesure 2)			0,36			0	
586	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,3			0	
587		Plinthes (mesure 2)			0,42			0	
588	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,28			0	
589		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
590	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,23			0	
591		Plinthes (mesure 2)			0,2			0	
592		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,57			0	
593		Porte (huisserie)			0,61			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment F RDC - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
594	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,31			0	
595		Mur (partie haute)			0,66			0	
596	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08			0	
597		Mur (partie haute)			0,3			0	
598	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,38			0	
599		Mur (partie haute)			0,68			0	
600	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
601		Mur (partie haute)			0,56			0	
602		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,33			0	
603		Plafond (mesure 2)			0			0	
604	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
605		Plinthes (mesure 2)			0,09			0	
606	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,3			0	
607		Plinthes (mesure 2)			0,11			0	
608	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,23			0	
609		Plinthes (mesure 2)			0,03			0	
610	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,2			0	
611		Plinthes (mesure 2)			0,58			0	

612		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,39			0	
613		Porte (huisserie)			0,14			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment G RDC - Circulation

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
614	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,23			0	
615		Mur (partie haute)			0,57			0	
616	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,41			0	
617		Mur (partie haute)			0,35			0	
618	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,19			0	
619		Mur (partie haute)			0,2			0	
620	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07			0	
621		Mur (partie haute)			0,34			0	
622		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,31			0	
623		Plafond (mesure 2)			0,42			0	
624	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,18			0	
625		Plinthes (mesure 2)			0,32			0	
626	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,58			0	
627		Plinthes (mesure 2)			0,35			0	
628	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,54			0	
629		Plinthes (mesure 2)			0,31			0	
630	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,38			0	
631		Plinthes (mesure 2)			0,25			0	
632		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,58			0	
633		Porte (huisserie)			0,23			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment G RDC - Local archives G048

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
634	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,43			0	
635		Mur (partie haute)			0,46			0	
636	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,21			0	
637		Mur (partie haute)			0,52			0	
638	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
639		Mur (partie haute)			0,61			0	
640	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,18			0	
641		Mur (partie haute)			0,67			0	
642		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,15			0	
643		Plafond (mesure 2)			0,19			0	
644	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,41			0	
645		Plinthes (mesure 2)			0,29			0	
646	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,18			0	
647		Plinthes (mesure 2)			0,1			0	
648	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
649		Plinthes (mesure 2)			0,49			0	
650	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,11			0	
651		Plinthes (mesure 2)			0,36			0	
652		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,44			0	
653		Porte (huisserie)			0,09			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment G RDC - Local TGBT

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
654	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,42			0	
655		Mur (partie haute)			0,4			0	
656	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,15			0	
657		Mur (partie haute)			0,65			0	
658	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08			0	
659		Mur (partie haute)			0,68			0	
660	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,34			0	
661		Mur (partie haute)			0,02			0	
662		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,67			0	
663		Plafond (mesure 2)			0,42			0	
664	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,12			0	
665		Plinthes (mesure 2)			0,14			0	
666	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,5			0	
667		Plinthes (mesure 2)			0,35			0	
668	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,12			0	
669		Plinthes (mesure 2)			0,52			0	
670	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,69			0	
671		Plinthes (mesure 2)			0,19			0	
672		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,31			0	
673		Porte (huisserie)			0,15			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment H RDC - Circulation 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
674	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,51			0	
675		Mur (partie haute)			0,47			0	
676	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,38			0	

677	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,33			0	
678		Mur (partie basse)			0,53			0	
679		Mur (partie haute)			0,11			0	
680	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,47			0	
681		Mur (partie haute)			0,34			0	
682		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,12			0	
683		Plafond (mesure 2)			0,29			0	
684	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,38			0	
685		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
686	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,42			0	
687		Plinthes (mesure 2)			0,02			0	
688	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,63			0	
689		Plinthes (mesure 2)			0,25			0	
690	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,29			0	
691		Plinthes (mesure 2)			0,66			0	
692		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,23			0	
693		Porte (huisserie)			0,22			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment H RDC - Circulation 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
694	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,46			0	
695		Mur (partie haute)			0,35			0	
696	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,42			0	
697		Mur (partie haute)			0,34			0	
698	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08			0	
699		Mur (partie haute)			0,51			0	
700	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,64			0	
701		Mur (partie haute)			0			0	
702		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09			0	
703		Plafond (mesure 2)			0,62			0	
704	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,1			0	
705		Plinthes (mesure 2)			0,04			0	
706	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,52			0	
707		Plinthes (mesure 2)			0,52			0	
708	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,09			0	
709		Plinthes (mesure 2)			0,36			0	
710	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,55			0	
711		Plinthes (mesure 2)			0,65			0	
712		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,49			0	
713		Porte (huisserie)			0,63			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment H RDC - Local TGBT

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
714	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,3			0	
715		Mur (partie haute)			0,13			0	
716	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,35			0	
717		Mur (partie haute)			0,02			0	
718	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07			0	
719		Mur (partie haute)			0,47			0	
720	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,13			0	
721		Mur (partie haute)			0,15			0	
722		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,26			0	
723		Plafond (mesure 2)			0,29			0	
724	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,62			0	
725		Plinthes (mesure 2)			0,04			0	
726	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,21			0	
727		Plinthes (mesure 2)			0,11			0	
728	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,45			0	
729		Plinthes (mesure 2)			0,6			0	
730	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,16			0	
731		Plinthes (mesure 2)			0,21			0	
732		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,44			0	
733		Porte (huisserie)			0,33			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment H RDC - Sanitaires 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
734	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,62			0	
735		Mur (partie haute)			0,33			0	
736	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,53			0	
737		Mur (partie haute)			0,32			0	
738	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,6			0	
739		Mur (partie haute)			0,23			0	
740	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,26			0	
741		Mur (partie haute)			0,44			0	
742		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,34			0	
743		Plafond (mesure 2)			0,32			0	
744	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,23			0	
745		Plinthes (mesure 2)			0,04			0	
746	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,61			0	

747		Plinthes (mesure 2)			0,7			0	
748	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,65			0	
749		Plinthes (mesure 2)			0,34			0	
750	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,59			0	
751		Plinthes (mesure 2)			0,34			0	
752		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,25			0	
753		Porte (huisserie)			0,25			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment H RDC - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
754	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,16			0	
755		Mur (partie haute)			0,29			0	
756	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,39			0	
757		Mur (partie haute)			0,39			0	
758	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,2			0	
759		Mur (partie haute)			0,46			0	
760	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,28			0	
761		Mur (partie haute)			0,39			0	
762		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,11			0	
763		Plafond (mesure 2)			0,07			0	
764	A	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,2			0	
765		Plinthes (mesure 2)			0,66			0	
766	B	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,56			0	
767		Plinthes (mesure 2)			0,14			0	
768	C	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,25			0	
769		Plinthes (mesure 2)			0,11			0	
770	D	Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
771		Plinthes (mesure 2)			0,18			0	
772		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
773		Porte (huisserie)			0,23			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant


Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
SOCOTEC Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacifique 92977 PARIS LA
DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **CACHAN**, le **06/06/2023**Par : **HAMMOUMA ABDELHAK**


BAT C RDC

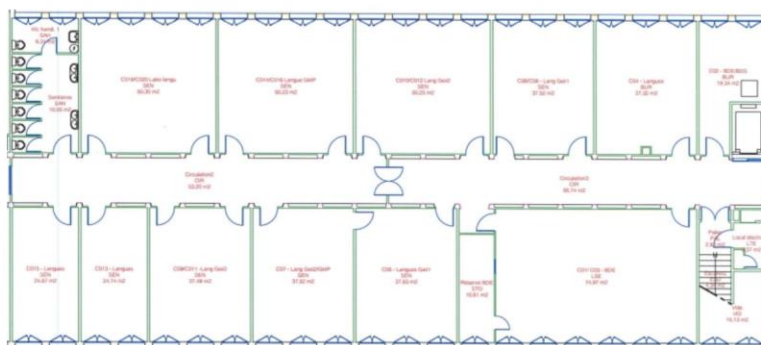
[illegible]

[illegible][illegible]


First Floor Plan Details:

- Room 101: 101-101 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 102: 102-102 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 103: 103-103 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 104: 104-104 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 105: 105-105 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 106: 106-106 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 107: 107-107 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 108: 108-108 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 109: 109-109 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 110: 110-110 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 111: 111-111 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 112: 112-112 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 113: 113-113 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 114: 114-114 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 115: 115-115 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 116: 116-116 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 117: 117-117 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 118: 118-118 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 119: 119-119 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 120: 120-120 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 121: 121-121 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 122: 122-122 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 123: 123-123 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 124: 124-124 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 125: 125-125 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 126: 126-126 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 127: 127-127 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 128: 128-128 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 129: 129-129 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 130: 130-130 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 131: 131-131 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 132: 132-132 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 133: 133-133 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 134: 134-134 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 135: 135-135 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 136: 136-136 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 137: 137-137 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 138: 138-138 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 139: 139-139 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 140: 140-140 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 141: 141-141 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 142: 142-142 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 143: 143-143 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 144: 144-144 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 145: 145-145 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 146: 146-146 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 147: 147-147 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 148: 148-148 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 149: 149-149 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 150: 150-150 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 151: 151-151 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 152: 152-152 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 153: 153-153 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 154: 154-154 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 155: 155-155 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 156: 156-156 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 157: 157-157 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 158: 158-158 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 159: 159-159 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 160: 160-160 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 161: 161-161 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 162: 162-162 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 163: 163-163 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 164: 164-164 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 165: 165-165 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 166: 166-166 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 167: 167-167 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 168: 168-168 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 169: 169-169 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 170: 170-170 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 171: 171-171 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 172: 172-172 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 173: 173-173 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 174: 174-174 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 175: 175-175 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 176: 176-176 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 177: 177-177 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 178: 178-178 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 179: 179-179 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 180: 180-180 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 181: 181-181 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 182: 182-182 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 183: 183-183 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 184: 184-184 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 185: 185-185 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 186: 186-186 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 187: 187-187 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 188: 188-188 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 189: 189-189 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 190: 190-190 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 191: 191-191 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 192: 192-192 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 193: 193-193 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 194: 194-194 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 195: 195-195 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 196: 196-196 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 197: 197-197 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 198: 198-198 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 199: 199-199 Hall (11.30 sq. ft.)
- Room 200: 200-200 Hall (11.30 sq. ft.)


BAT E R+2

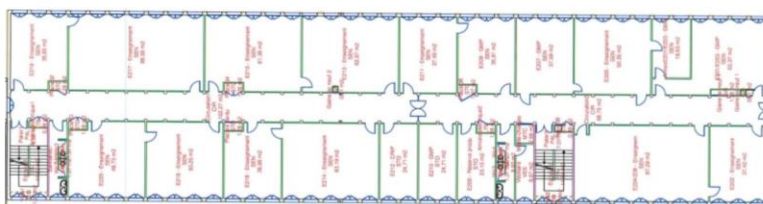


BAT E R+3

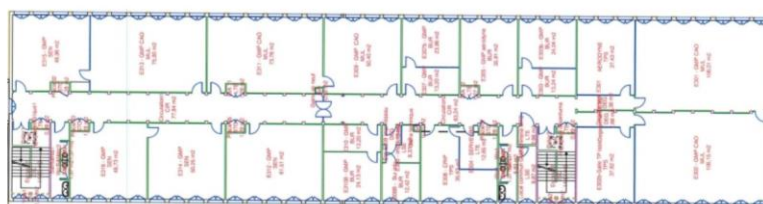

BAT F RDC

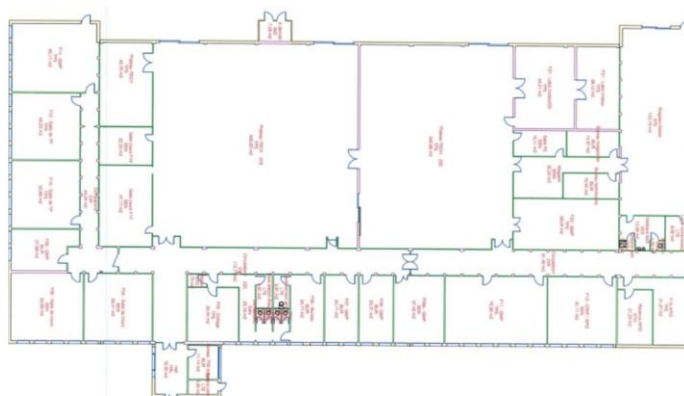

BAT G RDC

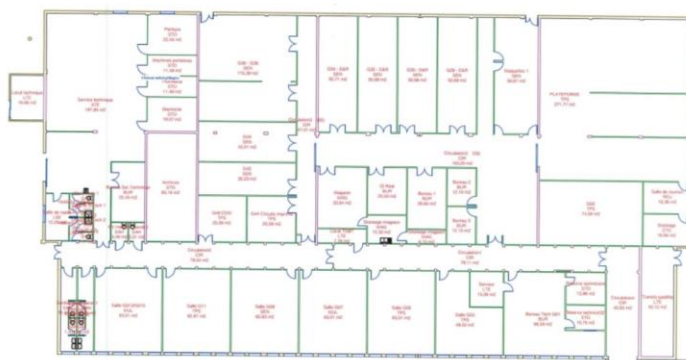

BAT H RDC



7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



CERTIFICAT
N° DTI / 2212-004

Certifié par la présente que :

ABDELHAK HAMMOUMA

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULÉ DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AM/ANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.	29/12/2022	28/12/2029
AM/ANTE - avec mention		29/12/2022	28/12/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	24/03/2023	23/03/2030

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réside dans un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92577 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 450 954 309 - www.socotec-certification-international.fr

Thomas Hemion, Directeur opérationnel