REGARDS A CREER

Sous dalles Rez de chaussée Parterre

R.P.1	1 ouvr. 1 ou 2 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 2.00 $	ht° 2.30	5 échelons plaque fonte série lourde
R.P.2	1 ouvr. 1 ou 2 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 2.00 $	ht° 3.20	7 échelons plaque fonte série légère
T.P.3	Y de raccordement ⌀ 600	avec tampon de dégorgement			fe° 2.00 $
R.V.4	1 ouvr. 1 ou 2 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 3.00 $	ht° 1.35	3 échelons plaque fonte série lourde
R.V.5	1 ouvr. 1 ou 2 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 2.75 $	ht° 2.25	5 échelons plaque fonte série légère
T.V.6	Y de raccordement ⌀ 300	avec tampon de dégorgement			fe° 2.75 $
R.V.7 à 10	0.30 x 0.30 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 1.80	ht° 35	grille métal déployé
R.V.8 à 9	relevage : 1 ouvr. 1 ou 2 inf.	épais. parois ≥ 15	fe° 1.40	ht° 0.80	grille métal déployé

pour Tous : Armatures par Treillis soudés R.S. 88 dans les parois et le fond

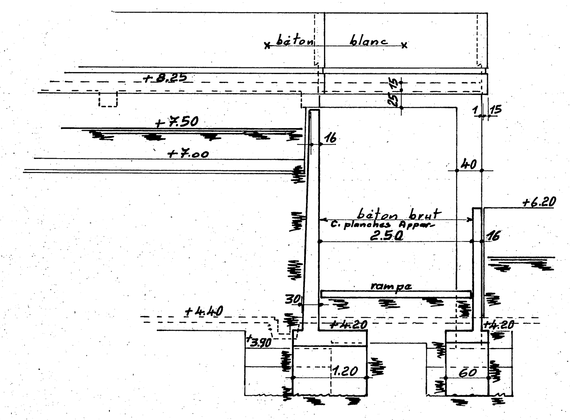

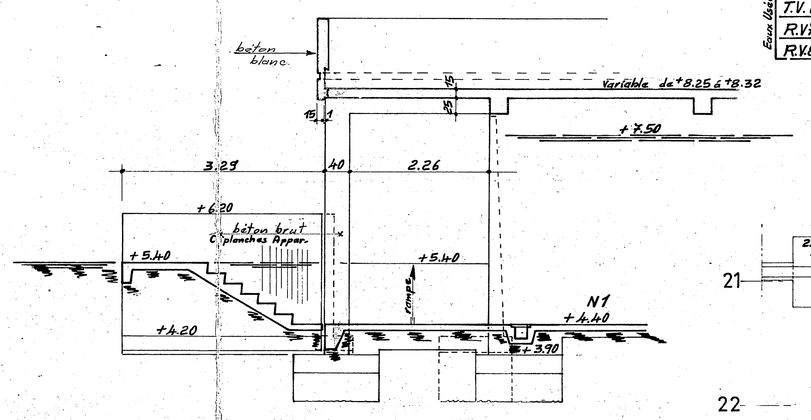

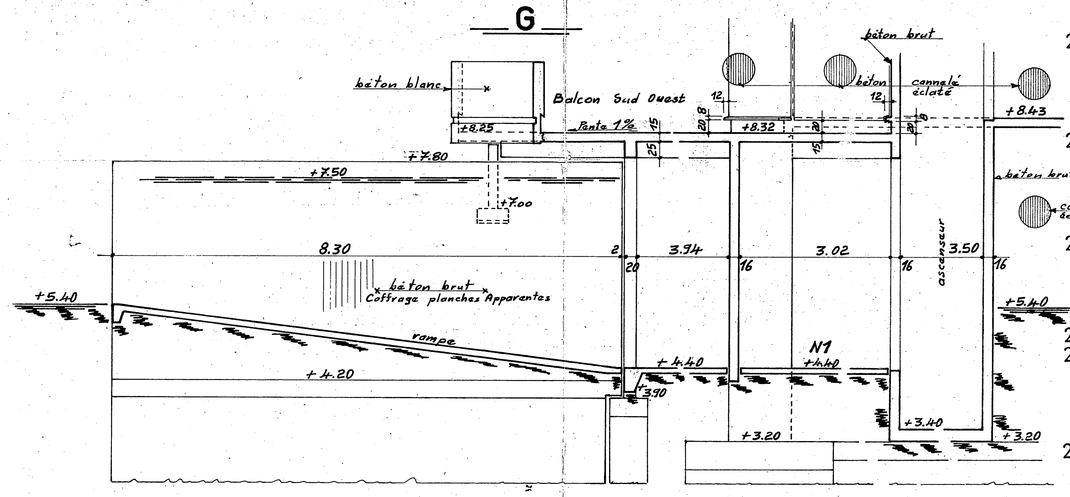

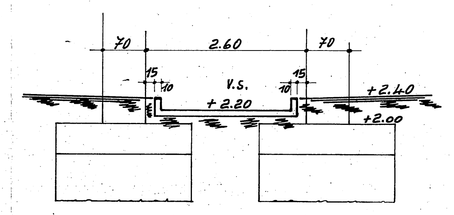

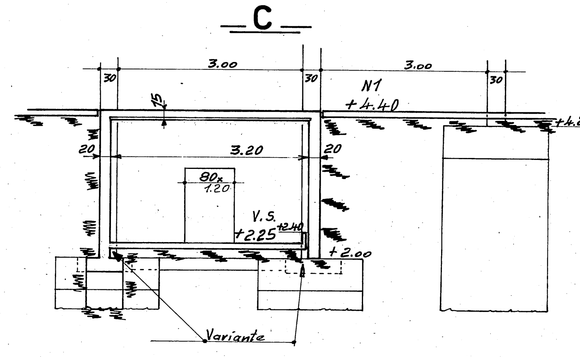

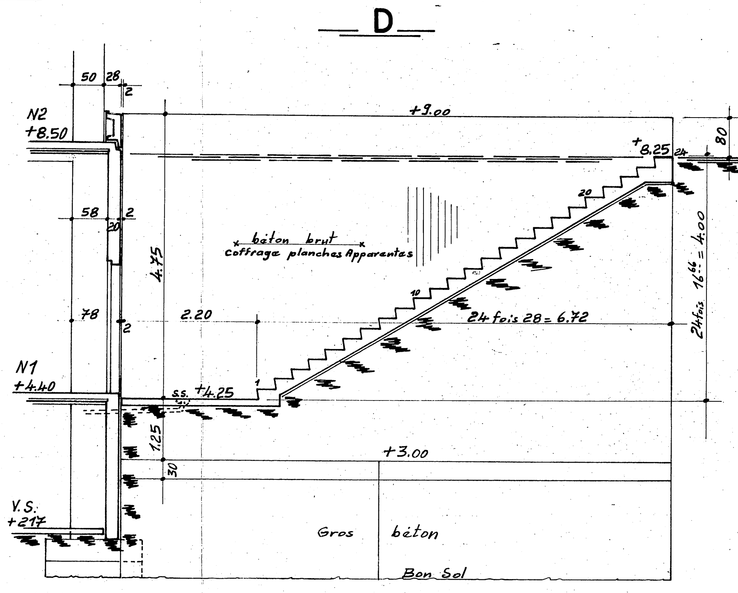

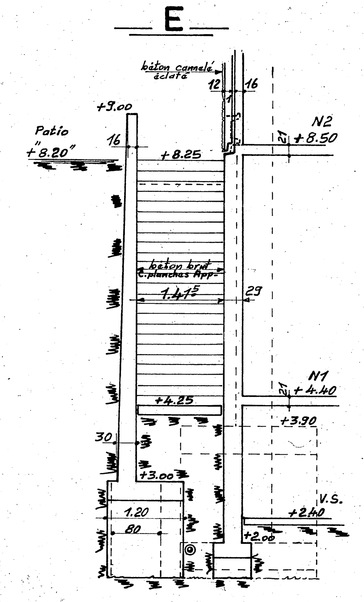

Nota : Implantation des Trames Voir plan N° 3305
Voir les Coupes du plan N° 3302
Voir les Coupes N et C du plan N° 3303
Voir Cotation du plan N° 3302
Contrainte maxi du Sol : 4 bars

SEMELLES ISOLEES

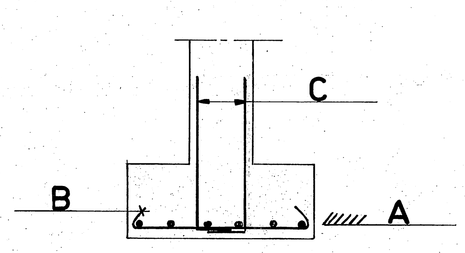

SEMELLES ISOLEES	A	B	C
S1	5T8	8T8	—
S2	5T8	8T8	—
S3	11T16	18T10	ATTENTES IDEM ARMATURES CORRESPONDANTES POTEAUX VOIR 3308
S4	12T16	16T10	
S5	11T16	22T8	
S6	14T14	24T8	
S7	14T14	20T8	
S8	14T14	18T10	
S9	14T14	18T10	
S10	16T12	18T10	
S11	16T12	18T10	
S12	14T14	20T8	
S13	17T14	25T10	
S14	12T14	24T8	
S15	12T14	24T8	
S16	15T16	24T12	L1T16+L1T14
S17	12T14	20T10	8T14
S18	14T10	15T8	10dan. S3 & S15
S19	14T10	15T8	

SEMELLES FILANTES

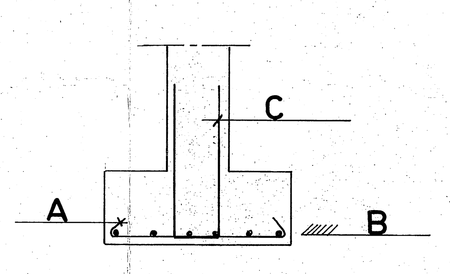

SEMELLES FILANTES	A	B	C
S20	T8 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S21	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S22	T8 e: 11	T6 e: 20	T6 e: 20
S23	T8 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S24	T8 e: 13	T6 e: 20	T6 e: 20
S25	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S26	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S27	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S28	TM e: NL	T8 e: NL	TM e: NL
S29	TM e: NL	T8 e: NL	TM e: NL
S30	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S31	T6 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S32	T8 e: 10	T6 e: 20	T6 e: 20
S33	T8 e: 13	T6 e: 20	T6 e: 20

S28_S29

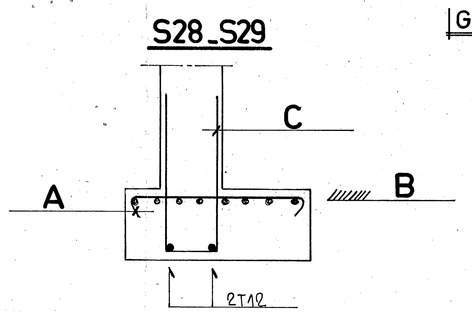

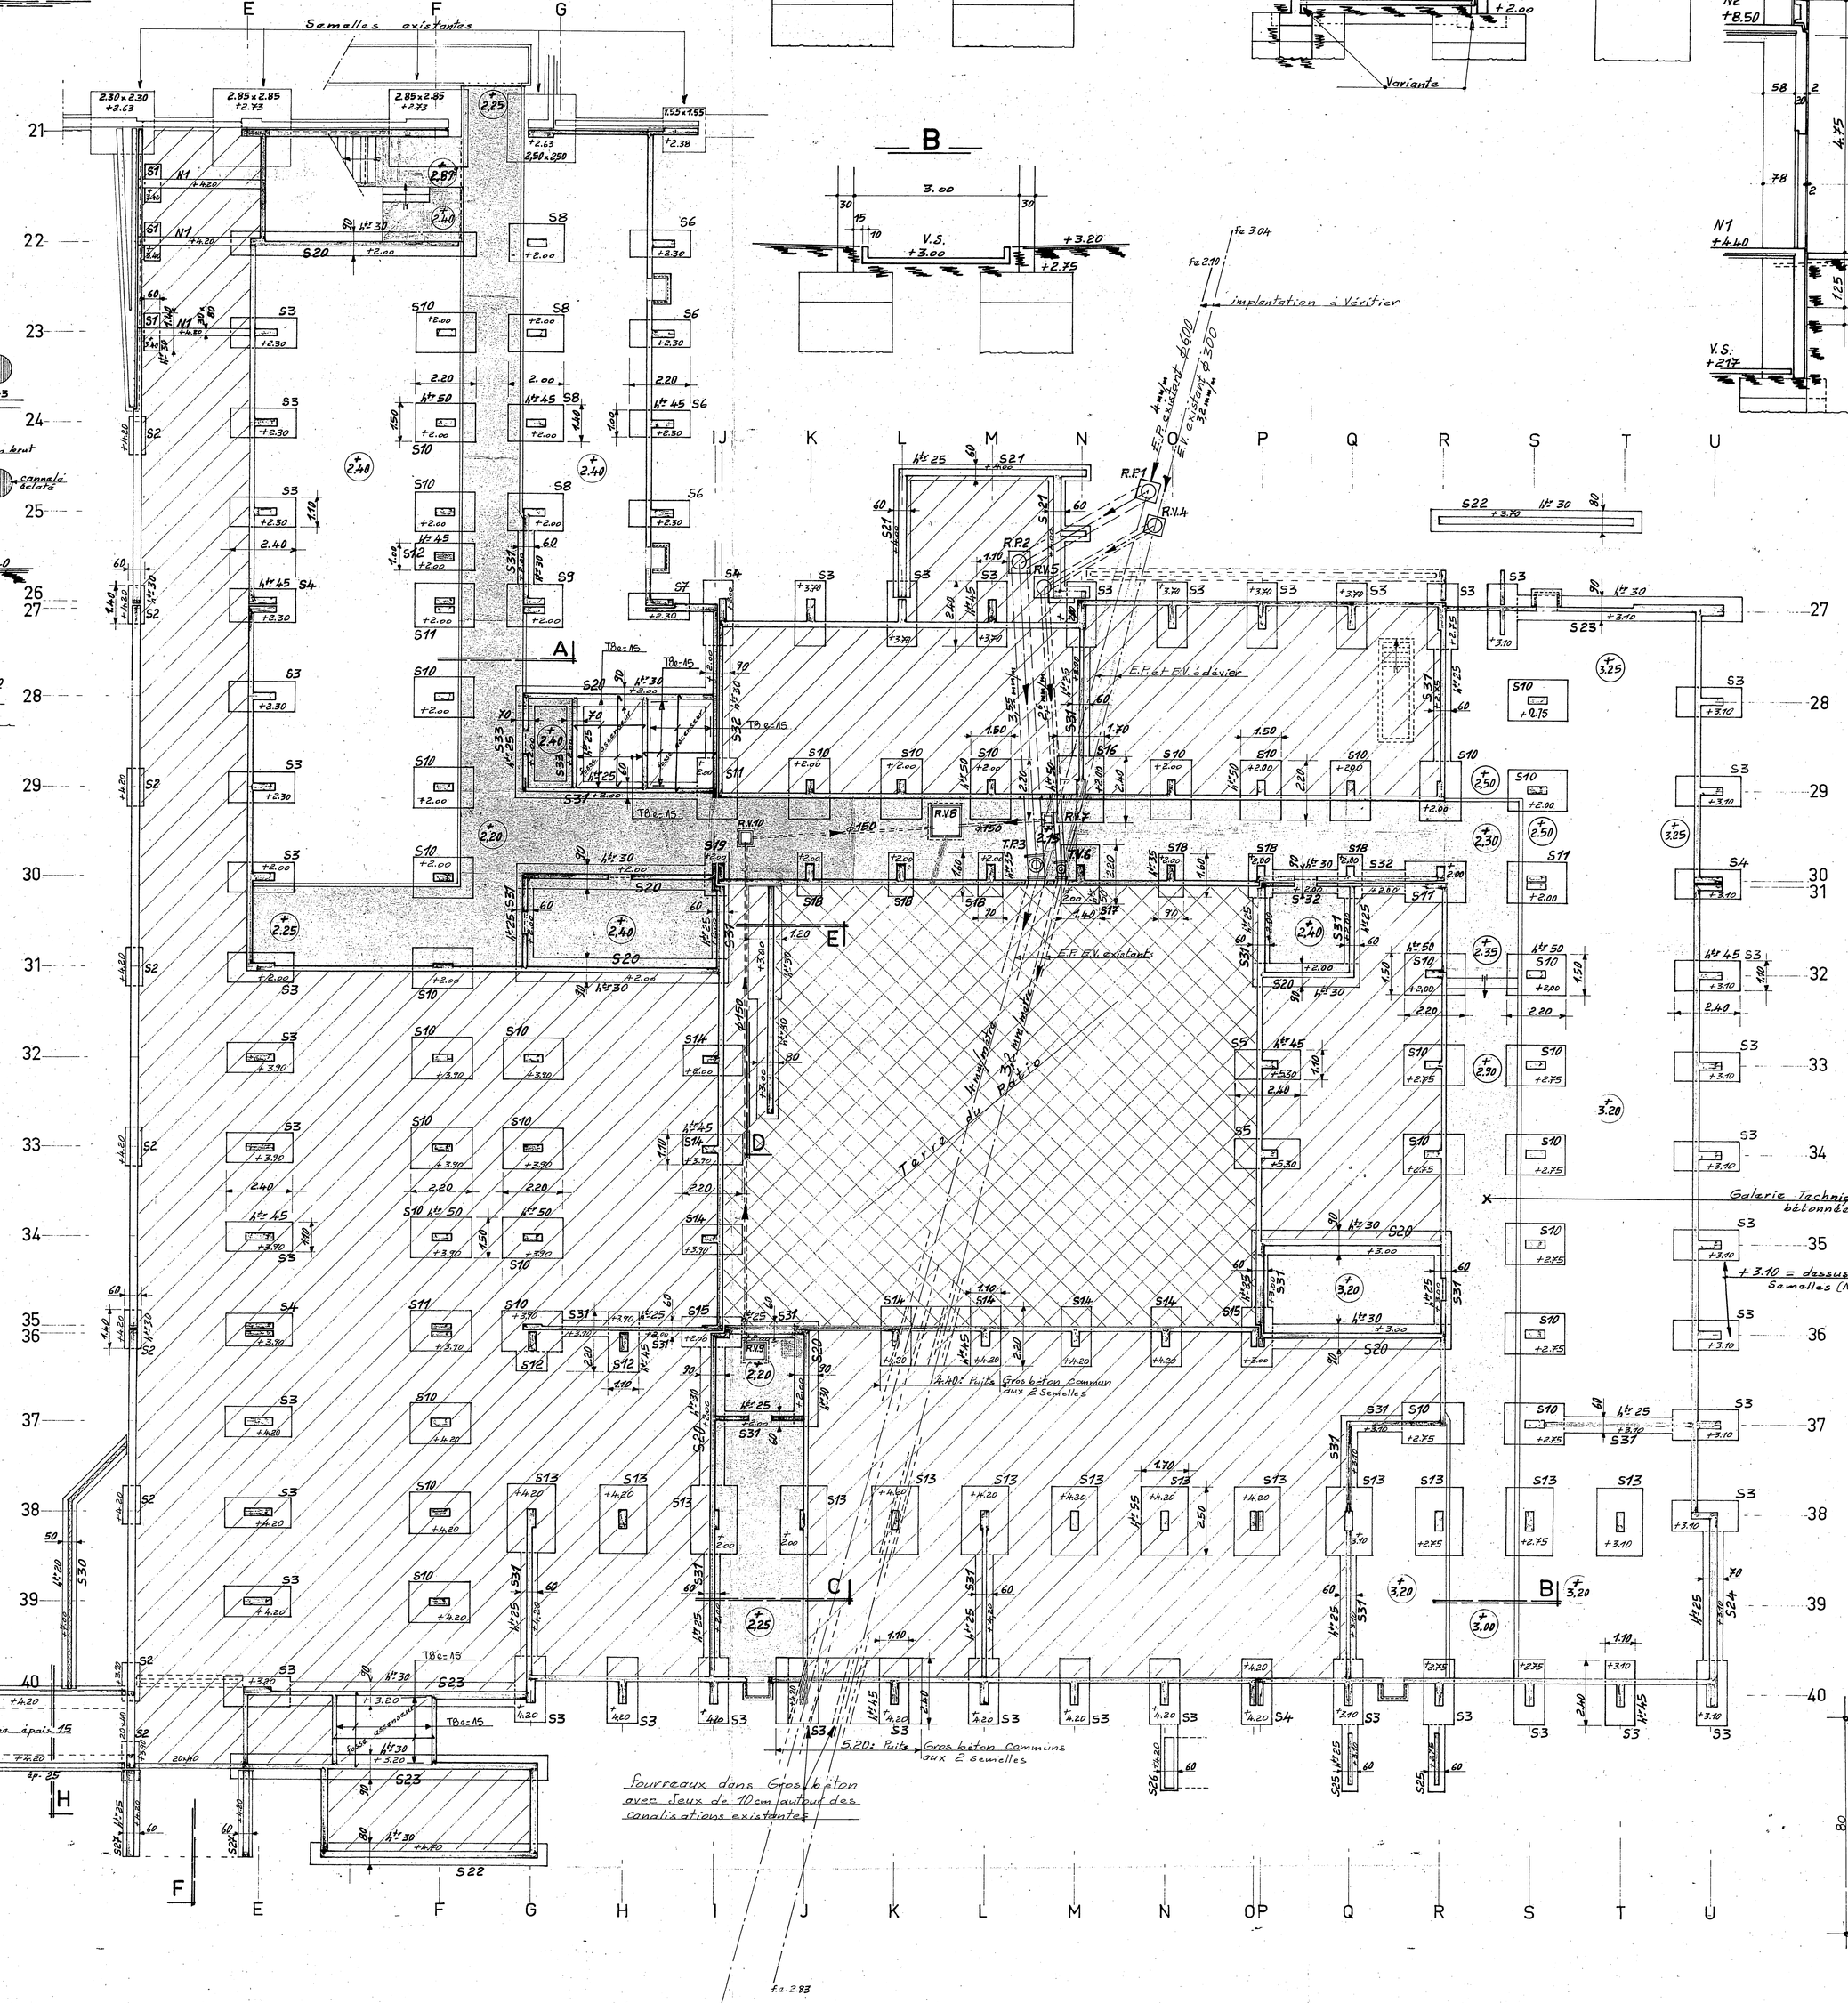
Semelles existantes
Fe 3.04
Fe 2.10
Implantation à Vérifier
R.P.1
R.V.4
R.P.2
T.P.3
R.V.5
R.V.8
R.V.7
R.V.9
R.V.10
E.P. E.V. existant
Trace du Mur Soutenement du Patio
Gros béton Cannelé sous 2 Semelles
Fourreaux dans Gros béton avec Sous de 10 cm autour des Canalisations existantes
Gros béton Cannelé sous 2 Semelles
Dalle rampe épais 15
Ep. 30 S23
Ep. 25 S28
Ep. 20 S22
Ep. 25 S23
Ep. 20 S23
Ep. 30 S23
Ep. 25 S23
Ep. 20 S23