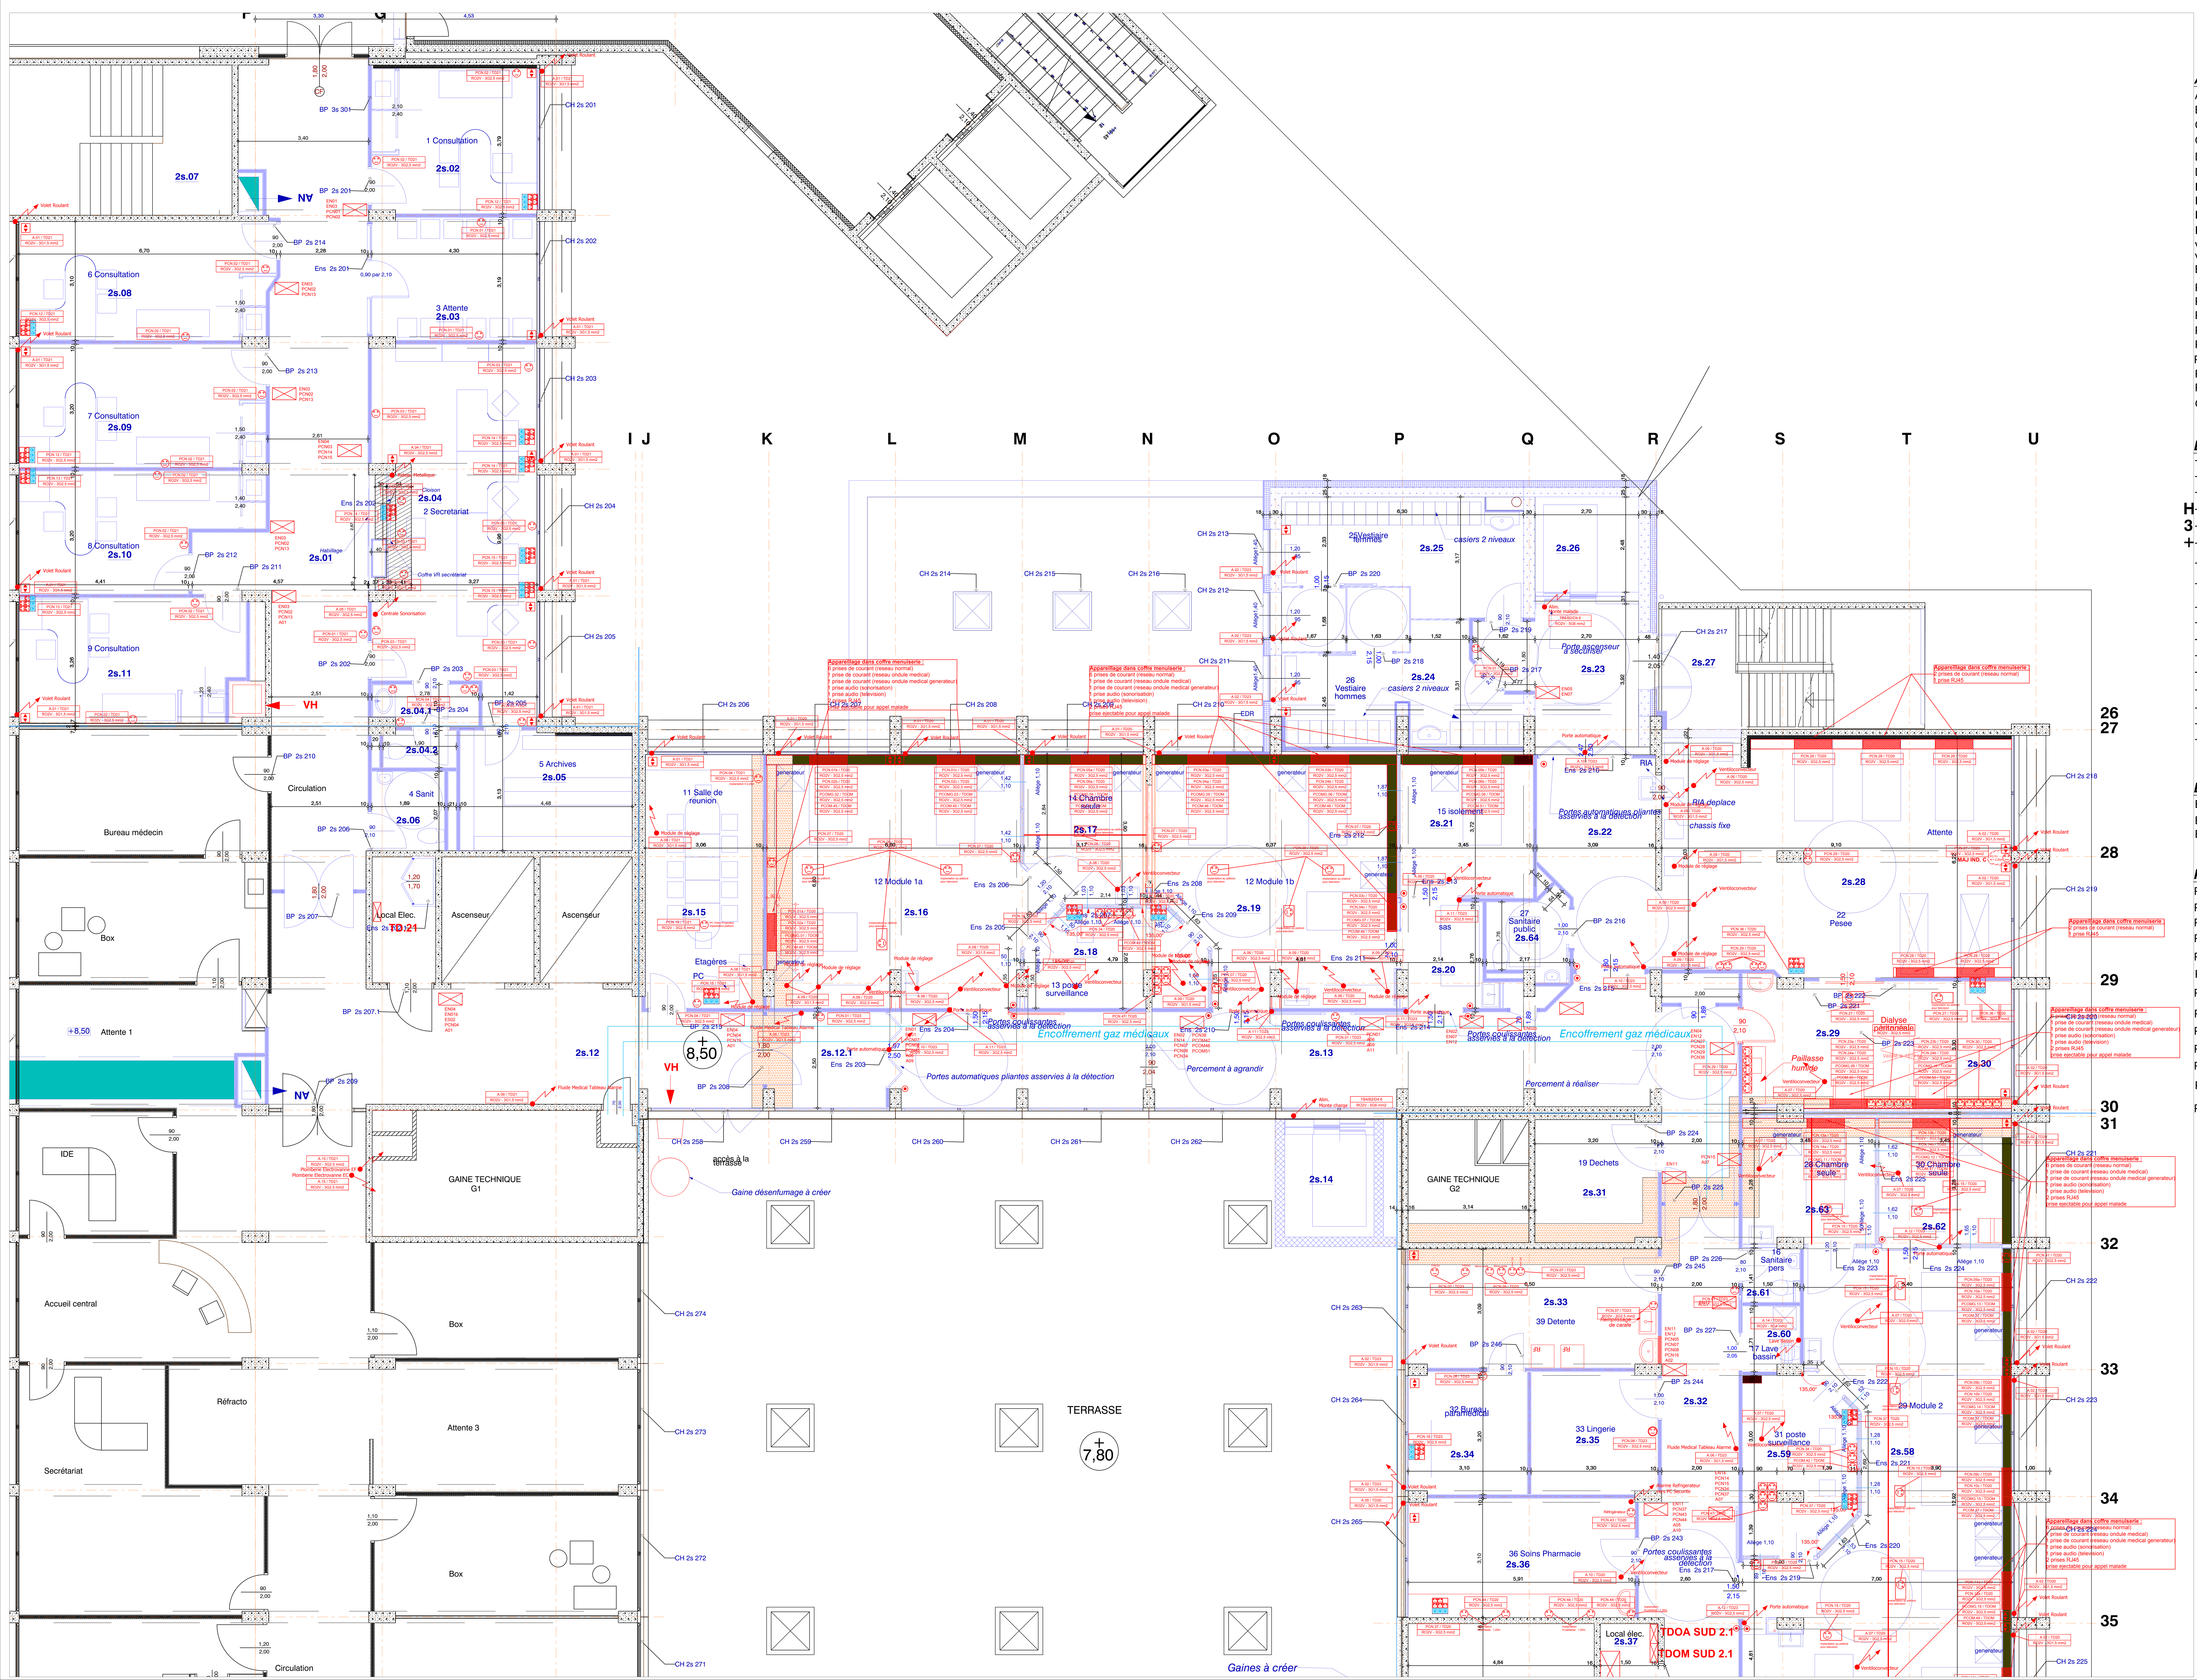

Appareillage Electrique

- Alimentation Electrique
- Bouton poussoir
- Commande affleurant ouverture porte auto
- Commande volet roulant
- Détecteur de présence 180°
- Détecteur de présence 360°
- Interrupteur SA
- Interrupteur SA à voyant
- Interrupteur SA plexo 55
- Interrupeur variateur
- Va et vient
- Va et vient plexo 55
- Bouton Poussoir anti-microbien
- Prise 2P+T 10/16A
- Prise 2P+T 10/16A plexo 55
- Prise 2P+T 10/16A anti-microbien
- Prise 2P+T 10/16A ondulé médical
- Prise 2P+T 10/16A ondulé administratif
- Prise 2P+T 10/16A étanche ondulé administratif
- Prise 3P+N+T 400V
- Prise TV/FM
- Gaine tête de lit

Lustreries

- Type 1 - Plafonnier 3x14W
- Type 1A - Plafonnier 4x14W
- Type 2 - Hublot décoratif 1x15W
- Type 3 - Spot encastre 1x26w
- Type 4 - Hublot technique en applique 1x15w
- Type 5 - Plafonnier etanche 2x58w
- Type 5A - Plafonnier etanche 2x36w
- Type 5B - Plafonnier etanche 2x49w
- Type 6 - Réglette lavabo 1x18w
- Type 6A - Réglette paillasse 1x24w
- Type 7 - Applique leche mur 2x18w
- Type 8 - Encastré 1x10W
- Type 9 - Applique tête de lit 2x39W + 1x39W
- Type 10 - Plafonnier salle blanche LED 40W
- Type 11 - Plafonnier salle blanche LED 55W
- Type 12 - Plafonnier 2x36W
- Type 13 - Encastré indirect 2x40W

Eclairage de sécurité

- Bloc d'éclairage sécurité 45lm
- Bloc portatif
- Bloc d'ambiance sécurité 360lm

Postes de travail

- Poste travail 2 PCN 2P+T - 1 RJ45
- Poste travail 2 PCN 2P+T - 2 PCOM
- Poste travail 4 PCN 2P+T - 1 PCOM - 2 RJ45
- Poste travail 4 PCN 2P+T - 1 PCOM - 3 RJ45
- Poste travail 4 PCN 2P+T - 3 PCOM - 3 RJ45
- Poste travail 5 PCN 2P+T
- Poste travail 5 PCN 2P+T - 1 PCOM - 4 RJ45
- Poste travail 5 PCN 2P+T - 3 RJ45
- Poste travail 5 PCN 2P+T - 5 RJ45
- Poste travail 6 PCN 2P+T
- Poste travail 6 PCN 2P+T - 1 PCOM - 2 RJ45
- Poste travail 6 PCN 2P+T - 2 PCOM - 5 RJ45
- Poste travail 15 PCN 2P+T

MAITRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE	OPC
GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE - RE - AUNIS Rue du Docteur Schweitzer 17019 LA ROCHELLE Tel:05-46-45-51-33 Fax:05-46-45-50-00 mail: marie-noelle.rivano@ch-larochelle.fr	Cabinet Douguet 22 rue Henri Desgranges 17000 LA ROCHELLE Tel:05-46-43-92-22 Fax:05-46-43-92-30 alain.douguet@wanadoo.fr	Cabinet Douguet 22 rue Henri Desgranges 17000 LA ROCHELLE Tel:05-46-43-92-22 Fax:05-46-43-92-30 alain.douguet@wanadoo.fr
BUREAU D'ETUDE FLUIDE	BUREAU D'ETUDE STRUCTURE	BUREAU DE CONTROLE
ALLIANCE 2i 1 Ter, Rue des Ecoles BP 27 17182 PERIGNY Cédex Tel:05-46-31-13-13 Fax:05-46-31-13-14 th2i@alliance2i.com	BAG 5 rue Franck Lapeyre 17000 LA ROCHELLE Tel:05-46-30-54-14 Fax:05-46-41-62-23 info@bag17.com	Bureau VERITAS 3 rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE Tel : 05 46 50 66 66 - Fax : 05 46 44 83 92

CH La Rochelle - Opération N°3
Aménagement de l'aile Sud

****

LOT N°8 - Electricité C.Forts-C.Faibles-SSI

INDICE	DATE	DESSINE	VERIFIE	NATURE DE LA MODIFICATION
E	25/03/2016	T.P.	BFE	DOE
D	25/03/2016	T.P.	BFE	Mise à jour fond de plan
C	27/03/2015	MGA	BFE	Mise à jour des circuits Prises de courants
B	16/03/2015	MGA	BFE	Mise à jour avant réalisation
A	01/10/2014	MGA	BFE	Première édition

AFF. N°: 34195 — N° PLAN : 421-1

STATUT: DOE — ECHELLE: 1/50° — ind E

NIVEAU 2 : RDC

PLAN COURANTS FORTS PC/FM

OPERATION	PHASE	LOT	EMETTEUR	NIVEAU	NUMERO	IND
OP3	EXE	8	INEO	N2	421-1	E

COFELY INEO GDF SUEZ

COFELY INEO ATLANTIQUE
Rue Louis Pasteur
17185 PERIGNY CEDEX
Téléphone : 05 46 52 24 91 Fax. 05 46 52 07 96

FICHIER : OP3-EXE-8-INEO-N2-J