


Selection VRV								
Local		Temperature interieur °C	Unité Interieur	Nbr	Puissance Froid Unitaire Total W	Unité Extérieure	Nbr	Remarques
Etage	Nom							
RDI	Salle IT	18 < T < 25	UI-RDJ-01	1	75	UE-RDR-01	1	Normal
			UI-RDJ-02	1	75	UE-RDR-02	1	Secours
RDR	Local Onduleur	20 < T < 30	UI-RDR-01	1	10	UE-RDR-01	1	Normal
			UI-RDR-02	1	10	UE-RDR-02	1	Secours
	Local Video	18 < T < 25	UI-RDR-03	1	5	UE-RDR-01	1	Normal
			UI-RDR-04	1	5	UE-RDR-02	1	Secours

Selection Extracteur					
Local		Extracteur	Nbr	Débit	Pression
Etage	Nom			m³/h	Pa
RDI	Salle IT	EXT-RDJ-01	1	125	100
RDR	Local TGBT	EXT-RDR-01	1	400	100
	Local Onduleur	EXT-RDR-02	1	125	100

REZ DE JARDIN

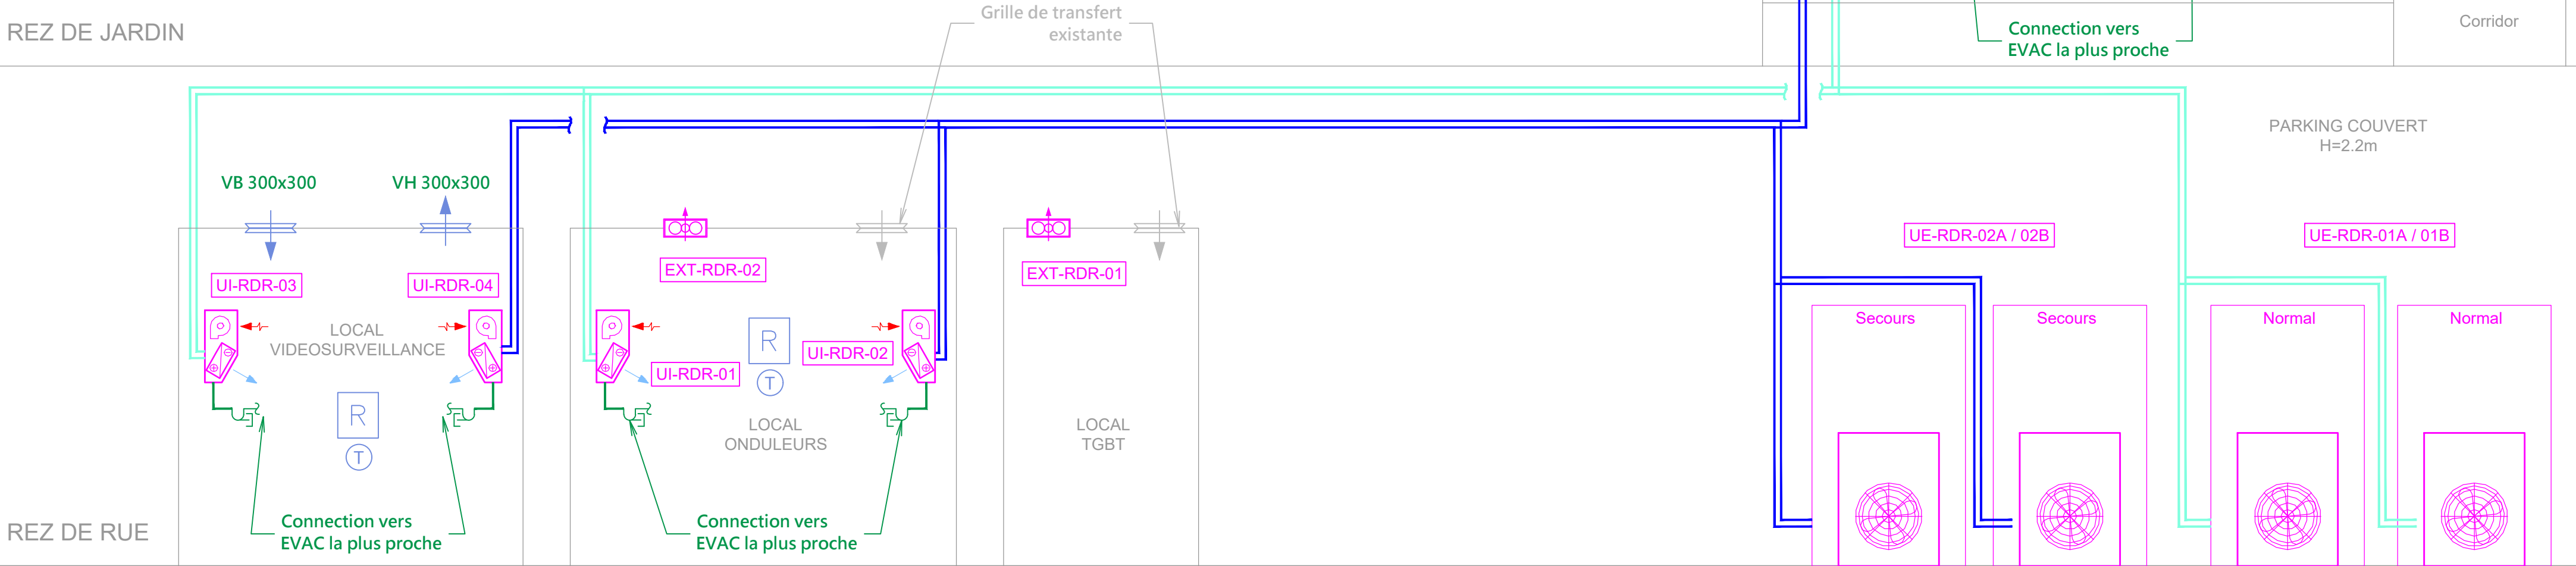

OPTION BASE

LEGENDE


- RESEAU fluide frigorigere - Voie 1
- RESEAU fluide frigorigere - Voie 2
- REGULATEUR
- Sonde de temperature ambiante
- Clapet anti-retour
- Grille de rejet anti-volatile
- Extracteur mural
- Extracteur gainable
- Unité extérieure VRV
- Ventilo-convecteur mural
- Armoire de climatisation

B	16/02/2024	Mise à jours	RMS	AAL	RFR
A	07/02/2024	1ère émission	RMS	AAL	RFR
Ind	Date	Objet de la révision	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par

Selection VRV								
Local		Temperature interieur °C	Unité Interieur	Nbr	Puissance Froid Unitaire Total W	Unité Extérieure	Nbr	Remarques
Etage	Nom							
RDI	Salle IT	18 < T < 25	UI-RDJ-01	1	75	UE-RDR-01	1	Normal
RDR	Local Onduleur	20 < T < 30	UI-RDR-01	1	10	UE-RDR-01	1	Normal
	Local Video	18 < T < 25	UI-RDR-03	1	5	UE-RDR-01	1	Normal

Selection Extracteur					
Local		Extracteur	Nbr	Débit	Pression
Etage	Nom			m³/h	Pa
RDI	Salle IT	EXT-RDJ-01	1	125	100
RDR	Local TGBT	EXT-RDR-01	1	400	100
	Local Onduleur	EXT-RDR-02	1	125	100

REZ DE JARDIN

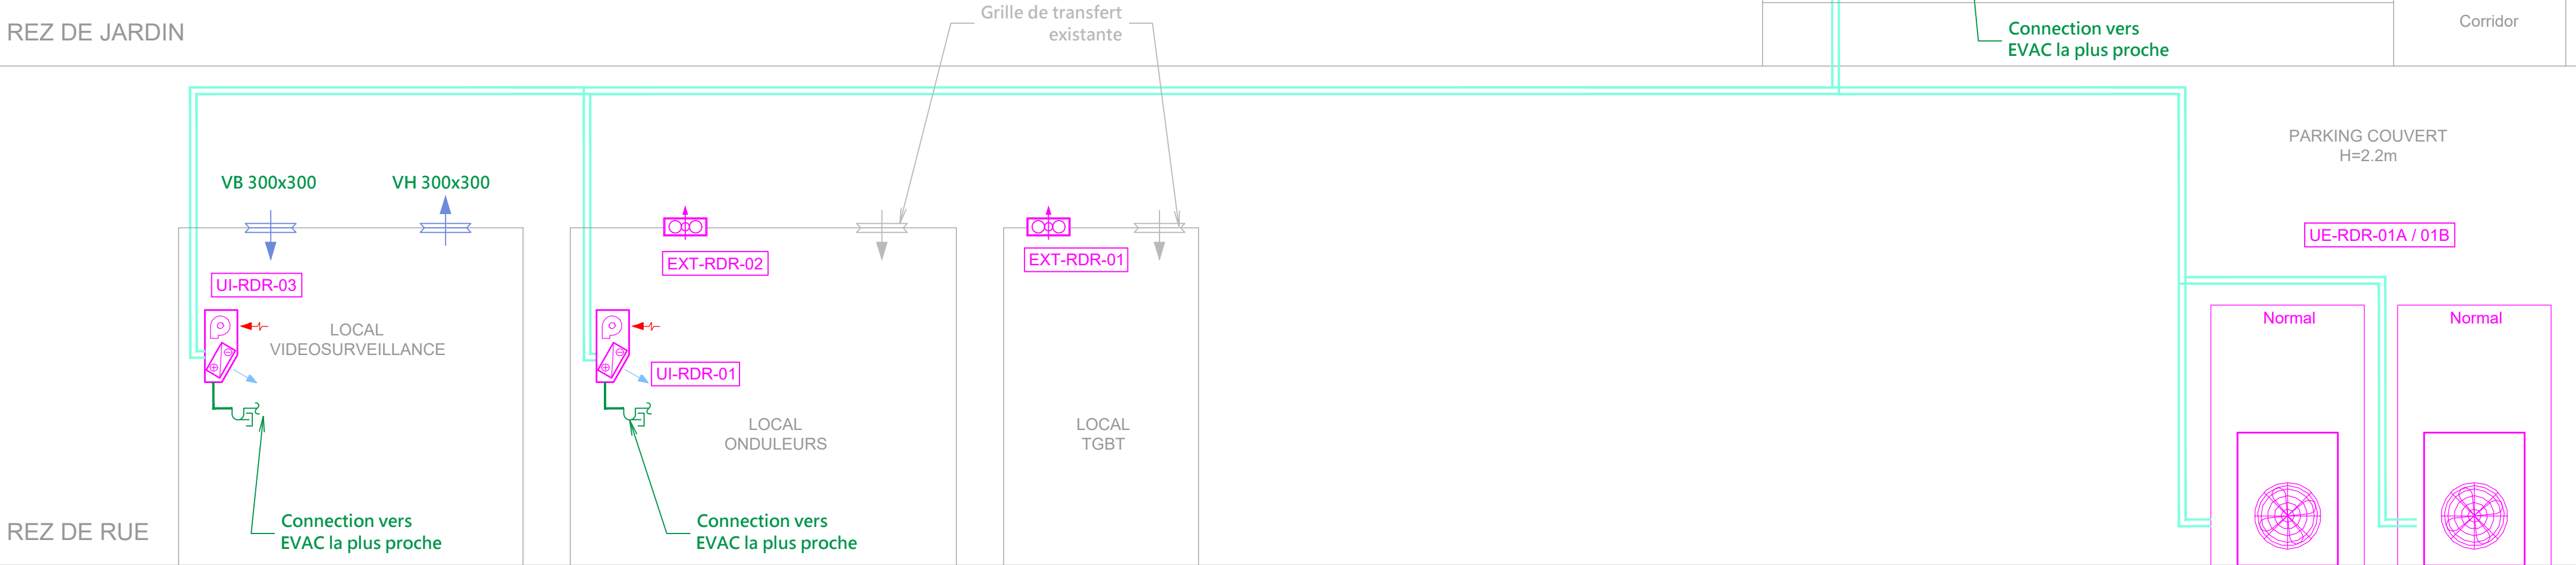

OPTION 1



Aménagement d'une salle informatique (salle D053)



ENSEA
Avenue du Ponceau
95000 Cergy
01.30.73.66.66



APL DATACENTER
106 avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE
01.46.94.91.00
www.apl-datacenter.com

NOM DE LA FEUILLE

ECHELLE

Schémas de principe CVC Base / Option 1

CODE SITE	PHASE	LOT	EMETTEUR	TYPE	NIVEAU	NUMERO	INDICE
ENS	DCE	CVC	APL	SCH	TN	500	B