


L E G E N D E	
Climatisation - Chauffage	
	Vannes d'écoulement phase 1 - 2
	Radiateur avec Robinet Thermostatique
	Sèche Serviette Mûle
	Réseau FT 3 Tubes
	Réseau FT 2 Tubes
	Réseau de chauffage Phase 2
	Réseau de chauffage Phase 1
	Générateur
	Boîte de répartition



Date	Ind	Modifications	PHE	SPE
12/03/2024	0	Emission initiale		
			Dessiné par	Vérifié par
			OTCE	CVC-CH3
			INDICE	0

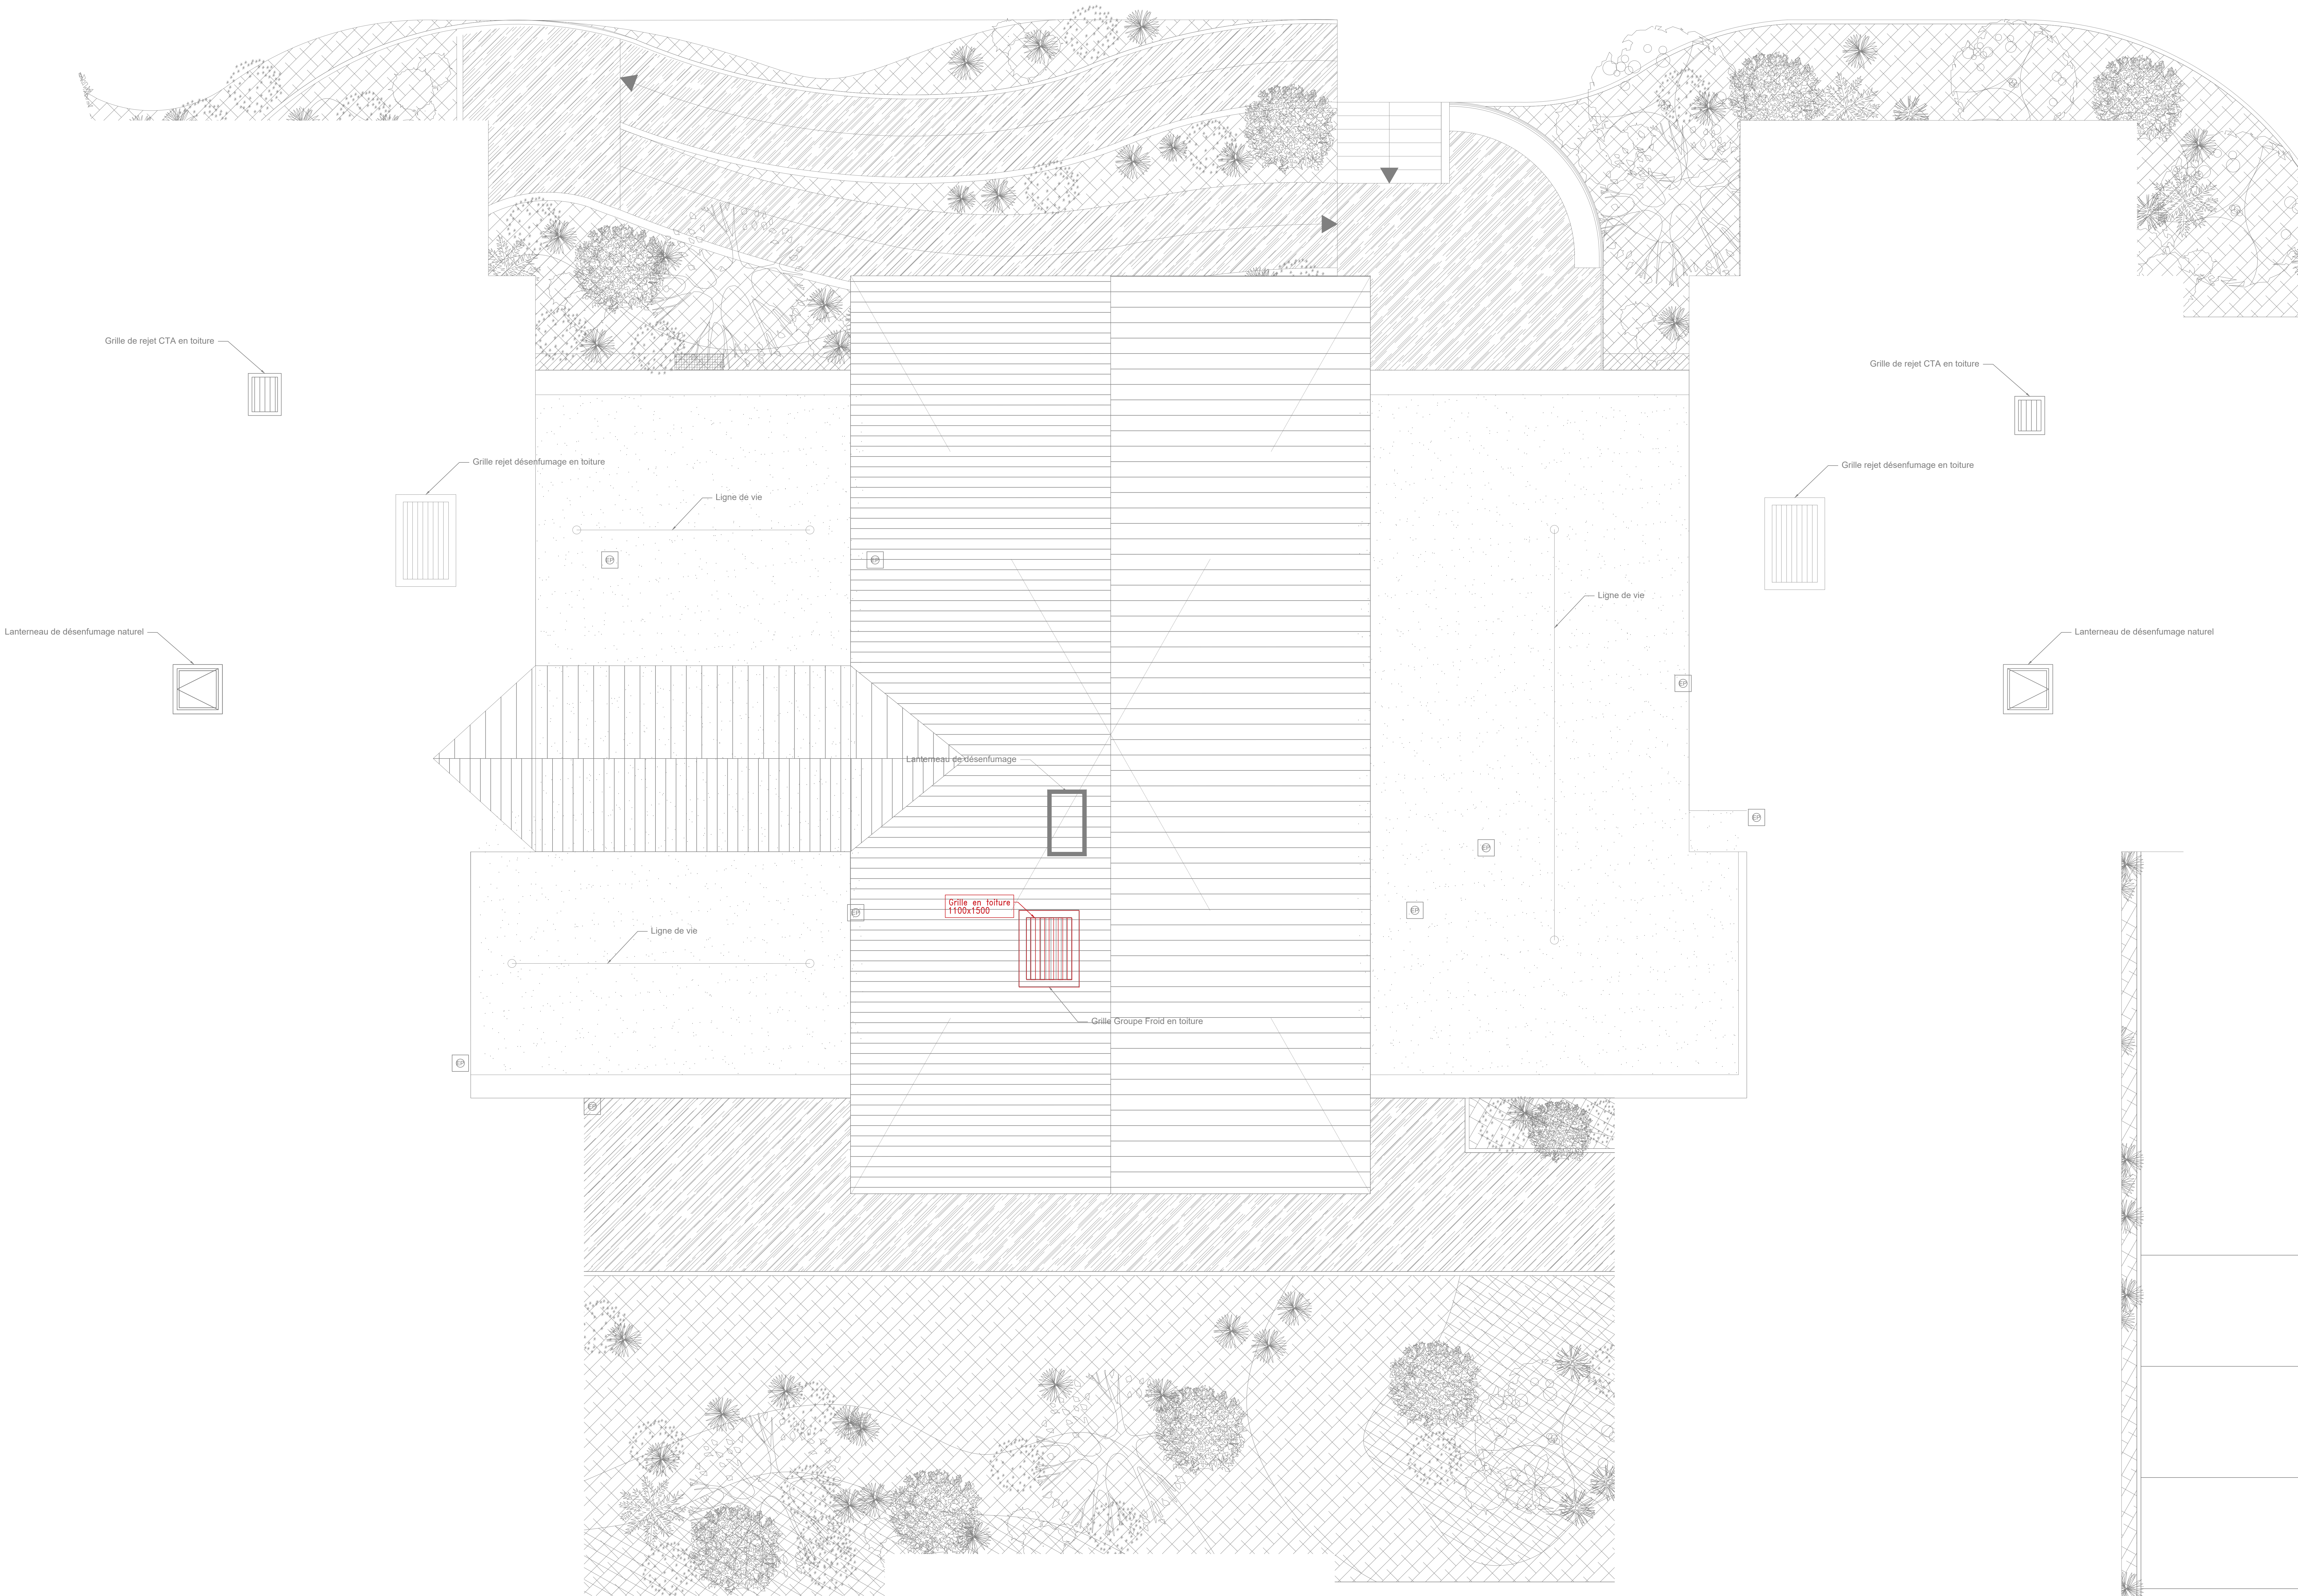

AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	ZSL Architecture	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept

Plan Chauffage Climatisation R+2			
indice	modification	édition	date
22.13	03/24	DCE	1/50