

LEGÈNDE

Climatisation - Chauffage

Vannes d'isolement phase 1 - 2

Radiateur avec Robinet Thermodynamique

Sèche Servette Mûle

Réseaux PF 3 Tubes


Réseaux PF 2 Tubes


Réseaux de chauffage Phase 2

Réseaux de chauffage Phase 1

Géolithe

Boite de régulation

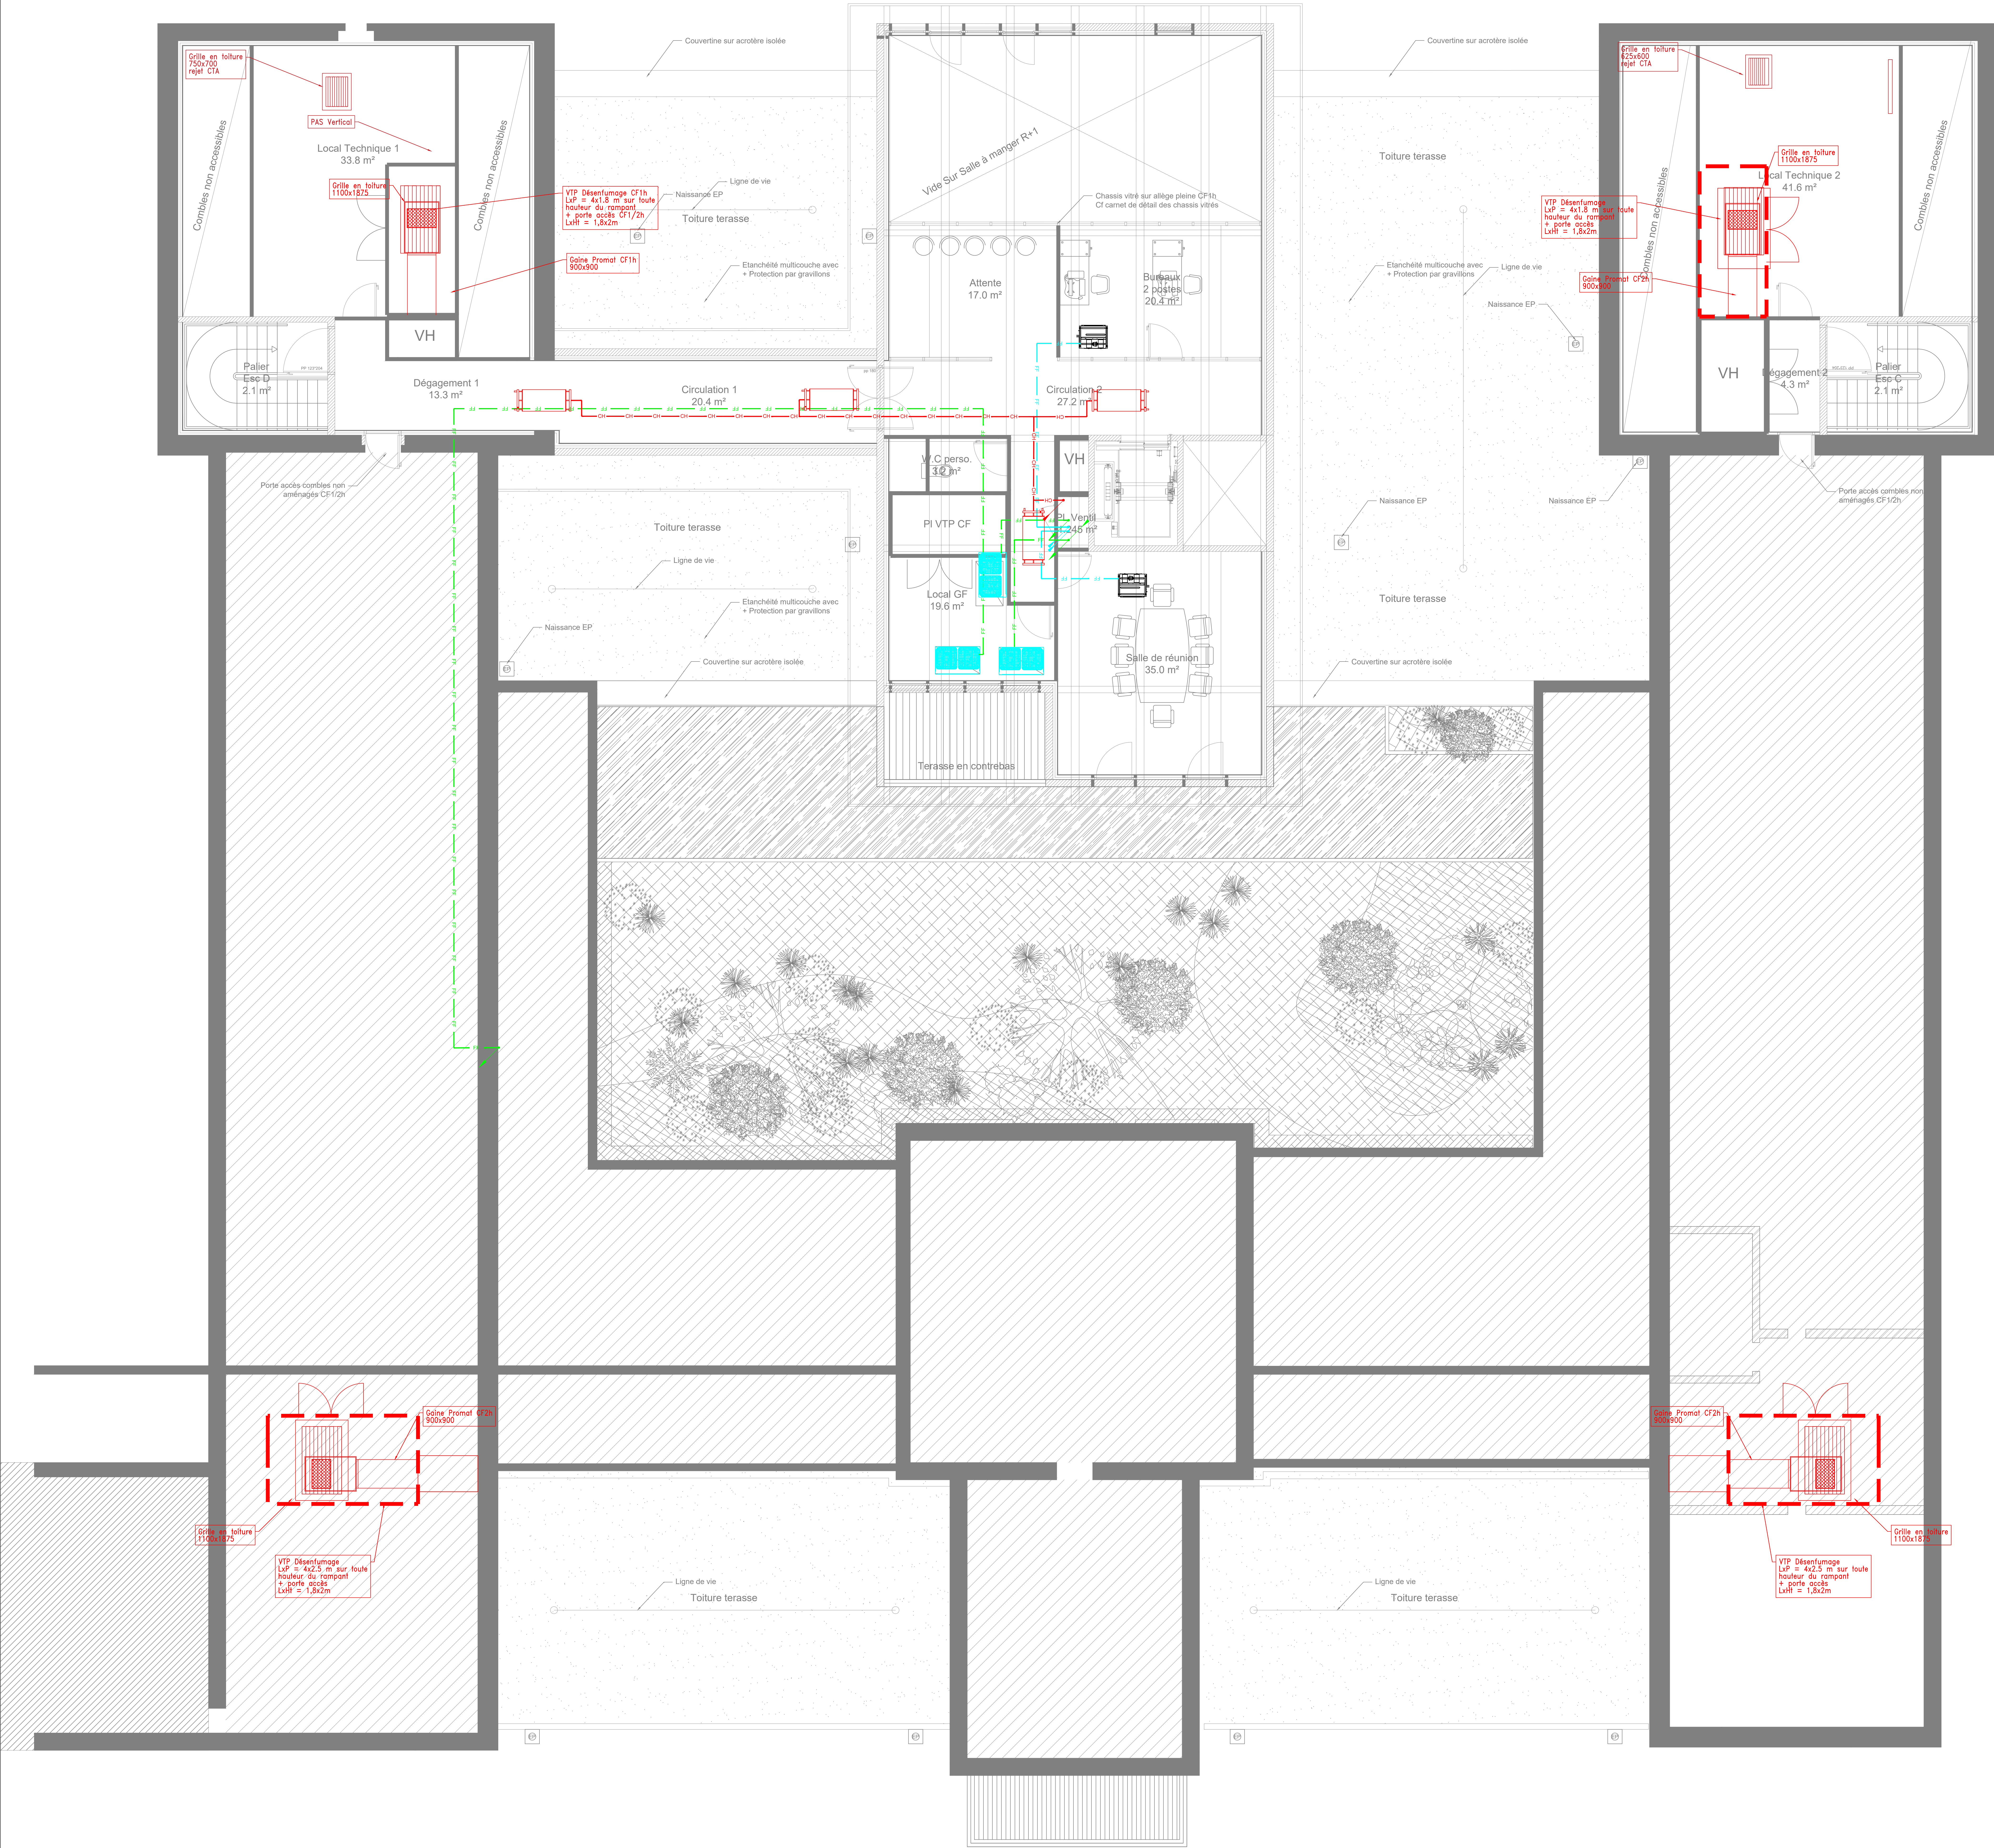

12/03/2024	0	Emission initiale		PHE	SPE
Date	Int	Modifications		Dessiné par	Vérifié par
	OTCE Aquitaine	Agence d'ANALET	22 avenue de l'Adour	64800 Anglet	
N° d'Affaire :	A1-22040	Plan dressé par	OTCE	CVC-CH3	INDICE



AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept
AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye	OTCE Aquitaine	QUALICONSULT	NAMIXIS & SSCOR	RC Concept

Plan Chauffage Climatisation R+2				
indice	modification	édition	date	
22.13	03/24	DCE	Projet	CVC-CH 03
				1/50