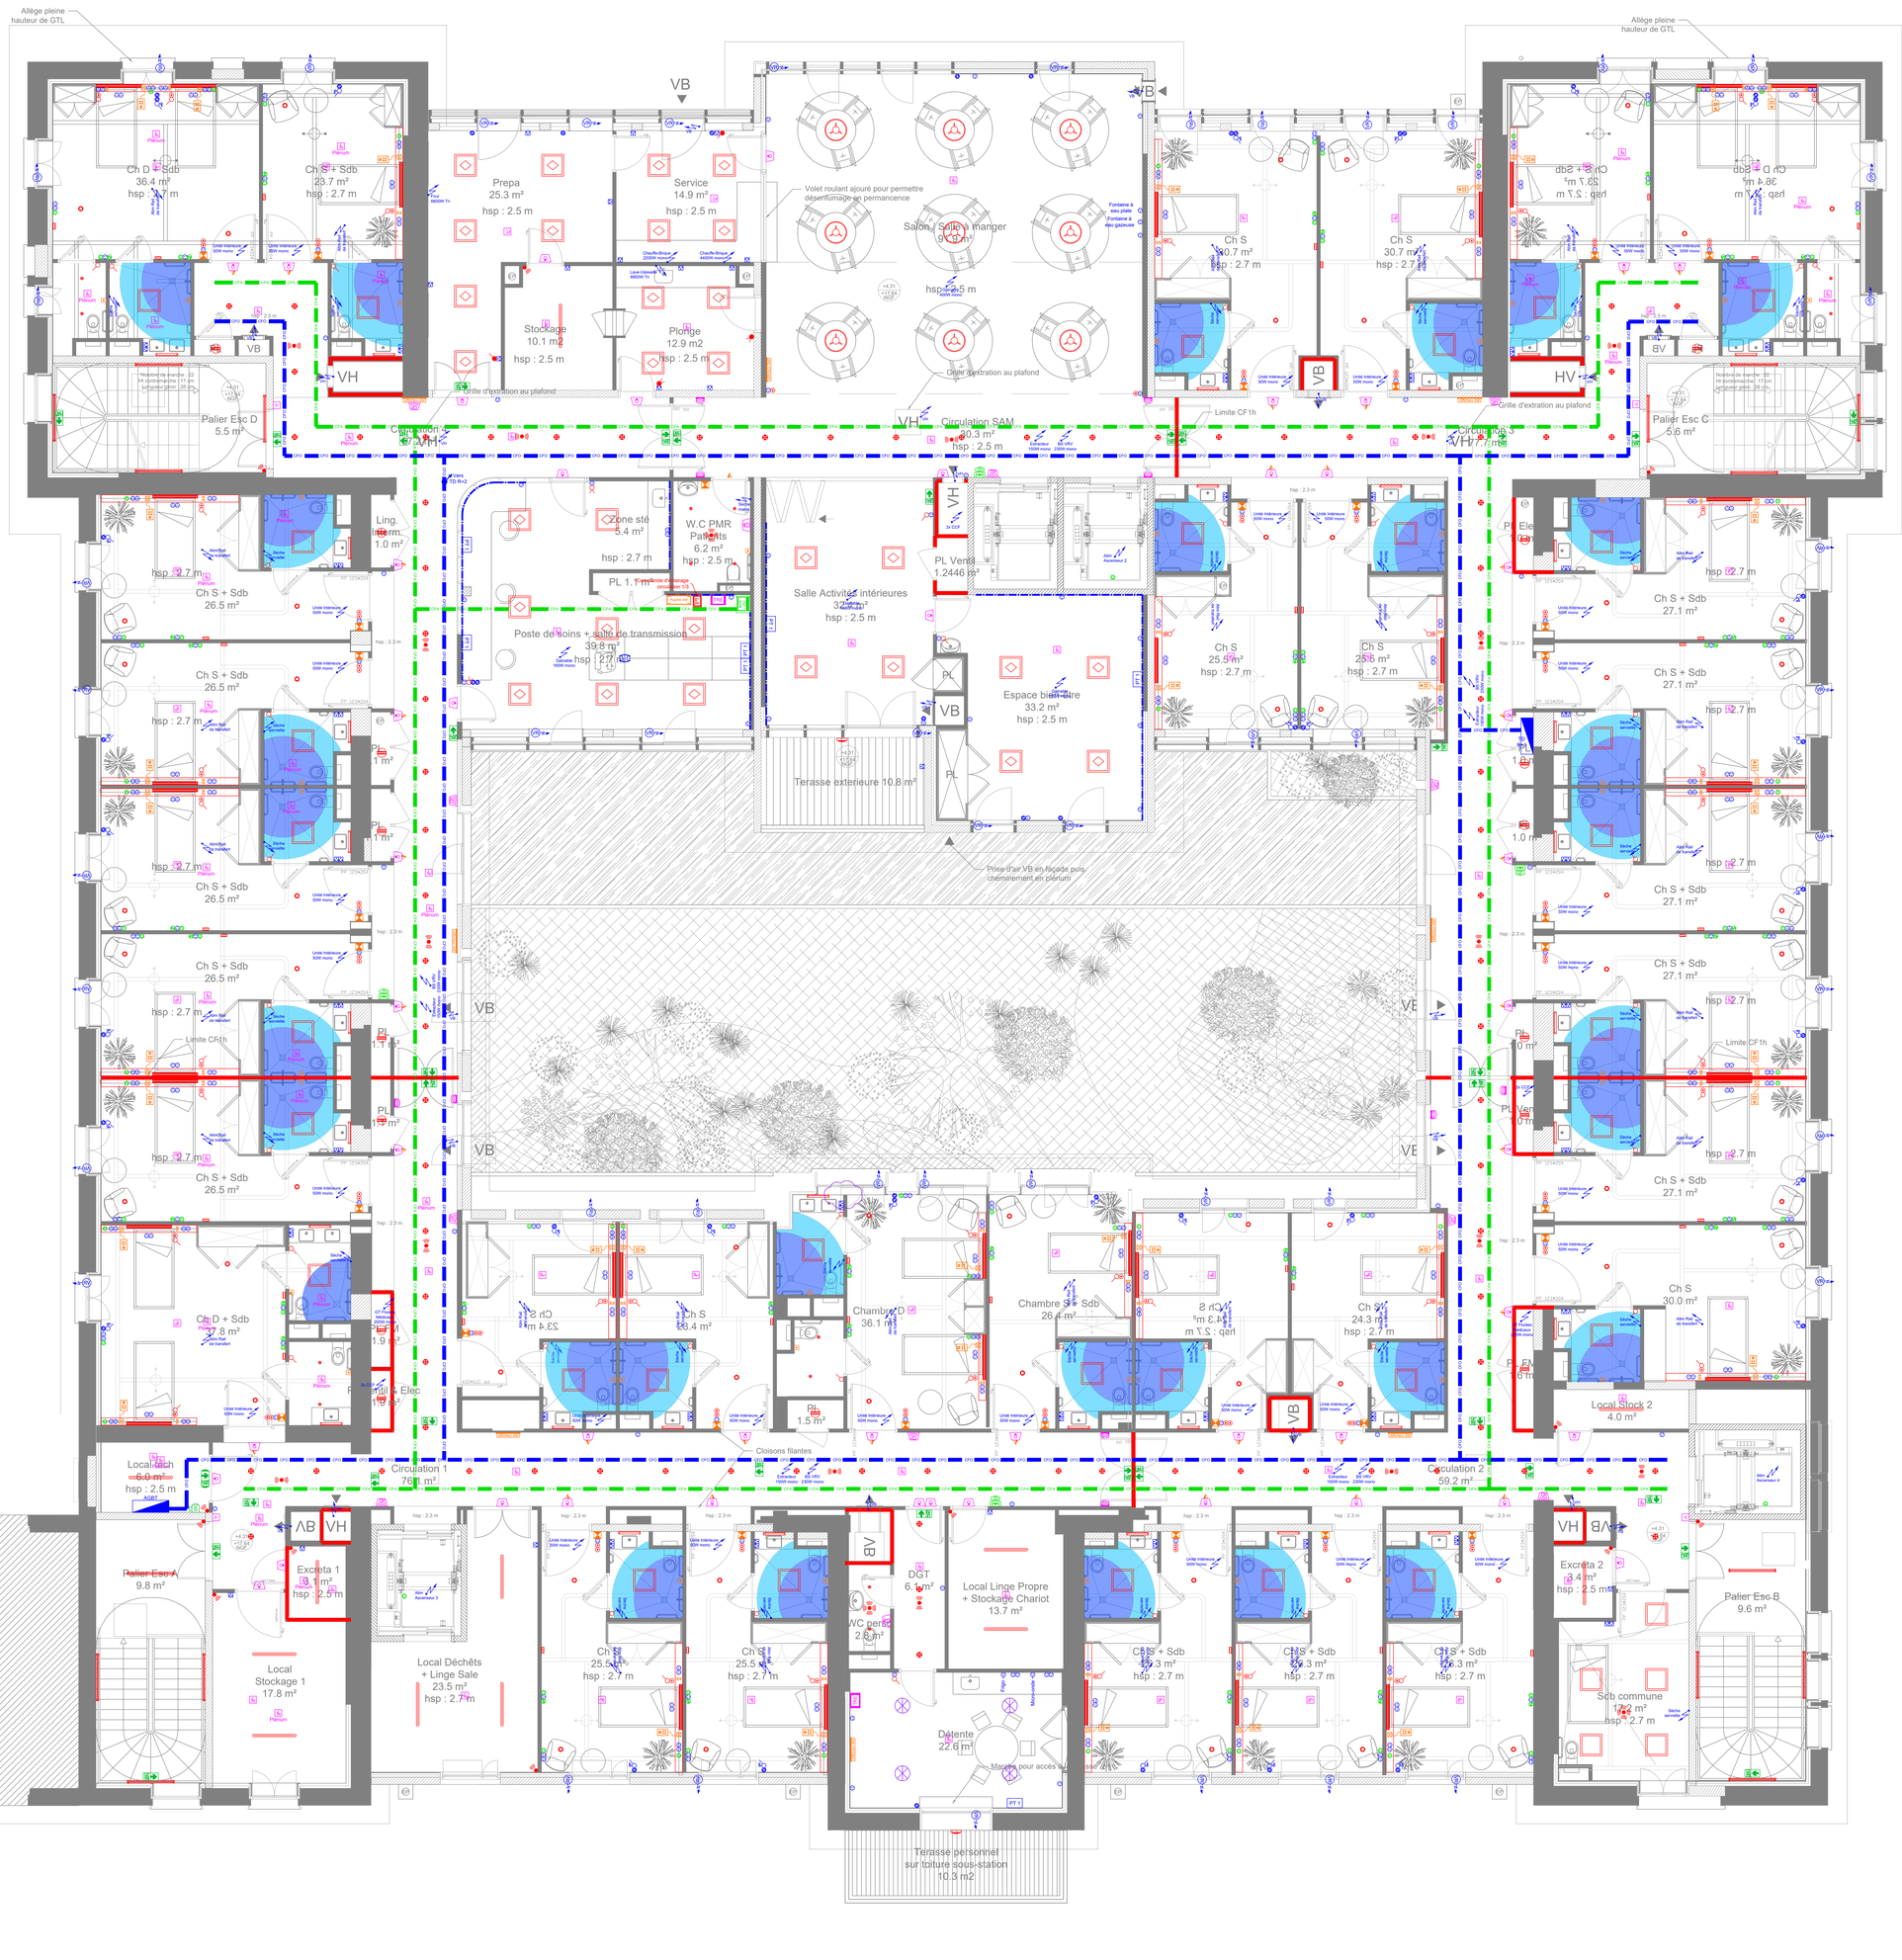


## LEGENDE

- Luminaire Type 1
- Luminaire Type 2
- Luminaire Type 3
- Luminaire Type 4
- Luminaire Type 5
- Luminaire Type 6
- Luminaire Type 7
- Luminaire Type 8
- Luminaire Type 9
- Luminaire Type 10
- Luminaire Type 11
- Luminaire Type 12
- Luminaire Type 13
- Luminaire Type 14
- Luminaire Hors Lot
- Interrupteur simple allumage encastré
- Interrupteur simple allumage encastré à voyant
- Interrupteur simple allumage étanche
- Interrupteur va et vient encastré
- Interrupteur va et vient étanche
- Bouton poussoir
- Détecteur mural
- Détecteur plafonnier couloir
- Détecteur plafonnier
- Détecteur 360° saillli
- Tableau d'allumage
- Tableau électrique
- Coupure d'urgence Ventilation
- Coupure d'urgence électrique
- Coffret de coupure Chaufferie
- PC 2P+T 10/16A encastrée
- PC 2P+T 10/16A étanche
- Prise en circuit spécialisé étanche
- Poste de Travail (5PC+2RJ45)
- Colonne toute hauteur (avec 6 PC)
- Goulotte
- Commande volet roulant motorisé
- Commande volet roulant à clé
- Alimentation volet roulant motorisé
- Alimentation en attente
- Remontée / Descente
- Baie VDI
- Prise Télévision
- Prise RJ45
- Prise RJ45 étanche
- Prise HDMI
- Préparation pour Borne Wi-Fi (2 RJ45)
- Préparation pour Borne DECT (1 RJ45)
- Interphone
- Poste intérieur
- BBG vert et désondamnation
- Prise pour manipulateur Appel Malade
- Manipulateur Appel Malade
- Dispositif d'appel bio
- Bloc Appel Malade étanche SDB
- Bloc porte Appel Malade
- Hublot de signalisation Appel Malade
- Afficheur Appel Malade
- Pupitre Appel Malade
- Centrale incendie
- Tableau de Report d'alarme incendie
- Détecteur optique de fumée
- Détecteur thermovélocimétrique
- Indicateur d'action
- Déclencheur manuel
- Flash lumineux
- Alarme Générale Sélective (AGS)
- Sirène incendie
- DAS Maintien porte coupe-feu
- BAES 45lm
- BAES étanche 45lm
- Bloc portatif BAPI
- Limite volume 1
- Limite volume 2
- Chemin de câble CFO
- Chemin de câble CFA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 0 | Emission initiale | FBR | PLA |
| Date | Ind | Modifications | Dessiné par | Vérifié par |

**OTCE Aquitaine**
Agence d'ANGLET
22 avenue de l'Adour
64600 Anglet

N° d'Affaire : A1-22040

Plan dressé par : OTCE

EL 02

INDICE | O |

SCHNEIDER LEVRARD GROUPE

DCE

HOPITAL MARIN - PROJET DE 62 LITS SMR

| | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | AP-HP Hôpital Marin d'Hendaye<br>Route de la Corniche, 64700 Hendaye<br>Tel : 05 59 48 68 00 e-mail : yves.bourdon@aphp.fr |
| Architectes | 2SL- Architecture<br>ZAC Hélioparc 2 avenue Pierre Angot 64053 Pau<br>Tel: 05 59 92 30 60 e-mail : agence@2sl.archi |
| BET TCE | OTCE Aquitaine<br>22 Avenue de l'Adour - 64600 Anglet<br>Tel : 05 59 23 35 35 e-mail : quentin@otce.fr |
| Bureau de contrôle | QUALICONSULT<br>ERO Chemin de Sallaca, 64140 Billiere<br>Tel: 06 68 87 52 37 - e-mail : cyrille.monnet@qualiconsult.fr |
| Coordinateur SPS | QUALICONSULT<br>ERO Chemin de Sallaca, 64140 Billiere<br>Tel: 06 68 87 52 37 - e-mail : cyrille.monnet@qualiconsult.fr |
| Coordinateur SSI | NAMIXIS & SSICOOR<br>Tel: 05 57 30 57 00 - 05 13 58 00 77 - e-mail : julien.shuffle@groupemyotex.com |
| OPC | RG Concept<br>26/36 Chemin de Sallaca, Z.A.C. 64140 Billère<br>Tel: 05 59 92 03 10 e-mail : RGConcept@rg.fr |

Lot : **04**

**Electricité CFO / Cfa**

**Plan R+1**

| indice | modification | edition | date |
|---|---|---|---|
| | | | |

| n° | date | phase | Format | Document | echelle | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.13 | 01/03/24 | DCE | | EL 02 | 1/50 | |