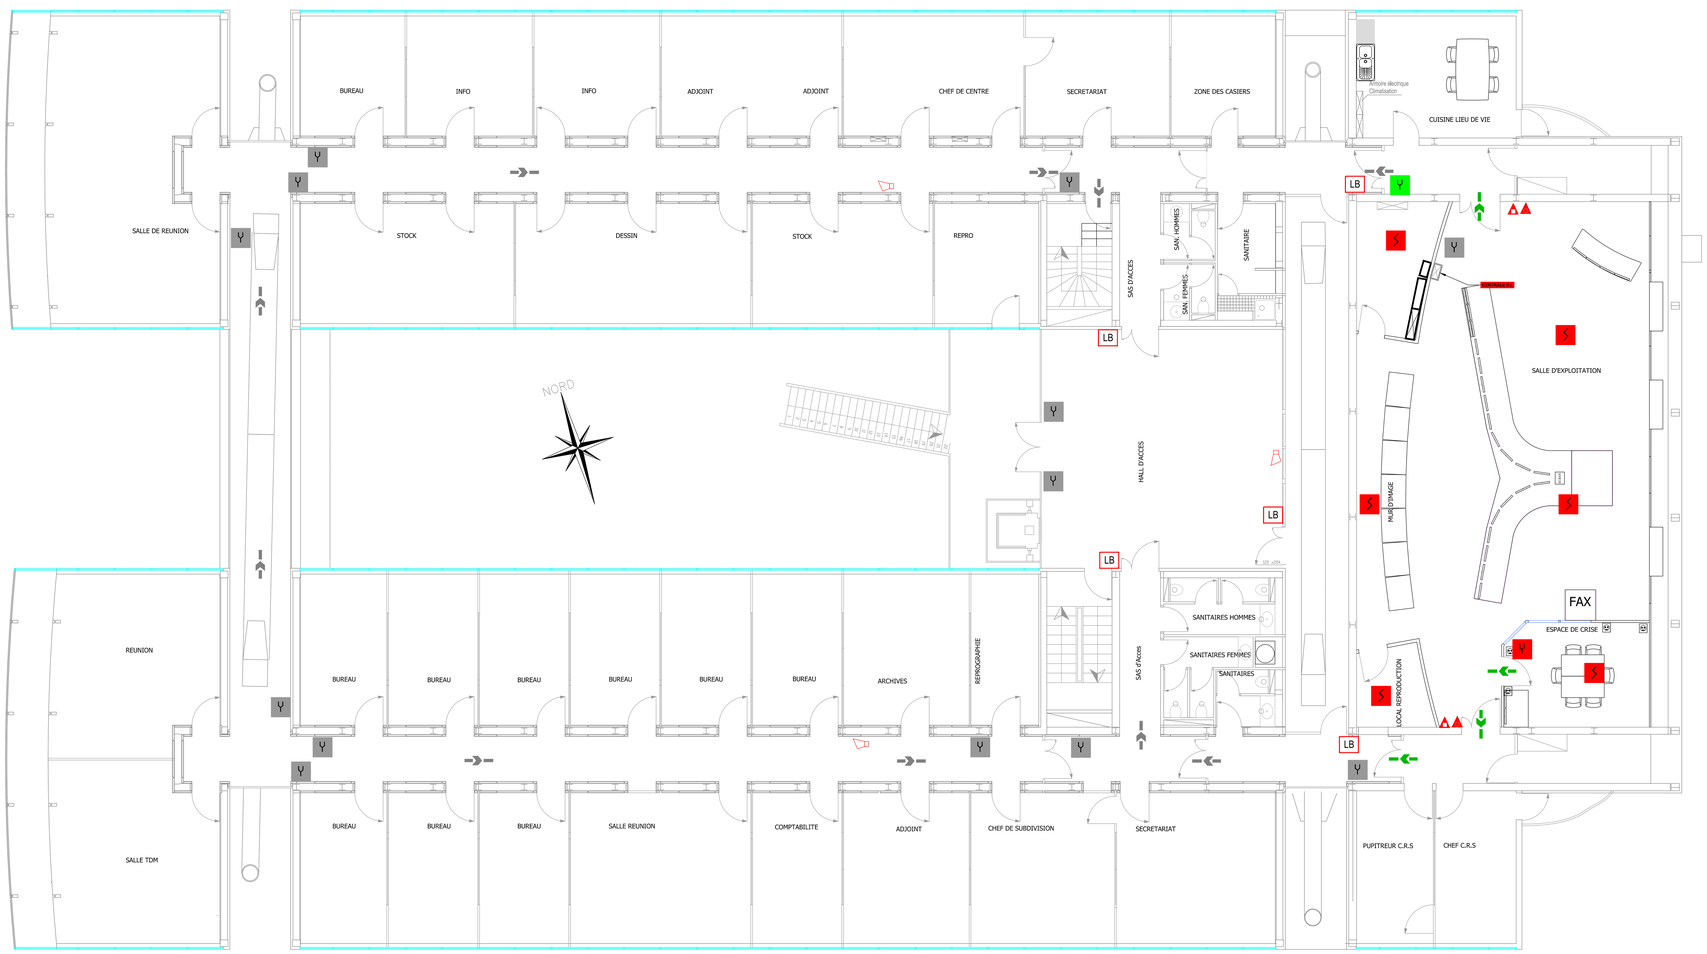

LEGENDE

- Centrale DI Hugelec
- Sirène
- Détecteur fumée
- Détecteur manuel
- Lecteur de badge
- Extincteur poudre Polyvalente + eau9lf Classe A B
- Extincteur poudre Polyvalente Classe B G
- Extincteur doxyde de Carbone Classe F G
- Cheminement d'évacuation (BAES)
- Evacuation existant
- Ouverture de porte
- Cheminement d'évacuation existant (BAES)

Direction Interdepartementale
des Routes d'IDF (DIRIF)
79 B Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
BP45
94002 CRETEIL CEDEX

Etabli par :
Y. LARROQUE

Vérifié par :
C. JUILLARD

RENOVATION DES SALLES D'EXPLOITATION DES PCTT DE LA DIRIF

PROJET
RESEAU INCENDIE ET CONTROLE D'ACCES

Maîtrise d'Oeuvre
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT
2 Avenue François Mitterand
93210 La Plaine Saint Denis

01/06/15

Echelle : 1/50

Indice A

Référence
PLA - NVN - PCTT - BAT - 143