

Localisation Des CASSETTES

- A

Niveau 2 Zone 2, D04.04 (X3) S.Poly de trait.
- B

Niveau 2 Zone 2, D03.14 (X1) Muscul EPS
D03.13 (X1) Renforc. muscul.
D05.06 (X2) Entraîn général
D03.08 (X1) Relaxation

LEGENDE

- Circuit eau glacée primaire et secondaire aller
- Circuit eau glacée primaire et secondaire retour
- VANNE 3 VOIES
- VANNE 2 VOIES
- VANNE D'ARRET
- VANNE DE REGLAGE
- VANNE DE REGLAGE ET DE CONTROLE DE DEBIT
- VANNE PRESSOSTATIQUE
- THERMOMETRE
- PURGEUR D'AIR
- POMPE DOUBLE

A

CASSETTE 4430 W
CIAT MELODY X3
WA63STD (R4)
1,04m³/H
0,29mCE


B

CASSETTE 4240 W
CIAT MELODY X5
WA62STD
0,79m³/H
0,30mCE

SOUS-STATION N/O BALNEO

Débit nominal primaire 9,3m3/h
inclus attente 2"

Centrale de déshumidification
Balnéothérapie
Thérécco
DP 12

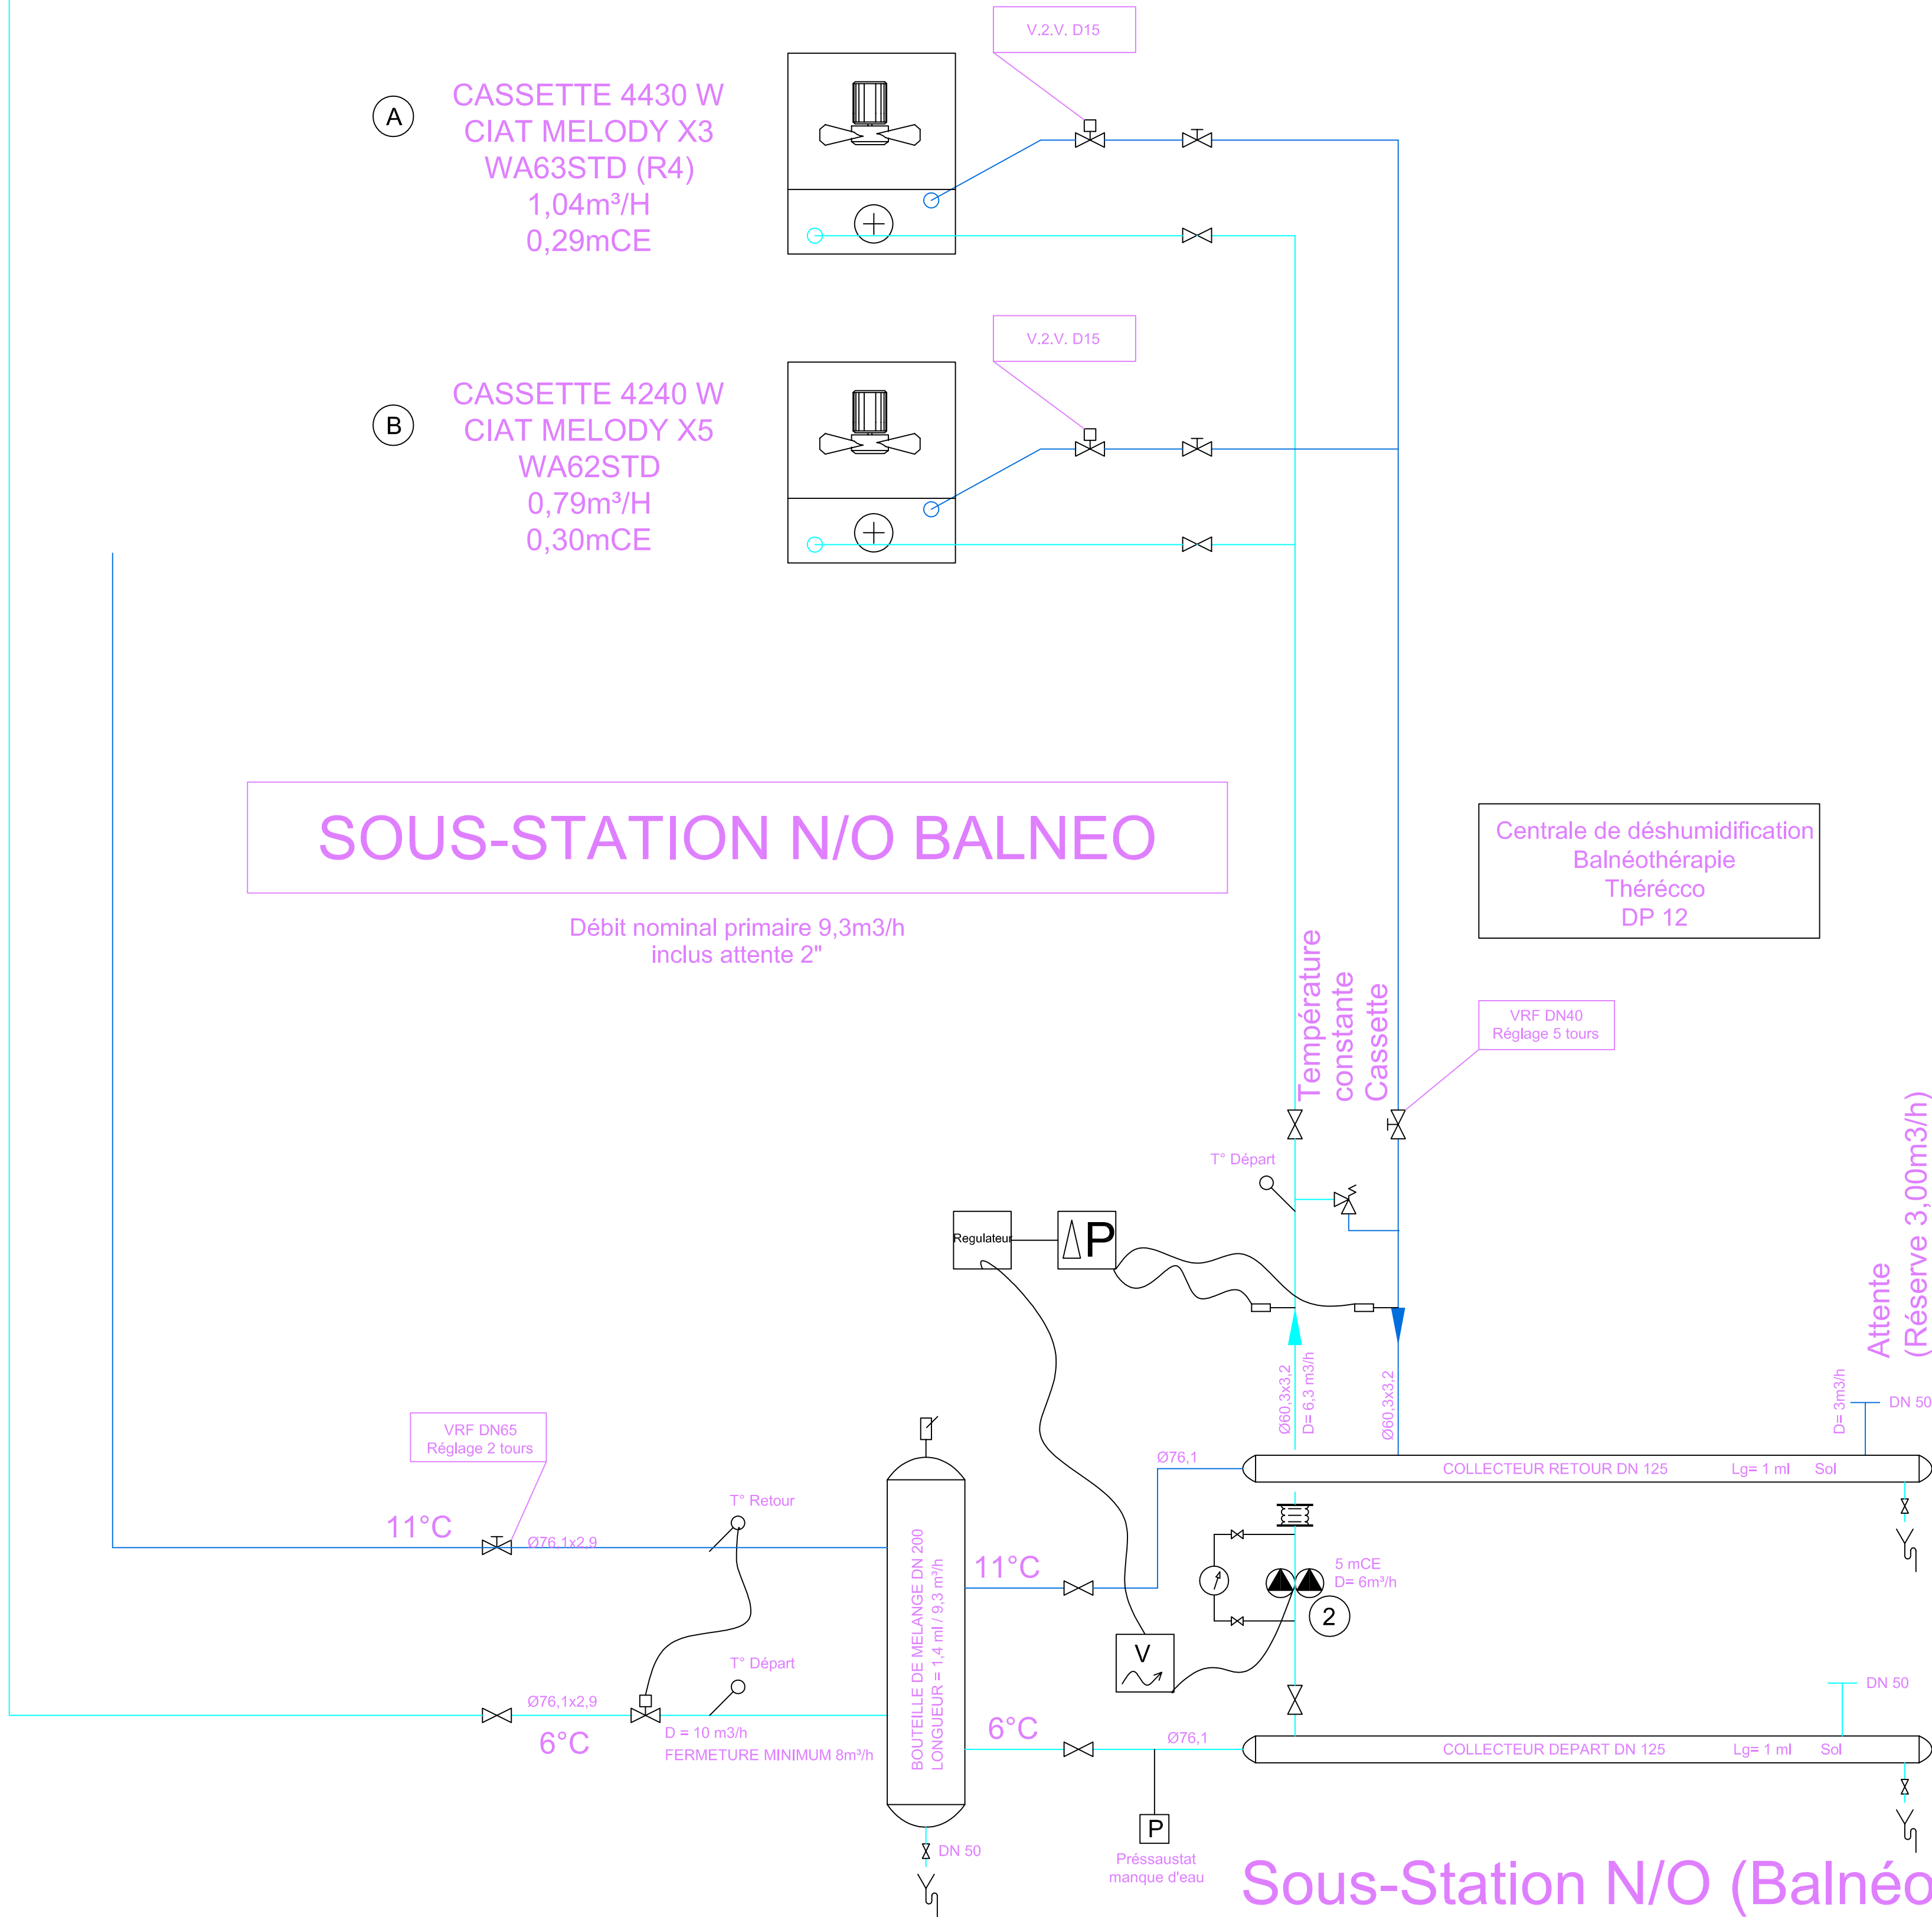

C	14/12/04	AJOUT DE DETAILS	Ph.Lh.	A.M.
B'	28/10/04	PLAN SOUS-TRAITANT NON DEFINITIF	Ph.Lh.	A.M.
B	16/07/04	DETAIL DES SOUS-STATIONS	Ph.Lh.	A.M.
A	17/06/04	MODIFICATIONS ET AJOUTS DE DETAILS	Ph.Lh.	A.M.
0	26/01/04	PREMIERE EMISSION	Ph.Lh.	D.H

Ph.Lh.	A.M.
Ph.Lh.	A.M.
Ph.Lh.	A.M.
Ph.Lh.	A.M.
Ph.Lh.	D.H

30-482 SCHEMA DE PRINCIPE FROID
SOUS-STATION n°3: BALNEOTHERAPIE