

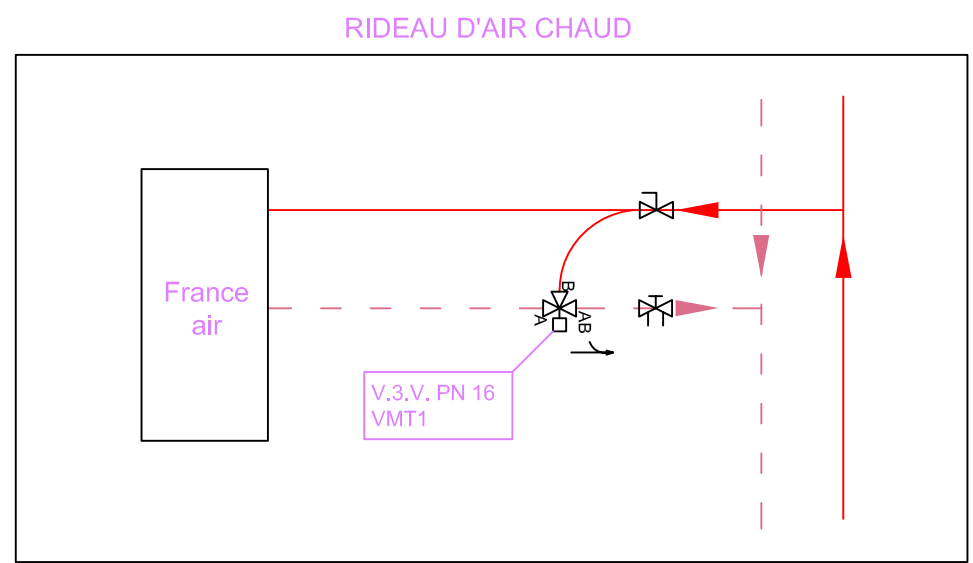


SCHEMA DE PRINCIPE SOUS STATION N°2  
CHAUFFAGE LOBAU

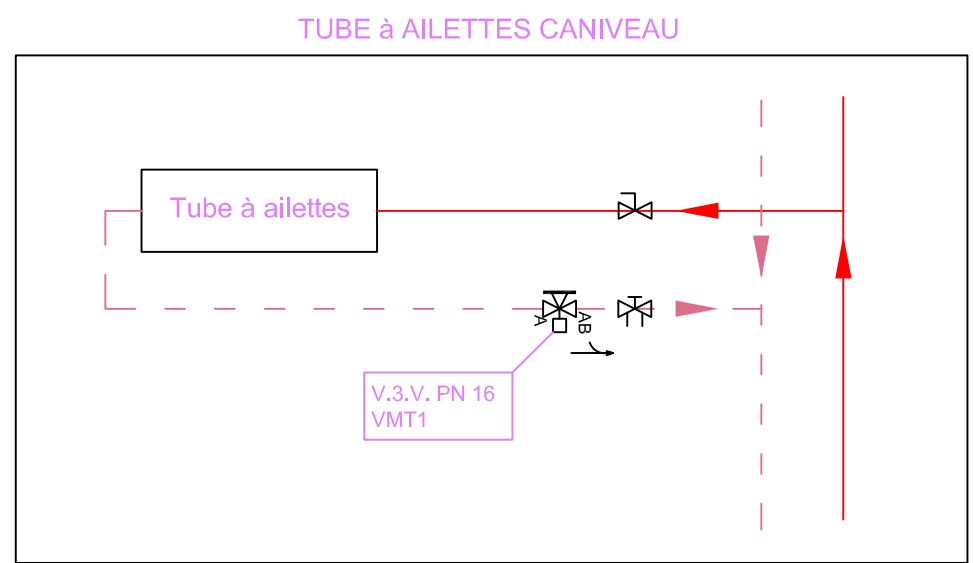

POMPES LOBAU

- 1 GRUNDFOS UPSD 32-80 F 220
- 2 GRUNDFOS UPSD 40-602 F
- 3 GRUNDFOS UPSD 40-1202 F2
- 4 GRUNDFOS UPSD 32-80 180

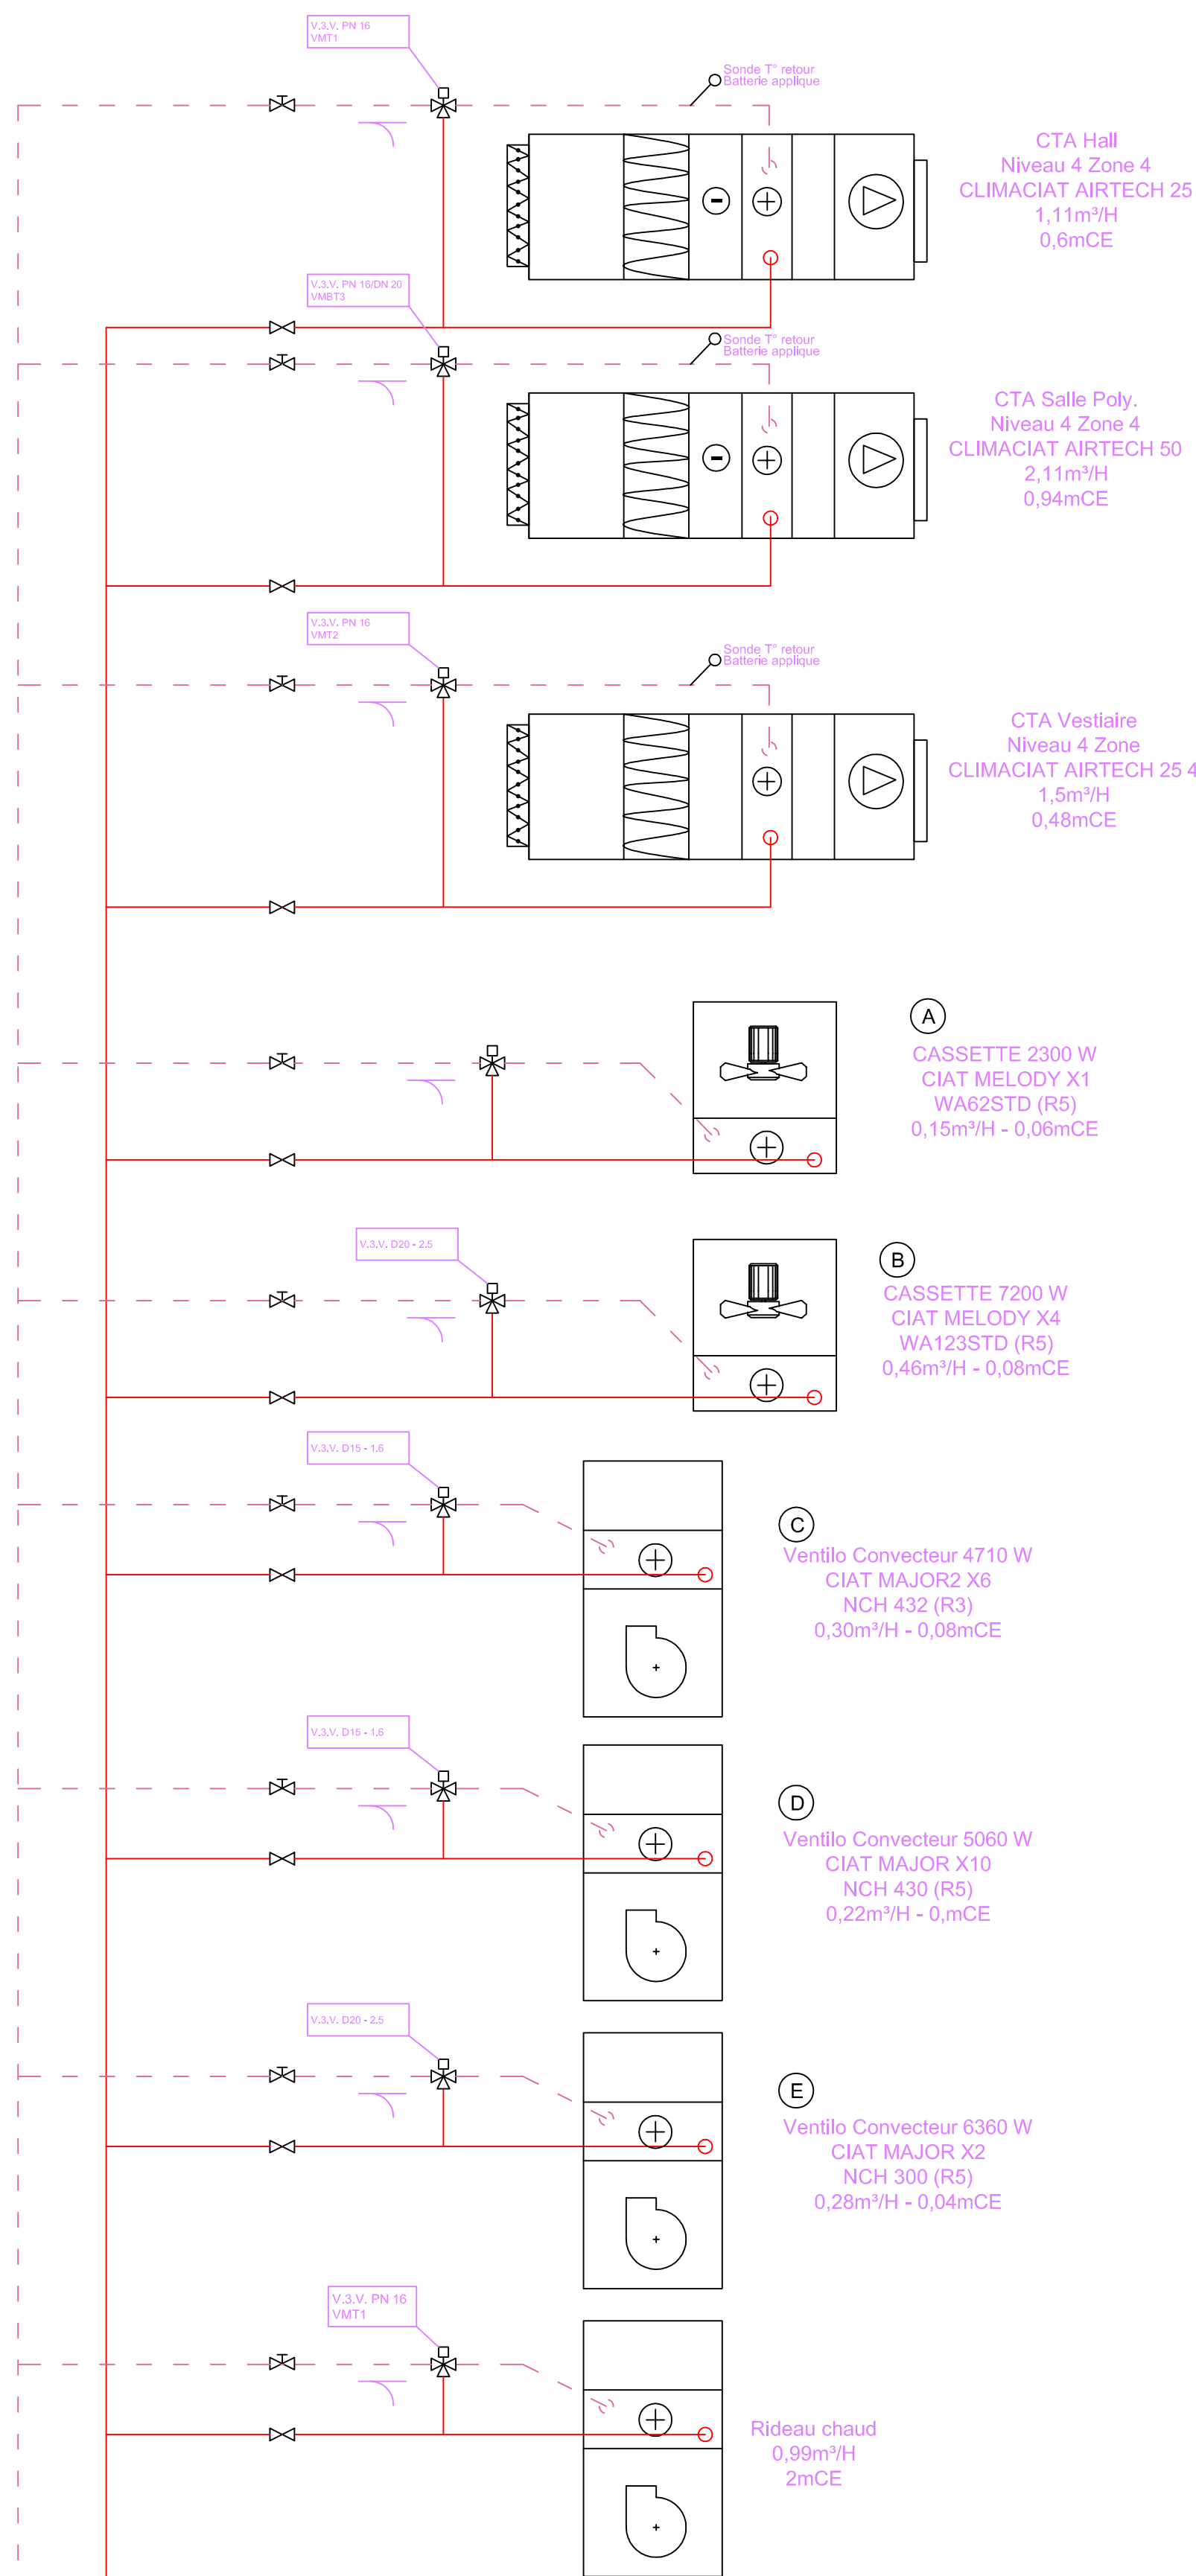

Localisation des CASSETTES

- Niveau 1 Zone 1, H04.10 (X1) Bureau doc.
- Niveau 1 Zone 4, H04.03 (X2) Salle de lecture.
- Niveau 1 Zone 1, H04.02 (X2) Poste CD-Rom.
- Niveau 1 Zone 1, H04.03 (X2) Salle de lecture.
- Niveau 0 Zone 1, H05.03 (X6) Salle polyvalente.
- Niveau 3 Zone 3, B02.04/05 (X2) Chambres.
- Niveau 3 Zone 3, B02.08/10 (X2) Chambres.
- Niveau 3 Zone 4, B03.03 à B03.06 (X6) Chambres.
- Niveau 0 Zone 1, A01.01 (X2) Hall d'entrée.

LEGENDE

- Circuit primaire ou secondaire aller
- Circuit primaire ou secondaire retour
- POMPE DOUBLE
- VANNE 3 VOIES
- VANNE 2 VOIES
- VANNE D'ARRÊT
- VANNE DE REGLAGE
- VANNE DE REGLAGE ET DE CONTRÔLE DE DÉBIT
- VANNE PRESSOSTATIQUE
- THERMOCLAPET
- PURGEUR D'AIR
- VANNE BOMBÉE
- SOUPAPE DE SÉCURITÉ

C 14/12/04 AJOUT DE DETAILS  
B 28/10/04 PLAN SOUS-TRAITANT NON DÉFINITIF  
S 16/07/04 DETAIL DES SOUS-STATIONS  
A 17/06/04 MODIFICATIONS ET AJOUTS DE DETAILS  
O 26/01/04 PREMIERE EMISSION

PhLA AM  
PhLA AM  
PhLA AM  
PhLA AM  
PhLA DH

30-482 SCHEMA DE PRINCIPE CHAUD  
SOUS-STATION n°2: LOBAU

IM DDC SANS 14/12/04 Schéma principeSCV 001-2 C