


Rep	Nb	Désignation du matériel	Observations
1	1	Adoucisseur PERMO type 8400	traitement généra
2	1	Groupe de dosage PERMOMETRIC PM 20	Filmogène
3	1	Compteur émetteur φ 50	à brides
4	1	Pompe de recyclage	25 m <sup>3</sup> /h
5	1	Groupe PERMO Boy 93	filtration sable
6	2	Chaudières électriques BOREAL	2 x 29 kW
7	1	Groupe dosage chlore PERMODOS 88	
8	2	Pièces de refoulement PERMO 2"	réglables
9	1	Prise de balai 1 1/2 PERMO	
10	1	Pièce d'aspiration de fond	monobloc
11	2	Skimmers 2"	
12	1	Condenseur PAC déshumidification	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

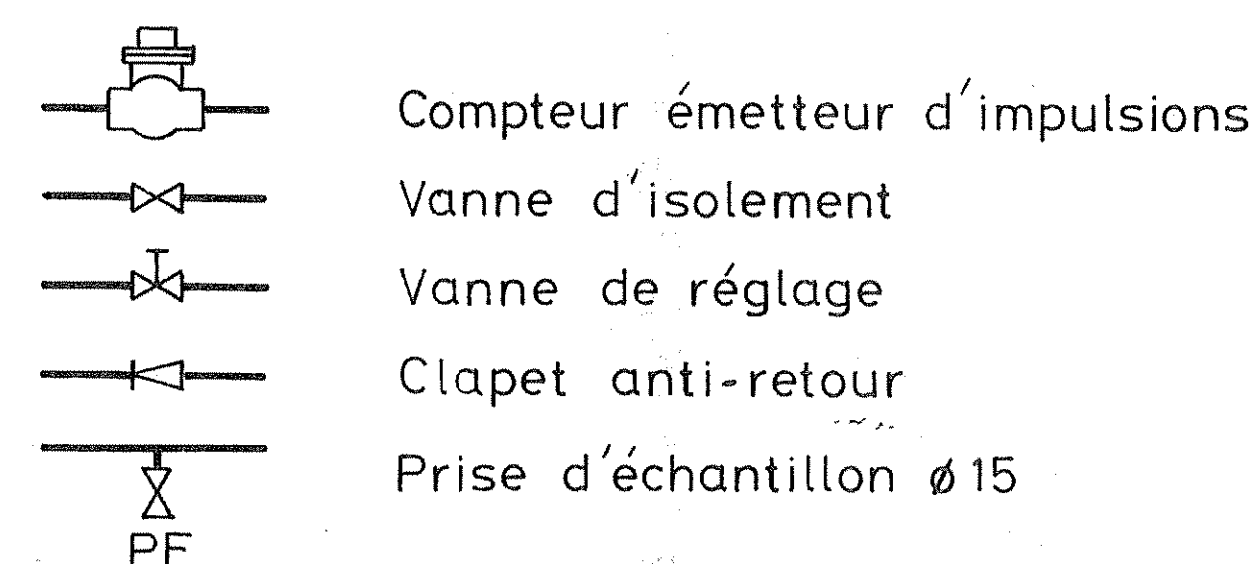

## LOT 20

### TRAITEMENT D'EAU PISCINE

### TRAITEMENT D'EAU GENERAL

Fédération pour la Création et la Gestion  
d'un Centre de Réadaptation  
pour grands Handicapés

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST  
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY

**CENTRE DE READAPTATION POUR GRANDS  
HANDICAPES** (Lay Saint Christophe)

ARCHITECTE  
SA Prouve et fils  
15 Bd Joffre  
54000 NANCY

B.E.T.  
Dumont Engineering & Co  
18 Avenue Marcel Gauthier  
54000 NANCY

CONTROLE  
S.O.C.I.E.C.  
4 Quai Charles de Lorraine  
54000 NANCY

**SCHEMA  
DE  
PRINCIPE**

**TNEE**

AGENCE DE L'EST  
25 RUE VAUTHIER  
54000 NANCY  
Tél. 8 335 00 78

**Servitherm**  
33 Boulevard d'Alsace  
54000 NANCY



INDEX	DATES	MODIFICATIONS
B	12.10.84	Remplacé réchauff. élect. par chaudières Borel
A	10.4.83	Inversion réchauffeur élect. et groupe dosage chlore