




COUPE A

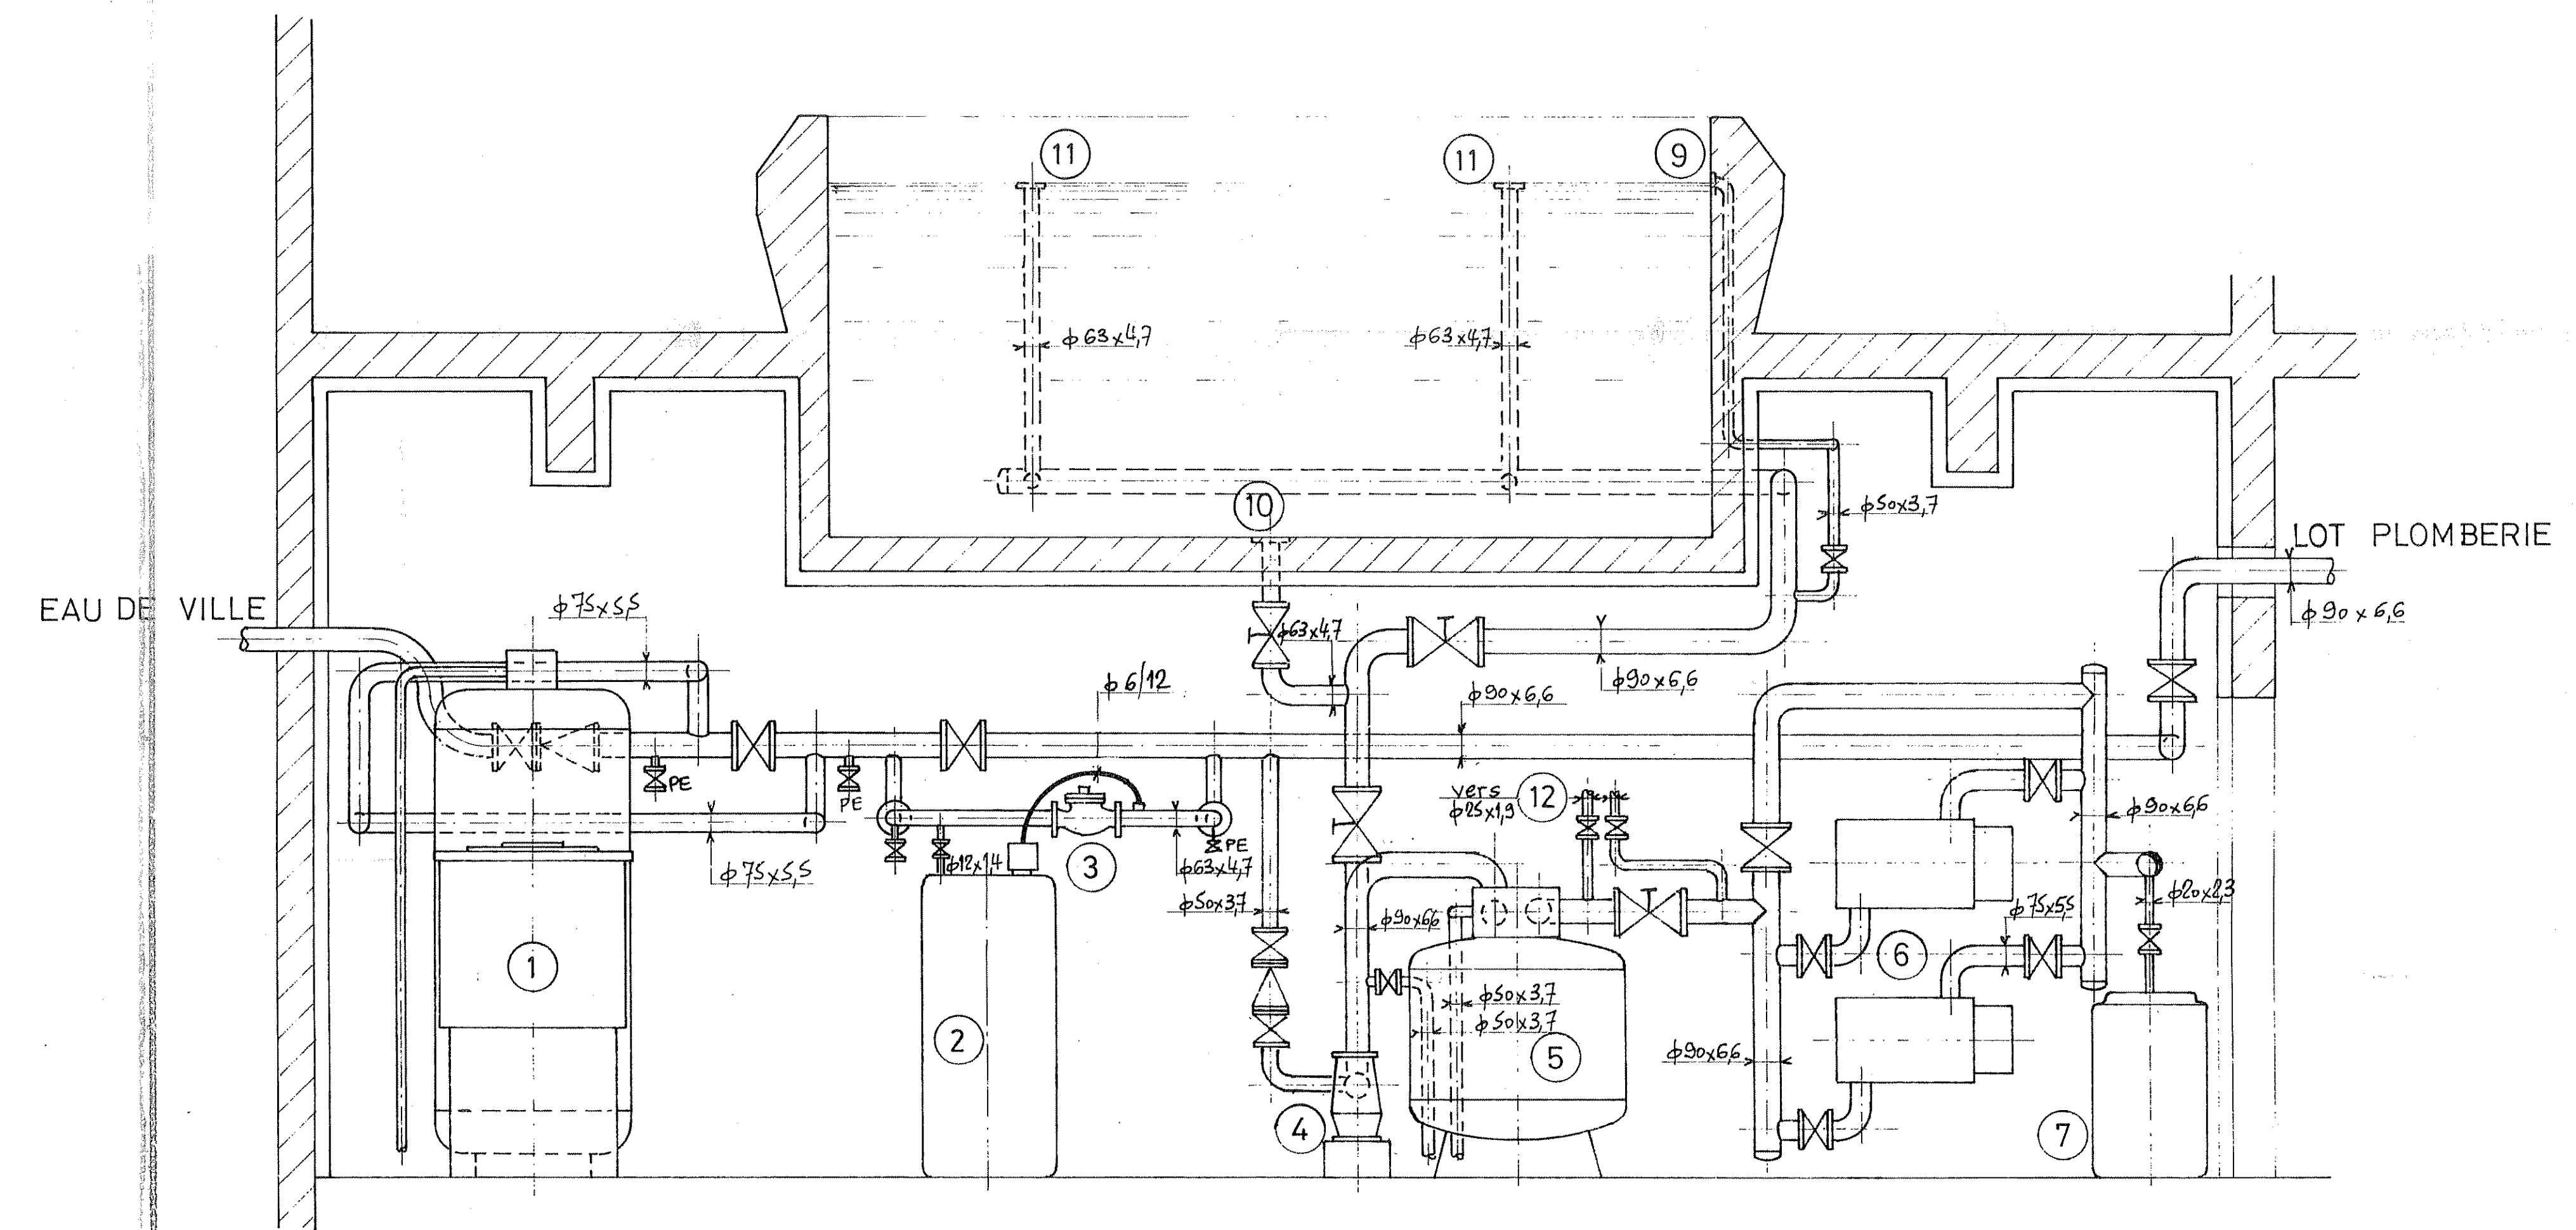

COUPE B

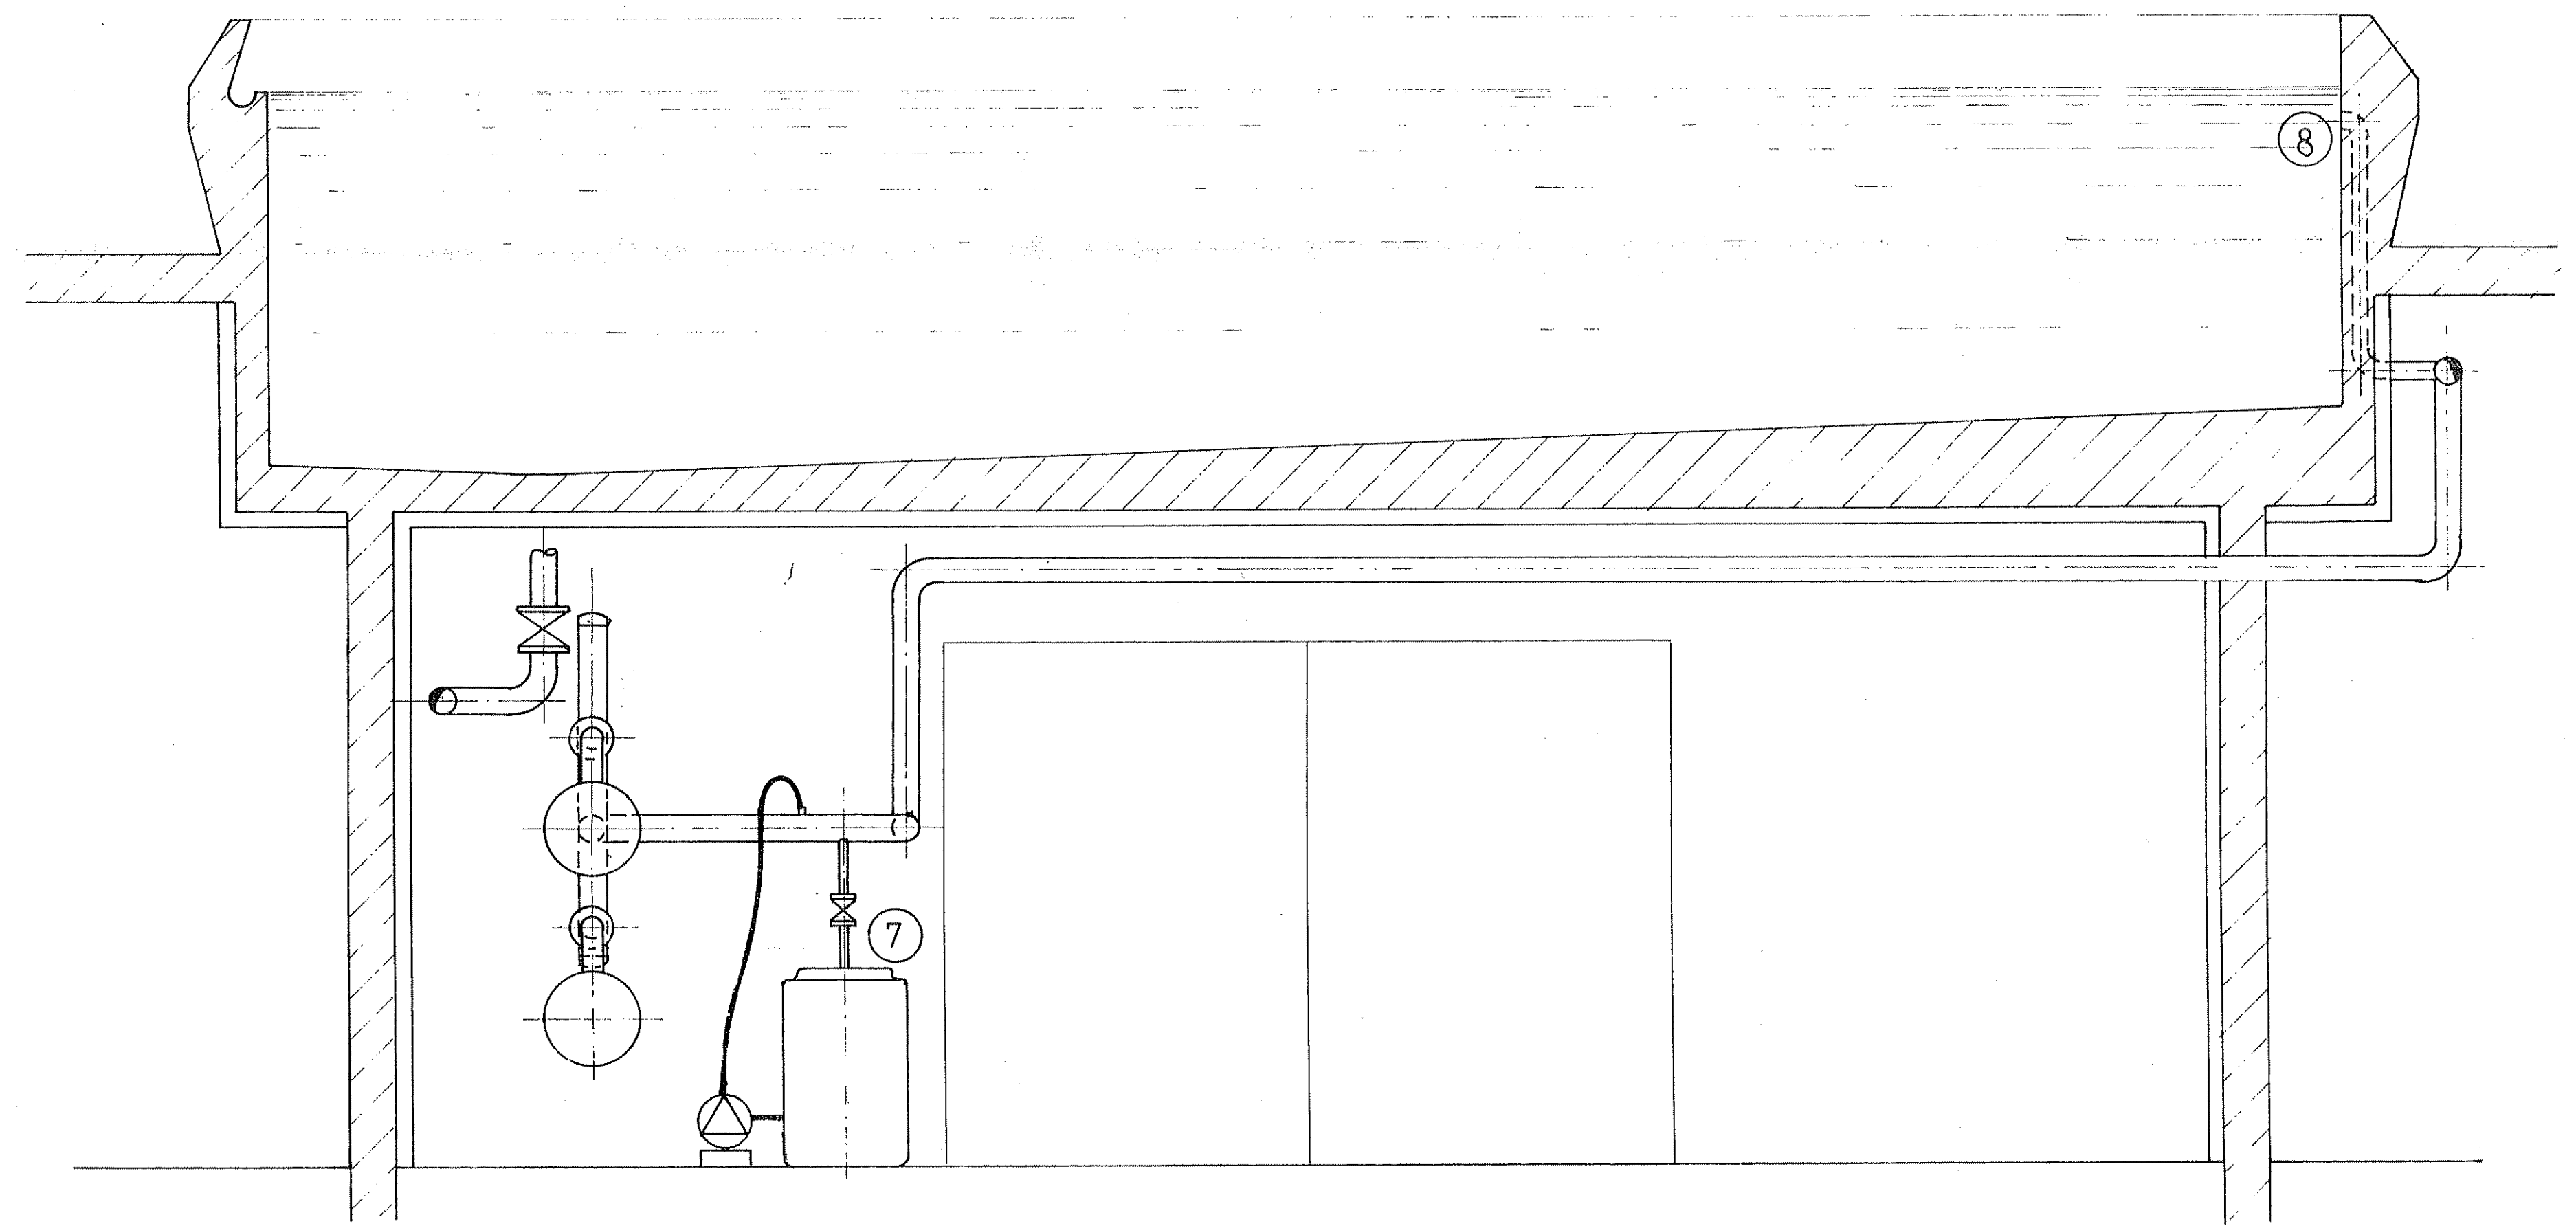


VUE EN PLAN

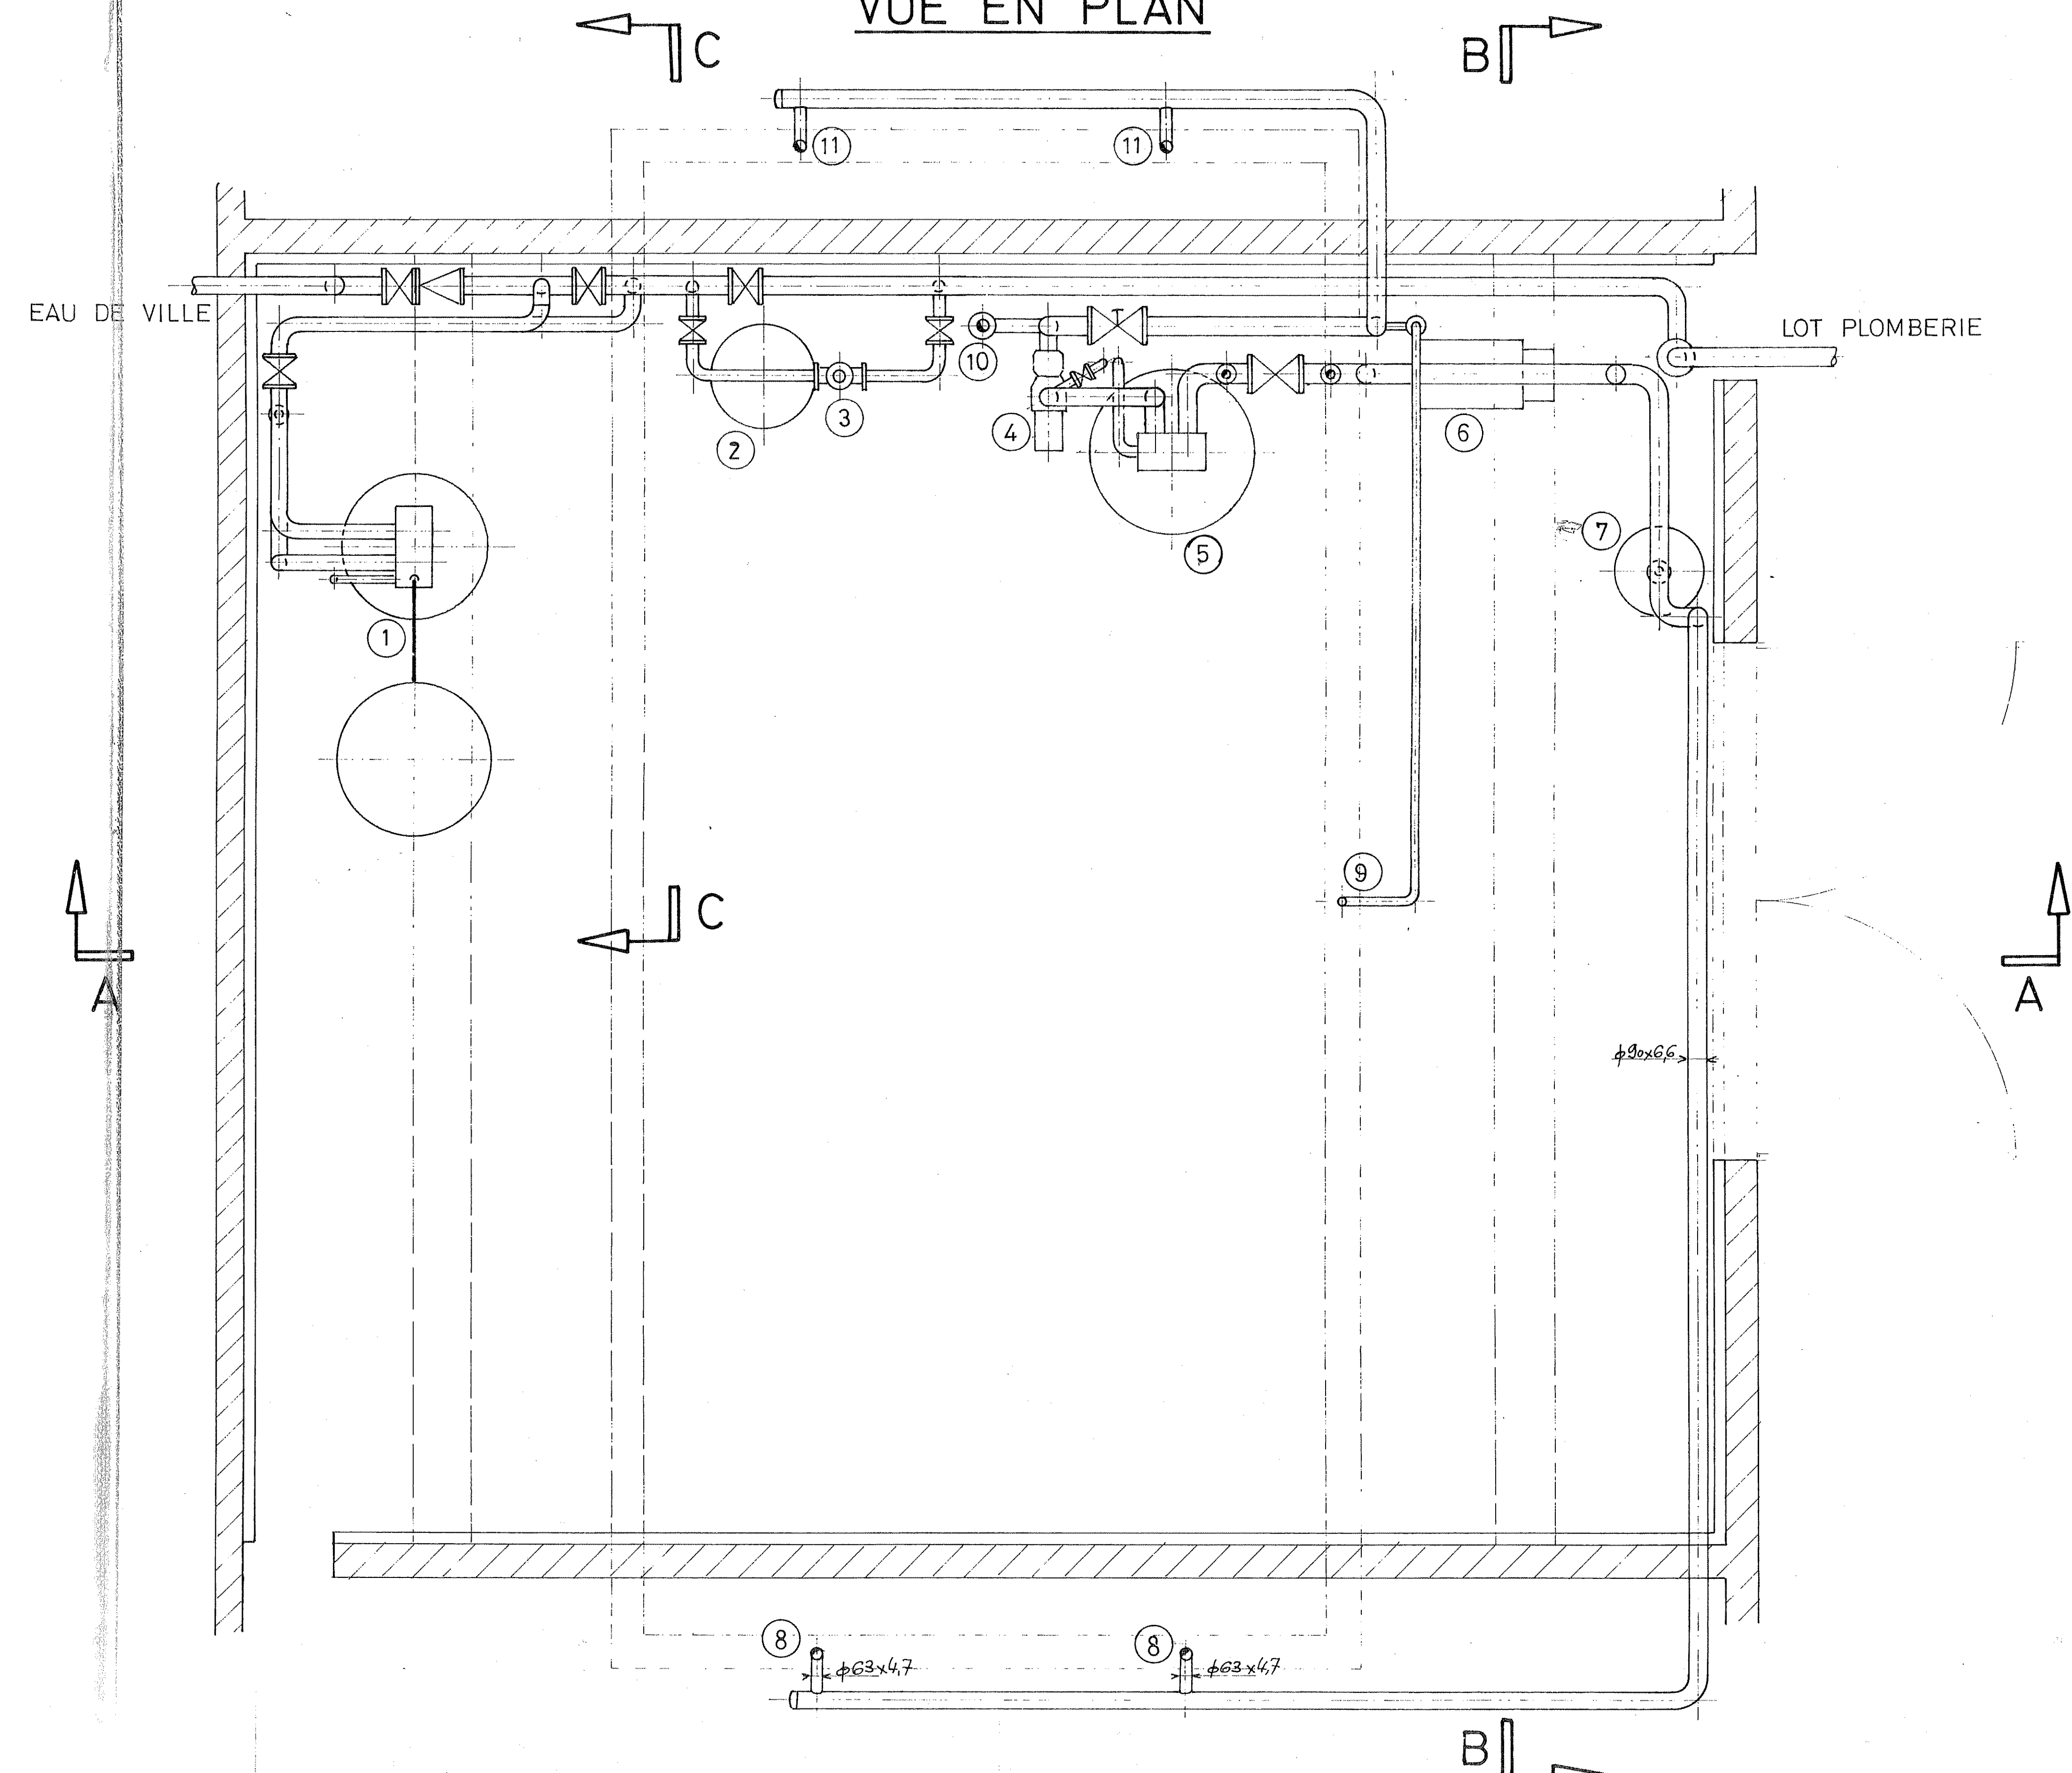

Rep	Nb	Désignation du matériel	Observations
1	1	Aduocisseur PERMO type 8400	traitement général
2	1	Groupe de dosage PERMOMETRIC PM8	P/mogène
3	1	Compteur émetteur φ 50	à brides
4	1	Pompe de recyclage	25 m³/h
5	1	Groupe PERMO Box 93	Filtration sable
6	2	Chaudières électriques BOREAL	2 x 20 kW
7	1	Groupe dosage chlore PERMODOS 8S	
8	2	Pièces de refoulement PERMO 2"	réglables
9	1	Pièce de balai 1 1/2 PERMO	
10	1	Pièce d'aspiration de fond	monobloc
11	2	Skimmers 2"	
12	1	Condenseur PAC déshumidification	dans SAS piscine
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

COUPE C

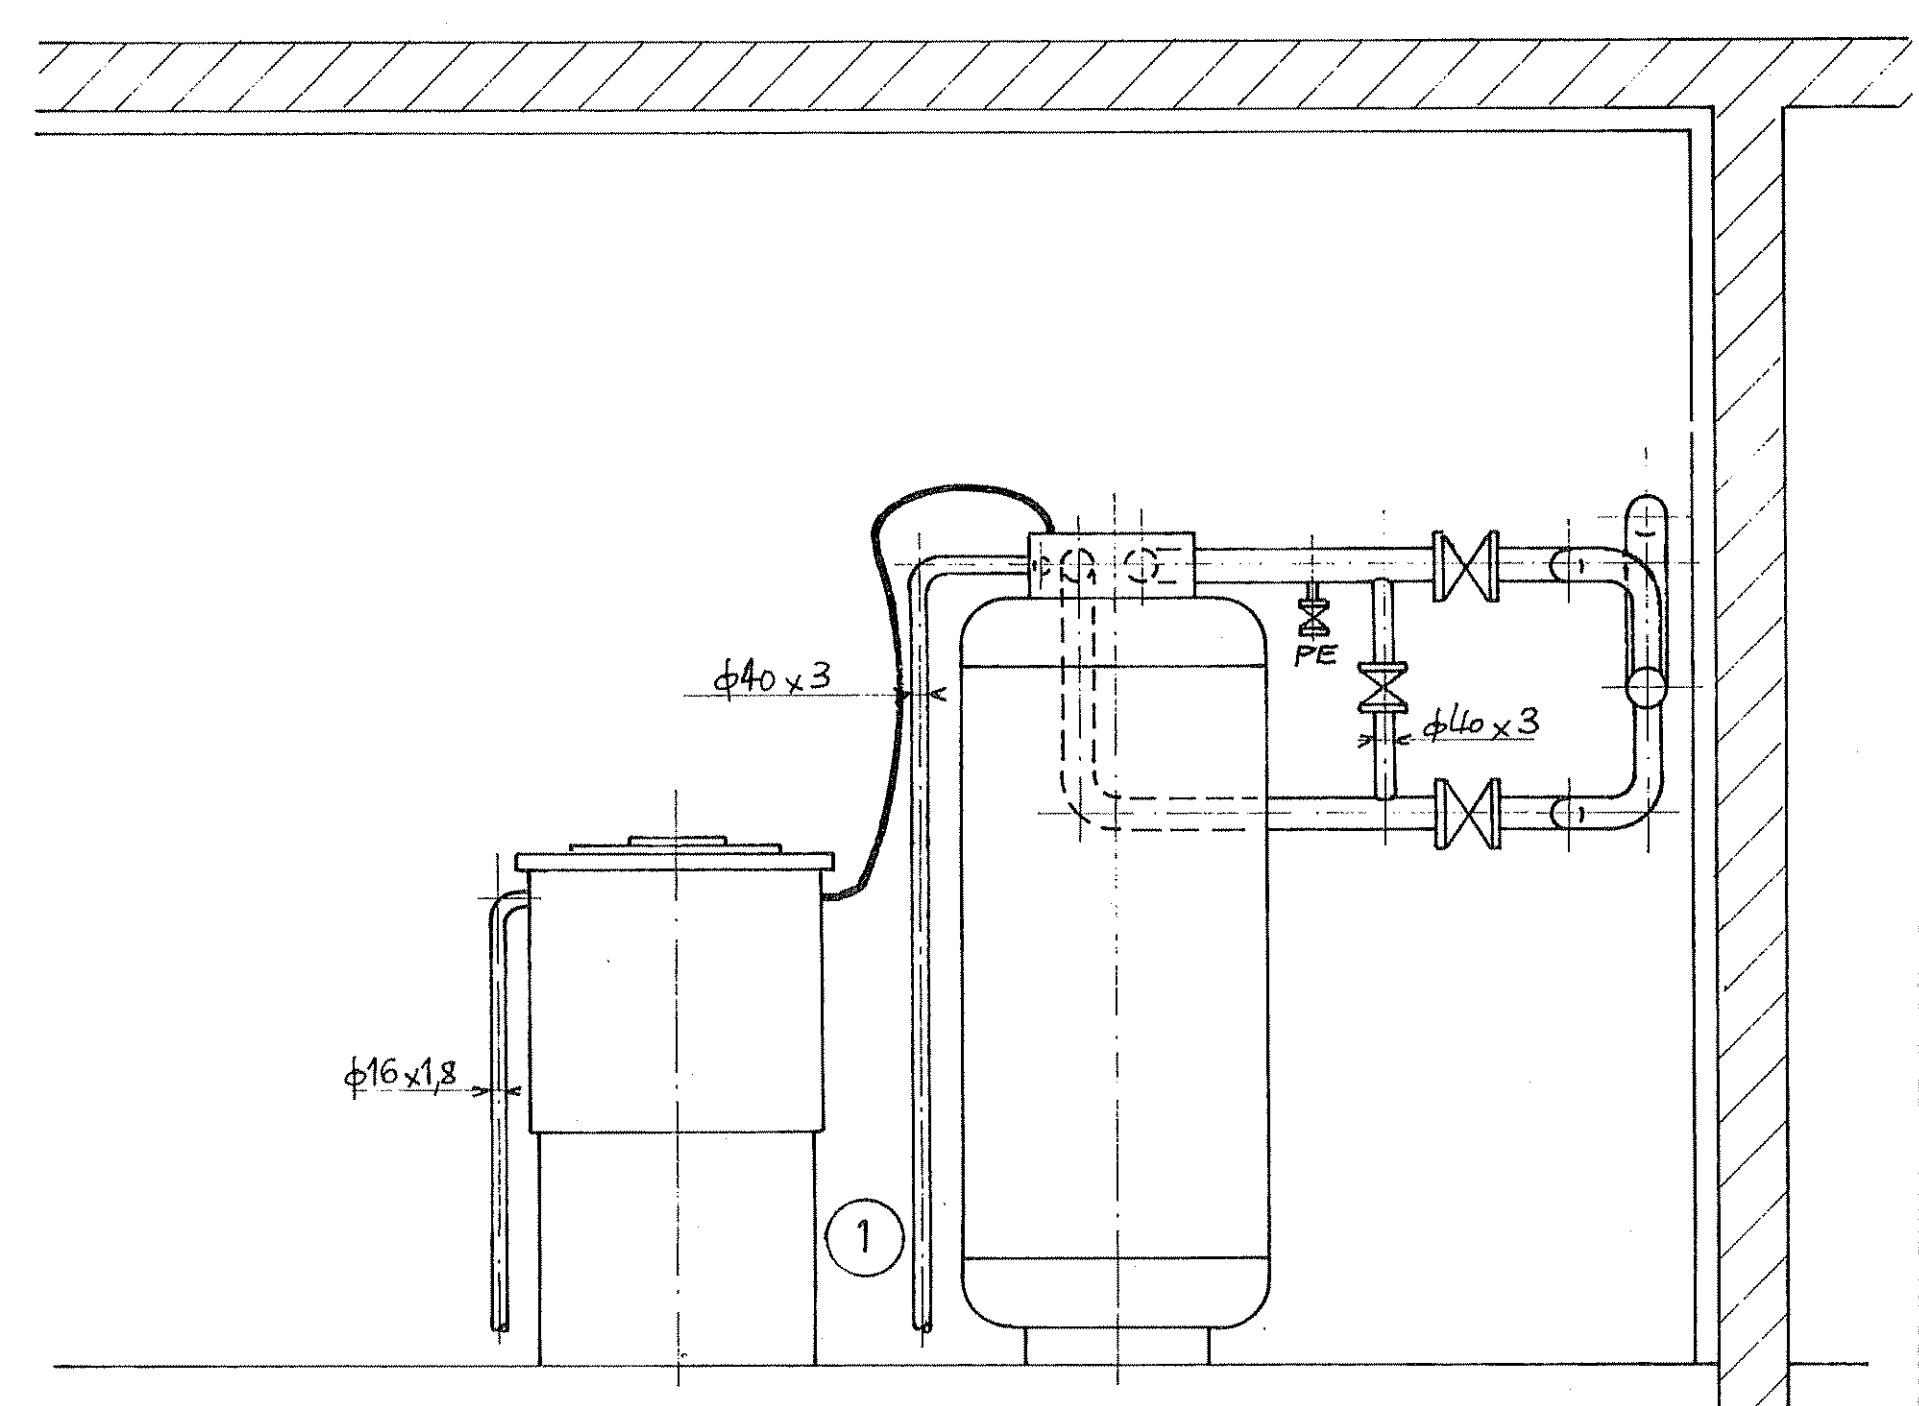

LOT 20  
TRAITEMENT D'EAU PISCINE  
TRAITEMENT D'EAU GENERAL

Fédération pour la Création et la Gestion  
d'un Centre de Readaptation  
pour grands Handicapés

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST  
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY

CENTRE DE READAPTATION POUR GRANDS  
HANDICAPES (Lay Saint Christophe)

ARCHITECTE  
SA Prusse et fils  
15 Bd Joffre  
54000 NANCY  
03 83 41 17 70

B.E.T  
Durand Engineering & W.T  
15 Ave de Metz 54000  
54000 NANCY  
03 83 41 17 70

CONTROLE  
NANCY  
44 rue de la Liberté  
54000 NANCY  
03 83 41 17 70

PLAN  
D'INSTALLATION

AGENCE NANCY  
FICHE PAR  
R.R.  
1/20

DESSINE PAR  
Streiff J.  
Date  
12.10.84

DOSSIER  
920205  
PLAN N°  
P 03

TNEE  
AGENCE DE EST  
25 rue Laval 54000  
54000 NANCY  
03 83 41 17 70

Servitherm  
333 Boulevard de la République  
54000 NANCY  
03 83 41 17 70

INDEX DATES MODIFICATIONS