


**INFIRMERIE-BIBLIOTHEQUE**  
**1/100**

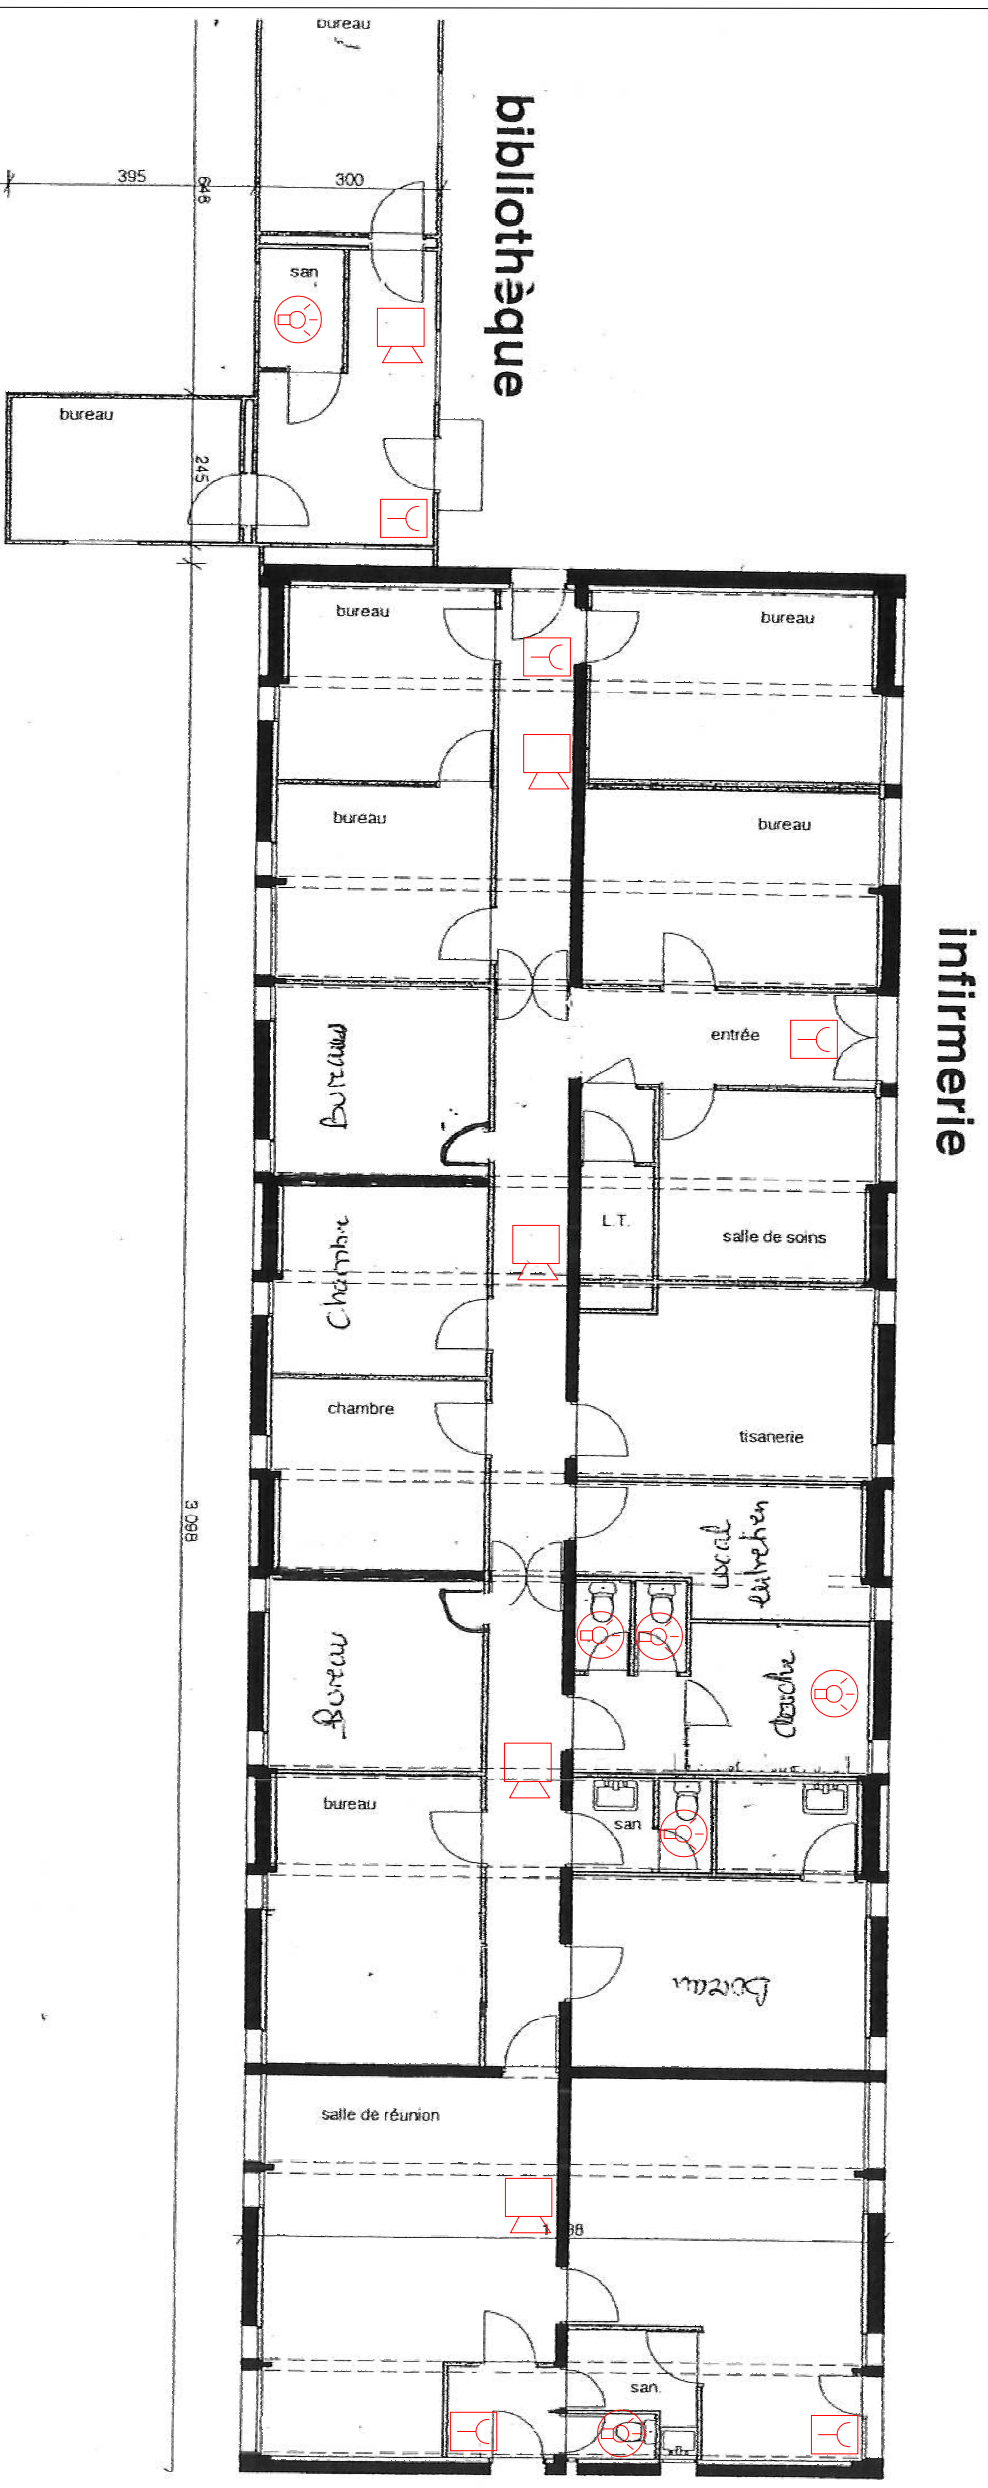

Légende :

## Matériel central du SSI

Détecteur automatique d'incendie

**IA** Indicateur d'action

 Déclencheur manuel

## TRE

### Tableau répétiteur d'exploitation

Sirène

Flash

PCF Porte DAS

Nota : le plan de principe d'implantation des matériels du DCE n'est pas un document d'exécution de l'entreprise. L'entreprise doit produire sa propre étude (quantitatifs, implantation, vérification des mètres...)

2	07/09/23	Ajout flashes locaux personnel	A.FLAUT
1	25/05/23	Création document	A.FLAUT
Indice	Date	DESIGNATION	Dess.
<b>NAMIXIS &amp; SISCOOR</b> <small>GR GROUPE SYSTEA</small>		<b>Site :</b> IME COMPLEXE BAYOT-SARRAZI COULOUNIEUX-CHAMIERES	<b>PHASE: DCE</b>
<b>Objet :</b> PLAN DE PRINCIPE D'IMPLANTATION DES MATERIELS BATIMENT INFIRMIERIE		<b>Echelle :</b> Sans	
TECHNOCLUB - BAT D Avenue de la Poterie 33170 GRADIGNAN		<b>N° affaire :</b> AF~UGE33/01	<b>Folio n° :</b> 4