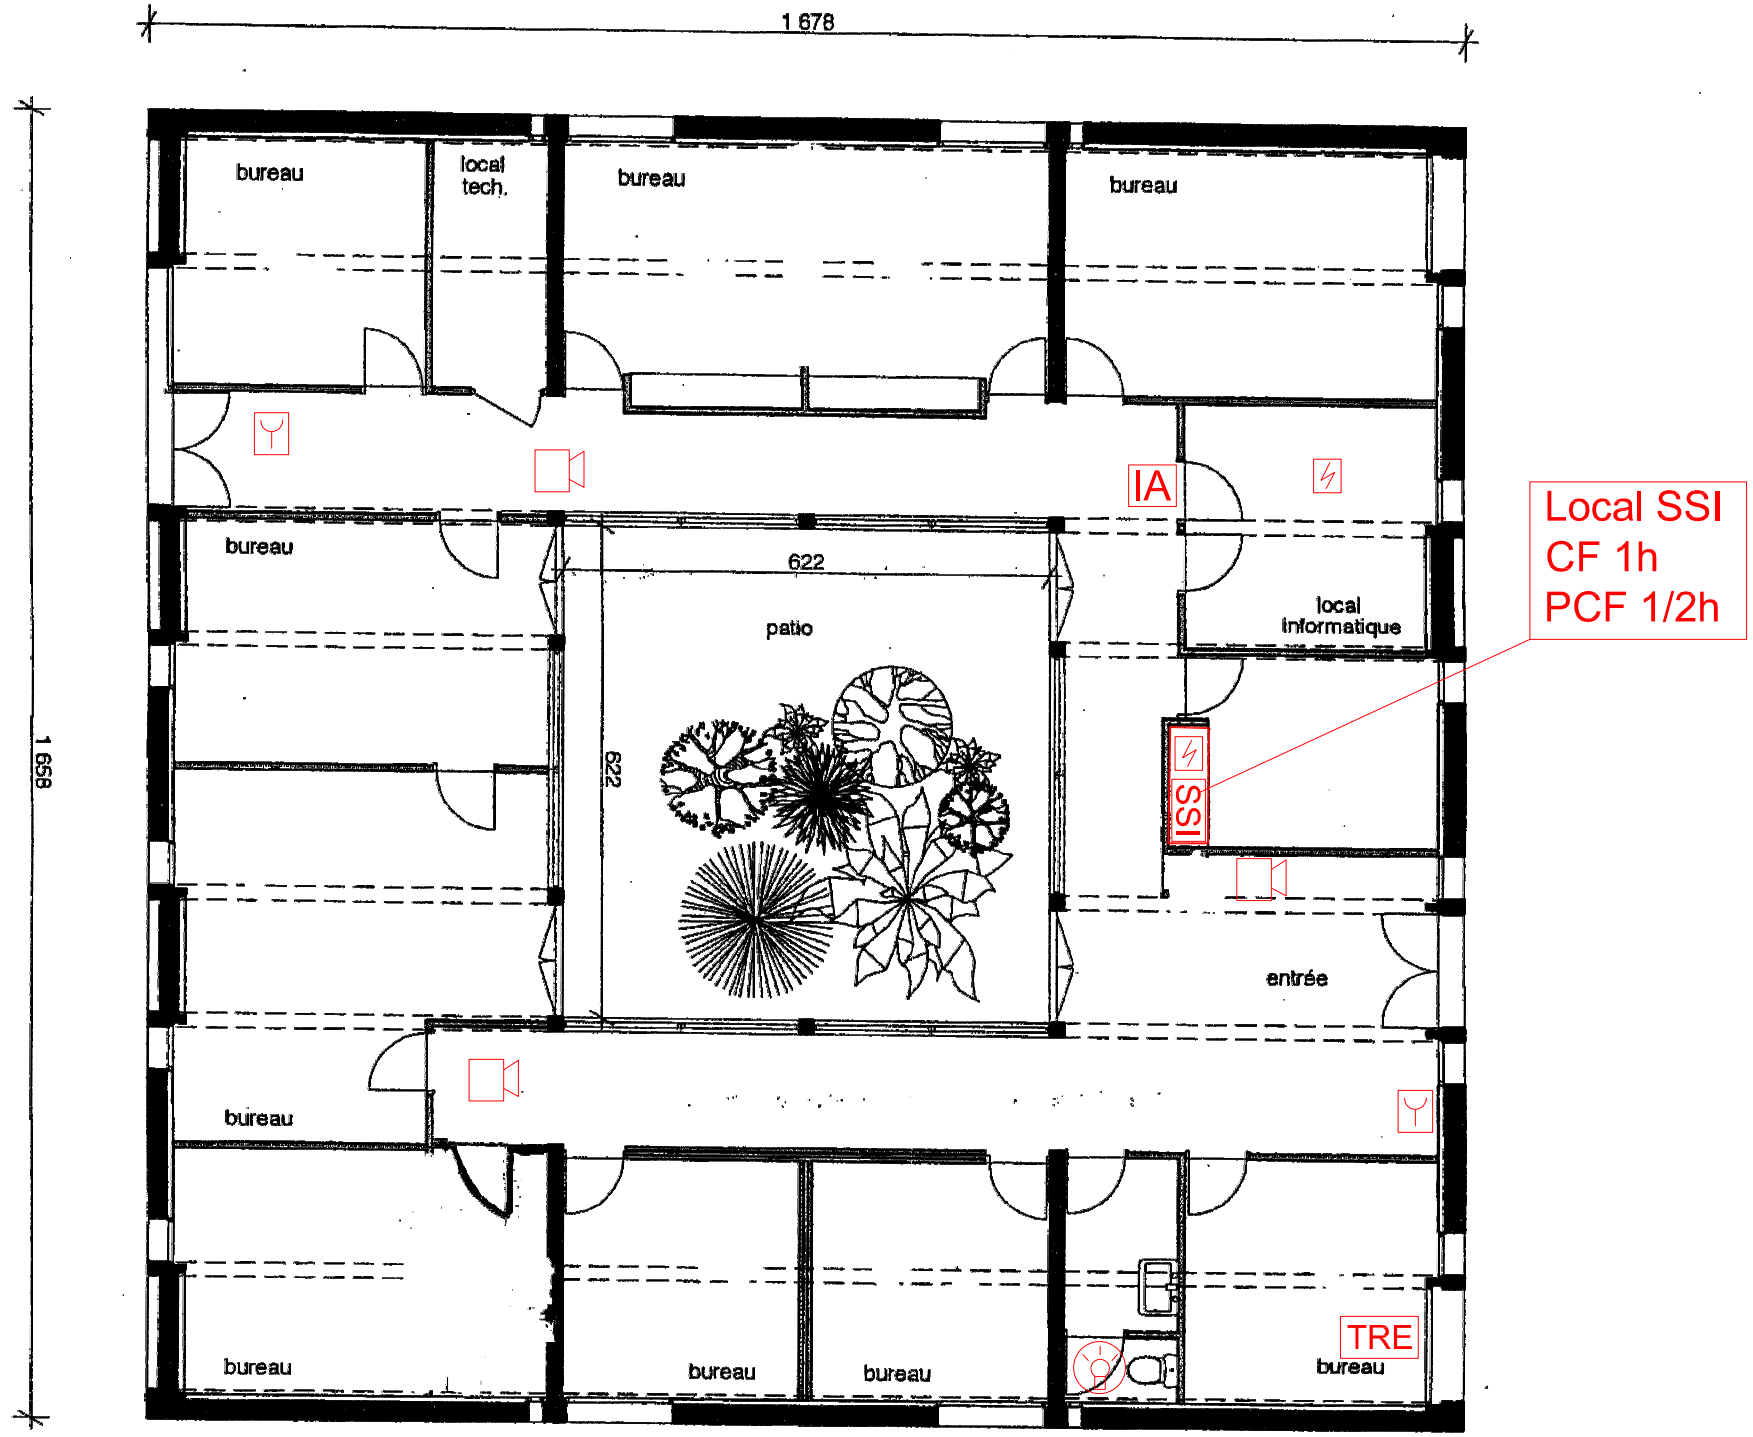

Légende :

- SSI — Matériel central du SSI
- Détecteur automatique d'incendie
- IA — Indicateur d'action
- Déclencheur manuel
- TRE — Tableau répétiteur d'exploitation
- Sirène
- Flash
- PCF — Porte DAS

Nota : le plan de principe d'implantation des matériels du DCE n'est pas un document d'exécution de l'entreprise. L'entreprise doit produire sa propre étude (quantitatifs, implantation, vérification des métrés...)

Indice	Date	DESIGNATION	Dess.
1	25/05/23	Création document	A.FLAUTO

NAMIXIS & SSICoor GROUPE SYSTEA
TECHNOCLUB - BAT.D
Avenue de la Poterie
33170 GRADIGNAN

Site : IME COMPLEXE BAYOT-SARRAZI
COULOUNIEIX-CHAMIERS

PHASE: DCE

Objet : PLAN DE PRINCIPE D'IMPLANTATION DES MATERIELS
BATIMENT ADMINISTRATION

Echelle :	N° affaire :	Folio n° :
Sans	AF-UGE33/01	1