

Echelles

Construction d'une crèche de 60 berceaux sur le camp
Dugommier à Baie-Mahault

Date	indice	modifications
Fév. 2024	0	

Lot 9 : Electricité CFO/cfa
EL102 TD1

DCE



Equipe de Maitrise d'Oeuvre :

EURL Laurent LAVALL - Architecte
09 Tour Massabielle 97110 Pointe à Pitre
Mail: l.lavall@free.fr - Tel: 0690 861 530

ACAPA - Architecte
3 Les hauts de Montraval 97354 Remire-Montjoly
Mail: acapa973@orange.fr - Tel: 0594 304 840

NOVAM - BET Structure
1 Rue Newton 85300 Challans
Mail: contact@novam-ingenierie.com - Tel: 0251 935 195

SIPE - BET Fluides
21 Lot Bétania 97231 Le Robert
Mail: sipe972@sipefwl - Tel: 0696 36 24 82


INDDIGO - BET HQE
367 Avenue du grand Arietaz 73000 Chambery
Mail: inddigo@inddigo.com - Tel: 0495 093 100

GAMBA - BET Acoustique
133 Rue du Colombier 31670 Labège France
Mail: contact@acoustique-gamba.fr - Tel: 0596 732 286

Maitrise d'Ouvrage :

RSMA GUADELOUPE
Camp DUGOMMIER
97122 BAIE MAHAULT

[illegible]

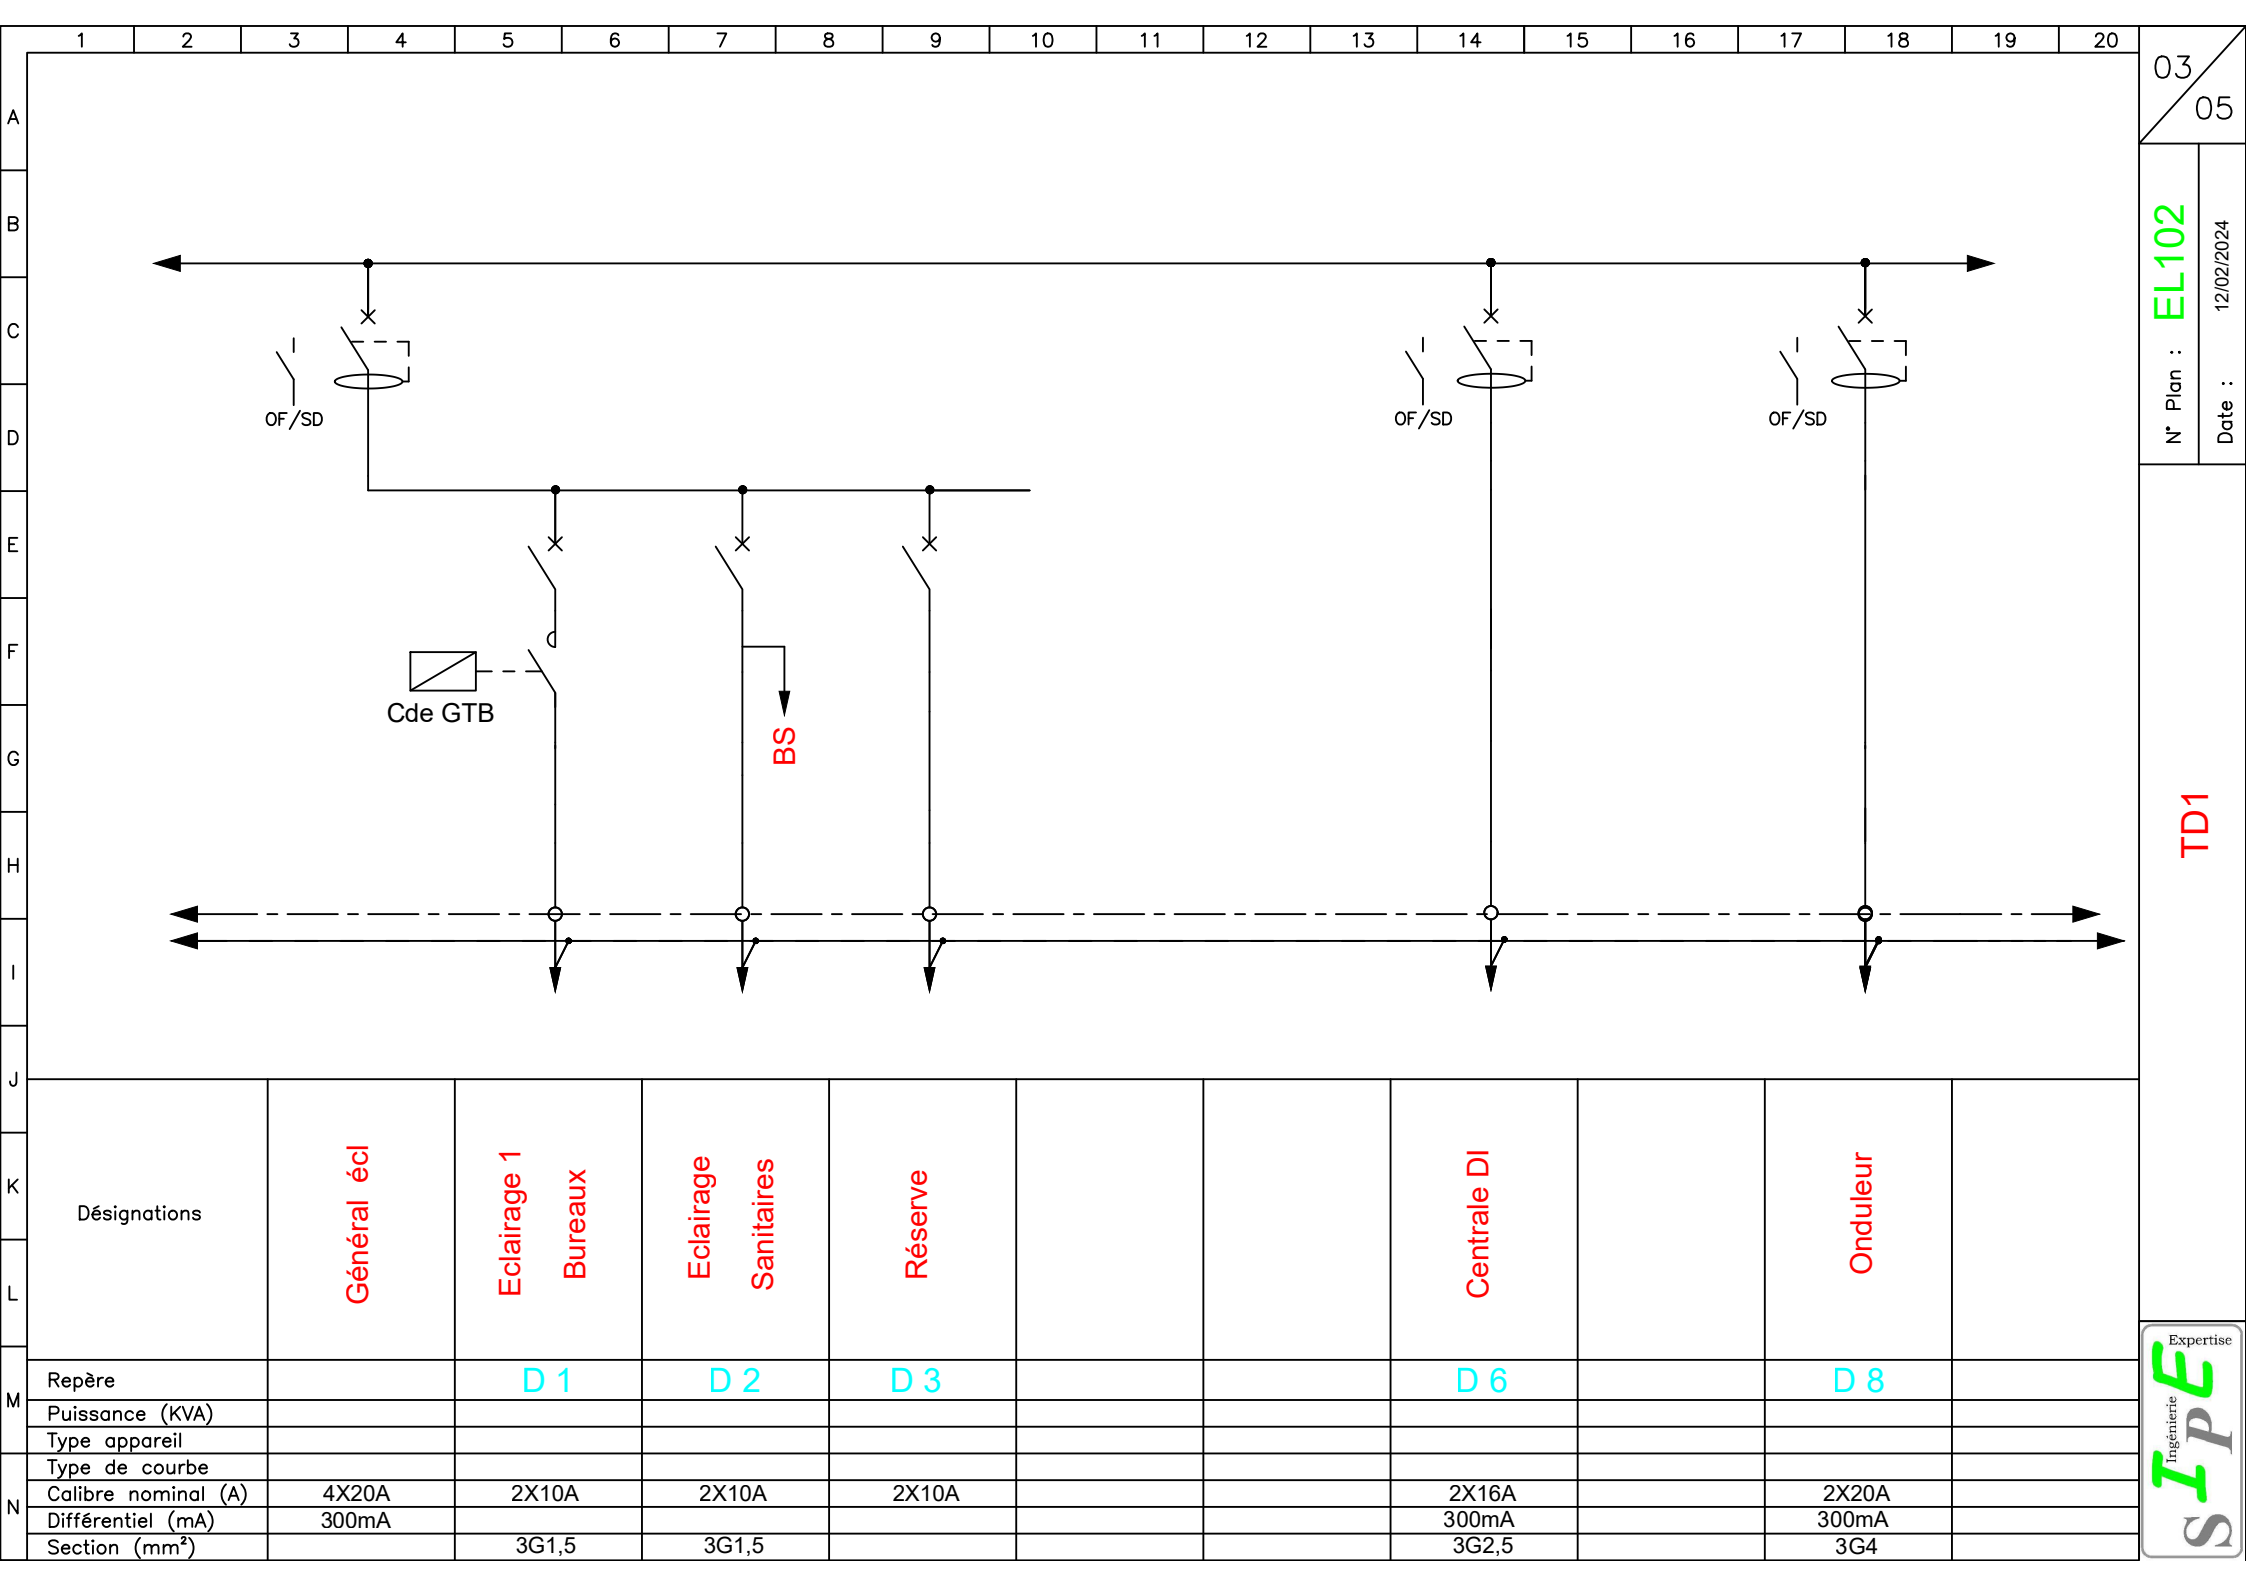

03
05

N° Plan : EL102


Date : 12/02/2024

TD1


Ingénierie

S I P E

Expertise

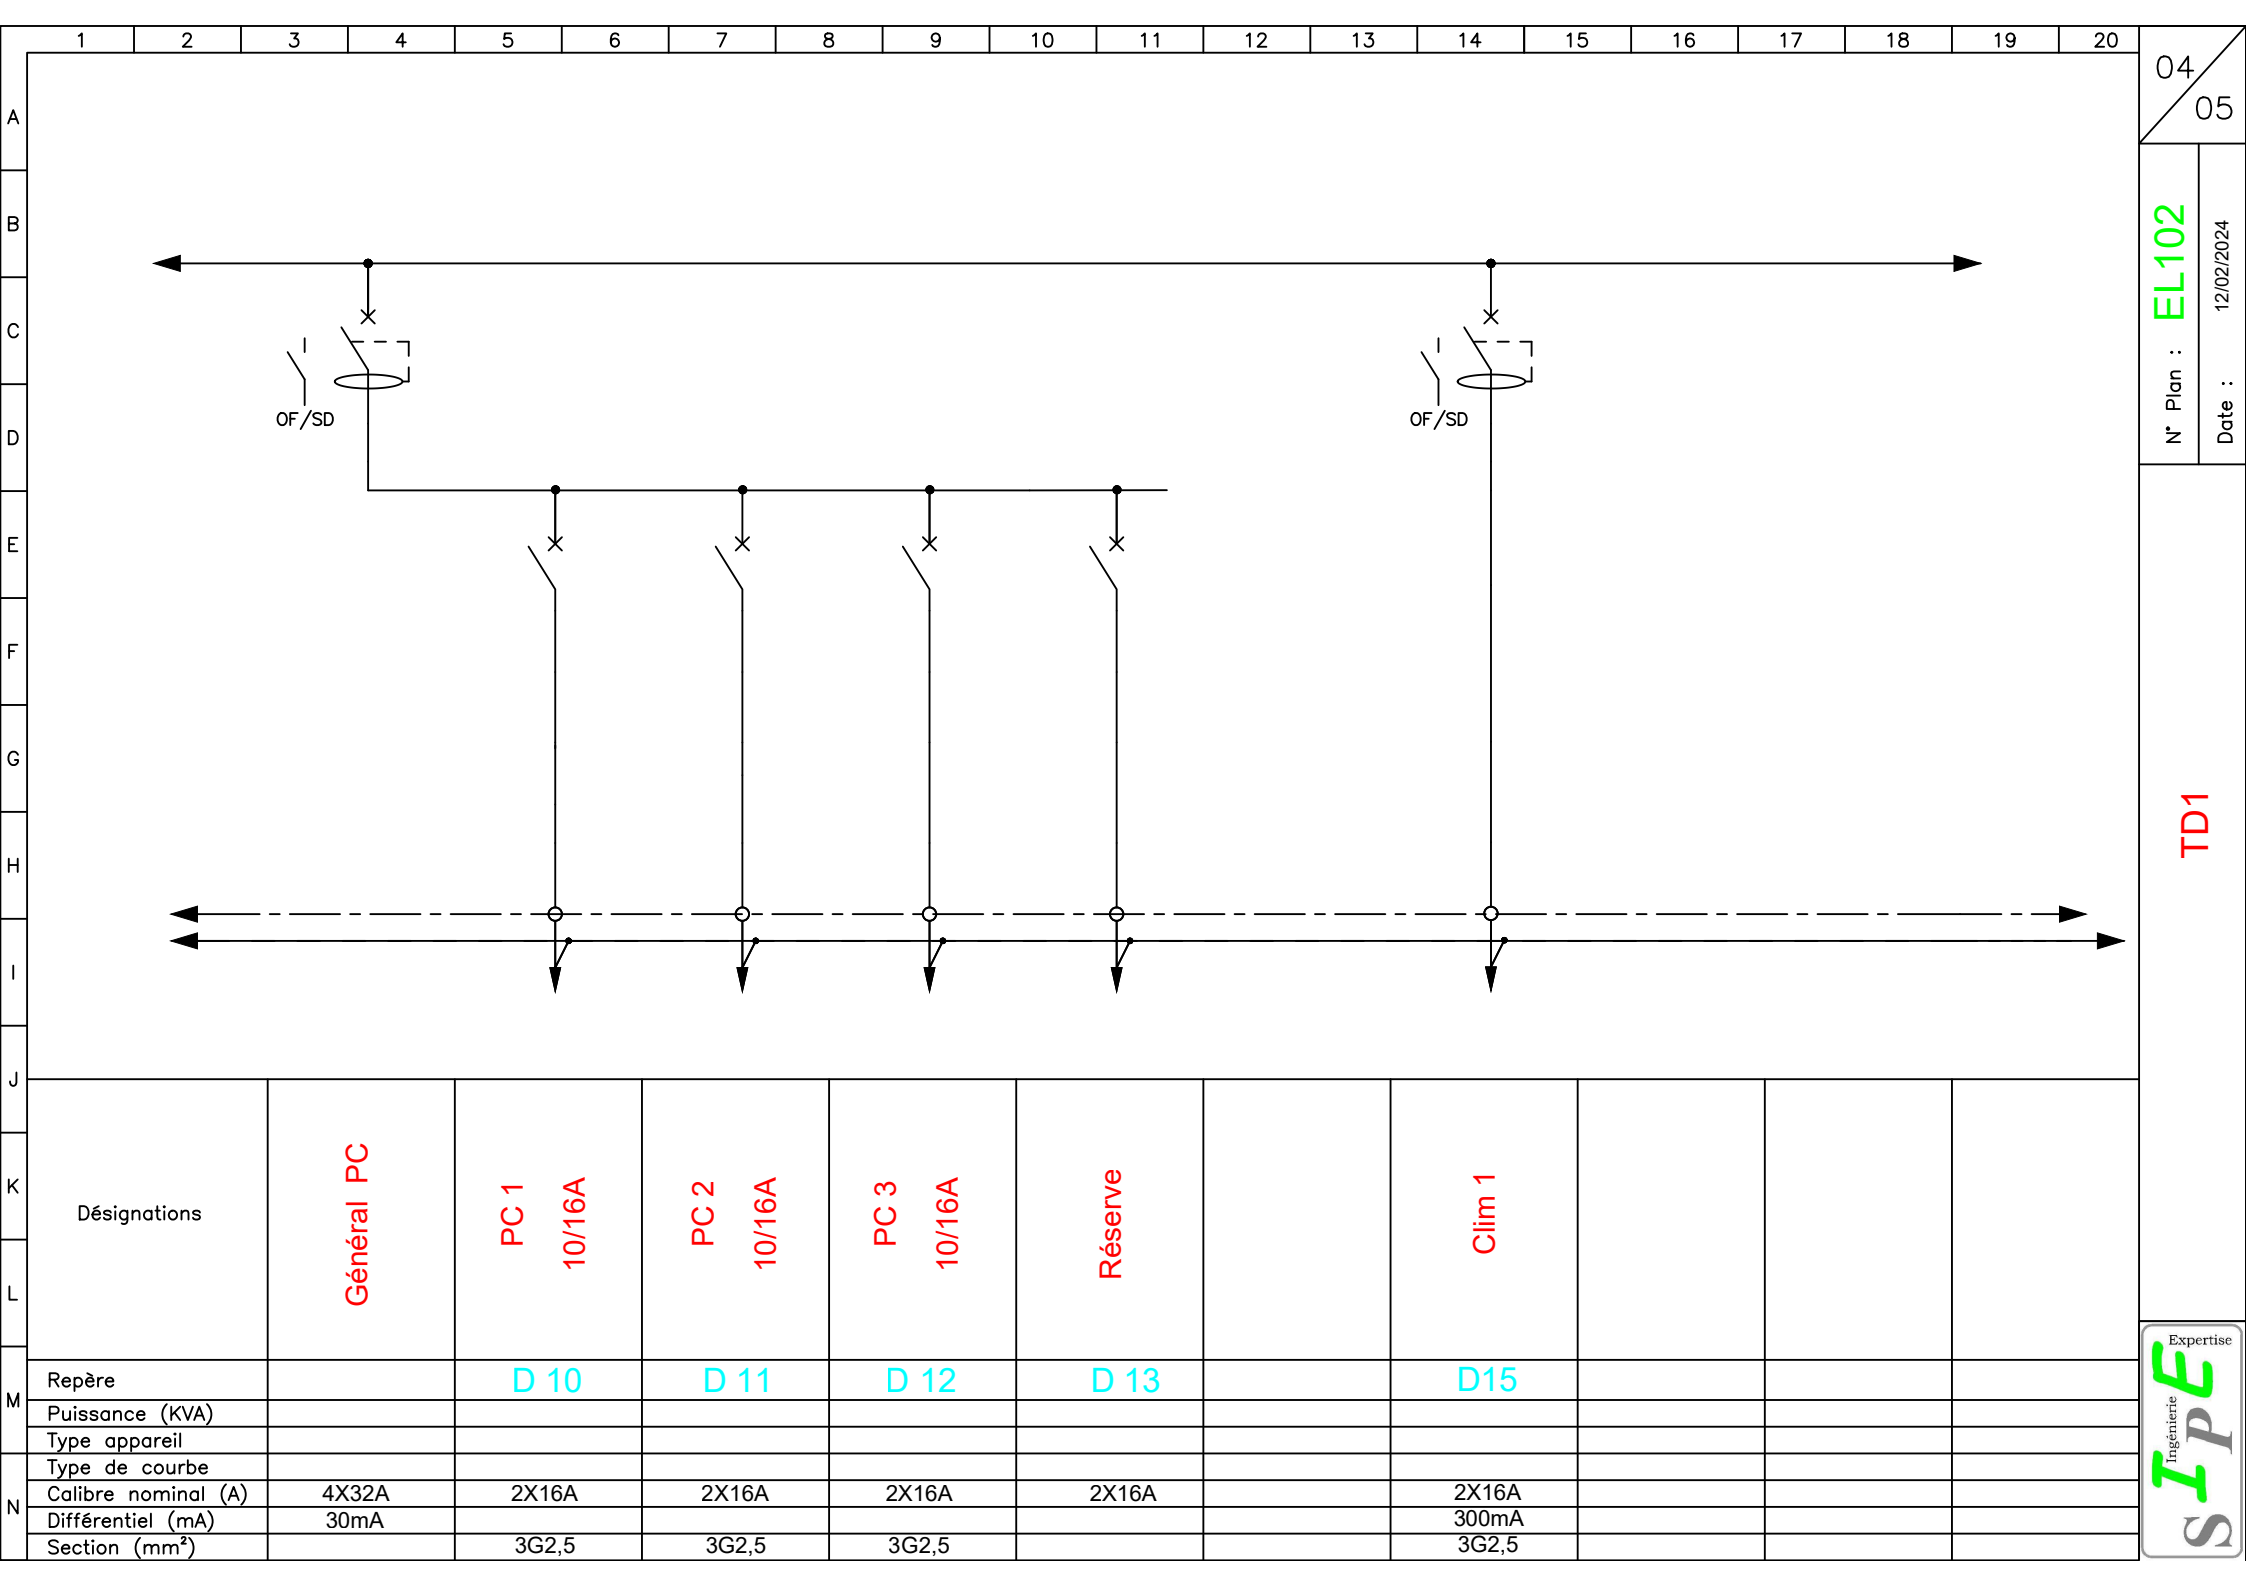

Désignations	Général PC	PC 1 10/16A	PC 2 10/16A	PC 3 10/16A	Réserve		Clim 1			
Repère		D 10	D 11	D 12	D 13		D15			
Puissance (KVA)										
Type appareil										
Type de courbe										
Calibre nominal (A)	4X32A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A		2X16A			
Différentiel (mA)	30mA						300mA			
Section (mm²)		3G2,5	3G2,5	3G2,5			3G2,5			

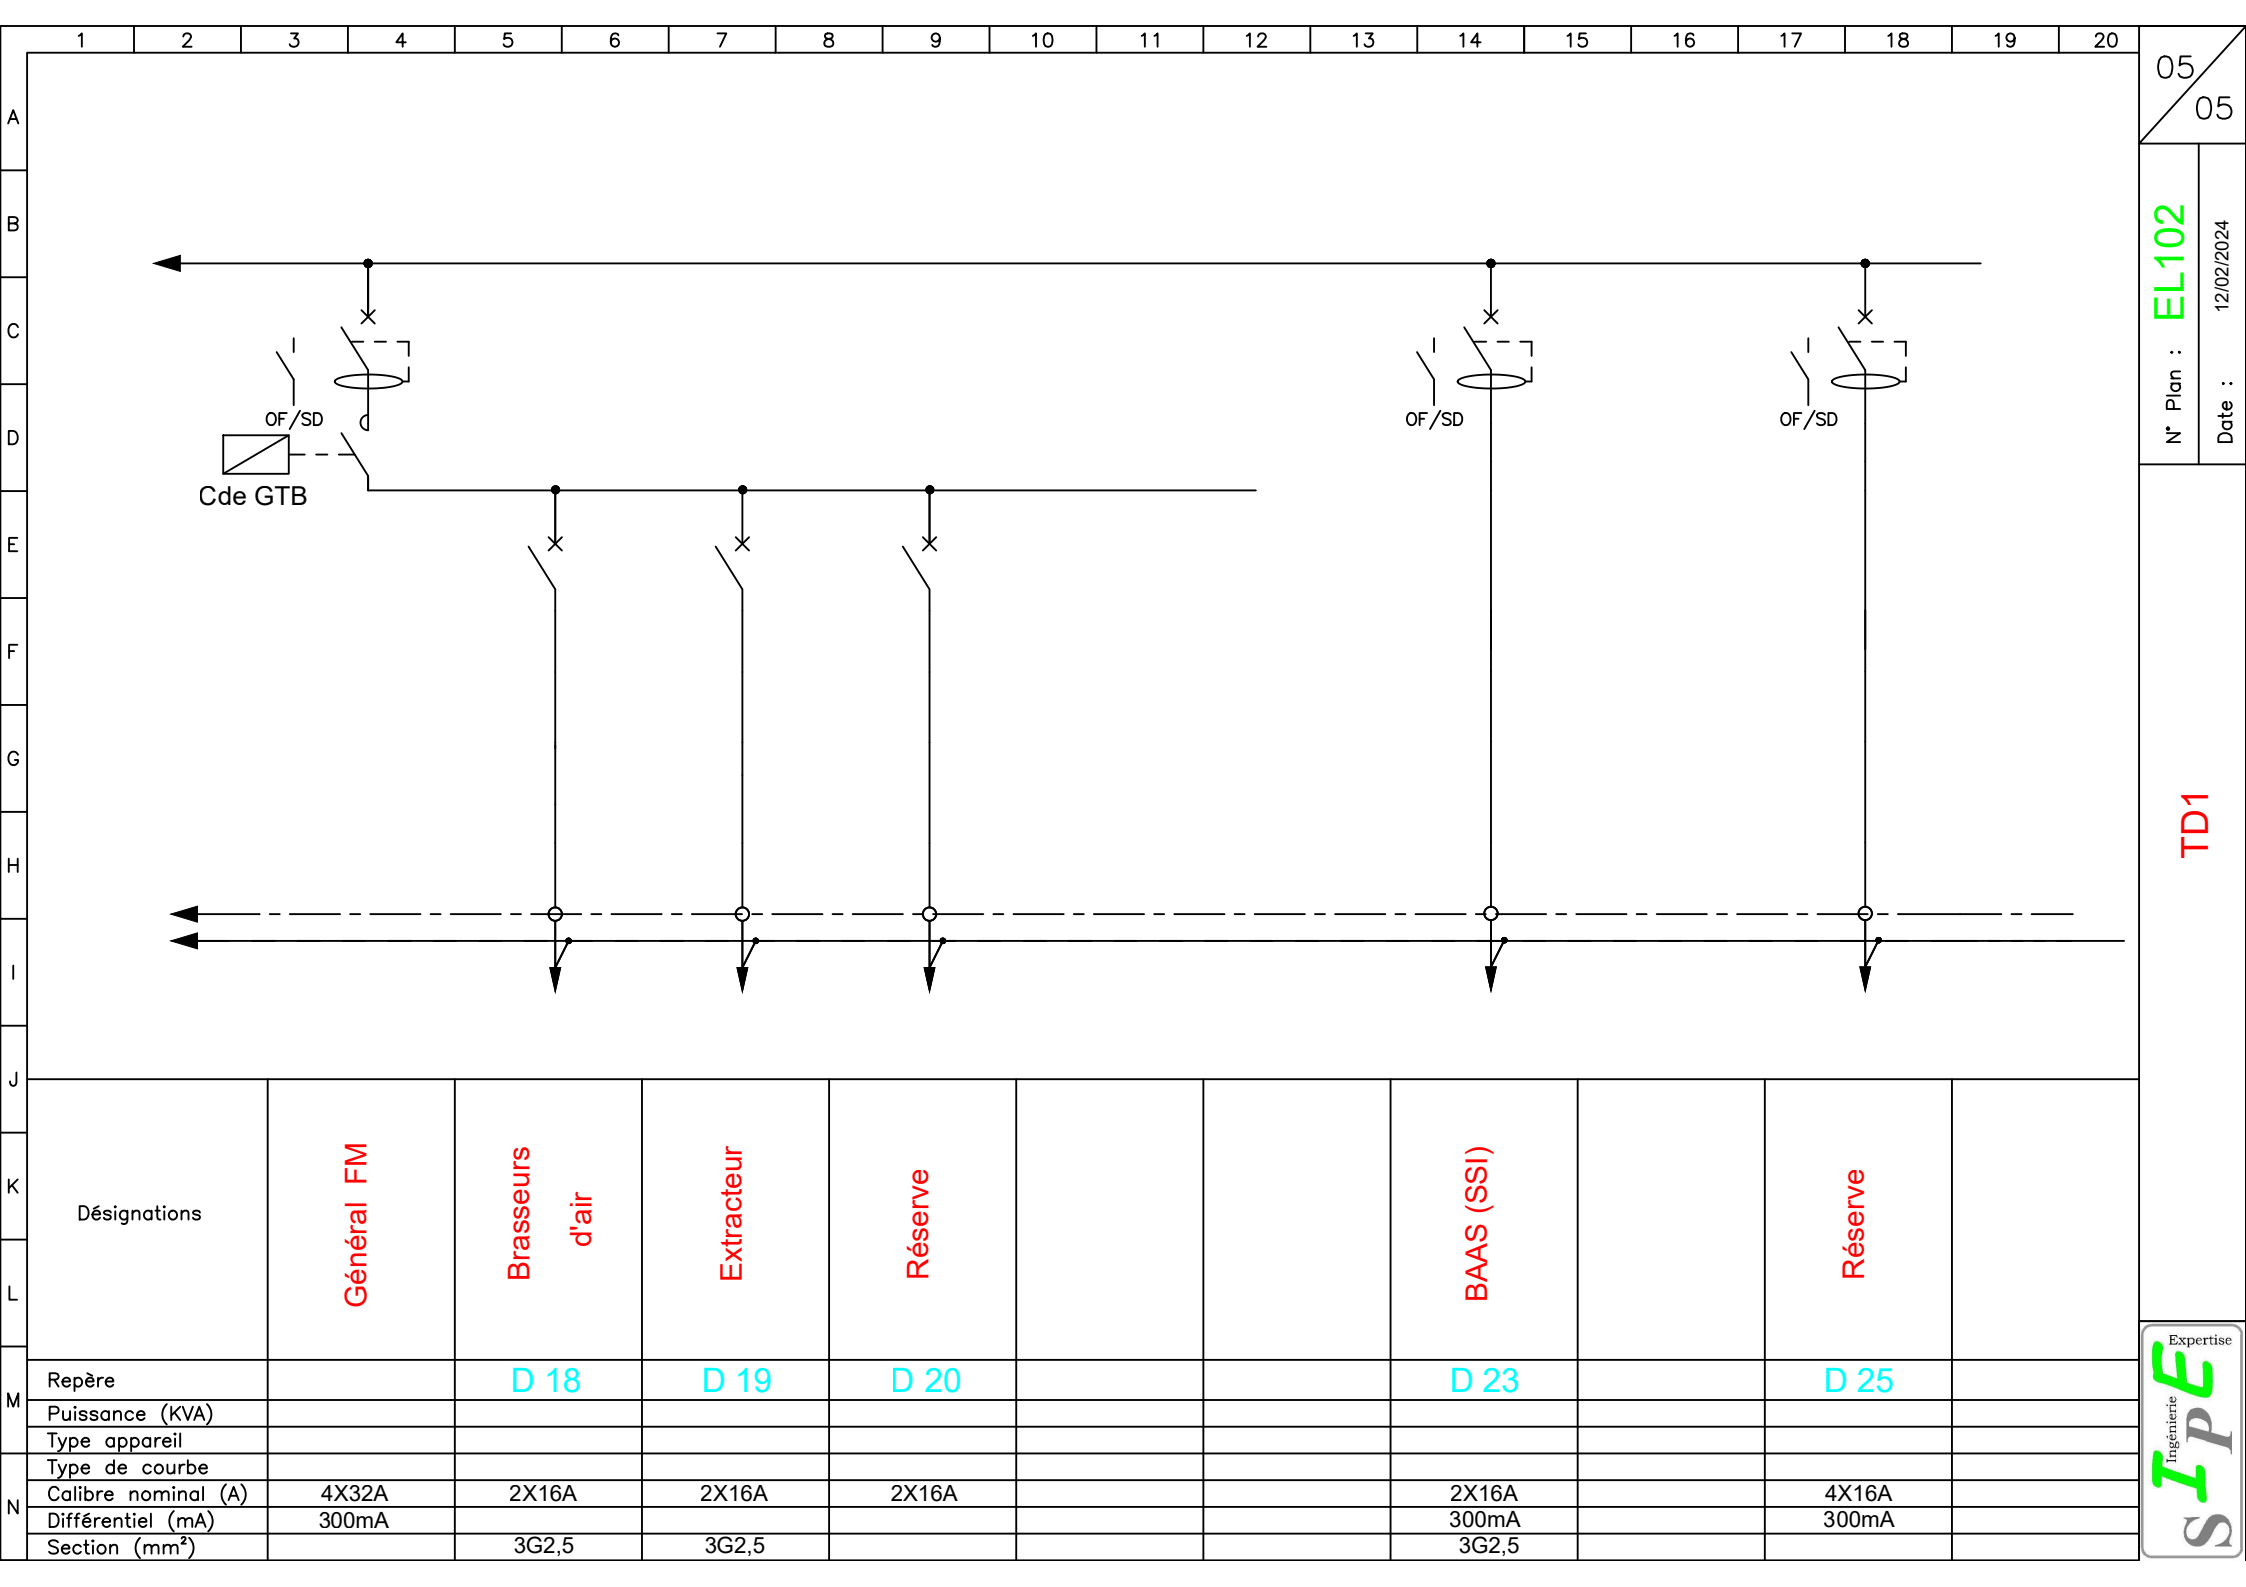

0505

N° Plan : EL102

Date : 12/02/2024

TD1

Ingénierie

S I P E

Expertise

Désignations	Général FM	Brasseurs d'air	Extracteur	Réserve			BAAS (SSI)		Réserve	
Repère		D 18	D 19	D 20			D 23		D 25	
Puissance (KVA)										
Type appareil										
Type de courbe										
Calibre nominal (A)	4X32A	2X16A	2X16A	2X16A			2X16A		4X16A	
Différentiel (mA)	300mA						300mA		300mA	
Section (mm²)		3G2,5	3G2,5				3G2,5			