

CIR. AMONT	
REGIME	TNS
RESEAU	400V
ICC3 MAX(KA)	17.3KA
ICC1 MAX(KA)	16KA
ICC1 MIN(KA)	



CEGELEC Portes de Bretagne
Centre de Brest
10 bis boulevard Gabriel Lippmann
BP 155 – 29803 BREST Cedex 9
Tel : 02 98 42 70 00
Fax : 02 98 42 70 01

CHRU CAVALE BLANCHE

Extension TGBT Pôle 4

Ref client :

Num client :

G					
F					
E					
D					
C					
B	Mise à jour suivant chantier CCA 81510	26/11/2020	Ph. LE ROUX	F. GUENEGUES	F. GUENEGUES
A	DOE	13/11/2019	D. LE POUPON	X. GLORIA	G. GOARANT
O	CREATION	29/07/19	JC	JLF	GG
INDICE	MODIFICATION	DATE	NOM DESSINE VISA	NOM VERIFIE VISA	NOM APPROUVE VISA
ECHELLE : /		NUMERO D'ETUDE :		FICHIER DAO:	


Schéma Extension TGBT Pôle 4

Affair e N° P.0262104.1.01

Plan N° 01

Ce document est la propriété exclusive de Cegelec, il ne peut être reproduit par quelques moyens qu'ils soient

Calibre maximal autorisé dans cette armoire
I<250A

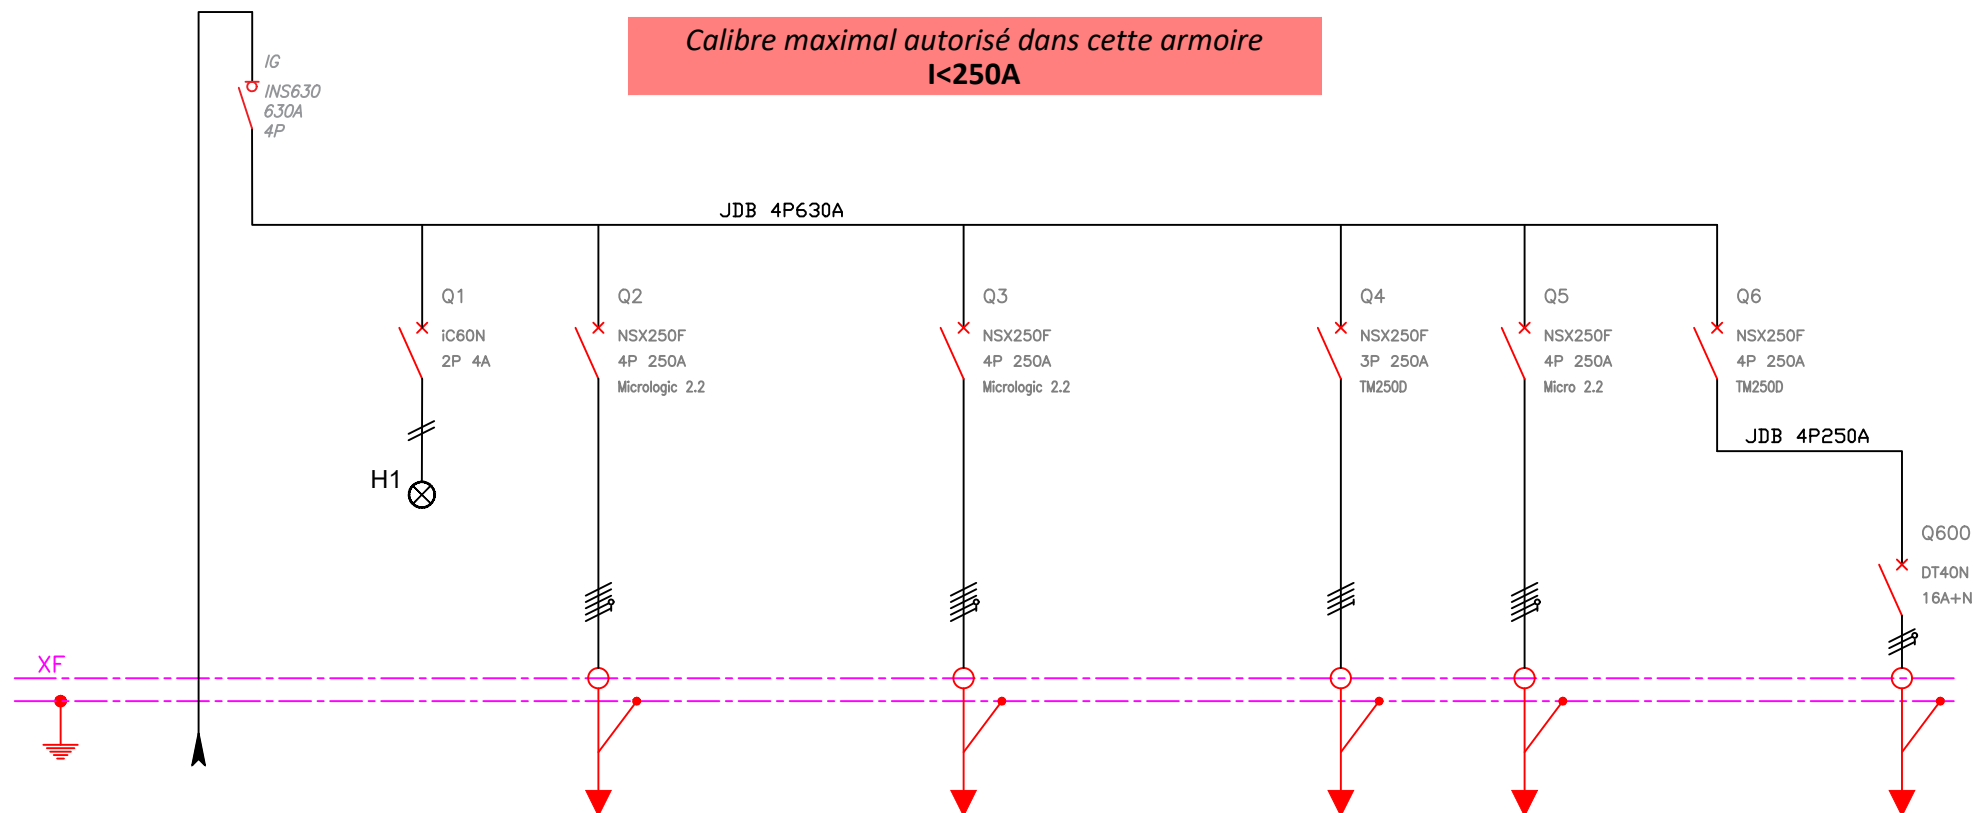

Numéros Bornes		Inter-sectionneur général	Voyant "Présence tension"	Alimentation CCA	Alimentation Fluides médicaux (Non Raccordée)	Groupe froid CCA	Parking (Non Raccordé)	Général divers	Climatisation local Onduleur Pôle 4 (Non Raccordée)
I Nominale A:									
Règlage Protections	Thermique								
	Magnetique								
CABLE	Type	R02V		AR2V	AR2V	AR2V	AR2V		U1000R02V
	Section	4x2x1x150+1x25		4x1x50+1x35	4x1x50+1x35	3x2x(1x120)+1x35	4x1x240+1x95		3G2.5
	Longueur								
Repère		IG	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q600

C					
B	26/11/2020	PLR	FG	FG	MAJ suivant Chantier CCA
A	13/11/19	DLP	XG	GG	DOE
O	29/07/19	JC	JLF	GG	CREATION
INDICE	DATE	DESSINE	VERIFIE	VALIDE	DESCRIPTION

Ce document est la propriété de son émetteur. Il ne peut être donné, communiqué ou décalqué sans l'autorisation écrite de l'émetteur

Schéma extension TGBT Pôle 4 01 / 01

Affaire N° P.0262104.1.01

Plan N° 01