

CIR. AMONT	
REGIME	TNS
RESEAU	400V
ICC3 MAX(KA)	<15KA
ICC1 MAX(KA)	<12KA
ICC1 MIN(KA)	



CEGELEC Portes de Bretagne
Centre de Brest
10 bis boulevard Gabriel Lippmann
BP 155 – 29803 BREST Cedex 9
Tel : 02 98 42 70 00
Fax : 02 98 42 70 01

CHRU CAVALE BLANCHE

ARMOIRE GENERALE ONDULE PÔLE 4

Ref client :

Num client :

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	DOE	13/11/2019	D. LE POUPON	X. GLORIA	G. GOARANT
O	CREATION	29/07/19	JC	JLF	GG
INDICE	MODIFICATION	DATE	NOM DESSINE VISA	NOM VERIFIE VISA	NOM APPROUVE VISA

ECHELLE : /


NUMERO D'ETUDE :

FICHIER DAO:

Schéma ARMOIRE GENERALE ONDULE PÔLE 4

Affair e N° P.0262104.1.01

Plan N°

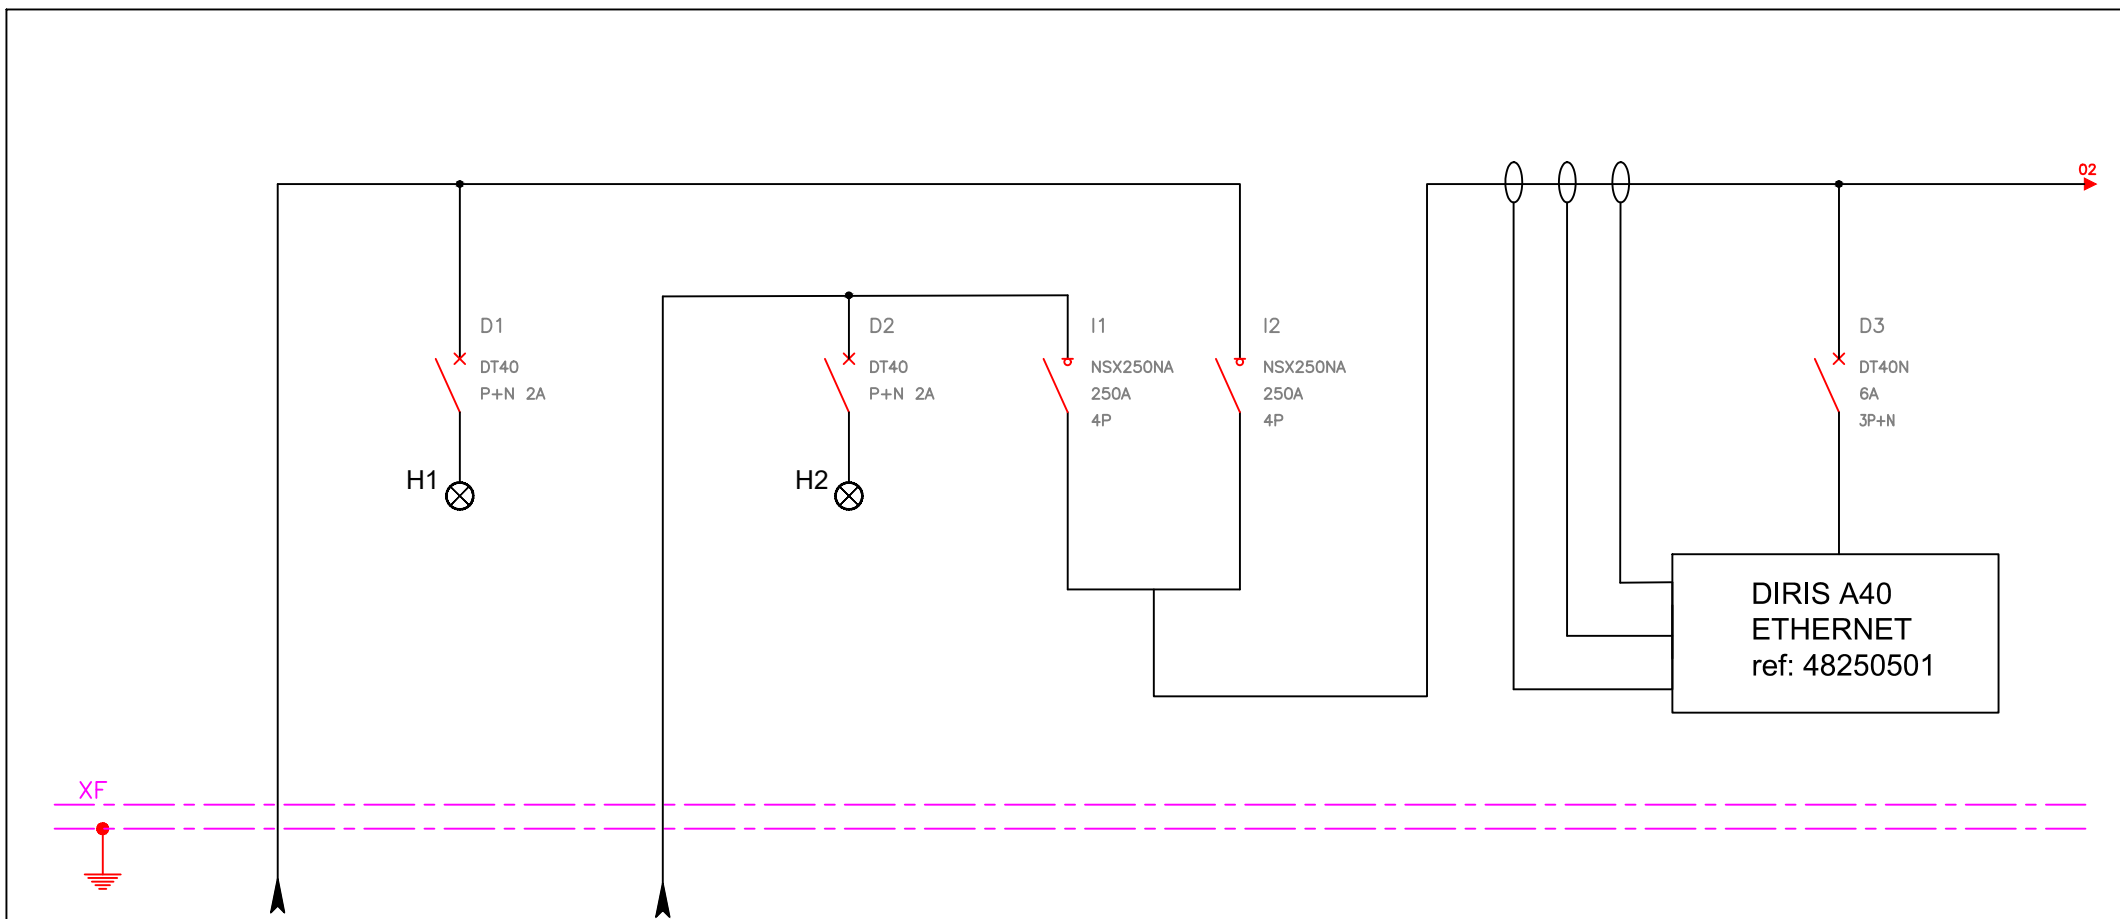


Numéros Bornes		ONDULEUR 1		ONDULEUR 2		ARRIVEE ONDULEUR 2		ARRIVEE ONDULEUR 1		CAPTEUR DE COURANT		CENTRALE DE MESURE	
Désignation des Départs		VOYANT PRESENCE TENSION ONDULEUR 1		VOYANT PRESENCE TENSION ONDULEUR 2									
I Nominale A:													
Réglage Protections	Thermique												
	Magnetique												
CABLE	Type	R2V		R2V									
	Section	4x1x70+1x25		4x1x70+1x25									
	Longueur												
	Repère	D1		D2		I1		I2				D3	

C					
B					
A	13/11/19	DLP	XG	GG	DOE
O	29/07/19	JC	JLF	GG	CREATION
INDICE	DATE	DESSINE	VERIFIE	VALIDE	DESCRIPTION

Ce document est la propriété de son émetteur. Il ne peut être donné, communiqué ou décalqué sans l'autorisation écrite de l'émetteur

	SCHEMA ARMOIRE GEN OND POLE 4 01 / 02
	Affaire N° P.0262104.1.01
	Plan N°

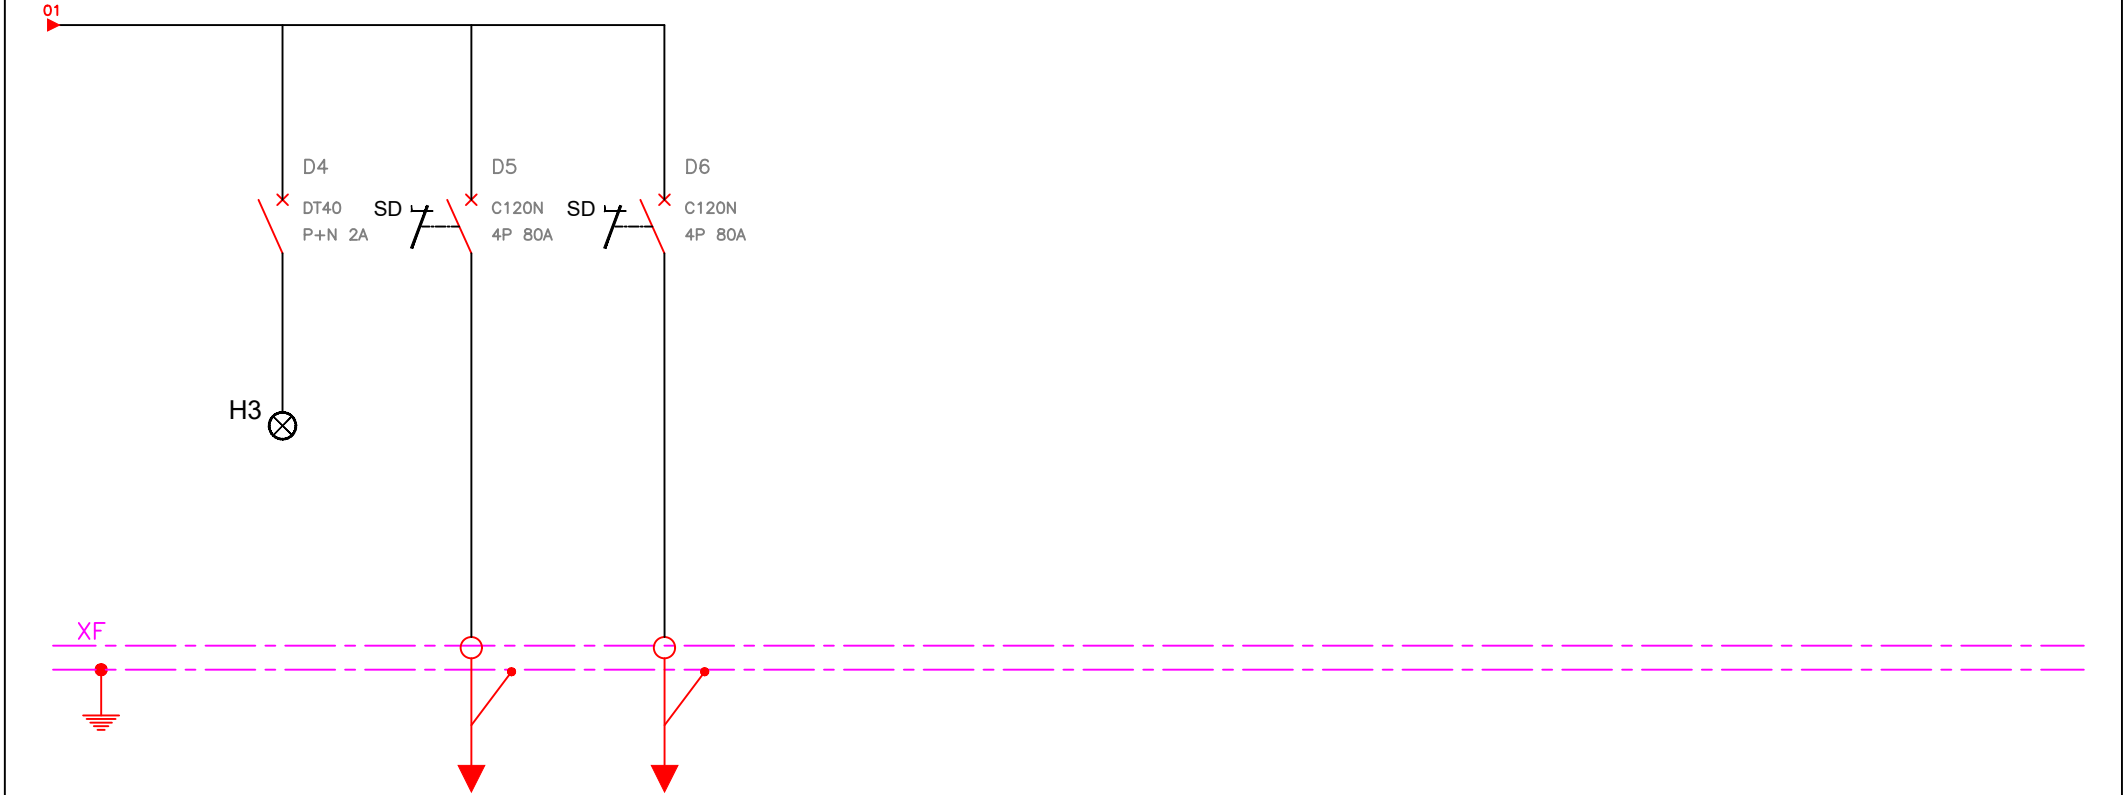

Numéros Bornes										
Désignation des Départs		VOYANT	TDO CSA	DISPO						
I Nominale A:										
Réglage Protections	Thermique									
	Magnetique									
CABLE	Type		AR2V							
	Section		5G35							
	Longueur									
	Repère	D4	D5	D6						

C										
B										
A	13/11/19	DLP	XG	GG	DOE					
O	29/07/19	JC	JLF	GG	CREATION					
INDICE	DATE	DESSINE	VERIFIE	VALIDE	DESCRIPTION					

SCHEMA ARMOIRE GEN OND POLE 4 02 / 02

Affaire N° P.0262104.1.01

Plan N°