

MAÎTRE D'OUVRAGE



**MINISTÈRE  
DE LA JUSTICE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**TRAVAUX DE REFECTION DES SYSTEMES DE CONTROLE  
D'ACCES, SURETE ET VIDEOSURVEILLANCE DE LA COUR  
D'APPEL DE LYON**

**NOTICE DE SECURITE INCENDIE**



ALTERNET



Tél. : +(33)153.79.04.00  
Fax : +(33)153.79.06.53



contact@alternet.net

Rédacteur : Yoric DENIS  
N° Projet : 230297

Version : 2



| Rédacteurs  | Contrôleur  | Approbateur |
|-------------|-------------|-------------|
| Yoric DENIS | Yoric DENIS | Yoric DENIS |

## HISTORIQUE DES INDICES

| Indice | Date       | Commentaires / Modifications |
|--------|------------|------------------------------|
| 1      | 07/05/2024 | Mise en circulation          |
| 2      | 27/05/2024 | Précisions CO46 MS60         |
|        |            |                              |



# Sommaire

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| <b>I.</b>  | <b>PRÉSENTATION DU PROJET .....</b>          | <b>4</b> |
| <b>II.</b> | <b>COUR D'APPEL.....</b>                     | <b>4</b> |
| II.1.      | CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT .....          | 4        |
| II.2.      | TEXTE DE REFERENCE .....                     | 4        |
| II.2.1     | <i>Textes généraux.....</i>                  | <i>4</i> |
| II.2.2     | <i>Dispositions constructives.....</i>       | <i>5</i> |
| II.3.      | CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS.....    | 5        |
| II.4.      | ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES..... | 5        |
| II.5.      | ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS .....        | 5        |
| II.6.      | RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES.....        | 5        |
| II.7.      | COUVERTURE .....                             | 5        |
| II.8.      | FAÇADES .....                                | 5        |
| II.9.      | DISTRIBUTION INTERIEURE .....                | 5        |
| II.10.     | CONDUITS ET GAINES .....                     | 5        |
| II.11.     | DEGAGEMENTS.....                             | 5        |
| II.12.     | ESCALIERS .....                              | 6        |
| II.13.     | AMENAGEMENTS .....                           | 6        |
| II.14.     | DESENFUMAGE.....                             | 6        |
| II.15.     | CHAUFFAGE – VENTILATION .....                | 6        |
| II.16.     | INSTALLATIONS ELECTRIQUES.....               | 6        |
| II.17.     | ASCENSEURS .....                             | 6        |
| II.18.     | MOYENS DE SECOURS .....                      | 6        |
| II.18.1    | <i>Moyens d'extinction .....</i>             | <i>6</i> |
| II.18.2    | <i>Consignes .....</i>                       | <i>6</i> |
| II.18.3    | <i>Système de Sécurité Incendie .....</i>    | <i>7</i> |
| II.18.4    | <i>Alerte.....</i>                           | <i>7</i> |



## I. PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet concerne la rénovation des systèmes de sûreté (contrôle d'accès, intrusion, vidéosurveillance) de la Cour d'Appel (CA) de Lyon.

Les travaux consistent notamment en l'ajout de contrôle d'accès sur des portes en circulation entraînant un asservissement au SSI existant.

Dénomination de l'établissement :

COUR D'APPEL

Rue du Palais de Justice - 69005 Lyon

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Secrétariat Général / Département immobilier de Lyon

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) :

ALTERNET

## II. COUR D'APPEL

### II.1. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le site est classé ERP de 3eme catégorie de type W et L.

- W : administration, banque, bureau
- L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.

Les travaux de sûreté objet de la présente notice n'entraîne pas de modification d'effectif ou de classement de l'établissement.

### II.2. TEXTE DE REFERENCE

#### II.2.1 TEXTES GENERAUX

- Code de la Construction et de l'Habitation (articles R123-1 à R 123-55).
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié (type R)
- Arrêté du 21 avril 1983 modifié, complétant l'arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP de Type W (Administrations, banques, bureaux)
- Arrêté du 5 février 2007, complétant l'arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP de type L (Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples)



- Arrêté du 21 juin 1982 modifié, complétant l'arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP de type N (Restaurants et débits de boissons)
- Arrêté du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 modifié (Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts)

### **II.2.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES**

- Arrêté du 4 novembre 1975 et instruction technique du 1<sup>er</sup> décembre 1976 relatifs à l'utilisation de matériaux et de produits de synthèse dans les ERP,
- Instruction technique n°246 relatives au désenfumage dans les ERP.

## **II.3. CONCEPTION ET DESSERTE DES BATIMENTS**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.4. ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.5. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.6. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.7. COUVERTURE**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.8. FAÇADES**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.9. DISTRIBUTION INTERIEURE**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.


## **II.10. CONDUITS ET GAINES**

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

## **II.11. DEGAGEMENTS**

La mise à niveau de la sûreté de la CA entraîne la mise en œuvre de contrôle d'accès sur des issues de secours (cf plans joints identifiant les portes concernées)

Conformément à l'article CO46, chaque porte sera équipée d'un dispositif de verrouillage conforme à la norme en vigueur. Les portes équipées seront commandées par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée.

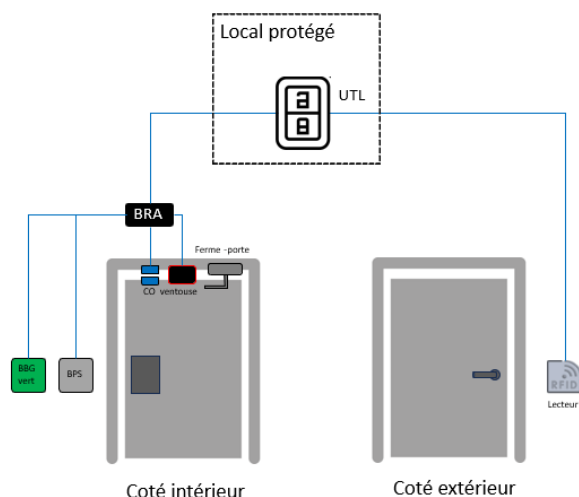

## II.12. ESCALIERS

## II.13. AMENAGEMENTS

## II.14. DESENFUMAGE

## II.15. CHAUFFAGE – VENTILATION

## II.16. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

## II.17. ASCENSEURS

## II.18. MOYENS DE SECOURS

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.



## II.18.3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

### II.18.3.1 Généralités

Le site est doté d'un Système de Sécurité Incendie de catégorie A de marque CHUBB.


### II.18.3.2 Asservissement

Le projet prévoit l'ajout de portes sous contrôle d'accès notamment sur des cheminements d'évacuation.

Il sera réalisé l'extension du SSI existant pour l'asservissement des portes non munies de sortie mécaniquement libre (déverrouillage du dispositif de fermeture à T=0 lors d'une détection incendie ou lors du lancement de l'évacuation du bâtiment).

Le titulaire du présent marché prévoira la fourniture d'un asservissement SSI « contrôle d'accès » sous forme de contact sec qui permettra l'asservissement d'un chargeur redresseur 12/24 volts de type SLAT ou équivalent, assurant l'alimentation des dispositifs de verrouillage.

Ces portes seront dotées de BBG vert comme suit :

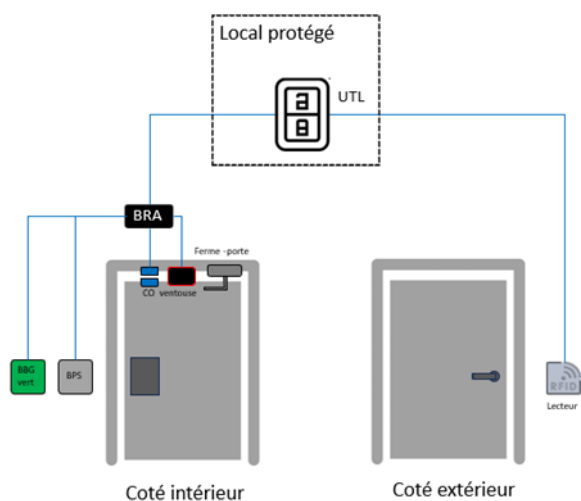

### II.18.4 ALERTE

La mise à niveau de la sûreté de la CA n'entraîne pas de modification : dispositions inchangées.