


ZA 01


ZC22

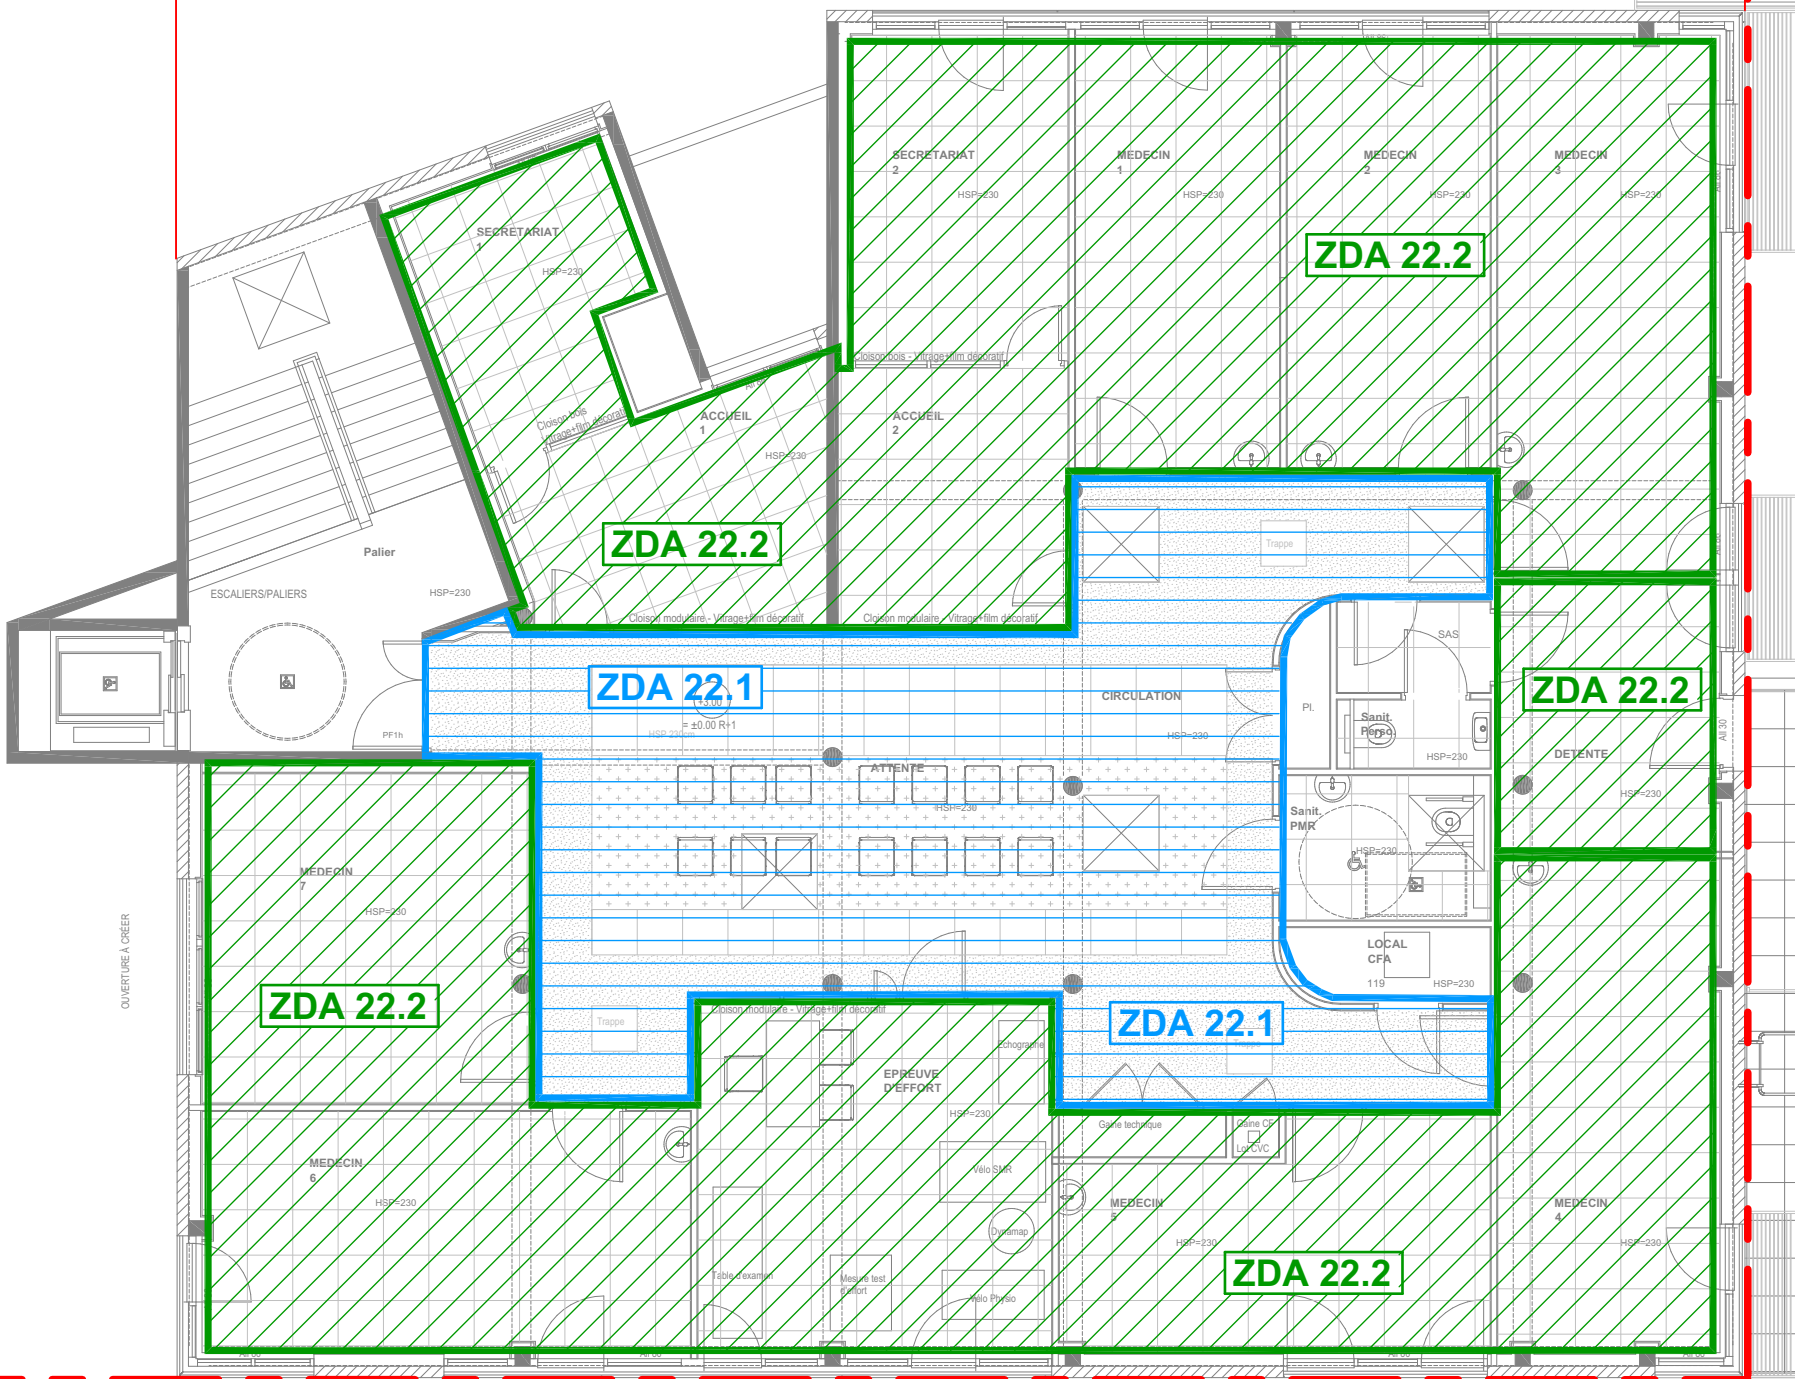

Circulation non  
désenfumée au terme  
des travaux

LEGENDE	
•	Contact de position
CCF	Clapet coupe feu
EXU	Exutoire de fumées
FPA	Ferme porte automatique
FPD	Ferme porte débrayable
PIS	Porte à l'issue de secours
OTF	Ouvrant télécommandé de façade
PFA	Porte à fermeture automatique
VB	Ventilation basse
VH	Ventilation haute
VCC	Volet de conduit collectif
VCI	Volet de conduit individuel
ZDM	Zone de détection manuelle
ZDA	Zone de détection automatique
ZC	Zone de compartimentation
ZF	Zone de désenfumage
TRE	Tableau de report d'exploitation
DAS	Dispositif Actionné de Sécurité
DAC	Dispositif Adapteur de Commande

ZC22	ZDM 03 Déclencheurs manuels RDC R+1
	ZDA 22.1 détection circulation Médecine du Sport
	ZDA 22.2 détection locaux Médecine du Sport

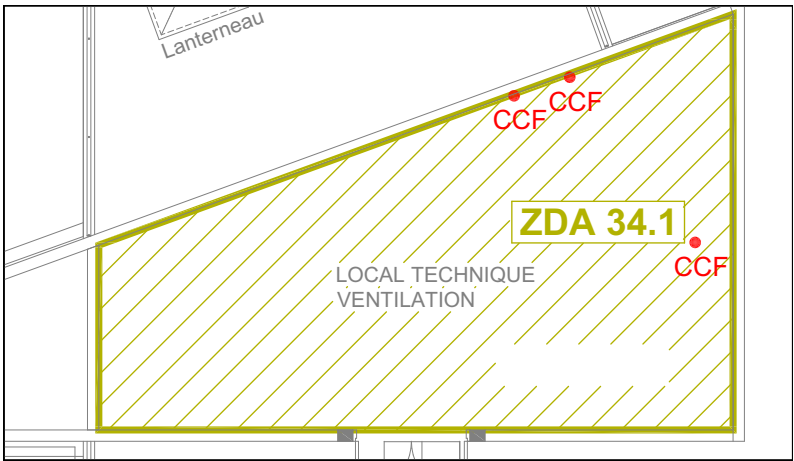

**Etude et Maîtrise des Energies du Bâtiment**  
Parc d'activités de Ty-Nehué - Place Marcel Dassault  
Bâtiment H - 56270 PLOEMEUR  
tel : 02.97.86.22.97  
Email : bet@begp.bzh  
opqibi n° 99 04 1383

**Opération:** Clinique du Ter – bâtiment E  
Réaménagement des niveaux RDJ et R+1

**Lieu:** 56270 - PLOEMEUR

**Localisation du plan:** Principe de zonage SSI - niveau R+1  
(Médecine du Sport) et local technique

N° Plan : **SSI-03 802**  
**PRO-DCE**  
N° Dossier : 011.24  
Date : 09.2024  
Echelle : 1:100  
Projeteur : NP