
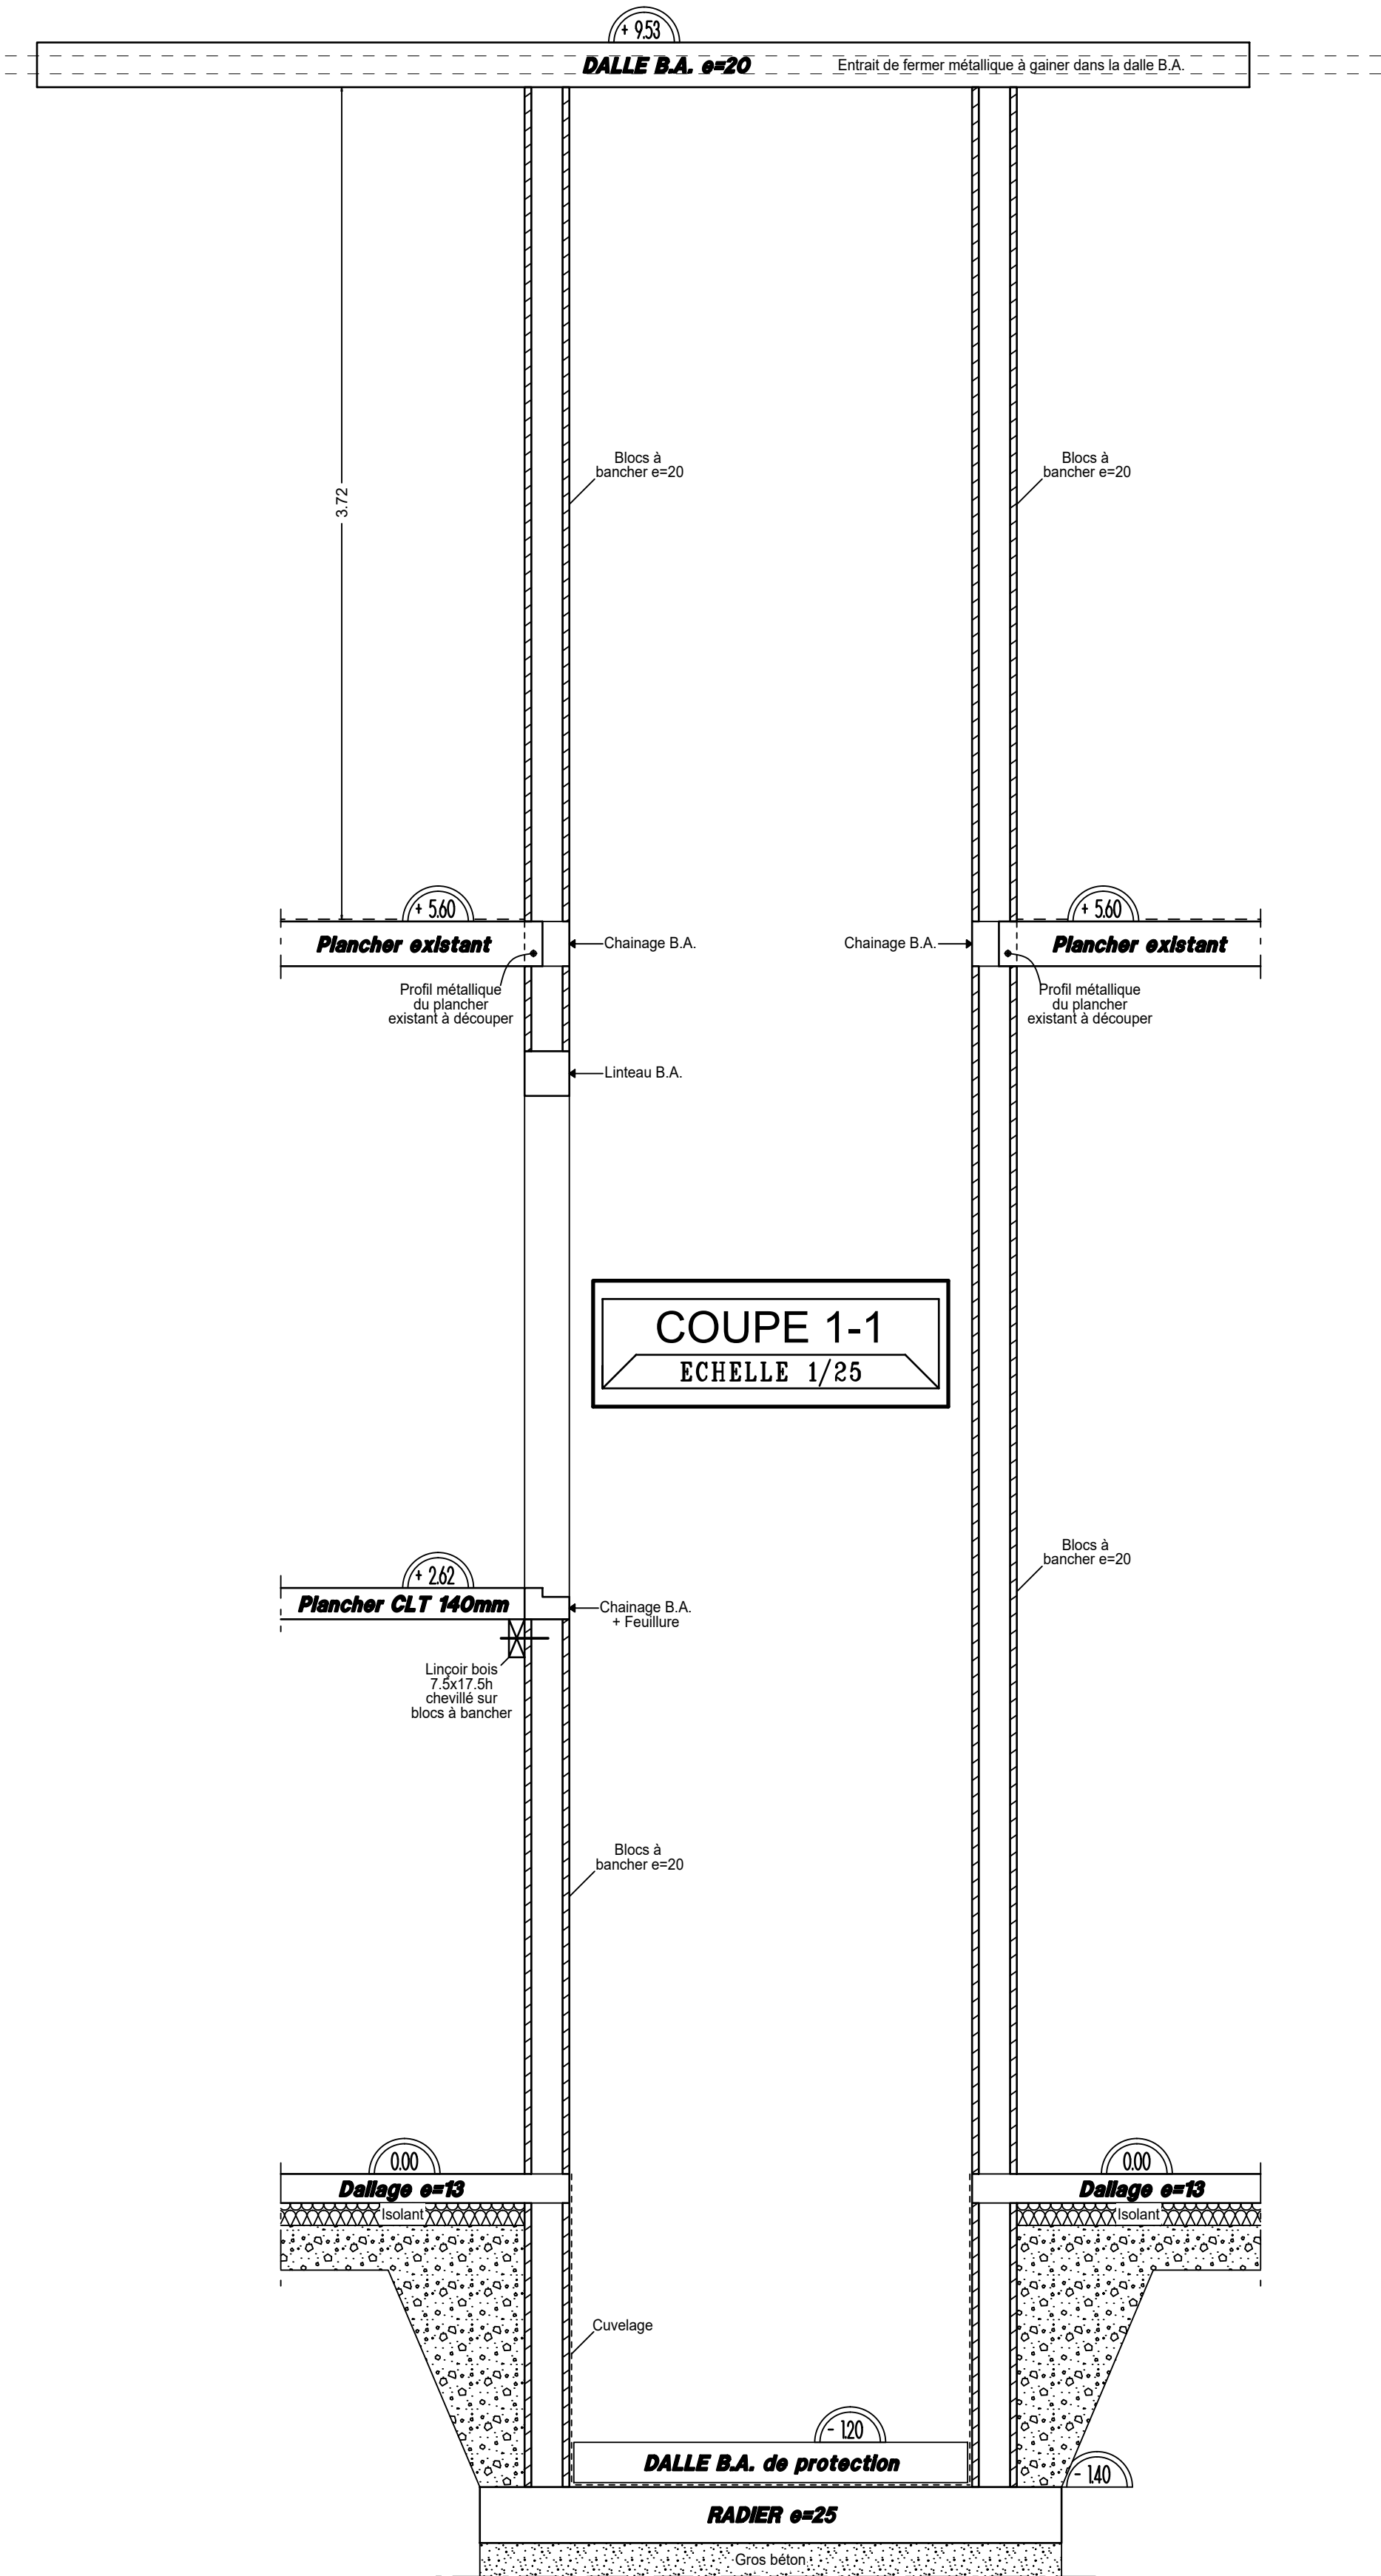


VUE EN PLAN
ECHELLE 1/50

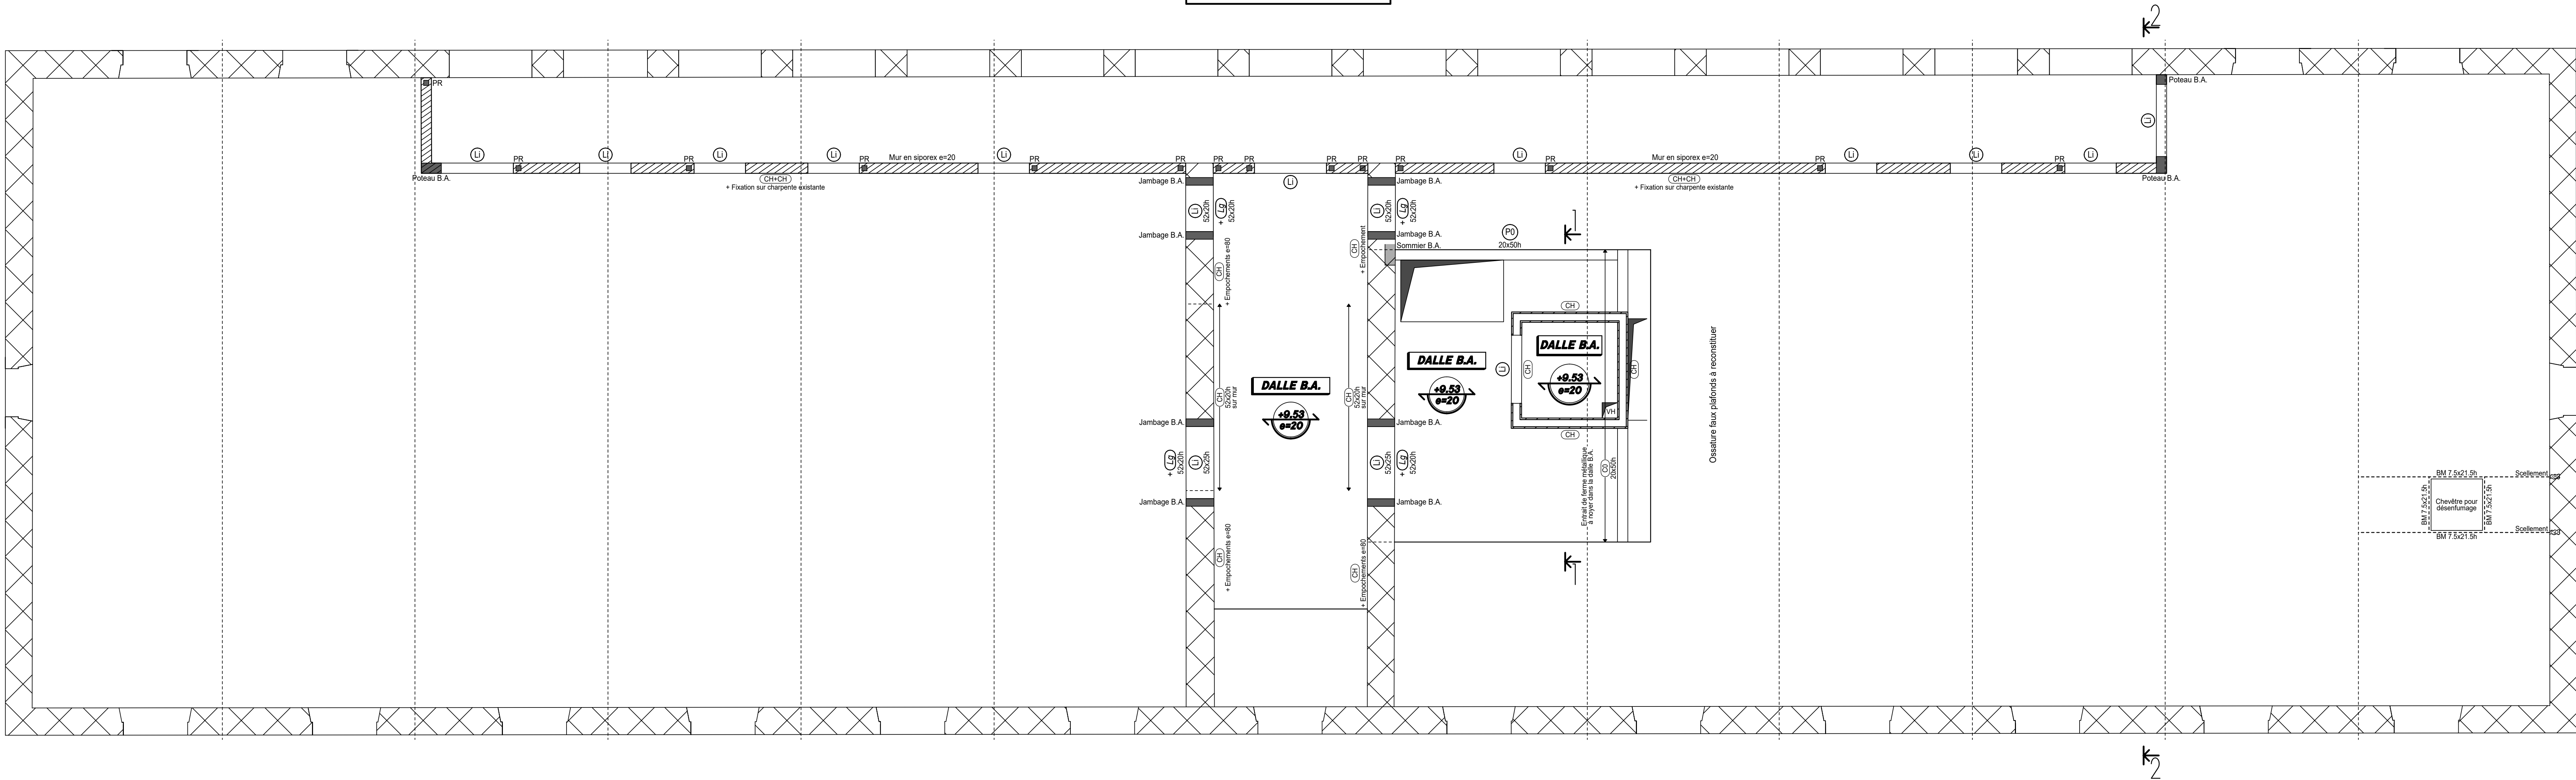

LEGENDE

CH Chainage B.A.

C0 Console B.A.

Lg Linteau B.A.

Li Longrine B.A.

PR Poteau raidisseur

CHARGES SUR DALLE B.A.

Permanentes (G) = 50 Kg/m²

Exploitations (Q) = 500 Kg/m²

Réservations en planchers
et murs existants
voir plans CVC et élec



STRUKTURA

BUREAU D'ETUDE STRUCTURES BETON ARME, BOIS ET METALLIQUES
37 RUE DU MOULIN
32 810 CASTIN
STRUKTURA.BE@GMAIL.COM

REHABILITATION D'UN BATIMENT PATRIMONIAL EN
BUREAUX DE LA CCI DU GERS
BATIMENT 8 - CASERNE ESPAGNE - 32 000 AUCH

Maitre d'ouvrage : CCI GERS
Maitre d'oeuvre : AIROLDI

VUE EN PLAN
HAUT R+1

HYPOTHESES DE CALCUL

Eurocode 2
- Béton $f_{cd} = 25 \text{ MPa}$ à justifier par l'entreprise
- Acier $F_{yk} = 500 \text{ MPa}$ $f_{td} = 500 \text{ MPa}$
Eurocode 3
- Acier conforme à la NF A 3553
- Nuance S275 qualité standard

DATE	11/07/2024
N° DOSSIER	23.098
PHASE	DCE
N° PLAN	DCE 04
INDICE	.

Indice	Date	Modifications
A	.	.
B	.	.
C	.	.
D	.	.