

Réhabilitation d'un bâtiment patrimonial en bureaux

Bâtiment 8 - Caserne d'ESPAGNE - 32000 Auch

MAITRISE D'OUVRAGE

SARL Immobilière de Juillan

Place Jean David - 32000 Auch
Tél. 05 62 61 62 66 - courriel : l.lacourt@gers.cci.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

Gregory Loubet
13, Ter Place du Maréchal Lannes
32000 AUCH
Tél: +33 (0)5 62 63 47 20 - +33 (0)6 26 34 52 77
gregory.loubet@socotec.com



COORDINATEUR SPS

SOCOTEC

Elhuyar Marc
72 rue du Maréchal Foch
65000 Tarbes
0623806599
marc.elhuyar@socotec.com



MAITRISE D'OEUVRE



ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI

6 rue Eugène Sue 32000 AUCH
Tél. 05 62 61 83 53
courriel : atelier@ab-architectes.com
site web : www.ab-architectes.com



BET STRUCTURE STRUKTURA

37 Rue du Moulin
32810 CASTIN
struktura.be@gmail.com
0766211712



BET CVS / ELEC. / THERMIQUE - SETES

14 Avenue des Tilleuls - Quartier de l'Arsenal
65000 TARBES
Tél. 05 62 34 25 54
cl.setes@setes.fr



ECONOMISTE - DAVID SIST

14 rue Marc Chagall 32000 AUCH
Tél. 05 62 05 53 62 Fax. 05 62 05 64 25
courriel : d.sist@dsist.fr



BET ENVIRONNEMENT - SOLER IDE

4 Rue Jules Vedrines,
31031 Toulouse
Tél : +33 (0)6 15 35 09 70
csentes@soler-ide.fr



BET ACOUSTIQUE - EMACOUSTIC

6 rue des tonneliers
31700 BLAGNAC
06 28 04 59 15
f.garry@emacoustic.fr

ECHELLE(S) :

DIAG AMIANTE THERMITE PLOMB

01/10/2024

Indice :	Modif :	Date :

23-1396

PIECES ECRITES

17

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

BATIMENT 8
CASERNE ESPAGNE
53 avenue de l'Yser
32000 AUCH

Propriétaire

SARL IMMOBILIERE DE JUILLAN
Place Jean David
32000 AUCH

Demandeur

SARL IMMOBILIERE DE JUILLAN
Place Jean David
32000 AUCH

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 09/04/2024

Date de visite : 26/03/2024

Nombre de pages : 51

Fait à : TARBES

Référence du dossier : 2403COCTO
- BI9600000001200

Le présent rapport est établi par :
Julien MOULIE

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision	Date	Objet
Version initiale	09/04/2024	Établissement du Dossier Technique

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	5
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	6
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	6
2.	Stratégie de mesurage	6
3.	Présentation des résultats	7
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE	7
1.	Identification des locaux	7
2.	Identification des zones	7
3.	Identification des revêtements	7
4.	Identification des unités de repérage et substrat	8
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE	9
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	10
1.	Prestations réalisées :	10
2.	Personnes présentes lors de la visite :	10
3.	Informations complémentaires sur la visite	10
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	10
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	10
VI.	RESULTATS DETAILLES	11
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX	41
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	45
	Annexe 3 - PV ANALYSES	46
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	47
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	48
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	50

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Travaux de rénovation complète du bâtiment.
Ces travaux impliquent de modifier les sols, les murs ainsi que les plafonds.
Les menuiseries extérieures seront également remplacées.

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 1
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 2
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 3
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 4
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 5
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 6
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 7
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 8
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 9
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 10
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 11
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 12
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 13
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 14
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 15
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 16
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 17
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 18
Bâtiment 8 / R+1	Palier
Bâtiment 8 / R+1	Coursive
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 19
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 20
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 21
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 22
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 23
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 24
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 25
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 26
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 27
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 28
Bâtiment 8 / R+2	Combles

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Ancienne caserne militaire
Année de construction : < 1949

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX	
N° de série de l'appareil	2-0800	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	16/02/2021	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T310650_CODEP-BDX-2022-006876	Date de déclaration 07/02/2022
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m^{ai} 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	26/03/2024	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1153	26/03/2024	0,71 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :

> Aucun accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Plans

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
RDC	Plan de repérage des locaux
R+1	Plan de repérage des locaux
R+2	Plan de repérage des locaux

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
2	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,2	0,02	
3					Mur (partie haute)	0,15	0,02	
4					Mur (au centre)	0,38	0,02	
5	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,02	
6					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
7					Mur (au centre)	0,03	0,02	
8	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
9					Mur (partie haute)	0,16	0,02	
10					Mur (au centre)	0,06	0,02	
11	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
12					Mur (partie haute)	0,25	0,02	
13					Mur (au centre)	0,28	0,02	
14	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,02	
15					Plafond (mesure 2)	0,39	0,02	
16	Fenêtre 1 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,14	0,02	
17					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,1	0,02	
18	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0	0,02	
19					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
20	Fenêtre 1 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,1	0,02	
21					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,02	
22	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,22	0,02	
23					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,02	
24	Fenêtre 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,36	0,02	
25					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,34	0,02	
26	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,15	0,02	
27					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,14	0,02	
28	Fenêtre 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,02	
29					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,02	
30	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,11	0,02	
31					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,22	0,02	
32	Soubassement	A	Bois	Vernis	Soubassement (mesure 1)	0,36	0,02	
33					Soubassement (mesure 2)	0,27	0,02	
34	Soubassement	B	Bois	Vernis	Soubassement (mesure 1)	0,2	0,02	
35					Soubassement (mesure 2)	0,27	0,02	
36	Soubassement	C	Bois	Vernis	Soubassement (mesure 1)	0,08	0,02	
37					Soubassement (mesure 2)	0,33	0,02	
38	Soubassement	D	Bois	Vernis	Soubassement (mesure 1)	0,37	0,02	
39					Soubassement (mesure 2)	0,36	0,02	
40	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,27	0,02	
41					Porte 1 (partie haute)	0,3	0,02	
42	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,13	0,02	
43					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,02	0,02	
44	Porte 2	B	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,24	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
45					Porte 2 (partie haute)	0,28	0,02	
46	Huisserie Porte 2	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,01	0,02	
47					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,07	0,02	
48	Porte 3	B	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,23	0,02	
49					Porte 3 (partie haute)	0,21	0,02	
50	Huisserie Porte 3	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,35	0,02	
51					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,19	0,02	
52	Porte 4	D	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,09	0,02	
53					Porte 4 (partie haute)	0,36	0,02	
54	Huisserie Porte 4	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,28	0,02	
55					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,27	0,02	
56	Porte 5	D	Bois	Peinture	Porte 5 (partie basse)	0,39	0,02	
57					Porte 5 (partie haute)	0,28	0,02	
58	Huisserie Porte 5	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 5 (partie basse)	0,38	0,02	
59					Huisserie Porte 5 (partie haute)	0,02	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 28								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
60	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
61					Mur (partie haute)	0,07	0,02	
62					Mur (au centre)	0,21	0,02	
63	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	
64					Mur (partie haute)	0,1	0,02	
65					Mur (au centre)	0,08	0,02	
66	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
67					Mur (partie haute)	0,32	0,02	
68					Mur (au centre)	0,26	0,02	
69	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,24	0,02	
70					Mur (partie haute)	0,36	0,02	
71					Mur (au centre)	0,3	0,02	
72	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,26	0,02	
73					Plafond (mesure 2)	0,08	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
74	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,32	0,02	
75					Porte 1 (partie haute)	0,22	0,02	
76	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,02	0,02	
77					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,19	0,02	
78	Porte 2	B	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,4	0,02	
79					Porte 2 (partie haute)	0,32	0,02	
80	Huisserie Porte 2	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,32	0,02	
81					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,25	0,02	
82	Porte 3	C	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,15	0,02	
83					Porte 3 (partie haute)	0,1	0,02	
84	Huisserie Porte 3	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,12	0,02	
85					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,34	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
86	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,16	0,02	
87					Mur (partie haute)	0,05	0,02	
88					Mur (au centre)	0,26	0,02	
89	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
90					Mur (partie haute)	0,38	0,02	
91					Mur (au centre)	0,3	0,02	
92	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	
93					Mur (partie haute)	0,23	0,02	
94					Mur (au centre)	0,38	0,02	
95	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	
96					Mur (partie haute)	0,2	0,02	
97					Mur (au centre)	0,04	0,02	
98	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,02	
99					Plafond (mesure 2)	0,07	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
100	Fenêtre 1 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,29	0,02	
101					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,26	0,02	
102	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,28	0,02	
103					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,11	0,02	
104	Fenêtre 1 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0	0,02	
105					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,1	0,02	
106	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,25	0,02	
107					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
108	Fenêtre 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,31	0,02	
109					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,02	
110	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,22	0,02	
111					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,38	0,02	
112	Fenêtre 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,16	0,02	
113					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,02	
114	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,33	0,02	
115					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
116	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,12	0,02	
117					Porte (partie haute)	0,15	0,02	
118	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,38	0,02	
119					Huisserie Porte (partie haute)	0,26	0,02	
120	Soubassement	C	Bois	Vernis	Soubassement (mesure 1)	0,08	0,02	
121					Soubassement (mesure 2)	0,13	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
122	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,24	0,02	
123					Mur (partie haute)	0,09	0,02	
124					Mur (au centre)	0,28	0,02	
125	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,02	
126					Mur (partie haute)	0,15	0,02	
127					Mur (au centre)	0,31	0,02	
128	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,12	0,02	
129					Mur (partie haute)	0,04	0,02	
130					Mur (au centre)	0,04	0,02	
131	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,22	0,02	
132					Mur (partie haute)	0,38	0,02	
133					Mur (au centre)	0,33	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
134	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,15	0,02	
135					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,35	0,02	
136	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,33	0,02	
137					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,24	0,02	
138	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,24	0,02	
139					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,02	
140	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,16	0,02	
141					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,02	
142	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
143					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,2	0,02	
144	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,1	0,02	
145					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,32	0,02	
146	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,2	0,02	
147					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,18	0,02	
148	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,32	0,02	
149					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,16	0,02	
150	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,02	
151					Porte (partie haute)	0,34	0,02	
152	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,25	0,02	
153					Huisserie Porte (partie haute)	0,24	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
154	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,22	0,02	
155					Mur (partie haute)	0,27	0,02	
156					Mur (au centre)	0,4	0,02	
157	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,19	0,02	
158					Mur (partie haute)	0,36	0,02	
159					Mur (au centre)	0,04	0,02	
160	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,02	
161					Mur (partie haute)	0,28	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
162					Mur (au centre)	0,08	0,02	
163	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	
164					Mur (partie haute)	0,27	0,02	
165					Mur (au centre)	0,29	0,02	
166	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,28	0,02	
167					Plafond (mesure 2)	0,22	0,02	
168	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,14	0,02	
169					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,02	
170	Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,34	0,02	
171					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,19	0,02	
172	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,26	0,02	
173					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,11	0,02	
174	Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,3	0,02	
175					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,16	0,02	
176	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,02	
177					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,34	0,02	
178	Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,02	
179					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,03	0,02	
180	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,26	0,02	
181					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,15	0,02	
182	Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,24	0,02	
183					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,4	0,02	
184	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,36	0,02	
185					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,37	0,02	
186	Fenêtre 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
187					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,38	0,02	
188	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,23	0,02	
189					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,31	0,02	
190	Fenêtre 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,28	0,02	
191					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,08	0,02	
192	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,06	0,02	
193					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,26	0,02	
194	Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,38	0,02	
195					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,21	0,02	
196	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,1	0,02	
197					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,19	0,02	
198	Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,34	0,02	
199					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,3	0,02	
200	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,32	0,02	
201					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,03	0,02	
202	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,06	0,02	
203					Porte 1 (partie haute)	0,32	0,02	
204	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,11	0,02	
205					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,37	0,02	
206	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,38	0,02	
207					Porte 2 (partie haute)	0,25	0,02	
208	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,21	0,02	
209					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,24	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
210	Soubassement	A	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,38	0,02	
211					Soubassement (mesure 2)	0,31	0,02	
212	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,2	0,02	
213					Soubassement (mesure 2)	0,16	0,02	
214	Soubassement	C	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,27	0,02	
215					Soubassement (mesure 2)	0,01	0,02	
216	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,26	0,02	
217					Soubassement (mesure 2)	0,29	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 31								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
218	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,02	
219					Mur (partie haute)	0,08	0,02	
220					Mur (au centre)	0,1	0,02	
221	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
222					Mur (partie haute)	0,32	0,02	
223					Mur (au centre)	0,04	0,02	
224	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,02	
225					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
226					Mur (au centre)	0,16	0,02	
227	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,19	0,02	
228					Mur (partie haute)	0,05	0,02	
229					Mur (au centre)	0,23	0,02	
230	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,02	
231					Plafond (mesure 2)	0,1	0,02	
232	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,02	
233					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,02	
234	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
235					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,02	
236	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,18	0,02	
237					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,33	0,02	
238	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,29	0,02	
239					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
240	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,02	
241					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,3	0,02	
242	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,02	
243					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,24	0,02	
244	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,11	0,02	
245					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
246	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,29	0,02	
247					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
248	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,19	0,02	
249					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,02	
250	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,35	0,02	
251					Porte (partie haute)	0,04	0,02	
252	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,2	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
253					Huisserie Porte (partie haute)	0,15	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
254	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	
255					Mur (partie haute)	0,28	0,02	
256					Mur (au centre)	0,12	0,02	
257	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,02	
258					Mur (partie haute)	0,3	0,02	
259					Mur (au centre)	0,21	0,02	
260	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
261					Mur (partie haute)	0,32	0,02	
262					Mur (au centre)	0,21	0,02	
263	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
264					Mur (partie haute)	0,23	0,02	
265					Mur (au centre)	0,36	0,02	
266	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14	0,02	
267					Plafond (mesure 2)	0,32	0,02	
268	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,18	0,02	
269					Plinthes (mesure 2)	0,37	0,02	
270	Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,02	
271					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,28	0,02	
272	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,02	
273					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0	0,02	
274	Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,02	
275					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,37	0,02	
276	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,15	0,02	
277					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,35	0,02	
278	Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,02	
279					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,15	0,02	
280	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
281					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,02	
282	Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,12	0,02	
283					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,38	0,02	
284	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,16	0,02	
285					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,02	
286	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,14	0,02	
287					Porte (partie haute)	0,3	0,02	
288	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,27	0,02	
289					Huisserie Porte (partie haute)	0,29	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
290	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	
291					Mur (partie haute)	0,22	0,02	
292					Mur (au centre)	0,23	0,02	
293	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
294					Mur (partie haute)	0,24	0,02	
295					Mur (au centre)	0,09	0,02	
296	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
297					Mur (partie haute)	0,19	0,02	
298					Mur (au centre)	0	0,02	
299	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,21	0,02	
300					Mur (partie haute)	0,2	0,02	
301					Mur (au centre)	0,12	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
302	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,22	0,02	
303					Porte 1 (partie haute)	0,35	0,02	
304	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,01	0,02	
305					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,26	0,02	
306	Porte 2	B	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,26	0,02	
307					Porte 2 (partie haute)	0,29	0,02	
308	Huisserie Porte 2	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,24	0,02	
309					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,14	0,02	
310	Porte 3	B	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,01	0,02	
311					Porte 3 (partie haute)	0,22	0,02	
312	Huisserie Porte 3	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,21	0,02	
313					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,13	0,02	
314	Porte 4	C	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,22	0,02	
315					Porte 4 (partie haute)	0,32	0,02	
316	Huisserie Porte 4	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,07	0,02	
317					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,02	0,02	
318	Porte 5	D	Bois	Peinture	Porte 5 (partie basse)	0,13	0,02	
319					Porte 5 (partie haute)	0,27	0,02	
320	Huisserie Porte 5	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 5 (partie basse)	0,04	0,02	
321					Huisserie Porte 5 (partie haute)	0,19	0,02	
322	Porte 6	D	Bois	Peinture	Porte 6 (partie basse)	0,1	0,02	
323					Porte 6 (partie haute)	0,4	0,02	
324	Huisserie Porte 6	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 6 (partie basse)	0,1	0,02	
325					Huisserie Porte 6 (partie haute)	0,26	0,02	
326	Escalier Garde-corps		Métal	Peinture	Escalier Garde-corps (mesure 1)	0,33	0,02	
327					Escalier Garde-corps (mesure 2)	0,25	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
328	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,35	0,02	
329					Mur (partie haute)	0,08	0,02	
330					Mur (au centre)	0,14	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
331	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	
332					Mur (partie haute)	0,28	0,02	
333					Mur (au centre)	0,02	0,02	
334	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,15	0,02	
335					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
336					Mur (au centre)	0,33	0,02	
337	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
338					Mur (partie haute)	0,02	0,02	
339					Mur (au centre)	0,25	0,02	
340	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,02	
341					Plafond (mesure 2)	0,21	0,02	
342	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,02	
343					Plinthes (mesure 2)	0,36	0,02	
344	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,29	0,02	
345					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,36	0,02	
346	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,21	0,02	
347					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,4	0,02	
348	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,26	0,02	
349					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,02	
350	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,02	
351					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,36	0,02	
352	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,38	0,02	
353					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
354	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,1	0,02	
355					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,2	0,02	
356	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,35	0,02	
357					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,31	0,02	
358	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,22	0,02	
359					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,02	
360	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,02	
361					Porte (partie haute)	0,33	0,02	
362	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,02	
363					Huisserie Porte (partie haute)	0,38	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
364	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,36	0,02	
365					Mur (partie haute)	0,28	0,02	
366					Mur (au centre)	0,28	0,02	
367	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
368					Mur (partie haute)	0,11	0,02	
369					Mur (au centre)	0,06	0,02	
370	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,17	0,02	
371					Mur (partie haute)	0,02	0,02	
372					Mur (au centre)	0,08	0,02	
373	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
374	Plafond		Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,14	0,02	
375					Mur (au centre)	0,04	0,02	
376					Plafond (mesure 1)	0,36	0,02	
377					Plafond (mesure 2)	0,16	0,02	
378	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,19	0,02	
379					Plinthes (mesure 2)	0,13	0,02	
380	Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,12	0,02	
381					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,24	0,02	
382	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,18	0,02	
383					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,31	0,02	
384	Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,37	0,02	
385					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,21	0,02	
386	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,28	0,02	
387					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,14	0,02	
388	Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,19	0,02	
389					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,02	
390	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,3	0,02	
391					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,02	
392	Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,03	0,02	
393					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,02	
394	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,29	0,02	
395					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,18	0,02	
396	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,25	0,02	
397					Porte (partie haute)	0,3	0,02	
398	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,02	0,02	
399					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
400	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
401					Mur (partie haute)	0,3	0,02	
402					Mur (au centre)	0,1	0,02	
403	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,33	0,02	
404					Mur (partie haute)	0,3	0,02	
405					Mur (au centre)	0,32	0,02	
406	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,21	0,02	
407					Mur (partie haute)	0,24	0,02	
408					Mur (au centre)	0,26	0,02	
409	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,24	0,02	
410					Mur (partie haute)	0,26	0,02	
411					Mur (au centre)	0,37	0,02	
412	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,02	
413					Plafond (mesure 2)	0,26	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
414		B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
415	Fenêtre 1 intérieure				Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
416	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,29	0,02	
417					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
418	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,32	0,02	
419					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,26	0,02	
420	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,37	0,02	
421					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,32	0,02	
422	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,21	0,02	
423					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,32	0,02	
424	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
425					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,29	0,02	
426	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,32	0,02	
427					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,27	0,02	
428	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,17	0,02	
429					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,27	0,02	
430	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,1	0,02	
431					Porte 1 (partie haute)	0,1	0,02	
432	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,02	0,02	
433					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,02	0,02	
434	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,35	0,02	
435					Porte 2 (partie haute)	0,1	0,02	
436	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,06	0,02	
437					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,37	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
438	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
439					Mur (partie haute)	0,03	0,02	
440					Mur (au centre)	0,03	0,02	
441	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,31	0,02	
442					Mur (partie haute)	0,12	0,02	
443					Mur (au centre)	0,1	0,02	
444	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,23	0,02	
445					Mur (partie haute)	0,12	0,02	
446					Mur (au centre)	0,21	0,02	
447	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,13	0,02	
448					Mur (partie haute)	0,26	0,02	
449					Mur (au centre)	0,32	0,02	
450	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,33	0,02	
451					Plafond (mesure 2)	0,31	0,02	
452	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,28	0,02	
453					Plinthes (mesure 2)	0,14	0,02	
454	Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,4	0,02	
455					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,16	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
456	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
457					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,26	0,02	
458	Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,02	
459					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,38	0,02	
460	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,02	
461					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,23	0,02	
462	Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,38	0,02	
463					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,02	
464	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,18	0,02	
465					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,35	0,02	
466	Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,2	0,02	
467					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,28	0,02	
468	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,26	0,02	
469					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,02	
470	Fenêtre 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,02	0,02	
471					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,39	0,02	
472	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,02	0,02	
473					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,36	0,02	
474	Fenêtre 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,24	0,02	
475					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,34	0,02	
476	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,38	0,02	
477					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,34	0,02	
478	Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,05	0,02	
479					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,29	0,02	
480	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,36	0,02	
481					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
482	Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0	0,02	
483					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,27	0,02	
484	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,06	0,02	
485					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,04	0,02	
486	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,26	0,02	
487					Porte 1 (partie haute)	0,28	0,02	
488	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,22	0,02	
489					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0	0,02	
490	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,11	0,02	
491					Porte 2 (partie haute)	0,06	0,02	
492	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,18	0,02	
493					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,24	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
494	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,2	0,02	
495					Mur (partie haute)	0,06	0,02	
496					Mur (au centre)	0,37	0,02	
497	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
498					Mur (partie haute)	0,31	0,02	
499					Mur (au centre)	0,33	0,02	
500	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,02	
501					Mur (partie haute)	0	0,02	
502					Mur (au centre)	0,12	0,02	
503	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	
504					Mur (partie haute)	0,27	0,02	
505					Mur (au centre)	0,09	0,02	
506	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,36	0,02	
507					Plafond (mesure 2)	0,21	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
508	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,02	
509					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,25	0,02	
510	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
511					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,16	0,02	
512	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,16	0,02	
513					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
514	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,22	0,02	
515					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,26	0,02	
516	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,22	0,02	
517					Porte 1 (partie haute)	0,33	0,02	
518	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,21	0,02	
519					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,29	0,02	
520	Porte 2	B	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,01	0,02	
521					Porte 2 (partie haute)	0,27	0,02	
522	Huisserie Porte 2	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,07	0,02	
523					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,05	0,02	
524	Porte 3	B	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,12	0,02	
525					Porte 3 (partie haute)	0,14	0,02	
526	Huisserie Porte 3	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,37	0,02	
527					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,26	0,02	
528	Porte 4	D	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,33	0,02	
529					Porte 4 (partie haute)	0,27	0,02	
530	Huisserie Porte 4	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,11	0,02	
531					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,17	0,02	
532	Porte 5	D	Bois	Peinture	Porte 5 (partie basse)	0,07	0,02	
533					Porte 5 (partie haute)	0,16	0,02	
534	Huisserie Porte 5	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 5 (partie basse)	0,19	0,02	
535					Huisserie Porte 5 (partie haute)	0,14	0,02	
536	Porte 6	D	Bois	Peinture	Porte 6 (partie basse)	0,18	0,02	
537					Porte 6 (partie haute)	0,06	0,02	
538	Huisserie Porte 6	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 6 (partie basse)	0,37	0,02	
539					Huisserie Porte 6 (partie haute)	0,36	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
540	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
541					Mur (partie haute)	0,39	0,02	
542					Mur (au centre)	0,12	0,02	
543	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
544					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
545					Mur (au centre)	0,31	0,02	
-	Mur	C	Faïence		Mur (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence		Mur (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	E	Faïence		Mur (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	F	Faïence		Mur (partie basse)	NM		Absence de revêtement
546	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
547					Mur (partie haute)	0,14	0,02	
548					Mur (au centre)	0,33	0,02	
549	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,35	0,02	
550					Mur (partie haute)	0,06	0,02	
551					Mur (au centre)	0,22	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
552	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,02	
553					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,14	0,02	
554	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
555					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,34	0,02	
556	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,11	0,02	
557					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,37	0,02	
558	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,02	
559					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,02	
560	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,02	
561					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,19	0,02	
562	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,16	0,02	
563					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,18	0,02	
564	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,12	0,02	
565					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,02	
566	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,1	0,02	
567					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,15	0,02	
568	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,15	0,02	
569					Porte 1 (partie haute)	0,21	0,02	
570	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,05	0,02	
571					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,12	0,02	
572	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,34	0,02	
573					Porte 2 (partie haute)	0,18	0,02	
574	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,08	0,02	
575					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,29	0,02	
576	Porte 3	F	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,01	0,02	
577					Porte 3 (partie haute)	0	0,02	
578	Huisserie Porte 3	F	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,33	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
579					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,04	0,02	
580	Porte 4	H	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,36	0,02	
581					Porte 4 (partie haute)	0,01	0,02	
582	Huisserie Porte 4	H	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,37	0,02	
583					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,38	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
584	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,1	0,02	
585					Mur (partie haute)	0,04	0,02	
586					Mur (au centre)	0,34	0,02	
587	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,22	0,02	
588					Mur (partie haute)	0,13	0,02	
589					Mur (au centre)	0,12	0,02	
590	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	
591					Mur (partie haute)	0,03	0,02	
592					Mur (au centre)	0,12	0,02	
593	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,15	0,02	
594					Mur (partie haute)	0,28	0,02	
595					Mur (au centre)	0,34	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
596	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,3	0,02	
597					Porte 1 (partie haute)	0,06	0,02	
598	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,03	0,02	
599					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,06	0,02	
600	Porte 2	A	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,34	0,02	
601					Porte 2 (partie haute)	0,38	0,02	
602	Huisserie Porte 2	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,4	0,02	
603					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,04	0,02	
604	Porte 3	C	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,4	0,02	
605					Porte 3 (partie haute)	0,11	0,02	
606	Huisserie Porte 3	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,39	0,02	
607					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,07	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
608	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
609					Mur (partie haute)	0,33	0,02	
610					Mur (au centre)	0,3	0,02	
611	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,35	0,02	
612					Mur (partie haute)	0,06	0,02	
613					Mur (au centre)	0,39	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
614	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
615					Mur (partie haute)	0,24	0,02	
616					Mur (au centre)	0,26	0,02	
617	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,02	
618					Mur (partie haute)	0,26	0,02	
619					Mur (au centre)	0,01	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
620	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,18	0,02	
621					Porte 1 (partie haute)	0,02	0,02	
622	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,3	0,02	
623					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,4	0,02	
624	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,17	0,02	
625					Porte 2 (partie haute)	0,3	0,02	
626	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,36	0,02	
627					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,1	0,02	
628	Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,02	
629					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,24	0,02	
630	Huisserie Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08	0,02	
631					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,08	0,02	
632	Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,18	0,02	
633					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,35	0,02	
634	Huisserie Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02	0,02	
635					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
636	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,02	
637					Mur (partie haute)	0,37	0,02	
638					Mur (au centre)	0,28	0,02	
639	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,22	0,02	
640					Mur (partie haute)	0,28	0,02	
641					Mur (au centre)	0,14	0,02	
642	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
643					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
644					Mur (au centre)	0,05	0,02	
645	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,28	0,02	
646					Mur (partie haute)	0,27	0,02	
647					Mur (au centre)	0,09	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
648	Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,15	0,02	
649					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11	0,02	
650	Huisserie Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,02	
651					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,23	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
652	Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07	0,02	
653					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37	0,02	
654	Huisserie Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,18	0,02	
655					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,34	0,02	
656	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,15	0,02	
657					Porte (partie haute)	0,08	0,02	
658	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,02	
659					Huisserie Porte (partie haute)	0,12	0,02	
660	Portes WC	C	Bois	Peinture	Portes WC (partie basse)	0,3	0,02	
661					Portes WC (partie haute)	0,26	0,02	
662	Huisserie Portes WC	C	Bois	Peinture	Huisserie Portes WC (partie basse)	0,28	0,02	
663					Huisserie Portes WC (partie haute)	0,1	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
664	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
665					Mur (partie haute)	0,24	0,02	
666					Mur (au centre)	0,04	0,02	
667	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,17	0,02	
668					Mur (partie haute)	0,16	0,02	
669					Mur (au centre)	0,08	0,02	
670	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,32	0,02	
671					Mur (partie haute)	0,12	0,02	
672					Mur (au centre)	0,16	0,02	
673	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,32	0,02	
674					Mur (partie haute)	0,38	0,02	
675					Mur (au centre)	0,22	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
676	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
677					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,1	0,02	
678	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,37	0,02	
679					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,29	0,02	
680	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,28	0,02	
681					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
682	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,2	0,02	
683					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,14	0,02	
684	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,02	
685					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,39	0,02	
686	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0	0,02	
687					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
688	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,4	0,02	
689					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,02	
690	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,12	0,02	
691					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
692	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,11	0,02	
693					Porte (partie haute)	0,09	0,02	
694	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,3	0,02	
695					Huisserie Porte (partie haute)	0,29	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Bâtiment 8 / R+1 - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
696	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	
697					Mur (partie haute)	0,31	0,02	
698					Mur (au centre)	0,04	0,02	
699	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,38	0,02	
700					Mur (partie haute)	0,26	0,02	
701					Mur (au centre)	0,34	0,02	
702	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
703					Mur (partie haute)	0,32	0,02	
704					Mur (au centre)	0,12	0,02	
705	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,38	0,02	
706					Mur (partie haute)	0,35	0,02	
707					Mur (au centre)	0,38	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
708	Fenêtre intérieure	A	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,34	0,02	
709					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
710	Huisserie Fenêtre intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,32	0,02	
711					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,03	0,02	
712	Fenêtre extérieure	A	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,31	0,02	
713					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,39	0,02	
714	Huisserie Fenêtre extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0,02	
715					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,38	0,02	
716	Porte	C	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,02	0,02	
717					Porte (partie haute)	0,3	0,02	
718	Huisserie Porte	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,21	0,02	
719					Huisserie Porte (partie haute)	0,2	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Bâtiment 8 / R+1 - Coursive

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
720	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
721					Mur (partie haute)	0,23	0,02	
722					Mur (au centre)	0,36	0,02	
723	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,29	0,02	
724					Mur (partie haute)	0,17	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
725					Mur (au centre)	0,15	0,02	
726	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,37	0,02	
727					Mur (partie haute)	0,24	0,02	
728					Mur (au centre)	0,03	0,02	
729					Mur (partie basse)	0	0,02	
730	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,02	
731					Mur (au centre)	0,1	0,02	
732					Plafond (mesure 1)	0,14	0,02	
733	Plafond		Fibres-ciment	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,18	0,02	
-	Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 3 intérieure	A	PVC		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 4 intérieure	A	PVC		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 5 intérieure	A	PVC		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 5 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 6 intérieure	A	PVC		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 6 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 7 intérieure	A	PVC		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 7 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 8 intérieure	A	PVC		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 8 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
734	Fenêtre 9 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	0,38	0,02	
735					Fenêtre 9 intérieure (partie haute)	0,06	0,02	
736	Huisserie Fenêtre 9 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	0,1	0,02	
737					Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie haute)	0,04	0,02	
738	Fenêtre 9 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	0,34	0,02	
739					Fenêtre 9 extérieure (partie haute)	0,15	0,02	
740	Huisserie Fenêtre 9 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	0,32	0,02	
741					Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie haute)	0,28	0,02	
742	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,19	0,02	
743					Porte 1 (partie haute)	0,2	0,02	
744	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,23	0,02	
745					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,24	0,02	
746	Porte 2	A	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,23	0,02	
747					Porte 2 (partie haute)	0,25	0,02	
748	Huisserie Porte 2	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,36	0,02	
749					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,24	0,02	
750	Porte 3	A	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,25	0,02	
751					Porte 3 (partie haute)	0,04	0,02	
752	Huisserie Porte 3	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,3	0,02	
753					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,1	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
754	Porte 4	A	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,18	0,02	
755					Porte 4 (partie haute)	0,14	0,02	
756	Huisserie Porte 4	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,17	0,02	
757					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0	0,02	
758	Porte 5	A	Bois	Peinture	Porte 5 (partie basse)	0,24	0,02	
759					Porte 5 (partie haute)	0,36	0,02	
760	Huisserie Porte 5	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 5 (partie basse)	0,3	0,02	
761					Huisserie Porte 5 (partie haute)	0,14	0,02	
762	Porte 6	A	Bois	Peinture	Porte 6 (partie basse)	0,22	0,02	
763					Porte 6 (partie haute)	0,1	0,02	
764	Huisserie Porte 6	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 6 (partie basse)	0,19	0,02	
765					Huisserie Porte 6 (partie haute)	0,22	0,02	
766	Porte 7	B	Bois	Peinture	Porte 7 (partie basse)	0,31	0,02	
767					Porte 7 (partie haute)	0,22	0,02	
768	Huisserie Porte 7	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 7 (partie basse)	0,09	0,02	
769					Huisserie Porte 7 (partie haute)	0	0,02	
770	Porte 8	D	Bois	Peinture	Porte 8 (partie basse)	0,04	0,02	
771					Porte 8 (partie haute)	0,26	0,02	
772	Huisserie Porte 8	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 8 (partie basse)	0,16	0,02	
773					Huisserie Porte 8 (partie haute)	0,25	0,02	
774	Encadrement de fenêtre 1	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 1 (mesure 1)	0,21	0,02	
775					Encadrement de fenêtre 1 (mesure 2)	0,34	0,02	
776	Encadrement de fenêtre 2	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 2 (mesure 1)	1,57	0,04	
777	Encadrement de fenêtre 3	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 3 (mesure 1)	1,30	0,23	
778	Encadrement de fenêtre 4	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 4 (mesure 1)	0,2	0,02	
779					Encadrement de fenêtre 4 (mesure 2)	0,3	0,02	
780	Encadrement de fenêtre 5	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 5 (mesure 1)	0,28	0,02	
781					Encadrement de fenêtre 5 (mesure 2)	0,28	0,02	
782	Encadrement de fenêtre 6	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 6 (mesure 1)	0,4	0,02	
783					Encadrement de fenêtre 6 (mesure 2)	0,29	0,02	
784	Encadrement de fenêtre 7	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 7 (mesure 1)	0,36	0,02	
785					Encadrement de fenêtre 7 (mesure 2)	0,3	0,02	
786	Encadrement de fenêtre 8	A	Bois	Peinture	Encadrement de fenêtre 8 (mesure 1)	0,4	0,02	
787					Encadrement de fenêtre 8 (mesure 2)	0,22	0,02	
788	Garde-corps	C	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 1)	8,65	1,08	
Nombre d'unités de diagnostic : 51								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
789	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,02	
790					Mur (partie haute)	0	0,02	
791					Mur (au centre)	0,39	0,02	
792	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
793	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,15	0,02	
794					Mur (au centre)	0,24	0,02	
795					Mur (partie basse)	0,02	0,02	
796					Mur (partie haute)	0,14	0,02	
797					Mur (au centre)	0,2	0,02	
798	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,36	0,02	
799					Mur (partie haute)	0,34	0,02	
800					Mur (au centre)	0,08	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
801	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,38	0,02	
802					Plinthes (mesure 2)	0,35	0,02	
-	Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
803	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,23	0,02	
804					Porte (partie haute)	0,16	0,02	
805	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,28	0,02	
806					Huisserie Porte (partie haute)	0,22	0,02	
807	Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,18	0,02	
808					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,4	0,02	
809	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,17	0,02	
810					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,25	0,02	
811	Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,29	0,02	
812					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,24	0,02	
813	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,14	0,02	
814					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,34	0,02	
815	Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,32	0,02	
816					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,32	0,02	
817	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
818					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,24	0,02	
819	Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,17	0,02	
820					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,29	0,02	
821	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,34	0,02	
822					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,07	0,02	
823	Garde-corps 1	C	Métal	Peinture	Garde-corps 1 (mesure 1)	1,26	0,12	
824	Garde-corps 2	C	Métal	Peinture	Garde-corps 2 (mesure 1)	1,3	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
825	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,34	0,02	
826					Mur (partie haute)	0,32	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
827					Mur (au centre)	0,25	0,02	
828	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,02	
829					Mur (partie haute)	0,18	0,02	
830					Mur (au centre)	0,33	0,02	
831	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,02	
832					Mur (partie haute)	0,14	0,02	
833					Mur (au centre)	0,38	0,02	
834	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,38	0,02	
835					Mur (partie haute)	0,02	0,02	
836					Mur (au centre)	0,36	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
837	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,02	
838					Plinthes (mesure 2)	0,12	0,02	
-	Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
839	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,3	0,02	
840					Porte (partie haute)	0,02	0,02	
841	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,02	
842					Huisserie Porte (partie haute)	0,2	0,02	
843	Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,14	0,02	
844					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,02	0,02	
845	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,39	0,02	
846					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,14	0,02	
847	Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,38	0,02	
848					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,38	0,02	
849	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,09	0,02	
850					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,25	0,02	
851	Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,06	0,02	
852					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,38	0,02	
853	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,38	0,02	
854					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,02	0,02	
855	Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,14	0,02	
856					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,08	0,02	
857	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,21	0,02	
858					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,27	0,02	
859	Garde-corps 1	C	Métal	Peinture	Garde-corps 1 (mesure 1)	1,28	0,15	
860	Garde-corps 2	C	Métal	Peinture	Garde-corps 2 (mesure 1)	1,22	0,10	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
861	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,17	0,02	
862					Mur (partie haute)	0,39	0,02	
863					Mur (au centre)	0,1	0,02	
864	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,02	
865					Mur (partie haute)	0,18	0,02	
866					Mur (au centre)	0,14	0,02	
867	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
868					Mur (partie haute)	0,12	0,02	
869					Mur (au centre)	0,3	0,02	
870	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	
871					Mur (partie haute)	0,1	0,02	
872					Mur (au centre)	0	0,02	
873	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,28	0,02	
874					Mur (partie haute)	0,19	0,02	
875					Mur (au centre)	0,18	0,02	
876	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	
877					Mur (partie haute)	0,19	0,02	
878					Mur (au centre)	0,29	0,02	
879	Plafond		Fibres-ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,4	0,02	
880					Plafond (mesure 2)	0,12	0,02	
881	Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,32	0,02	
882					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,09	0,02	
883	Huisserie Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,17	0,02	
884					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,31	0,02	
885	Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15	0,02	
886					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05	0,02	
887	Huisserie Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,26	0,02	
888					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,02	
889	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,06	0,02	
890					Porte 1 (partie haute)	0,38	0,02	
891	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,09	0,02	
892					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,02	0,02	
893	Porte 2	C	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,06	0,02	
894					Porte 2 (partie haute)	0,02	0,02	
895	Huisserie Porte 2	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,04	0,02	
896					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,26	0,02	
897	Porte 3	C	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,19	0,02	
898					Porte 3 (partie haute)	0,04	0,02	
899	Huisserie Porte 3	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0,23	0,02	
900					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,1	0,02	
901	Porte 4	E	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,21	0,02	
902					Porte 4 (partie haute)	0,37	0,02	
903	Huisserie Porte 4	E	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,34	0,02	
904					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,36	0,02	
905	Garde-corps	D	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 1)	1,1	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
906	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
907					Mur (partie haute)	0,13	0,02	
908					Mur (au centre)	0,31	0,02	
909	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,02	
910					Mur (partie haute)	0,36	0,02	
911					Mur (au centre)	0,26	0,02	
912	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,39	0,02	
913					Mur (partie haute)	0,2	0,02	
914					Mur (au centre)	0,19	0,02	
915	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
916					Mur (partie haute)	0,35	0,02	
917					Mur (au centre)	0,04	0,02	
918	Plafond		Métal	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,21	0,02	
919					Plafond (mesure 2)	0,34	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
920	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,17	0,02	
921					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,36	0,02	
922	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,22	0,02	
923					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02	0,02	
924	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0	0,02	
925					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21	0,02	
926	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,2	0,02	
927					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12	0,02	
928	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,4	0,02	
929					Porte (partie haute)	0,09	0,02	
930	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,24	0,02	
931					Huisserie Porte (partie haute)	0,2	0,02	
932	Garde-corps	C	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 1)	1,3	0,12	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
933	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,02	
934					Mur (partie haute)	0,32	0,02	
935					Mur (au centre)	0,2	0,02	
936	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,12	0,02	
937					Mur (partie haute)	0,14	0,02	
938					Mur (au centre)	0,37	0,02	
939	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,36	0,02	
940					Mur (partie haute)	0,08	0,02	
941					Mur (au centre)	0,13	0,02	
942	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,37	0,02	
943					Mur (partie haute)	0,19	0,02	
944					Mur (au centre)	0,07	0,02	
945	Plafond		Métal	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,02	
946					Plafond (mesure 2)	0,27	0,02	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
947	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,12	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
948					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11	0,02	
949	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,02	
950					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0,02	
951	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0,02	
952					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,2	0,02	
953	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,14	0,02	
954					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,27	0,02	
955	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,02	
956					Porte (partie haute)	0,34	0,02	
957	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,31	0,02	
958					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,02	
959	Garde-corps	C	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 2)	1,34	0,21	
960	Portes WC	D	Bois	Peinture	Portes WC (partie basse)	0,17	0,02	
961					Portes WC (partie haute)	0,24	0,02	
962	Huisserie Portes WC	D	Bois	Peinture	Huisserie Portes WC (partie basse)	0,27	0,02	
963					Huisserie Portes WC (partie haute)	0,1	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
964	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,19	0,02	
965					Mur (partie haute)	0,1	0,02	
966					Mur (au centre)	0,32	0,02	
967	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,36	0,02	
968					Mur (partie haute)	0,21	0,02	
969					Mur (au centre)	0,29	0,02	
970	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,02	
971					Mur (partie haute)	0,27	0,02	
972					Mur (au centre)	0,03	0,02	
973	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,24	0,02	
974					Mur (partie haute)	0,16	0,02	
975					Mur (au centre)	0,16	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
976	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,02	
977					Plinthes (mesure 2)	0,14	0,02	
978	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,02	
979					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,13	0,02	
980	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,27	0,02	
981					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11	0,02	
982	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0,02	
983					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,22	0,02	
984	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,38	0,02	
985					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,35	0,02	
986	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,26	0,02	
987					Porte (partie haute)	0,08	0,02	
988	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
989					Huisserie Porte (partie haute)	0,12	0,02	
990	Garde-corps	C	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 2)	1,12	0,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
991	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,13	0,02	
992					Mur (partie haute)	0,08	0,02	
993					Mur (au centre)	0,38	0,02	
994	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,26	0,02	
995					Mur (partie haute)	0,17	0,02	
996					Mur (au centre)	0,16	0,02	
997	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
998					Mur (partie haute)	0,06	0,02	
999					Mur (au centre)	0,16	0,02	
1000	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
1001					Mur (partie haute)	0,31	0,02	
1002					Mur (au centre)	0,37	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1003	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,22	0,02	
1004					Plinthes (mesure 2)	0,19	0,02	
1005	Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,05	0,02	
1006					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
1007	Huisserie Fenêtre intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,18	0,02	
1008					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,21	0,02	
1009	Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04	0,02	
1010					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,33	0,02	
1011	Huisserie Fenêtre extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02	0,02	
1012					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,18	0,02	
1013	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,32	0,02	
1014					Porte (partie haute)	0,38	0,02	
1015	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23	0,02	
1016					Huisserie Porte (partie haute)	0,3	0,02	
1017	Garde-corps	D	Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 1)	1,26	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1018	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,02	
1019					Mur (partie haute)	0,07	0,02	
1020					Mur (au centre)	0,3	0,02	
1021	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1022					Mur (partie haute)	0,26	0,02	
1023					Mur (au centre)	0,2	0,02	
1024					Mur (partie basse)	0,01	0,02	
1025	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,12	0,02	
1026					Mur (au centre)	0	0,02	
1027					Mur (partie basse)	0,16	0,02	
1028	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,35	0,02	
1029					Mur (au centre)	0	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1030	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,02	
1031					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,02	
1032	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
1033					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,34	0,02	
1034	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,02	
1035					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,02	
1036	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,36	0,02	
1037					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,18	0,02	
1038	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,02	
1039					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,02	
1040	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,25	0,02	
1041					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,12	0,02	
1042	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,32	0,02	
1043					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
1044	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,1	0,02	
1045					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,1	0,02	
1046	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,02	
1047					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,02	
1048	Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,2	0,02	
1049					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,35	0,02	
1050	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,31	0,02	
1051					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
1052	Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,04	0,02	
1053					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,32	0,02	
1054	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,3	0,02	
1055					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,04	0,02	
1056	Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,13	0,02	
1057					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,32	0,02	
1058	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,31	0,02	
1059					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,22	0,02	
1060	Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,21	0,02	
1061					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,03	0,02	
1062	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,14	0,02	
1063					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,07	0,02	
1064	Fenêtre 5 intérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	0,22	0,02	
1065					Fenêtre 5 intérieure (partie haute)	0,17	0,02	
1066	Huisserie Fenêtre 5 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	0,08	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1067					Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
1068	Fenêtre 5 extérieure	D	Bois	Peinture	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	0,18	0,02	
1069					Fenêtre 5 extérieure (partie haute)	0,16	0,02	
1070	Huisserie Fenêtre 5 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	0,3	0,02	
1071					Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)	0,14	0,02	
1072	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,02	
1073					Porte (partie haute)	0,32	0,02	
1074	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23	0,02	
1075					Huisserie Porte (partie haute)	0,22	0,02	
1076	Garde-corps 1	B	Métal	Peinture	Garde-corps 1 (mesure 1)	1,34	0,15	
1077	Garde-corps 2	B	Métal	Peinture	Garde-corps 2 (mesure 2)	1,25	0,06	
1078	Garde-corps 3	C	Métal	Peinture	Garde-corps 3 (mesure 2)	1,35	0,11	
1079	Garde-corps 4	D	Métal	Peinture	Garde-corps 4 (mesure 2)	1,39	0,08	
1080	Garde-corps 5	D	Métal	Peinture	Garde-corps 5 (mesure 1)	1,27	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 34								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1081	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,14	0,02	
1082					Mur (partie haute)	0,08	0,02	
1083					Mur (au centre)	0,26	0,02	
1084	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,18	0,02	
1085					Mur (partie haute)	0,12	0,02	
1086					Mur (au centre)	0,25	0,02	
1087	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,3	0,02	
1088					Mur (partie haute)	0,07	0,02	
1089					Mur (au centre)	0,15	0,02	
1090	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,27	0,02	
1091					Mur (partie haute)	0,13	0,02	
1092					Mur (au centre)	0,04	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1093	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,14	0,02	
1094					Plinthes (mesure 2)	0,14	0,02	
-	Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	NM		Absence de revêtement
1095	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,23	0,02	
1096					Porte (partie haute)	0,19	0,02	
1097	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,2	0,02	
1098					Huisserie Porte (partie haute)	0,32	0,02	
1099	Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,36	0,02	
1100					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,21	0,02	
1101	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,4	0,02	
1102					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,26	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1103	Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,06	0,02	
1104					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,04	0,02	
1105	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,24	0,02	
1106					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,24	0,02	
1107	Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,36	0,02	
1108					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,14	0,02	
1109	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,23	0,02	
1110					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,38	0,02	
1111	Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,34	0,02	
1112					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,35	0,02	
1113	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,07	0,02	
1114					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,35	0,02	
1115	Garde-corps 1	C	Métal	Peinture	Garde-corps 1 (mesure 2)	1,29	0,12	
1116	Garde-corps 2	C	Métal	Peinture	Garde-corps 2 (mesure 1)	1,31	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1117	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,22	0,02	
1118					Mur (partie haute)	0,1	0,02	
1119					Mur (au centre)	0,2	0,02	
1120	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,37	0,02	
1121					Mur (partie haute)	0,1	0,02	
1122					Mur (au centre)	0,16	0,02	
1123	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,32	0,02	
1124					Mur (partie haute)	0,29	0,02	
1125					Mur (au centre)	0,04	0,02	
1126	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,38	0,02	
1127					Mur (partie haute)	0,18	0,02	
1128					Mur (au centre)	0,16	0,02	
-	Plafond		Dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
1129	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,28	0,02	
1130					Plinthes (mesure 2)	0,32	0,02	
-	Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	A	PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	NM		Absence de revêtement
1131	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,02	
1132					Porte (partie haute)	0,34	0,02	
1133	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,16	0,02	
1134					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,02	
1135	Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,06	0,02	
1136					Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,14	0,02	
1137	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	0,11	0,02	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1138					Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)	0,3	0,02	
1139	Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,18	0,02	
1140					Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,09	0,02	
1141	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	0,08	0,02	
1142					Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)	0,01	0,02	
1143	Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,1	0,02	
1144					Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,19	0,02	
1145	Huisserie Fenêtre 4 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	0,24	0,02	
1146					Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)	0,19	0,02	
1147	Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,21	0,02	
1148					Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,03	0,02	
1149	Huisserie Fenêtre 4 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	0,2	0,02	
1150					Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)	0,28	0,02	
1151	Garde-corps 1	C	Métal	Peinture	Garde-corps 1 (mesure 1)	1,34	0,11	
1152	Garde-corps 2	C	Métal	Peinture	Garde-corps 2 (mesure 2)	1,33	0,12	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Bâtiment 8 / R+2 - Combles

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois / Isolant		Sol (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	A	Pierres		Mur (partie basse)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	B	Pierres		Mur (au centre)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	C	Pierres		Mur (au centre)	NM		Absence de revêtement
-	Mur	D	Pierres		Mur (au centre)	NM		Absence de revêtement
-	Plafond		Charpente métal et bois / Tuiles		Plafond (mesure 1)	NM		Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : Néant

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

Planche de repérage technique

N° planche: 1/4

Nom du plan:
RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tarbes
5 rue Maurane Saulnier
65000 TARBES

Adresse du bien :

BATIMENT 8
CASERNE ESPAGNE
53 avenue de l'Yser
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2403COCTO -
BI9600000001200
Rédacteur : Julien MOULIE
Date : 09/04/2024

Commentaires :

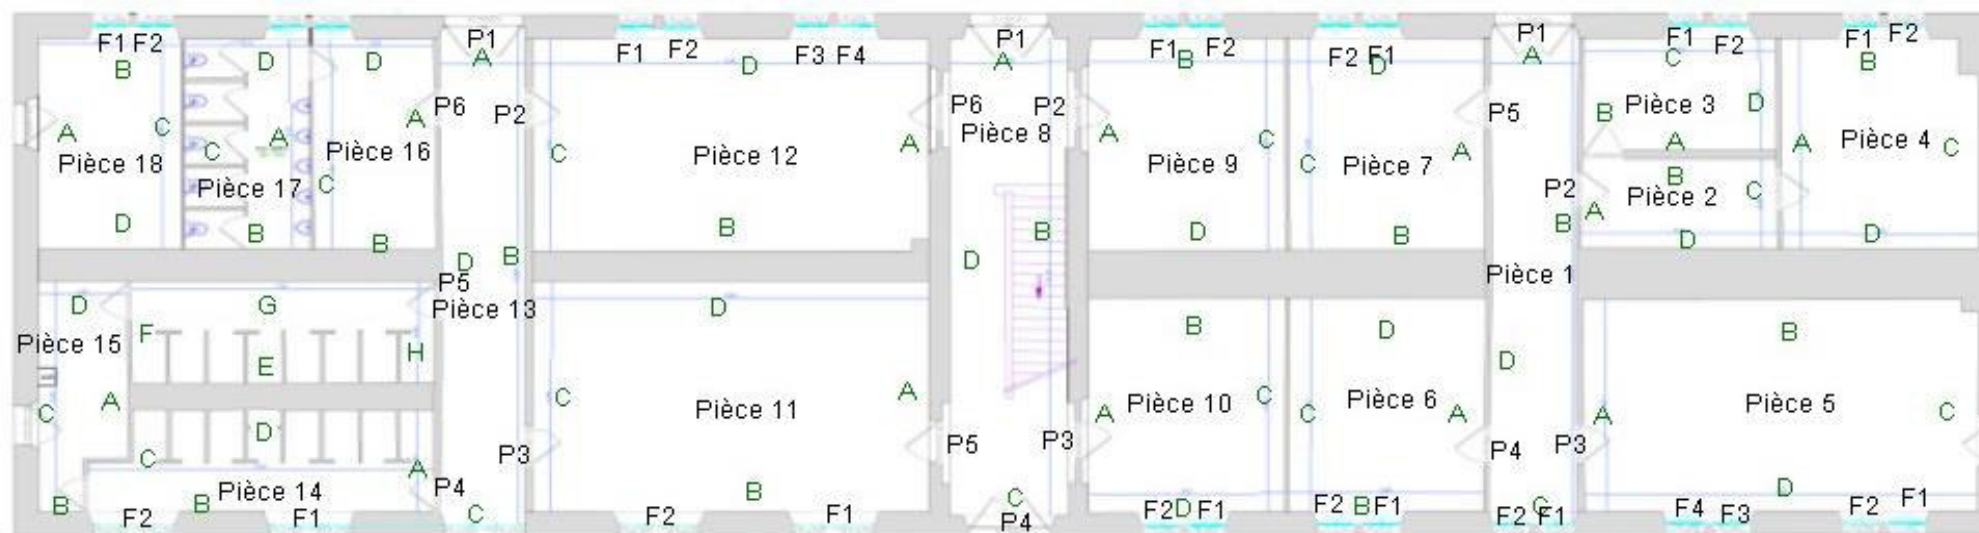


Planche de repérage technique

N° planche: 3/4

Nom du plan:

R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tarbes
5 rue Maurane Saulnier
65000 TARBES

Adresse du bien :

BATIMENT 8
CASERNE ESPAGNE
53 avenue de l'Yser
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2403COCTO -
BI9600000001200
Rédacteur : Julien MOULIE
Date : 09/04/2024

Commentaires :

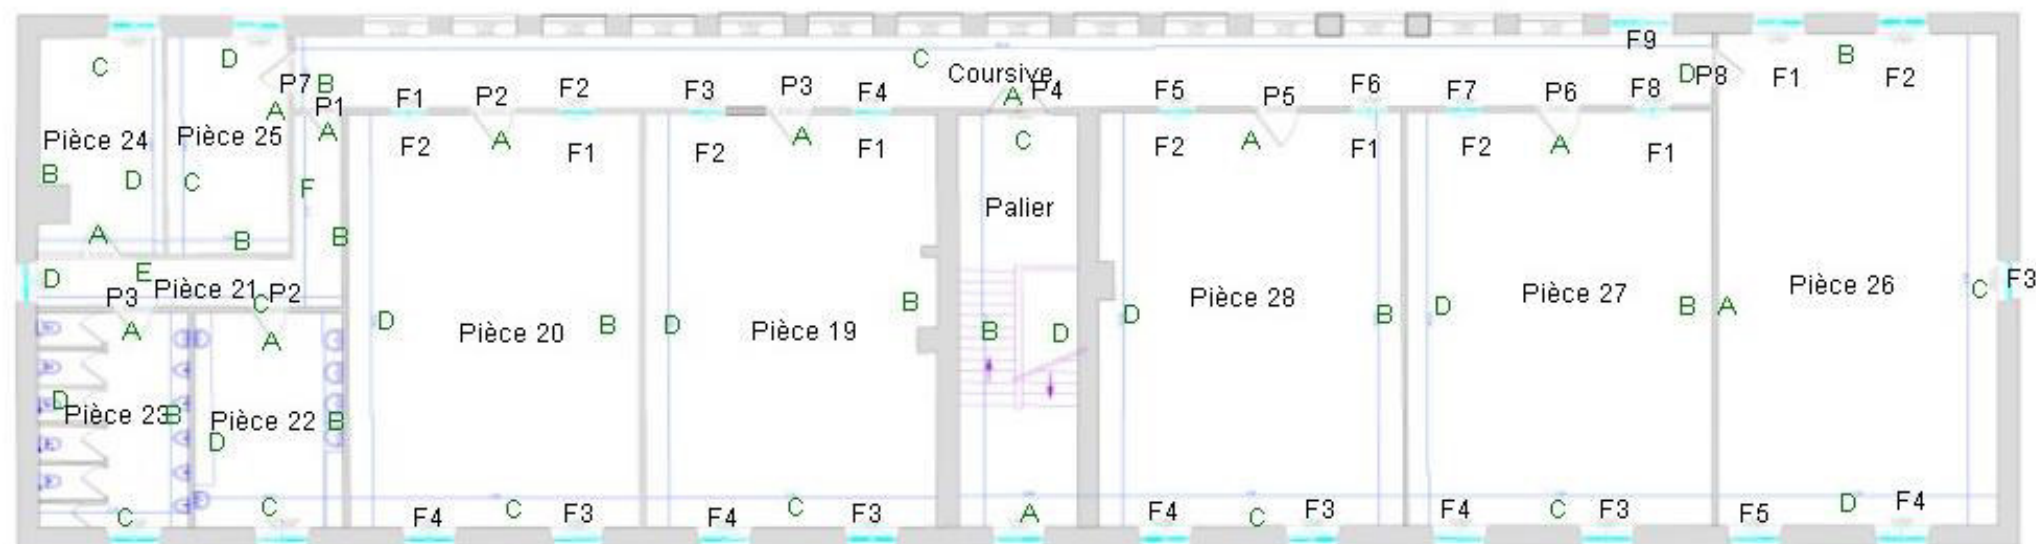
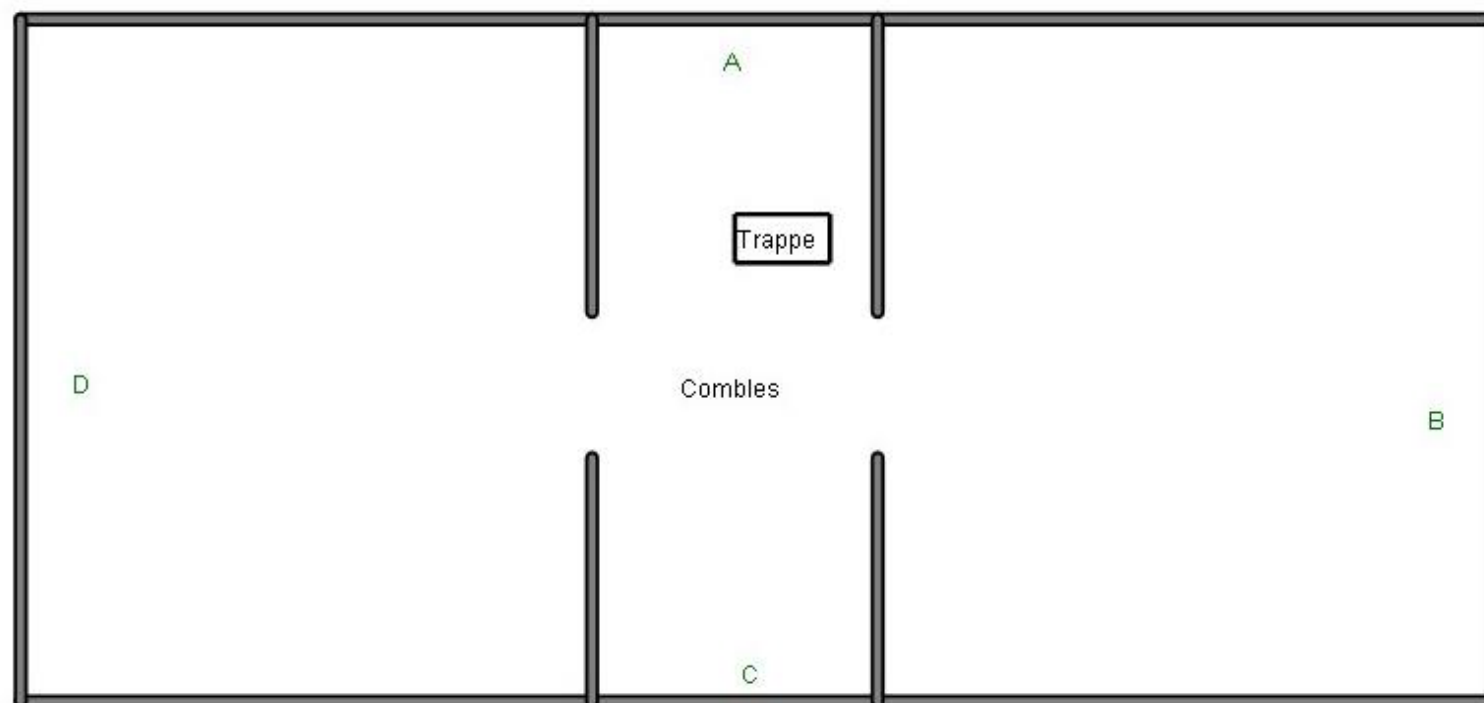


Planche de repérage technique

N° planche: 4/4

Nom du plan:

R+2

Entreprise réalisant le repérage :SOCOTEC Diagnostic Tarbes
5 rue Maurane Saulnier
65000 TARBESAdresse du bien :BATIMENT 8
CASERNE ESPAGNE
53 avenue de l'Yser
32000 AUCHInformations relatives au rapport du repérage :Réf. du rapport : 2403COCTO -
BI9600000001200
Rédacteur : Julien MOULIE
Date : 09/04/2024Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC - Mr Lagarrigue - Aix

Modèle de l'analyseur : FEnX
 Numéro de série analyseur : 2-0800
 Numéro de série de la source : RTV-1012-23
 Activité de la source (Mbq) : 850
 Date d'origine de la source : 16/02/2021
 Date de fin de validité de la source : 16/02/2026



Fondis Electronic
 26, avenue Duguay Trouin,
 entrée D - CS 60507
 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
 Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
 E-mail : info@fondiselectronic.com
 Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
 Tél 02 38 81 50 00
 prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
 Tél 02 38 83 60 21
 orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
<http://www.rsi.fr/centre>
 Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)