VUE EN PLAN
ECHELLE 1/50

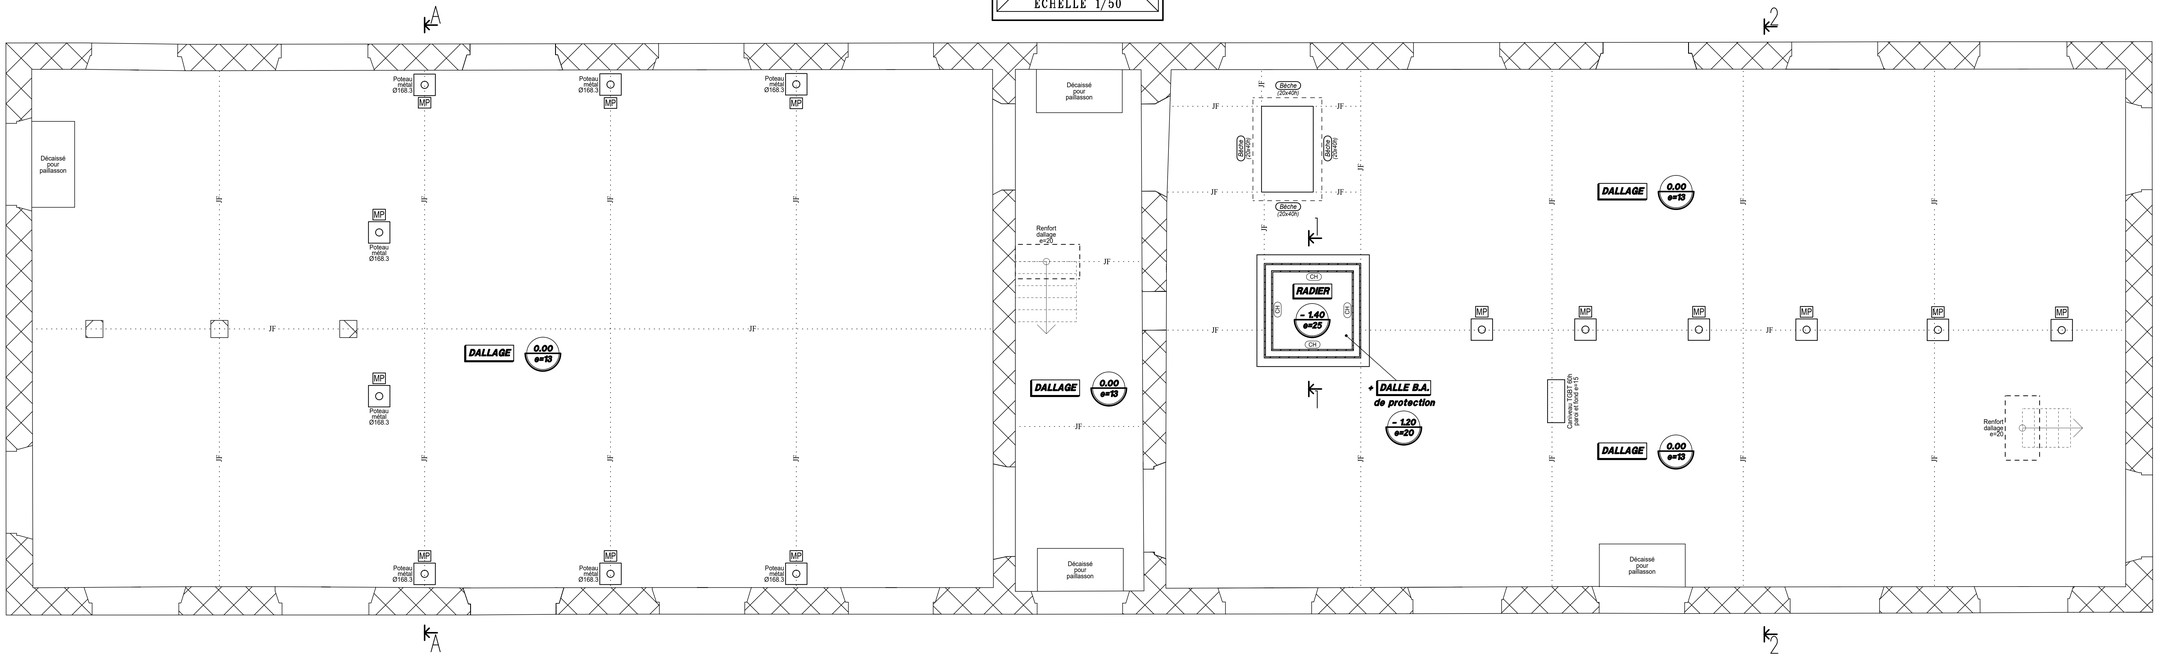

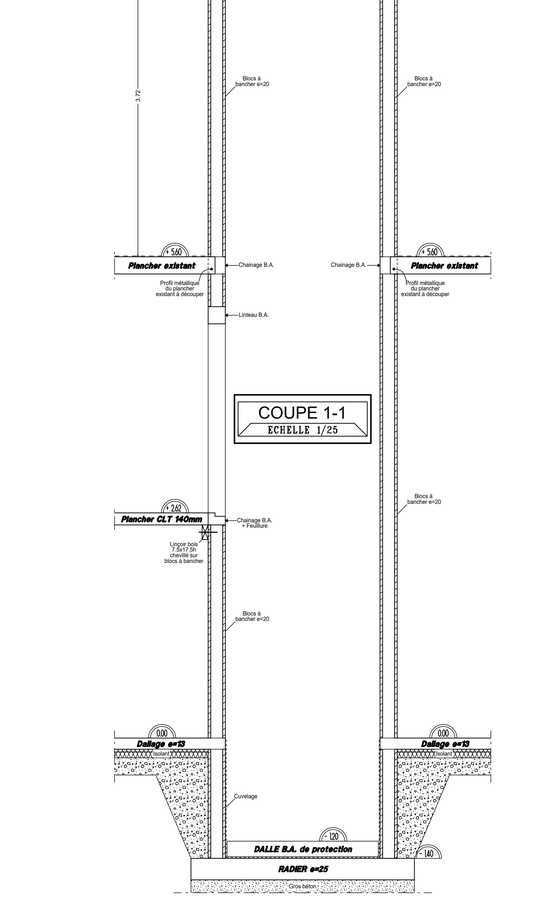

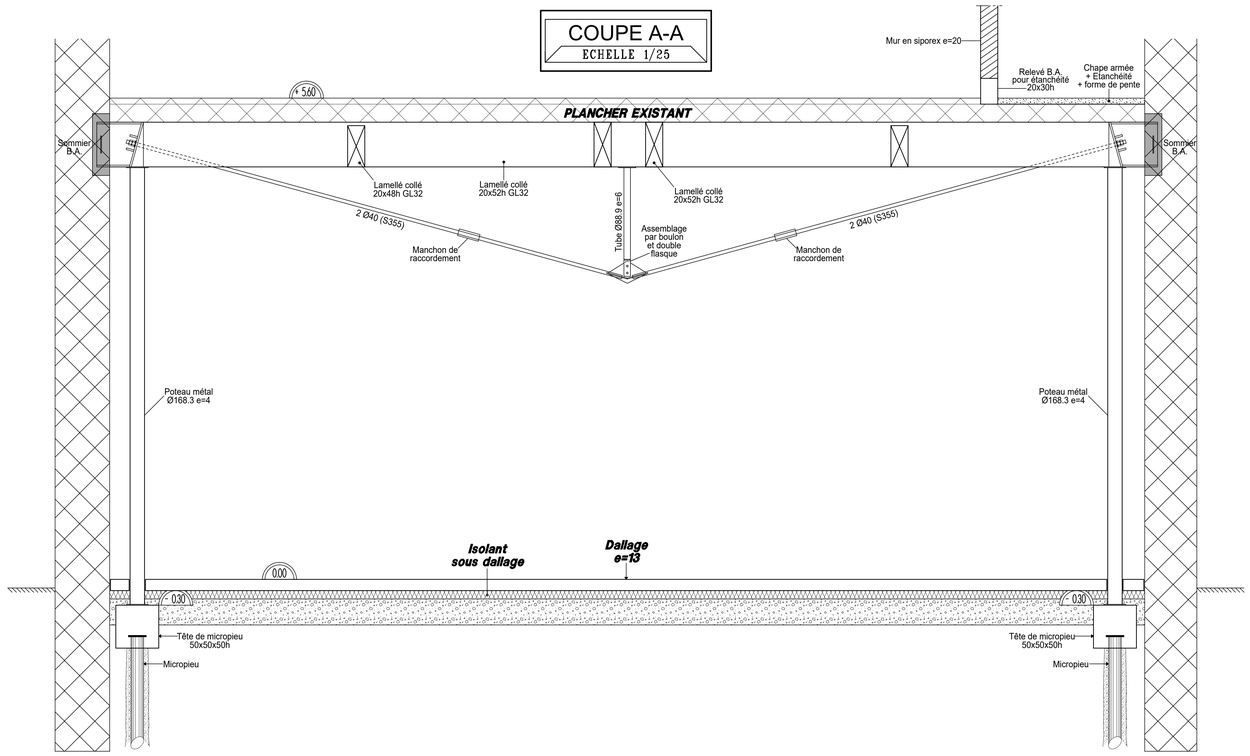

LEGENDE

- MP — Tête de micropieu 50x50x50h + Pieu As=-0.30
- Lg — Longrine B.A.
- JF — Joint de fractionnement + Joint en losange autour des poteaux

Fractionnement dallage à respecter :
- Tous les 25m²
- Un rapport de 2 sur 3 entre la largeur et la longueur

Réservations en planchers et murs existants voir plans CVC et élec

STRUKTURA
BUREAU D'ÉTUDE STRUCTURES BÉTON ARMÉ, BOIS ET MÉTALLIQUES
37 RUE DU MOULIN
32 810 CASTIN
STRUKTURA.BE@GMAIL.COM

REHABILITATION D'UN BATIMENT PATRIMONIAL EN BUREAUX DE LA CCI DU GERS
BATIMENT 8 - CASERNE ESPAGNE - 32 000 AUCH

Maître d'ouvrage : CCI GERS
Maître d'oeuvre : AIROLDI

VUE EN PLAN FONDATIONS

HYPOTHESES DE CALCUL

Eurocode 2
- Béton F_{C_j} = 25 MPa (à justifier par l'entreprise)
- Acier Fe 500 F_y = 500 MPa

Eurocode 3
- Acier conforme à la NFA 35501
- Nuance S275 qualité soudable

HYPOTHESES DE SOL

CONTRAINTE ADMISSIBLE SUR LE SOL = 1.5 bars (ELS)
VOIR RAPPORT DE SOL "OPTISOL"
DOSSIER : 24RGE160
Type de fondation : Micropieux
Pour Ascenseur :
Type de fondation : Radier
Niveau d'assise : 1.80m min par rapport au sol actuel
Ancrage minimal : 0.30m
Matériaux d'assise : Argile

DATE	11/07/2024
N° DOSSIER	23.098
PHASE	DCE
N° PLAN	DCE 01
INDICE	.

Indice	Date	Modifications
A	.	.
B	.	.
C	.	.
D	.	.