

1 Plan ELEC Niveau 0
1 : 50

- Armoire électrique
- Centrale SSI
- Protection personnel
- Anti-intrusion
- Baie informatique
- PC 2P+T
- PC 2P+T ondulée
- RJ45
- Point d'accès
- Luminaire type 1
- Luminaire type 2
- Luminaire type 3
- Luminaire type 4
- Potelet informatique
- Détecteur intrusion
- Attente CFA/CFO
- Détecteur de présence
- Interrupteur simple
- Interrupteur simple voyant
- Interrupteur double
- Interrupteur double à voyant
- DM
- DL
- DS
- BP anti-agression
- Alarme anti-agression
- Voyant anti-agression
- Visiophone
- DMCIS
- BAES
- Sèche-mains

Légende ELEC
1 : 50

Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre

36000

Châteauroux

MAITRE D'OUVRAGE

Département des Affaires Immobilières

72A rue d'Auxonne

21033 DIJON

MAITRE D'OEUVRE

ATELIER 1+1 Architecture

Parc Comitec - 8 Rue Jules Ferry - Bât. A

18000 - BOURGES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

COMBIOSOL - 2 Bis rue de la Vallée - 36200 CHAVIN

Tel: 02 54 07 18 52

combiosol@combiosol.com-www.combiosol.com

COMBIOSOL

ENTREPRISE

N°	Désignation	Date	Initiale
2	Plan DCE	21/10/24	EP
1	Plan APD	01/07/24	EP

Lot : n° 2 - ELECTRICITE

Plan n° : ELEC1

RDC Gauche

Fond de plan : 03/10/24

Format : A1

Affaire : 23-1095

Echelle : 1 : 50

Etat : DCE



-  **Légende ELEC**
1 : 50

RDC Droite


Fond de plan :
03/10/24

Format :
A1

Affaire :
23-1095

Echelle :
1 : 50

Etat :
DCE

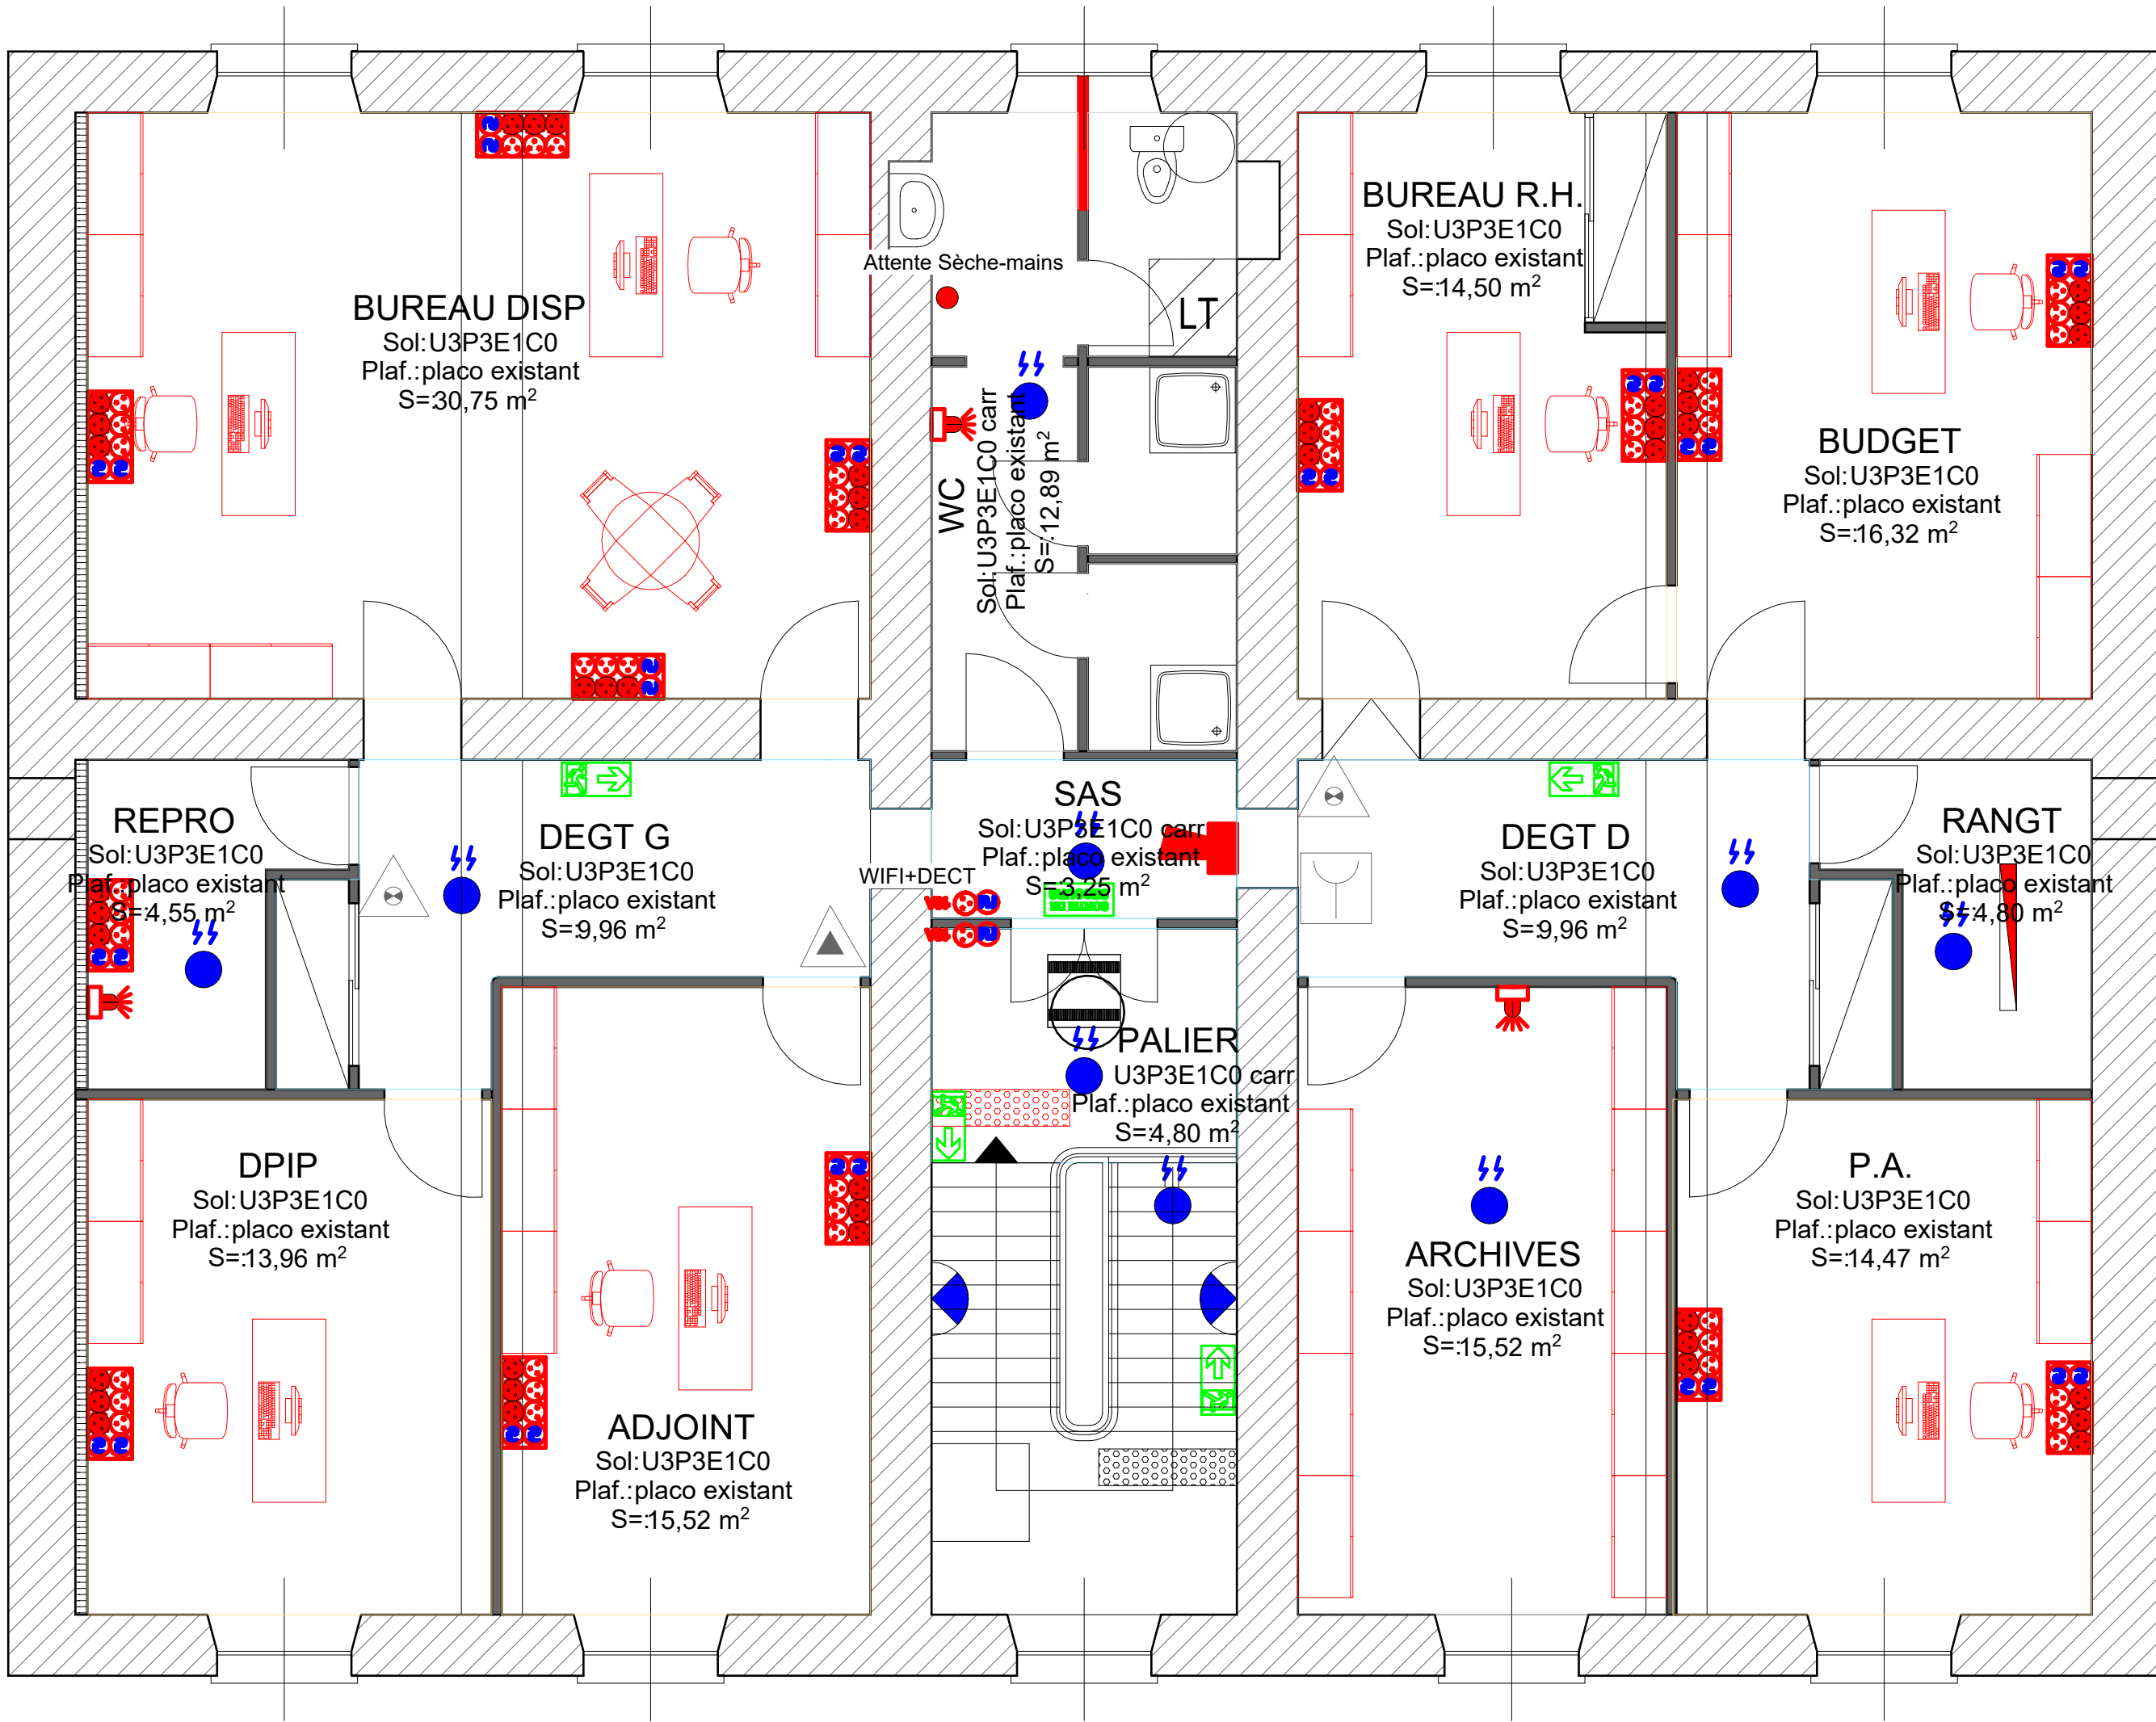

SIEGE SPIP - R+1
LOCAUX A RENOVER PONCTUELLEMENT

1 Plan ELEC Niveau 1
1 : 50

- Armoire électrique
- Centrale SSI
- Protection personnel
- Anti-intrusion
- Baie informatique
- PC 2P+T
- PC 2P+T ondulee
- RJ45
- Point d'accès
- Luminaire type 1
- Luminaire type 2
- Luminaire type 3
- Luminaire type 4
- Potelet informatique
- Détecteur intrusion
- Attente CFA/CFO
- Détecteur de présence
- Interrupteur simple
- Interrupteur simple voyant
- Interrupteur double
- Interrupteur double à voyant
- DM
- DL
- DS
- BP anti-agression
- Alarme anti-agression
- Voyant anti-agression
- Visiophone
- DMCIS
- BAES
- Sèche-mains

Légende ELEC
1 : 50

Travaux d'aménagement de locaux pour accueil SPIP et pôle formation de l'Indre
36000
Châteauroux

MAITRE D'OUVRAGE Département des Affaires Immobilières
72A rue d'Auxonne
21033 DIJON

MAITRE D'OEUVRE ATELIER 1+1 Architecture
Parc Comitec - 8 Rue Jules Ferry - Bât. A
18000 - BOURGES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
COMBIOSOL - 2 Bis rue de la Vallée - 36200 CHAVIN
Tel: 02 54 07 18 52
combiosol@combiosol.com-www.combiosol.com

ENTREPRISE

N°	Désignation	Date	Initiale
2	Plan DCE	03/10/24	EP
1	Plan APD	01/07/24	EP

Lot : n° 2 - ELECTRICITE
Plan n° : ELEC3

R+1

Fond de plan :
03/10/24
Format :
A1
Affaire :
23-1095
Echelle :
1 : 50
Etat :
DCE