











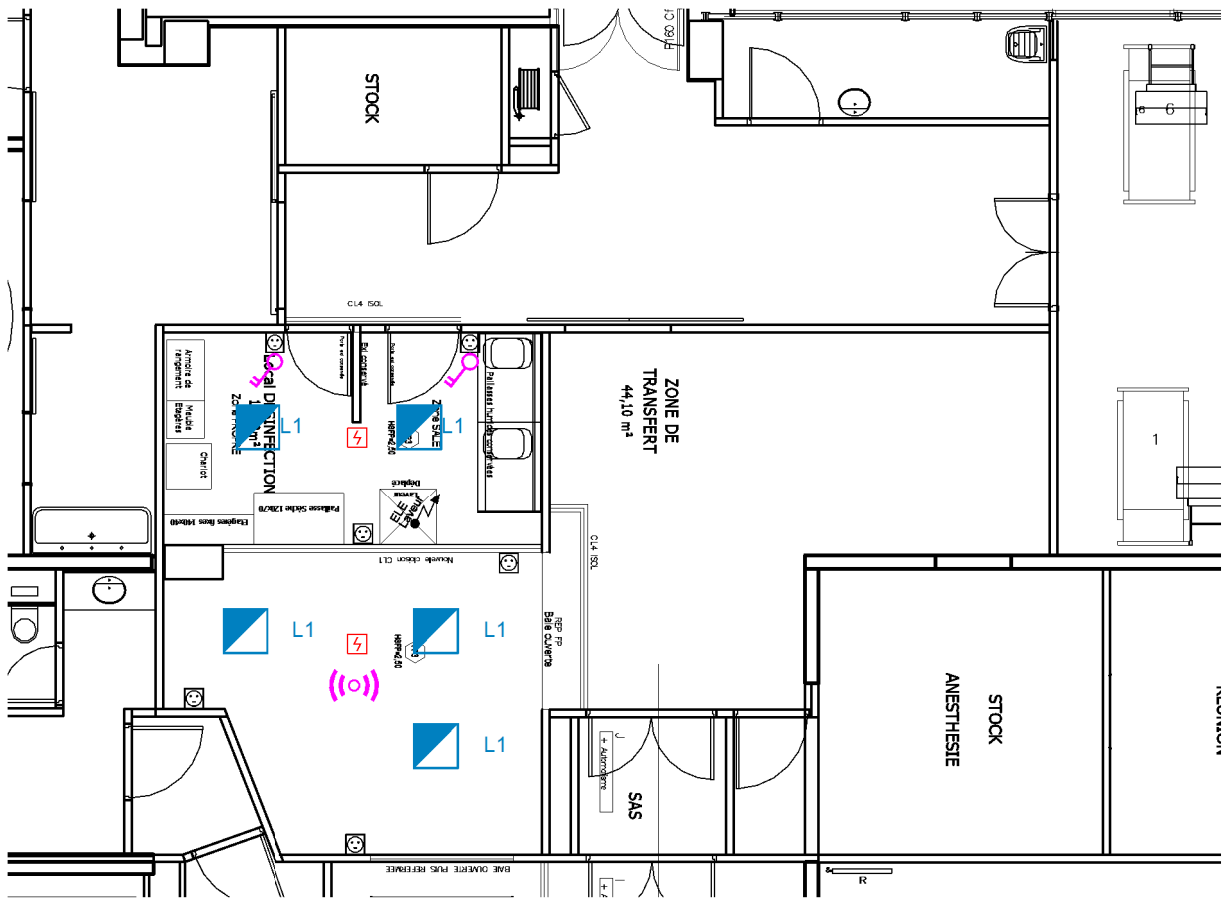























NOTA : Les plans d'implantations CFO et CFA réalisés lors de la création du local désinfection ne sont pas connus.
Les réseaux et implantations devront être reconfigurés pour répondre au nouvel aménagement de la zone.



Légende : CFO		Légende : CFA	
	Luminaires Type 1 : Dalle_LED - 600 x 600		BAES (Blocs Autonome d'Éclairage de Sécurité)
	Luminaires Type 3 : Spotlights_LED - Sanitaires		Détecteur incendie
	Luminaires Type 4 : Luminaires étanche - LT		Détecteur incendie (Plenum)
	Interrupteur (Va et vient)		Déclencheur manuel
	Interrupteur (Double allumage)		Flash lumineux
	Détecteur de présence (Étanche)		Indicateur d'action
	Détecteur de présence		Indicateur d'action en plenum
	Tableau commande d'éclairage		Alarme incendie - Sirène d'Alarme
	Prise Courante		Ventouse - PCF (Porte Coupe Feux)
	Prise Courante (PC à 1.10m)		Boitier - BBG (Bris de Glace Vert)
	Poste de travail - PT1 : 3 PC (16A) + 1 PCO + 2 RJ45		Haut Parleur (Encastre en plafond)
	Alimentation (Electrique et CVC)		Point d'accès (WIFI) et Point d'accès (DECT)
	Alimentation (DAS)		Prise RJ45
	Gaine technique tête de lit (Hors lot)		Caméra Dome 360°
	Goulotte (Horizontale - 2 Compartiments)		Ventouse électromagnétique (Contôle d'accès)
	Goulotte (Verticale - 2 Compartiments)		Lecteur de badge (Contôle d'accès)
	Tableau Divisionnaire - 300mmp x 100mml (à créer) - AD01-08bis		Moniteur (Visiophone)
	Tableau Divisionnaire - 300mmp x 100mml (Existant) - AD01-08		Platine (Visiophone)
			Poste de vidéo surveillance
			Horloge
			Hublot Chambre (Appel malade 3 Feux)
			Bloc de porte (Sanitaire et Chambre)
			Manipulateur (Sanitaire et Chambre)
			Baie VDI (Existante) - AD01-08ter

DESSINÉ PAR: MKO	VERIFIÉ PAR: LRO	VISA CHEF PROJET: PNU	N° d’AFFAIRE: BAOG193
---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------



CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON

305 Rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9



ACCORD CADRE REHABILITATION DES SECTEURS EST DU BATIMENT PRINCIPAL DU CH AVIGNON

MS3 - AMENAGEMENT D'UN PLATEAU GASTRO-ENTEROLOGIE ET CENTRALISATION DE LA DESINFECTION DES ENDOSCOPES

DCE

CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON 305 Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON CEDEX 9 tél : 04 32 75 39 33 - Email : cellule-marche@ch-avignon.fr	MAITRE D'OUVRAGE
BARBOSA-VIVIER ARCHITECTES D.P.L.G. 16, Villa Saint Michel - 75018 PARIS Tél : 01 42 57 01 01 - Email : jfournier@barbosa-vivier-architectes.fr	MAITRISE D'OEUVRE ARCHITECTE
EGIS BATIMENTS SUD Immeuble Cap Joliette, 5 Boulevard de Dunkerque CS 61001 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 tél : 04 91 23 23 23 - Email : michele.roth@egis.fr	MAITRISE D'OEUVRE TECHNIQUE

In.	DATE	MODIFICATIONS	DCE
0	28-06-2024	Première diffusion	
A	27-09-2024	Mise à jour	
B	18-10-2024	Mise à jour	
C	31-10-2024	Mise à jour	

Plan d'équipements CFO et CFA

Niveau - R+1

N° PIECE:
ELE 01

ECHELLE : 1:100

REMIS LE : 31/10/2024